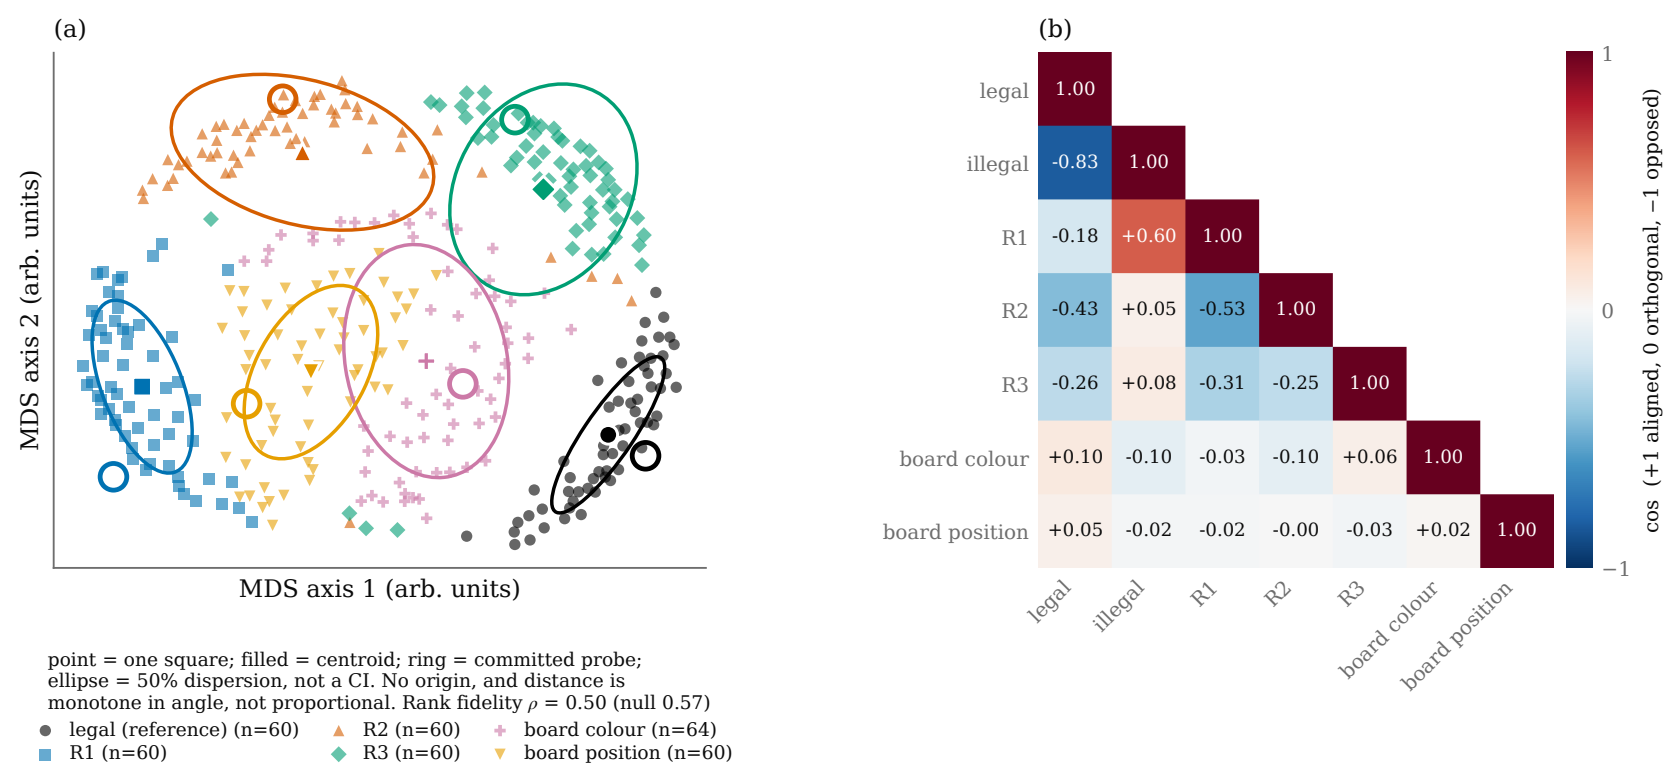
(a)
MDS axis 2 (arb. units)
MDS axis 1 (arb. units)
point = one square; filled = centroid; ring = committed probe;
ellipse = 50% dispersion, not a CI. No origin, and distance is
monotone in angle, not proportional. Rank fidelity ρ = 0.50 (null 0.57)
legal (reference) (n=60)
R1 (n=60)
R2 (n=60)
R3 (n=60)
board colour (n=64)
board position (n=60)
(b)
legal 1.00
illegal -0.83 1.00
R1 -0.18 +0.60 1.00
R2 -0.43 +0.05 -0.53 1.00
R3 -0.26 +0.08 -0.31 -0.25 1.00
board colour +0.10 -0.10 -0.03 -0.10 +0.06 1.00
board position +0.05 -0.02 -0.02 -0.00 -0.03 +0.02 1.00
legal
illegal
R1
R2
R3
board colour
board position
1
0
−1
cos (+1 aligned, 0 orthogonal, −1 opposed)