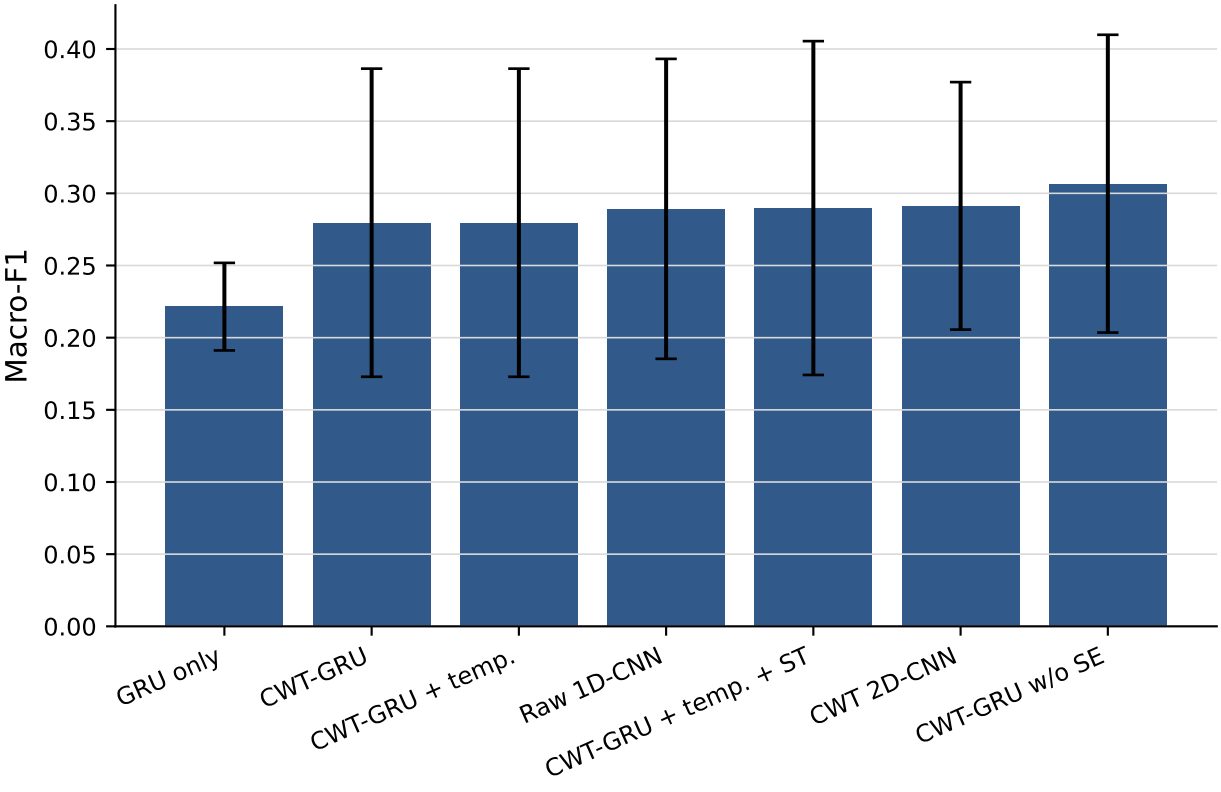
Macro-F1
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
GRU only
CWT-GRU
CWT-GRU + temp.
Raw 1D-CNN
CWT-GRU + temp. + ST
CWT 2D-CNN
CWT-GRU w/o SE