


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

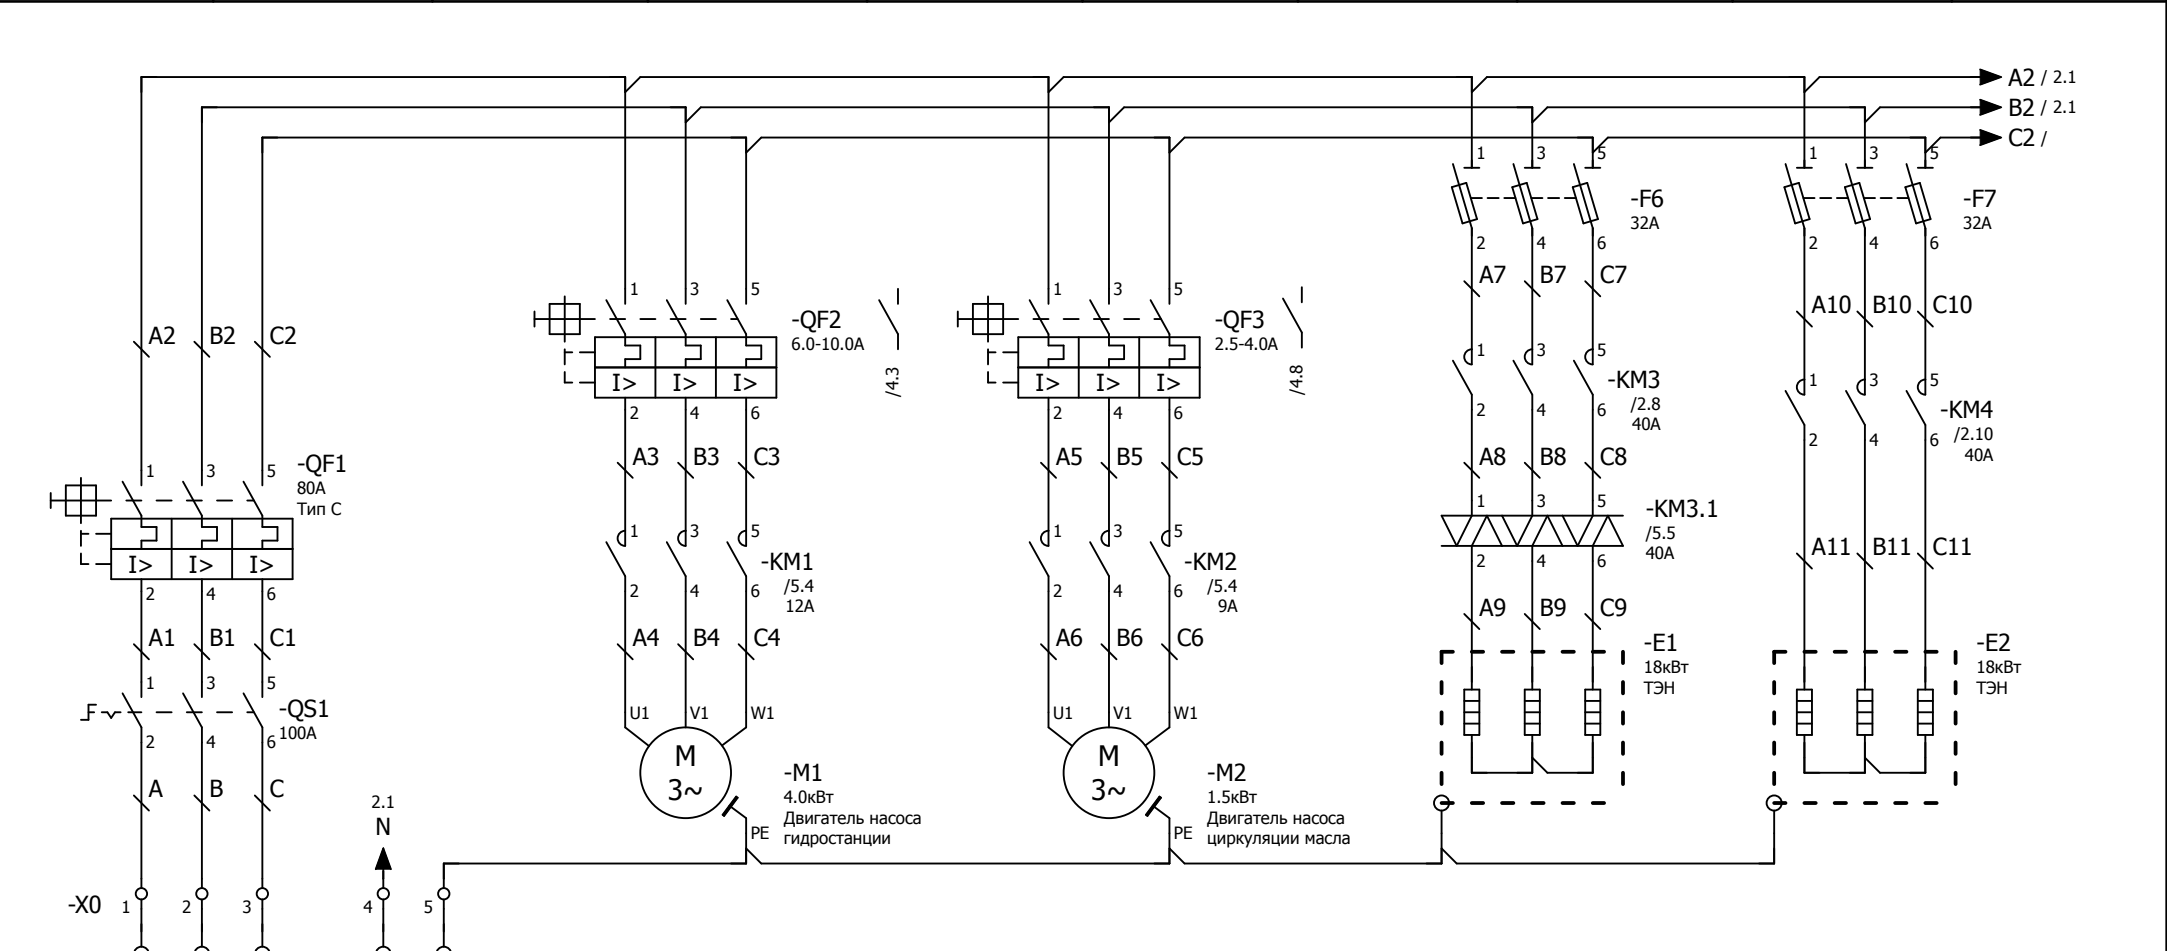

						Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата				
Разработал						Стадия		Лист	Листов
Проверил								1	
Нач. отдела									
Н.Контр.									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

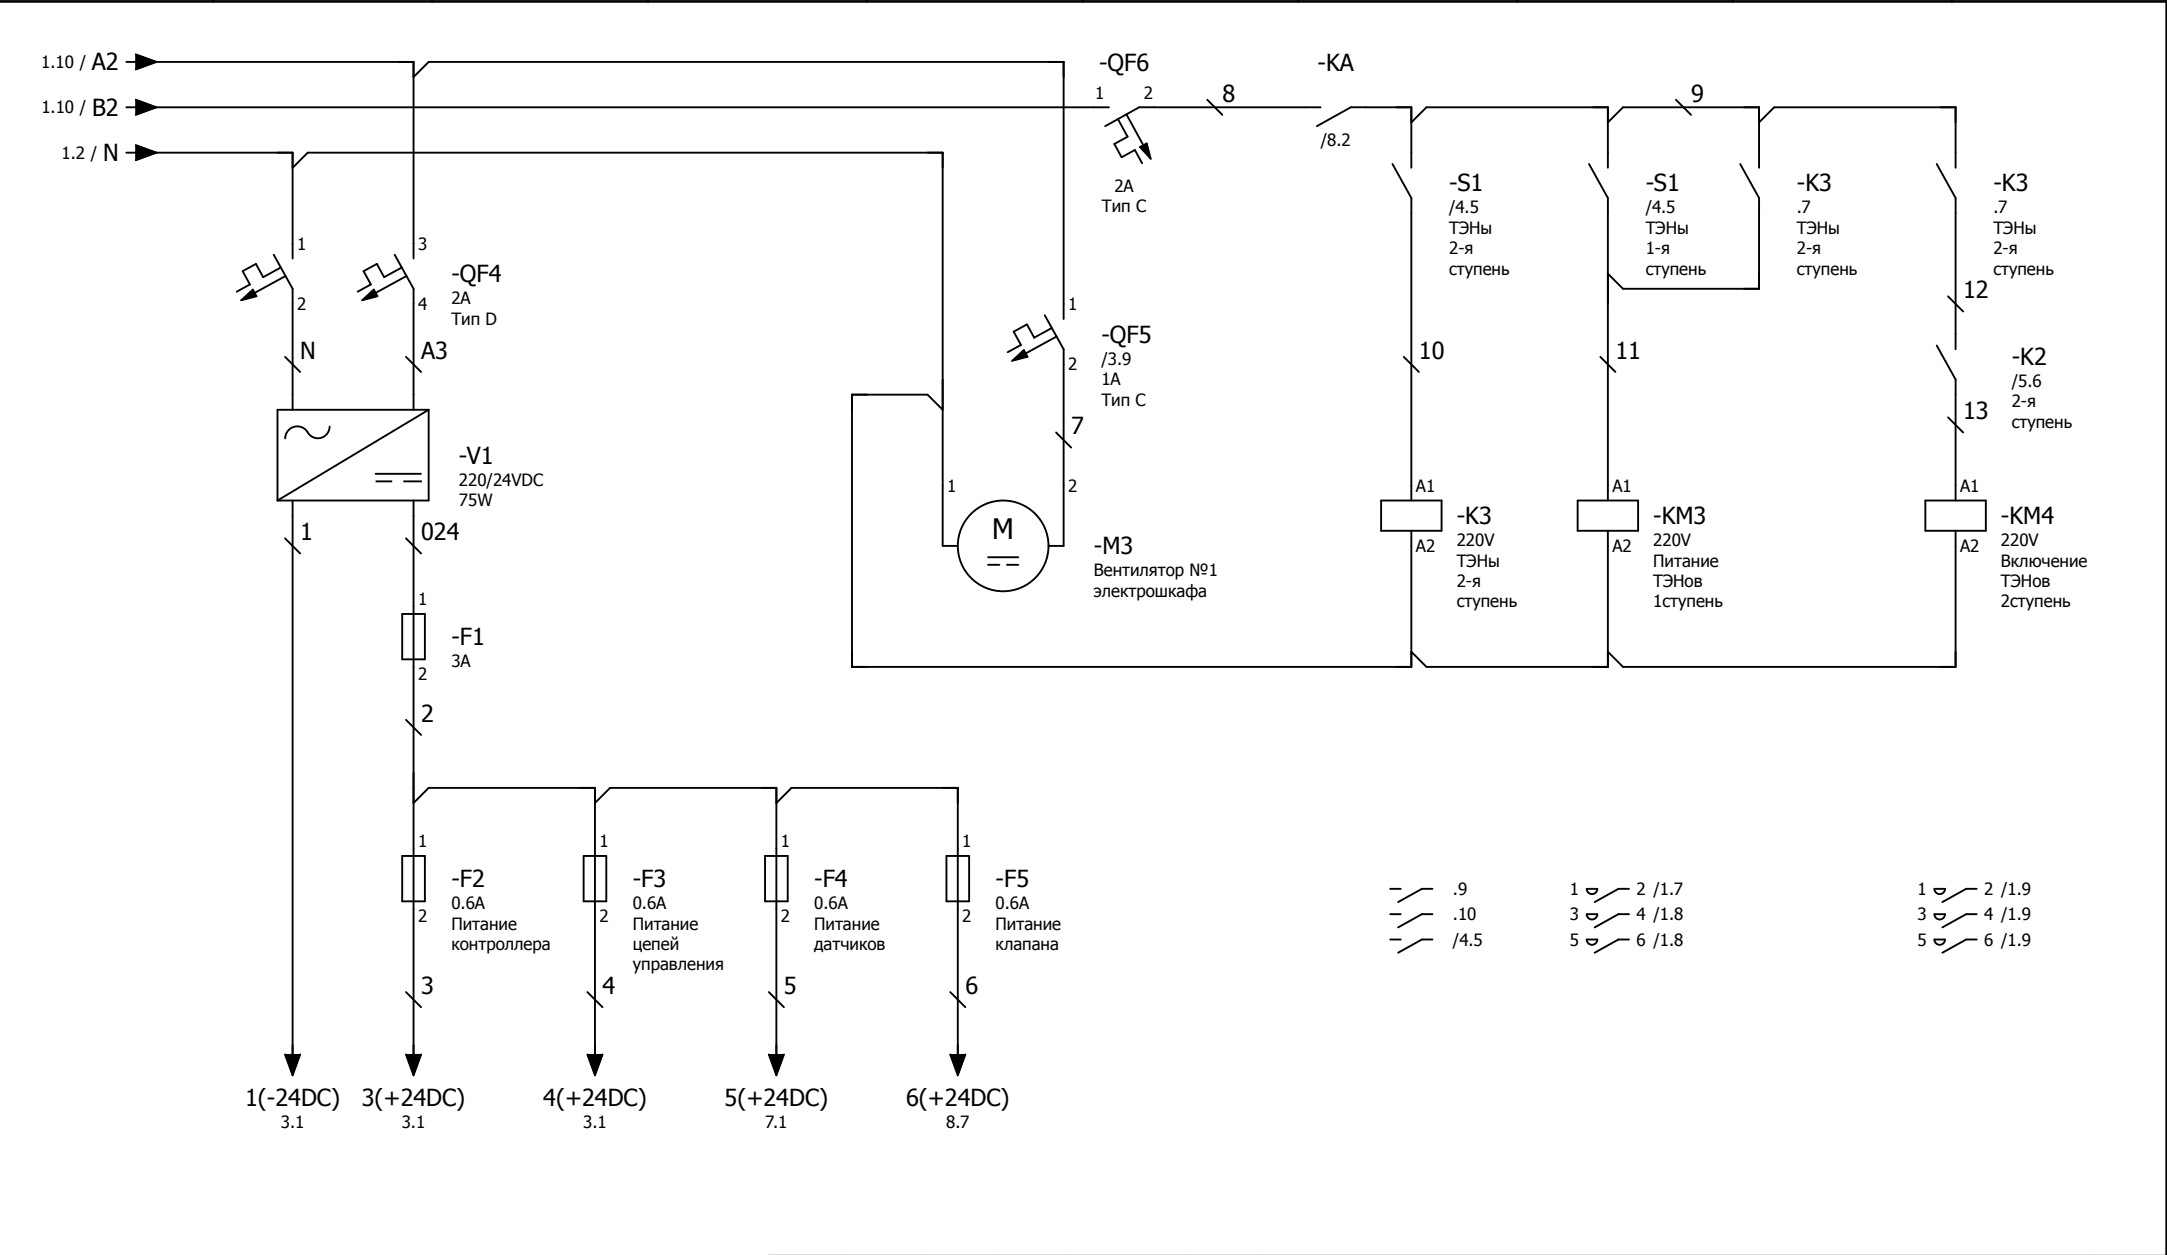

						Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

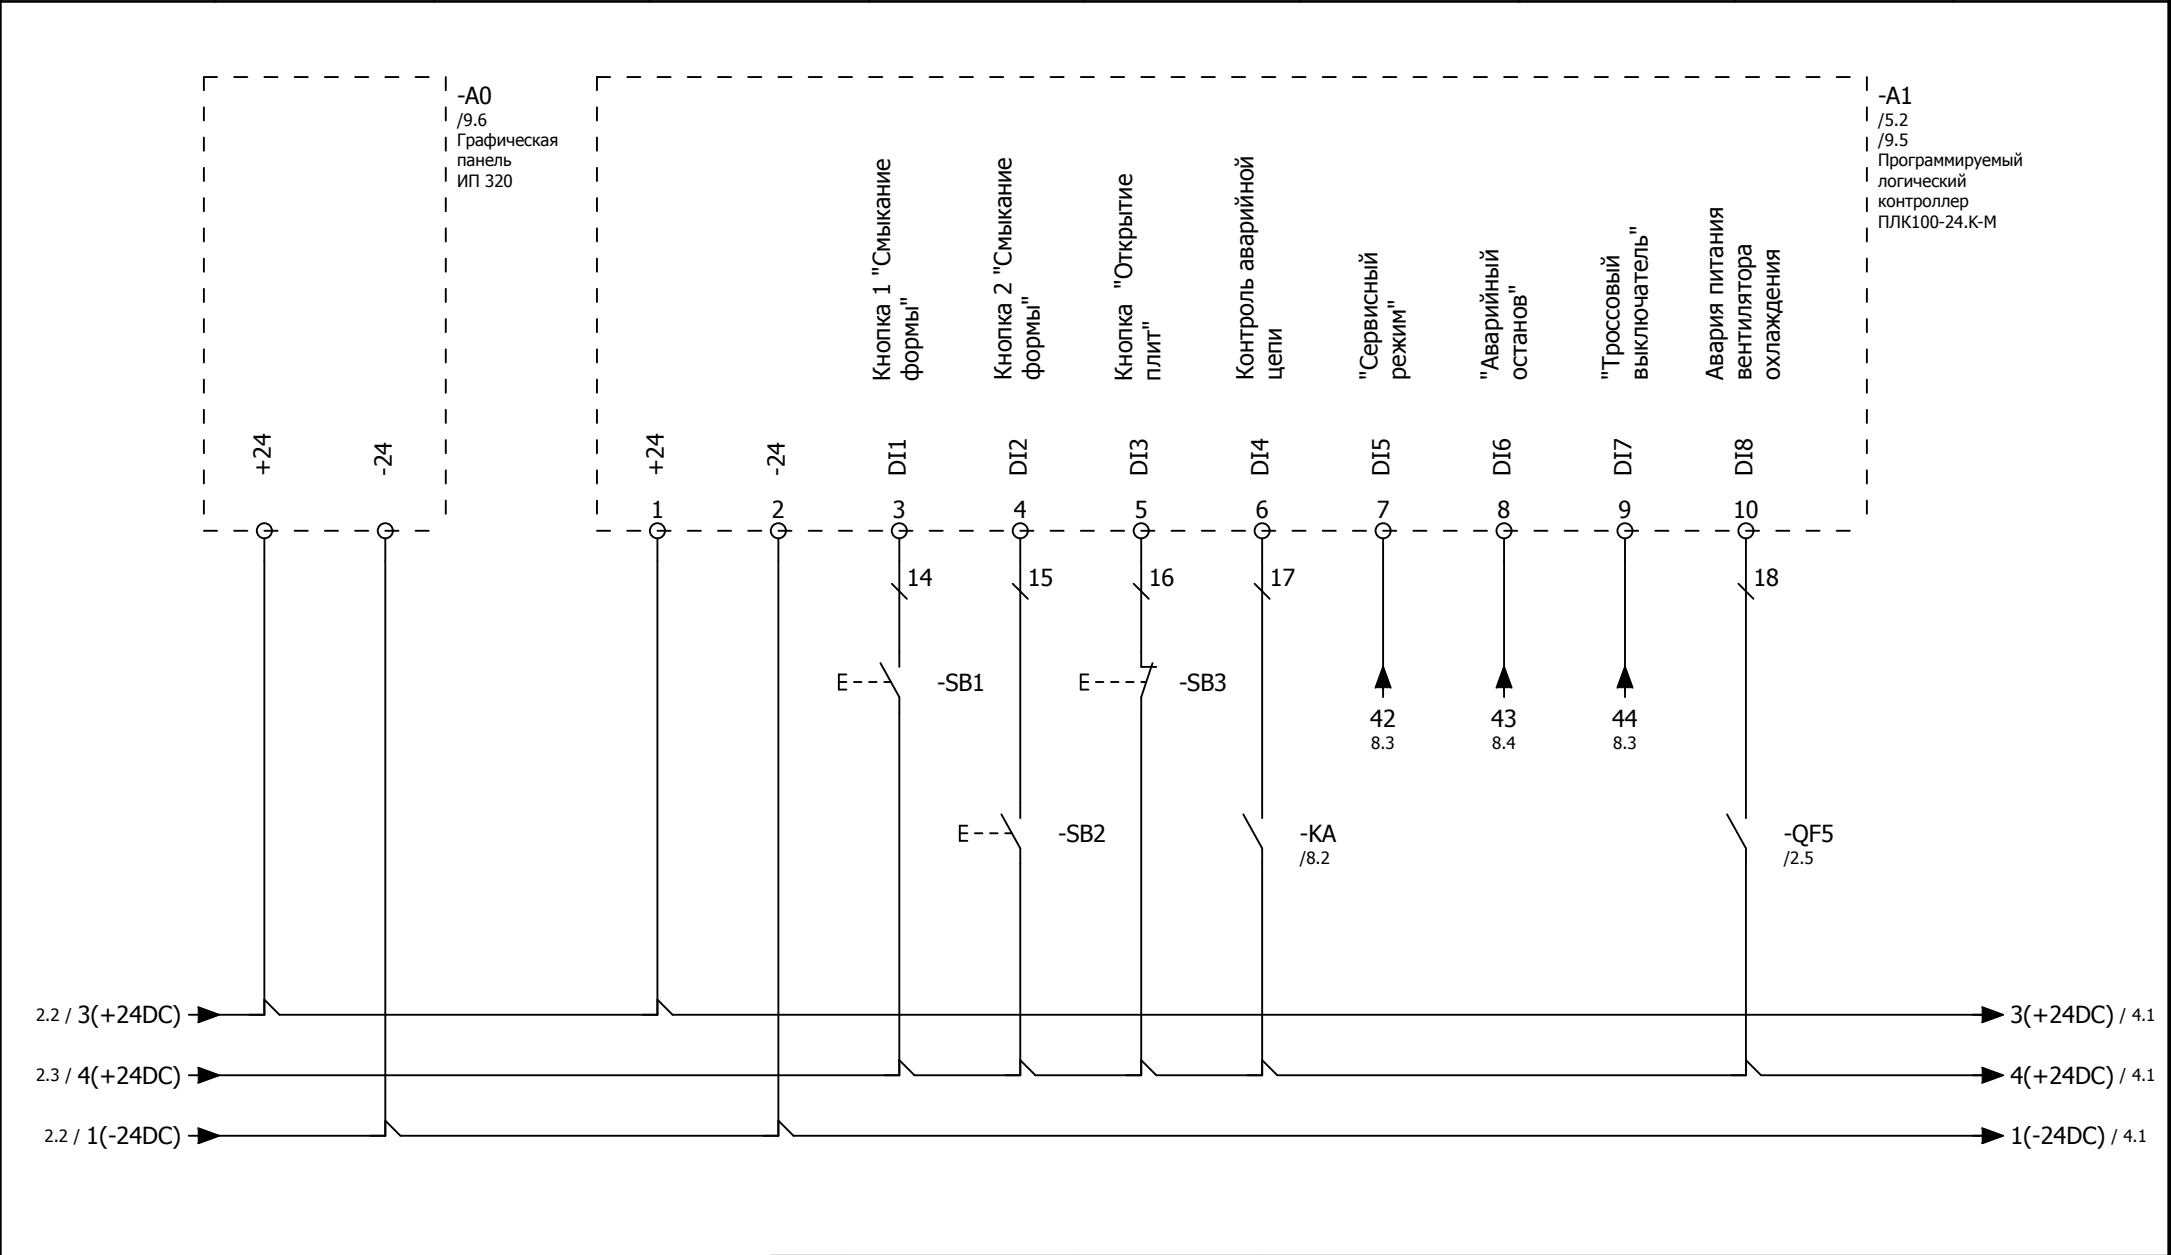


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

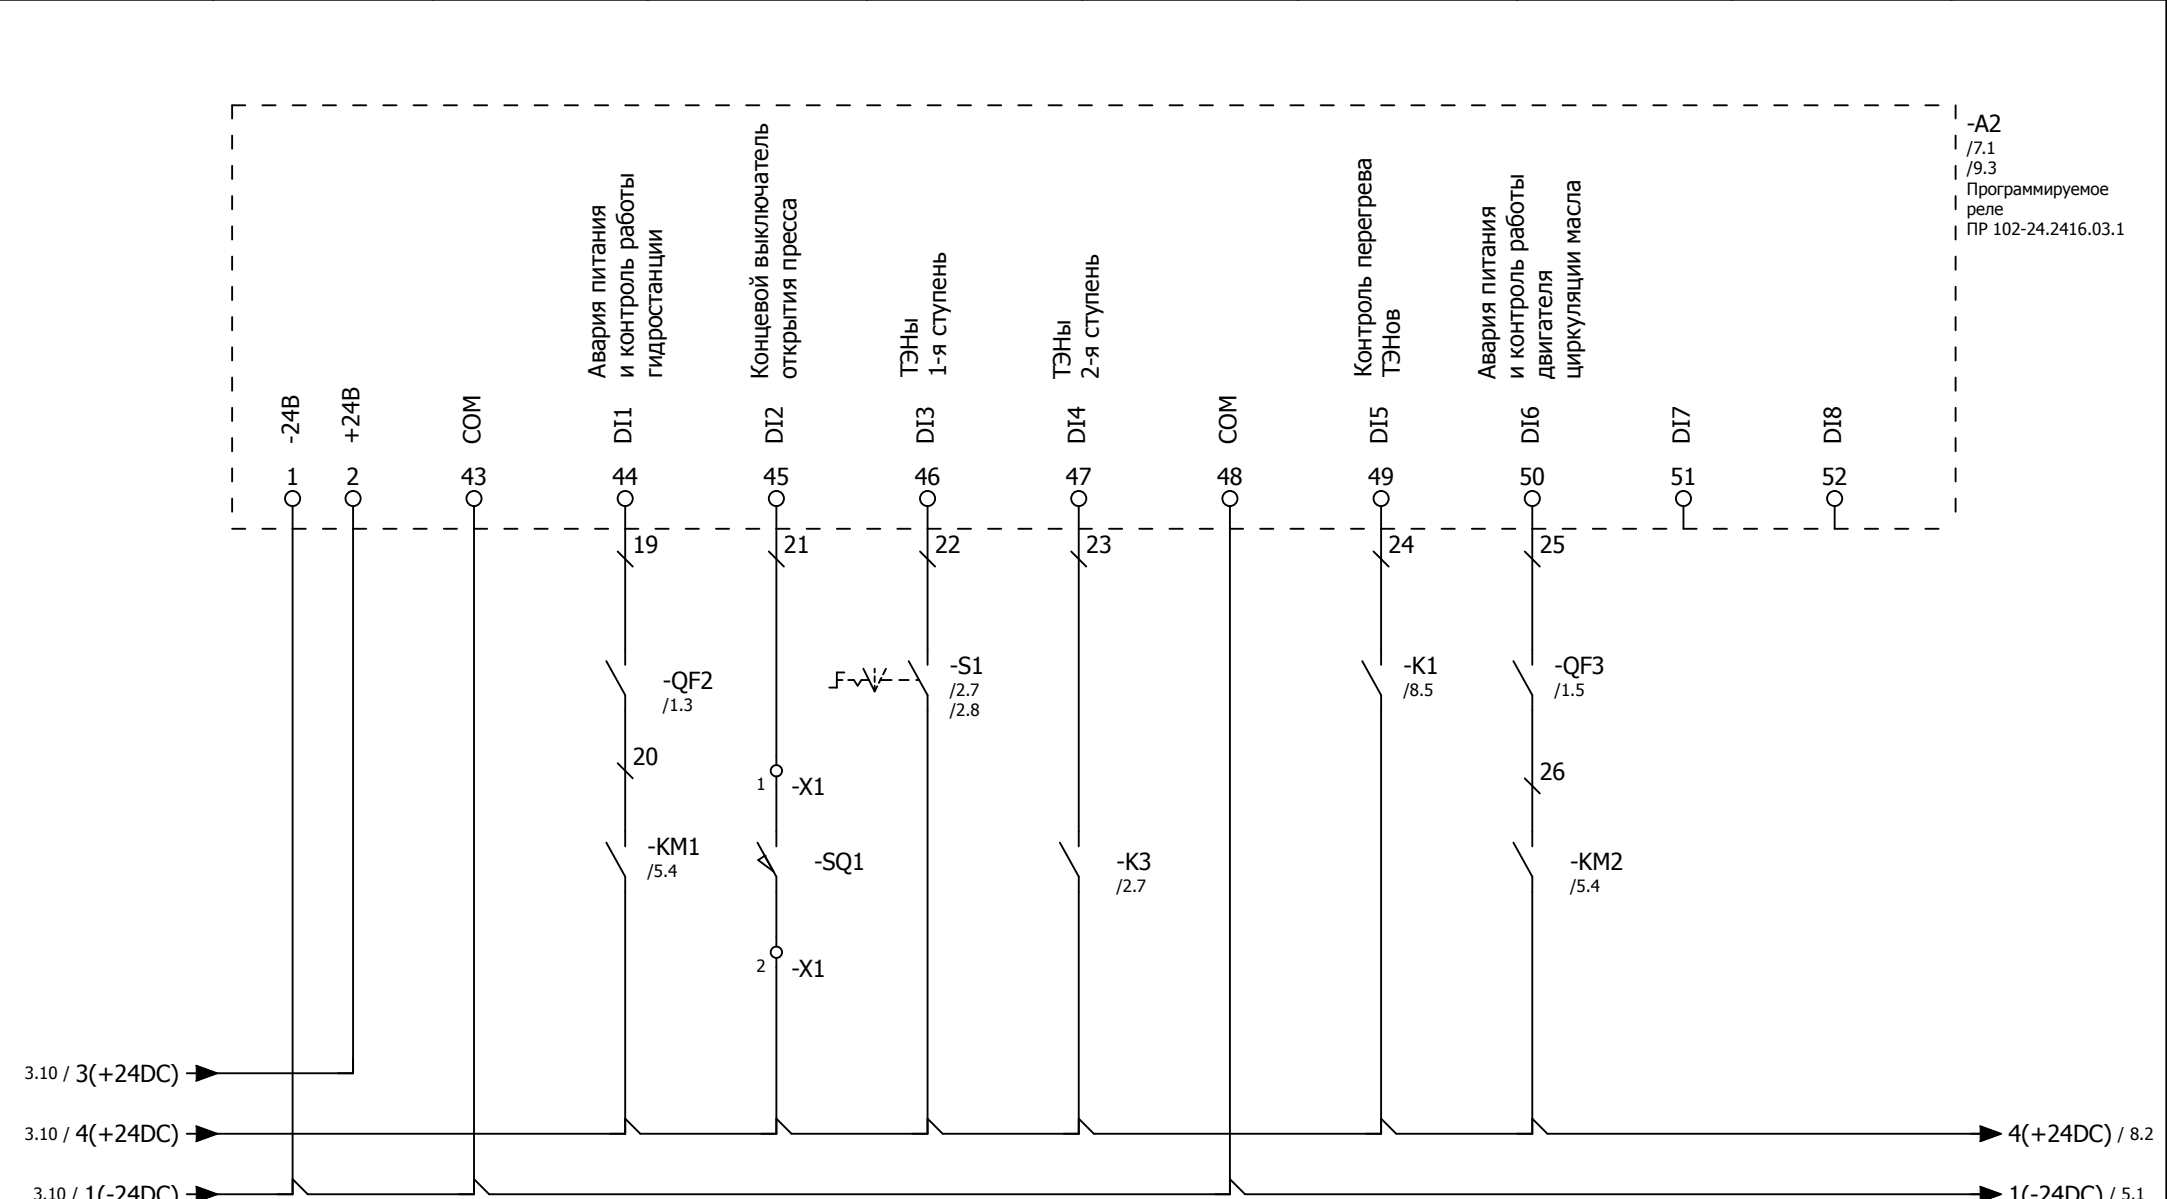


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

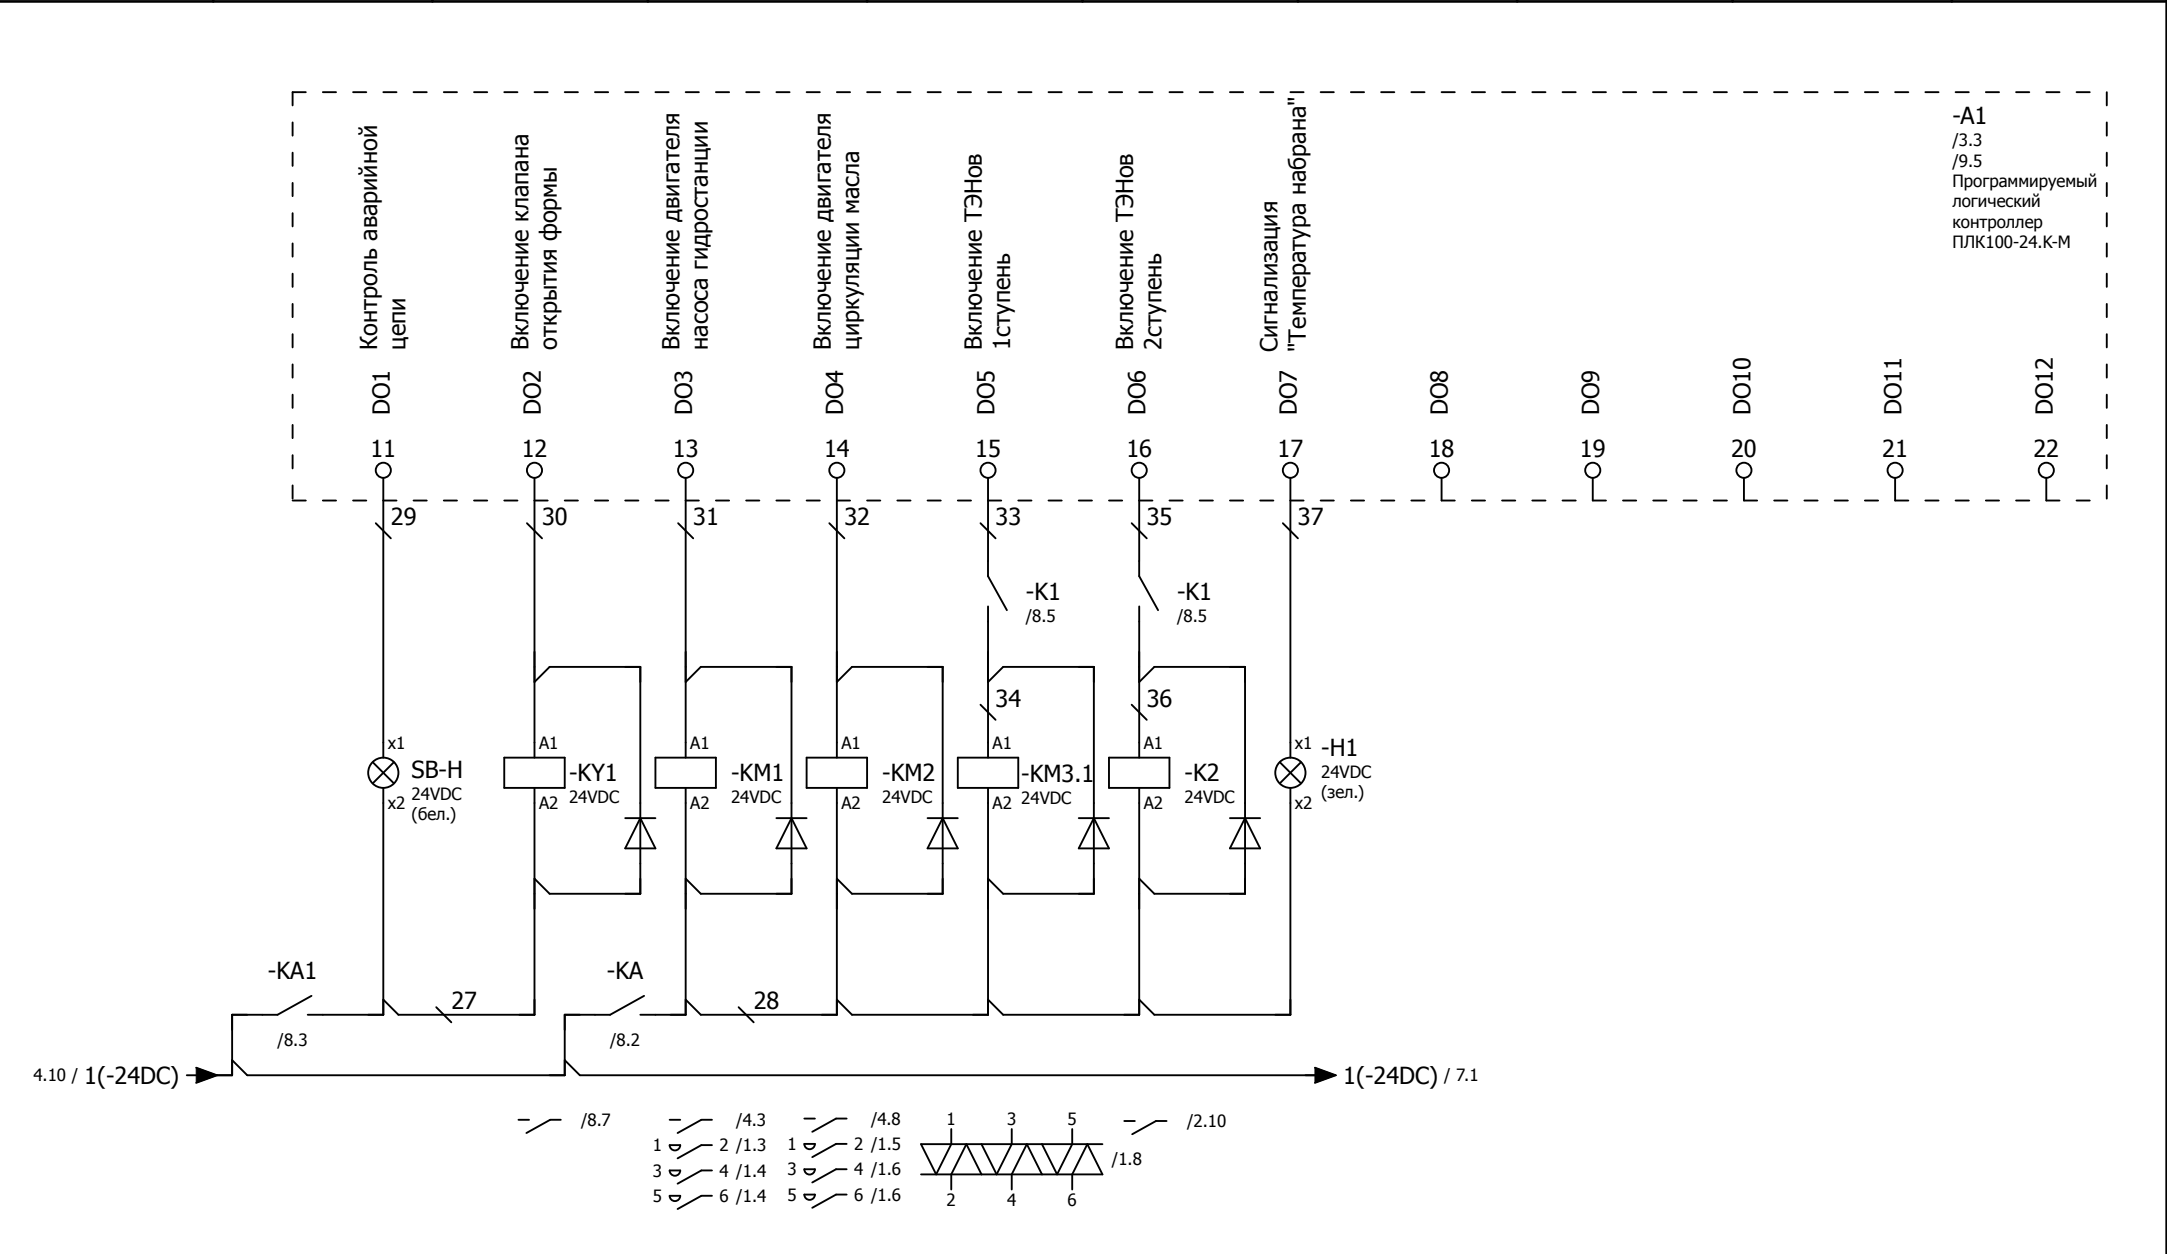


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

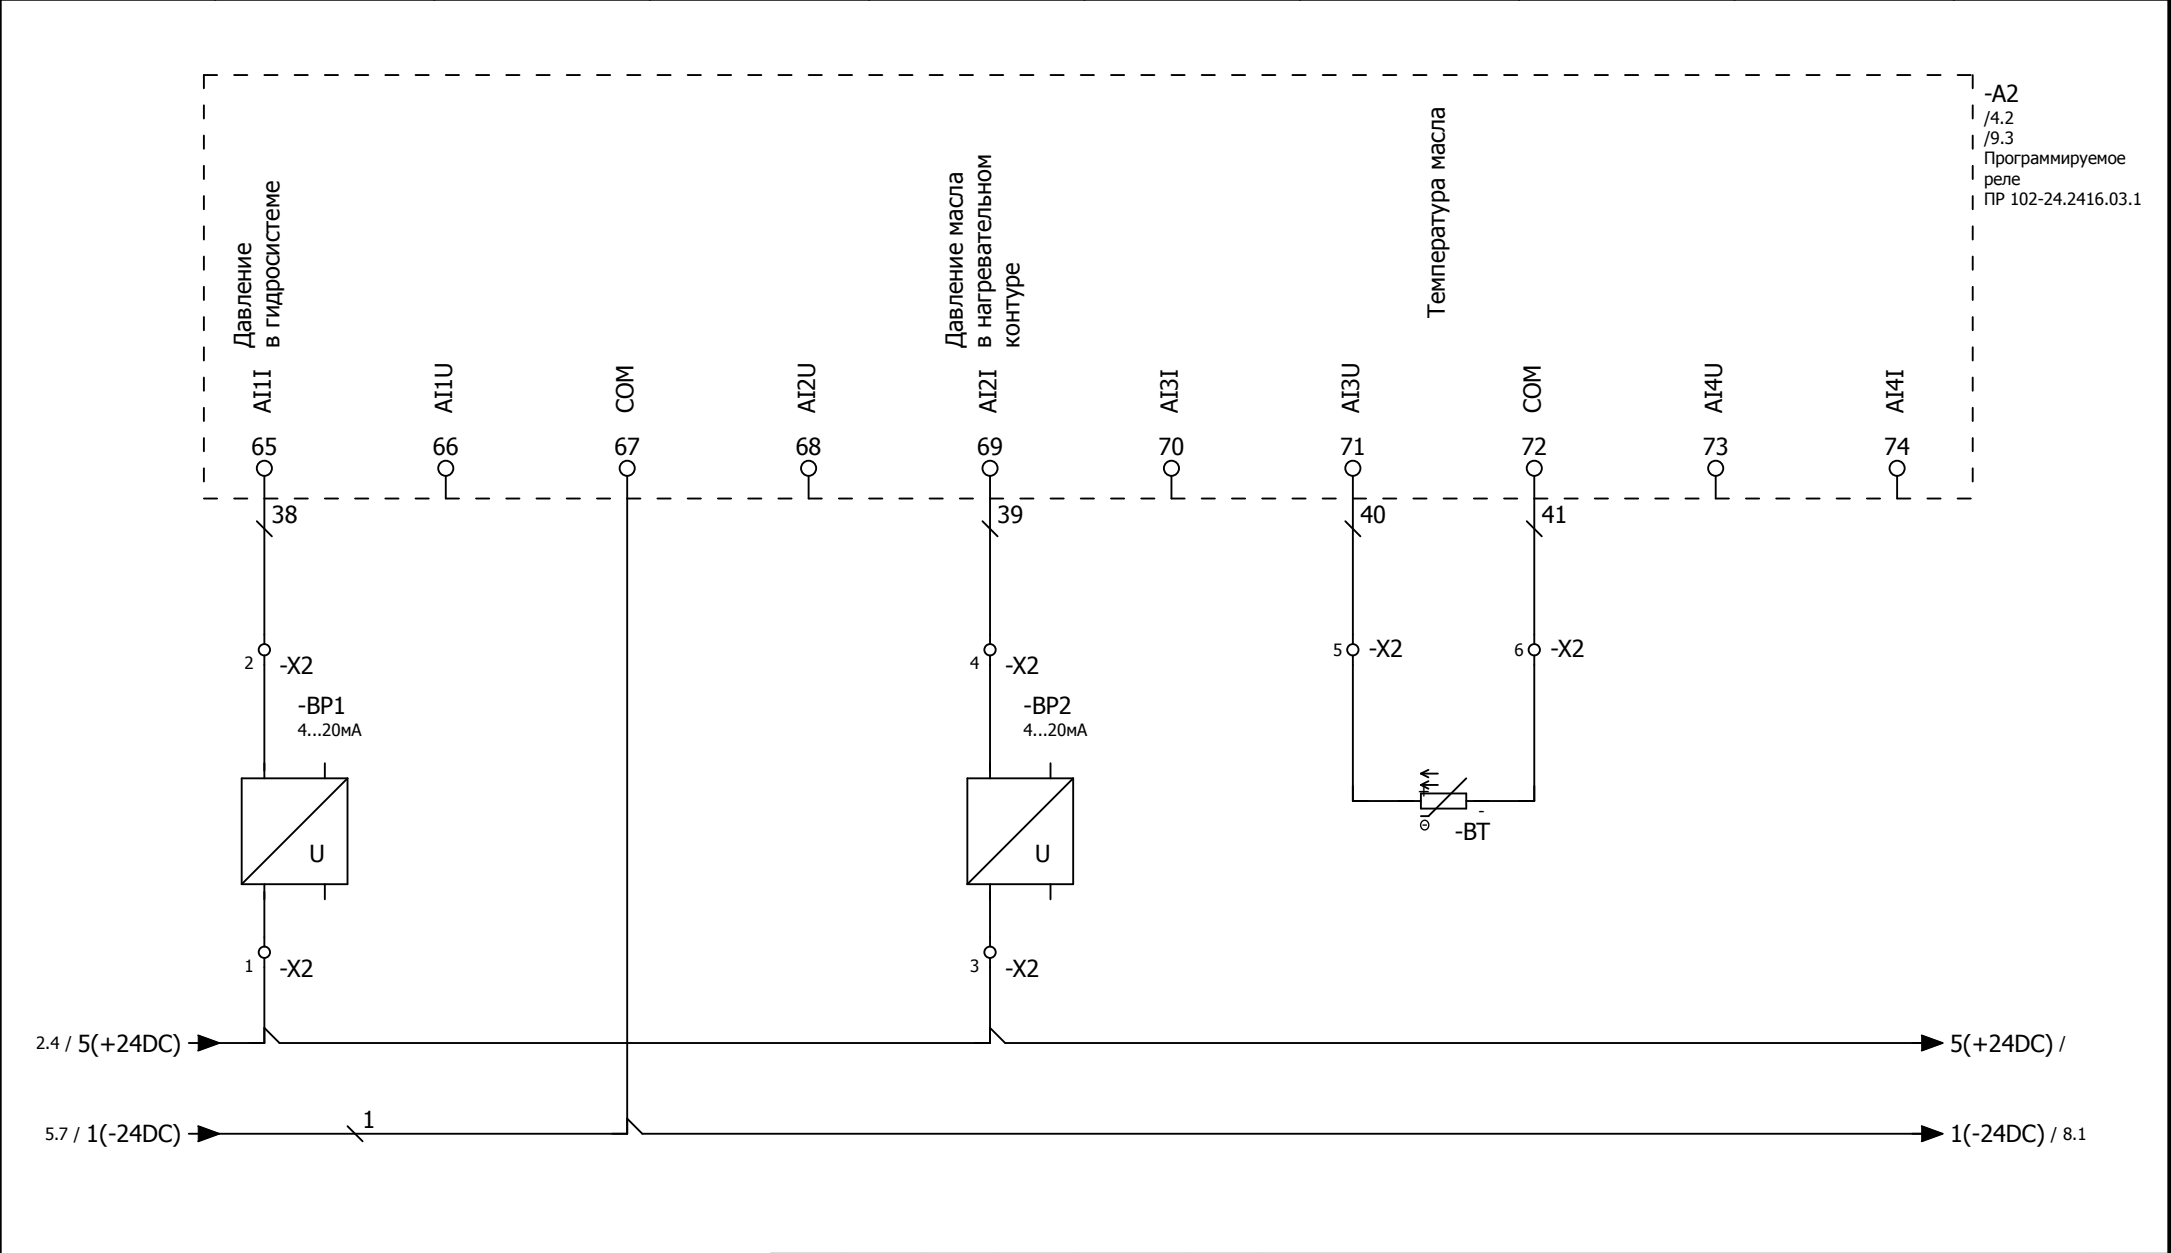


-A2
/4.2
/9.3
Программируемое
реле
ПР 102-24.2416.03.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Пресс горячий № 61ТЛ21(2020)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

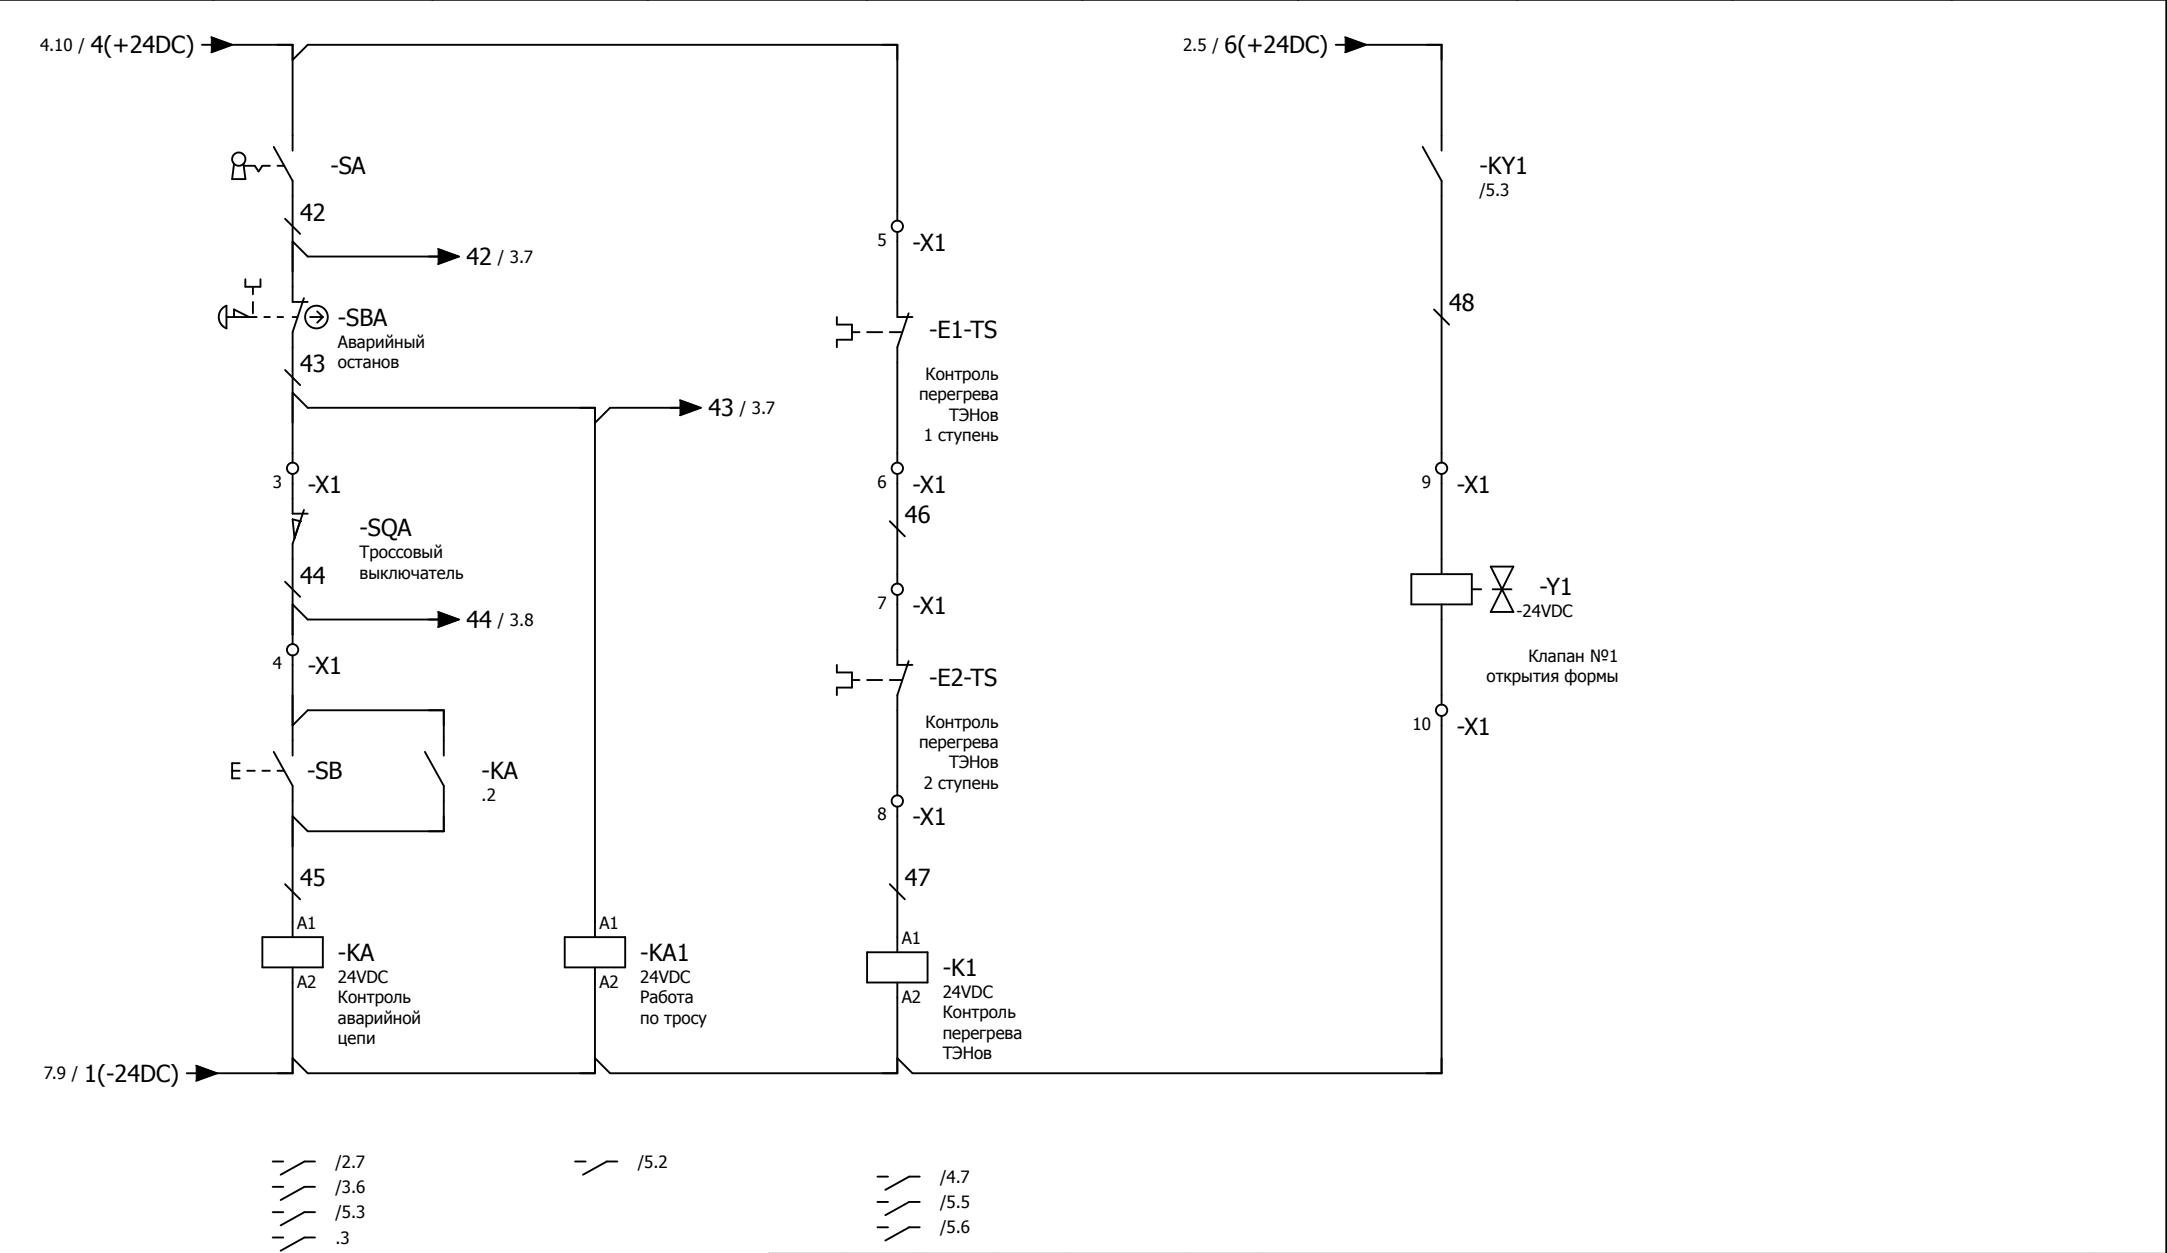

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Для соединения использовать экранированный кабель

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата