



A. Sla1-eGFP

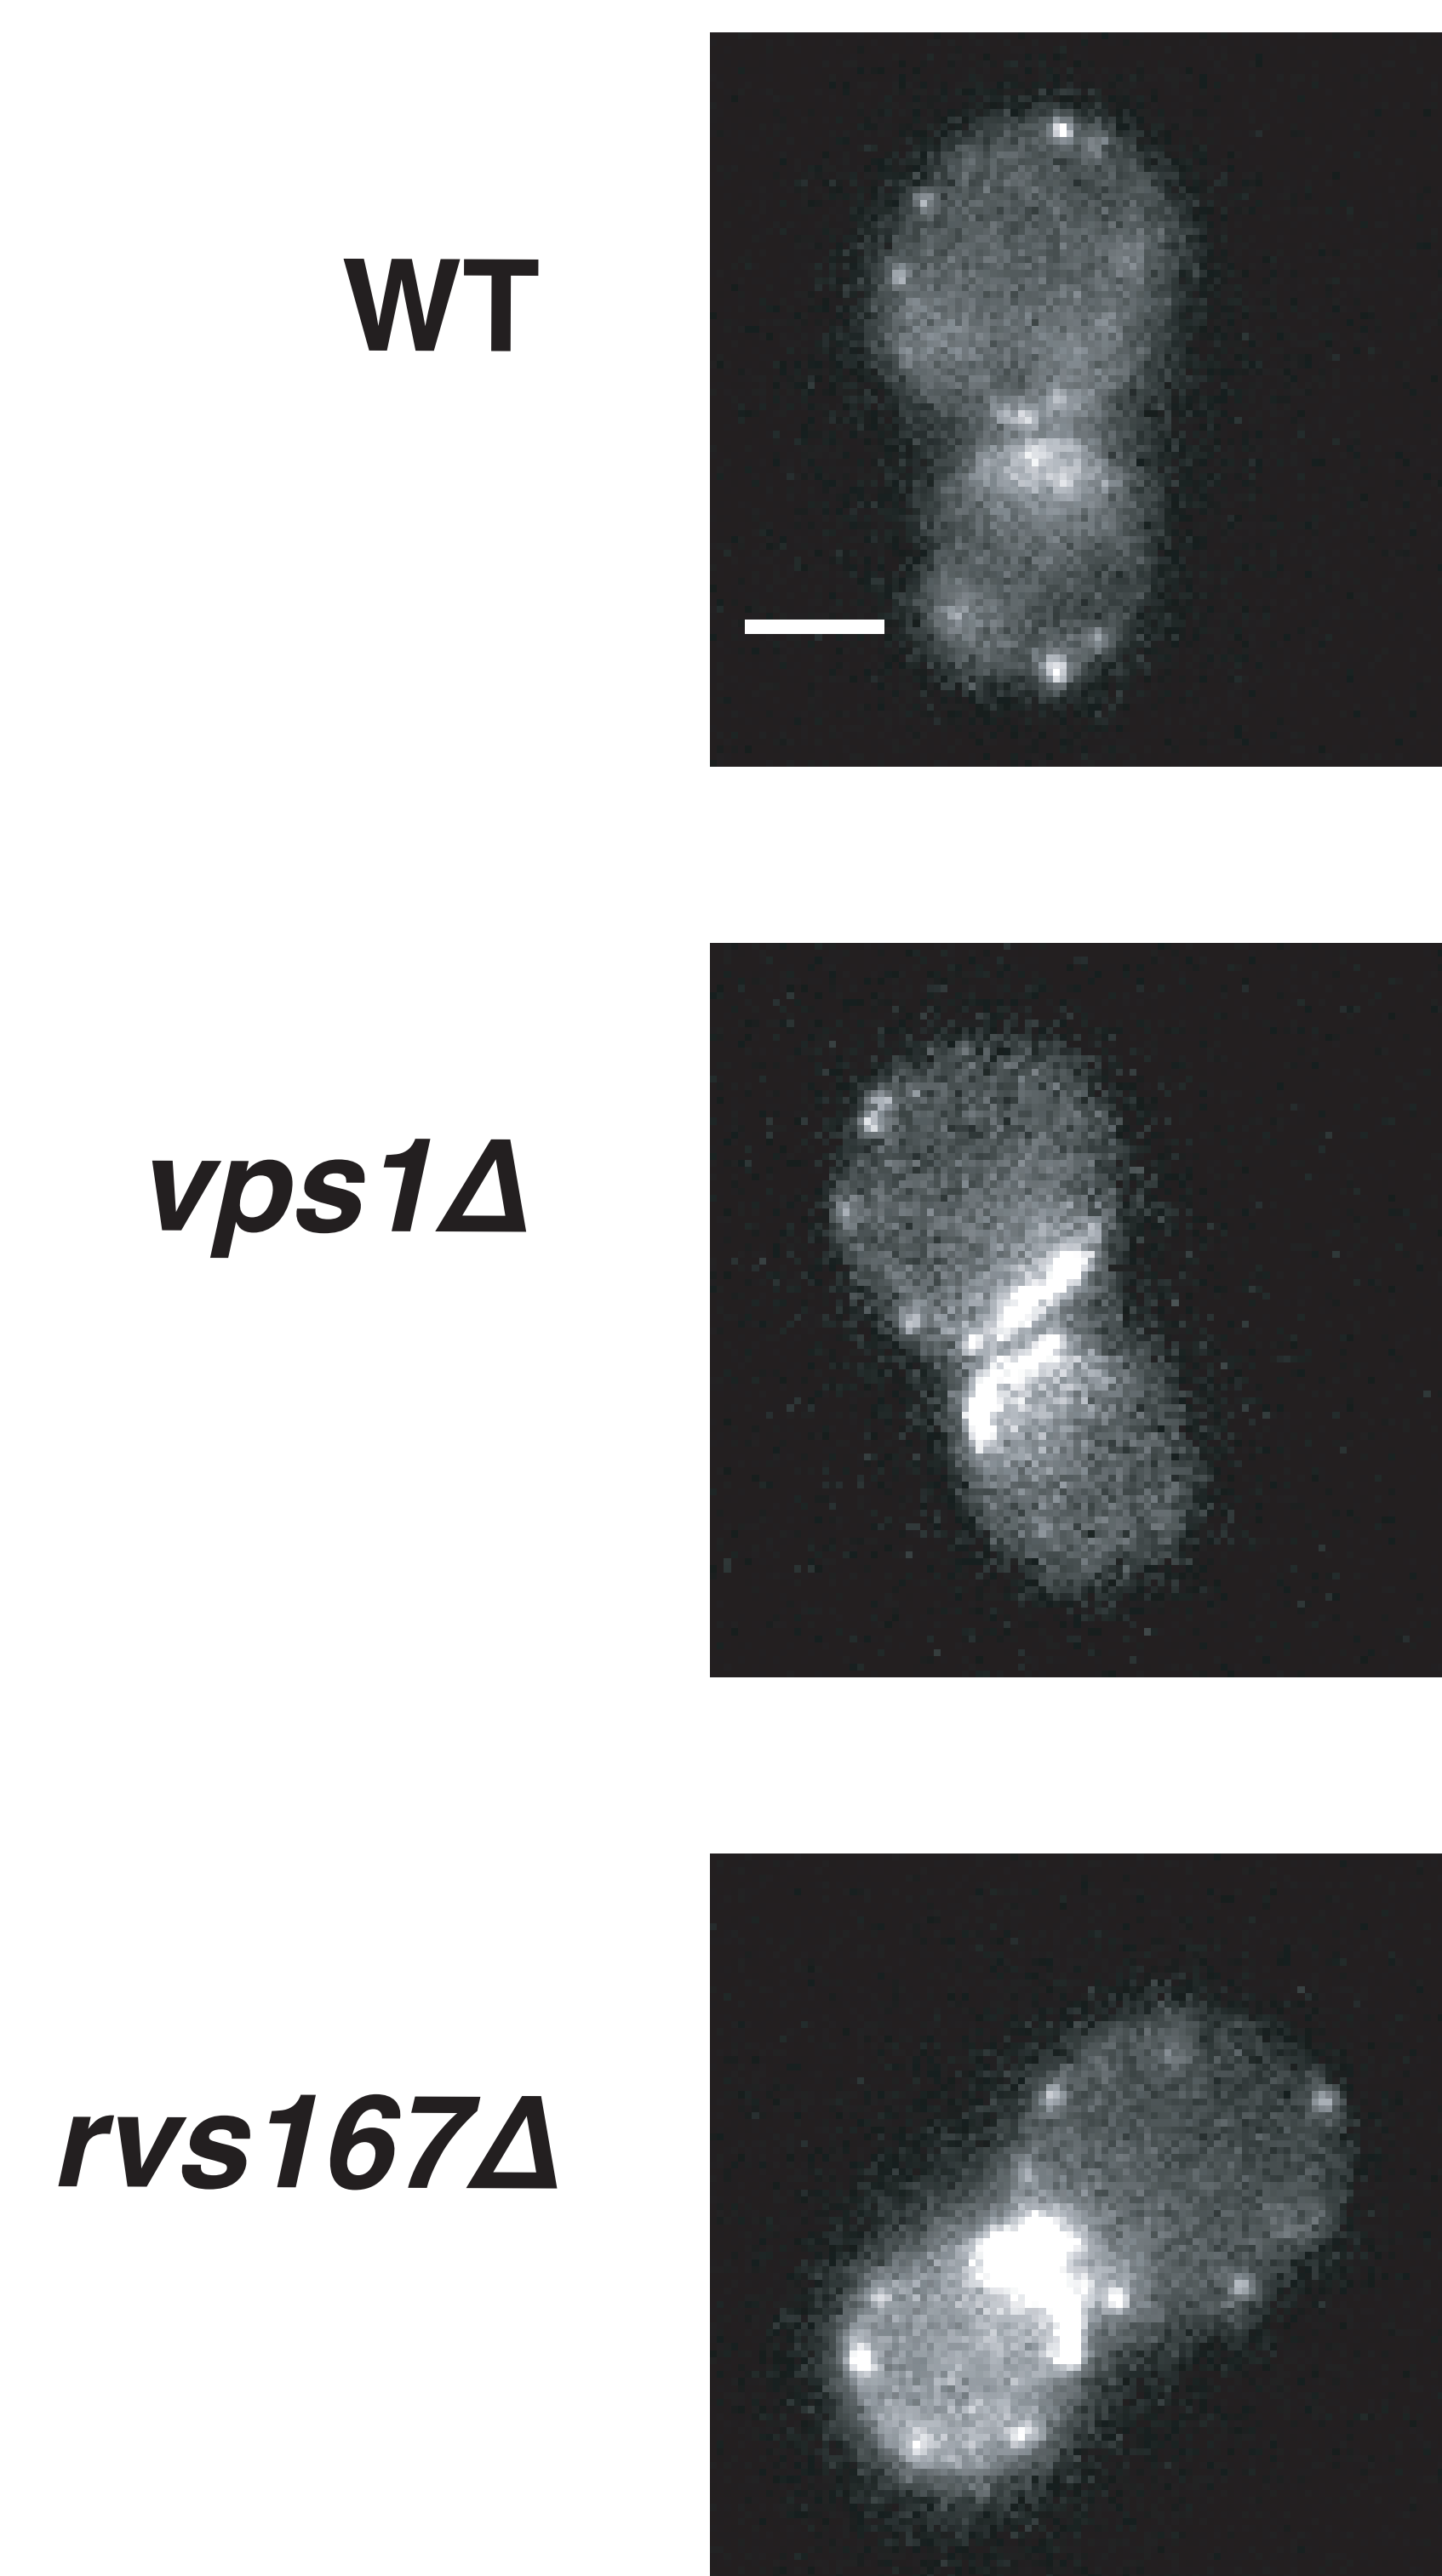





**B. Kymograph
Sla1-eGFP**

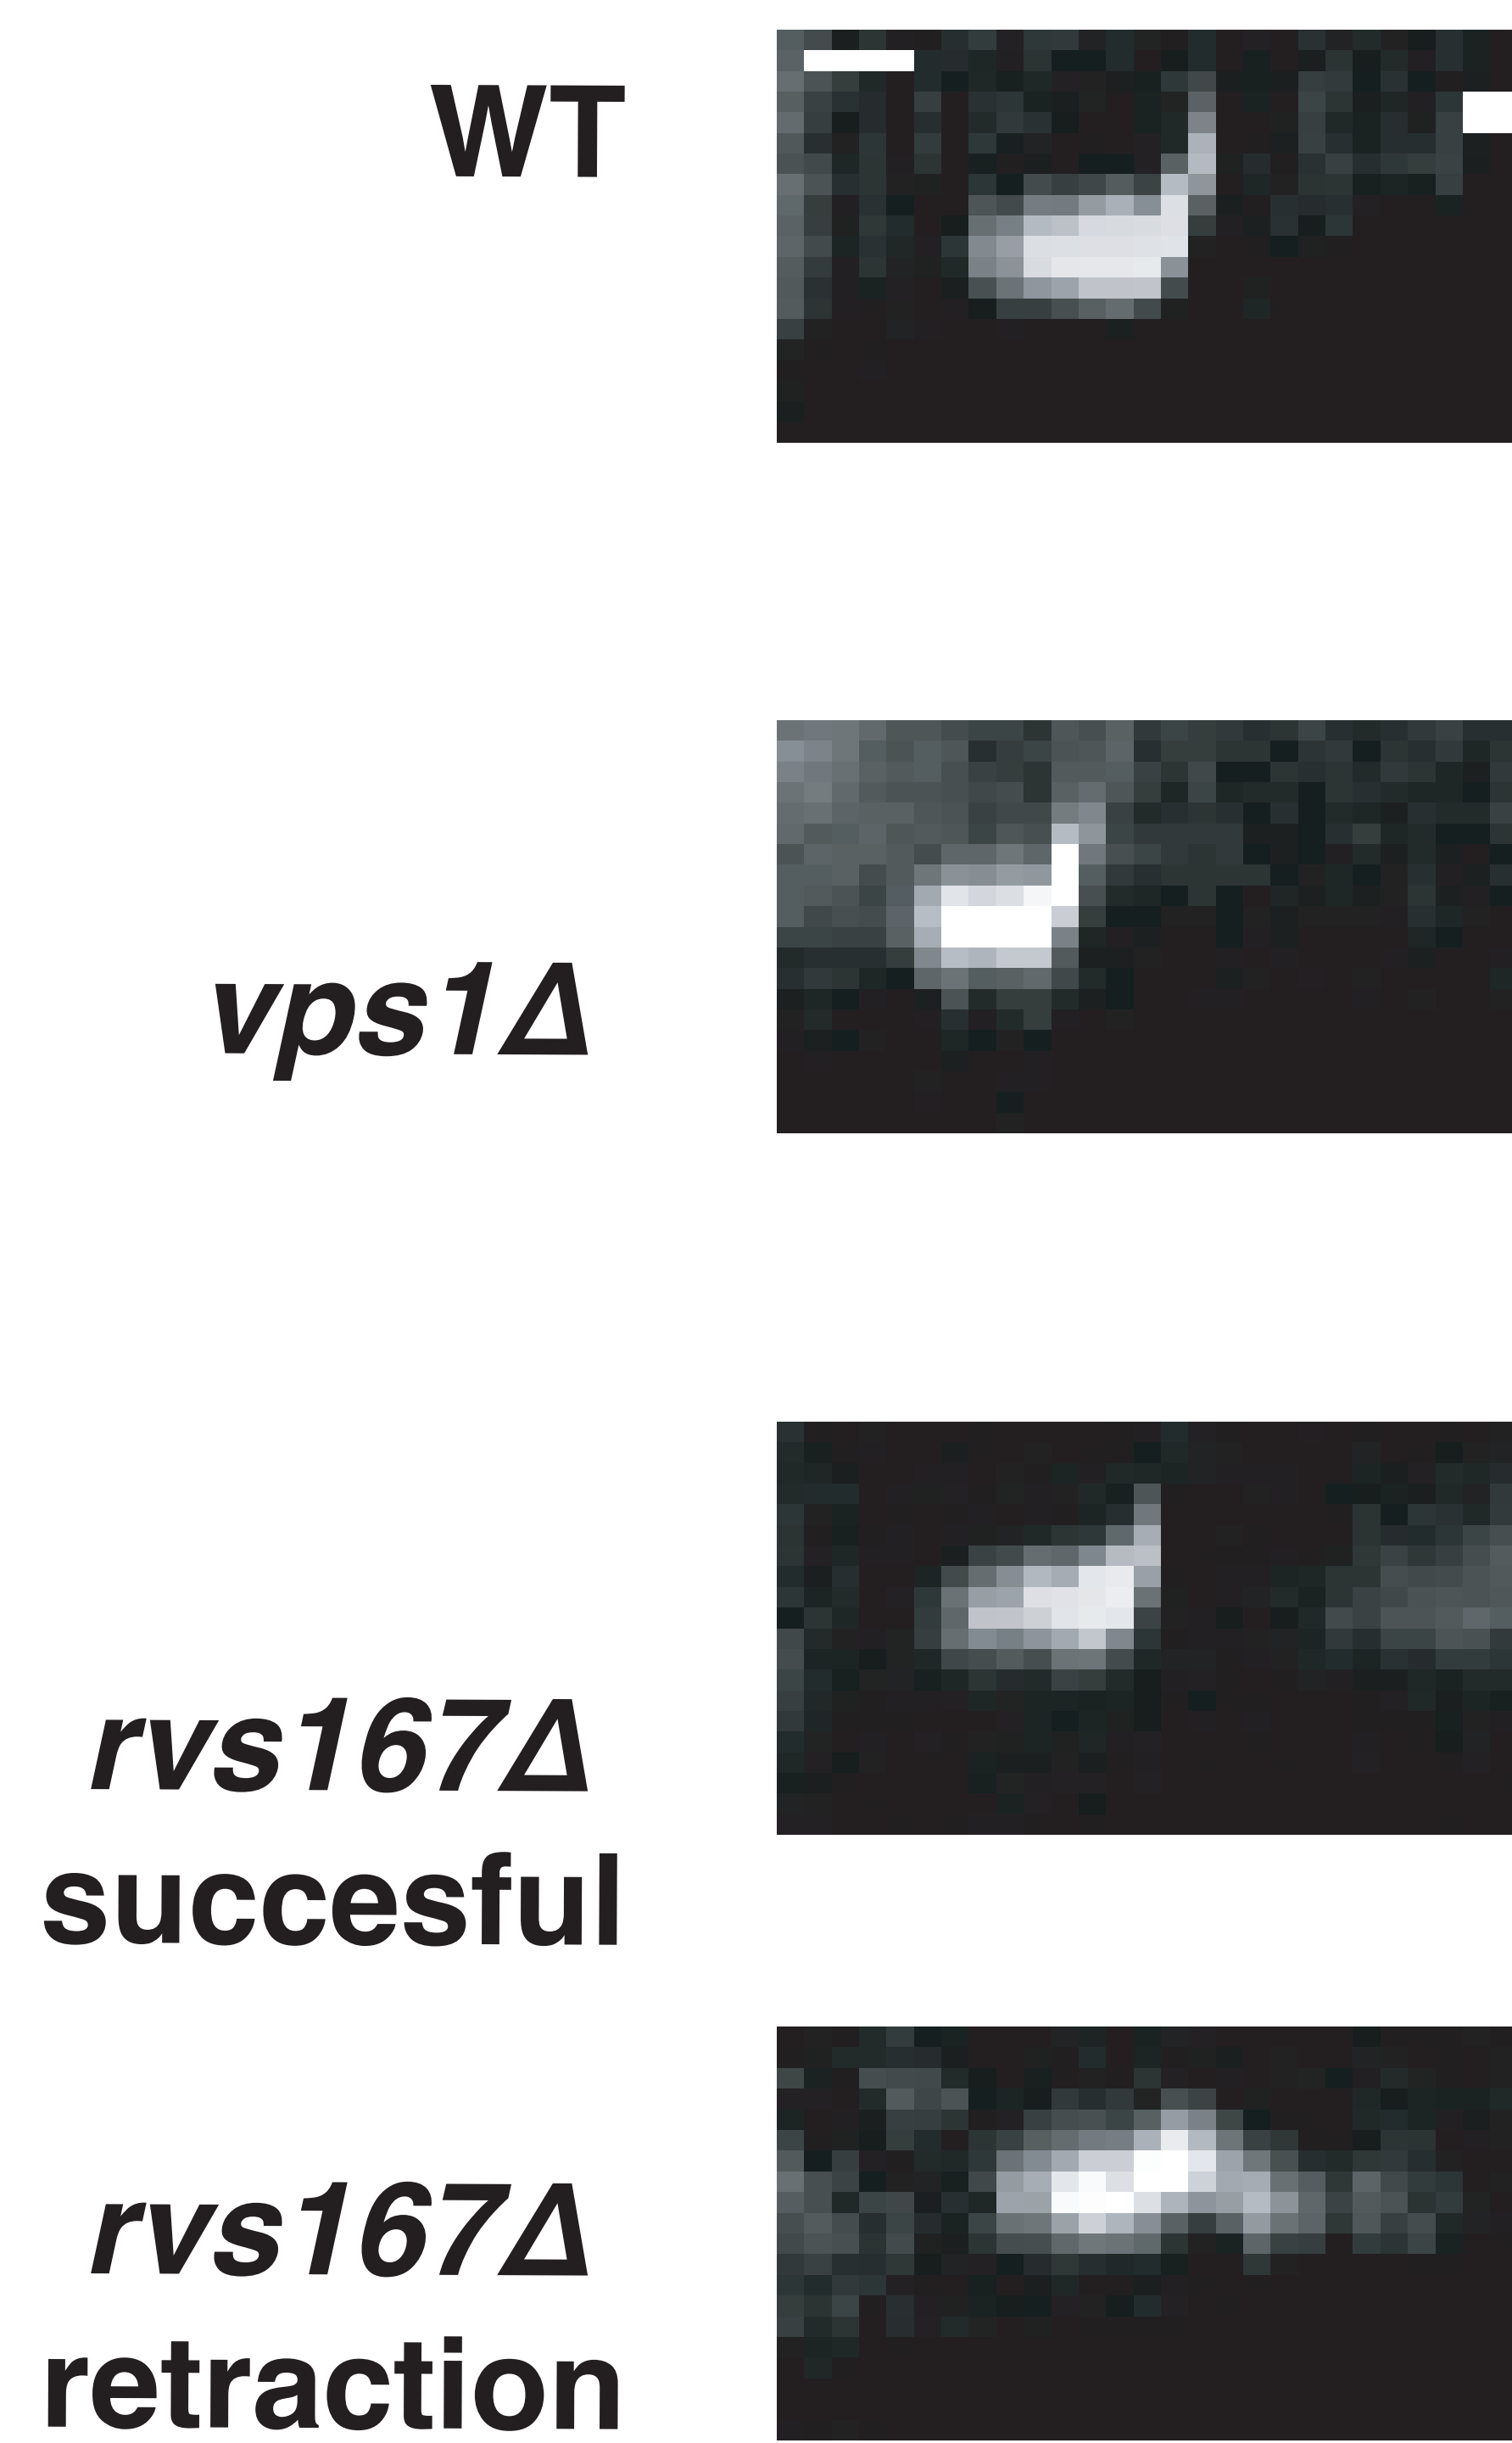

**Kymograph
Rvs167-eGFP**



C. Scission failure rate

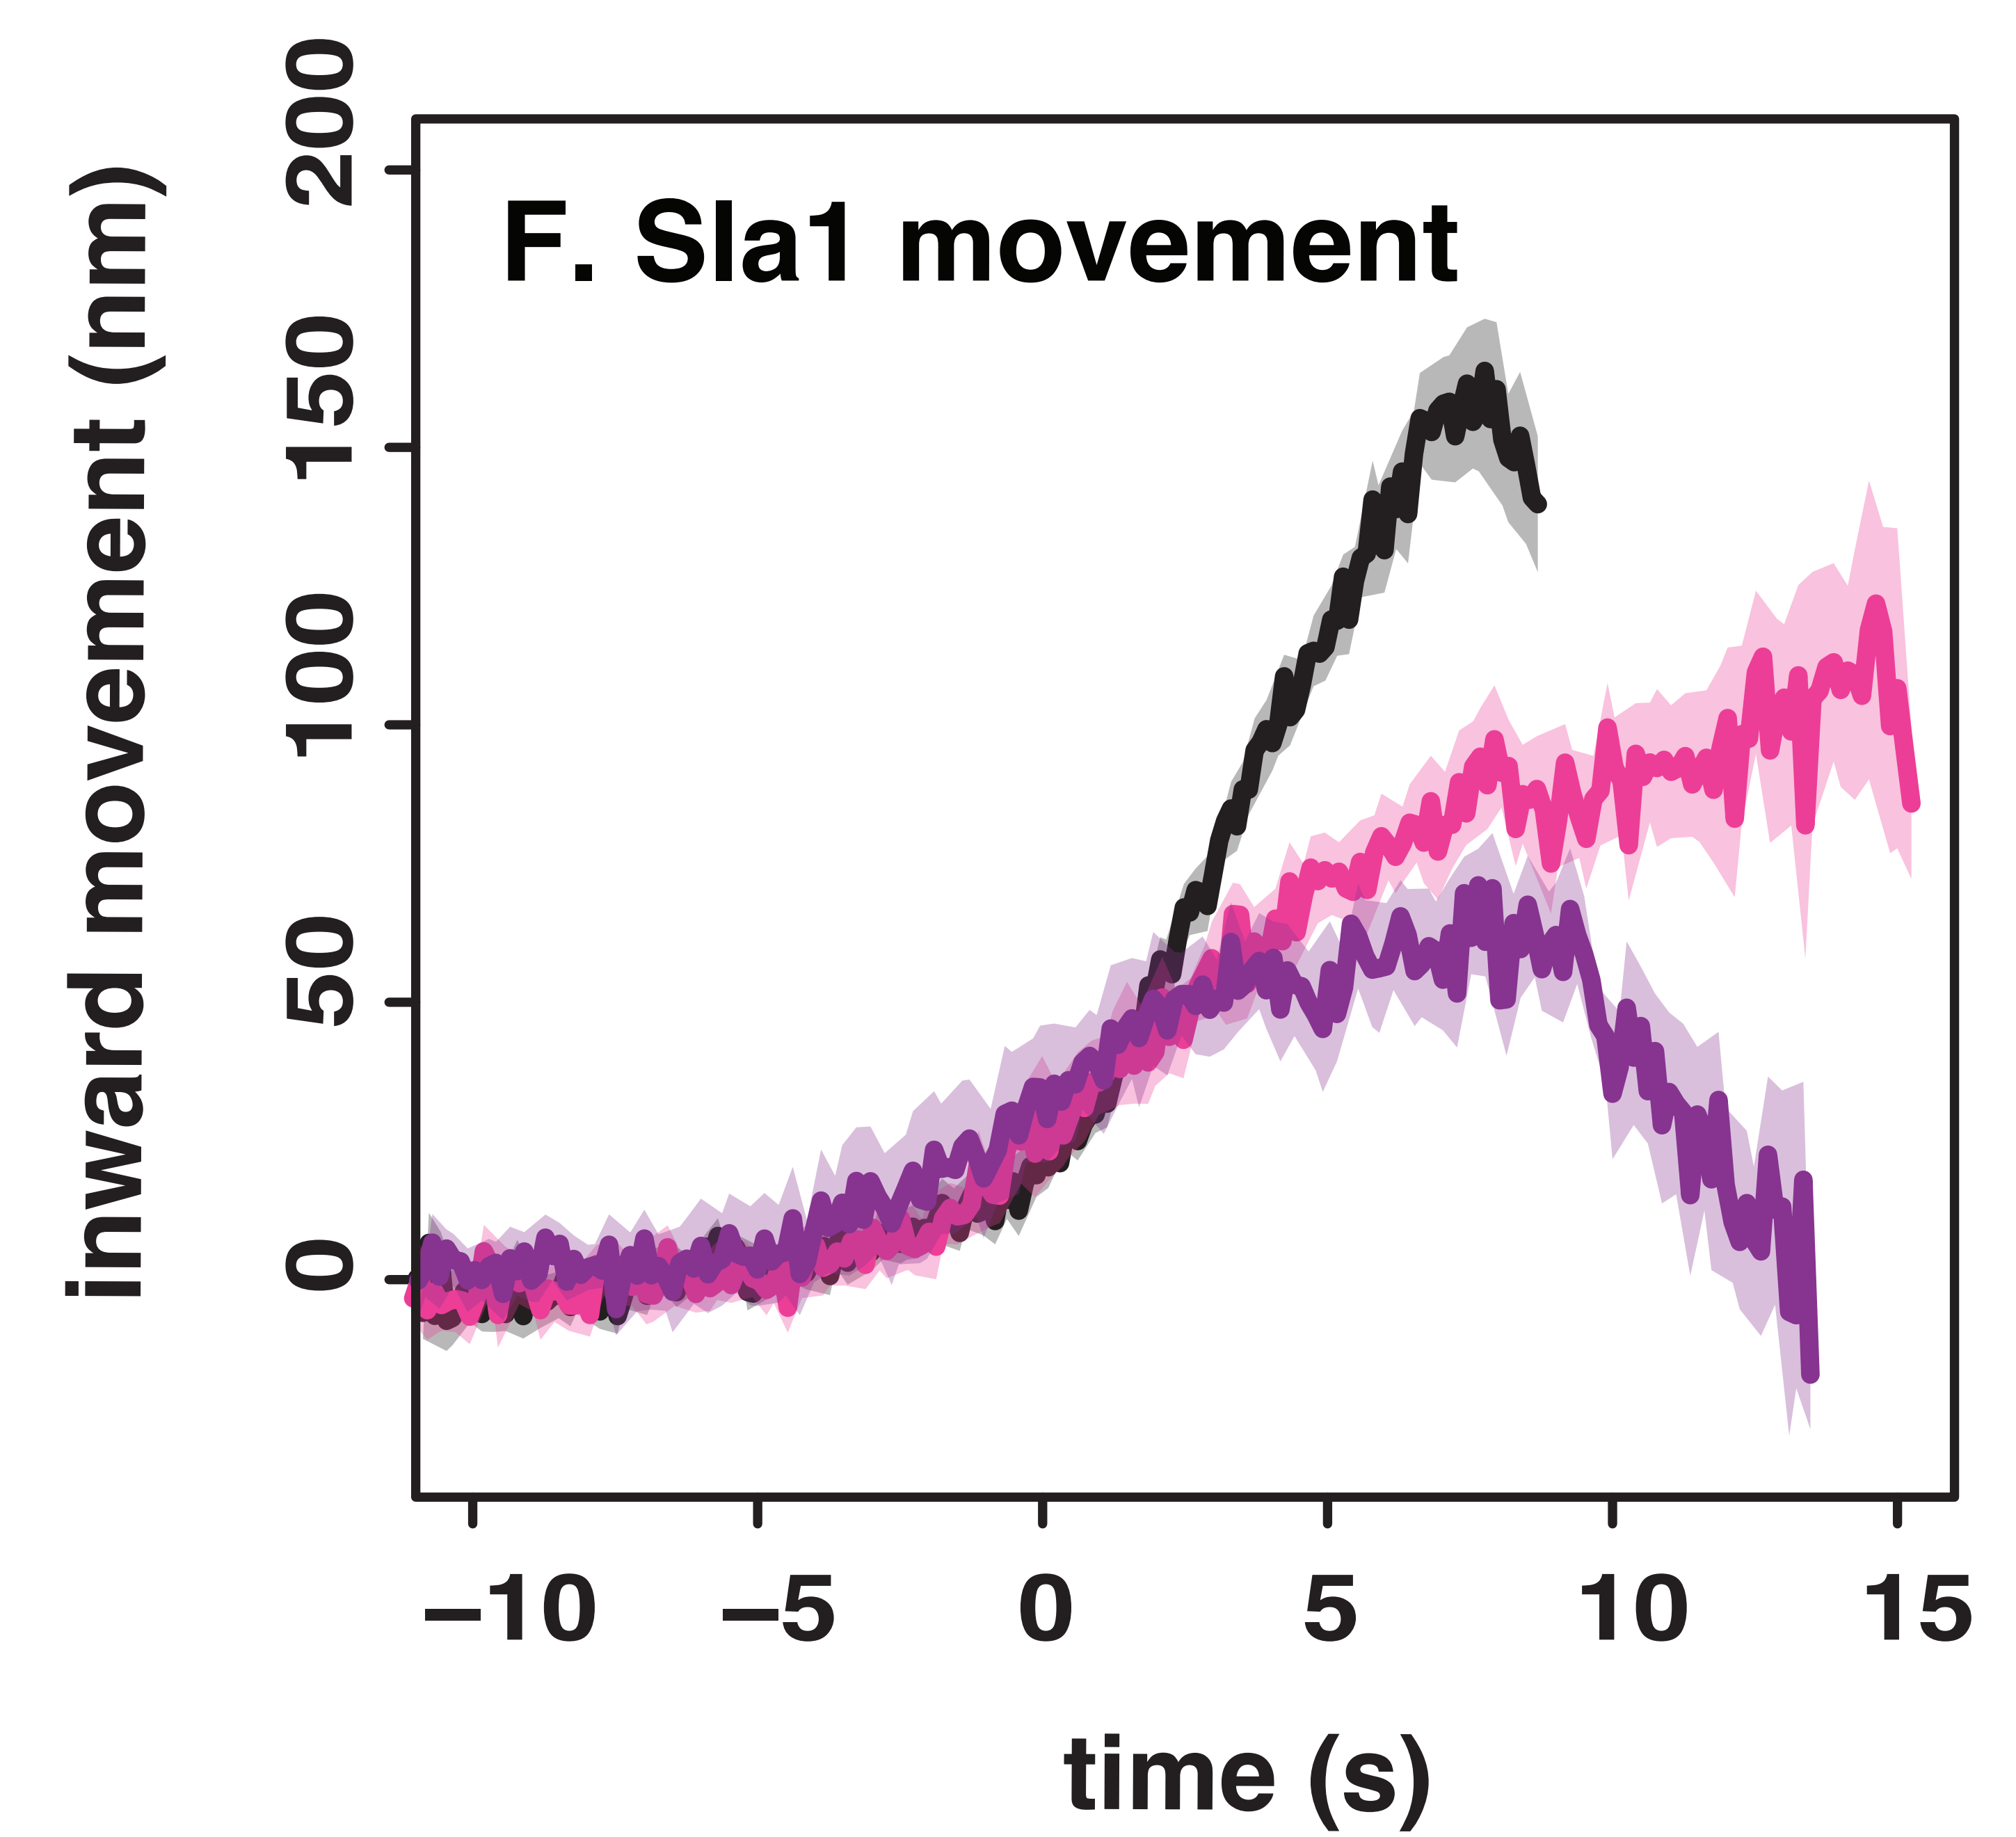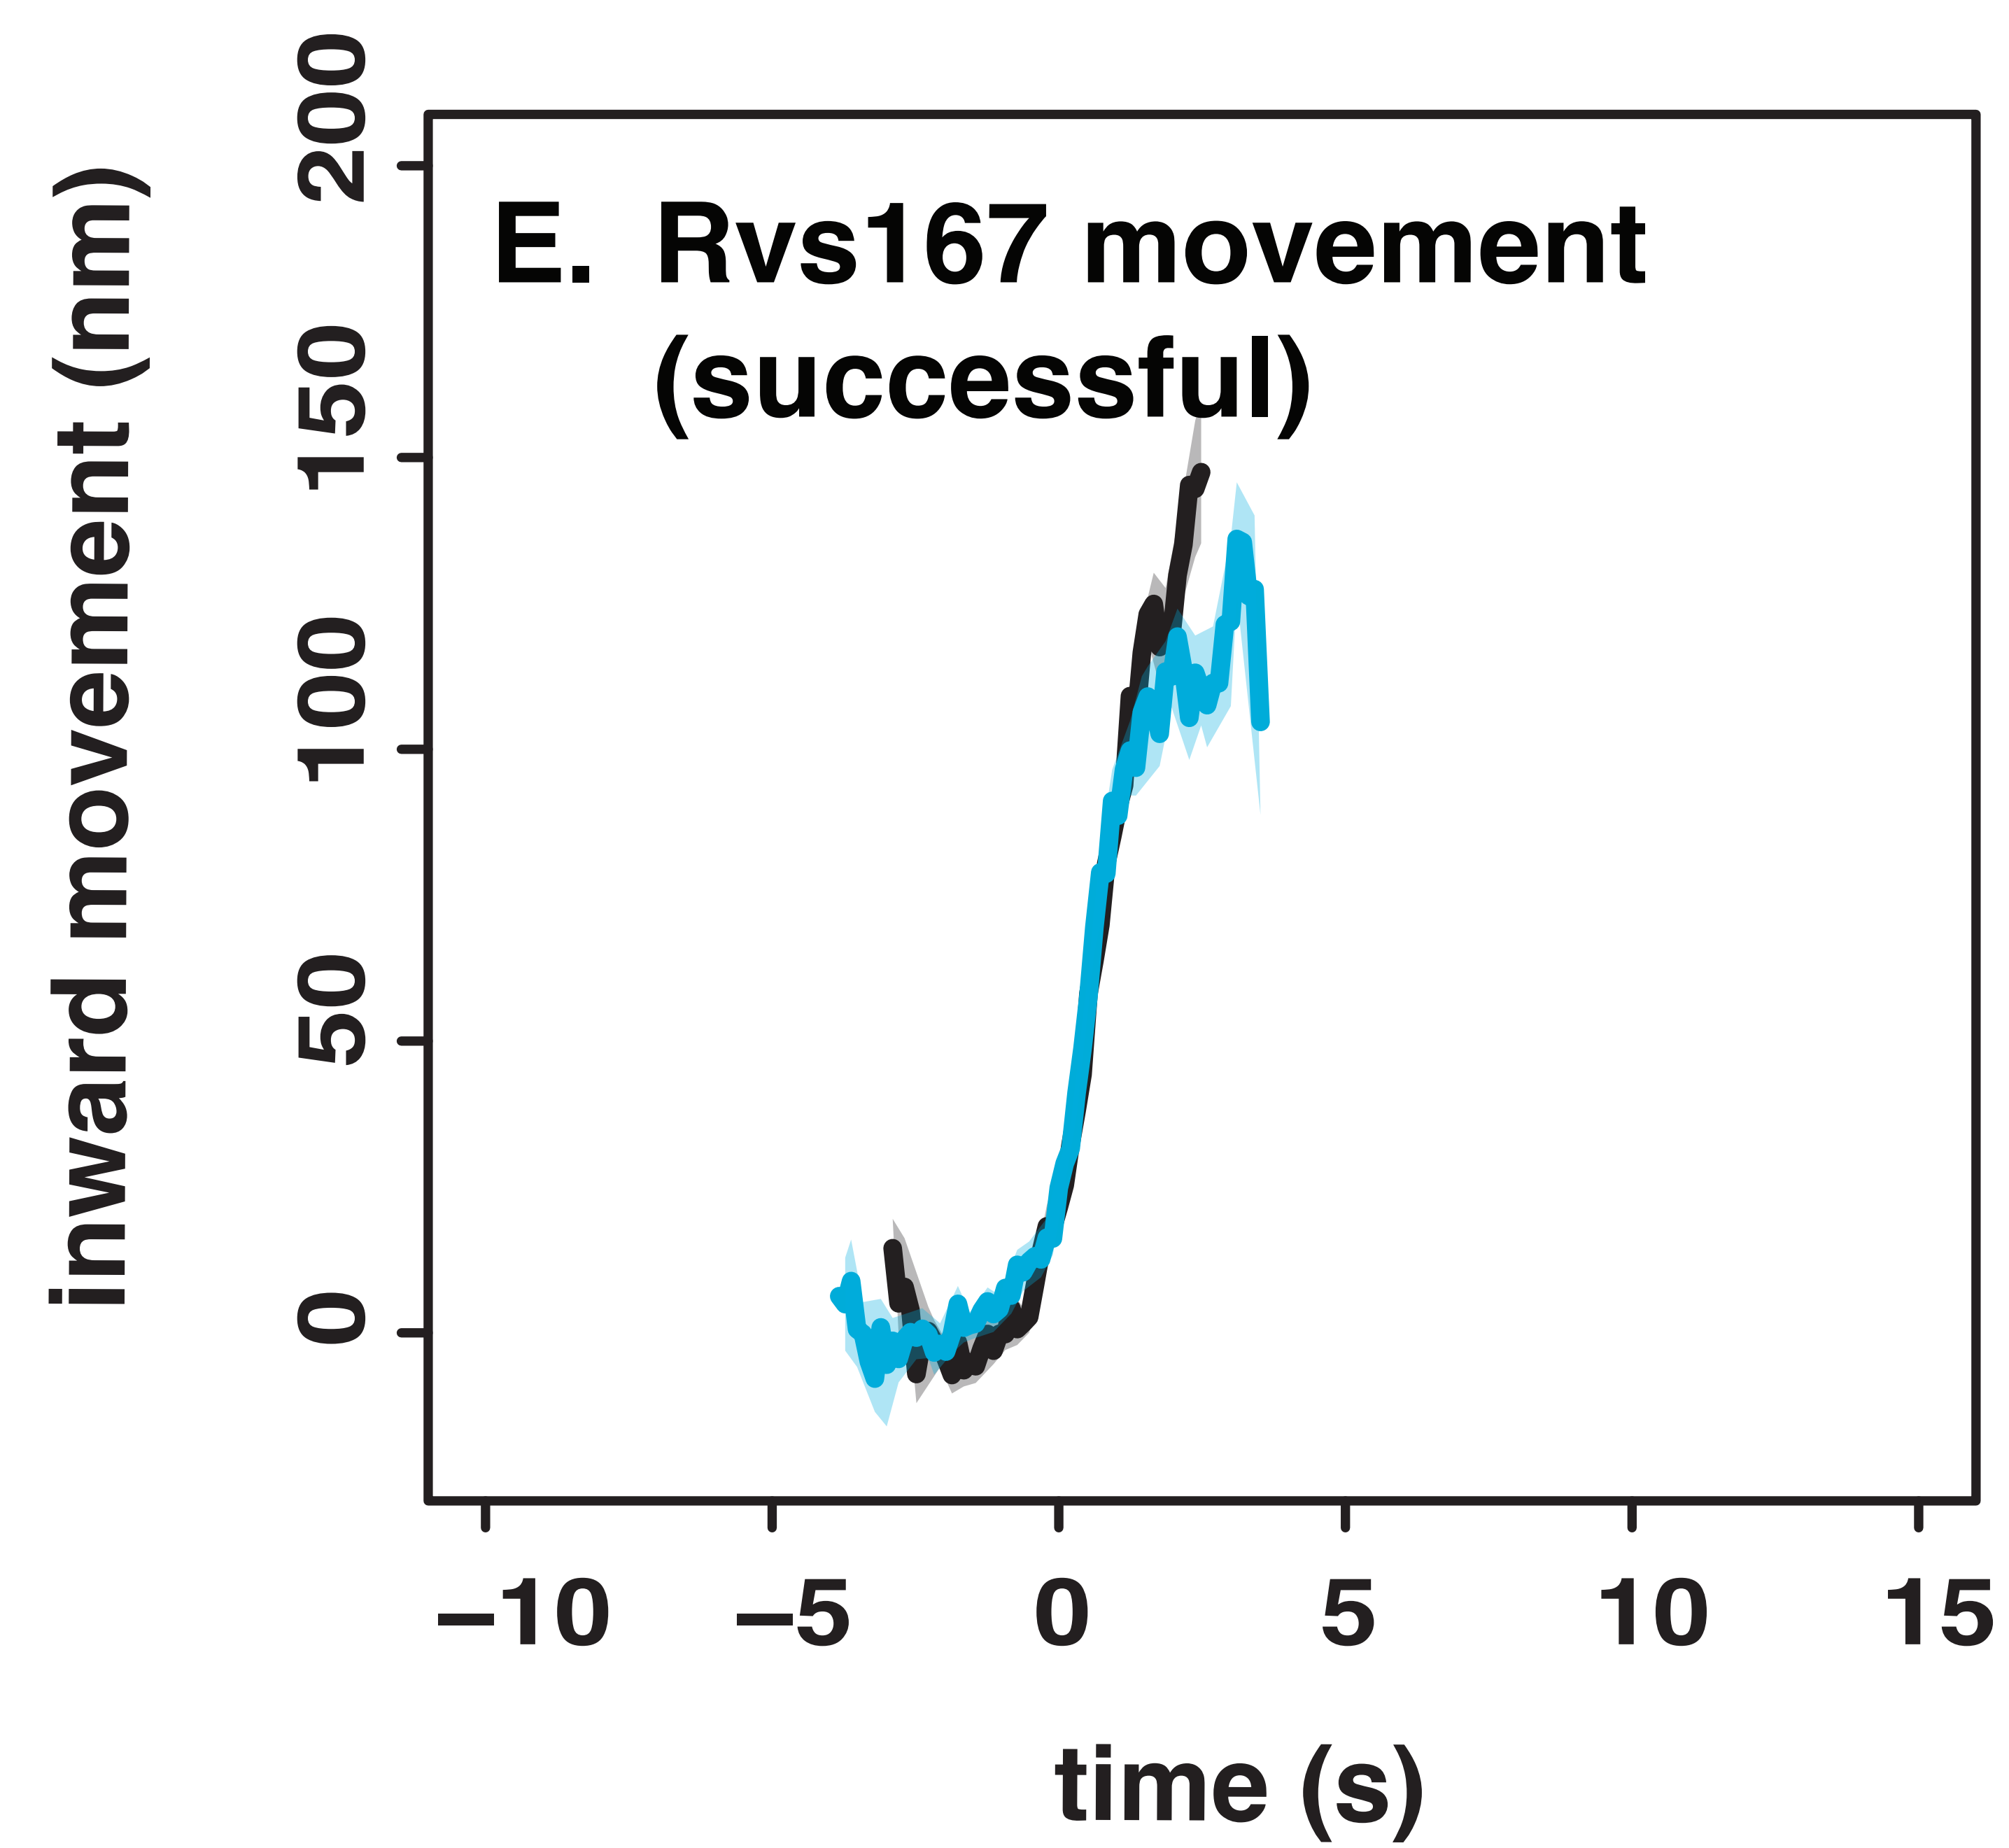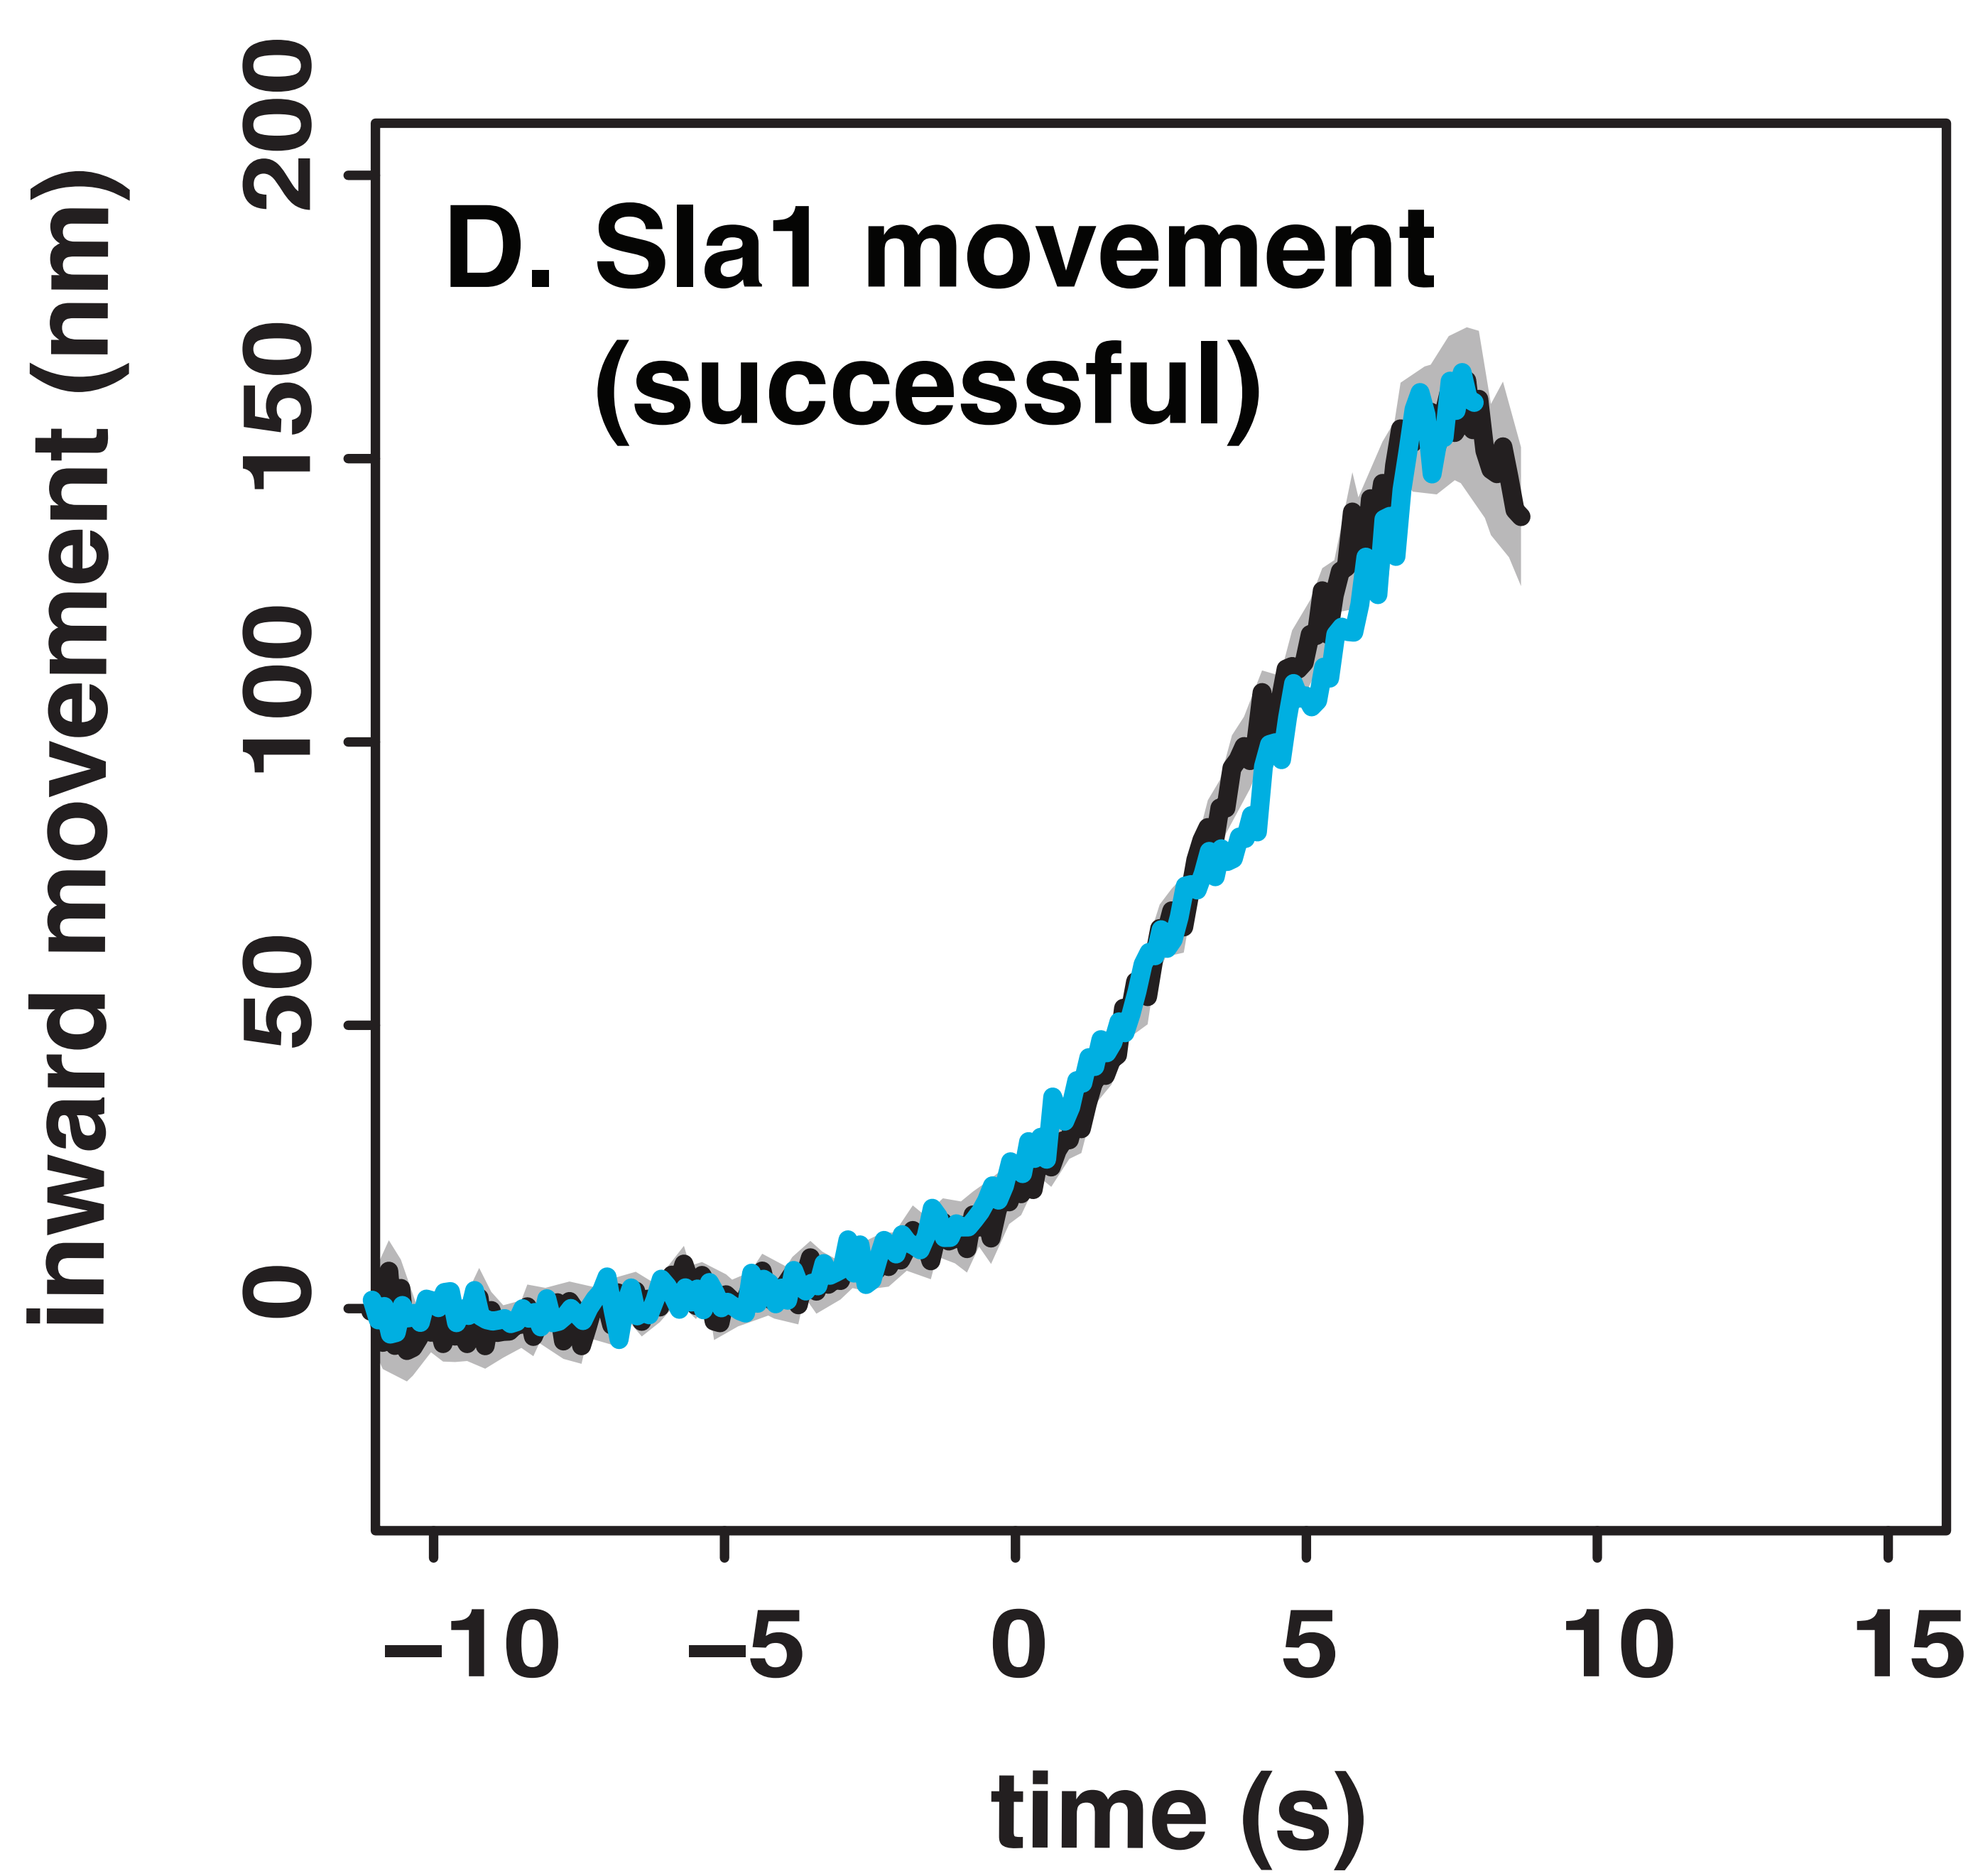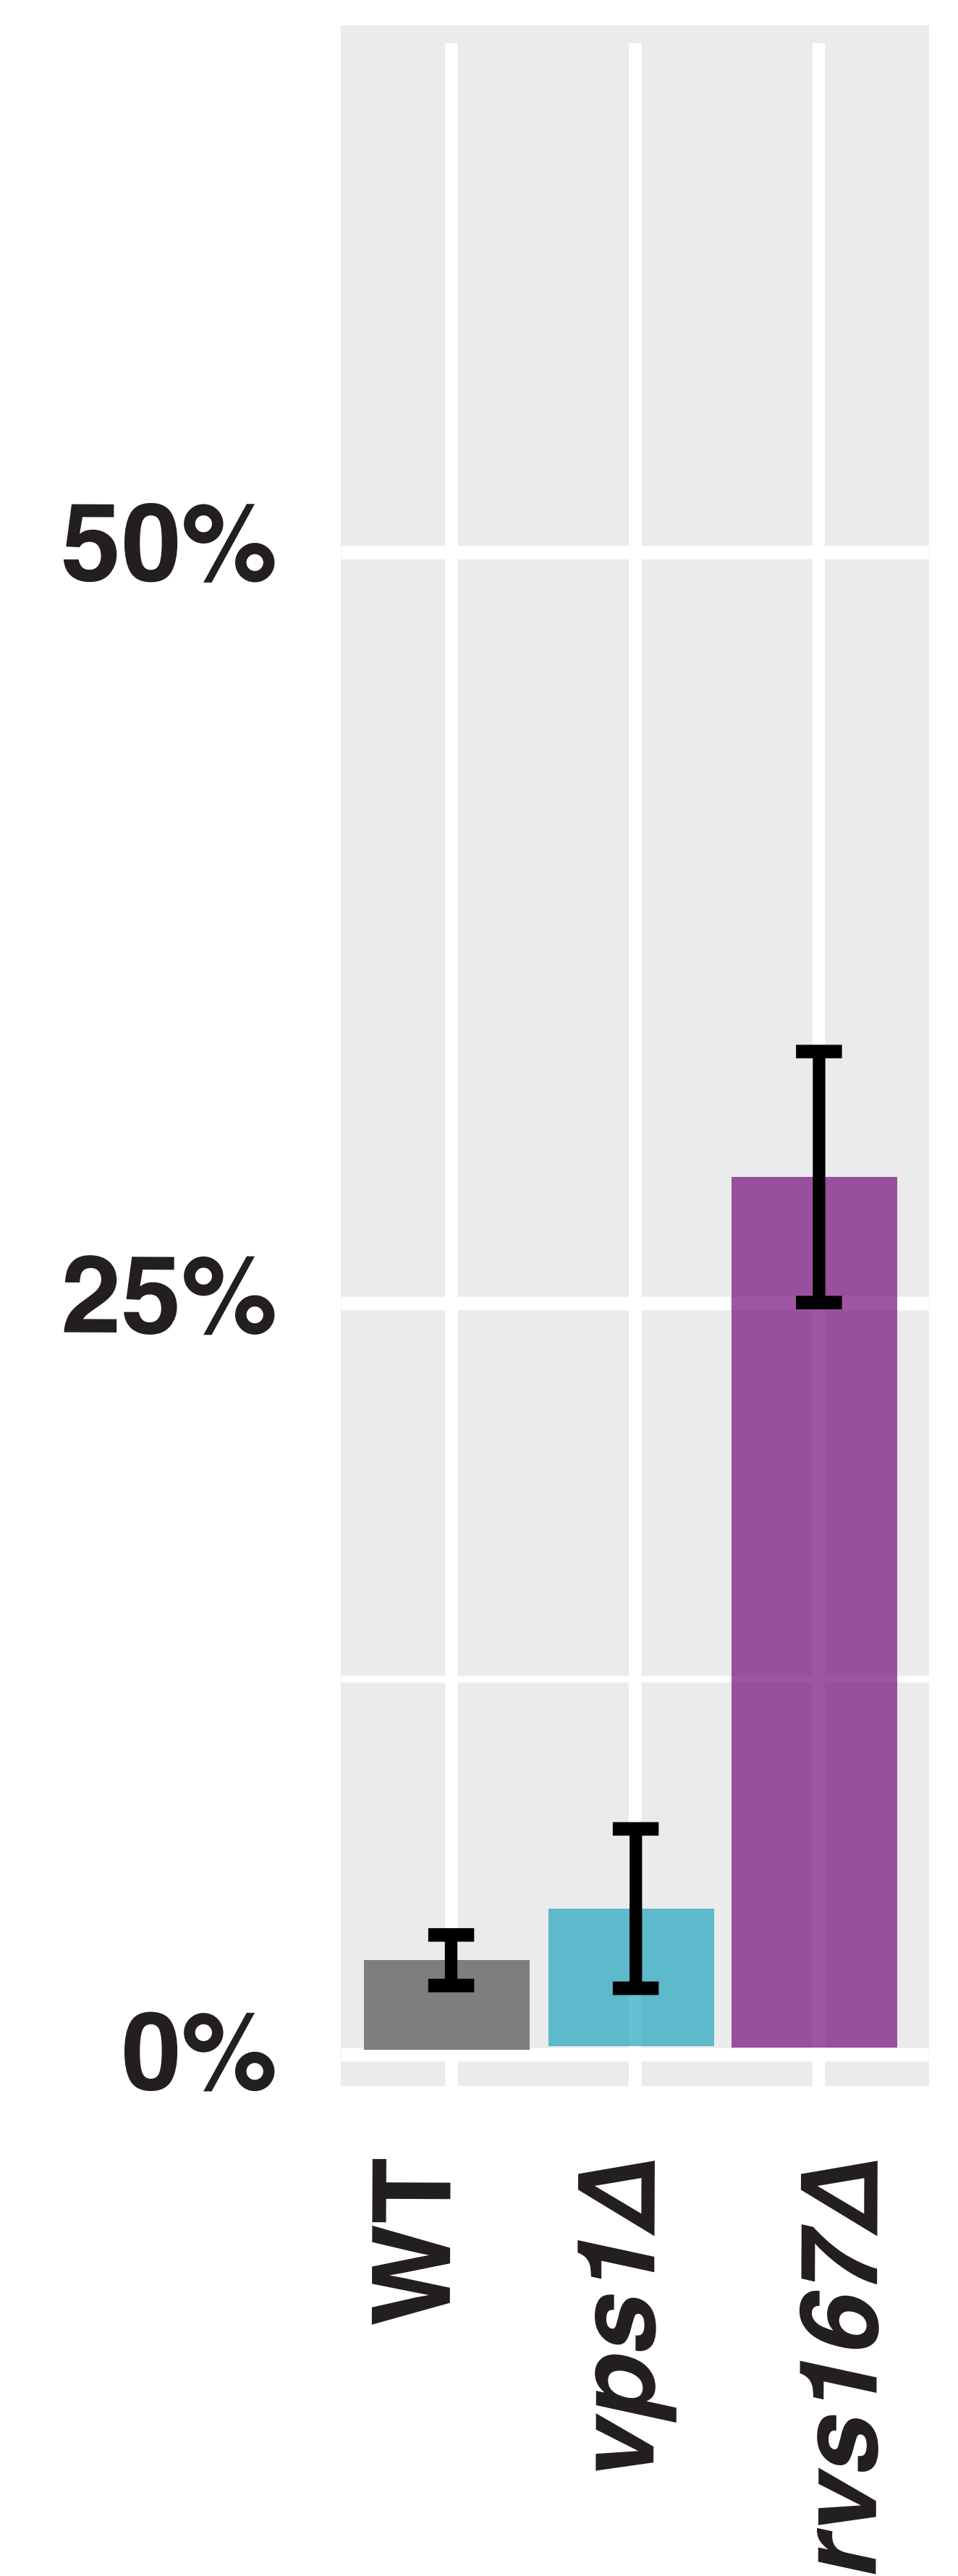

— WT
— *Δvps1*

— WT
— *Δvps1*

— WT
— *Δrvs167* retraction
— *Δrvs167* successful