



A. Sla1-eGFP

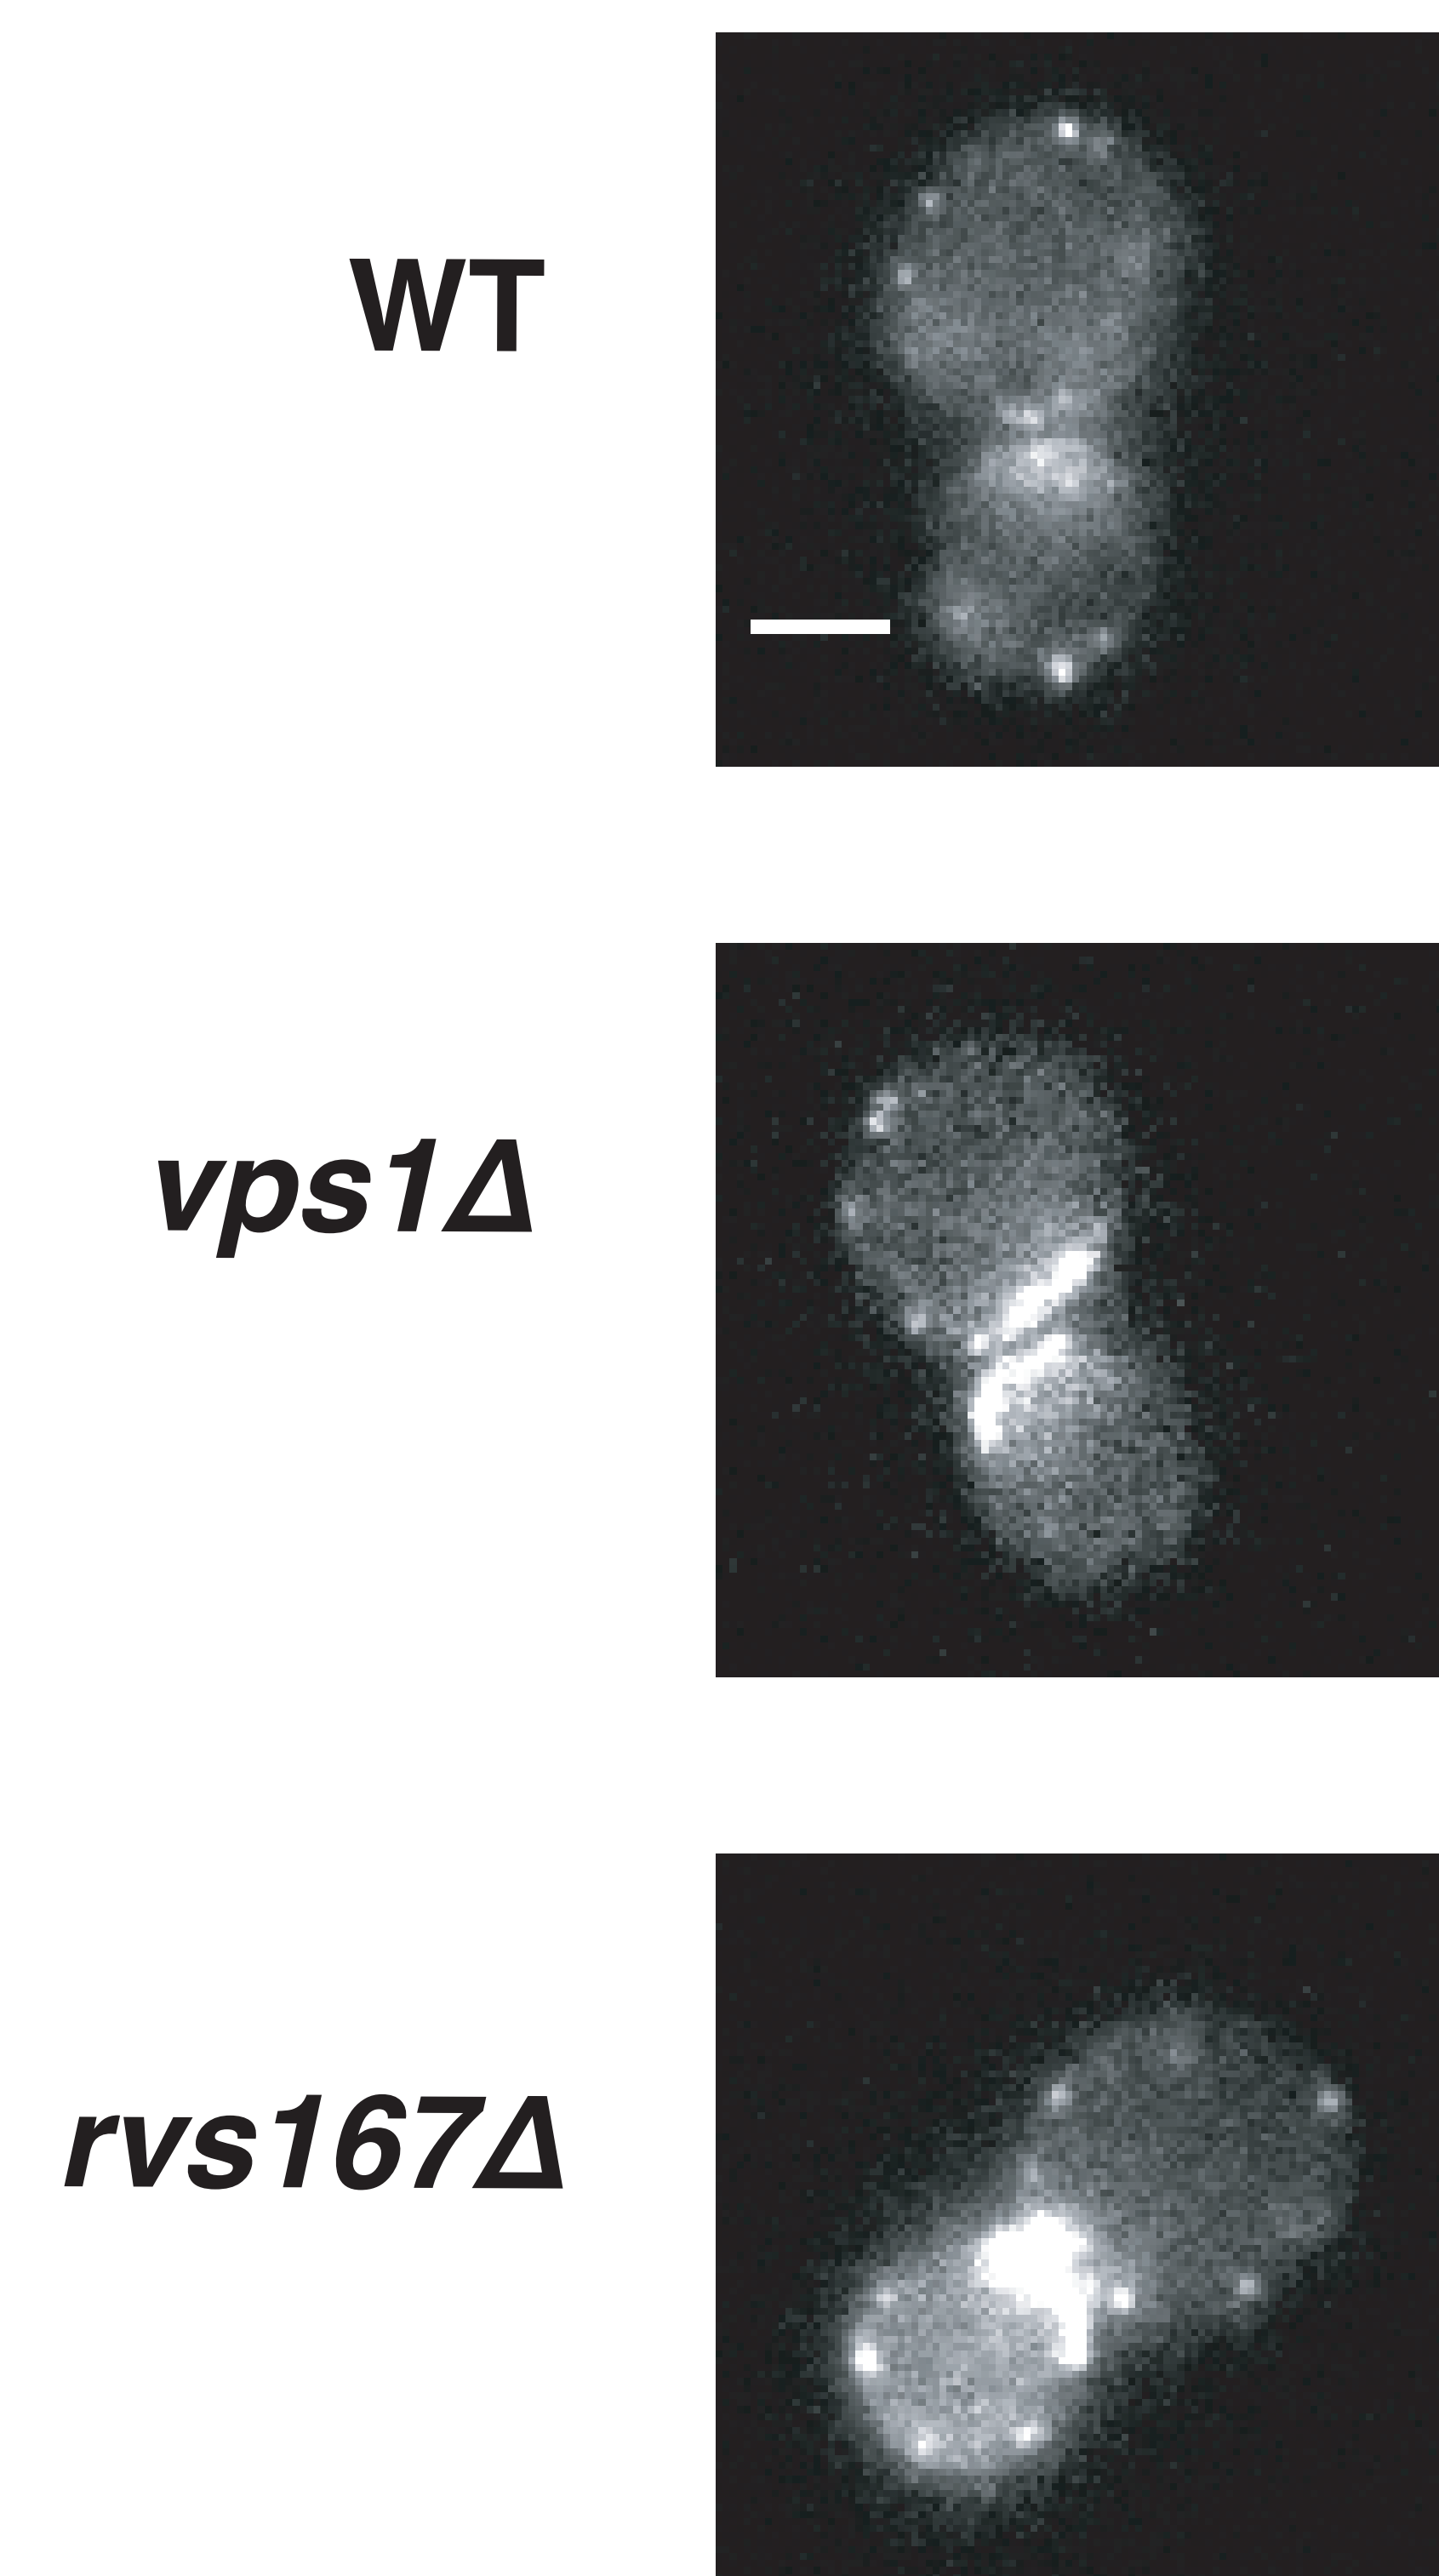



**B. Kymograph
Sla1-eGFP**

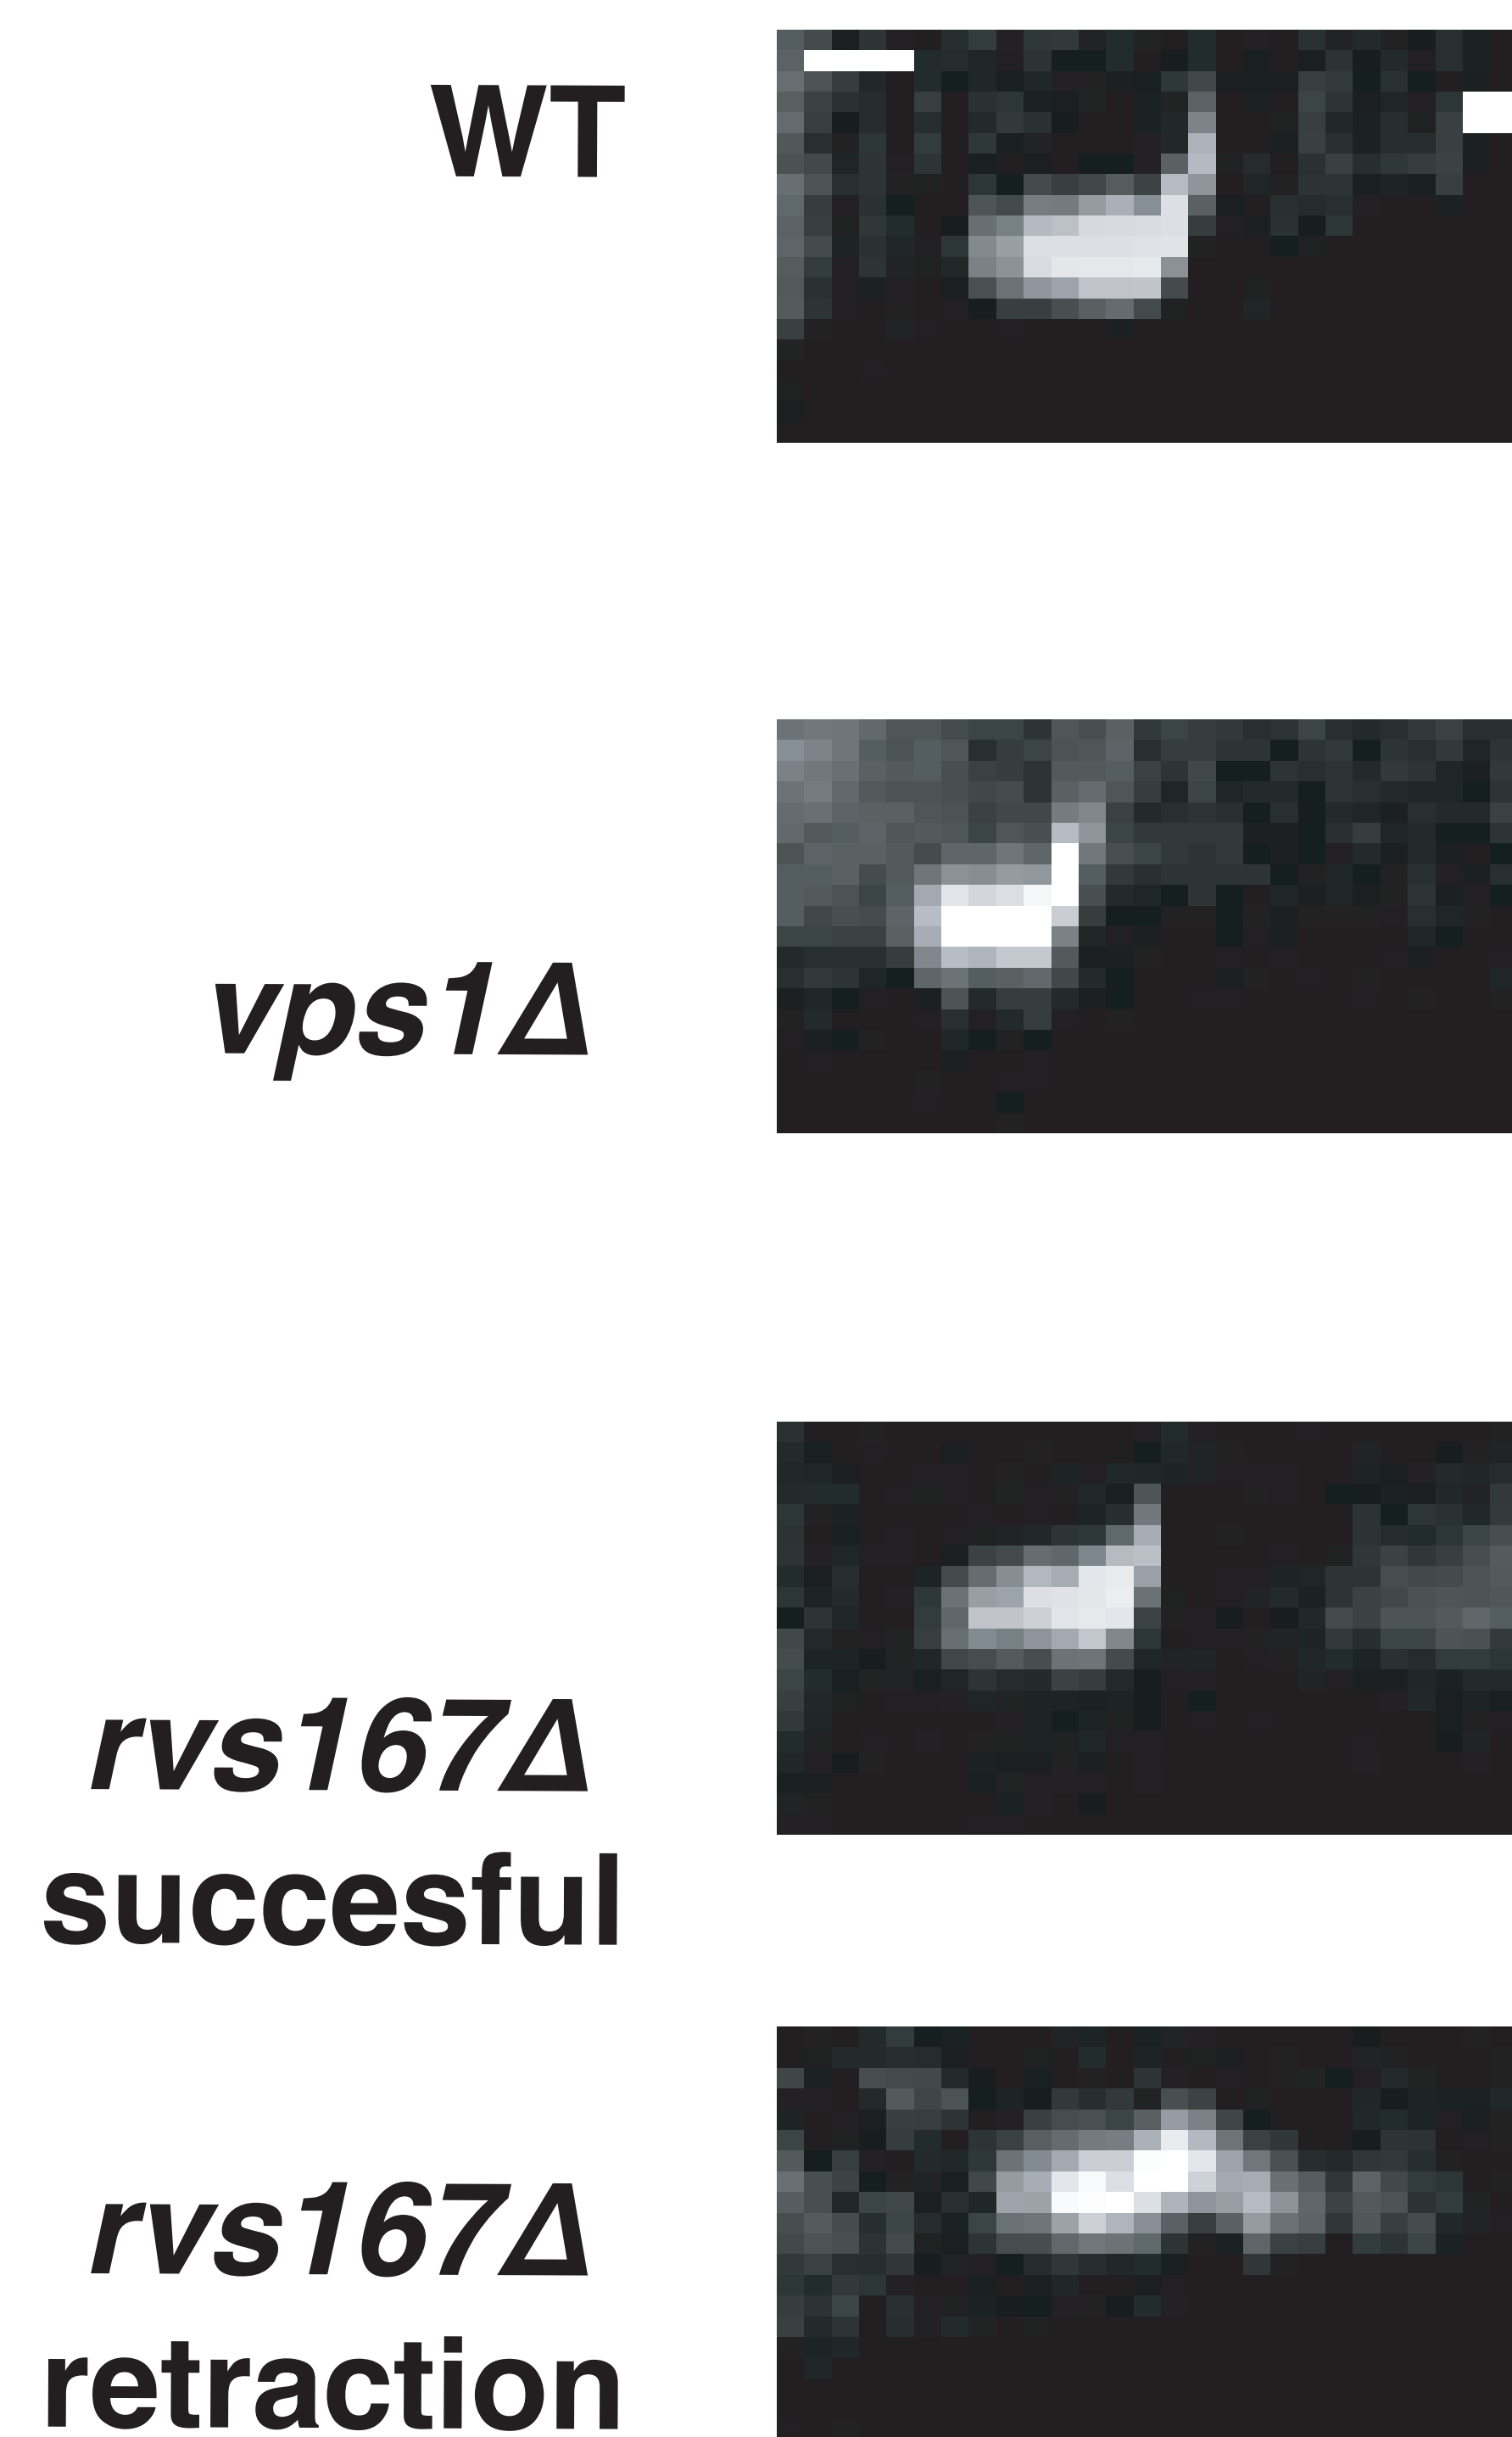


**Kymograph
Rvs167-eGFP**




C. Scission failure rate

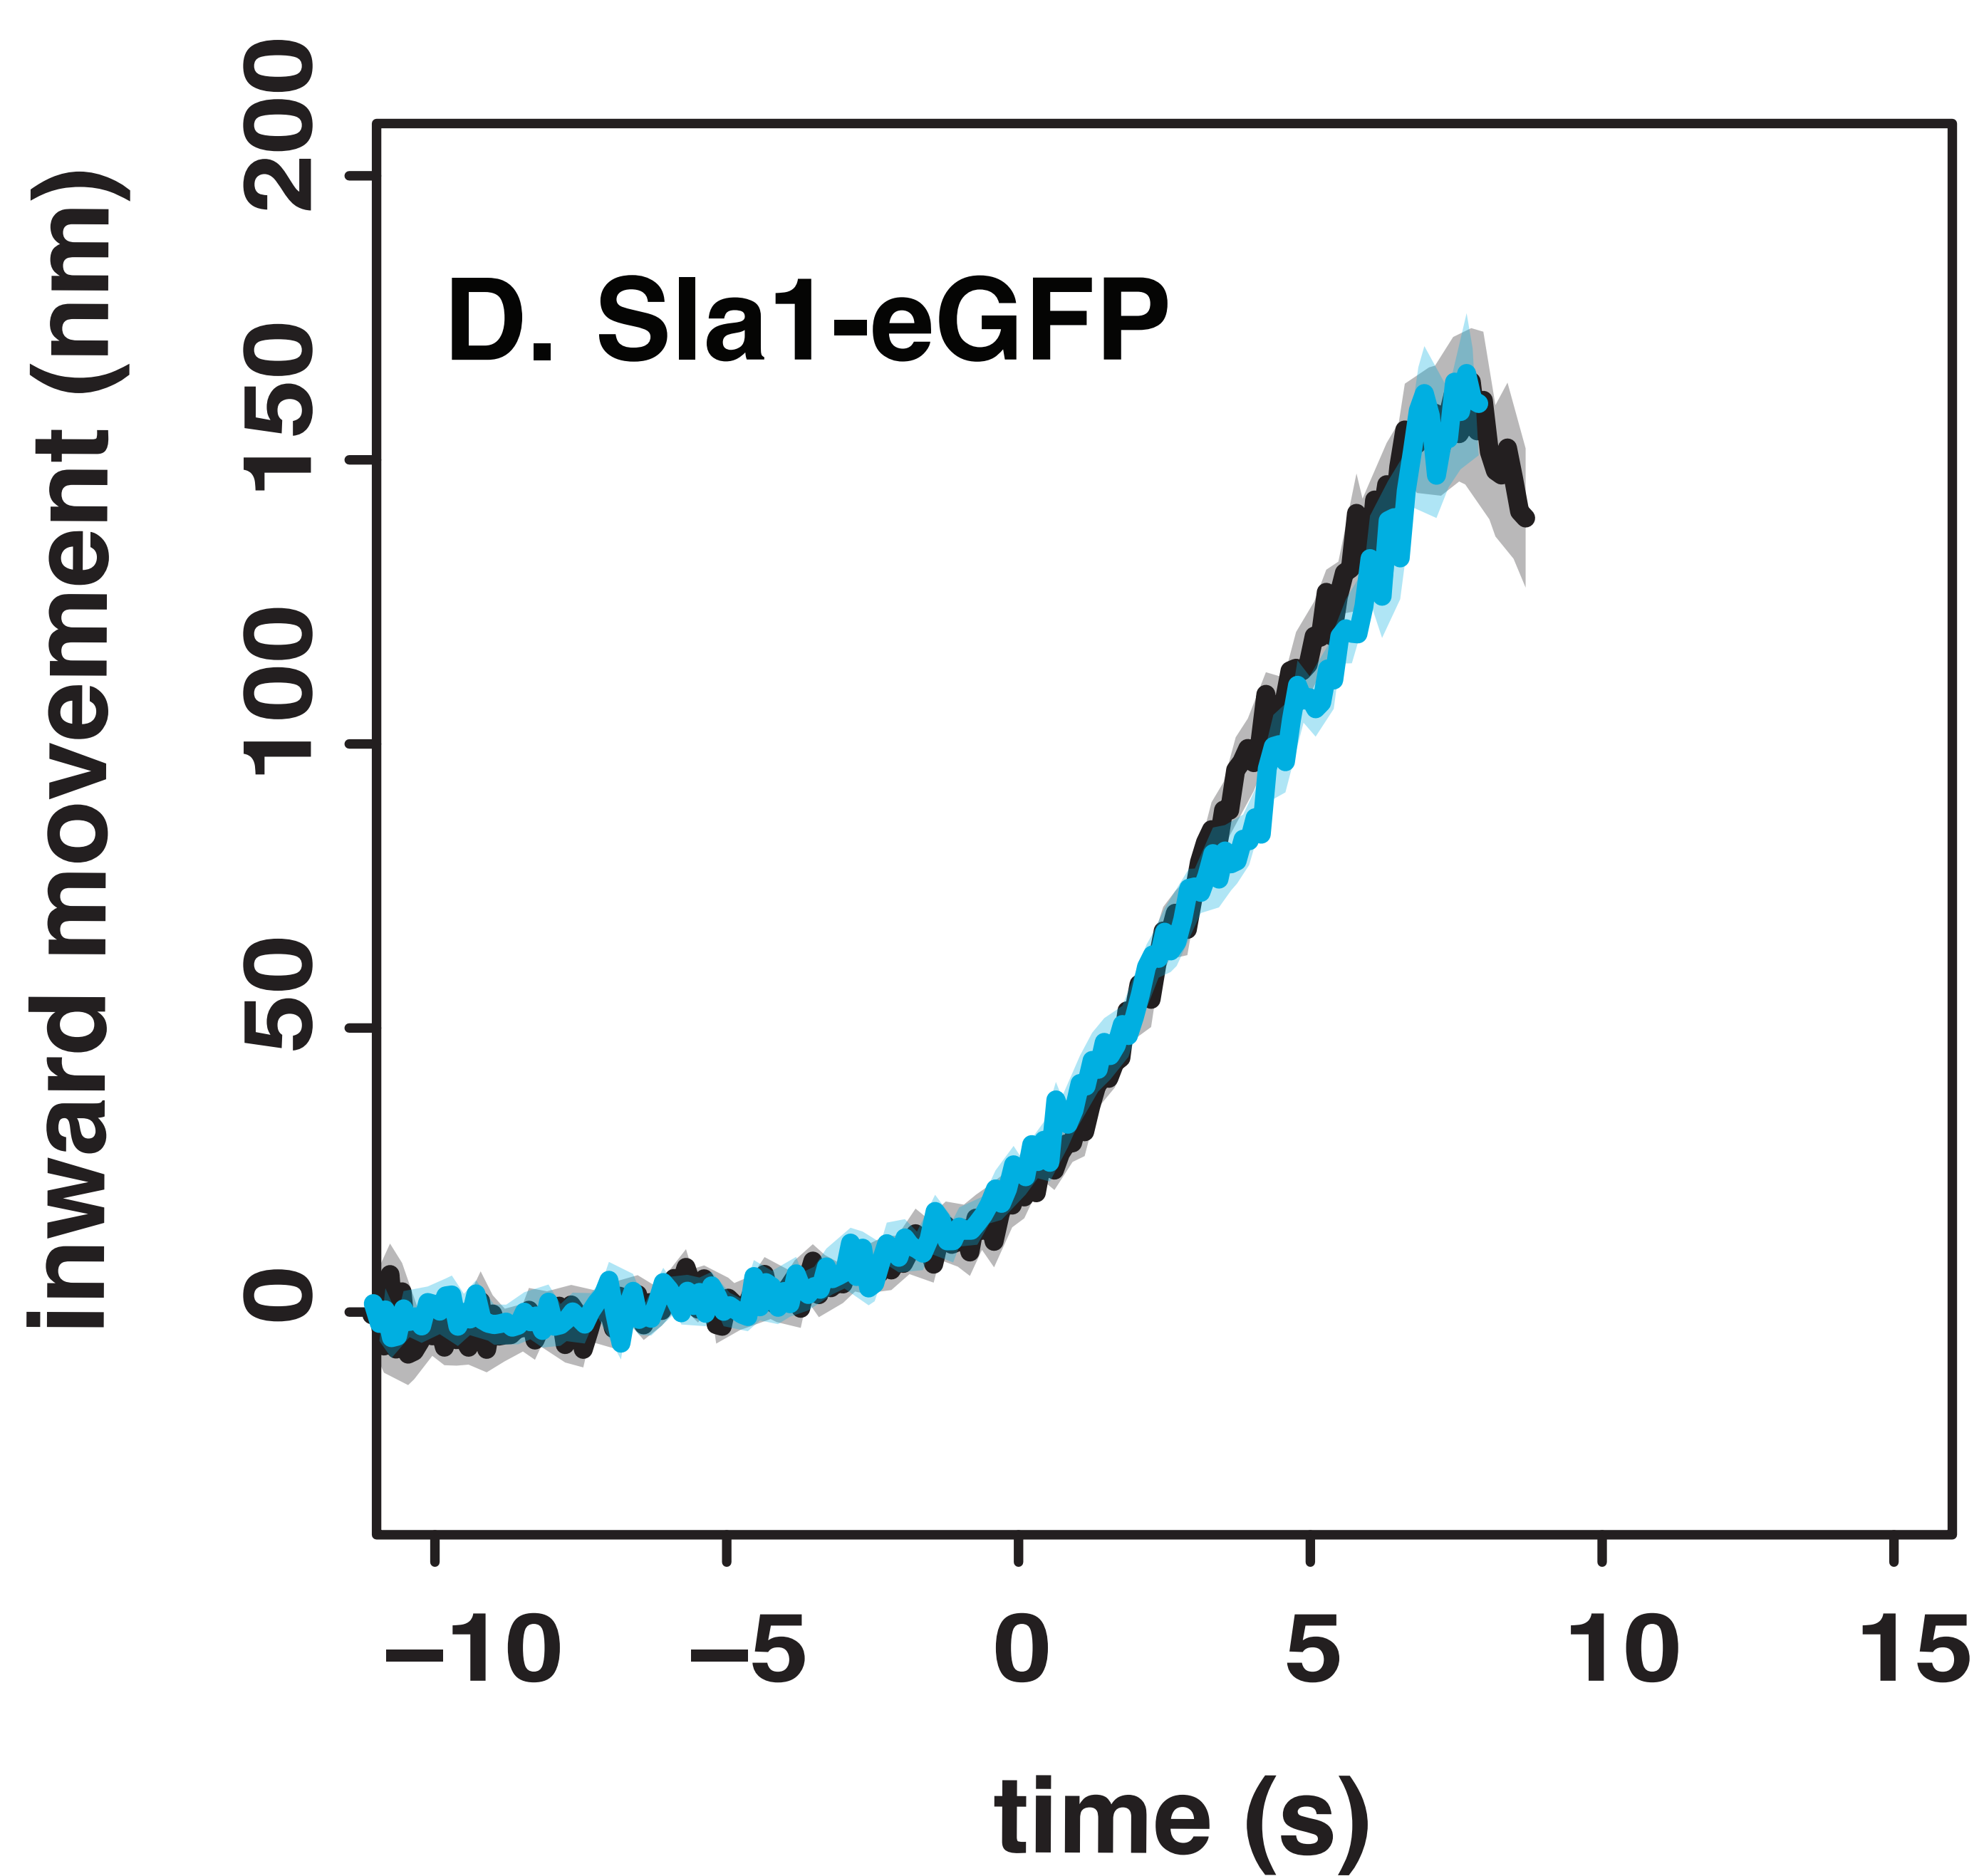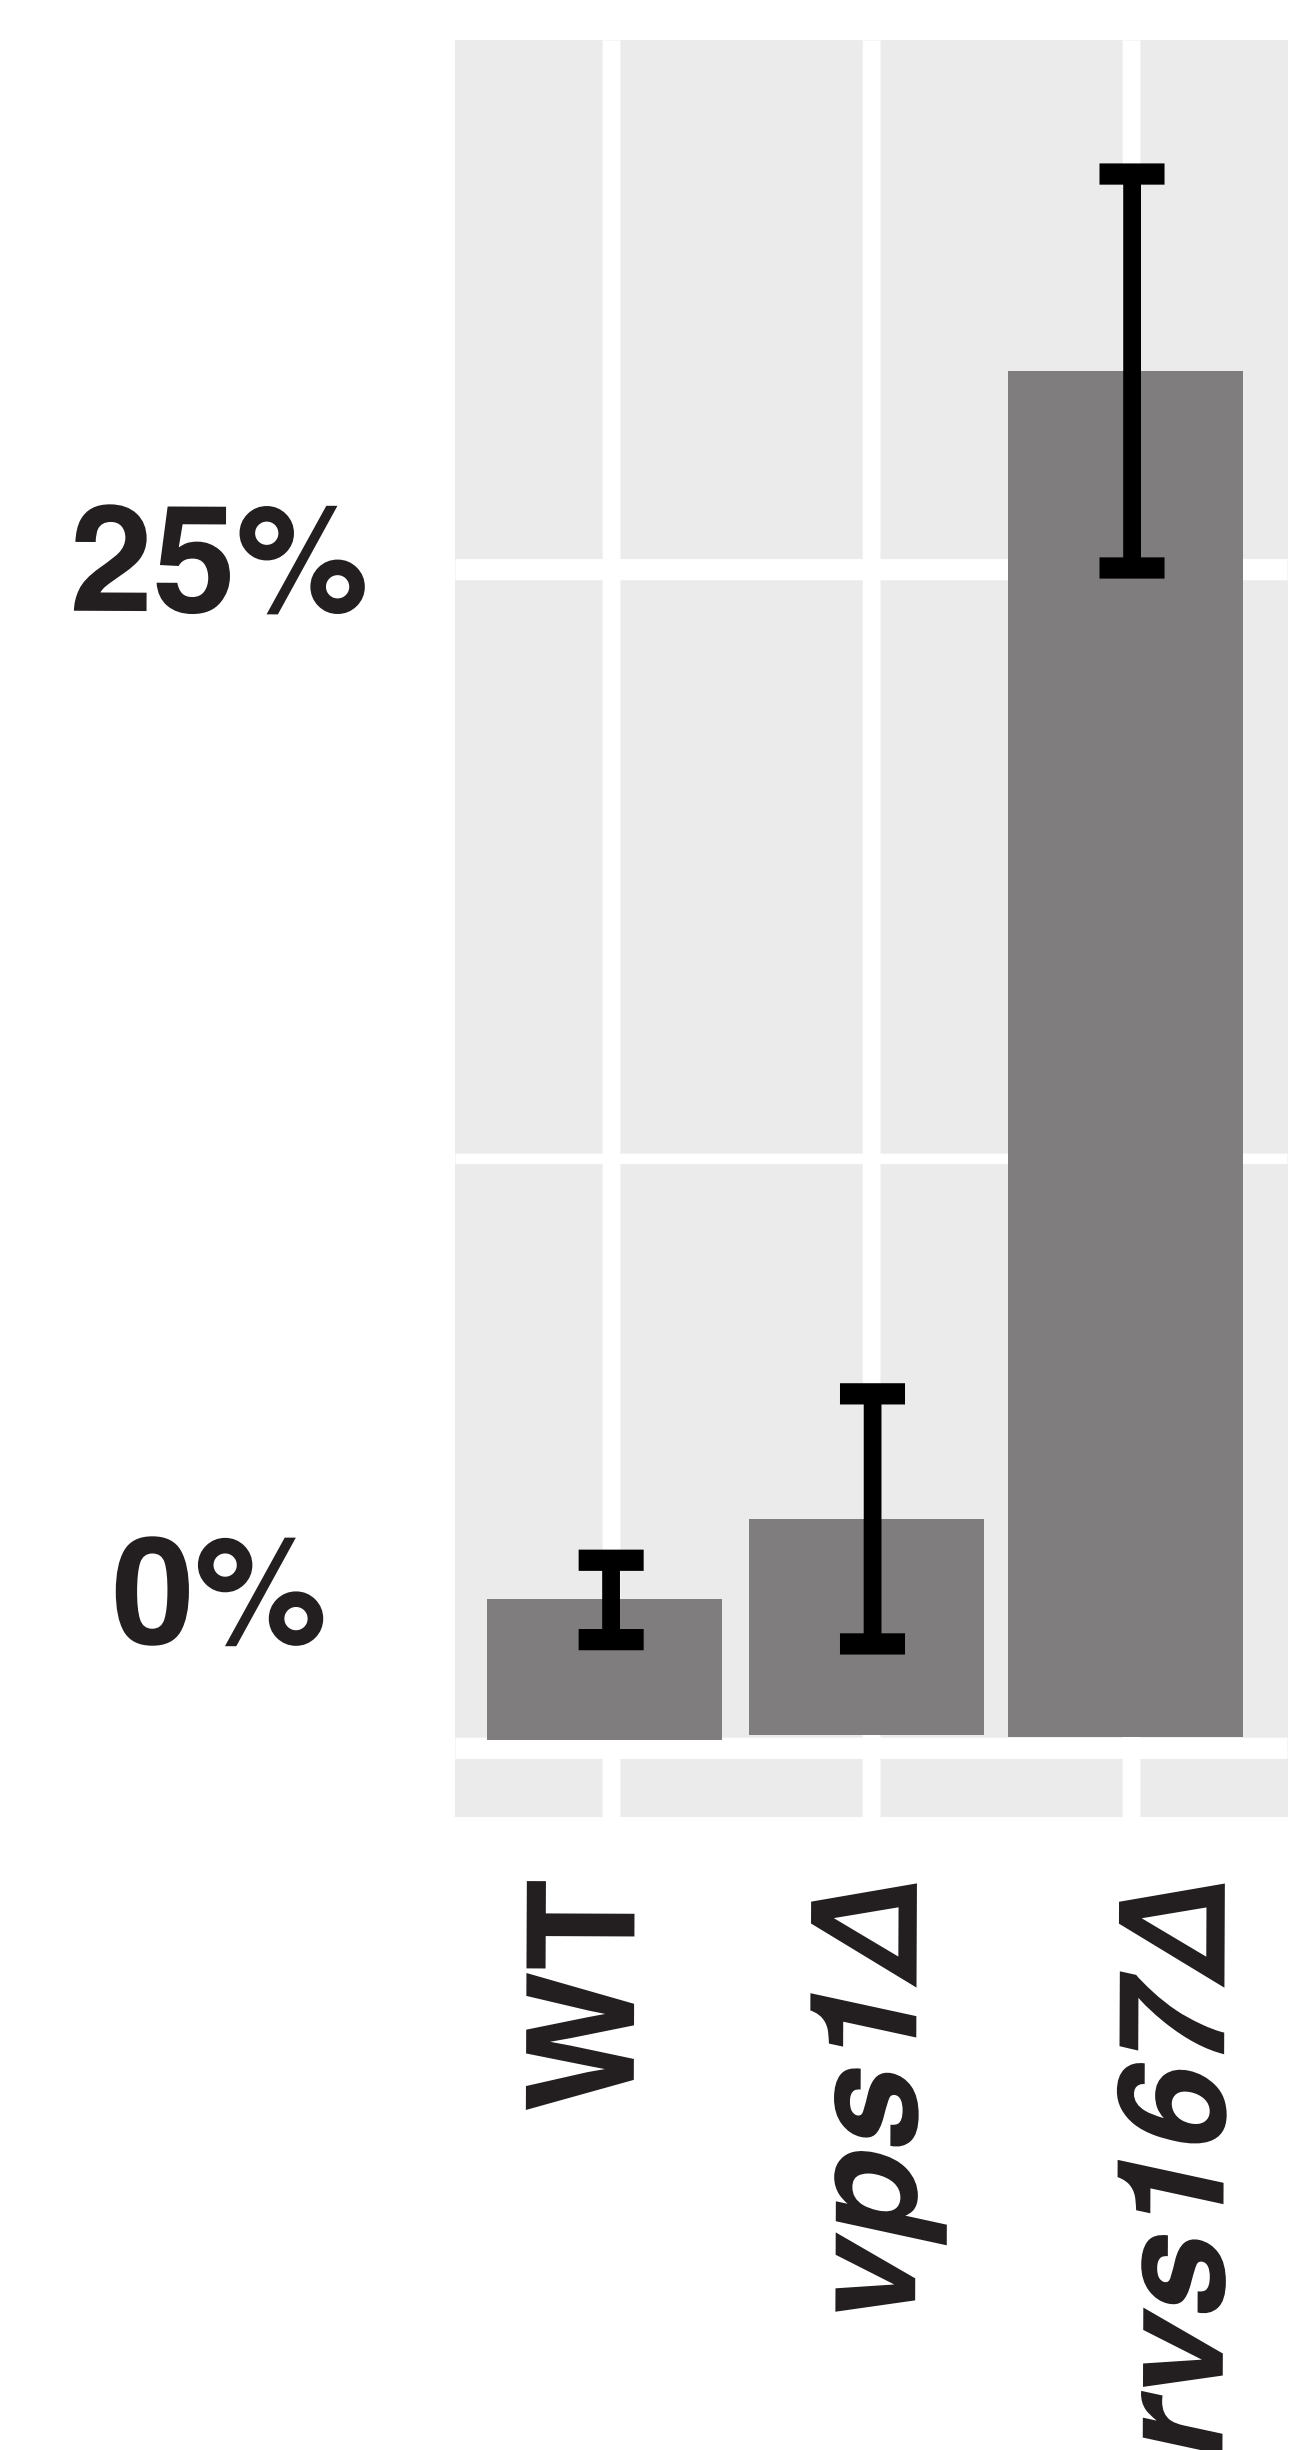

— WT
— *Δvps1*

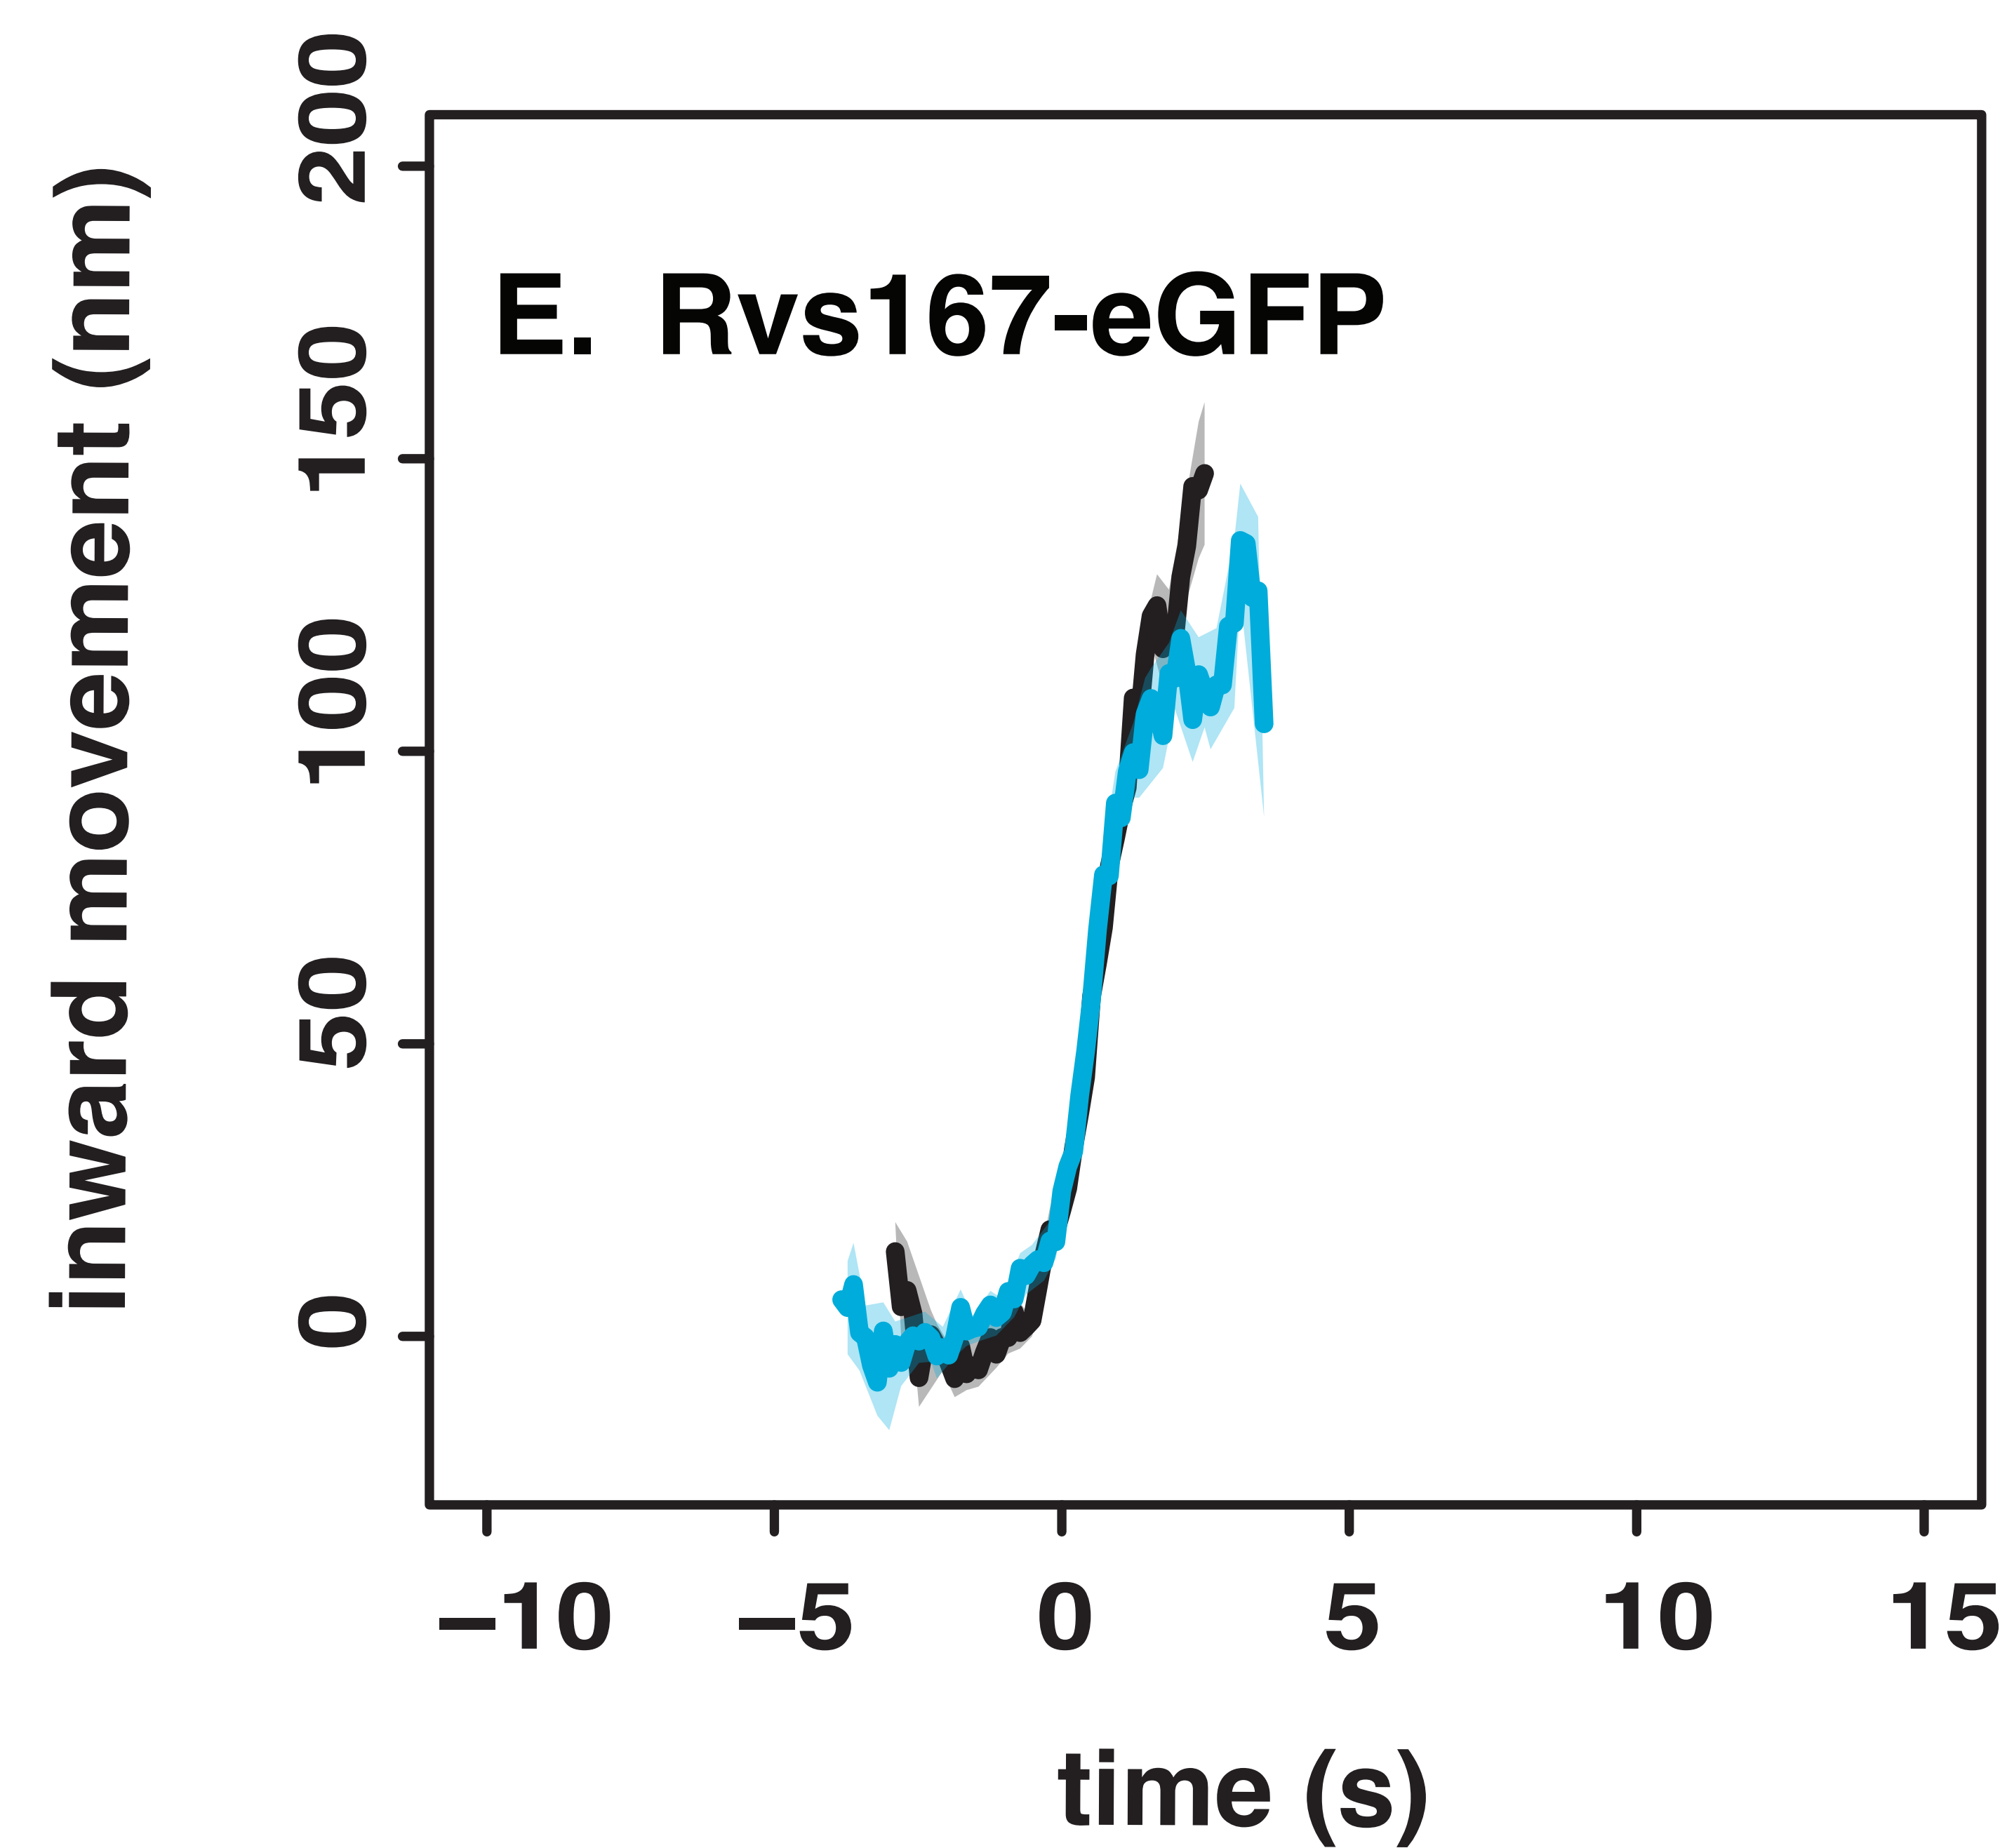

— WT
— *Δvps1*

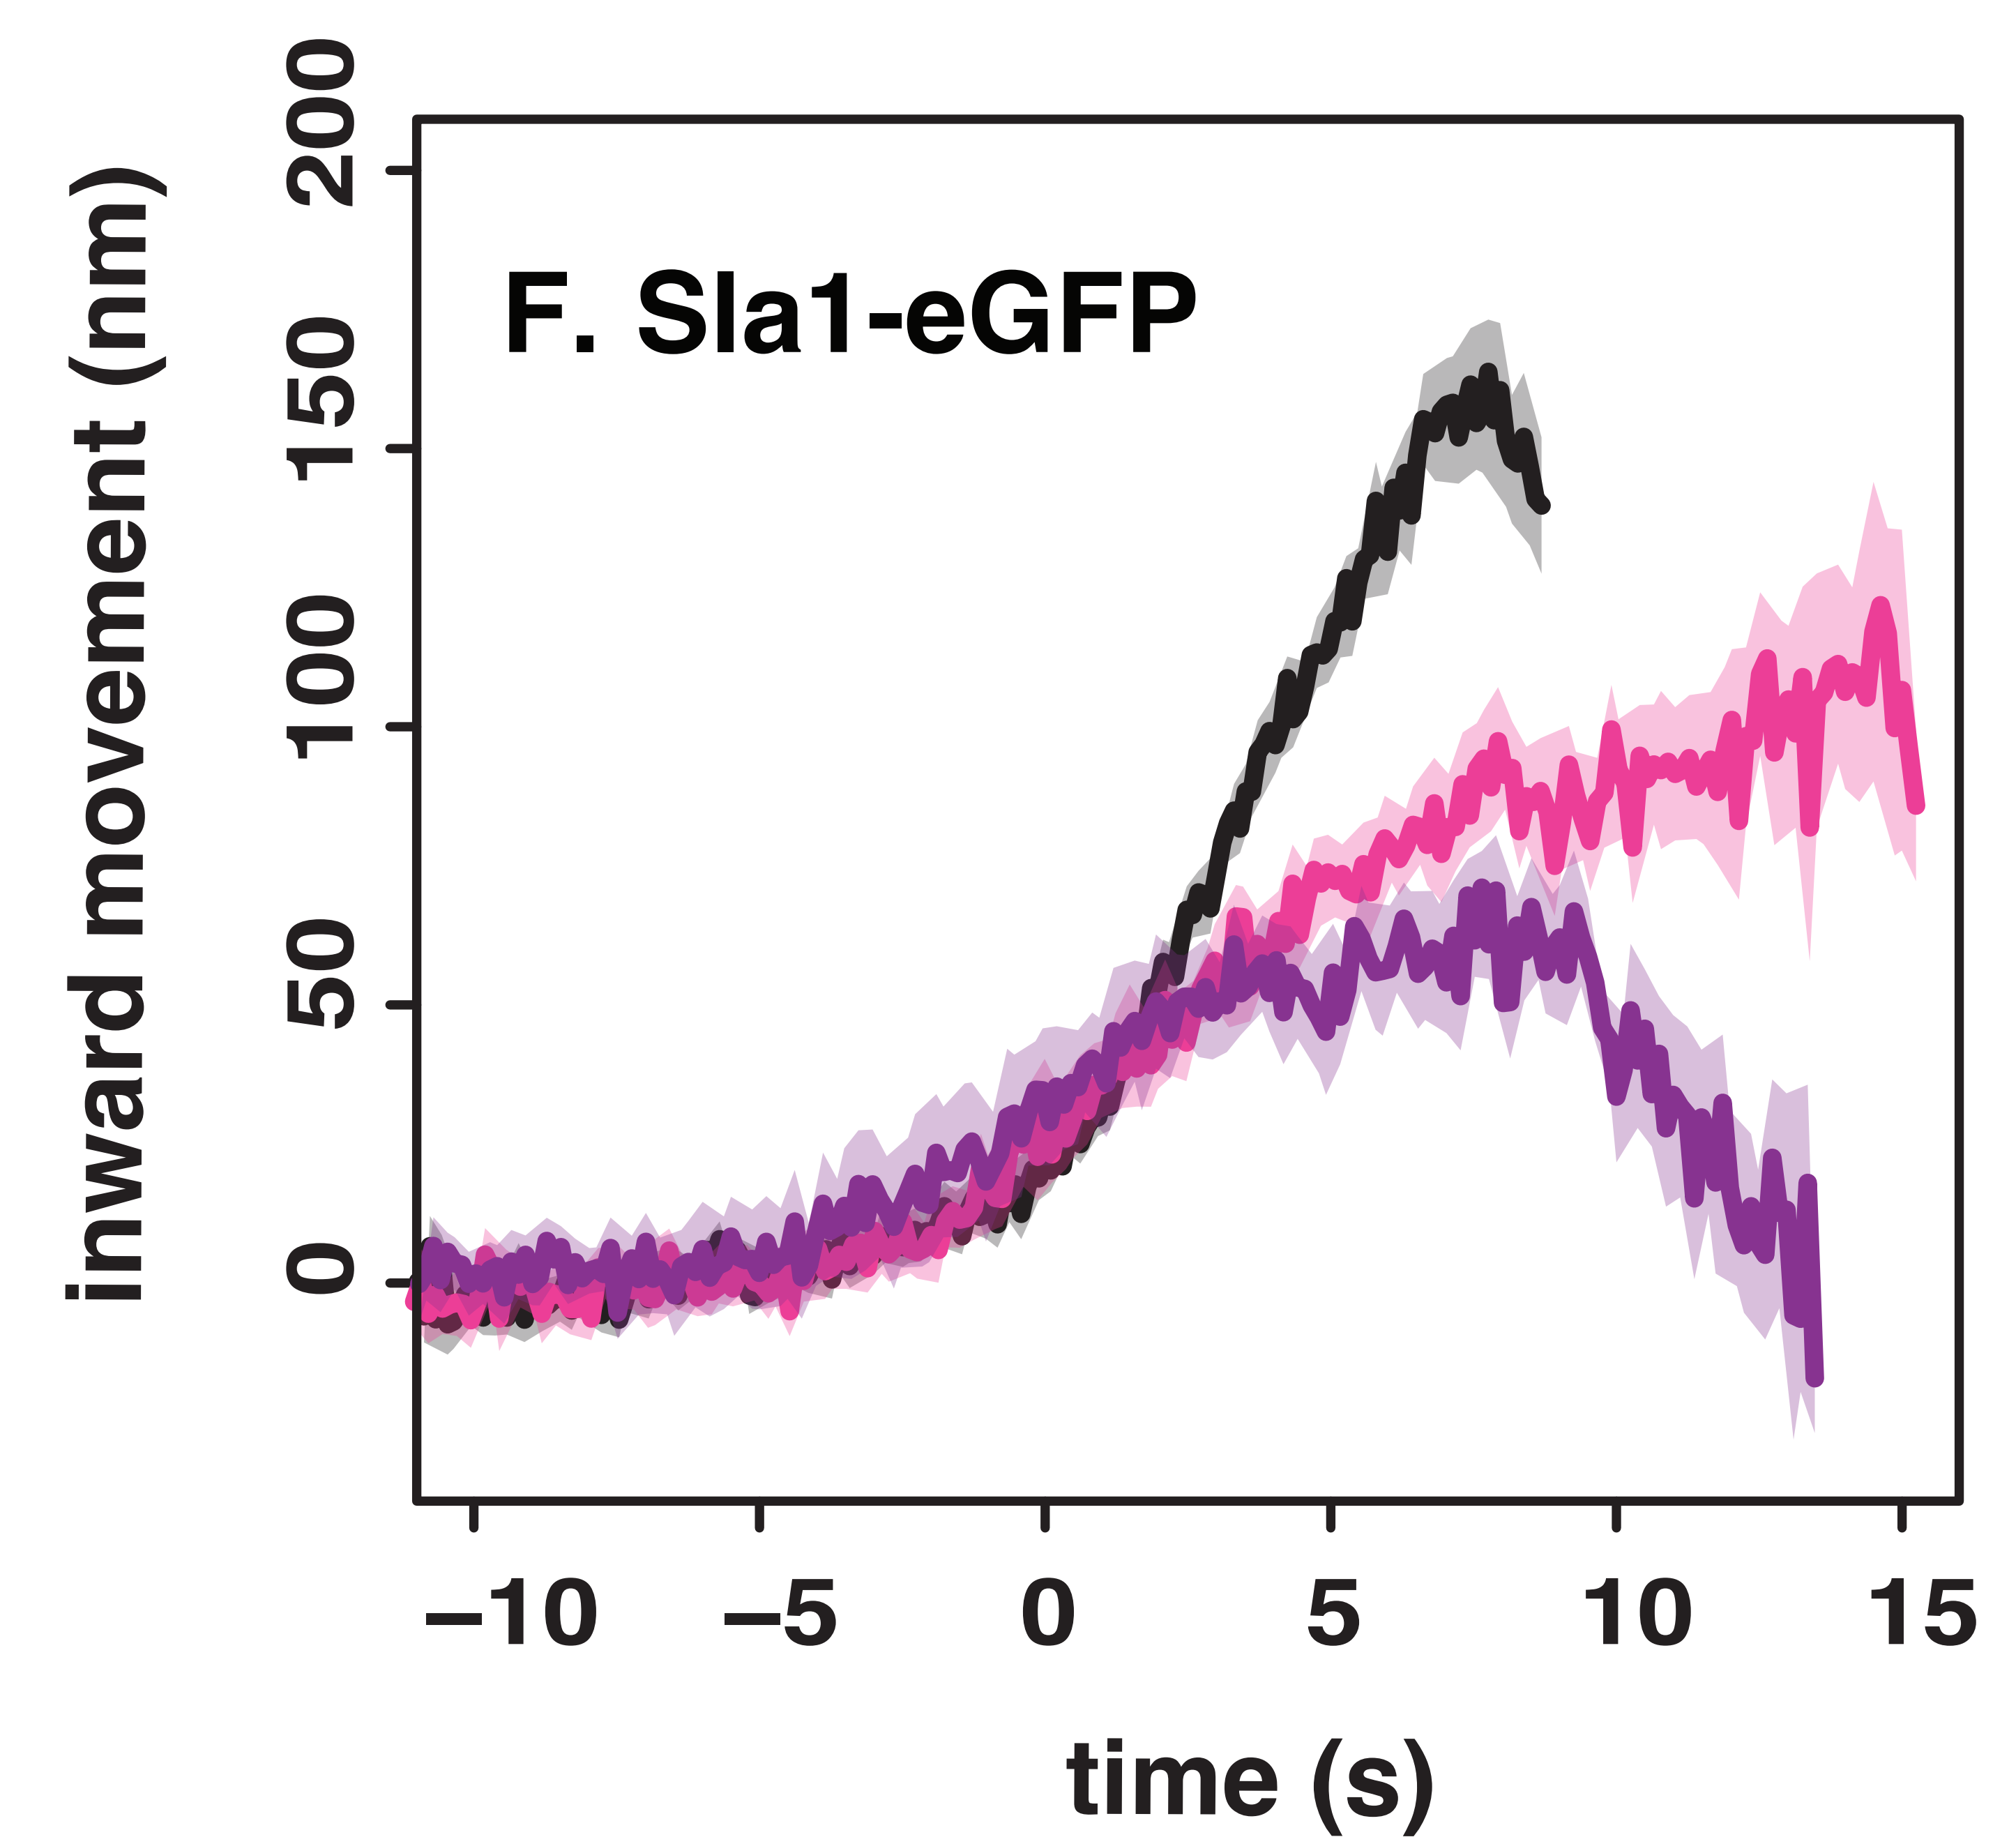

— WT
— *Δrvs167* retraction
— *Δrvs167* successful