Lacmark p02/Mx101 - QA v1.2

Lacmark p02/Mx101 - 35 HSS-associated visible column-footprint candidates

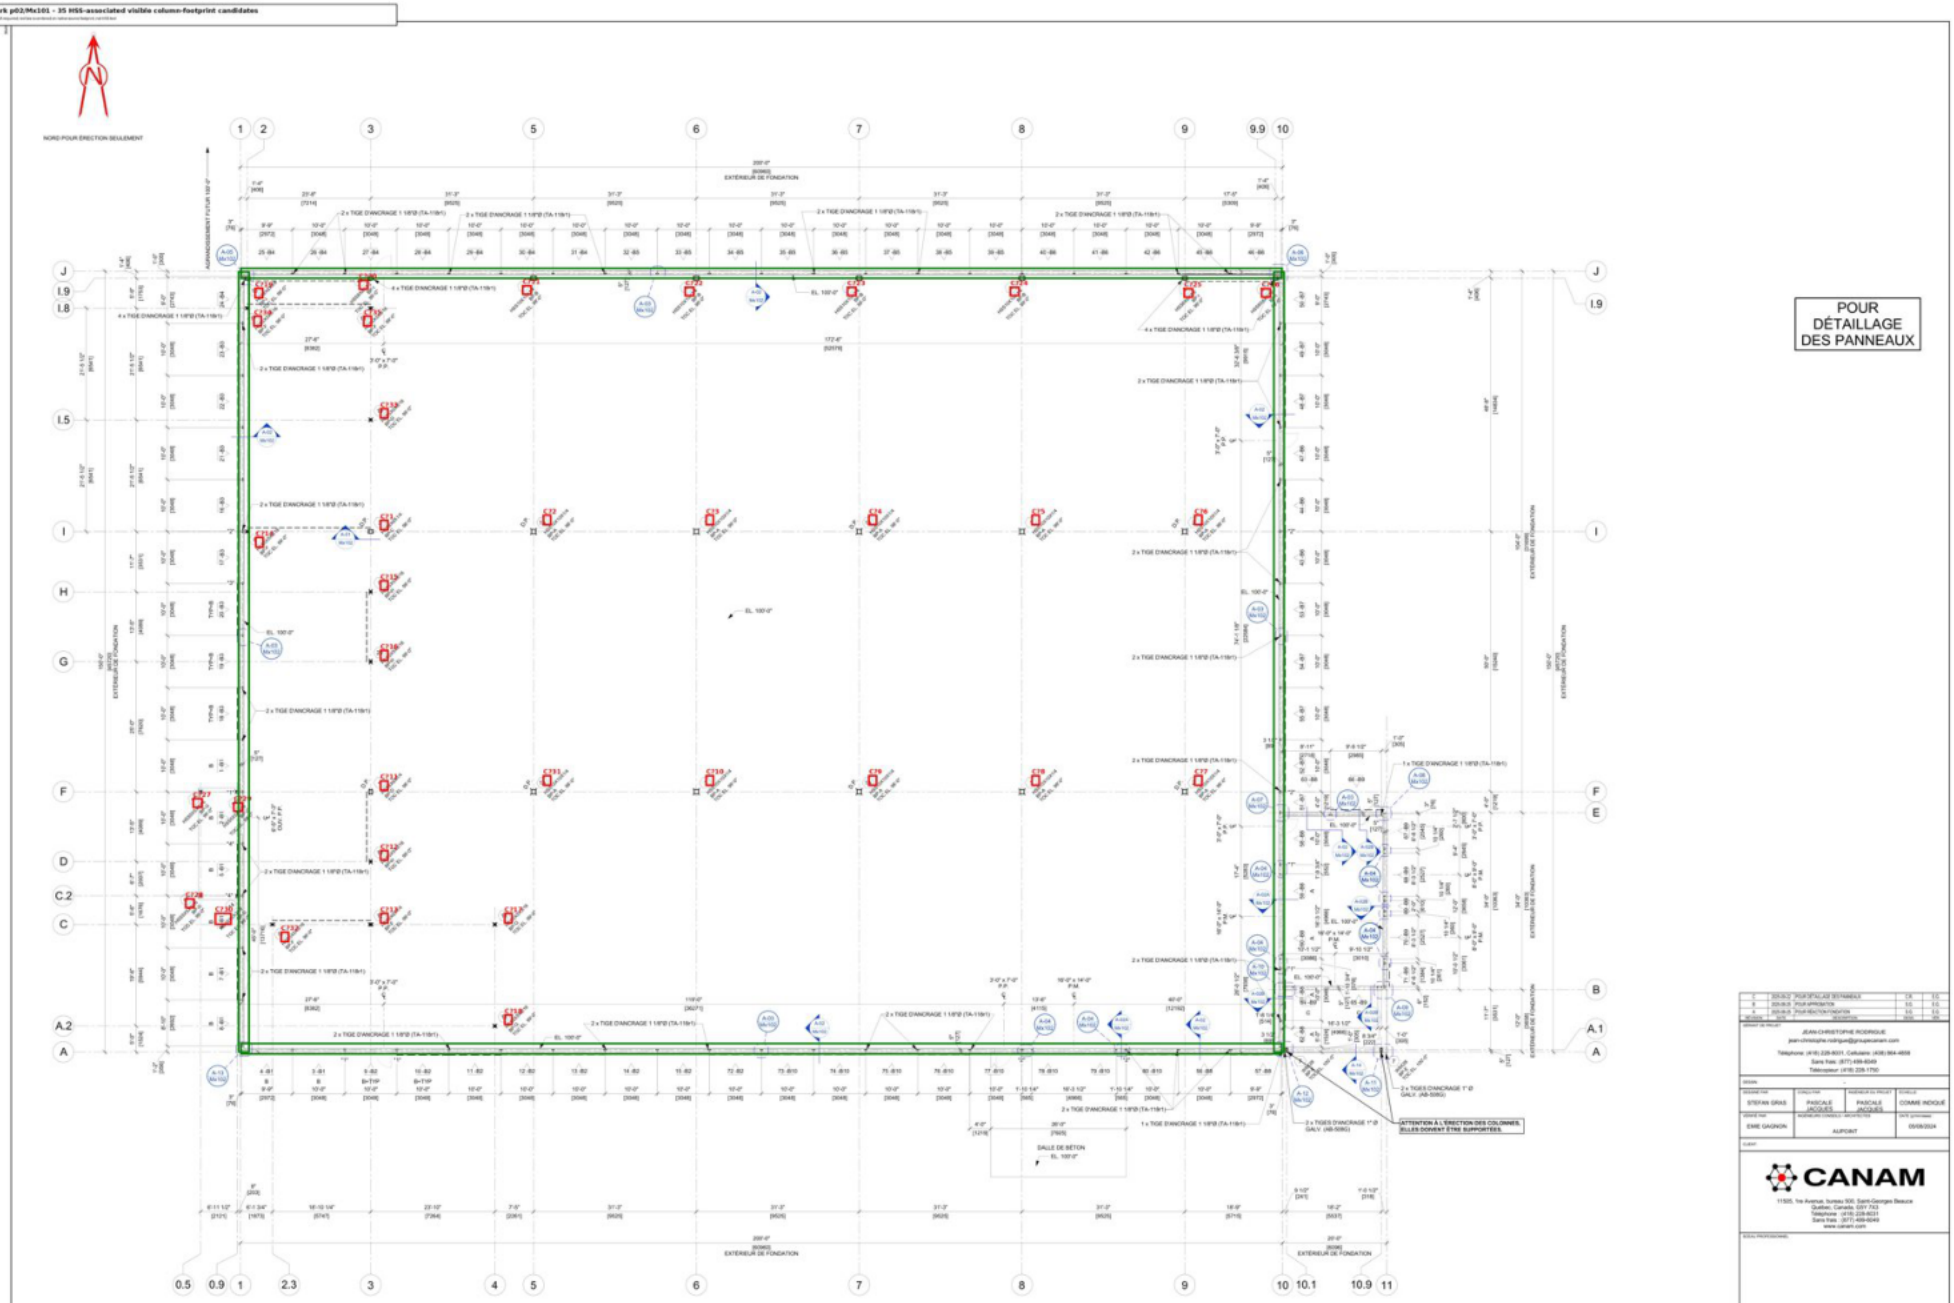

PLAN D'ANCRAGE

TIGE D'ANCRAGE 1"Ø (ASTM F1554) TYP. S.I.C.
DESSUS MUR DE FONDATION EL. 100'-0" [10 000 mm]
DESSUS DALLE EL. 100'-0" [10 000 mm]

LÉGENDE PLAN D'ANCRAGE

DETAIL 100" = 1'-0"	A = No. du détail B = No. de la feuille ou le détail est appelé D = Échelle	TYP = Typique SIC = Sauf indication contraire PAE = Pas à l'échelle DIA ou Ø = Diamètre HSS = Section tubulaire TOC = Dessus béton Cas de changement "S" = Munus, voir table de réaction	C/C = Centre à centre CL ou ℄ = Ligne de centre ★ = Boulon d'ancrage — = Contreventement vertical OUV = Ouverture PL = Plaque DDP = Descente drain pluviale
X	Axe de référence		
X XX @?? Cas de changement XX = ?	Section de panneau/type Numéro du panneau - Numéro de gabarit Numéro de référence des colonnes struct (voir calcule des colonnes)		

C	2025-09-22	POUR DÉTAILLAGE DES PANNEAUX	CR	EC
B	2025-08-22	POUR APPROBATION	EC	EC
A	2025-06-26	POUR RÉVISION	EC	EC
REVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉRIF.

DÉSIGNÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE RODRIGUE
jean-christophe.rodrigue@groupecanam.com
Téléphone: (418) 228-8031, Cellulaire: (418) 964-4658
Sans frais: (877) 459-6049
Télécopieur: (418) 228-1750

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE
STEFAN GRAS	PASCALE JACQUES	PASCALE JACQUES	COMME INDIQUÉ
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS - ARCHITECTES		DATE (yyyy/mm/dd)
ERIE GAGNON	AUPOINT		05/08/2024

CANAM

11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7G2
Téléphone: (418) 228-8031
Sans frais: (877) 459-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET

NOUVELLE USINE LACMARK INC.
ST-GEORGES, QUÉBEC

TITRE

PLAN D'ANCRAGE

NUMÉRO DE PROJET	NUMÉRO DU DESSIN	DÉTAILLÉ PAR	REVISION
P0000-000 242536	Mx101		C

Autodesk Docs://242536 - Nouvelle usine Lacmark inc/242536 - Nouvelle-usine Lacmark inc_STR.2024.rvt

2025-10-10 08:35:59

P2026-024 p02 / EsMx401 — PLAN DE TOIT

Structural members (QA v0.4)

Columns: red boxes (C#) | Beams: blue lines with label (W-section)

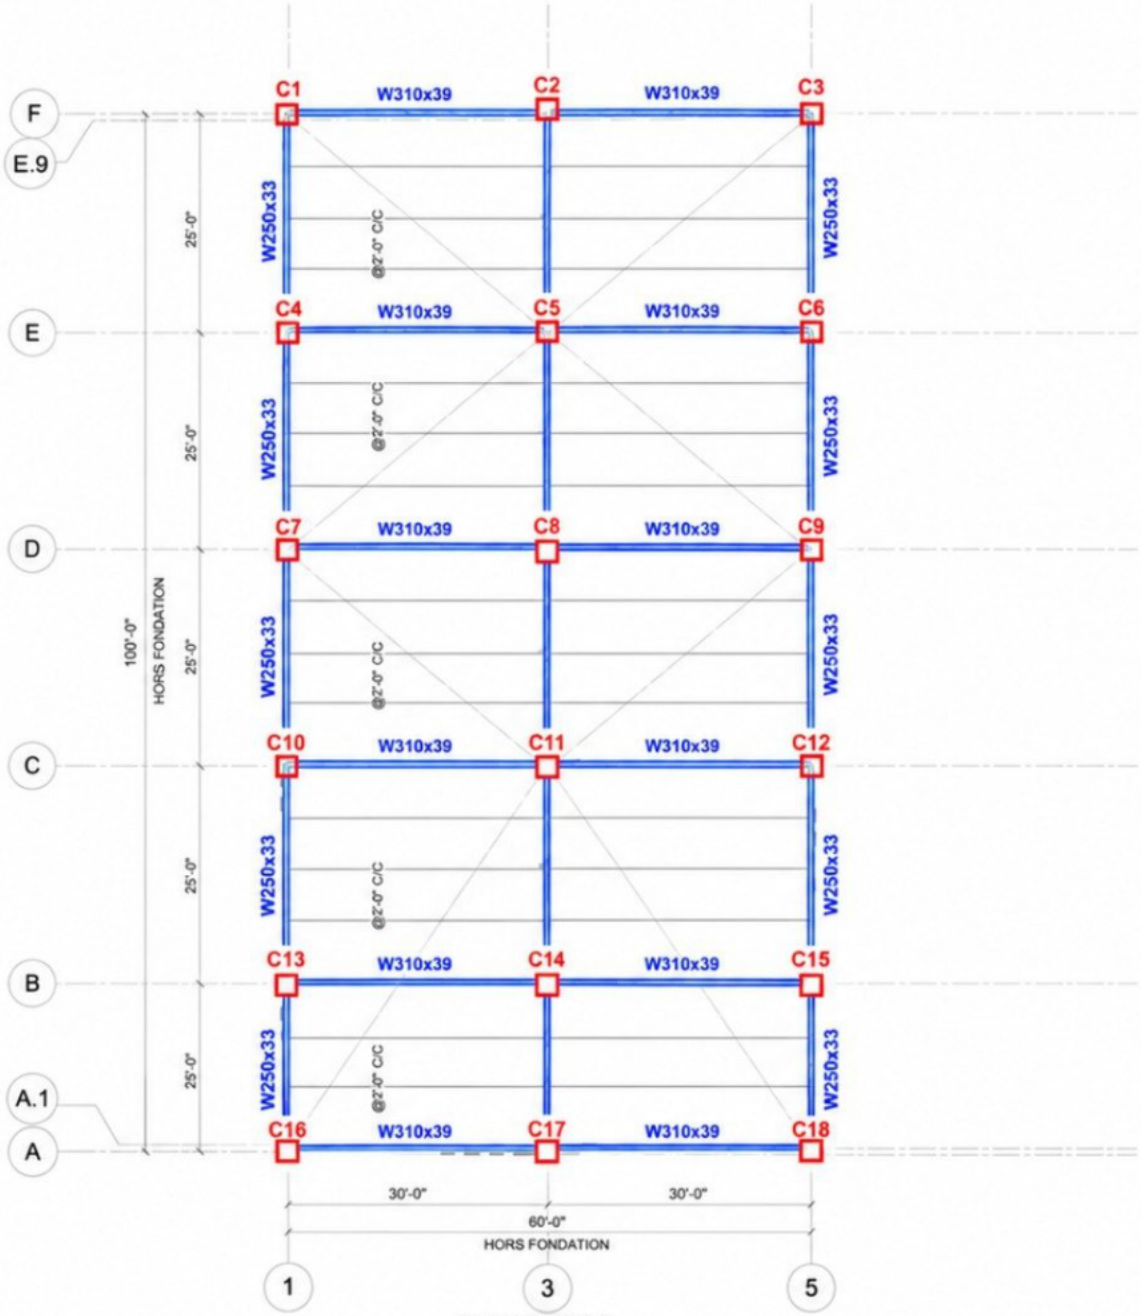

PLAN DE TOIT

1" = 1/8"

CHARGES:

- Charge morte au toit (excluant charge collatérale): 16 lb/pi²
- Charge collatérale : 5 lb/pi² (incluant éclairage et/ou mécanique et plénums)
  Charge de neige : 60 lb/pi²
- Charge de neige 6c : 53.3 lb/pi²
- Charge de neige du sol : 50 lb/pi²
- Charge de neige du sol : 1.0 lb/pi²
- Pression de vent : q_s = 56.0 lb/pi²
- Pression de succion : q_s = 50.0 lb/pi²
- Coefficient de neigue au toit : Cs = 1.
- Coefficient de neigue au toit : Cs = 1.0
  Cs = 1.0
- Code National : Code National du Bâtiment du Canada
  Code de bâtiment du Québec, dernières éditions adoptées
  Code de Poutres Standard (C.I.A)
- Type de sol assumé : classe D
- NOTE:
  *: Ou, lorsque la surcharge gravitationnel doivent être ajouté à la pression du vent, le nouvel élément structurel doivent être conçus selon les dernières éditions applicables, de certains ouvrages, du, et dans plus vaste et certaines et notamment dans les.

DIAGRAMME DE SOLS ÉVÉNEMENT (BRUT NON POINÇONNÉ)

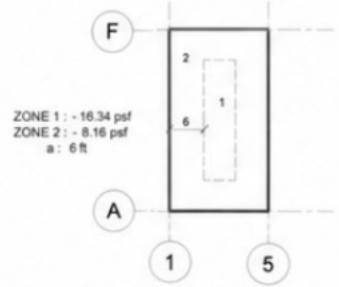

ZONE 1 : - 16.34 psf
ZONE 2 : - 8.16 psf
a : 6 ft

PRESSION POSITIVE DU VENT
(NON POINÇONNÉ) : 8.77 psf

NOTE POUR LA CONSTRUCTION EN ACIER

IL EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DÉTRUIRE CETTE ÉTUDE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE CANAM INC. ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

TOIT

DESSUS DE PLASTRE COP	:	148'-8"
DESSUS DE PLAQTINE	:	148'-8"
DEBBUT DE LA DALLE	:	108'-0"
DESSUS DE LA FONDATION	:	108'-0"
HAUTEUR LIBRE	:	100'-0"
DESSUS POUTRE	:	106'-0"
HAUTEUR DE PARAPET	:	152'-0"

CHARGES

C.M.	:	16 lb/pi²
C.S.	:	5 lb/?pi²
C.	:	16.3 lb/pi²
C.	:	7.3 lb/pi²
D.V.	:	0.
C.V. au toit	:	0 lb/pi²
Is	:	5.9
Charge de neige au sol	:	5.3 lb/pi²
Sa	:	1.50
Se (p = 1.30)	:	faible)

Facteurs de la classe d'ouvrage

Is	:	1.0
Sa (1.2)	:	0.1000
Sa (1.3)	:	0.0000
Sa (1.3)	:	0.0600
Sa (2.3)	:	0.1000
Sa (1.8)	:	0.5500
Sa (1.6)	:	0.2500
Sadt	:	0.1000
POV	:	0.1200

Légende (QA v0.4)

= Colonne (C#)

= Poutre (W-section)

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS	VÉR

ÉMIS (ÉTUDES)

PROJET

DESSINÉ PAR	CONSULTANT	PRÉPARÉ SUR ORDINAT	CONTRÔLE
AD			Comme indiqué
DESSIN POUR	VÉRIFICATION INDÉPENDANTE STRUCT.		ÉCHELLE / IMPRIM. 18"=1'/20206

N° DAT

CANAM

1100, boul. de la Rive-Sud, Saint-Georges-Beauce
Québec, Canada, G5Y 7S2
Téléphone: (418) 228-1000
Sans frais: 1 (877) 736-0066
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

LIEU

Saint-Gédéon , Québec

TITLE

CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE TOIT

NUMÉRO CLIENT	NUMÉRO DESSIN	RÉVISION	PAGE
P2026-024	EsMx401	0	1/1

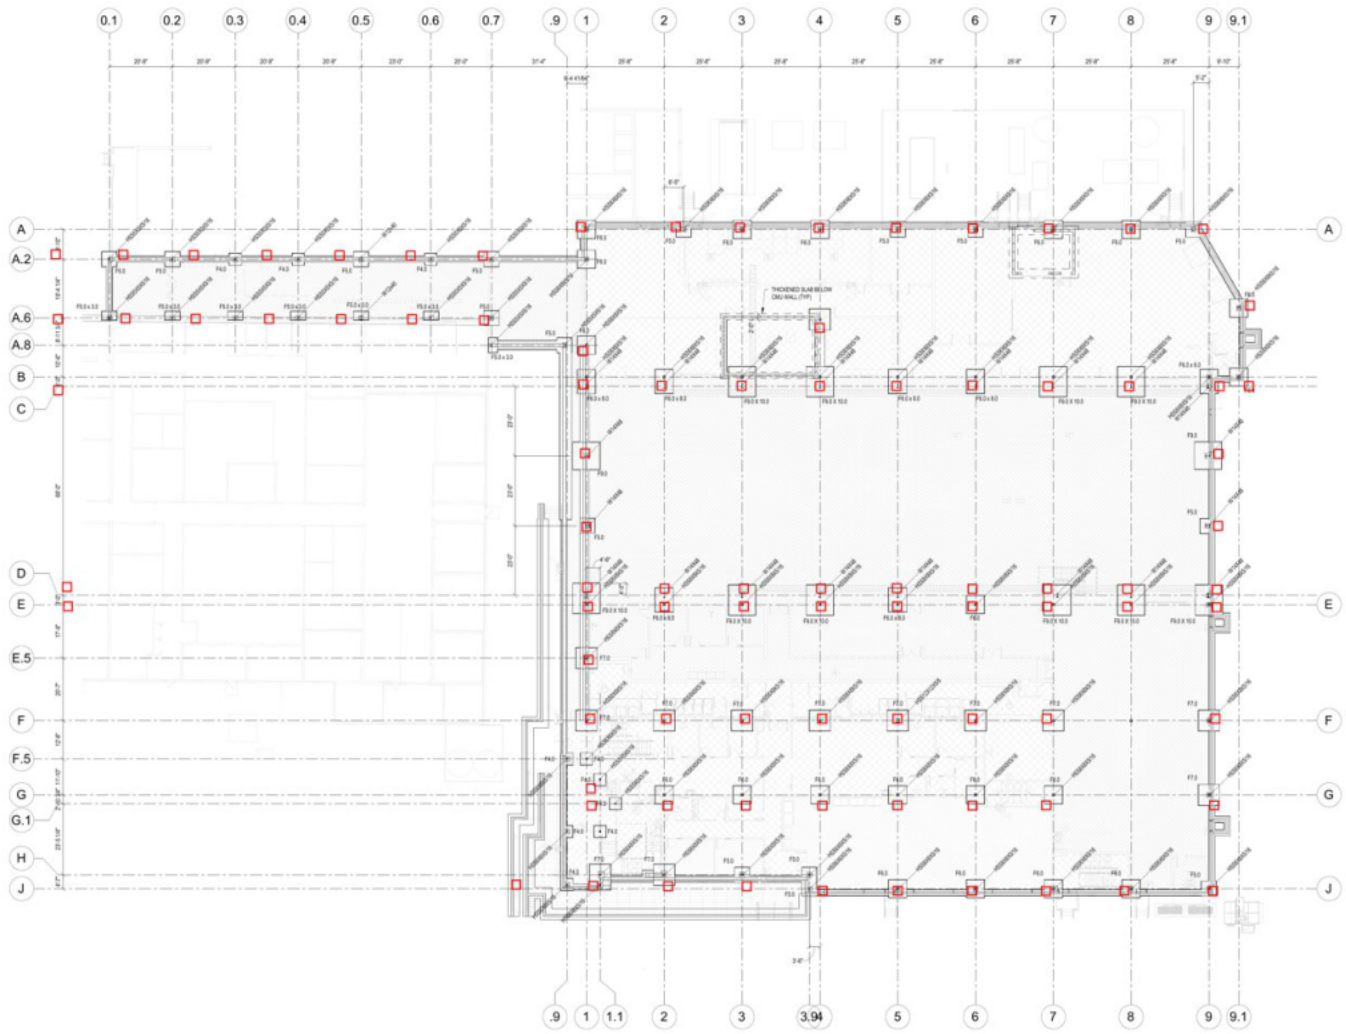

1 FOUNDATION PLAN
S-100 1/16" = 1'-0"

FOOTING SCHEDULE					
MARK	LENGTH	WIDTH	THICKNESS	BOTTOM REINFORCING	TOP REINFORCING
F0.0	4'-0"	4'-0"	1'-0"	(5)#5 EACH WAY	(5)#5 EACH WAY
F0.5	5'-0"	5'-0"	1'-0"	(5)#5 EACH WAY	(5)#5 EACH WAY
F0.5 x 10	5'-0"	5'-0"	1'-0"	(5)#5 LONG, (5)#5 SHORT	(5)#5 LONG, (5)#5 SHORT
F6.0	6'-0"	6'-0"	1'-0"	(6)#6 EACH WAY	(6)#6 EACH WAY
F6.0 x 6.0	6'-0"	6'-0"	1'-0"	(6)#6 LONG, (5)#6 SHORT	(6)#6 LONG, (5)#6 SHORT
F7.0	7'-0"	7'-0"	1'-0"	(6)#6 EACH WAY	(6)#6 EACH WAY
F8.0	8'-0"	8'-0"	1'-0"	(5)#7 EACH WAY	(5)#7 EACH WAY
F9.0 X 10.0	10'-0"	9'-0"	1'-0"	(7)#7 LONG, (10)#7 SHORT	(7)#7 LONG, (10)#7 SHORT

Salas O'Brien

salasobrien.com

Bloomfield
206 West Newberry Road
Bloomfield, CT 06002

Registration:

COPYRIGHT
THE DESIGNS AND ASSOCIATED DESIGN ELEMENTS ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF SALAS O'BRIEN AND ARE PROTECTED BY FEDERAL COPYRIGHT, STATUTORY AND OTHER RIGHTS THEREIN. ANY UNAUTHORIZED USE, REUSE OR REPRODUCTION IS PROHIBITED. THE DESIGNS AND ASSOCIATED DESIGN ELEMENTS MAY BE USED FOR REFERENCE AS ANY COPIES SHALL BE RETURNED TO SALAS O'BRIEN UPON REQUEST.

PROFESSIONAL SEAL

NOT FOR CONSTRUCTION

Not for permits, pricing or other official purposes. This document has not been completed or checked and is for general information or comment only.

ISSUE DATE	DESCRIPTION
05/15/2026	60% DESIGN DEVELOPMENT

21-12-000

PROJECT PANDORA

80 GRIFFIN ROAD SOUTH, BLOOMFIELD, CT 06002

REVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE

CHECKED BY: Checker
DRAWN BY: Author

SHEET NAME

FOUNDATION PLAN

SHEET NUMBER: S-100
REVISION:

P2026-130 p02/Mx101 — RECOVERY QA: APPROVED EVIDENCE ONLY
red=approved column | blue=approved beam | green=approved wall | unresolved evidence is not invented

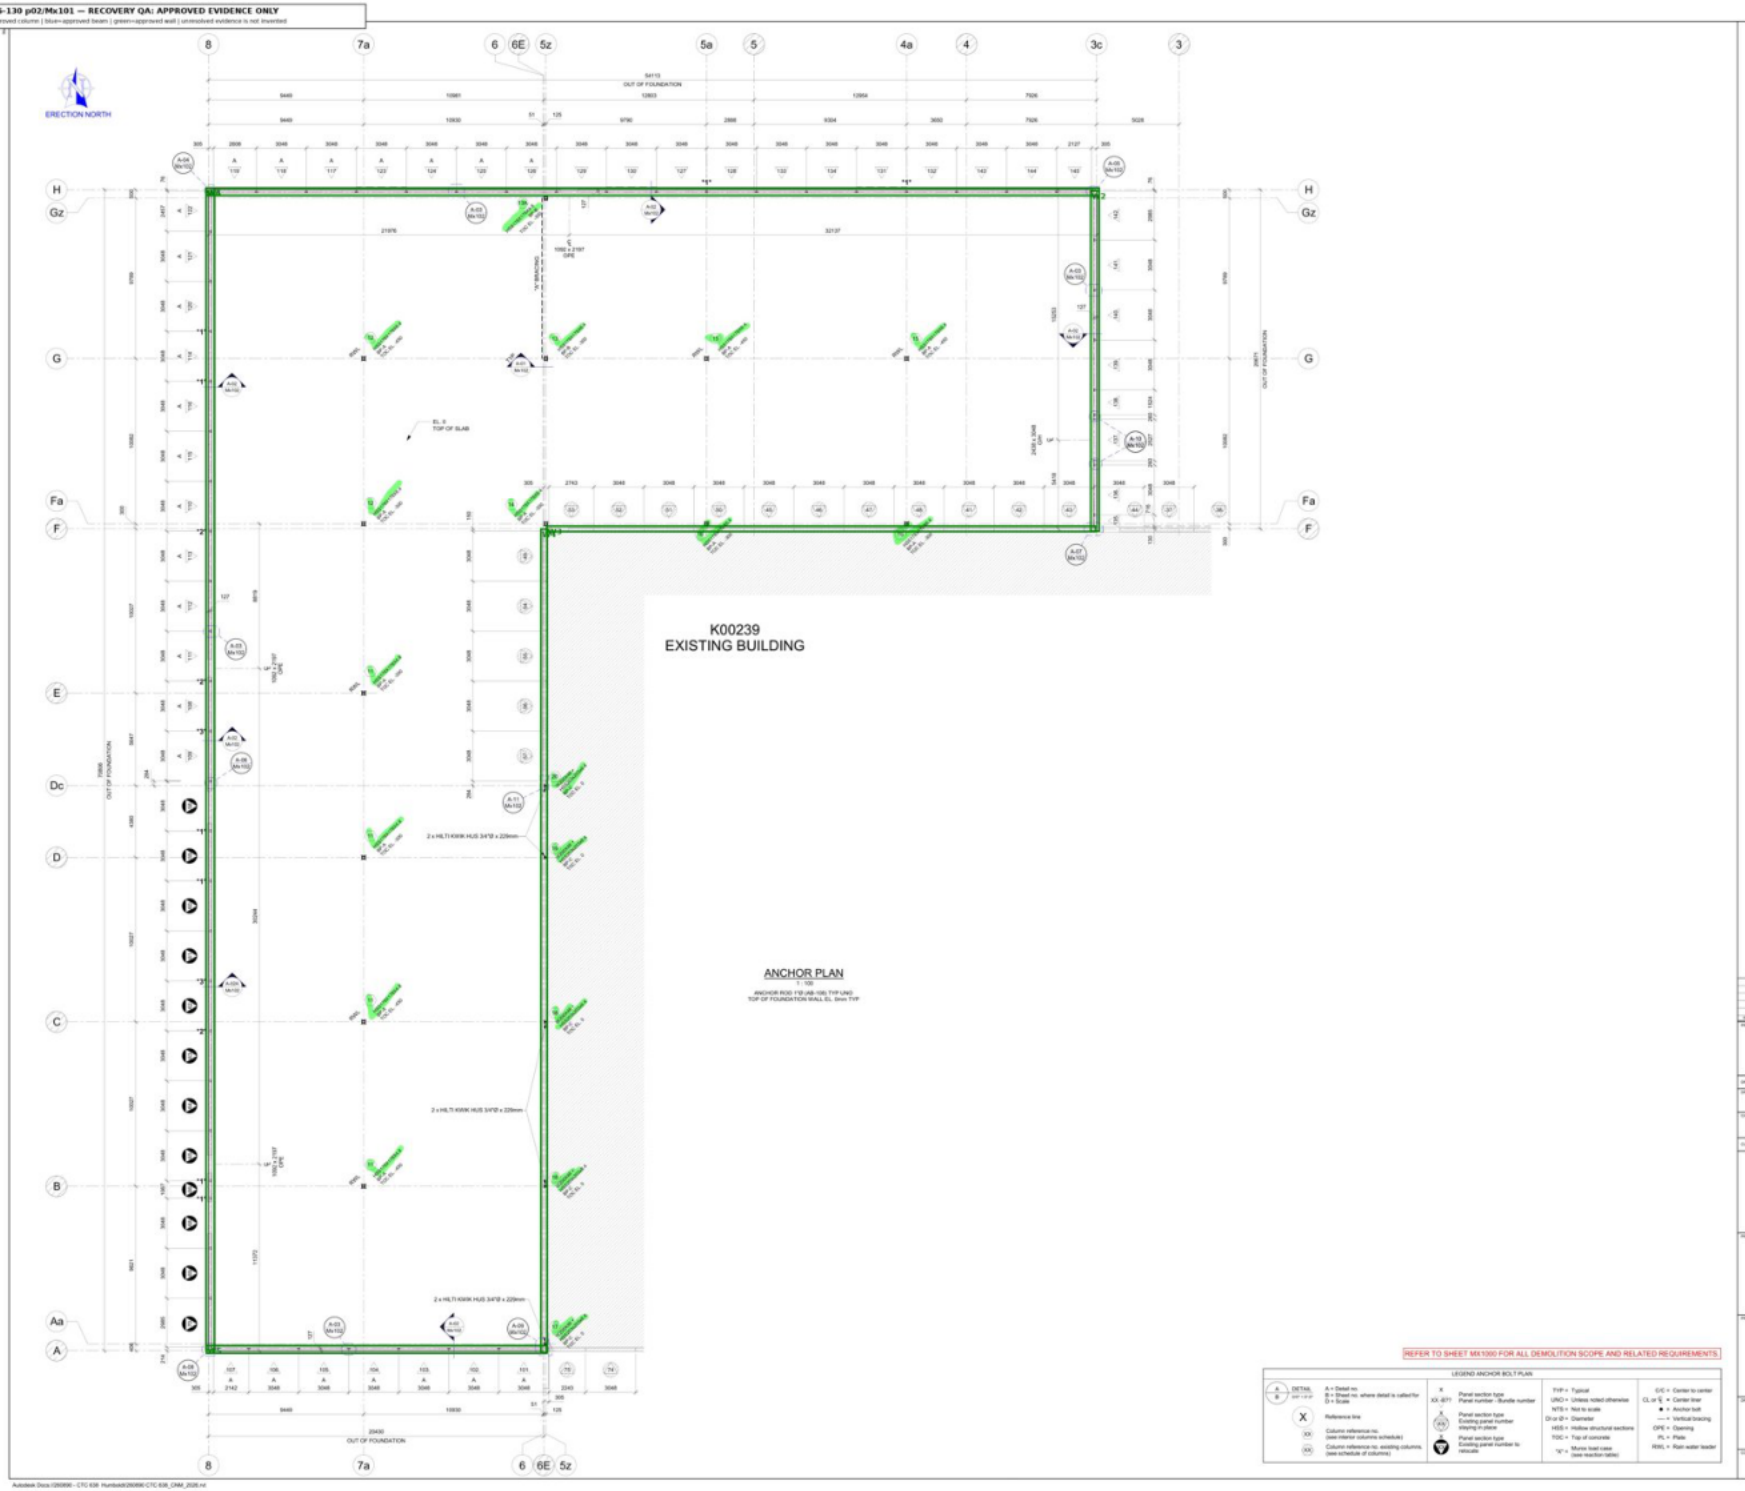

FOR PERMIT

REVISION	DATE	DESCRIPTION	DRN	CHK
0	2026/12/08	For Permit	KZ	JL
D	2026/11/25	50% Review Submission	KZ	MC
C	2026/11/06	Foundation section revised	KZ	MC
B	2026/10/28	For Approval	CK	KZ
A	APR/14/2026	For Co. review copy	KS	KS

PROJECT MANAGER

DRAFTING

DRAWN	DESIGNED	PROJECT ENGINEER	SCALE
Stefan Gras	Imola Aranyosi	Martin Couture	AS INDICATED

CHECKED	CONSULTING ENGINEERS / ARCHITECTS	DATE (yyyy/mm/dd)
Arthur Duguay	GROUTT ENGINEERING & NEUTERIC	2026/04/14

CUSTOMER: CANADIAN TIRE CORPORATION LTD.

CANAM
11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7G3
Phone : (418) 228-8021
Toll free : (877) 499-6046
www.canam.com

PROFESSIONAL SEAL

PROJECT
CTC 638
HUMBOLDT, SASKATCHEWAN

DRAWING TITLE
ANCHOR PLAN

CONTRACT NUMBER	DRAWING NUMBER	DRAWN	REVISION
P2026-130 260890	Mx101		E

Autodesk Docs://260890 - CTC 638 Humboldt/260890-CTC-638_CAM_2026.rvt

2026-06-12 11:20:18 AM