



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0354

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0201-4701717

(任务编号)

产品名称: 延长线插座

型号规格: DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~
最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53
3×1.5mm²), DMZY-XG20-SGKKgKxJF、DMJT-90-XG12-KKgKx
JFLaLuLcLh+XG12、DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh
最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53
3×1mm²)

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告	
申请编号：A2025CCC0201-4701717 (任务编号) 样品名称：延长线插座 型号规格：DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 商 标：/ 样品数量：3 个 样品生产序号：无 收样日期：2025.03.06 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：宁波德木电器有限公司 委托人地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号 生产者：宁波德木电器有限公司 生产者地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号 生产企业：宁波德木电器有限公司 生产企业地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号
试验依据标准： GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求》 GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》 GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》	
试验结论： 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 1. 本报告覆盖延长线插座 DMZY-XG20-SGKKgKxJF、DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12、DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm ²)。 2. 覆盖型号送样数量各 9 个，送检产品完好。	
主检：王子豪 签名：王子豪 日期：2025-04-27	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2025 年 04 月 27 日
审核：杨昌毅 签名：杨昌毅 日期：2025-04-27	
签发：蔡永华 签名：蔡永华 日期：2025-04-27	
备注	1、本报告为证书编号 2023010201534879 的变更报告，需与原报告 01601-C2209154、01601-C2410675 配合使用方有效； 2、企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同，但对于额定电流为 10A 的样品，配线为 1mm ² 软缆时，其配线长度不能长于 5 米，配线为 1.5mm ² 软缆时，其配线长度不能长于 30 米。额定电流为 16A 的样品，配线为 1.5mm ² 软缆时，其配线长度不能长于 5 米，配线为 2.5mm ² 软缆时，其配线长度不能长于 30 米； 3、本报告仅对多功能产品的延长线插座部分进行检测，报告中的产品规格仅为延长线插座部分的规格。

样品描述及说明

一、该变更申请单元是在已获证型号产品基础上，变更型号（变更 DMZY-XG*A-**-DMZY-XG*-** 系列命名规则，增加 10A 系列产品配线截面积），增加可复位电流保护器及供应商，变更设备用断路器证书编号。此次送检样品为延长线插座，型号为 DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm²），DMZY-XG20-SGKKgKxJF、DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12、DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1mm²），送检产品完好。

二、该项目为变更申请，变更的内容是：

序号和名称	变更前	变更后
变更情况： 1. 变更型号（变更 DMZY-XG*A-**-DMZY-XG*-** 系列命名规则（增加指示灯 S、可复位电流保护器 G 和组合孔型位数），增加 10A 系列产品配线截面积）	1. DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×1mm ² ），DMZY-XG*A-**-DMZY-XG*-**最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×2.5mm ² ），DMZY-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ），DMJT-90-XG*-**-DMJT-45-XG*-**最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ），DMJT-***-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ）（*为数字，代表插座位数；**为不同字母组合，代表不同功能组合；***为铝合金外壳高度，具体命名规则详见产品描述）	1. DM-10AX-XG8-K、DM-10AX-XG8-KA、DM-10AX-XG8-K2、DM-10AX-XG8-KF、DM-10AX-XG8-KJ 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×1mm ² ），DMZY-XG*A-**-DMZY-XG*-**最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×2.5mm ² ），DMZY-XG*-**、DMJT-90-XG*-**-DMJT-45-XG*-**最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1mm ² 、60227IEC53 3×1.5mm ² ），（*为数字，代表插座位数；**为不同字母组合，代表不同功能组合；***为铝合金外壳高度，具体命名规则详见产品描述）
2. 增加可复位电流保护器及供应商	2. 无此部件	2. 浙江磐安中最电器有限公司，68 系列 10、16A 250VAC，CQC13002088271
3. 变更设备用断路器证书编号	3. 东莞丹罗电器有限公司， 自我声明编号 ：2020980307008048，CQC2016010307846617	3. 东莞丹罗电器有限公司，CCC 证书编号：2024010307653983

三、系列产品型号命名规则：
DMZY-XG*A-**（单孔最大 10A 最大 2500W）系列命名规则：

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：2-20 位
- 4、代表额定电流值为 16A 产品

5、空:无功能组合单元，**S: 指示灯，G: 可复位电流保护器**，K: 开关，Kg:设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元，F: 防雷单元

注：功能组合单元的顺序保持为 **S, G, K, Kg, Kx, J, F** 的先后顺序

DMZY-XG*-**系列命名规则：

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-20 位
- 4、空:无功能组合单元，**S: 指示灯，G: 可复位电流保护器**，K: 开关，Kg:设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元 F: 防雷单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为 **S, G, K, Kg, Kx, J, F** 的先后顺序

DMJT-90-XG*-***+XG*系列命名规则：

DMJT-	90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1	2		3	4		5		6	7

- 1、系列型号
- 2、代表铝合金外壳高度 90mm
- 3、正面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 4、组合孔型位数：1-12 位
- 5、空:无功能组合单元，K: 开关，Kg:设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元，F: 防雷单元，La: 网线转接单元，Lu: USB 转接单元，Lc: Type-C 转接单元，Lh:，HDMI 转接单元
- 6、反面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 7、组合孔型位数：1-12 位
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

DMJT-***-XG-*系列命名规则：

DMJT-	***	-	XG	*	-	**
1	2		3	4		5

- 1、系列型号
- 2、代表铝合金外壳高度：33mm、38mm、45mm
- 3、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 4、组合孔型位数：1-12 位
- 5、空:无功能组合单元，K: 开关，Kg:设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元，F: 防雷单元，La: 网线转接单元，Lu: USB 转接单元，Lc: Type-C 转接单元，Lh:，HDMI 转接单元
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

四、对送检型号进行了相应测试，所检项目合格。详见下表：

型号	差异内容	试验章节
DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W（单孔最大 10A 最大 2500W）（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ）	与已获证型号比较为增加指示灯、可复位电流保护器	第 8、14、27 章
DMZY-XG20-SGKKgKxJF 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1mm ² ）	与已获证型号比较为增加指示灯、可复位电流保护器，组合孔型位数、配线截面积；与主检型号比较为所配插头额定	第 8、19、23 章

	电流不同（主检型号配 16A 插头，该型号配 10A 插头，组合孔型插座模块相同均为 10A）	
DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12 、 DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1mm ² ）	与已获证型号比较为增加配线截面积	第 8、19、23 章

五、本报告对应的防雷模块报告编号 S/N：（京）雷检字[2024]第（L1949）号。

产品描述 (主检产品)	
主检产品: DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	
1. 产品尺寸的标准图号: <u>GB/T 1002-2021 图 2、图 4</u> 2. 电器附件的类型: ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座 3. 产品标注的防护等级: ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他: IP ☒ 不适用 4. 插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位 5. 插座类型: ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座 6. 接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头 7. 过电流保护器件: ☒ 有 ☐ 无 8. 连接软缆的方式: ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线, 软线/软缆的型号及横截面积/长度: <u>60227IEC53 3×1.5mm²/1200mm</u> ☐ 不适用 9. 连接导线端子类型: ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: _____ 10. 保护门驱动方式: ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动 11. 其他: / 样品标志:  延长线插座 宁波德本电器有限公司 警告: 在接通电源之前, 请确保接地线已可靠连接。 本产品仅限在室内干燥环境使用。 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承受的电流值会低于其额定值。 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功 率不得超过最大允许功率。 防雷参数: 保护模式 MP:L-N L-G N-G 最大放电电流: 6KA 电压保护水平: UP≤1200V 标称放电电流: 3KA 防雷指示灯不亮表示防雷功能已效, 但仍可作为普通延长线插座使用 型号: DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 合格证: QC-02 D-T 2025.03 技术参数: 最大电流: 16A (单孔 10A) 额定电压: 250V~ 最大功率: 4000W (单孔 2500W)	

样品照片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 $3 \times 1.5\text{mm}^2$):



外观



外观 (S, G, K, Kg, Kx, J, F)

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:



铭 牌



铭 牌

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:




软线入口




装配螺钉

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:

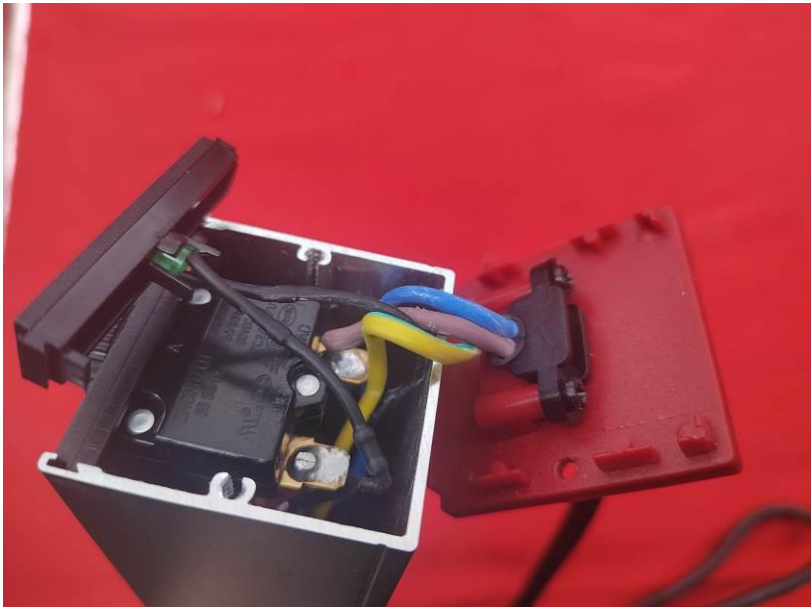

内部结构

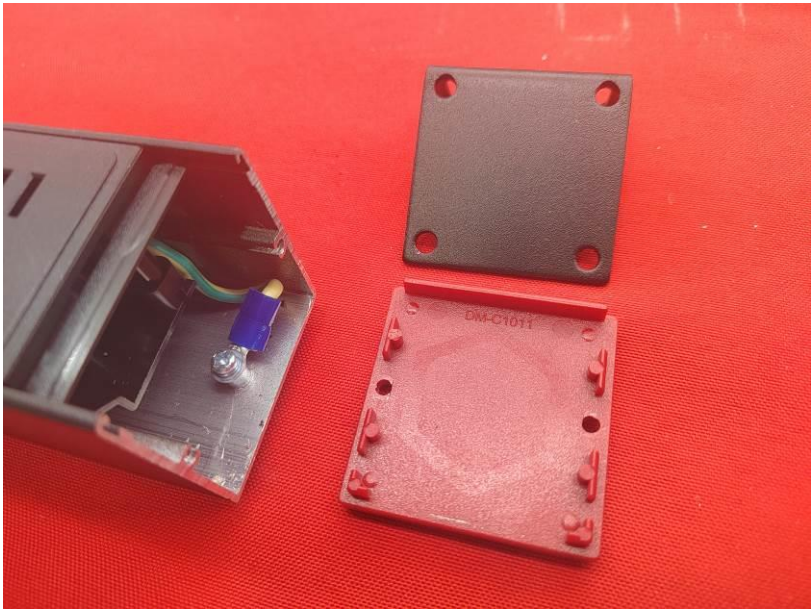

内部结构（接地）

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:




内部结构（接地螺钉）




内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF：

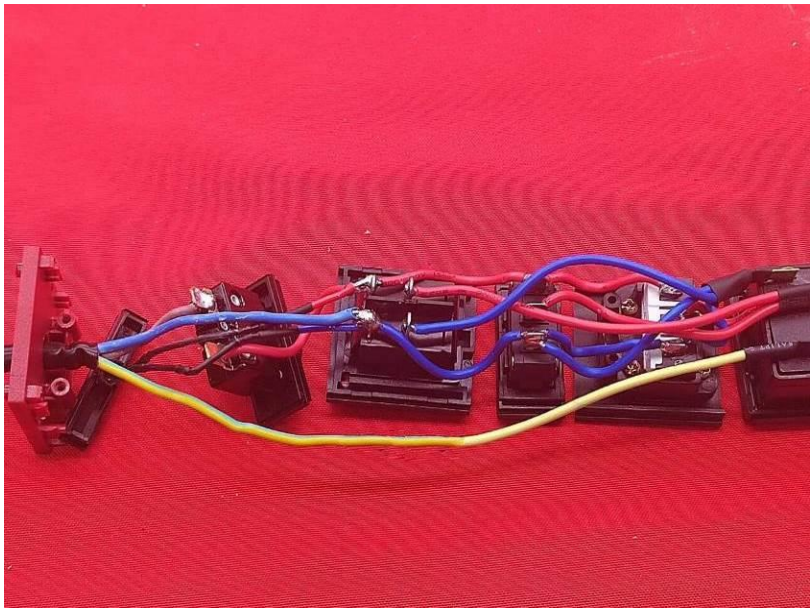


内部结构（接地导线长于载流导线）

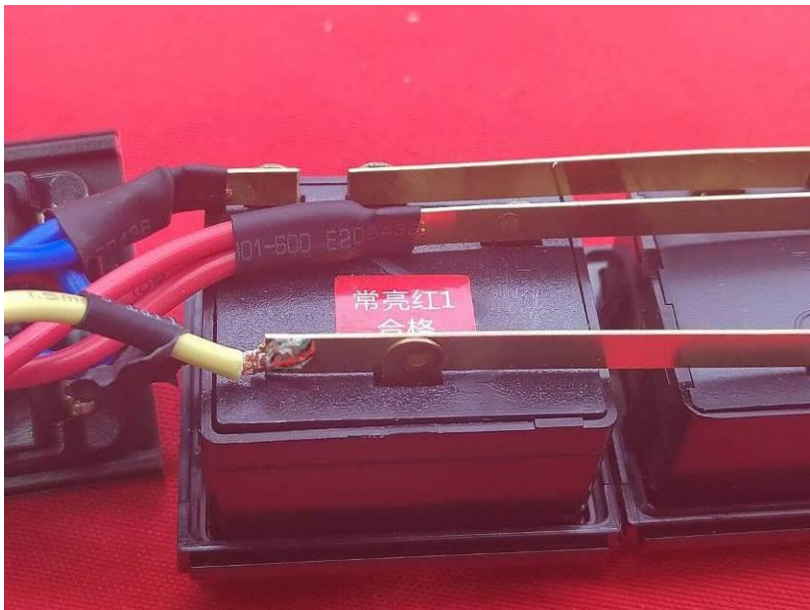


内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:

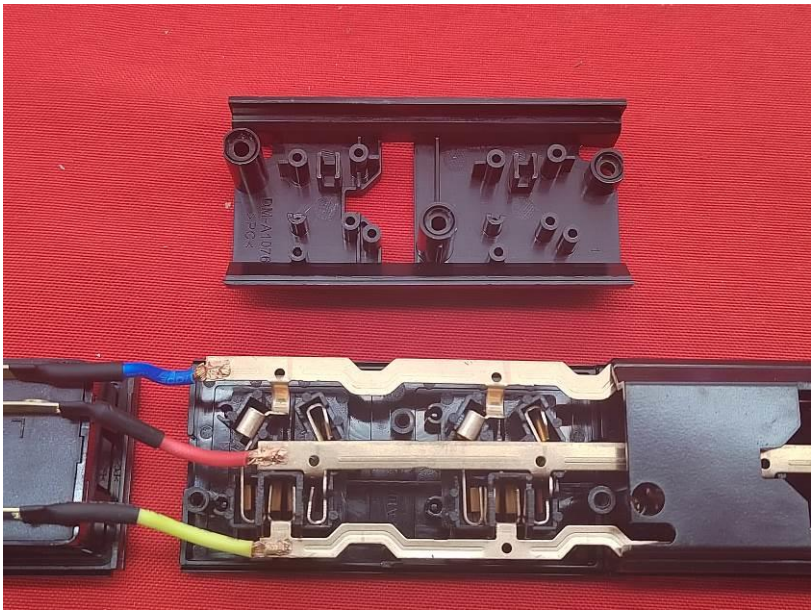


内部结构

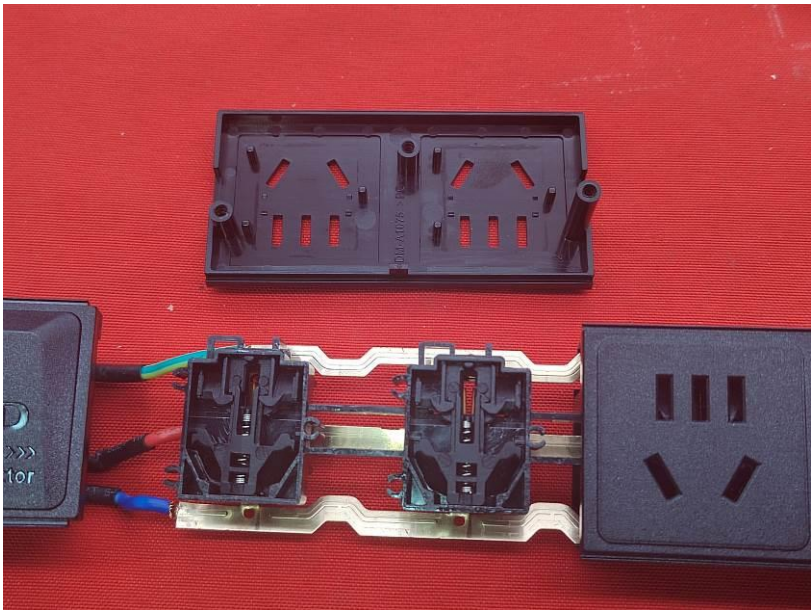


内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF：

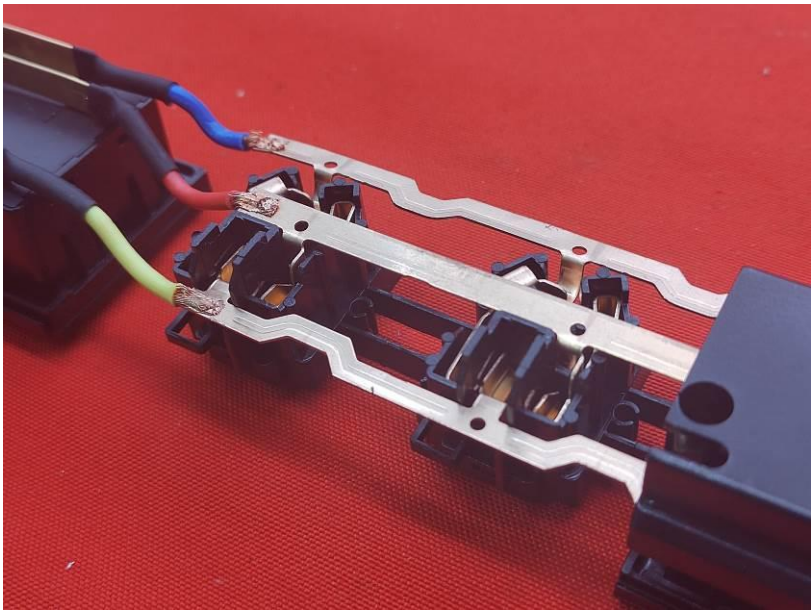


内部结构

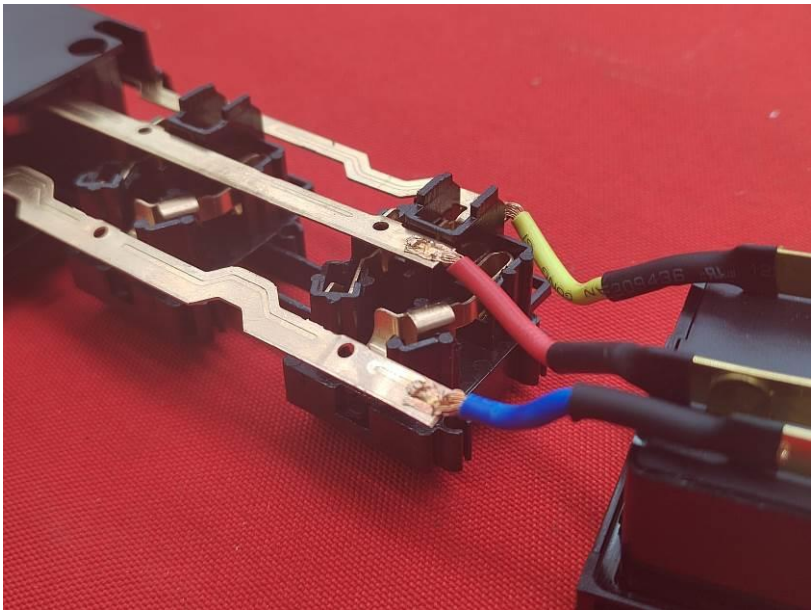


内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20A-SGKKgKxJF：

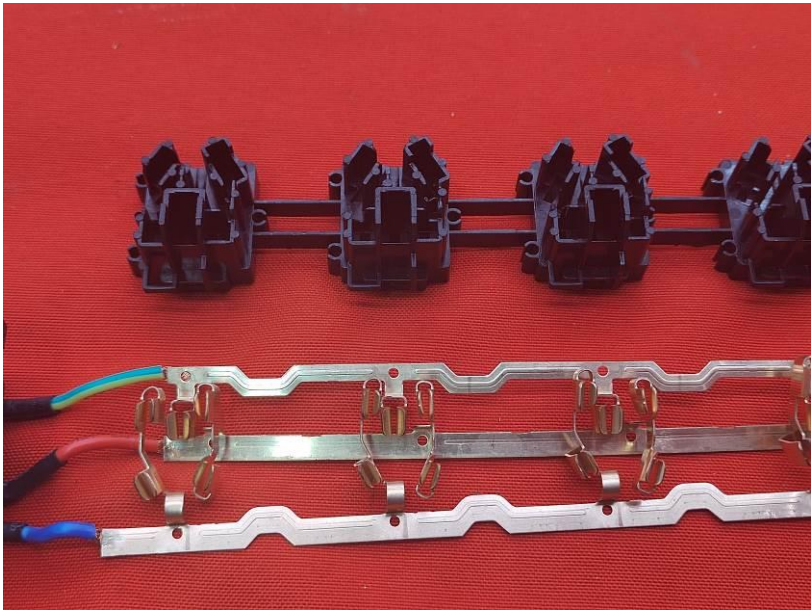

内部结构

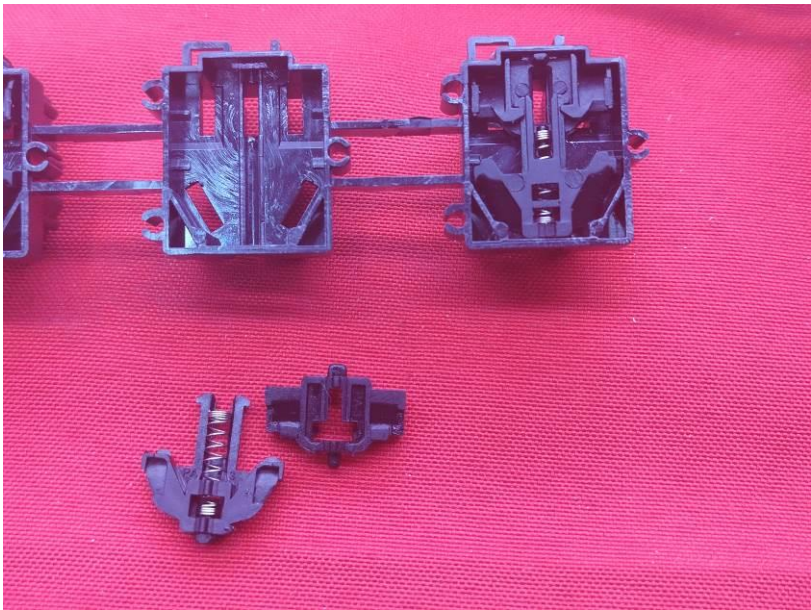

内部结构

样 品 照 片

DMZY-XG20-SGKKgKxJF 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²):



外 壳



铭 牌

样 品 照 片

DMZY-XG20-SGKKgKxJF：



铭 牌

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3 ×1mm²）：



外 观

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



外 观 (La, Lu, Lc, Lh)



铭 牌

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:




铭 牌



软线入口

样品照片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:

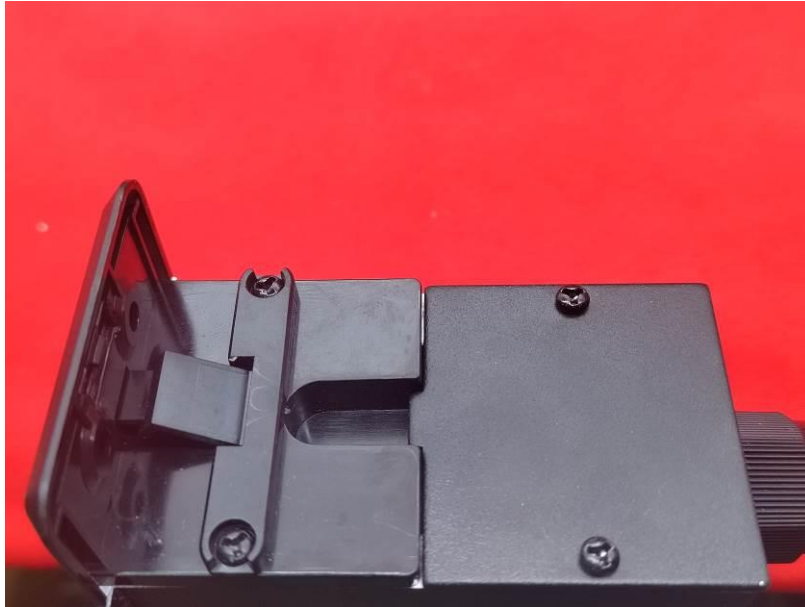

装配螺钉




内部结构（铝合金主体接地）

样品照片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



内部结构（铝合金盖板接地）

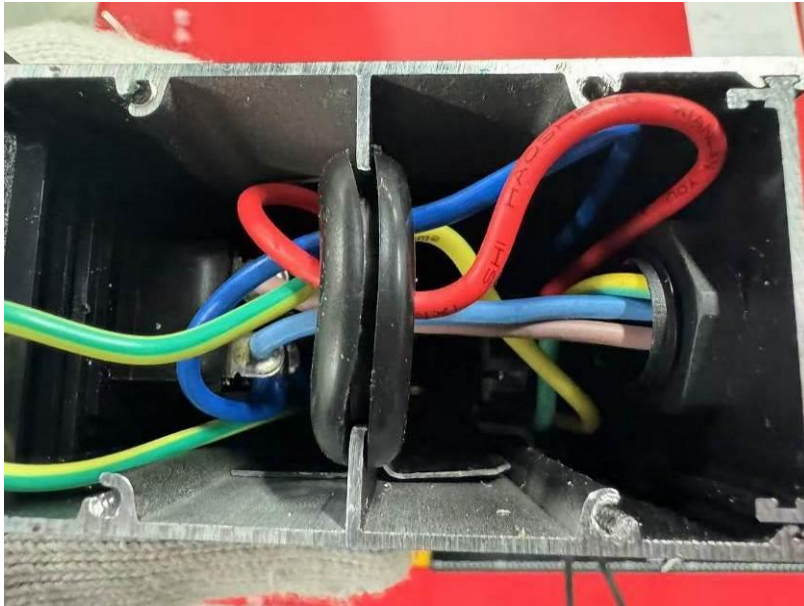

内部结构（接地导线长于载流导线）

样 品 照 片

DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh+XG12:



内部结构

DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W(配 60227IEC53 3×1mm²):



外 观

样 品 照 片

DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:



铭 牌




铭 牌

样 品 照 片

DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:




软线入口+装配螺钉

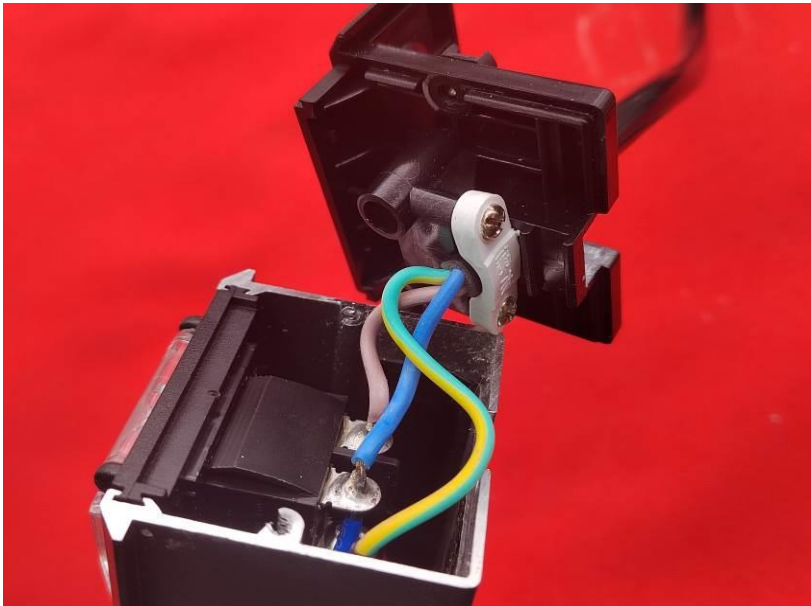

内部结构（接地导线长于载流导线）

样 品 照 片

DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLuLcLh:

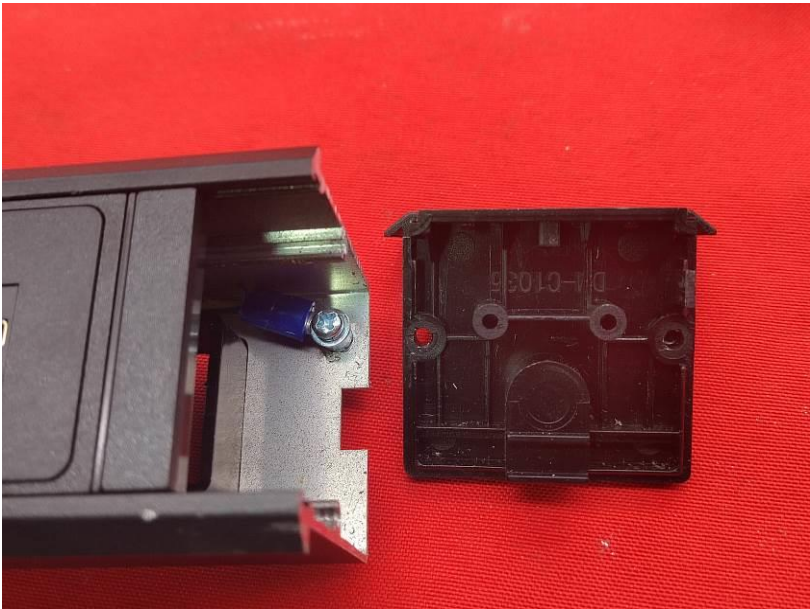


内部结构（接地）



内部结构

样 品 照 片

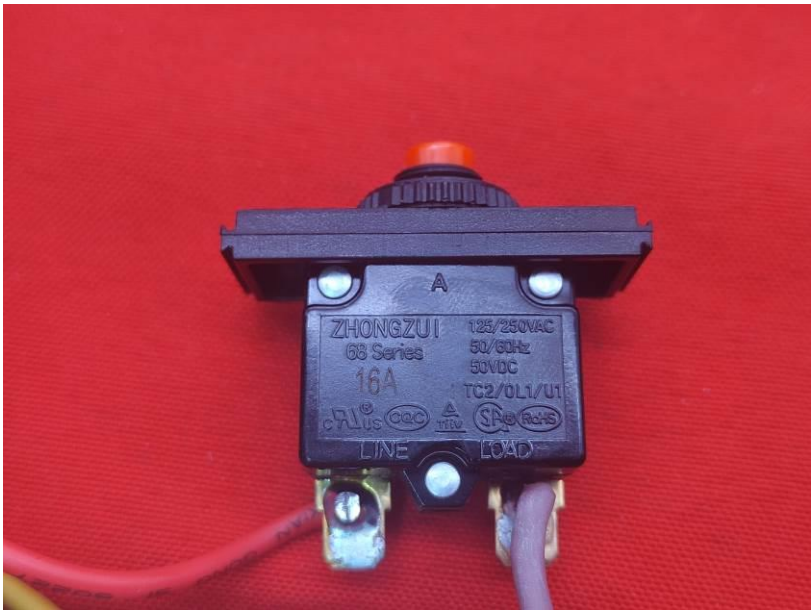

可复位电流保护器 (16A)



可复位电流保护器 (10A)

样 品 照 片



跷板开关



跷板开关

样 品 照 片




电流过载保护器 (16A)



电流过载保护器 (10A)

样 品 照 片

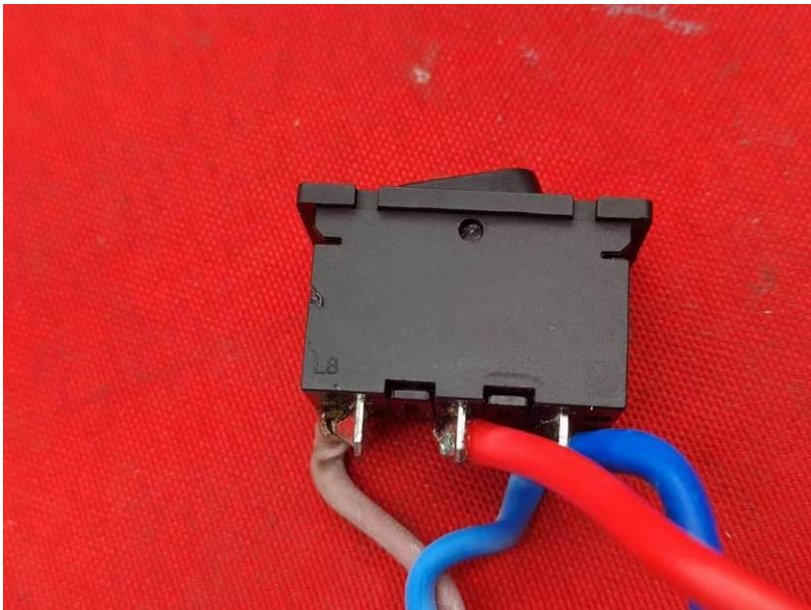

设备用断路器



设备用断路器 (16A)

样 品 照 片



设备用断路器 (10A)



防雷模块

样 品 照 片

DM-10:




插 头



插 头

样 品 照 片

YB-16:

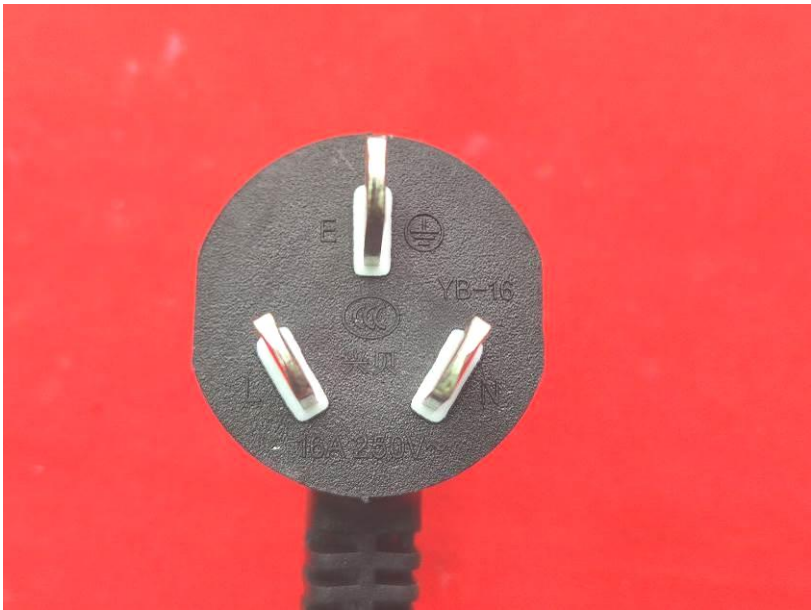

插 头



软 线（样品实际为黑色，涂色只是为了照片清晰）

样 品 照 片



软 线（样品实际为黑色，涂色只是为了照片清晰）

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	16A 250V~, 10A 250V~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号.....:	N、  、L	P
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DMZY-XG20A-SGKKgKxJF, DMZY-XG20-SGKKgKxJF、 DMJT-90-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh+XG12、 DMJT-45-XG12-KKgKxJFLaLu LcLh	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N		P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征, 除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒, 如 IP 代码高于 IP20, 其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面, 并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座, 应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书, 给出其位置和特殊措施 (例如: 安装盒、安装面的类型、插头等), 确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用, 清晰可辨: 用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

14	插头和移动式插座的结构		P
14.1	不可拆线电器附件应做到:		P
	若不使电器附件永久地无用, 便不能将软电缆从电器附件上拆下; 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		N
14.3	插头的插销应该是:		N
	插销应锁定, 不能旋转; 不拆散插头便不能拆下插销; 按正常使用接线并装配之后, 插销应牢牢固定在插头的本体里		N
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是: 锁定, 不得旋转; 只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下。		P
14.5	插套组件应有足够的弹性, 确保有足够的接触压力		P
	不得用绝缘材料, 陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外; 应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触; 插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软电缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构:		N
	应能使导线得到正确连接; 线芯之间不得互相挤压; 连接到带电端子的导线线芯不得		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	压在易触及的金属部件上; 连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		
14.8	可拆线移动式电器附件: 端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件, 若软缆在其固定部件中滑动, 载流导线比接地导线先受力		P
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时, 也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件, 应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N
	是否合格, 通过下列试验检查	☐ 可拆线 14.10.1 ☒ 不可拆线非模压 14.10.2 ☐ 不可拆线模压 14.10.3	P
14.11	可拆线移动式电器附件:		N
	如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的; 软线固定部件, 或至少其一部分, 应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分, 或与之永久地连接在一起的; 不得采用权宜措施; 软线固定部件适合连接不同类型的软缆; 用于夹紧软缆用的螺钉, 应不用于固定任何其他元件; 软线固定部件为绝缘材料制品, 或装有固定到金属部件的绝缘衬垫; 软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		N
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件, 应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14.13	插销插入孔用的衬套, 应不能从外面拆除, 亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14.15	插头的插入面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插入面的突出物而不能与插头完全插入		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件, 当被装上电缆后, 应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后, 除插入面之外, 应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插入的情况下, 应保持充分的密封状态		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料,如:青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为Ⅱ类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上,则电线组件应装有Ⅱ类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上,则加长电线组件应装有Ⅱ类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件(开关、熔断体等)应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热,或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 16A, 250V 的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销,额定值不大于 16A, 250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h(V):		N
	插销的温升不得超过 45K (K)		N
14.23.2	为使插合面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合 13.22 和 13.23 的要求		N

19	温升		P
	电器附件在结构上应能符合温升试验要求	见附表 19	P

23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件,使导线的护套受到保护而不被磨损;软缆的铠装套,如有,应夹紧在软缆固定部件里		N
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力;软缆的铠装套,如有,应将其固定在电器附件内		P
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		P
	试验之后,软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	见附表 23.2	P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	电气连接点不得断开		P
	对可拆线电器附件:		N
	试验之后: 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$, 导线端在端子里不得有明显移动	见附表 23.2	N
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		N
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm^2) ...		—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB/T5023 或 GB/T5013 要求的软缆		P
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		P
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		P
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处不会过度弯曲		P
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		P
	弯曲试验 (10000 次):		P
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路	见附表 23.4	P
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的	见附表 23.4	P
27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		P
27.1	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离均应不小于表 23 所示的值:	见附表 27	P
27.2	密封胶不得突出其盛放穴的边缘		N
27.3	明装式插座的背后不得有裸露的载流条		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第5个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	在第6个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:		N
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 16A 最大功率 4000W MAX4000W (单孔最大 10A 最大 2500W)、 最大电流 10A 最大功率 2500W MAX2500W	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:		N
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第5行后增加:相线 L.....:		P
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N

14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB/T 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求		P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极。若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座, 测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格, 通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座, 如带有熔断器的插头或过电流保护器件, 插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		P
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座, 插头的额定电流应至少是如下的电流, 二者之中取较小值: ——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和, 或 ——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压, 是否合格, 通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
19	附表19: 温升试验		P
	电器附件额定电流 (A)	10	-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线	-
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²)	60227IEC53 3×1	
	表15规定的标称横截面积(mm ²), 导线类型 (硬单芯/硬绞合/软线)	N	-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm)	N	-
	试验电流 (A)	12	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DMZY-XG20-SG KKgKxJF	两极带接地L-N:	25.7	45
	两极带接地L-E:	26.2	45
	保护门	23.1	(25.3条测试参考温升值)
DMJT-90-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh+XG12	两极带接地L-N:	24.9	45
	两极带接地L-E:	25.5	45
	保护门	22.7	(25.3条测试参考温升值)
DMJT-45-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh	两极带接地L-N:	25.2	45
	两极带接地L-E:	25.8	45
	保护门	22.9	(25.3条测试参考温升值)
备注:/			

23.2	附表 23.2: 拉力和力矩试验					P
	电器附件额定电流 (A)	10				-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线				-
	表 17 规定的最小/最大横截面积(mm ²) (可拆线电器附件)	N				-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm) (可拆线电器附件)	N				-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积(mm ²)	拉力 (100 次) (N)	表 18 规定的扭矩 (1 min) (Nm)	位移 (mm)	
DMZY-XG20-S GKKgKxJF	60227IEC53	3×1	60	0.25	<1.5	P

GB/T 2099.1						
条款	检 验 项 目 和 要 求			检验结果		判定
DMJT-90-XG1 2-KKgKxJFLa LuLcLh+XG12	60227IEC53	3×1	60	0.25	<1.5	P
DMJT-45-XG1 2-KKgKxJFLa LuLcLh	60227IEC53	3×1	60	0.25	<1.5	P
备注: /						

23.4	附表 23.4: 弯曲试验				P
	额定电流 (A)			10	-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积 (mm ²)	试验电流(A)	重量 (N)	
DMZY-XG20-SG KKgKxJF	60227IEC53	3×1	10	20	P
DMJT-90-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh+XG12	60227IEC53	3×1	10	20	P
DMJT-45-XG12 -KKgKxJFLaLu LcLh	60227IEC53	3×1	10	20	P
备注: /					

27.1	附表27: 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离						P
表 23 中 序号	测量部位:	爬电距 离要求 值 (mm)	爬电 距离 (mm)	电气 间隙 要求 值 (mm)	电气 间隙 (mm)	穿通密 封胶距 离要求 值 (mm)	穿通 密封 胶距 离 (mm)
DMZY-XG20A-SGKKgKxJF:							
1/6	不同极性的带电部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	3.17	≥	-
2/7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
2/7	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥3.0	>4	≥3.0	>4	≥	-
3	当插头完全插入时, 插头的插销及与插销连接的金属部件与同一系统的插座中易触及未接地金属部件之间	≥4.5	>8	≥	-	≥	-
4	当插头完全插入, 插座中易触及的未接地金属部件与同一系统中插头的插销及插销相连的金属部件之间	≥4.5	>8	≥	-	≥	-
5	当不插插头时, 插座的带电件与易触及的未接地金属部件之间	≥4.5	>8	≥	-	≥	-

GB/T 2099.1								
条款		检 验 项 目 和 要 求			检验结果			判定
8	带电部件与插座和插头中易触及的不接地或功能接地的金属部件之间		≥	-	≥6.0	>8	≥	-
备注:/								

判定：P 试验结果符合要求；

F 试验结果不符合要求；

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	余姚市丈亭科腾铝制品厂	铝合金	—	—	DMZY、DMJT 系列专用
壳体(插孔面板、底座)、耳盖、开关盖内衬板	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	型号 DM-10AX-XG8-K、 DM-10AX-XG8-KA、 DM-10AX-XG8-K2、 DM-10AX-XG8-KF、 DM-10AX-XG8-KJ 专用
插孔面板、内衬板、底座、定位框、透明盖、封盖	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	DMZY、DMJT 系列专用
保护门	南京立汉化工有限公司	PA66	—	—	—
插套	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	磷铜	QSn6.5-0.1	厚度: 0.5 ±0.05mm	DMZY、DMJT 系列专用
	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5 ±0.05mm	型号 DM-10AX-XG8-K、 DM-10AX-XG8-KA、 DM-10AX-XG8-K2、 DM-10AX-XG8-KF、 DM-10AX-XG8-KJ 专用
导电铜条	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5 ±0.05mm	—
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	慈溪市浩盛线缆有限公司	内部导线	60227IEC08 (RV-90) 300/500V	1mm ² 1.5mm ² 2.5mm ²	CCC 2008010105271905
按钮开关	慈溪市涌兴电器科技有限公司	—	YX-31-1	16A 10A 125/250V AC	CQC18003199903
	慈溪市师桥岐山电子仪表厂		S-117-1、 S-117、 S-117A	16A 10A 250VAC	CQC03002008566
跷板开关	宁波万事达综研电器有限公司	—	RK1-01	16A 250VAC	CQC03002003652
	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙)		KY-201		CQC19003232196
单相两极带接地不可拆线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	—	YB-08、 YB-10	10A 250V~	CCC 2011010201520610
			YB-16	16A 250V~	
	宁波德木电器有限公司 (生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂)	—	DM-10	10A 250V~	CCC 2022010201507850
	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	—	PBB-10	10A 250V~	CCC 2016010201903835

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
			PBB-16	16A 250V~	
	宁波瑞川电子科技有限公司	—	RC03	10A 250V~	CCC 2014010201696638
			RC04	16A 250V~	
	慈溪市星磊电器厂	—	XL-05、 XL-06	10A 250V~	CCC 2023010201530957
			XL-16、 DM-16	16A 250V~	
聚氯乙烯绝 缘软电缆电 线	宁波乔普电器有限公司	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2004010105138418
	慈溪市星磊线缆厂	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$	CCC 2014010105713340
	宁波瑞川电子科技有限公司	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2011010105466360
	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	—	60227IEC53 (RVV) 300/500V	$3 \times 1\text{mm}^2$ $3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 2.5\text{mm}^2$	CCC 2018010105112031
设备用断路 器	东莞丹罗电器有限公司	—	L8	10A、16A 250VAC	CCC 2024010307653983
电流过载保 护器	浙江磐安中最电器有限公司	—	K1 系列		CQC15002137086
可复位电流 保护器	浙江磐安中最电器有限公司	—	68 系列	10A、16A 250VAC	CQC13002088271

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究

地 址：杭州市萧山区建设三路 398 号

邮政编码：311215

电 话：0571-56160086

E-MAIL: mj@zaiq.org.cn

