



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2022CCC0201-4053465
(任务编号)

产品名称: 延长线插座

型号规格: DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率
4000W (配 60227IEC53 3×2.5mm²)、DM-1U-XG20-KXA、
DM-1U-XG6-6KgA、DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~
最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²)

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告	
申请编号: A2022CCC0201-4053465 (任务编号) 样品名称: 延长线插座 型号规格: DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A250V~ 最大功率 4000W(配 60227IEC53 3×2.5mm ²) 商 标: / 样品数量: 6 个 样品生产序号: 无 收样日期: 2022.10.26 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 宁波德木电器有限公司 委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号 生产者: 宁波德木电器有限公司 生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号 生产企业: 宁波德木电器有限公司 生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇 工业园东区海通路 30 号
试验依据标准: GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》 GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特殊要求》 GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 1. 本报告覆盖延长线插座 DM-1U-XG20-KXA、DM-1U-XG6-6KgA、DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²); 2. 覆盖型号送样数量各 3 个, 送检产品完好。	
主检: 叶婉琳 签名: 叶婉琳 日期: 2023-02-28	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2023 年 02 月 28 日
审核: 杨昌毅 签名: 杨昌毅 日期: 2023-02-28	
签发: 蔡永华 签名: 蔡永华 日期: 2023-02-28	
备注	1. 本报告为证书编号 2020010201341679 的变更报告, 需与原报告 01601-G2005361、02401-2211100753 配合使用方有效。 2. 企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同, 但对于额定电流为 10A 的样品, 配线为 1.5mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 30 米; 对于额定电流为 10A 的样品, 配线为 1mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 5 米; 对于额定电流为 16A 的样品, 配线为 2.5mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 30 米; 对于额定电流为 16A 的样品, 配线为 1.5mm ² 软缆时, 其配线长度不能长于 5 米。

样 品 描 述 及 说 明

一、该变更申请单元是在已获证型号产品基础上, 进行标准换版、变更型号命名并增加单相两极带接地不可拆线插头规格及供应商。此次送检样品为延长线插座, 型号为 DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W (配 60227IEC53 3×2.5mm²)、DM-1U-XG20-KXA、DM-1U-XG6-6KgA、DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²), 送检产品完好。


二、对送检型号进行了相应的差异测试, 所检项目合格。具体型号及相应的试验章节详见下表:

型号	差异内容	试验章节
DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W (配 60227IEC53 3×2.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版	16A 两极带接地孔型: 第 8、9、19、20、21、22 章; 10A 两极带接地孔型: 第 9、19、20、21、22 章; 两极孔型: 第 9、19、20、21、22 章
DM-1U-XG20-KXA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版并修正铭牌照片	第 8 章
DM-1U-XG6-6KgA、DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	与已获证型号比较为标准换版并变更型号命名	第 8 章

三、该项目为变更申请, 变更的内容是:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1. 标准换版	1. GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2008	1. GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015、 GB/T 1002-2021
2. 变更 DM-1U-XG6-6KG1A、 DM-1U-XG8-KG2A、 DM-1U-XG20-KJA 型号命名	2. DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W (配 60227IEC533×2.5mm ² 、60227IEC53 3×1.5mm ²)、DM-1U-XG26-KA、DM-1U-XG20-KA、DM-1U-XG18-KA、DM-1U-XG16-KA、DM-1U-XG12-KA、DM-1U-XG10-KA、DM-1U-XG8-KA、DM-1U-XG6-KA、DM-1U-XG20-KGA、DM-1U-XG12-KGA、DM-1U-XG10-KGA、DM-1U-XG8-KGA、DM-1U-XG6-KGA、DM-1U-XG11-11KA、DM-1U-XG8-8KA、DM-1U-XG6-6KA、DM-1U-XG5-5KA、DM-2UT-XG10-10KA、DM-2UT-XG8-8KA、DM-2UT-XG7-7KA、DM-2UT-XG6-6KA、DM-2UT-XG5-5KA、DM-2UT-XG4-4KA、DM-1U-XG20-KXA、DM-1U-XG18-KXA、DM-1U-XG16-KXA、DM-1U-XG12-KXA、DM-1U-XG10-KXA、DM-1U-XG8-KXA、DM-1U-XG7-KXA、DM-1U-XG6-KXA、	2. DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W (配 60227IEC533×2.5mm ² 、60227IEC53 3×1.5mm ²)、DM-1U-XG26-KA、DM-1U-XG20-KA、DM-1U-XG18-KA、DM-1U-XG16-KA、DM-1U-XG12-KA、DM-1U-XG10-KA、DM-1U-XG8-KA、DM-1U-XG6-KA、DM-1U-XG20-KGA、DM-1U-XG12-KGA、DM-1U-XG10-KGA、DM-1U-XG8-KGA、DM-1U-XG6-KGA、DM-1U-XG11-11KA、DM-1U-XG8-8KA、DM-1U-XG6-6KA、DM-1U-XG5-5KA、DM-2UT-XG10-10KA、DM-2UT-XG8-8KA、DM-2UT-XG7-7KA、DM-2UT-XG6-6KA、DM-2UT-XG5-5KA、DM-2UT-XG4-4KA、DM-1U-XG20-KXA、DM-1U-XG18-KXA、DM-1U-XG16-KXA、DM-1U-XG12-KXA、DM-1U-XG10-KXA、DM-1U-XG8-KXA、DM-1U-XG7-KXA、DM-1U-XG6-KXA、

3. 增加单相两极带接地不可拆线插头规格及供应商	DM-1U-XG20-KJA、DM-1U-XG18-KJA、DM-1U-XG16-KJA、DM-1U-XG12-KJA、DM-1U-XG10-KJA、DM-1U-XG8-KJA、DM-1U-XG6-KJA、DM-1U-XG10-SA、DM-1U-XG6-6KG1A、DM-1U-XG8-KG2A 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²)，DM-1U-XG8-KGB、DM-1U-XG8-KFB、DM-1U-XG8-KB 最大电流 16A 250V~最大功率 4000W (单插孔 MAX2500W10A) (配 60227IEC53 3×1.5mm²)，DM-1U-XG8-KFA、DM-1U-XG6-KGFA、DM-1U-XG9A 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²) 3. 慈溪优贝计算机网络设备厂 2011010201520610 YB-08、YB-10 10A 250V~、宁波慈天电线电缆有限公司 2018010201039142	DM-1U-XG20-KXA、DM-1U-XG18-KJA、DM-1U-XG16-KJA、DM-1U-XG12-KJA、DM-1U-XG10-KJA、DM-1U-XG8-KJA、DM-1U-XG6-KJA、DM-1U-XG10-SA、DM-1U-XG6-6KgA、DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²)，DM-1U-XG8-KGB、DM-1U-XG8-KFB、DM-1U-XG8-KB 最大电流 16A 250V~最大功率 4000W (单插孔 MAX2500W10A) (配 60227IEC53 3×1.5mm²)，DM-1U-XG8-KFA、DM-1U-XG6-KGFA、DM-1U-XG9A 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²) 3. 慈溪优贝计算机网络设备厂 2011010201520610 YB-08、YB-10 10A 250V~ YB-16 16A 250V~、宁波慈天电线电缆有限公司 2018010201039142、宁波德木电器有限公司 2022010201507850
四、此次变更涉及所有已获证型号，因型号 DM-1U-XG26-KA、DM-1U-XG20-KA、DM-1U-XG18-KA、DM-1U-XG16-KA、DM-1U-XG12-KA、DM-1U-XG10-KA、DM-1U-XG8-KA、DM-1U-XG6-KA、DM-1U-XG20-KGA、DM-1U-XG12-KGA、DM-1U-XG10-KGA、DM-1U-XG8-KGA、DM-1U-XG6-KGA、DM-1U-XG8-8KA、DM-1U-XG6-6KA、DM-1U-XG5-5KA、DM-2UT-XG10-10KA、DM-2UT-XG8-8KA、DM-2UT-XG7-7KA、DM-2UT-XG6-6KA、DM-2UT-XG5-5KA、DM-2UT-XG4-4KA、DM-1U-XG18-KXA、DM-1U-XG16-KXA、DM-1U-XG12-KXA、DM-1U-XG10-KXA、DM-1U-XG8-KXA、DM-1U-XG7-KXA、DM-1U-XG6-KXA、DM-1U-XG20-KJA、DM-1U-XG18-KJA、DM-1U-XG16-KJA、DM-1U-XG12-KJA、DM-1U-XG10-KJA、DM-1U-XG8-KJA、DM-1U-XG6-KJA、DM-1U-XG10-SA、DM-1U-XG8-KGB、DM-1U-XG8-KFB、DM-1U-XG8-KB、DM-1U-XG8-KFA、DM-1U-XG6-KGFA、DM-1U-XG9A、DM-1U-XG11-11KA 与型号 DM-1U-H1XG19-KB 为外观形状、插孔组合型式、插孔位数，配线线径及不同型号所配的元器件（跷板开关、可复位电流保护器、设备用断路器、电流保护器、计量模块）不同，故对其仅进行资料确认。 五、本报告仅对多功能产品的插座部分进行检测，未对产品的计量功能进行考核。		

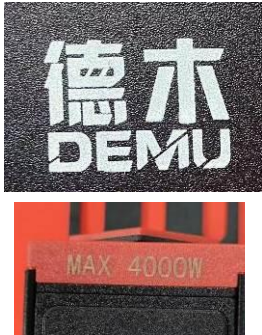产品描述（主检产品）	
主检产品：DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W（配 60227IEC53 3×2.5mm ² ）	
1. 产品尺寸的标准图号： <u>GB/T 1002-2021 图 2、图 4</u>	
2. 电器附件的类型： ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座	
3. 产品标注的防护等级： ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他：IP ☒ 不适用	
4. 插座位数： ☐ 一位 ☒ 多位	
5. 插座类型： ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座	
6. 接地措施： ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头	
7. 过电流保护器件： ☐ 有 ☒ 无	
8. 连接软缆的方式： ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线，软线/软缆的型号及横截面积/长度： <u>60227IEC53（RVV）</u> <u>300/500V 3×2.5mm²/1.8m</u> ☐ 不适用	
9. 连接导线端子类型： ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法： <u> </u>	
10. 保护门驱动方式： ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动	
11. 其他：无	
样品标志：	
	

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB 最大电流 10A/16A 250V~ 最大功率 4000W (配 60227IEC53 3×2.5mm²):



外 观



外 观

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:



铭 牌



铭 牌

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:



装配螺钉




软线入口

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:



内部结构

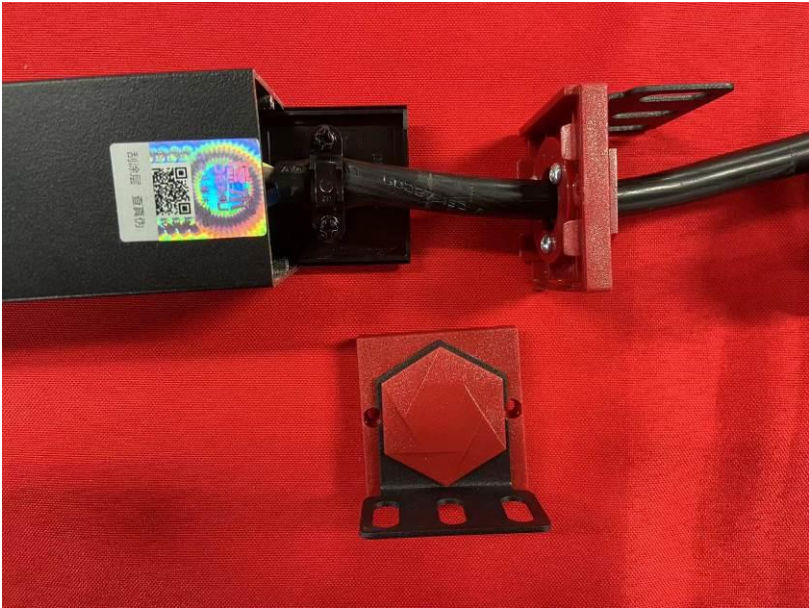

内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:




内部结构



内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:

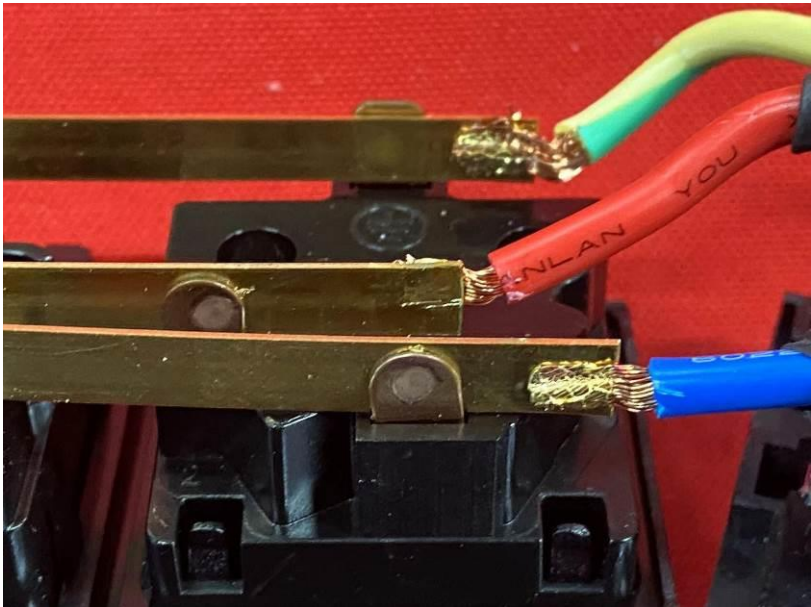

内部结构



内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:



内部结构




内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:



内部结构

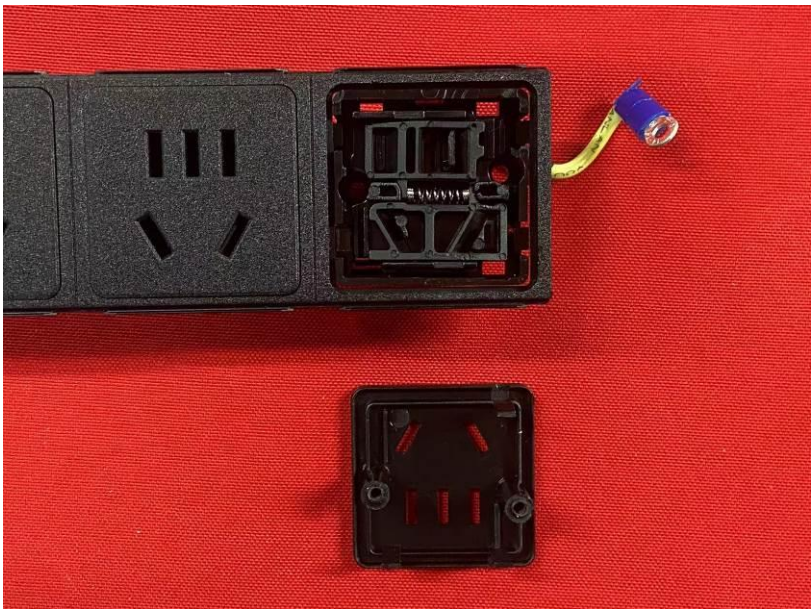

内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:




内部结构



内部结构

样 品 照 片

DM-1U-H1XG19-KB:

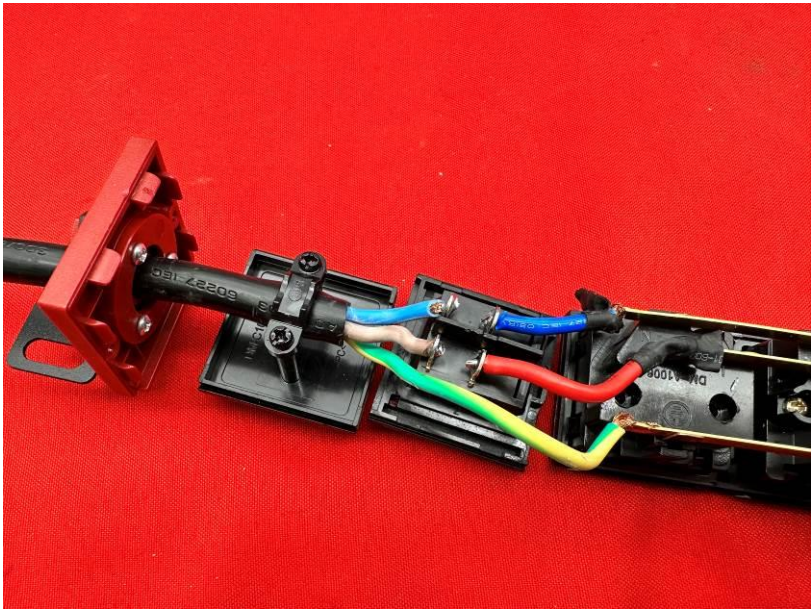

内部结构

DM-1U-XG20-KXA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 602271EC53 3×1.5mm²):



外 观

样 品 照 片

DM-1U-XG20-KXA:



铭 牌



内部结构

样 品 照 片

DM-1U-XG6-6KgA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²）:



外 观

DM-1U-XG6-6KgA:



铭 牌

样 品 照 片

DM-1U-XG6-6KgA:



内部结构

DM-1U-XG8-K2gA 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²):



外 观

样 品 照 片

DM-1U-XG8-K2gA:



铭 牌



铭 牌

样 品 照 片

DM-1U-XG8-K2gA:



内部结构

YB-16 16A 250V~:



单相两极带接地不可拆线插头

样品照片

DM-10 10A 250V~:



单相两极带接地不可拆线插头

60227IEC53 3×2.5mm²:



聚氯乙烯绝缘软电缆电线


样品照片

60227IEC53 3×1.5mm²:



聚氯乙烯绝缘软电缆电线

RK1-01 16A 250VAC:

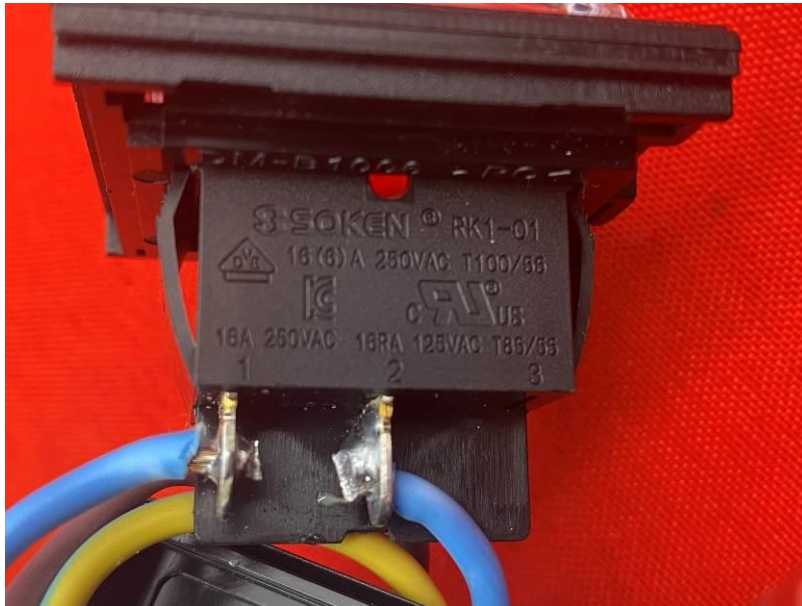

跷板开关

样 品 照 片

K1 系列:



电流过载保护器

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	—额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	16A 250V~、10A 250V~	P
	—中性极、接地极、带电极的符号.....:	N、  、L	P
	—制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	—型号(可以是产品目录编号).....:	DM-1U-H1XG19-KB、 DM-1U-XG20-KXA、 DM-1U-XG6-6KgA、 DM-1U-XG8-K2gA、	P
	—外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	—防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	—将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	—如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	—额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	—制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	—插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	—型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按7.2.5(b)分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II类设备用插头、移动式插座,II类结构的符号不得标出		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8.5	中性线端子应标字母 N		P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征, 除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒, 如 IP 代码高于 IP20, 其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面, 并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座, 应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书, 给出其位置和特殊措施 (例如: 安装盒、安装面的类型、插头等), 确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用, 清晰可辨: 用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求。符合相应标准的插头, 应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座。并通过相应检查	符合 GB/T1002-2021 图 2、图 4 要求	P
9.2	插头和插座不应出现的插合:		P
	插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合; 插头应不能与带电极数不同的插座插合; 0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合; 0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时, 应以合适的量规施力 1min, 所施加的力为:		P
	—150N (额定电流≤16A)		P
	—250N (额定电流>16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件: 试验应在 40℃±2℃的环境下进行		P

19	温升		P
	电器附件在结构上应能符合温升试验要求	见附表 19	P

20	分断容量		P
	电器附件应有足够的分断容量		P
	100 个行程, 插拔速率.....:	30 个/min	—

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	试验电压 $1.1V_n$ (V)	275	—
	试 验 电 流 $1.25I_n$ (A) ; ($\cos\phi=0.6\pm0.05$).....	12.5A、20A	—
	多位插座,要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验		P
	试验期间,不得出现持续闪弧		P
	试验之后,不得出现影响进一步使用的损坏;插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏		P

21	正常操作		P
	电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响		P
	应按照图 43 规定的程序进行如下试验:	☒ 点① ☐ 点② ☐ 点③	P
	试验条件:		P
	10000 个行程;插拔速率.....	30 个/min	—
	试验电压 V_n (V), 试验电流 (A); ($\cos\phi=0.8\pm0.05$).....	250V, 10A、16A	—
	试验电流通过:		P
	插头的每一次插入和拔出过程中使电流通过 ($I_n\leq 16A$)		P
	在一次拔插过程中通以试验电流,另一次拔插过程中则不通电流 ($I_n>16A$)		N
	对多位插座,试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验		P
	试验过程中,不得出现持续闪弧		P
	试验之后,试样不得出现		P
	会影响今后使用的磨损;外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化;会影响插销正常工作的插孔的损坏;电气或机械连接的松脱;密封胶渗漏		P
	对带保护门的插座,用探针对保护门施加相应的力,探针不得触及带电部件,应能通过 10.5 条的试验。		P
	温升试验 (按第 19 章):	见附表 21	P
	电气强度试验 (按第 17.2 条款):	见附表 21	P

22	拔出插头所需的力		P
	电器附件应能使插头容易插入和拔出,并能防止插头在正常使用时脱出插座		P
	额定电流 (A)	10A、16A	P
	极数.....	两极、10A 两极带接地、16A 两极带接地	P
22.1	最大拔出力的验证		P
	——最大拔出力 (N)	40N/50N/54N	—

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	插头不得留在插座里		P
22.2	——最小拔出力的验证		P
	——最小拔出力 (N):	1.5N/1.5N/2N	—
	在 30s 内，量规不得从插套组件脱落		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第5个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:		P
	在第6个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:		N
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	MAX 4000W 最大电流: 16A; MAX 2500W 最大电流: 10A	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:		N
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第5行后增加:相线 L.....:		P
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N
9	尺寸检查		P
9.1	在第4段之后, 增加: 移动式插座上允许将 GB/T 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
19	附表19: 温升试验		P
	电器附件额定电流 (A)	16	-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线	-
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²)	60227IEC53 3×2.5	
	表15规定的标称横截面积(mm ²), 导线类型 (硬单芯/硬绞合/软线)	N	-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm)	N	-
	试验电流 (A)	16	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-1U-H1XG19- KB	单相两极部分: L-N:	29.5	45
	16A单相两极带接地部分: L-N:	28.5	45
	16A单相两极带接地部分: L-E:	28.3	45
	10A单相两极带接地部分: L-N:	29.4	45
	10A单相两极带接地部分: L-E:	29.3	45
	保护门	26.5	(25.3条测试参考温升值)
备注:/			

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检 验 结 果	判 定
21	附表21: 正常操作测试后温升试验		P
	额定电流 (A)	16	-
	试验电流 (A)	16	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-1U-H1XG19-KB	单相两极部分: L-N:	29.3	45
	16A单相两极带接地部分: L-N:	29.5	45
	16A单相两极带接地部分: L-E:	29.7	45
	10A单相两极带接地部分: L-N:	29.1	45
	10A单相两极带接地部分: L-E:	28.5	45
	附表21: 正常操作测试后电气强度试验		P
17.1.1中序号	电压施加位置:	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间 (插头插入时)	1500	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间 (插头插入时)	1500	未出现
备注:/			

判定: P 试验结果符合要求;

F 试验结果不符合要求;

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	余姚市丈亭科腾铝制品厂	铝合金	--	--	--
保护门	南京立汉化工有限公司	PA66	--	--	--
插孔面板、内衬板、底座、绝缘挡板、计量模块外壳	奇美实业股份有限公司	PC	--	--	--
计量模块显示屏	奇美实业股份有限公司	PC-110	--	--	--
插套	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	磷铜	QSn6.5-0.1	厚度: 0.6 ±0.05mm	--
导电铜条	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5 ±0.05mm	--
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	慈溪市浩盛线缆有限公司	--	60227IEC08 (RV-90) 300/500V	1.0mm ² 1.5mm ² 2.5mm ²	CCC 2008010105271905
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	浙江蓝天电缆有限公司	--	60227IEC05 (BV) 300/500V	1.0mm ²	CCC 2002010105017132
	慈溪市建塘电线电缆厂		60227IEC01 (BV) 450/750V	1.5mm ² 2.5mm ²	CCC 2002010105015076
单相两极带接地不可拆线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	--	YB-08 YB-10 YB-16	10A 250V~ 16A 250V~	CCC 2011010201520610
	宁波慈天电线电缆有限公司		G3-1、 G3-3	10A 250V~ 16A 250V~	CCC 2018010201039142
	申请人、制造商: 宁波德木电器有限公司 生产厂: 慈溪优贝计算机网络设备厂		DM-10	10A 250V~	CCC 2022010201507850
聚氯乙烯绝缘软电缆电线	申请人、制造商: 宁波金涛电子有限公司 生产厂: 余姚市无线电十五厂	--	60227IEC53 300/500V (RVV)	3×2.5mm ² 3×1.5mm ² 3×1mm ²	CCC 2004010105124989
	宁波瑞川电子科技有限公司				CCC 2011010105466360

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
	嘉兴多角电线电缆有限公司				CCC 2002010105014026
	宁波乔普电器有限公司				CCC 2004010105138418
	慈溪市星磊线缆厂			3×1.5mm ² 3×1mm ²	CCC 2014010105713340
跷板开关 (船形开关)	乐清市环盛电子有限公司	--	KCD791	15A 250VAC T85/55	CQC03002005204 (仅 10A 产品用)
跷板开关	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂(普通合伙)	--	KY-201	16A 250VAC	CQC19003232196
	宁波万事达综研电器有限公司	--	RK1-01	16A 250VAC	CQC03002003652
	乐清市恩赐电子科技有限公司	--	KCD3, KCD1, KCD4, KCD5, KX44, KW11	16A 250VAC	CQC13002103289
电流过载 保护器	浙江磐安中最电器有限公司	--	K1 系列 125V/250VAC 50VDC	10A/16A	CQC15002137086
可复位电 流保护器	浙江磐安中最电器有限公司	--	68 系列 125V/250VAC 50VDC	10A/16A	CQC13002088271
电流保护 器	慈溪云飞电气有限公司	--	YF 系列 250VAC	10A/16A	CQC11002060080
设备用断 路器	东莞丹罗电器有限公司	--	L1, L2 系列	10A/16A 125/250VAC	2020980307008045
					CQC2014010307693 248
			L5 系列	10A/16A 125/250VAC	2020980307008046
					CQC2019010307267 283
			L8 系列	10A/16A 125/250VAC	2020980307008048
					CQC2016010307846 617

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究

地 址：杭州市萧山区建设三路 398 号

邮政编码：311215

电 话：0571-56160086

E-MAIL: mj@zaiq.org.cn

