



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0201-2593951
(任务编号)

产品名称: 延长线插座


型 号: DM-10A-XG8-K 最大电流 10A 250V~

最大功率 2500W

(配线: 60227IEC53 3×1.5mm²)

(覆盖样品型号详见描述及说明页)

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

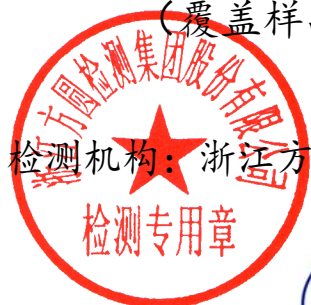

安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0201-2593951 (任务编号) 样品名称: 延长线插座 型号规格: DM-10A-XG8-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配线: 60227IEC53 3×1.5mm ²) 商 标: / 样品数量: 12 只 样品生产序号: / 收样日期: 2017.5.15 样品来源: 客户送样 抽样通知书编号: /	委托人: 慈溪市德木电器有限公司 委托人地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋 生产者: 慈溪市德木电器有限公司 生产者地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋 生产企业: 慈溪市德木电器有限公司 生产企业地址: 浙江省慈溪市观海卫镇镇西南路 1051
试验依据标准: GB/T2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》 GB/T1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本次检验以 DM-10A-XG8-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W(配线: 60227IEC53 3×1.5mm ²) 为主检样品, 覆盖 DM-10A-XG3-K2、DM-10A-XG3-KF、DM-10A-XG3-KJ、DM-10A-XG4-K2、DM-10A-XG4-KF、DM-10A-XG4-KJ、DM-10A-XG5-K2、DM-10A-XG5-KF、DM-10A-XG5-KJ、DM-10A-XG6-K2、DM-10A-XG6-KF、DM-10A-XG6-KJ、DM-10A-XG8-KF、DM-10A-XG8-KJ、DM-1004-K、DM-1U-XG12-KG、DM-1U-XG16-KI、DM-1U-XG20-K、DM-1U-XG7-2YW、DM-1U-XG10-S、DM-1U-XG12-KF、DM-1U-XG8-X、DM-1U-XG6-K、DM-1U-XG6-2Y、DM-1U-XG8-I、DM-1U-XG8-2Y、DM-1U-XG8-E、DM-1U-XG8-K、DM-1U-XG8-KF、DM-1U-XG8-KG 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W(配线: 60227IEC53 3×1.5mm ²) 样品。 覆盖样品送样数量均各 3 只。	
主检: 周恩 签名:  日期: 2017.6.12	 浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2017年6月12日
审核: 郭春育 签名:  日期: 2017.6.12	
签发: 徐建楚 签名:  日期: 2017.6.12	
备注	本报告为变更确认试验报告, 本次变更除增加不同规格配线外, 其余均未发生变更。原产品已获证, 证书号为 2017010201960440。 本报告应与原型式试验报告(02401-1711100447-XG1)同时使用方才有效, 单独使用无效。 对送检样品进行了资料的确认, 并对主检样品进行了第 8、9、14、19、23、24 章试验, 对其余覆盖样品均进行了 8、14 章试验。

样品描述及说明

本次送检样品均为延长线插座，规格均为最大电流 10A250V~，最大功率 2500W，所带配线均为 60227IEC53 3×1.5mm²，配线长度：1.58 米。型号分别为：DM-10A-XG8-K（主检）、DM-10A-XG3-K2、DM-10A-XG3-KF、DM-10A-XG3-KJ、DM-10A-XG4-K2、DM-10A-XG4-KF、DM-10A-XG4-KJ、DM-10A-XG5-K2、DM-10A-XG5-KF、DM-10A-XG5-KJ、DM-10A-XG6-K2、DM-10A-XG6-KF、DM-10A-XG6-KJ、DM-10A-XG8-KF、DM-10A-XG8-KJ、DM-1004-K、DM-1U-XG12-KG、DM-1U-XG16-KI、DM-1U-XG20-K、DM-1U-XG7-2YW、DM-1U-XG10-S、DM-1U-XG12-KF、DM-1U-XG8-X、DM-1U-XG6-K、DM-1U-XG6-2Y、DM-1U-XG8-I、DM-1U-XG8-2Y、DM-1U-XG8-E、DM-1U-XG8-K、DM-1U-XG8-KF、DM-1U-XG8-KG。



企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同，但对于额定电流为 10A 的样品，配线为 1.5mm² 软缆时其配线长度不能长于 5 米。

主检样品与覆盖样品之间除外观和颜色不同外，其余均相同。

本报告为变更确认试验报告。本次变更除增加不同规格配线外，其余均未发生变更。原产品已获证，证书号为 2017010201960440。

对主检样品进行了第 8 章标志、第 9 章尺寸的检查、第 14 章插头和移动式插座的结构、第 19 章温升、第 23 章软缆及其连接、第 24 章机械强度项目的检测，所检项目的检测结果均符合标准要求。

对覆盖样品均进行了第 8 章标志、第 14 章插头和移动式插座的结构项目的检测，所检项目的检测结果均符合标准要求。

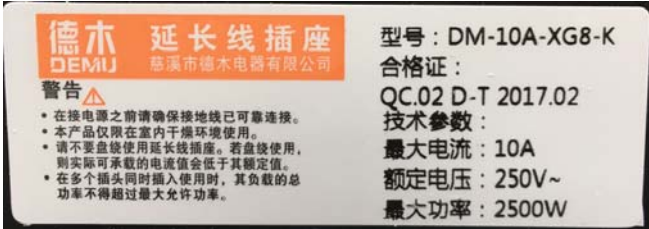产品描述	
主检产品:	
1. 产品尺寸的标准图号: ☒ GB/T1002-2008 图 4、图 5 ☐ GB1003 2. 电器附件的类型: ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座 3. 防护等级: IP 20 4. 插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位 5. 多位插座的组合形式: (2P, 2P+ $\oplus$) $\times$ 5 6. 接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头 7. 过电流保护器件: ☐ 有 ☒ 无 8. 连接软缆的方式: ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线 9. 软线/软缆的型号及横截面积: 60227IEC53 3$\times$1.5mm² 10. 软线/软缆长度: 1.58 米 11. 连接导线端子类型: N ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 12. 不可拆线电器附件连接方法: ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: _____ 13. 保护门驱动方式: ☒ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☐ L 极和 N 极同时驱动 14. 插座的结构: ☒ 插座功能件+外壳 ☐ 整体式 15. 其他: 样品标志 (照片特写): 	

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培).....:	10A	P
	——额定电压(伏特).....:	250V	P
	——电源性质符号.....:	~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号...:	N  L	P
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	德木 DEMU	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DM-10A-XG8-K (覆盖样品型号详见描述及说明页)	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级.....:		N
	无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志.....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压后面	10A 250V~	P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按7.2.5(b)分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II类设备用插头、移动式插座,II类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母N	N	P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征,除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——用GB/T5465.2的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒,如IP代码高于IP20,其IP代码应标在与其相对应外壳的外面,并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有IP代码高于IPX0防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座,应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书,给出其位置和特殊措施(例如:安装盒、安装面的类型、插头等),确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用,清晰可辨:用浸透水和汽油的布各擦15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求……………;		P
	符合相应标准的插头,应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座		P
	通过量规检查,量规的制造公差应符合表2规定		P
9.2	插头和插座不应出现的插合:		P
	——插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合		P
	——插头应不能与带电极数不同的插座插合		P
	——0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合		P
	——0类或I类设备的插头应不能插入II类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时,应以合适的量规施力1min,所施加的力为:		P
	——150N(额定电流≤16A)		P
	——250N(额定电流>16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件:试验应在40℃±2℃的环境下进行		P

14	插头和移动式插座的结构		P
14.1	不可拆线电器附件应做到:		P
	——若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下		P
	——用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		N
14.3	插头的插销应该是:		N
	——插销应锁定,不能旋转		N
	——不拆散插头便不能拆下插销		N
	——按正常使用接线并装配之后,插销应		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	牢牢固定在插头的本体里		
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是:		P
	——锁定, 不得旋转		P
	——只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下		P
14.5	插套组件应有足够的弹性, 确保有足够的接触压力		P
	——不得用绝缘材料, 陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外;		P
	——应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触		P
	——插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构:		N
	——应能使导线得到正确连接		N
	——线芯之间不得互相挤压		N
	——连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上		N
	——连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		N
14.8	可拆线移动式电器附件: 端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件, 若软缆在其固定部件中滑动, 载流导线比接地导线先受力		P
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时, 也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件, 应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		P
	——对可拆线电器附件, 进行 14.10.1 试验		N
	——对不可拆线非模压电器附件, 进行 14.10.2 试验		P
	——对不可拆线模压电器附件, 进行 14.10.3 试验		N
14.11	可拆线移动式电器附件:		N
	——如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	——软线固定部件, 或至少其一部分, 应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分, 或与之永久地连接在一起的		N
	——不得采用权宜措施		N
	——软线固定部件适合连接不同类型的软缆		N
	——用于夹紧软缆用的螺钉, 应不用于固定任何其他的元件		N
	——软线固定部件为绝缘材料制品, 或装有固定到金属部件的绝缘衬垫		N
	——软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		N
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件, 应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14.13	插销插入孔用的衬套, 应不能从外面拆除, 亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		P
14.15	插头的插合面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插合面的突出物而不能与插头完全插合		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件, 当被装上电缆后, 应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后, 除插合面之外, 应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插合的情况下, 应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料, 如: 青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为 II 类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上, 则电线组件应装有 II 类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上, 则加长电线组件应装有 II 类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件 (开关、熔断体等) 应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热, 或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 16A, 250V 的插头不得成为其它		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	电器的整体部件		
	对带或不带接地插销, 额定值不大于 16A, 250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h (V):		N
	插销的温升不得超过 45K (K)		N
14.23.2	为使插合面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合 13.22 和 13.23 的要求		N

19	温升		P
	不可拆线电器附件按交货状态进行试验:		P
	软缆的类型; 线芯数和横截面积 (mm ²) ...:	60227IEC53; 3×1.5	—
	可拆线电器附件接上表 15 所示标称横截面积聚氯乙烯绝缘导线进行试验:		N
	额定电流 (A)		—
	横截面积 (mm ²)		—
	导线的类型		—
	端子螺钉或螺母要用 12.2.8 规定的力矩的 2/3 拧紧 (Nm)		—
	插座用试验插头试验, 试验插销应为黄铜并为规定最小尺寸		P
	对插头, 用符合图 44 中尺寸要求的夹紧元件与热电偶一起安装在插头的每个带电插销和接地插销 (如有的话), 将螺钉大约放置在插销裸露部分的中央, 并用 0.8N·m 的扭矩拧紧		N
	按表 20 规定的试验电流 (A) 通电 1h	16	—
	热电偶所指示的端子温升不得大于 45K (K)	MAX: 24.6	P
	对三极或更多的电器附件, 电流分别通过:		P
	如果有中性触头, 使电流流经中性触头和附近的相触头 (K)	MAX: 23.7	P
	如果有接地触头, 使电流流经接地触头和最近的相触头 (K)	MAX: 24.6	P
	25.3 条所需的绝缘材料外部部件的温升 (K)	MAX: 9.2	P

23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件, 使导线的护套受到保护而不被磨损		N
	软缆的铠装套, 应夹紧在软缆固定部件里		N
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力		P

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	软缆的铠装套, 应将其固定在电器附件内		N
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		P
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²) ...:	60227IEC53; 3×1.5	—
	拉力 (N), 100 次.....:	60	—
	表 18 规定的力矩 (Nm)	0.25	—
	试验之后:		P
	软缆位移 ≤ 2mm (mm)	<1.3	P
	电气连接点不得断开		P
	对可拆线电器附件:		N
	软缆固定部件的夹紧螺钉用表 6 规定力矩的 2/3 拧紧 (Nm)		—
	——软缆的类型, 接上表 17 规定的最小横截面积 (mm ²) 的电缆进行试验.....:		—
	拉力 (N), 100 次.....:		—
	表 18 规定的力矩 (Nm)		—
	试验之后:		N
	软缆位移 ≤ 2mm (mm)		N
	导线端在端子里不得有明显移动		N
	——软缆的类型, 接上表 17 规定的最大横截面积 (mm ²) 的电缆进行试验.....:		N
	拉力 (N), 100 次.....:		N
	表 18 规定的力矩 (Nm)		N
	试验之后:		N
	软缆位移 ≤ 2mm (mm)		N
	导线端在端子里不得有明显移动		N
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		N
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²) ...:		—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB5023 或 GB5013 要求的软缆		P
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		P
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		P
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处不会过度弯曲		P
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		P
	弯曲试验 (10000 次):		P
	软缆的类型, 横截面积 (mm ²)	60227IEC53; 3×1.5	—
	试验电流 (A)	10	—
	重物负载 (N)	20	—
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路		P
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的		P

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24	机械强度		P
	电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度,能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力		P
24.1	冲击试验: 9 次冲击		P
	——跌落高度: 100mm		N
	——跌落高度: 150mm		N
	——跌落高度: 200mm		P
	——跌落高度: 250mm		N
	试验后,不得损坏,带电部件不得变为易触及		P
24.2	滚筒试验:		N
	跌落次数(次)		—
	试验后:		N
	——无任何零部件脱落		N
	——插销不得变形以致无法插入标准插座,并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求		N
	——先朝一个方向,再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时,插销不得转动		N
24.3	普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上,然后再固定到平钢板上		N
	螺钉螺纹直径(mm),力矩(Nm)		N
	试验期间和试验后,插座均不得损坏		N
24.4	低温冲击试验:		P
	试样在 $-15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下放置至少 16h		P
	冲击高度 100mm,冲击锤重量 1000g		P
	试验后,不得损坏		P
24.5	压缩试验:		N
	试样以图 8 的方法经受 300N 力 1min		N
	试验后,试样不得损坏		N
24.6	螺纹压盖的力矩试验:		N
	试验棒直径(mm)		—
	试验棒材料类型		—
	力矩(N.m)		—
	试验后,压盖及试样的外壳不得出现损坏		N
24.8	带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力		P
	用插头的一个插销朝垂直于插座正表面的方向,向一个插孔的保护门施加一个力(N) 1min	40	—
	插销不得与带电部件接触		P
	试验后,插座不得损坏		P
24.9	可拆线移动式插座: 机械强度试验:		N
	可拆线移动式插座装上表 3 规定的最小横截面积的最轻型软缆:		—
	软缆的类型,线芯数和横截面积(mm^2)		

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	按图 29, 将软缆自由端固定到墙上, 使软缆处于水平状态, 把试样跌落到混凝土地板上 8 次		N
	试验后, 试样不得损坏, 部件不得松动或脱落		N
	IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验		N
24.10	验证插销在插头上的牢固程度的试验:		N
	插头放置在适合于插头插销的孔的硬钢板上, 在温度为 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的加热箱里放置 1h 后, 给插销施加表 16 规定的最大拔出力的力 (N), 1min.....:		—
	试验之后, 插销在插头本体的位移不得大于 1mm (mm)		N
24.11	移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层:		N
	把圆柱型钢棒压在最不利的位置上, 施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力 (N) 10s:		N
	试验后, 钢棒不得刺入隔层		N
24.12	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力 (N), 朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:	60	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.13	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上, 朝垂直于插座插合面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力 (N) 10s...:	50	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.14	盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性验证:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加力 (N), 1min:		—
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不得脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性验证:		
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.3	对于插头和移动式插座, 对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力, 直到达到 80N, 并保		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	持 1min		
	在试验期间, 盖、盖板或其部件应不脱出		N
	然后用 120N 的力重复本试验		N
	a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件, 在本试验期间可以脱出, 但试样应不出现本标准意义范围内的损坏		N
	b) 对不可拆线非模压电器附件, 在试验期间, 盖、盖板或其部件可以脱出, 但该电器附件应永久失效		N
24.15	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加力 (N), 1min		—
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不得脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性试验		N
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.16	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力, 1min		N
	盖或盖板不得脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板不应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.14.2	盖和盖板的可拆性试验:		N
	朝垂直于安装表面的方向向盖或盖板施加 120N 力, 10 次, 盖或盖板应脱出		N
	按图 31 所示装上一块厚 $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的硬材料板重复试验		N
	盖或盖板应脱出		N
	试验之后, 试样不得损坏		N
24.17	用图 32 量规推向盖或盖板的每一边, 量规要垂直地放在受试的每一边.....:		—
24.18	用 1N 的力施加图 35 的量规, 量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:		—
24.19	将移动式插座的盖子放置在一个环境温度 $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ 、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。		—

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N
	旋转 90°，施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N

GB/T2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第5个破折号后增加:		P
	——仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上……:		P
	在第6个破折号后增加:		N
	——对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上……:		N
	在分条款最后增加:		P
	——功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时……:		P
	用MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大功率 2500W; 最大电流 10A	P
	移动式插座应用 MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大功率 2500W; 最大电流 10A	P
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	相线……………L		P
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N

14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求		P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极		P
	若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识		P

GB/T2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	接线横截面积		
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座, 测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格, 通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座, 如带有熔断器的插头或过电流保护器件, 插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		N
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座, 插头的额定电流应至少是如下的电流, 二者之中取较小值:		P
	——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和, 或		N
	——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		N

19	温升		—
	GB/T 2099.1—2008 的本章不适用		—

23	软缆及其连接		—
	GB/T 2099.1—2008 的本章不适用		—

24	机械强度		—
	GB/T2099.1—2008 的本章做下述修改后适用:		—
24.8	增加如下内容:		—
	对由 N 极插销驱动打开的保护门, 不需要进行本试验		N

判定: P 试验结果符合要求;

F 试验结果不符合要求;

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110		
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110		
插孔面板	奇美实业股份有限公司	PC			
内衬板	奇美实业股份有限公司	PC			
底座	奇美实业股份有限公司	PC			
插套	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5±0.1mm	
弹簧	宁波名力弹簧有限公司	碳素 弹簧钢	BT-03		
开关	乐清市环盛电子有限公司		KCD791	15A 250VAC T85/55	CQC03002005204
电流保护器	慈溪市超新电器有限公司 (生产厂: 宁波市士鑫电器有限公司)		ST-001	10A 125/250VAC	CQC12002077368
插头	宁波金涛电子有限公司 (生产厂: 余姚市无线电十五厂)		TS08	10A 250V~	2002010201011993
	慈溪优贝计算机网络设备厂		YB-08 YB-10		2011010201497426
软缆/电线	宁波金涛电子有限公司 (生产厂: 余姚市无线电十五厂)		60227 IEC53	3×1.5mm ²	2004010105124989
	慈溪星磊线缆厂				2014010105713340

样 品 照 片




DM-10A-XG8-K



样品照片



样 品 照 片

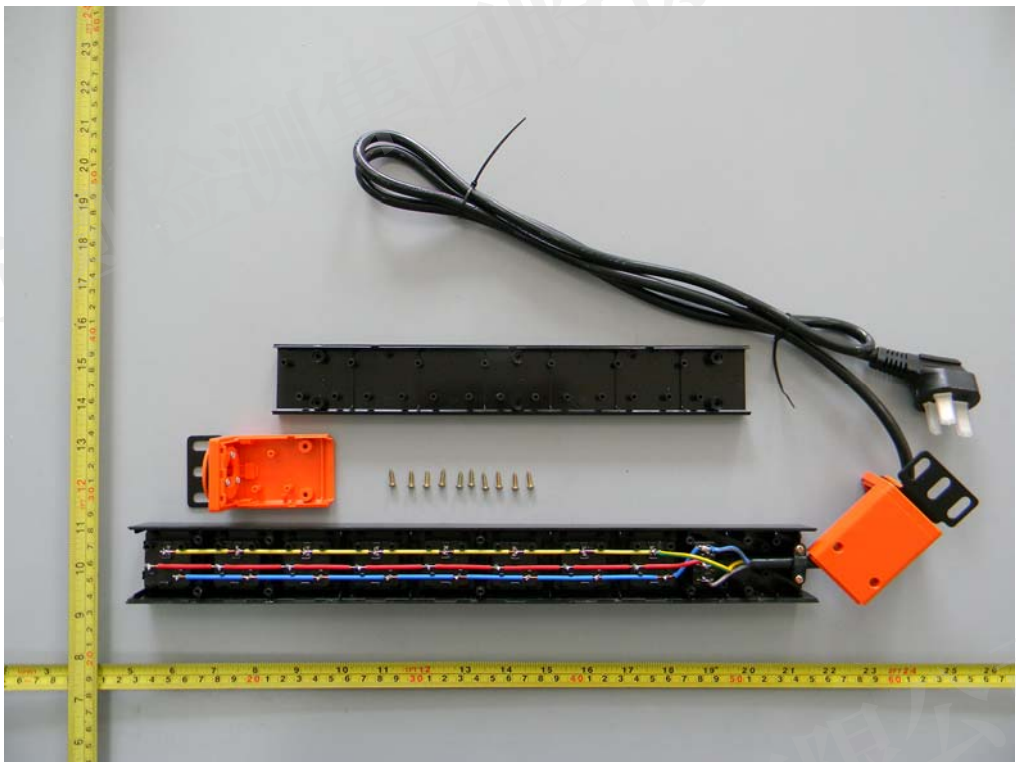

样 品 照 片



样品照片



样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG3-K2



样 品 照 片



DM-10A-XG3-KF


样 品 照 片



样 品 照 片





DM-10A-XG3-KJ

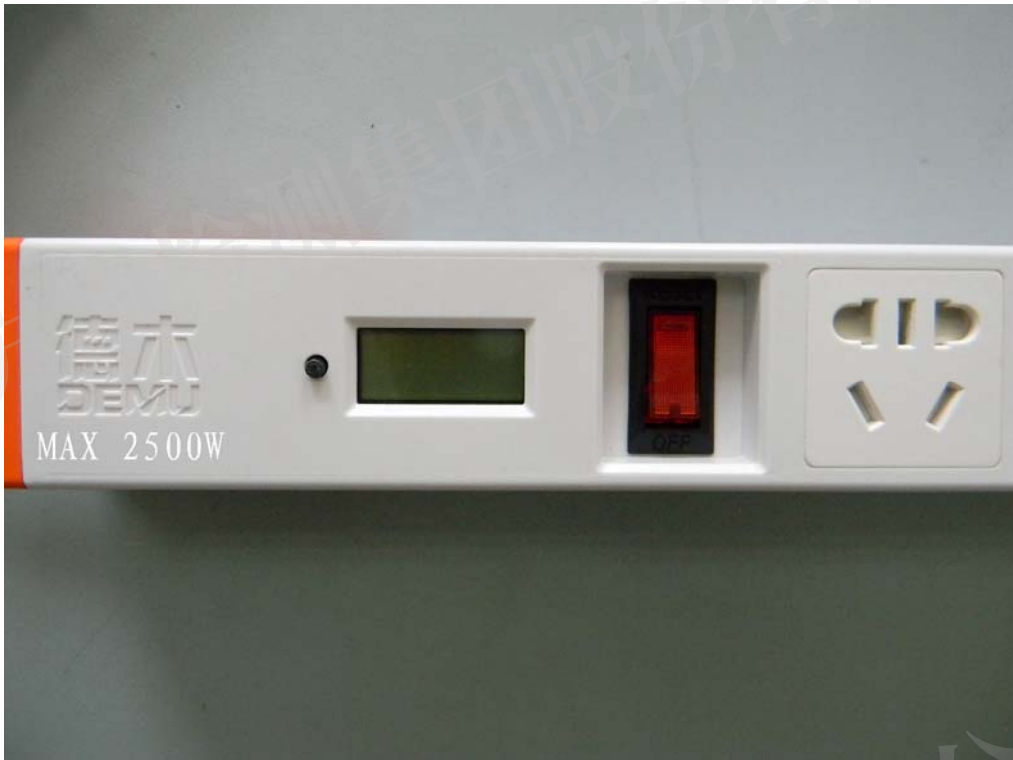

样 品 照 片



样 品 照 片

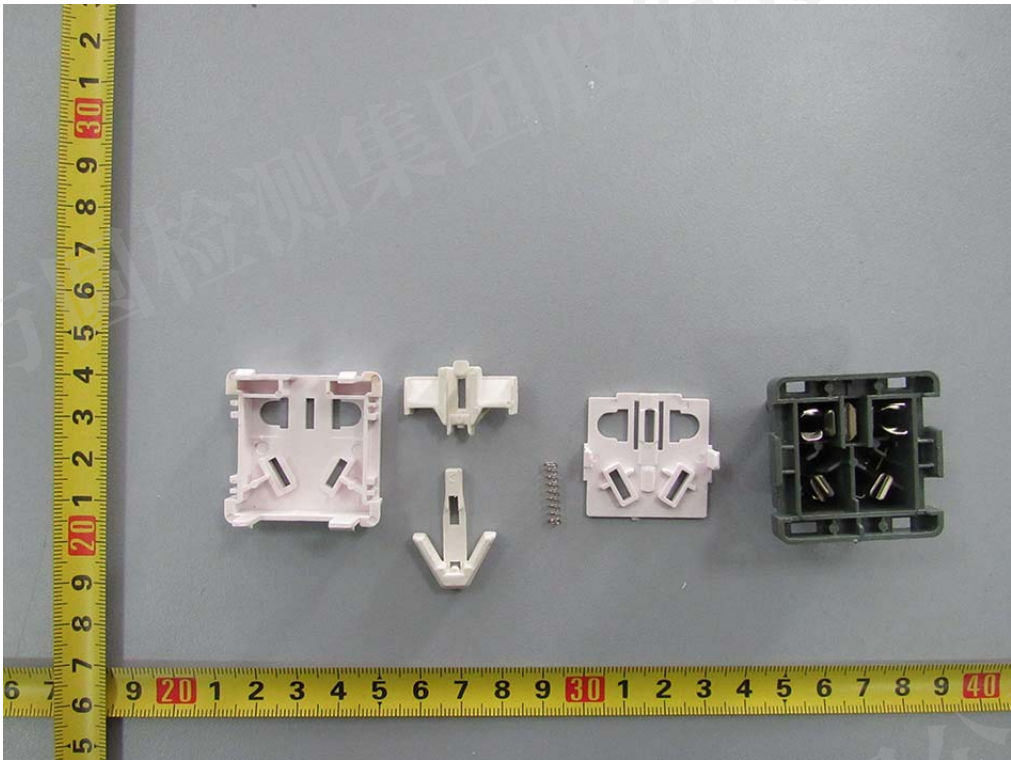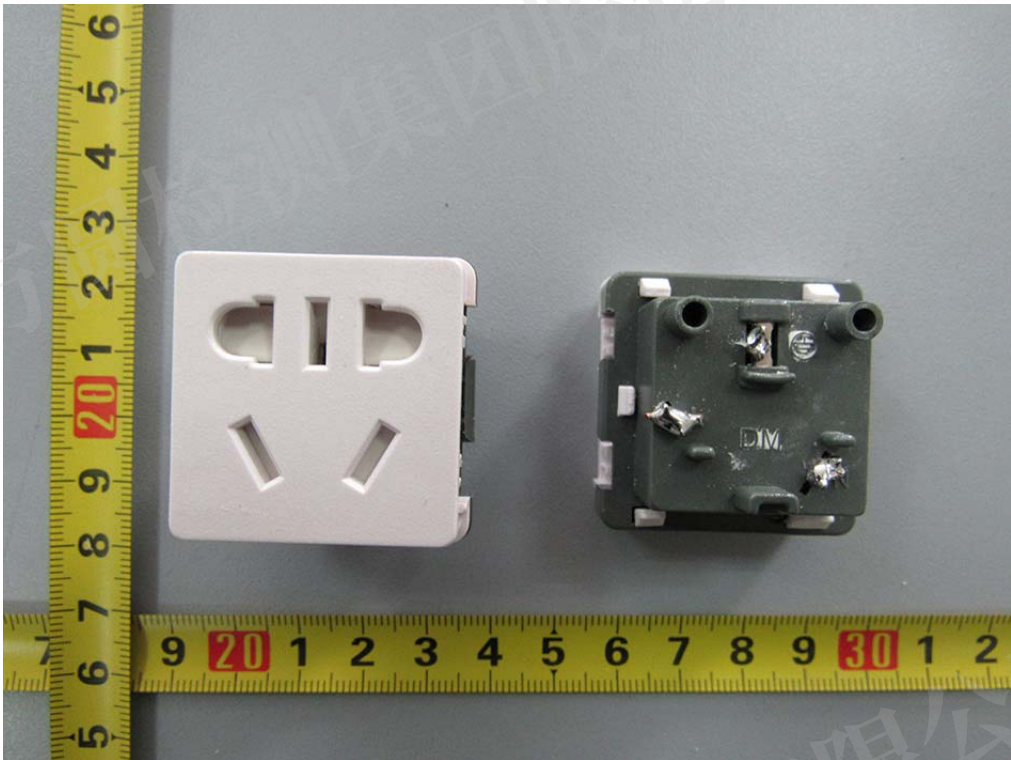


样 品 照 片




样 品 照 片



样 品 照 片

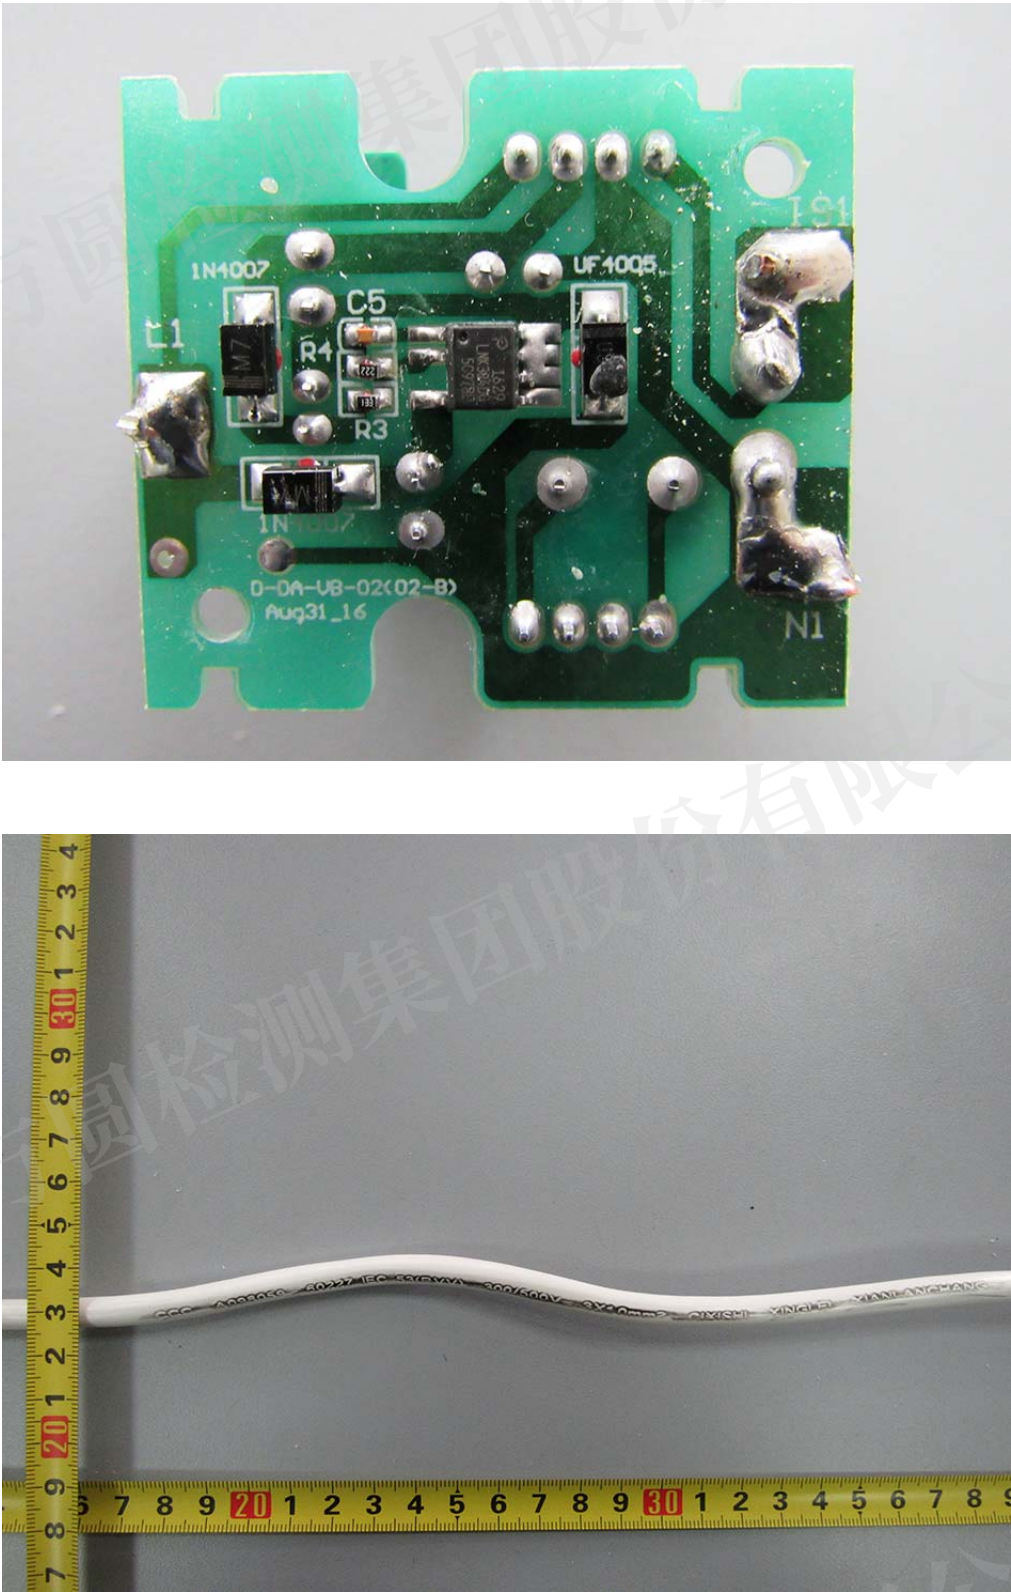

样 品 照 片

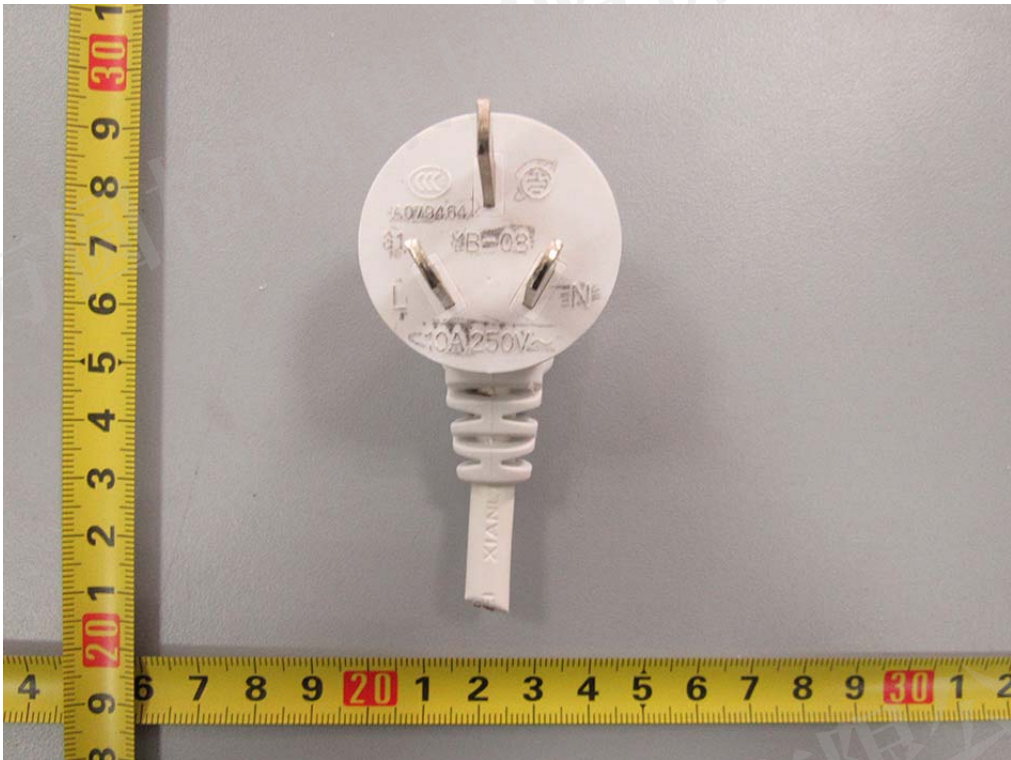

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG4-KF



样 品 照 片



DM-10A-XG4-KJ

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG5-K2



样 品 照 片



DM-10A-XG5-KF

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG5-KJ



样 品 照 片



DM-10A-XG6-K2

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG6-KF



样 品 照 片



DM-10A-XG6-KJ

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-10A-XG8-KF



样 品 照 片



样 品 照 片




样 品 照 片



DM-1004-K



样 品 照 片

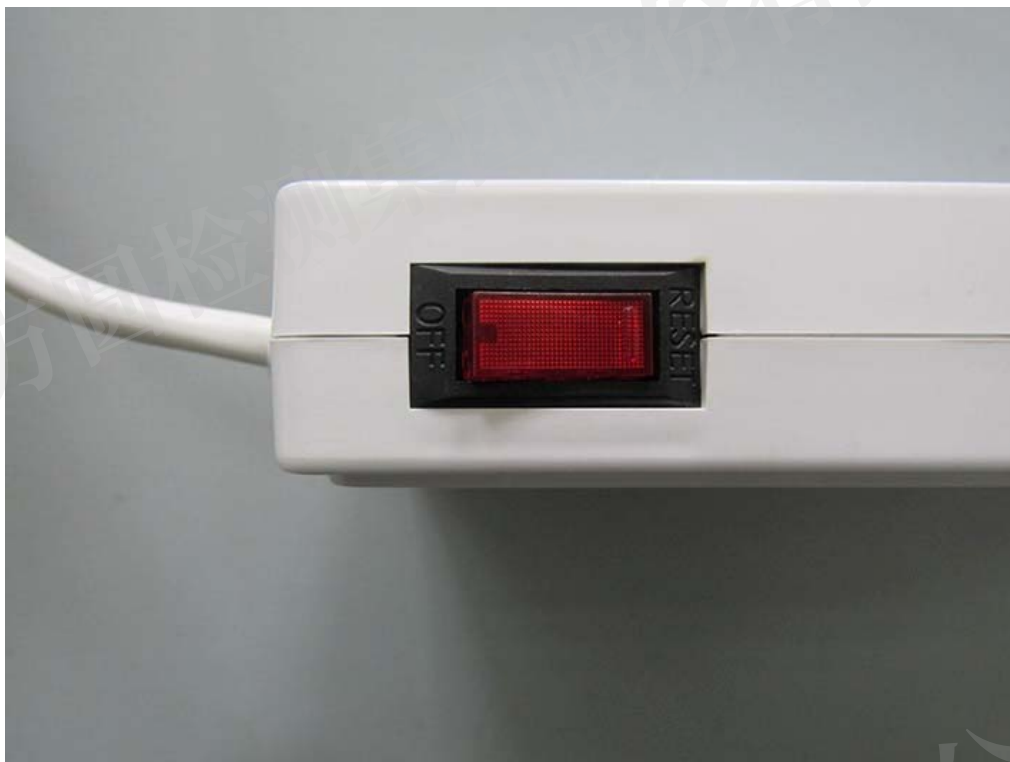

样 品 照 片



DM-1U-XG12-KG



样 品 照 片



DM-1U-XG16-KI

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG20-K



样 品 照 片



DM-1U-XG7-2YF

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG10-S



样 品 照 片



DM-1U-XG12-KF

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-X



样 品 照 片



DM-1U-XG6-K

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG6-2Y



样 品 照 片



DM-1U-XG8-I

样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-2Y



样 品 照 片



样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-K



样 品 照 片



样 品 照 片



样 品 照 片



DM-1U-XG8-KG



样 品 照 片



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用(√)
1	插头插座量规	10A~16A, ≤250V	3259DA09	2021.9.26	
		16A~32A, 440V	3258DA09	2021.9.26	
2	数显卡尺	0~150mm, 0.01mm	3045CB06	2018.4.26	√
3	防触电三用仪	FJF-1	2433DB94	2017.11.22	
4	探针	1N, 20N	2518DB00	2017.11.9	
5	导线受扭程度试验装置	DTS	3067DA06	2017.9.1	
6	扭力起子	RTD260CN	12083DB16	2018.2.21	
		RTD260CN	12083-1DB16	2018.2.21	
7	拔出力试验装置	BCL-1A	2919DA03	2017.7.1	√
8	精密高温试验箱	MHG-125	3455DA11	2017.10.6	√
9	电子计价秤	ACS-30	2967CB04	2018.5.26	
10	调温调湿箱	SETH-Z-101UF	3051DA06	2018.5.9	
11	绝缘电阻测试仪	TOS7200	3395CA11	2018.4.18	
12	数显耐压测试仪	TG2671B-2	3100DB07	2018.3.14	
13	数显耐压测试仪	TG2671B-2	3058DB06	2017.9.5	
14	插座开关温升测试台	0~100A	3060DA06	2017.8.31	√
15	电感负载箱	DGF-40	3047DA06	2017.7.1	√
			3048DA06		√
			3049DA06		√
16	开关、插座插拔耐久性试验台	CZN 型	2889DA03	2017.8.31	√
17	荧光灯电源负载控制柜	SH6304	3233DA08	2017.8.28	
			3234DA08	2017.6.10	
			3235DA08	2017.12.3	
18	开关、插座插拔寿命试验机	SH9401A	3237DA08	2017.11.22	
19	电源线扭力试验器	F 20.12	2861DA03	2019.10.9	√
20	电源线拉力实验器	F 47.35	2819DA03	2019.10.9	√
21	电源线弯曲试验装置	DXW-3Z	3011DA05	2018.1.2	√
22	无螺钉端子弯曲试验装置	WXQ	3072DA06	2017.8.31	
23	插销牢固度装置	10A~16A, ≤250V	2386DB97	2017.11.22	
24	滚筒跌落试验机	GDJ-A	3068DA06	2017.8.30	
25	冷冻箱	BD-325(H)	2793HB00	2018.4.7	
26	低温冲击试验机	1Kg	2400DB97	2017.11.22	
27	冲击试验机	落锤150g, 高度0-300mm	2390DB95	2017.11.22	
28	高温压缩试验机	20N	2446DB97	2017.12.23	
29	球压试验装置	20N	3496DB13	2018.1.3	√
30	灼热丝试验仪	T 03.35	2818DA03	2018.1.23	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

地 址：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号

邮政编码：310018

电 话：0571-85125536、85021032

传 真：0571-85125536、85129824

E - mail：8317414@qq.com

投诉电话：0571-85022464、85127673（传真）