




161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0201-3188201

(任务编号)

产品名称: 延长线插座

型号: DM-10A-XG8-K

最大电流 10A 250V~最大功率 2500W

(配 60227IEC53 3×1.5mm²)



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0201-3188201

(任务编号)

样品名称: 延长线插座

型号规格: DM-10A-XG8-K

最大电流 10A 250V~最大功率 2500W

(配 60227IEC53 3×1.5mm²)

商 标: /

样品数量: 6 只

样品生产序号: /

收样日期: 2019.5.17

样品来源: 客户送样

抽样通知书编号: /

委托人: 慈溪市德木电器有限公司

委托人地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋

生产者: 慈溪市德木电器有限公司

生产者地址: 慈溪市观海卫镇师东村东楼屋

生产企业: 慈溪市德木电器有限公司

生产企业地址: 浙江省慈溪市观海卫镇镇西
南路 1051

试验依据标准:

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分: 通用要求》

GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分: 延长线插座的特殊要求》


GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


/

主检: 周恩

签名: 


日期: 2019.6.17

审核: 郭春育

签名: 

日期: 2019.6.17

签发: 徐建楚

签名: 

日期: 2019.6.17

浙江方圆检测集团股份有限公司

(盖章)

2019年6月17日

检测专用章

备注

本报告为变更确认试验报告, 本次除增加电流过载保护器供应商外, 其余均未发生变更。原产品已获证, 证书号为: 2017010201960440。

本报告应与原型式试验报告 (02401-1711100447-XG1) 和变更确认报告 (02401-1711102581) 同时使用方才有效, 单独使用无效。

对送检样品进行了资料的确认并对样品进行了第8章试验和产品一致性核查。

本报告修改了样品描述及说明页处的部分信息, 修改日期: 2019.6.17。

样品描述及说明

延长线插座: DM-10A-XG8-K 最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配线 60227IEC53 1.5mm²), 配线长度: 1.6 米。

企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同, 但对于额定电流为 A 的样品, 配线为 1.5mm² 软缆时其配线长度不能长于 30 米。

本报告为变更确认试验报告, 本次除增加电流过载保护器供应商外, 其余均未发生变更。原产品已获证, 证书号为 2017010201960440。

对送检样品进行了资料的确认并对样品进行了第 8 章试验和产品一致性核查。

产品描述

产品:

产品尺寸的标准图号: ☒ GB/T1002-2008 图 4、图 5 ☐ GB1003电器附件的类型: ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座

防护等级: IP 20



插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位多位插座的组合形式: (2P, 2P+ $\oplus$) $\times$ 8接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头过电流保护器件: ☒ 有 ☐ 无连接软缆的方式: ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线软线/软缆的型号及横截面积: 60227IEC53 $3 \times 1.5\text{mm}^2$

1. 软线/软缆长度: 1.6 米

1. 连接导线端子类型: N ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子2. 不可拆线电器附件连接方法: ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: _____3. 保护门驱动方式: ☒ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动14. 插座的结构: ☒ 插座功能件+外壳 ☐ 整体式

15. 其他:

样品标志 (照片特写):

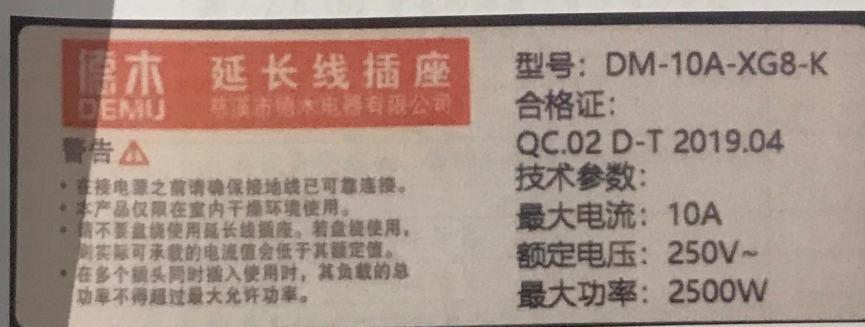

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流 (安培)	10A	P
	——额定电压 (伏特)	250V	P
	——电源性质符号	~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号	N  L	P
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		P
	——型号 (可以是产品目录编号)	DM-10A-XG8-K	P
	——外来固体物侵入的防护等级 (如高于 IP2X)		N
	——防有害进水的防护等级		N
	无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前, 必须剥去绝缘的长度标志		N
	——如插座只能连接硬导线, 只能连接硬导线的标志		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压后面	10A 250V~	P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流, 额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号, 可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件, 如盖板, 必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码, 应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志, 并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志 (除型号外) 应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座, II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N	N	P
	连接保护导线的接地端子应标符号		P
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		P
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征, 除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N

GB/T2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	电器附件端子可用如下办法识别:		
	——用GB/T5465.2的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
3.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒,如IP代码高于IP20,其IP代码应标在与其相对应外壳的外面,并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
3.7	声明带有IP代码高于IPX0防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座,应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书,给出其位置和特殊措施(例如:安装盒、安装面的类型、插头等),确保获得规定的防护等级		N
3.8	标志经久耐用,清晰可辨:用浸透水和汽油的布各擦15s		P

GB/T2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	标志		P
1	在第5个破折号后增加:		P
	——仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上……:		P
	在第6个破折号后增加:		N
	——对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上……:		N
	在分条款最后增加:		P
	——功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时……:		P
	用MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W	P
	移动式插座应用MAX(或最大)一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W	P
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
2	相线……L		P
9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N

定: P 试验结果符合要求;

F 试验结果不符合要求;

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
外壳	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110	—	—
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	PC-110	—	—
插孔面板	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	—
内衬板	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	—
底座	奇美实业股份有限公司	PC	—	—	—
插套	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	黄铜	H62	厚度: 0.5±0.1mm	—
弹簧	宁波名力弹簧有限公司	碳素 弹簧钢	BT-03	—	—
开关	乐清市环盛电子有限公司	跷板开关	KCD791	15A 250VAC T85/55	CQC03002005204
电流过载保 护器	慈溪市超新电器有限公司 (生产厂: 宁波市士鑫电器 有限公司)	电流敏感控 制器	ST-001	10A/16A 125/250VAC	CQC12002077368
	慈溪云飞电气有限公司	电流保护器	YF	10A/16A 125V/250V AC	CQC110020600
	浙江磐安中最电器有限公司	电流过载保 护器	K1	10A/16A 125V/250V AC	CQC1500213708
	东莞丹罗电器有限公司	设备用断路 器	L8	10A/16A 125V/250V AC	201601030784661
插头	宁波金涛电子有限公司(生 产厂: 余姚市无线电十五厂)	单相两极带 接地插头	TS08	10A 250V~	200201020101199
	慈溪优贝计算机网络设备厂		YB-08 YB-10		2011010201520610
软缆/电线	宁波金涛电子有限公司(生 产厂: 余姚市无线电十五厂)	聚氯乙烯绝 缘电缆电线	60227IEC53	3×1mm ² 3×1.5mm ²	2004010105124989
	慈溪星磊线缆厂				2014010105713340

样品照片



样品照片



德木 延长线插座
DEMU 慈溪市德木电器有限公司

型号: DM-10A-XG8-K

合格证:

QC.02 D-T 2019.04

技术参数:


最大电流: 10A

额定电压: 250V~



最大功率: 2500W

警告 ⚠



- 在接电源之前请确保接地线已可靠连接。
- 本产品仅限在室内干燥环境使用。
- 请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。
- 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。

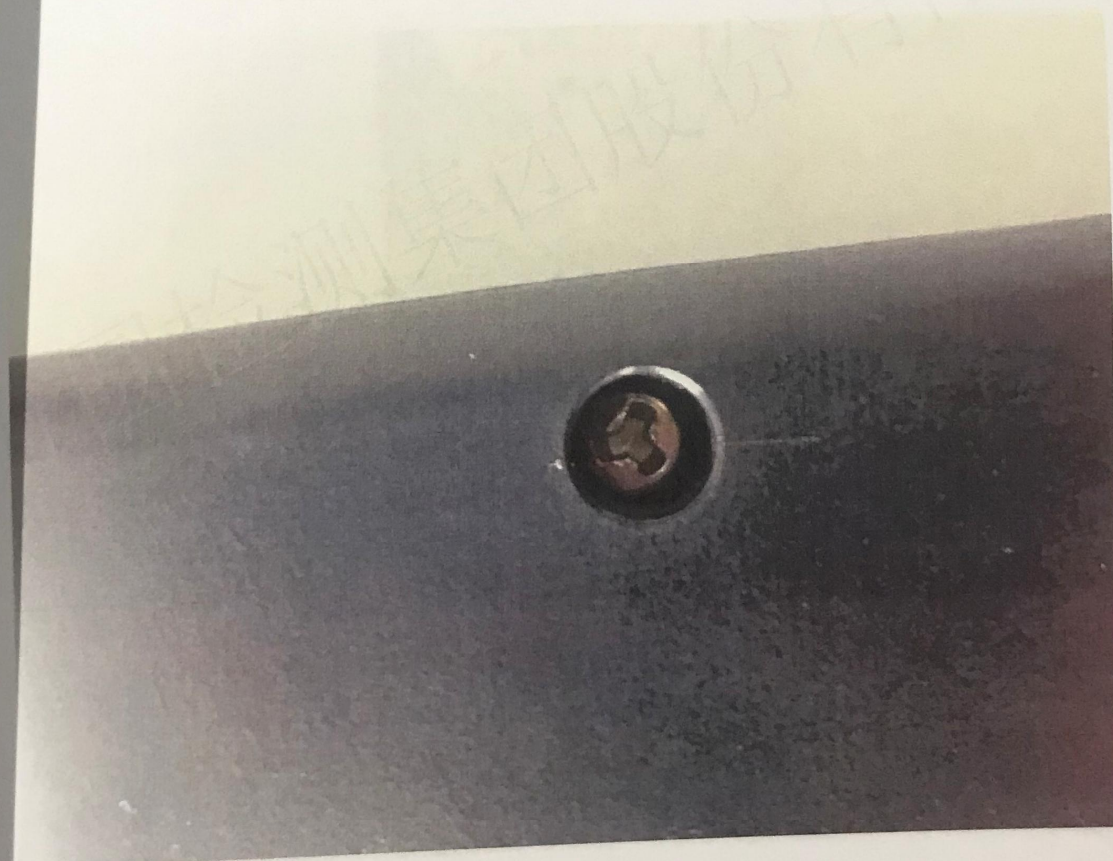


样品照片

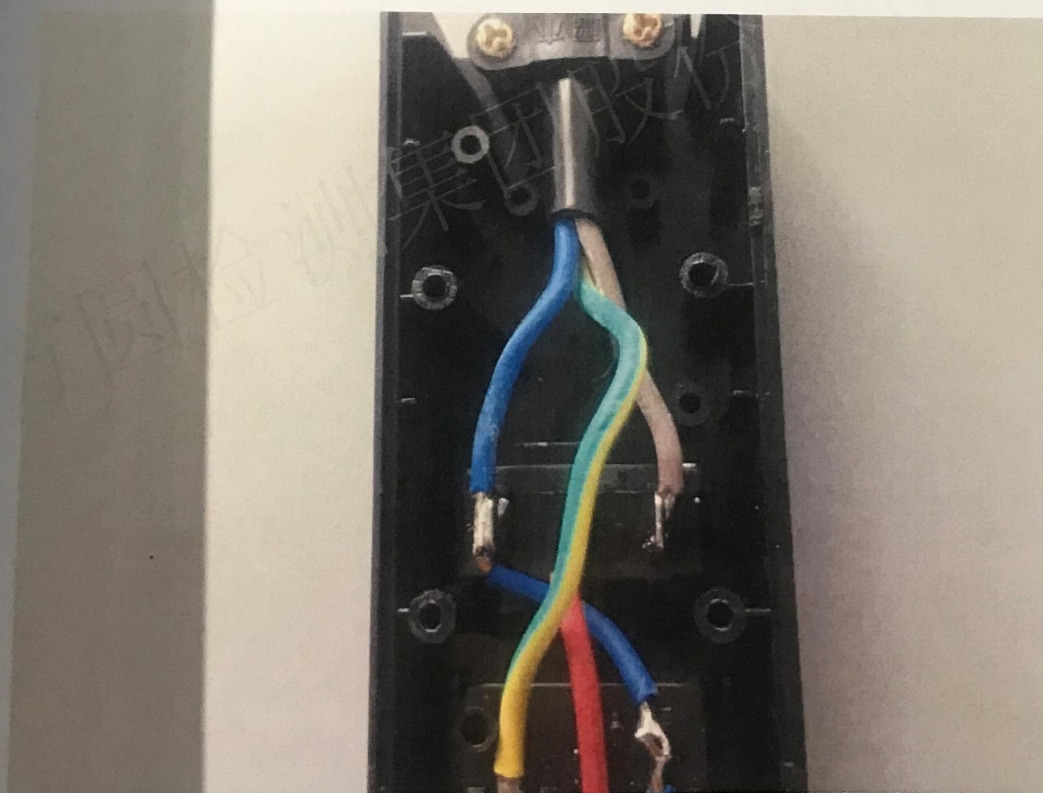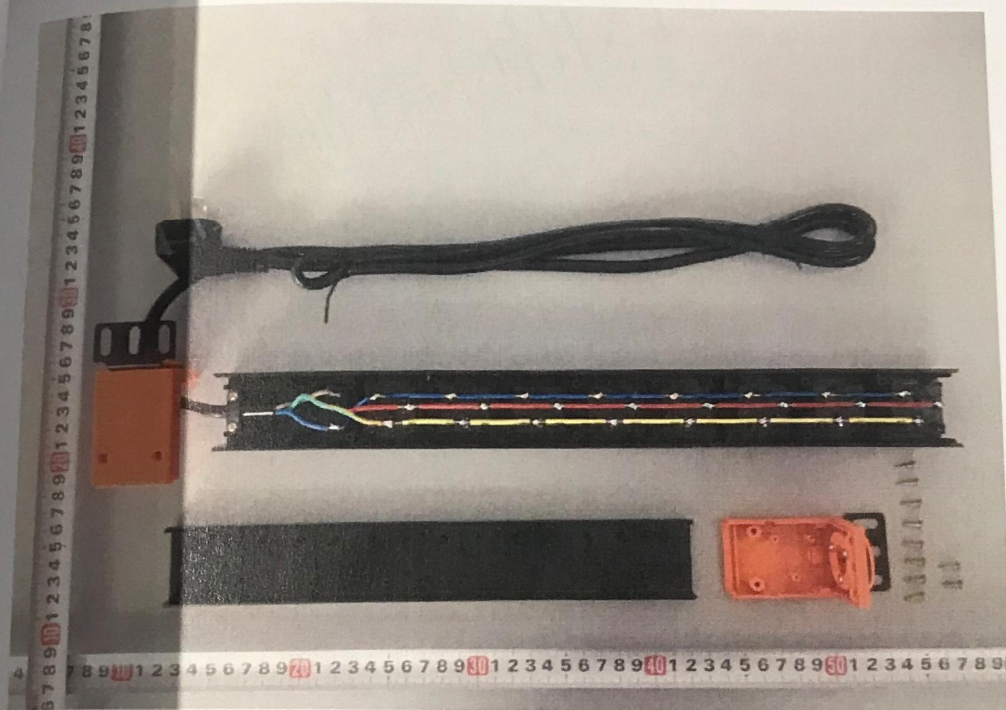




样品照片

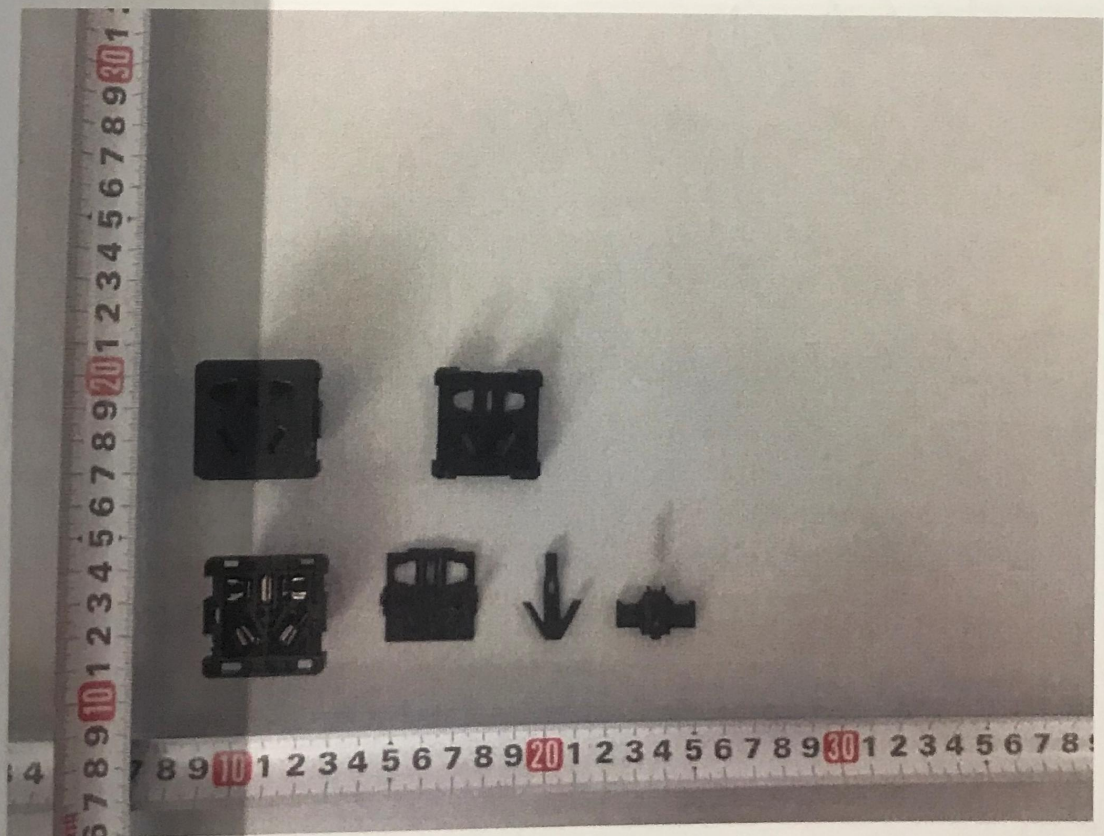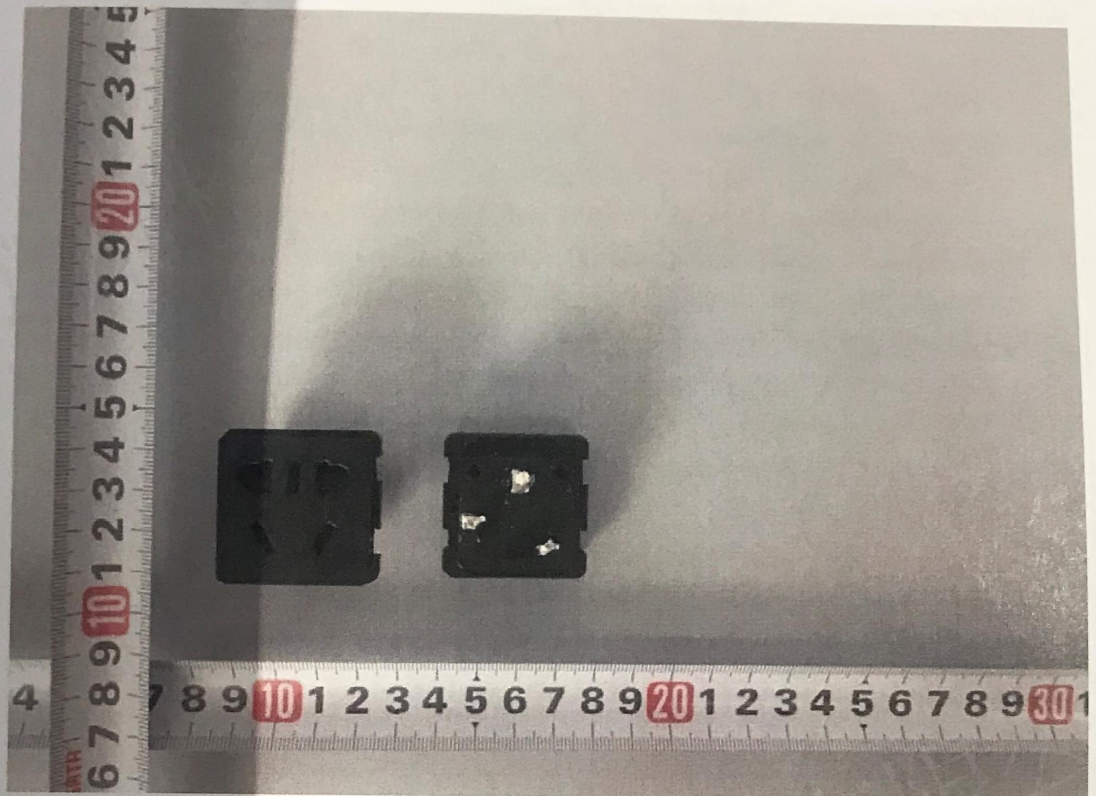

样品照片

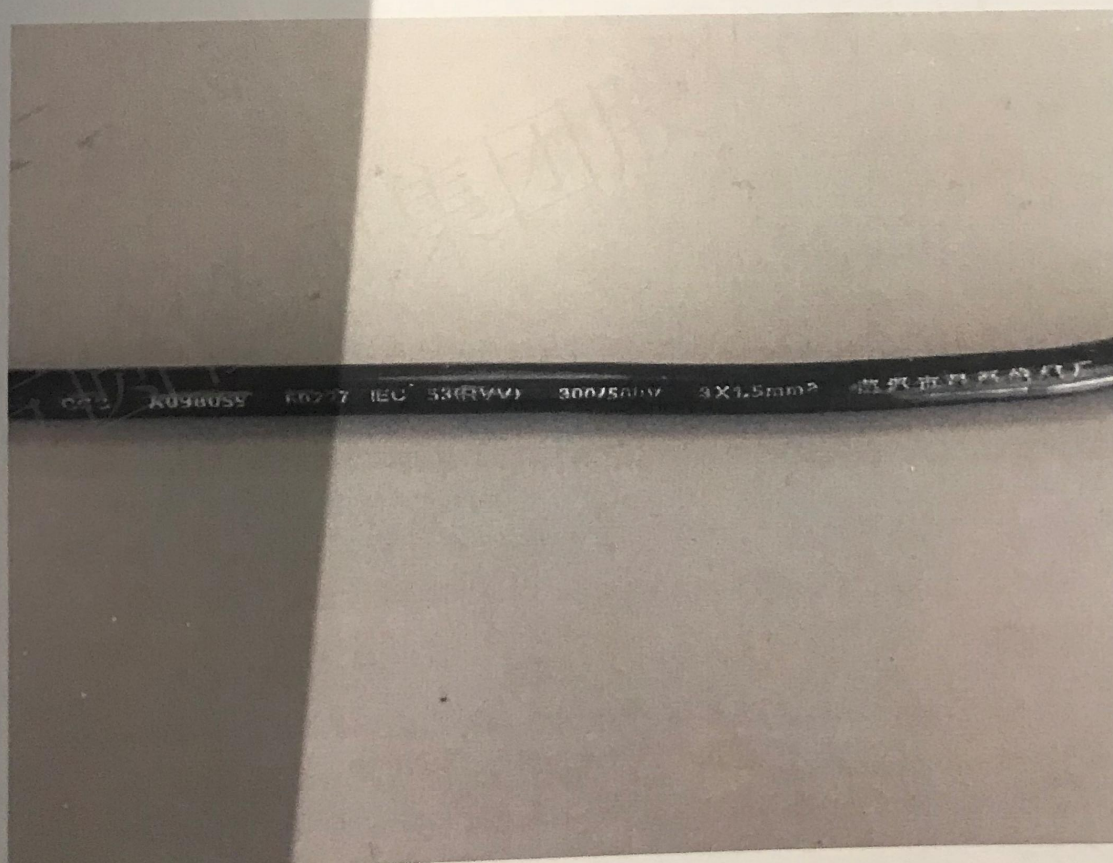

样品照片

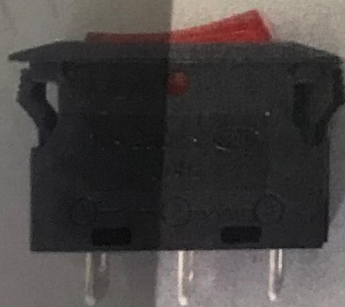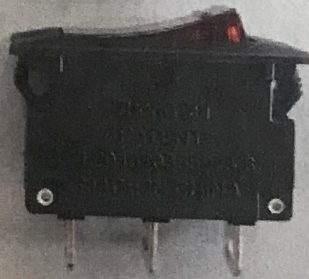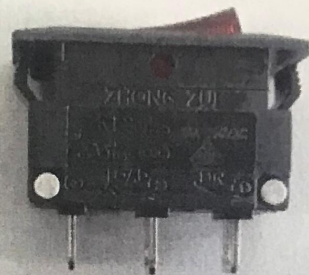

样品照片



试验仪器设备清单

名 称	型 号	编 号	校准有效期	本次 使用 (√)
头插座量规	6A~16A, $\leq 250V$	3259DA09	2021.9.26	
显卡尺	16A~32A, 440V	12164DA17	2020.7.2	
误插入及接触顺序试验台	0~150mm, 0.01mm	12178-1CB17	2019.6.20	
针	SH9120	12087DB16	2020.5.12	
线受损程度试验装置	1N, 20N	2518DB00	2019.11.7	
螺纹端子弯曲试验装置	DTS	3067DA06	2019.8.29	
螺纹端子电压降测试装置	WXQ	3072DA06	2019.8.29	
力旋凿	PT3016	12095DA16	2019.6.4	
	RTD260CN	12083DB16	2020.1.30	
出力试验装置	RTD60CN	12083-1DB16	2020.1.30	
密高温试验箱	BCL-1A	2919DA03	2019.6.29	
子天平	MHG-125	3455DA11	2019.10.7	
地电阻测试仪	BH-30	12178-2CB17	2019.6.25	
温调湿箱	TOS6210	12011CA14	2019.8.8	
缘电阻测试仪	SETH-Z-101UF	3051DA06	2020.5.7	
显耐压测试仪	TOS7200	3395CA11	2020.4.17	
显耐压测试仪	TG2671B-2	3100DB07	2020.3.13	
座开关温升测试台	TG2671B-2	3058DB06	2019.9.4	
	0~50A	3060DA06	2019.6.19	
感负载箱	DGF-40	3047DA06	2019.9.11	
		3048DA06		
		3049DA06		
头插座寿命试验机	SH9401A	3237DA08	2019.9.11	
光灯电源负载控制柜	SH6304	3233DA08	2019.8.27	
		3234DA08	2019.6.4	
		3235DA08	2019.12.22	
功能开关寿命试验机	SH9402P	12096DA16	2019.6.19	
源线扭力试验器	F 20.12	2861DA03	2019.10.9	
源线拉力实验器	F 47.35	2819DA03	2019.10.9	
弯曲试验机	YH-8801CSG	12277DA17	2019.12.13	
销牢固度试验装置	10A~16A, $\leq 250V$	2386DB97	2019.11.20	
筒跌落试验机	GDJ-A	3068DA06	2019.8.29	
冻箱	BD-325(H)	2793HB00	2020.4.6	
温冲击试验机	1Kg	2400DB97	2019.11.20	
锤冲击试验装置	落锤150g, 高度0-300mm	3392DA11	2020.4.4	
温压缩试验机	20N	2446DB97	2019.12.23	
压试验装置	20N	3496DB13	2019.12.31	
热丝试验仪	T 03.35	2818DA03	2020.1.22	