


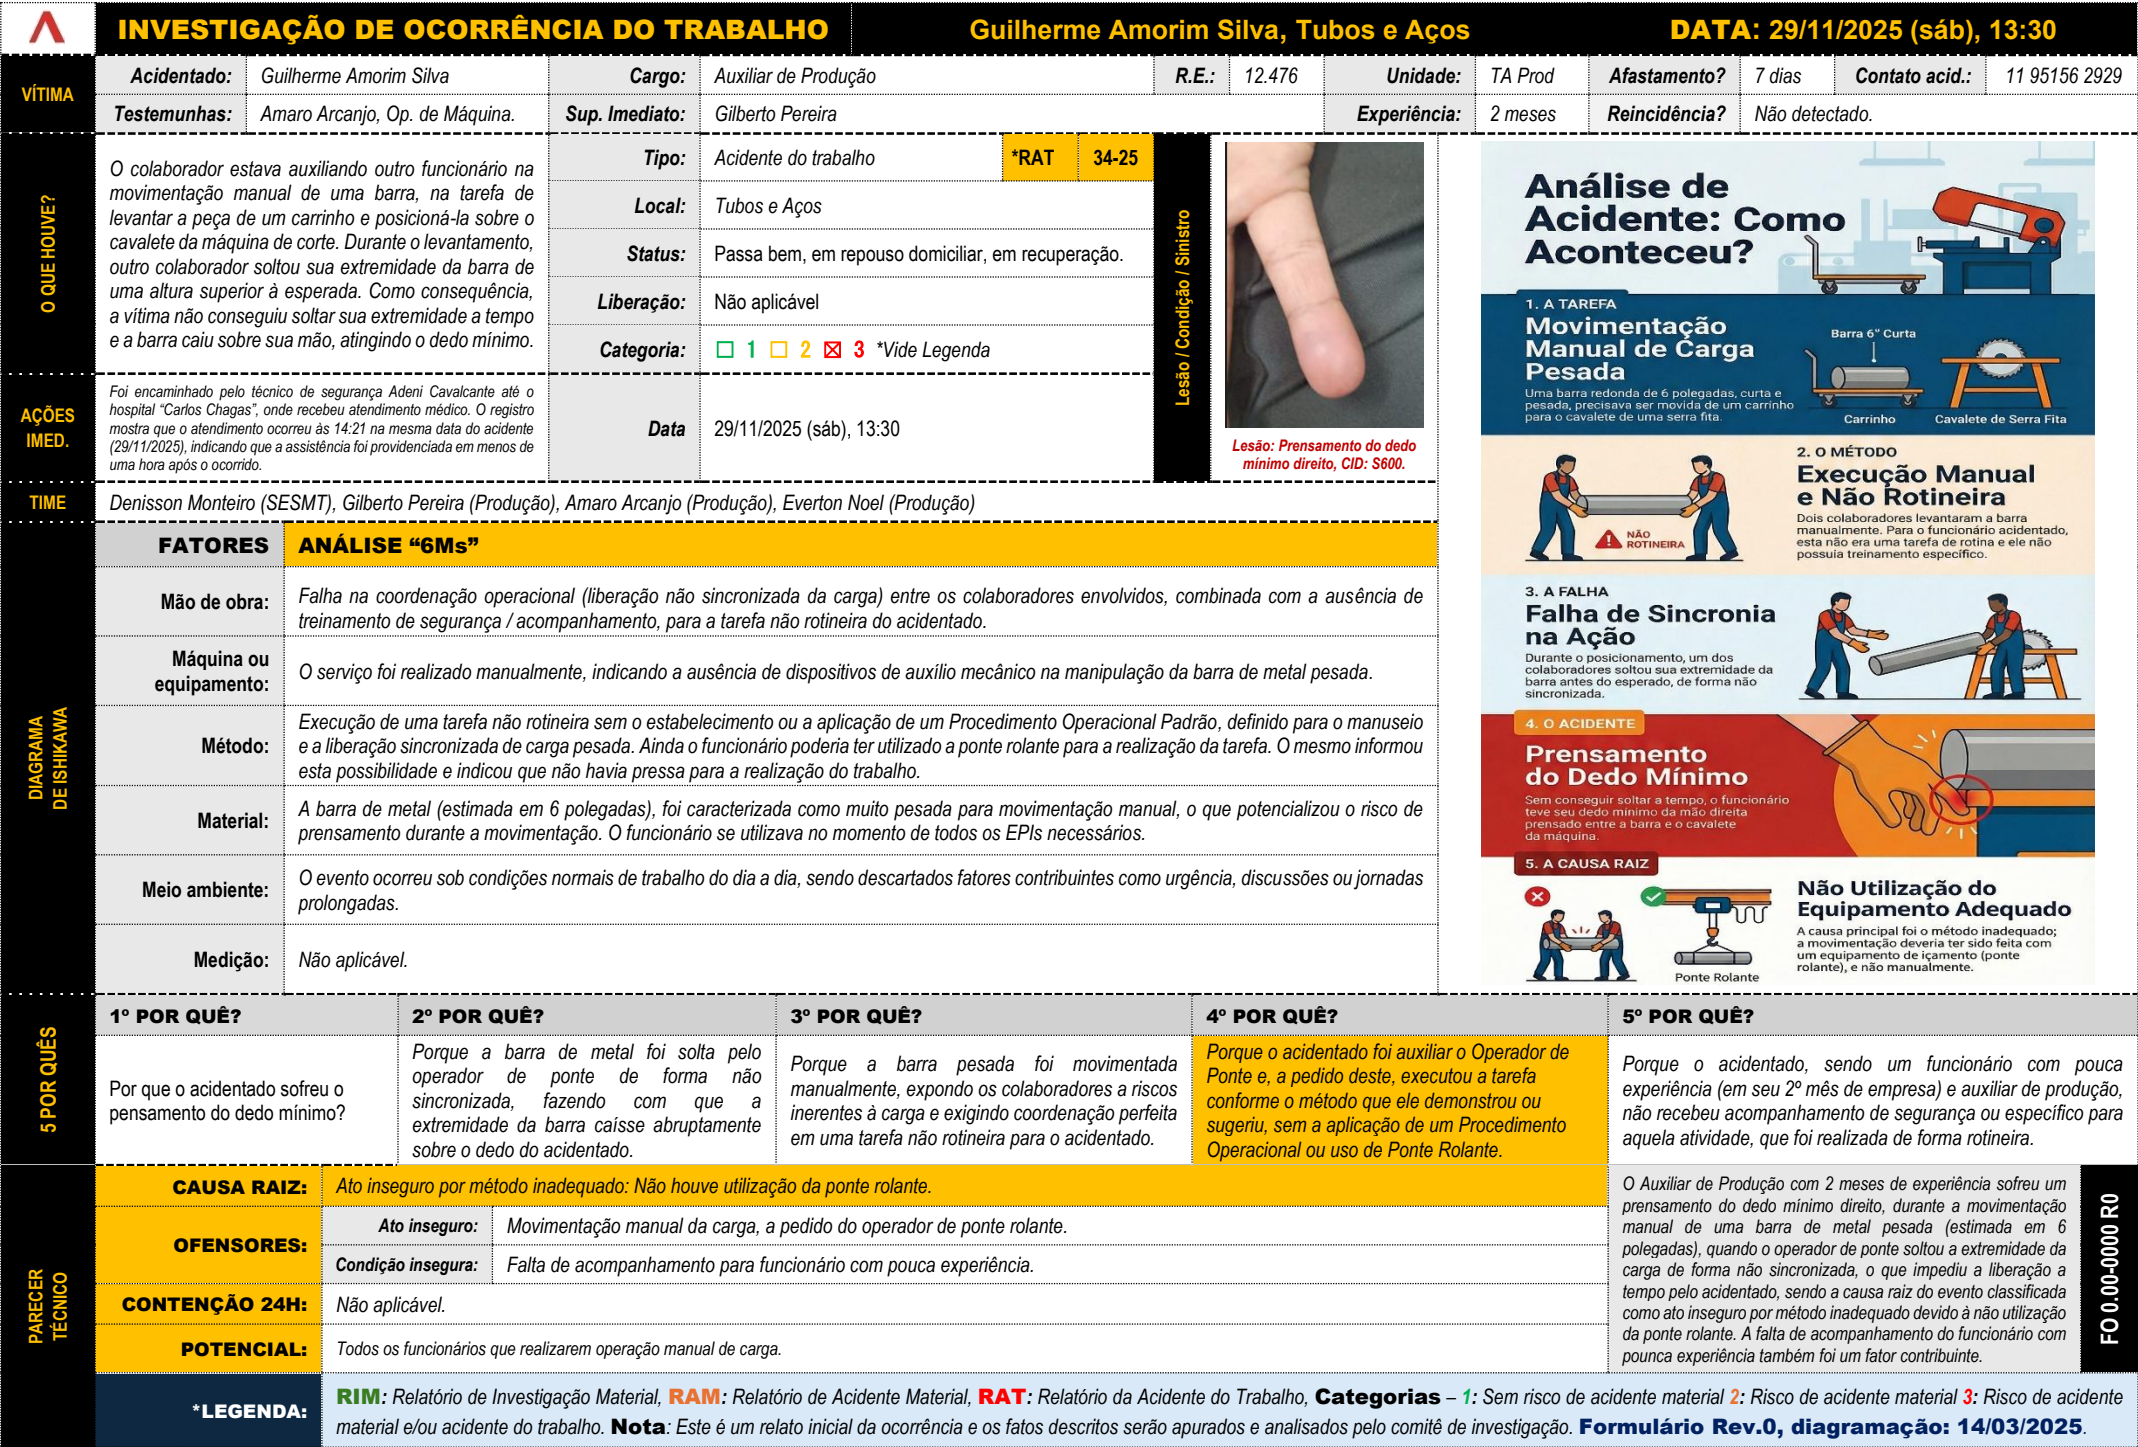

PLANO DE AÇÃO, Guilherme Amorim Silva, Tubos e Aços, 29/11/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 29/11/2025 (sáb), 13:30 ❖ Nome: Guilherme Amorim Silva, RE: 12.476 ❖ Local: Tubos e Aços ❖ Descrição: O colaborador estava auxiliando outro funcionário na movimentação manual de uma barra, na tarefa de levantar a peça de um carrinho e posicioná-la sobre o cavalete da máquina de corte. Durante o levantamento, outro colaborador soltou sua extremidade da barra de uma altura superior à esperada. Como consequência, a vítima não conseguiu soltar sua extremidade a tempo e a barra caiu sobre sua mão, atingindo o dedo mínimo. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 11/11/2025 à 14/11/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Monteiro (SESMT), Gilberto Pereira (Produção), Amaro Arcanjo (Produção), Everton Noel (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ato inseguro por método inadequado: Não houve utilização da ponte rolante.	SESMT	PROGRAMADO	Alerta de Segurança	Via diálogo de segurança	03/12, qua
	Produção	PENDENTE	Retornar as atenções de segurança com os novos colaboradores, como integração estendida, colete de identificação e acompanhamento for funcionários experientes.	Treinamento e acompanhamento das lideranças fabris.	Pendente
	Produção SESMT Suprimentos	EM ANDAMENTO	Elaboração e afixação de placa: Proibido movimentação manual de carga: Utilize a ponte rolante.	Elaboração de Placa (SESMT) – Aquisição (Suprimentos) – Afixação (Produção)	Pendente

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Guilherme Amorim Silva RE: 12.476	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Nome: RE:	A3 29,7x42cm	29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	