

Manual de Usuario

Sistema: No Más Accidentes

Perfil Profesional



índice

| | |
|--|----------|
| Introducción | 1 |
| Sistema Administrativo (Perfil Profesional)..... | 2 |
| Ingreso al sistema..... | 2 |
| Inicio..... | 3 |
| Menú Seguimiento Clientes > Accidentabilidad de Cliente | 4 |
| Menú Seguimiento Clientes > Listado de Asignaciones | 5 |
| Menú Visita en Terreno > Crear Visita..... | 6 |
| Menú Visita en Terreno > Lista de Visita Cliente..... | 8 |
| Menú Mejoras > Crear Mejora | 9 |
| Menú Mejoras > Lista de Mejoras | 14 |
| Menú Check-List > Generar Check-List..... | 18 |
| Menú Check-List > Listado Check-List | 22 |
| Menú Asesorías > Lista de Asesorías | 25 |
| Menú Capacitación > Crear Capacitación | 27 |
| Menú Capacitación > Lista de Capacitaciones | 30 |
| Menú Capacitación > Lista de Solicitudes de Capacitaciones | 33 |
| Menú Manuales > Manual de Usuarios | 35 |
| Notificaciones..... | 36 |
| Salir | 37 |



Introducción

La aplicación **Sistema NMA (No Más Accidentes)** está diseñada exclusivamente para la empresa de Prevención de Riesgos y para usted como usuario profesional.

El sistema NMA, cuenta con un atractivo diseño e interacción intuitiva, que le permitirá interactuar con cada una de las funciones que brinda esta aplicación, permitiéndole realizar de manera automatizada múltiples gestiones dentro de sus labores.

Gracias a las funciones brindadas, podrá crear visitas en terreno, realizar seguimiento a clientes en cuanto a accidentabilidad, gestionar mejoras, generar check-list en las empresas visitadas, crear capacitaciones, entre otras funciones.


Este manual de usuario, le será de gran ayuda y una guía para realizar todas sus labores de prevención de riesgos.

Sistema Administrativo (Perfil Profesional)

Ingreso al sistema

El objetivo de este módulo, es para cada usuario registrado previamente por el Administrador pueda iniciar sesión, en este caso, “profesional”.

IMPORTANTE: Aquí puede ingresar cualquier usuario que este registrado en el sistema.

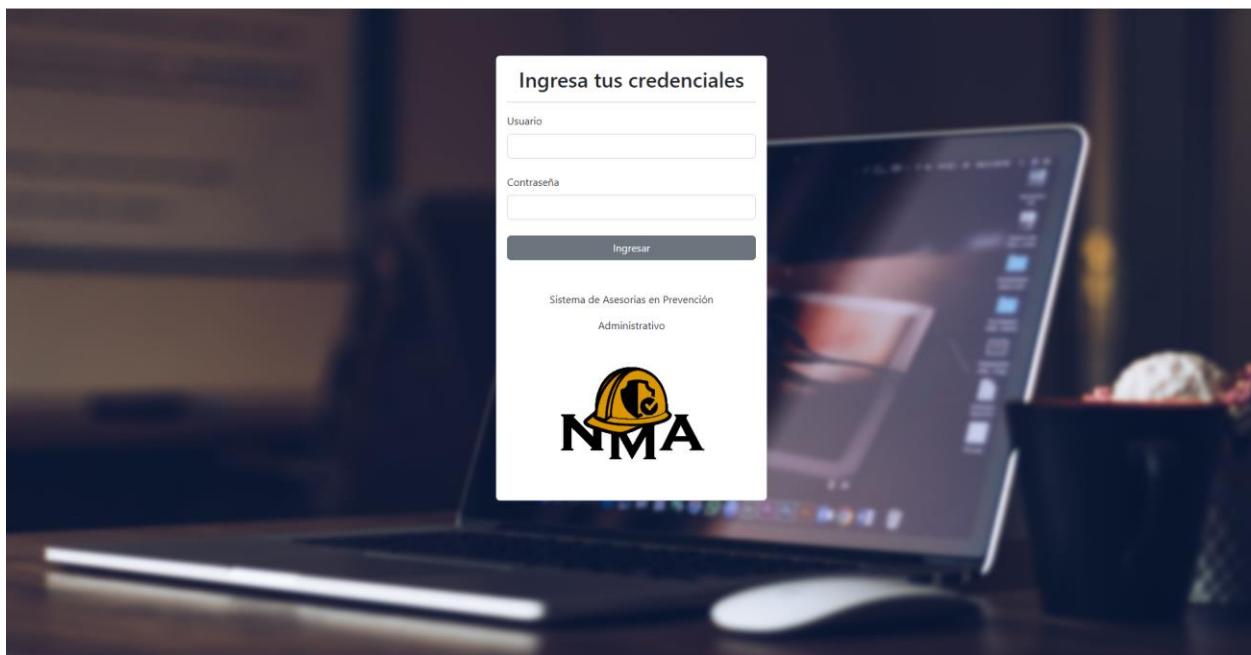

Ingresar su nombre de usuario y su contraseña, que anteriormente se haya registrado por parte del administrador.

Importante: Usted debe estar registrado en el sistema antes de iniciar sesión en la página, caso contrario emergirá la siguiente alerta.




Inicio

Este es el inicio de la página, aquí puede acceder usted cuando lo estime conveniente, con su menú correspondiente.

A screenshot of the NMA platform's home page. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Seguimiento Clientes', 'Visita en Terreno', 'Mejoras', 'Check-List', 'Asesorías', 'Capacitación', 'Manuales', 'Notificaciones', and 'Salir'. The main content area features a large image of a hand holding a pen over a document titled 'CHECKLIST' with several checked boxes. Below this image, there is a section titled 'Visitas En Terreno' with the subtext 'Por medio de los Checklist los Profesionales podrán supervisar.' Logos for 'MUTUAL de seguridad', 'Sistema de Seguridad Laboral', 'ist', and 'Mundo RQS' are displayed at the bottom. The NMA logo is also present at the bottom center.

Menú Seguimiento Clientes > Accidentabilidad de Cliente

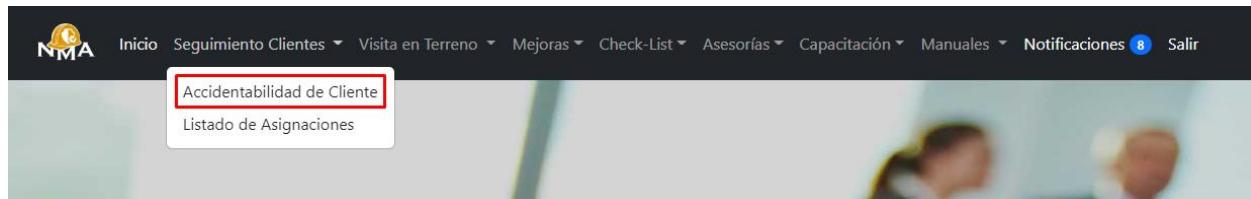

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver el detalle de listado de accidentes reportados por parte de clientes.



| Listado Reporte de Accidentes | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social | Rol | Teléfono | Email | Dirección | Fecha Accidente | Cantidad de Personas | Opción |
| Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 92001000-8 | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | 2022-10-23 | 2 | Ver Detalle |
| Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 92001000-8 | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | 2022-11-10 | 4 | Ver Detalle |



- Si usted quiere ver el detalle de algún accidente reportado por parte de algún cliente, debe de presionar el botón “Ver Detalle” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Tal como lo muestra la siguiente imagen.



| Listado Reporte de Accidentes | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social | Rol | Teléfono | Email | Dirección | Fecha Accidente | Cantidad de Personas | Opción |
| Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 92001000-8 | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | 2022-10-23 | 2 | Ver Detalle |

2. Aquí, usted puede revisar toda la información ingresada por parte del cliente registrado, en donde además, podrá revisar en detalle la descripción del accidente, incluyendo la fecha y cantidad de personas involucradas.

Datos de la Empresa

| | | | |
|-----------|--|--------------|---|
| Rol | 92001000-8 | Razón Social | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile |
| Rubro | Industrias Manufacturera | Teléfono | 800395176 |
| Dirección | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | E-mail | @servicio.cliente@pepsico.cl |

Detalle del Accidente

| | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| Cantidad de Personas Involucradas | 2 | Detalles del Accidente |
| Fecha del Accidente | 23-10-2022 | Personal que se encuentra a una altura de 2 metros en una escalera, resbala de la escalera, la persona cae sobre la persona que estaba sujetando la escala provocando daños menores en los trabajadores. Ambos trabajadores resultan con raspaduras, moretones y son enviados a la mutual más cercana para ser evaluados. |

Menú Seguimiento Clientes > Listado de Asignaciones

Accidentabilidad de Cliente


Listado de Asignaciones

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver un listado de los clientes que tiene asignado para sus actividades. Tal como lo muestra la siguiente imagen.


Asignación de Clientes

| Rol Cliente | Razón Social Cliente | Teléfono | Email | Dirección |
|-------------|---|-----------|------------------------------|--|
| 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana |
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 223465500 | servicio.cliente@cobiobio.cl | Av. América Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana |
| 92051000-0 | Instituto De Diagnóstico S.A. | 222254555 | servicio.cliente@indisa.cl | Av. Santa María 1810, Providencia, Santiago |
| 90222000-3 | Empresas CMPC S.A. | 224412000 | contacto@cmpc.cl | Agustinas 1343, Piso 3, Santiago, Región Metropolitana |

Menú Visita en Terreno > Crear Visita

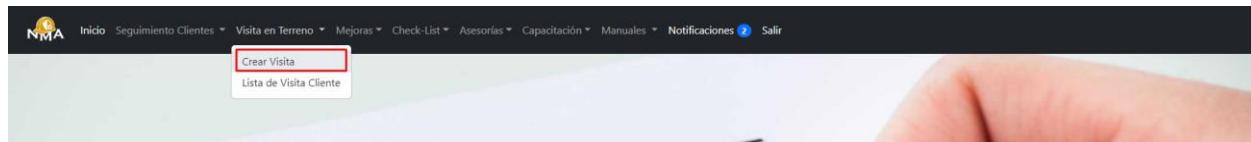

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda crear una visita en terreno a algún determinado cliente.

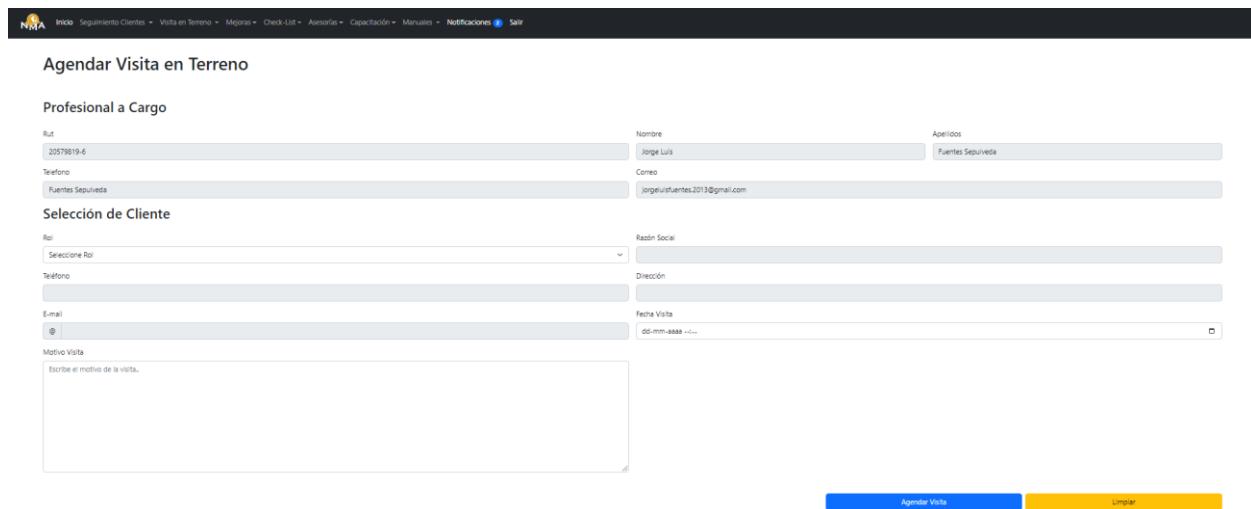

Agendar Visita en Terreno

Profesional a Cargo

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rut 20579819-6 | Nombre Jorge Luis | Apellidos Fuentes Sepulveda |
| Teléfono Fuentes Sepulveda | Correo jorgefuentes2013@gmail.com | |

Selección de Cliente


| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Rol Seleccione Rol | Nombre Social |
| Teléfono | Dirección |
| E-mail @ | Fecha Visita dd-mm-aaaa --> |

Motivo Visita
Escribe el motivo de la visita.

Buttons: Agregar Visita (Blue), Limpiar (Yellow)

En los datos a completar, debe ingresar lo siguiente:

1. En la casilla rol, usted debe seleccionar a quien se le agendara la visita. Esto sirve para usted le sea más rápido elegir el cliente.

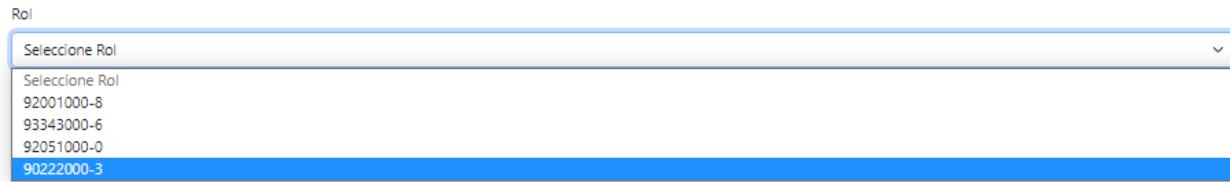

Rol

Seleccione Rol

- Selecione Rol
- 92001000-8
- 93343000-6
- 92051000-0
- 90222000-3

2. Seleccionar en calendario la fecha y hora a agendar la visita. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

Fecha Visita

14-12-2022 22:09

| | | | | | | |
|-------------------|-----|----|----|----|----|----|
| diciembre de 2022 | ↑ | ↓ | 22 | 06 | | |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Borrar | Hoy | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3. En este campo, usted debe ingresar el motivo de la visita a realizar. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

Motivo Visita

Revisión accesos y salidas de emergencia de la empresa

4. Por último, presionar el botón “Agendar Visita”. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

Agendar Visita en Terreno

Profesional a Cargo

Rut: 20579819-6 Nombre: Jorge Luis Apellidos: Fuentes Sepulveda

Teléfono: Fuentes Sepulveda Correo: jorgeufsufuentes2013@gmail.com

Selección de Cliente

Rol: 90222000-3 Razón Social: Empresas CMPC S.A.
Teléfono: 224412000 Dirección: Agustinas 1343, Piso 3, Santiago, Región Metropolitana
E-mail: contacto@cmpc.cl Fecha Visita: 14-12-2022 22:09


Motivo Visita

Revisión accesos y salidas de emergencia de la empresa


Agendar Visita

Limpiar


- Si el agendamiento se ha agendado correctamente, recibirá el siguiente mensaje.

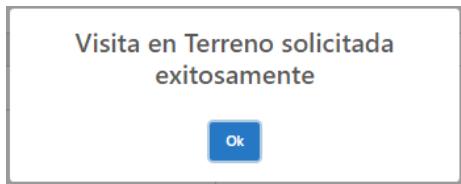


Menú Visita en Terreno > Lista de Visita Cliente

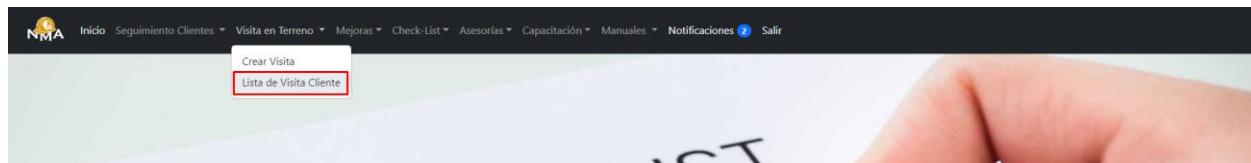

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver el listado de visitas realizadas, y a realizar a los clientes.

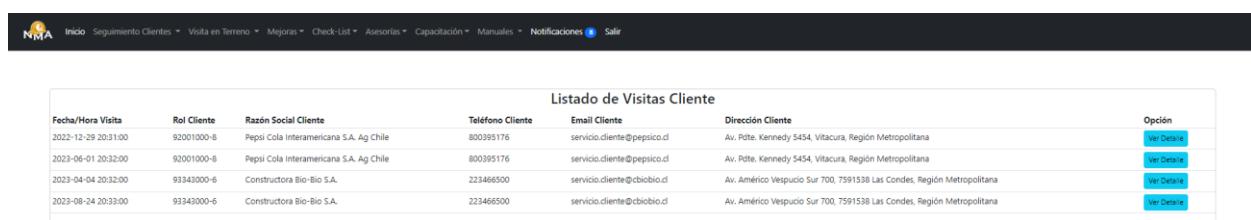

| Listado de Visitas Cliente | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Fecha/Hora Visita | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Teléfono Cliente | Email Cliente | Dirección Cliente | Opción |
| 2022-12-29 20:31:00 | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800393176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-06-01 20:32:00 | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-04-04 20:32:00 | 93343000-6 | Constructora Bío-Bío S.A. | 223466500 | servicio.cliente@cbiobio.cl | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-08-24 20:33:00 | 93343000-6 | Constructora Bío-Bío S.A. | 223466500 | servicio.cliente@cbiobio.cl | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | Ver Detalle |

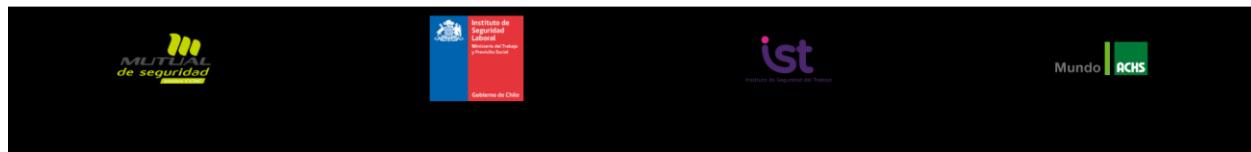

- Si usted quiere ver el detalle de alguna visita a terreno generada, debe de presionar el botón “Ver Detalle” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Como lo muestra la siguiente imagen.



| Listado de Visitas Cliente | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Fecha/Hora Visita | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Teléfono Cliente | Email Cliente | Dirección Cliente | Opción |
| 2022-12-29 20:31:00 | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800393176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-06-01 20:32:00 | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-04-04 20:32:00 | 93343000-6 | Constructora Bío-Bío S.A. | 223466500 | servicio.cliente@cbiobio.cl | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | Ver Detalle |
| 2023-08-24 20:33:00 | 93343000-6 | Constructora Bío-Bío S.A. | 223466500 | servicio.cliente@cbiobio.cl | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | Ver Detalle |

- De esta manera, usted puede ver el detalle de la visita a terreno generada.



Nota: el botón “Volver Atrás” lo re direccionará al listado.

Detalle Visita en Terreno

Datos Profesional a Cargo

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Rut 20579819-6 | Nombre Jorge Luis | Apellidos Fuentes Sepulveda |
| Teléfono 992178477 | Correo jorgeluisfuentes.2013@gmail.com | |


Datos de Cliente

| | |
|---|---|
| Rol 93343000-6 | Razón Social Constructora Bio-Bio S.A. |
| Teléfono 233466500 | Dirección Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana |
| E-mail ✉ servicio.cliente@cbobiob.cl | Fecha Visita 24-08-2023 20:33 |

Motivo Visita
Corroborar si dentro de la empresa existen señaléticas para vías de evacuación en casos de catástrofes naturales o incendio.

[Volver Atrás](#)

Menú Mejoras > Crear Mejora

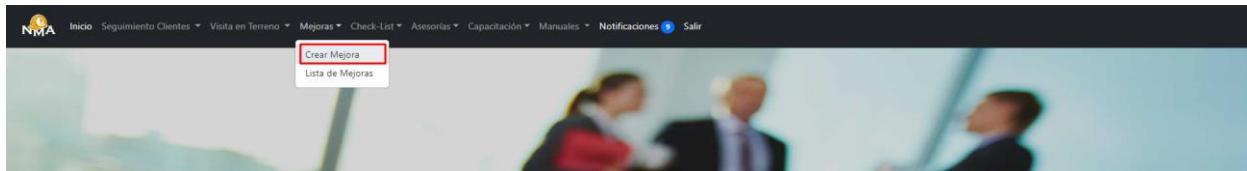

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda realizar la creación de mejoras dependiendo de un listado de Check-List. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| | Inicio | Seguimiento Clientes | Visita en Terreno | Mejoras | Check-List | Asesorías | Capacitación | Manuales | Notificaciones <small>(2)</small> | Salir |
|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|

| Listado Check-List para la creación de una Mejora | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Rut Profesional | Nombre Profesional | Apellidos Profesional | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Fecha/Hora Check-List | Opciones |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 2022-12-05 10:00:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 2022-12-19 10:00:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 2022-12-15 00:23:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 2023-01-06 15:37:00 | Crear Mejora |



- Para realizar la creación de alguna mejora, usted debe de presionar el botón “Crear Mejora”, el cual lo re direccionará a una nueva ventana. Como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado Check-List para la creación de una Mejora | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Rut Profesional | Nombre Profesional | Apellidos Profesional | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Fecha/Hora Check-List | Opciones |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 2022-11-30 01:51:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 2022-12-30 01:51:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 2023-01-12 04:53:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 2022-12-18 15:37:00 | Crear Mejora |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 2023-01-06 15:37:00 | Crear Mejora |



La siguiente pantalla, visualiza los datos a completar para la creación de la mejora.

NMA Inicio Seguimiento Clientes Visita en Terreno Mejoras Check-List Asesorías Capacitación Manuales Notificaciones Salir

Crear Mejora

Datos de Cliente

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Rol 93343000-6 | Razón Social Constructora Bio-Bio S.A. | Teléfono 223466500 |
| Dirección Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | E-mail servicio.cliente@cbiobio.cl | |

Importante
En caso de que no existan mayores observaciones en base al Check-List, favor escribir en los recuadros de link de documentos, imágenes y observaciones generales el texto "sin observaciones".

Ingreso de datos Mejoras

Fecha Check-List
15-12-2022 00:23

General

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Señaléticas | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de contratos | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de extintores | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones eléctricas | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones sanitarias | <input checked="" type="checkbox"/> Libro de asistencia | <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de incendios | <input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Salidas de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Documentación trabajador | <input checked="" type="checkbox"/> Agua potable | <input checked="" type="checkbox"/> Centro mutual |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|

Observación General del Check-List
Señaléticas de vía de evacuación en mal estado.

URL de Directorio de Documentos
<https://nma.com/drive>

URL de Directorio de Imágenes
<https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

Protección

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Protectores auditivos | <input checked="" type="checkbox"/> Casco de seguridad | <input checked="" type="checkbox"/> Zapatos de seguridad | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes protectores | <input type="checkbox"/> Gafas de seguridad | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla respiratoria |
|---|--|--|---|---|---|

Observación Protección del Check-List
Las gafas tienen que ser certificadas.

URL de Directorio de Documentos
<https://nma.com/drive>

URL de Directorio de Imágenes
<https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

Herramientas

- Herramientas adecuadas
- Inspección materiales

- Cableado de herramientas
- Protección de herramientas

Observación Herramientas del Check-List

Enchufes de cableado roto "taladros"-

URL de Directorio de Documentos

<https://nma.com/drive>

URL de Directorio de Imágenes

<https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

Maquinaria

- Luces de maquinaria
- Estanque de combustible
- Motor de maquinaria
- Frenos de maquinaria

- Botón de emergencia maquinaria
- Especies técnicas maquinaria
- Inspección maquinaria

Observación Maquinaria del Check-List

Sin observaciones

URL de Directorio de Documentos

<https://nma.com/drive>


URL de Directorio de Imágenes

<https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

Generar Mejora

Limpiar

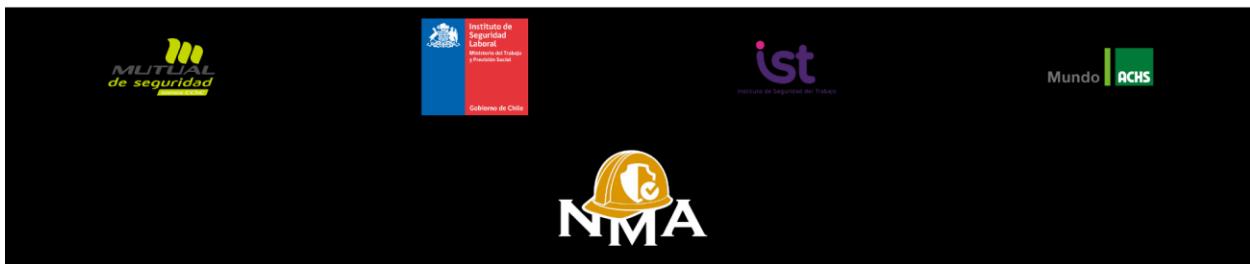

- Aquí debe de ingresar la URL de documentos que usted quiera subir a la plataforma, lo mismo con el directorio de imágenes. Esta acción, corre también para Protección, Herramientas y Maquinaria.

General

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Señaléticas | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de contratos | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de extintores | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones eléctricas | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones sanitarias | <input checked="" type="checkbox"/> Libro de asistencia | <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de incendios | <input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Salidas de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Documentación trabajador | <input checked="" type="checkbox"/> Agua potable | <input checked="" type="checkbox"/> Centro mutual |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|

Observación General del Check-List

Señaléticas de vía de evacuación en mal estado.

URL de Directorio de Documentos URL de Directorio de Imágenes

<https://nma.com/drive> <https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

- Aquí, usted debe de ingresar una observación en base al Check-List que se generó en su momento, en caso contrario, escribir “Sin observaciones”.

General

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Señaléticas | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de contratos | <input checked="" type="checkbox"/> Estado de extintores | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones eléctricas | <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones sanitarias | <input checked="" type="checkbox"/> Libro de asistencia | <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de incendios | <input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Salidas de emergencia | <input checked="" type="checkbox"/> Documentación trabajador | <input checked="" type="checkbox"/> Agua potable | <input checked="" type="checkbox"/> Centro mutual |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|

Observación General del Check-List

Señaléticas de vía de evacuación en mal estado.


URL de Directorio de Documentos URL de Directorio de Imágenes

<https://nma.com/drive> <https://nma.com/drive>

Observación General sobre documentos e imágenes

- Una vez ingresada la información respecto a la mejora, se procede a hacer el registro presionando el botón “Generar Mejora”. Tal como lo muestra la imagen.


Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

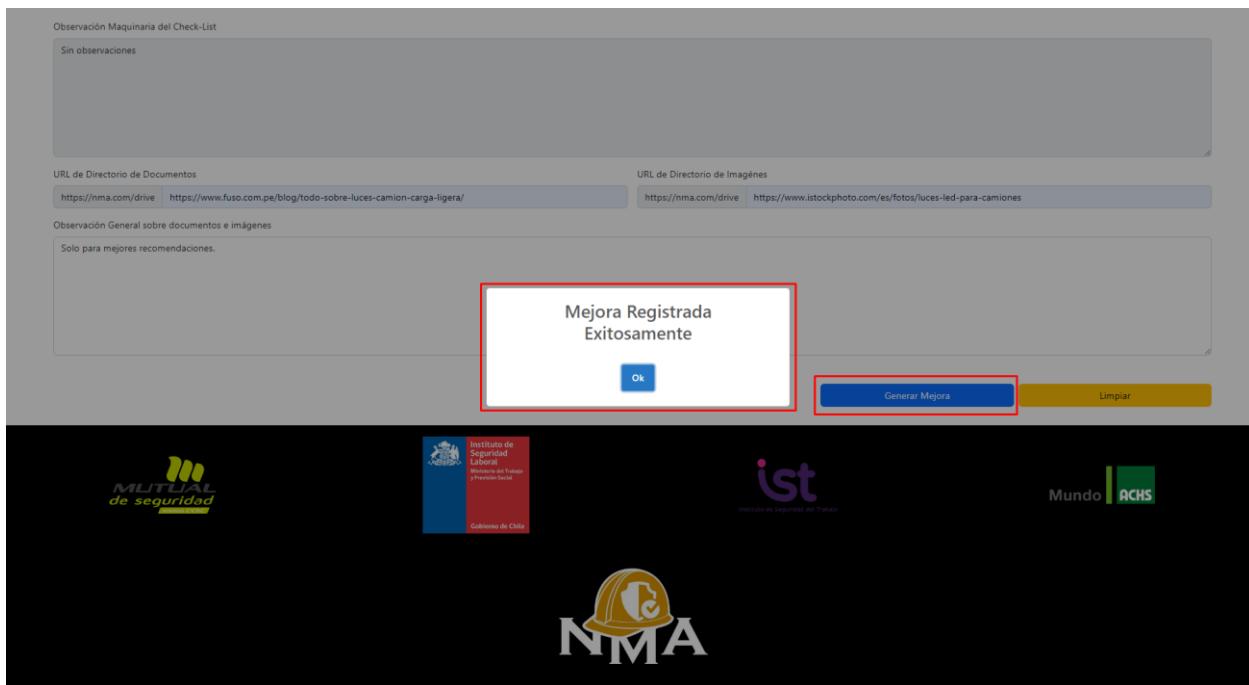

Nota: El siguiente recuadro, hace alusión respecto a cómo deben de ser formadas las observaciones al momento de realizarlas.



Menú Mejoras > Lista de Mejoras

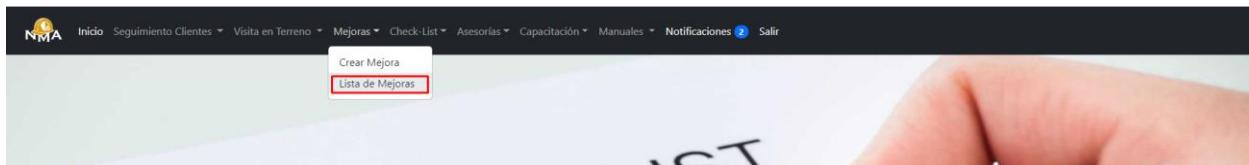

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda listar la creación de mejoras realizadas dependiendo de un listado de Check-List. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

 Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones ⓘ Salir

| Listado de Mejoras | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fecha/Hora Check-List | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Dirección Cliente | Email Cliente | Teléfono Cliente | Opciones | |
| 2022-12-15 00:23:00 | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | Ver Detalle | Modificar Mejora |



- Si usted quiere ver el detalle de alguna mejora generada, debe de presionar el botón "Ver Detalle" el cual lo re direccionará a otra pantalla. Como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado de Mejoras | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fecha/Hora Check-List | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Dirección Cliente | Email Cliente | Teléfono Cliente | Opciones | |
| 2022-12-15 00:23:00 | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | Ver Detalle | Modificar Mejora |

- De esta manera usted puede ver el detalle de la mejora generada.

Nota: el botón "Volver Atrás" lo re direccionará al listado.

 Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones ⓘ Salir

Crear Mejora

Selección de Cliente

| | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Rol | Razón Social | Teléfono |
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | 223466500 |
| Dirección | E-mail | |
| Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | @ servicio.cliente@cbiobio.cl | |

Ingrese los datos y/o documentos y/o imágenes

General

| | | |
|--|---|--|
| Observaciones General | URL de Directorio de Documentos | URL de Directorio de Imágenes |
| Tipos de señalizadas para implementar. | https://nma.com/drive https://www.areatecnologica.com/se%C3%ADalizadas-seguridad.html | https://nma.com/drive https://nma.com/drive |

Protección

| | | |
|--|---|---|
| Observaciones Protección | URL de Directorio de Documentos | URL de Directorio de Imágenes |
| Variados modelos de gafas con altos estándares de seguridad. | https://nma.com/drive http://www.haleco.es/por-que-es-importante-usar-de-gafas-de-seguridad-industrial-en-el-trabajo | https://nma.com/drive https://nma.com/drive |

Herramientas

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Observaciones Herramientas | URL de Directorio de Documentos | URL de Directorio de Imágenes |
| Elementos eléctricos de alta calidad. | https://nma.com/drive https://www.lo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications | https://nma.com/drive https://nma.com/drive |

Maquinaria

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Observaciones Maquinaria | URL de Directorio de Documentos | URL de Directorio de Imágenes |
| Solo para mejores recomendaciones. | https://nma.com/drive https://www.fuso.com.pe/blog/hodo-sobre-luces-camion-carga-ligera/ | https://nma.com/drive https://nma.com/drive |


[Volver Atrás](#)



- Si usted quiere modificar alguna mejora generada, debe de presionar el botón “Modificar Mejora” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado de Mejoras | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fecha/Hora Check-List | Rol Cliente | Razón Social Cliente | Dirección Cliente | Email Cliente | Teléfono Cliente | Opciones | |
| 2022-12-15 00:23:00 | 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | Ver Detalle | Modificar Mejora |

- Aquí, usted ya podrá modificar los campos que están en el recuadro demarcado.

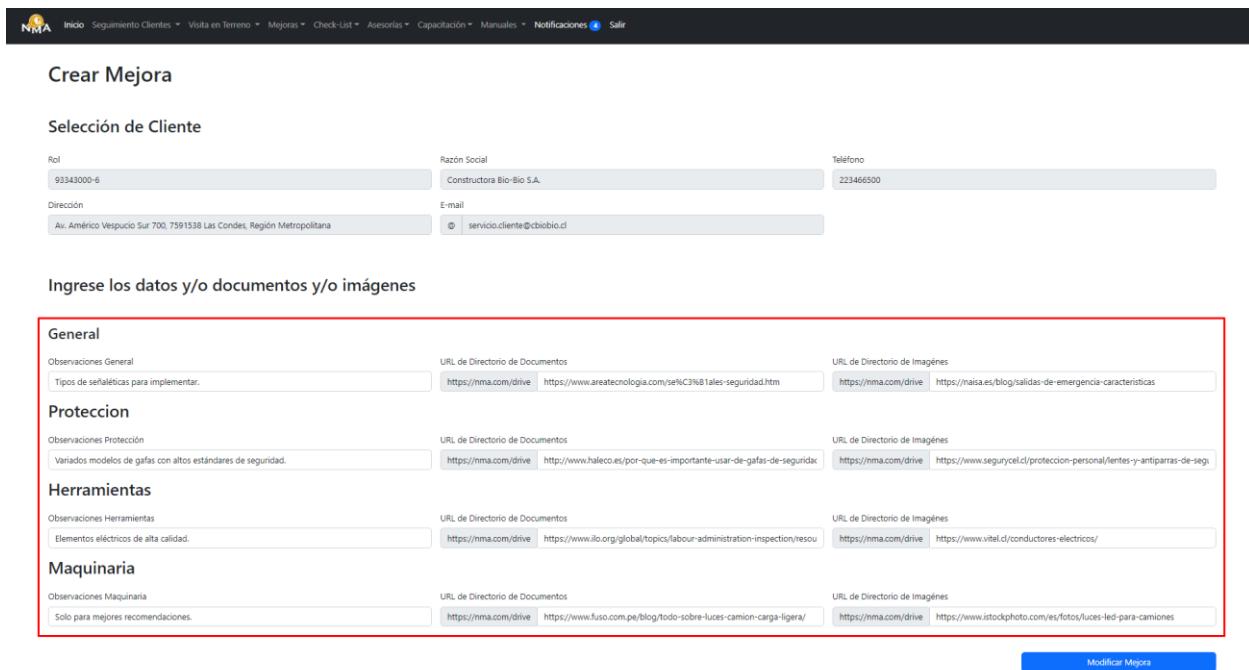

Ingrese los datos y/o documentos y/o imágenes

| | | |
|--|--|--|
| General | | |
| Observaciones General Tipos de señaléticas para implementar. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.areatecnologia.com/se%C3%81ales-seguridad.htm | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://naisa.es/blog/salidas-de-emergencia-caracteristicas |
| Protección | | |
| Observaciones Protección Varios modelos de gafas con altos estándares de seguridad. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive http://www.haleco.es/por-que-es-importante-usar-de-gafas-de-seguridad | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.segurycel.cl/proteccion-personal/lentes-y-antiparras-de-seguridad |
| Herramientas | | |
| Observaciones Herramientas Elementos eléctricos de alta calidad. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resource-centres-and-practices | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.vitel.cl/conductores-electricos/ |
| Maquinaria | | |
| Observaciones Maquinaria Solo para mejores recomendaciones. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.fuso.com.pe/blog/todo-sobre-luces-camion-carga-ligera/ | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.istockphoto.com/es/fotos/luces-led-para-camiones |

[Modificar Mejora](#)

- Como se puede observar en la imagen, se realiza una modificación en uno de los campos, posterior a eso presionamos el botón “Modificar Mejora” para hacer efectivo el cambio.

Ingrese los datos y/o documentos y/o imágenes

General

| | | |
|--|--|--|
| Observaciones General Tipos de sefáleáticas para implementar. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.areatecnologia.com/se%C3%B1ales-seguridad.htm | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://naisa.es/blog/salidas-de-emergencia-caracteristicas |
|--|--|--|

Protección

| | | |
|---|--|--|
| Observaciones Protección Variados modelos de gafas con altos estándares de seguridad. (Deben de tener filtro UV) | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive http://www.haleco.es/por-que-es-importante-usar-de-gafas-de-seguridad | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.segurycel.cl/proteccion-personal/lentes-y-antiparras-de-seguridad |
|---|--|--|


Herramientas

| | | |
|---|--|--|
| Observaciones Herramientas Elementos eléctricos de alta calidad. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resource-centres-and-tools/resource-centres-and-tools-for-the-labour-inspection-processes | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.vitel.cl/conductores-electricos/ |
|---|--|--|


Maquinaria

| | | |
|--|--|--|
| Observaciones Maquinaria Solo para mejores recomendaciones. | URL de Directorio de Documentos https://nma.com/drive https://www.fuso.com.pe/blog/todo-sobre-luces-camion-carga-ligera/ | URL de Directorio de Imágenes https://nma.com/drive https://www.istockphoto.com/es/fotos/luces-led-para-camiones |
|--|--|--|

4. Una vez presionado el botón de “Modificar Mejora” aparecerá el mensaje “Mejora modificada exitosamente” haciéndose de este modo efectivo dicho cambio.

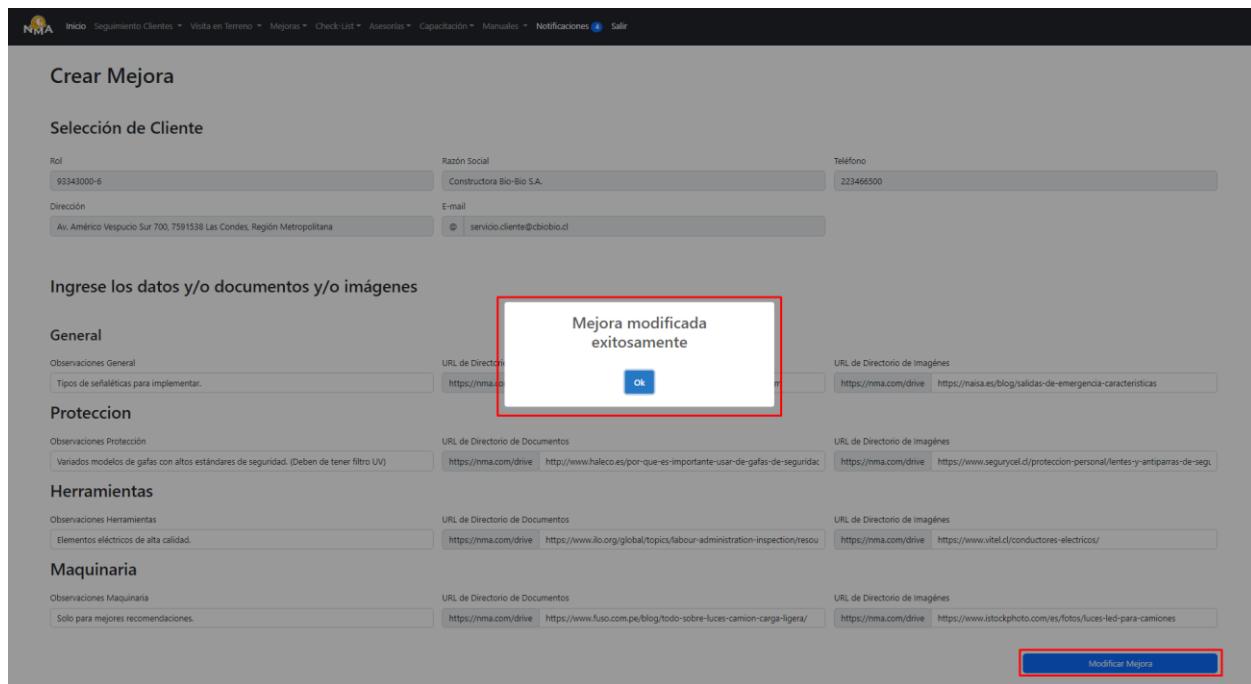

Menú Check-List > Generar Check-List

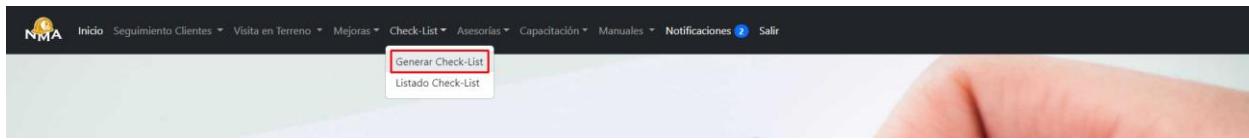

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda generar los Check-List para las visitas a terreno de las empresas clientes.

Este Check-List, está compuesto por 4 tipos de cheques:

- Chequeos generales
- Chequeos de protección
- Chequeos de herramientas
- Chequeos de maquinarias

Cada uno de estos cheques posee campos para seleccionar en caso que se cumpla lo solicitado, caso contrario, existe un campo de observaciones para que usted pueda detallar algún alcance. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

 Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones ⓘ Salir

Lista de Check

Profesional a Cargo

| | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| Rut | Nombre | Apellidos |
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda |
| Teléfono | Correo | |
| 592178477 | jorge.luisfuentes.2013@gmail.com | |

Selección de Cliente

| | |
|----------------|--|
| Rol | Razón Social |
| Seleccione Rol | |
| Teléfono | Dirección |
| E-mail | Fecha Check-List (La fecha debe ser mayor o igual a 15 días) |
| @ | dd-mm-aaaa --::-- |

Chequeos Generales

- Selladoras
- Estado de contratos
- Estado de extintores
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Libro de asistencia
- Alarma de incendios
- Alumbrado de emergencia
- Salidas de emergencia
- Documentación trabajador
- Agua potable
- Centro mutual

Observación Chequeo General

Chequeos de Protección

- Protectores auditivos
- Casco de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes protectores
- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria

Observación Chequeo Protección

Chequeos de Herramientas

- Herramientas adecuadas
- Inspección materiales
- Cabildeo de herramientas
- Protección de herramientas

Observación Chequeo Herramientas

Chequeos de Maquinarias

- Llaves de maquinaria
- Estanque de combustible
- Motor de maquinaria
- Frenos de maquinaria
- Botón de emergencia maquinaria
- Especificaciones maquinaria
- Inspección maquinaria

Observación Chequeo Maquinaria

Guardar Check-List
Unir



MUTUAL
de seguridad



Instituto de
Seguridad e
Higiene en el
Trabajo
Gobierno de Chile




ist
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo



Mundo PCHS

En los datos a completar, debe ingresar lo siguiente:

1. En la casilla rol, se visualizarán todos los clientes registrados y asignados, usted debe seleccionar una de esas opciones. Esto sirve para que a usted le sea más rápido elegir cliente.

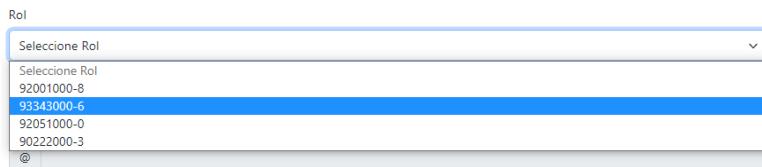


Rol

Seleccione Rol

92001000-8
93343000-6
92051000-0
90222000-3

2. Usted puede seleccionar en el calendario la fecha y hora de la realización del Check-List. Se debe de considerar que la fecha por políticas de la empresa, debe ser mayor o igual a 15 días.

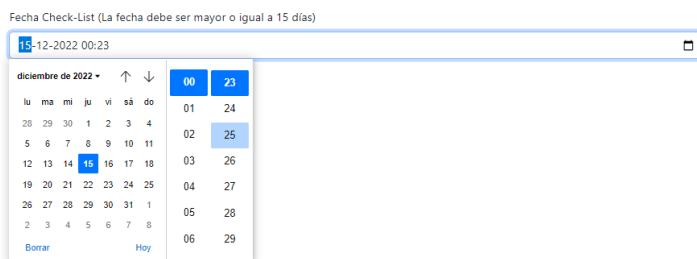

Fecha Check-List (La fecha debe ser mayor o igual a 15 días)

15-12-2022 00:23


diciembre de 2022 ↑ ↓

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| lu | mi | ju | vi | sá | do | | 00 | 23 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 24 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 | 25 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 | 26 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 | 27 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 05 | 28 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06 | 29 |

Borrar Hoy

3. Respecto a los distintos tipos de cheques, usted tiene la opción de seleccionar múltiples campos. Tal como lo muestra la imagen.

Chequeos Generales



- Señaleticas
- Estado de contratos
- Estado de extintores
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Libro de asistencia
- Alarma de incendios
- Alumbrado de emergencia
- Salidas de emergencia
- Documentación trabajador
- Agua potable
- Centro mutual

4. Si usted desea agregar un comentario adicional como observación, puede hacerlo en la siguiente caja de texto, tal como lo muestra la imagen.

Observación Chequeo General

Señaléticas de vía de evacuación en mal estado |

Nota: Los puntos 3 y 4, contemplan las mismas acciones a realizar, para los cheques de protección, cheques de herramientas y cheques de maquinarias.

5. Ya completados todos los campos del Check-List, al presionar el botón “Guardar Check-List”, emergirá el mensaje de “Check-List Registrado Exitosamente” completándose la acción.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

Enchufes de cableado roto "taladros".

Chequeos de Maquinarias

- Juntas de maquinaria
- Estanque de combustible
- Motor de maquinaria
- Freno de maquinaria
- Botón de emergencia maquinaria
- Especies técnicas maquinaria
- Inspección maquinaria

Observación Chequeo Maquinaria

Cumple requerimientos.

Check-List Registrado
Exitosamente

Ok

Guardar Check-List Limpiar



MUTUAL
de seguridad



Instituto de
Seguridad del
Trabajo
Ministerio del Trabajo
y Previsión Social

Santiago de Chile




ist
Instituto de Seguridad del Trabajo

Mundo | 



Menú Check-List > Listado Check-List

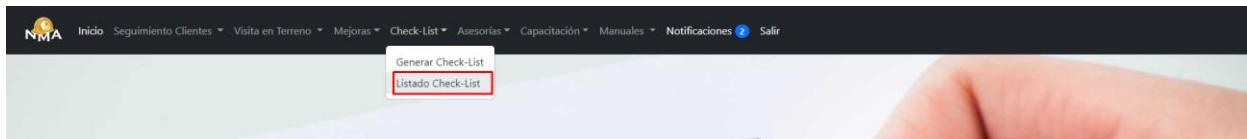

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver y modificar todos los Check-List generados en las visitas a terreno de las empresas clientes.



- Si usted quiere ver en detalle algún Check-List generado, debe de presionar el botón "Ver Detalle" el cual lo re direccionará a otra pantalla. Como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado Check-List | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Rol Cliente | Razón Social Cliente | Dirección Cliente | Email Cliente | Teléfono Cliente | Fecha/Hora Check-List | Opciones | |
| 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | 2022-12-05 10:00:00 | Ver Detalle | Modificar |
| 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | 2022-12-19 10:00:00 | Ver Detalle | Modificar |
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | 2022-12-15 00:23:00 | Ver Detalle | Modificar |
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | 2023-01-06 15:37:00 | Ver Detalle | Modificar |

2. La siguiente imagen mostrara el detalle del Check-List generado en su momento y el cliente correspondiente.

Nota: el botón “Volver Atrás” lo re direccionará al listado.

Lista de Check

Profesional a Cargo

| | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|
| Rut | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda |
| 20579019-6 | | |
| Teléfono | Correo | |
| 952178477 | jorgeluisfuentes.2013@gmail.com | |

Selección de Cliente

| | |
|-----------------------------|--|
| Rol | Razón Social |
| 93343000-6 | Constructora Bío-Bío S.A. |
| Teléfono | Dirección |
| 223466500 | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana |
| E-mail | Fecha Check-List |
| servicio.cliente@cbiobio.cl | 18-12-2022 15:37 |

Chequeos Generales

- Señaléticas
- Estado de contratos
- Estado de extintores
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Libro de asistencia
- Acciones de prevención
- Alumbrado de emergencia
- Calidad de agua potable
- Documentación trabajador
- Agua potable
- Centro mutual

Observación Chequeo General

Señaléticas de vía de evacuación en mal estado.


Chequeos de Maquinarias

- Luces de maquinaria
- Estanque de combustible
- Motor de maquinaria
- Frenos de maquinaria
- Botón de emergencia maquinaria
- Especies técnicas maquinaria
- Inspección maquinaria

Observación Chequeo Maquinaria

Sin observaciones


Volver Atrás

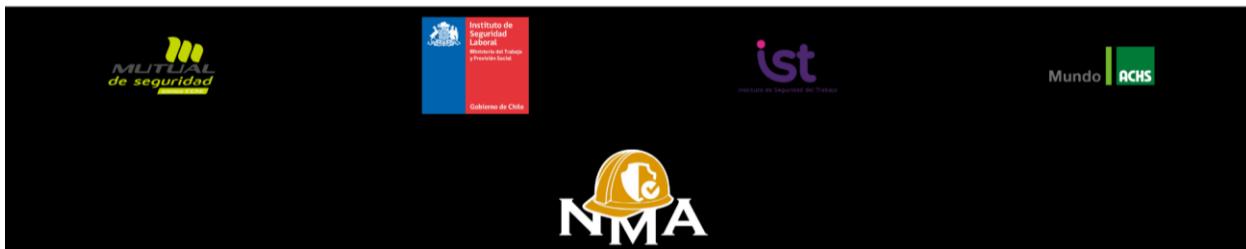

3. Si usted quiere modificar algún Check-List generado, debe de presionar el botón “Modificar” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado Check-List | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|
| Rol Cliente | Razón Social Cliente | Dirección Cliente | Email Cliente | Teléfono Cliente | Fecha/Hora Check-List | Opciones |
| 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | 2022-12-05 10:00:00 | Ver Detalle Modificar |
| 92001000-8 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | 2022-12-19 10:00:00 | Ver Detalle Modificar |
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | servicio.cliente@cbiobio.cl | 223466500 | 2022-12-15 00:23:00 | Ver Detalle Modificar |

4. Aquí, usted puede modificar cualquiera de los campos registrados con anterioridad. Como lo muestra la imagen, se pueden modificar los campos demarcados.

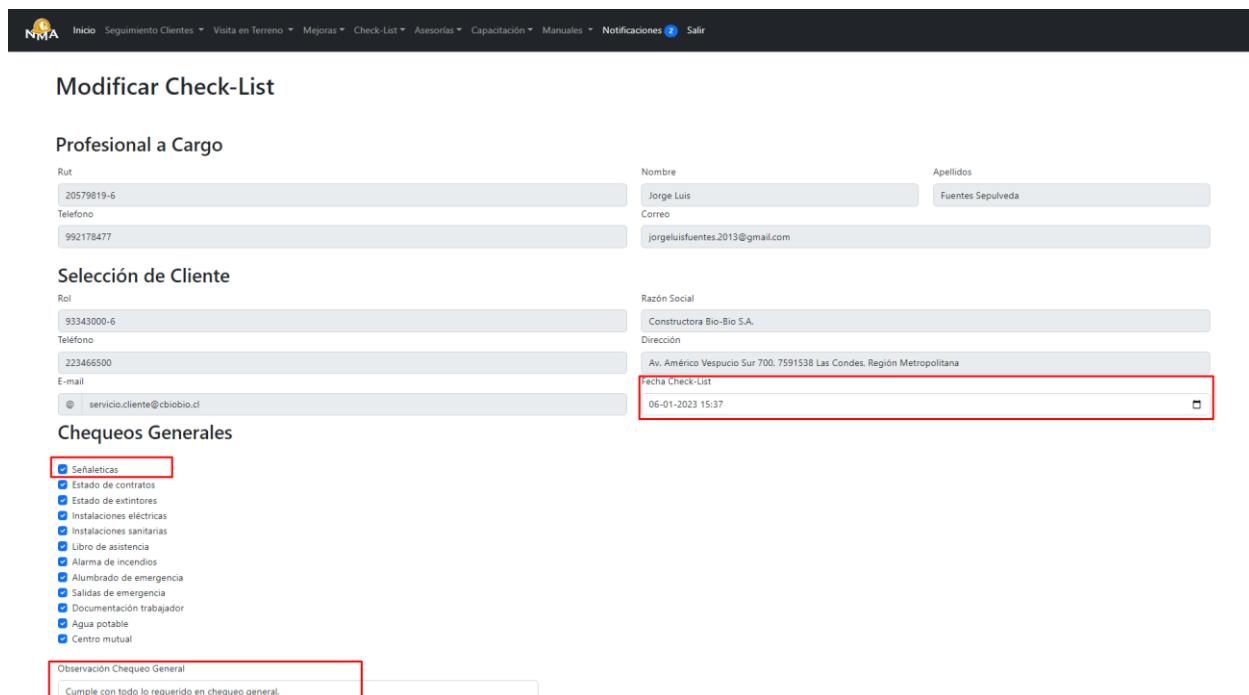

The screenshot shows the 'Modificar Check-List' page. It includes sections for 'Profesional a Cargo' (Professional assigned), 'Selección de Cliente' (Client Selection), and 'Chequeos Generales' (General Checks). A red box highlights the 'Fecha Check-List' field in the client selection section. Another red box highlights the 'Observación Chequeo General' field in the general checks section.

| Rut | Nombre | Apellidos |
|------------|------------|---------------------------------|
| 20579819-6 | Jorge Luis | Fuentes Sepulveda |
| Telefono | Correo | jorgeluisfuentes.2013@gmail.com |

| Rol | Razón Social |
|--|--|
| 93343000-6 | Constructora Bio-Bio S.A. |
| Telefono | Dirección |
| 223466500 | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana |
| E-mail | Fecha Check-List |
| <input type="text"/> servicio.cliente@cbiobio.cl | 06-01-2023 15:37 <input type="button" value=""/> |

Chequeos Generales

- Señaléticas
- Estado de contratos
- Estado de extintores
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Libro de asistencia
- Alarma de incendios
- Alumbrado de emergencia
- Salidas de emergencia
- Documentación trabajador
- Agua potable
- Centro mutual

Observación Chequeo General
Cumple con todo lo requerido en chequeo general.

5. Ya modificados los campos del Check-List, al presionar el botón “Guardar Check-List”, emergerá el mensaje de “Check-List Registrado Exitosamente” completándose la acción. Tal como lo muestra la imagen.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

Cheques de Maquinarias

- Luces de maquinaria
- Estanque de combustible
- Motor de maquinaria
- Frenos de maquinaria
- Botón de emergencia maquinaria
- Especies técnicas maquinaria
- Inspección maquinaria

Observación Chequeo Maquinaria
Cumple requerimientos.

Check-List Registrado Exitosamente

Ok

Guardar Check-List **Limpiar**








Menú Asesorías > Lista de Asesorías

NMA Inicio Seguimiento Clientes Visita en Terreno Mejoras Check-List Asesorías Capacitación Manuales Notificaciones Salir

Lista de Asesorías

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver el listado de asesorías generadas por el cliente.

NMA Inicio Seguimiento Clientes Visita en Terreno Mejoras Check-List Asesorías Capacitación Manuales Notificaciones Salir

Listado de Asesorías Solicitadas por Cliente

| Razón Social | Rol | Dirección | Correo | Teléfono | Opción |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------|----------------------|
| Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 92001000-8 | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura. Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | Ver Solicitud |




- Si usted quiere ver el detalle de alguna solicitud realizada por parte de algún cliente, debe de presionar el botón “Ver Solicitud” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado de Asesorías Solicitadas por Cliente | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Razón Social | Rol | Dirección | Correo | Teléfono | Opción |
| Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 92001000-8 | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | servicio.cliente@pepsico.cl | 800395176 | Ver Solicitud |

- Aquí, usted puede ver el cliente solicitante, el tipo de asesoría requerida y el detalle de la misma con una breve descripción. En base a lo mismo, usted puede dar respuesta a esa asesoría en el campo seleccionado, tal como lo muestra la imagen.

Nota: esta respuesta dada, posteriormente podrá ser visualizada por el cliente solicitante.

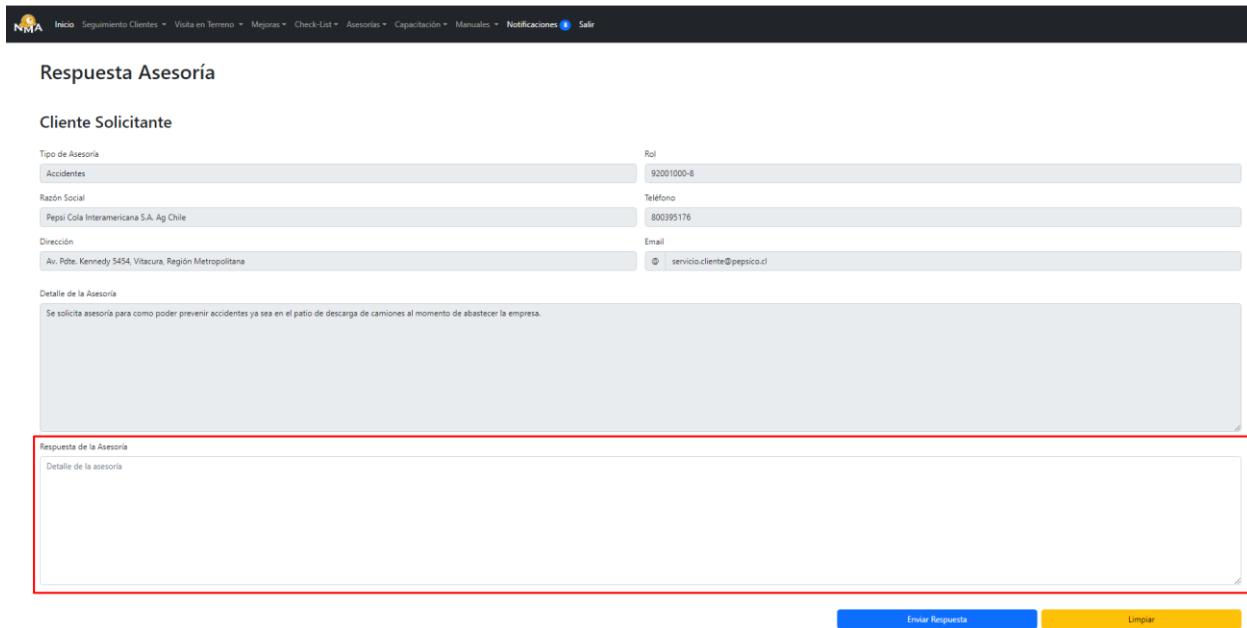

Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones Salir

Respuesta Asesoria

Cliente Solicitante

| | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de Asesoria Accidentes | Rol 92001000-8 |
| Razón Social Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | Teléfono 800395176 |
| Dirección Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Email servicio.cliente@pepsico.cl |


Detalle de la Asesoria
Se solicita asesoria para como poder prevenir accidentes ya sea en el patio de descarga de camiones al momento de abastecer la empresa.

Respuesta de la Asesoria
Detalle de la asesoria

Enviar Respuesta **Limpiar**


- Ya completado el campo de respuesta de la asesoría, al presionar el botón “Enviar Respuesta”, emergirá el mensaje de “Asesoría Reportada Exitosamente” completándose la acción.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

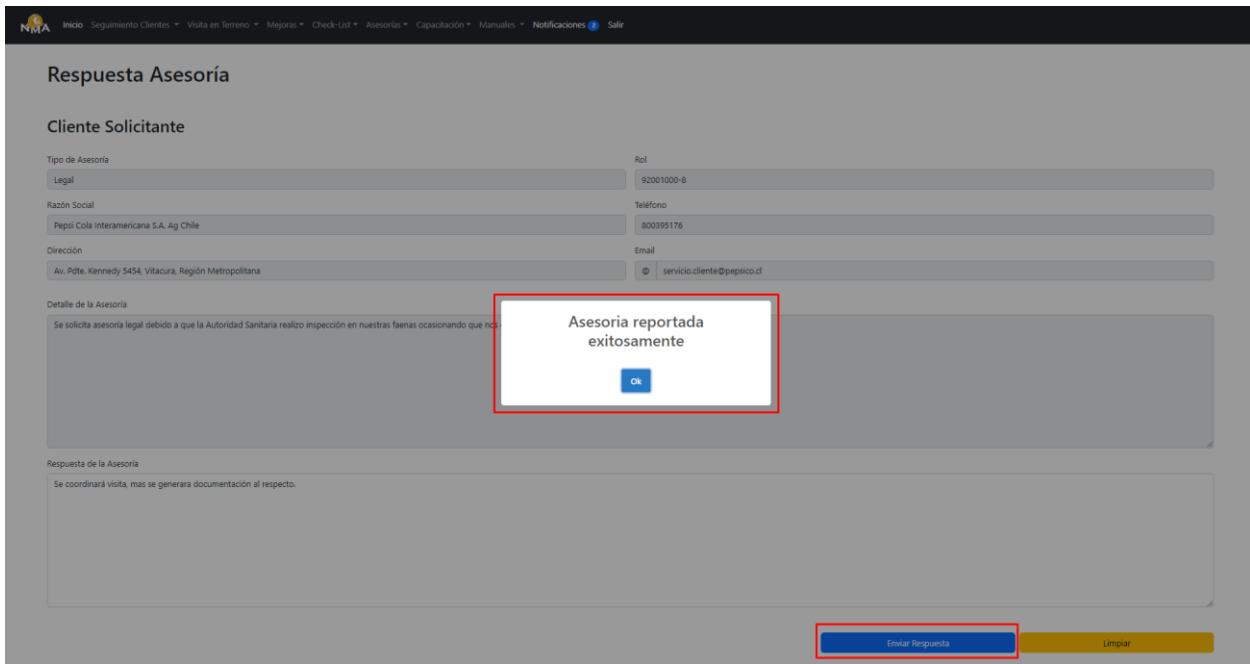


The screenshot shows a web application interface for managing client advice. At the top, there's a navigation bar with links like 'Inicio', 'Seguimiento Clientes', 'Visita en Terreno', 'Mejoras', 'Check-List', 'Asesorías', 'Capacitación', 'Manuales', 'Notificaciones', and 'Salir'. Below the navigation, the title 'Respuesta Asesoría' is displayed. A section titled 'Cliente Solicitante' contains fields for 'Tipo de Asesoría' (Legal), 'Razón Social' (Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile), 'Dirección' (Av. Pte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana), 'Rol' (92001000-8), 'Teléfono' (800395176), and 'Email' (servicio.cliente@pepsico.cl). A 'Detalle de la Asesoría' box contains the text: 'Se solicita asesoría legal debido a que la Autoridad Sanitaria realizó inspección en nuestras faenas ocasionando que no...'. A red box highlights a message box that says 'Asesoría reportada exitosamente' with an 'Ok' button. At the bottom, there's a 'Respuesta de la Asesoría' section with the note 'Se coordinará visita, mas se generara documentación al respecto.' and a row of buttons with 'Enviar Respuesta' and 'Limpiar' highlighted with a red box.

Menú Capacitación > Crear Capacitación

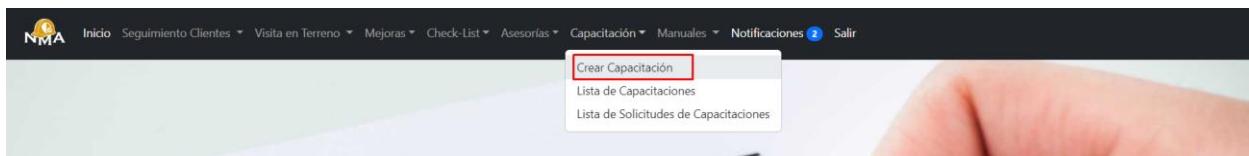

El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda crear una capacitación a un determinado cliente solicitante.

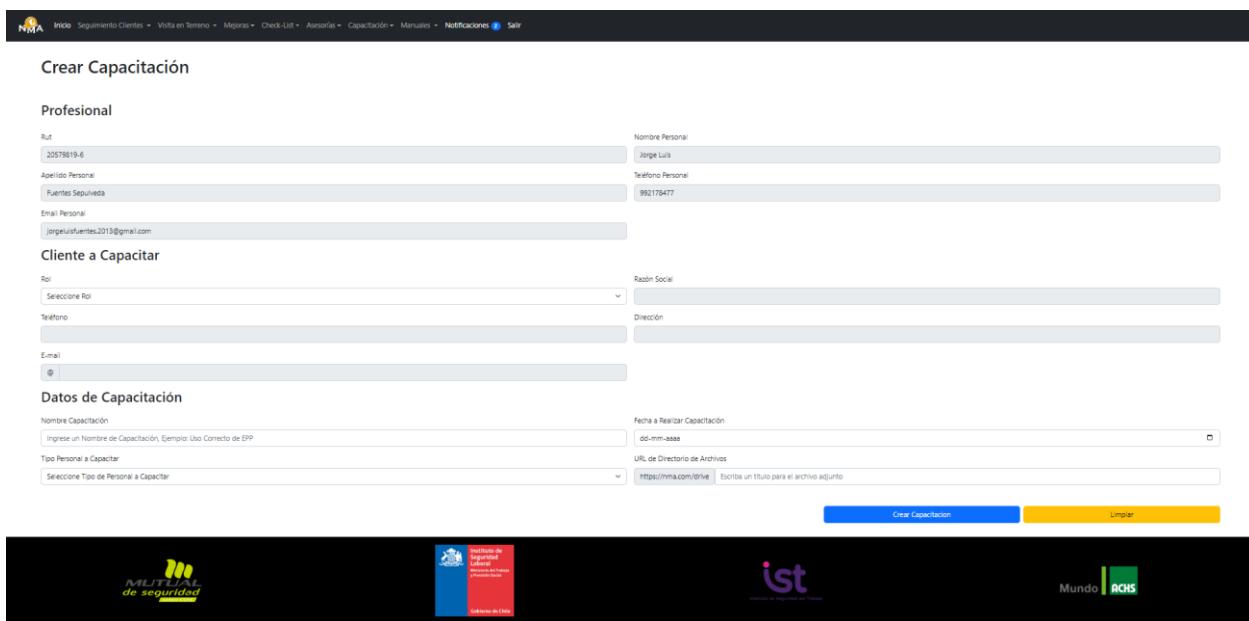

Crear Capacitación

Profesional

Rut: 2057819-6
Apellido Personal: Fuentes Sepulveda
Email Personal: jorgeufsufuentes.2013@gmail.com

Cliente a Capacitar

Rol: Seleccion Rol: **93343000-5**
Teléfono: Dirección:
E-mail:

Datos de Capacitación

Nombre Capacitación: Ingrese un Nombre de Capacitación, Ejemplo: Uso Correcto de EPP
Fecha a Realizar Capacitación: dd-mm-aaaa
Tipo Personal a Capacitar: Seleccion Tipo de Personal a Capacitar: **Uso de extintores**
URL de Directorio de Archivos: <https://nma.com/drive> | Escriba un título para el archivo adjunto

Buttons: Crear Capacitación (Blue), Limpiar (Yellow)

1. En la casilla rol, usted debe seleccionar una de esas opciones correspondientes. Esto sirve para que a usted le sea más rápido elegir el cliente.



2. En este campo, usted debe ingresar el nombre de la capacitación a realizar. Tal como lo muestra la siguiente imagen.




Nombre Capacitación
Uso de extintores


3. En la casilla Tipo Personal a Capacitar, usted debe seleccionar una de esas opciones. Esto sirve para que a usted le sea más rápido elegir el cliente.



4. Seleccionar en calendario la fecha a realizar la capacitación. Tal como lo muestra la siguiente imagen.




5. En este campo, usted debe ingresar la URL como apoyo a la capacitación. Tal como lo muestra la siguiente imagen.



6. Ya completados todos los campos solicitados de la capacitación, al presionar el botón “Crear Capacitación”, emergirá el mensaje de “Capacitación Creada Exitosamente” completándose la acción.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

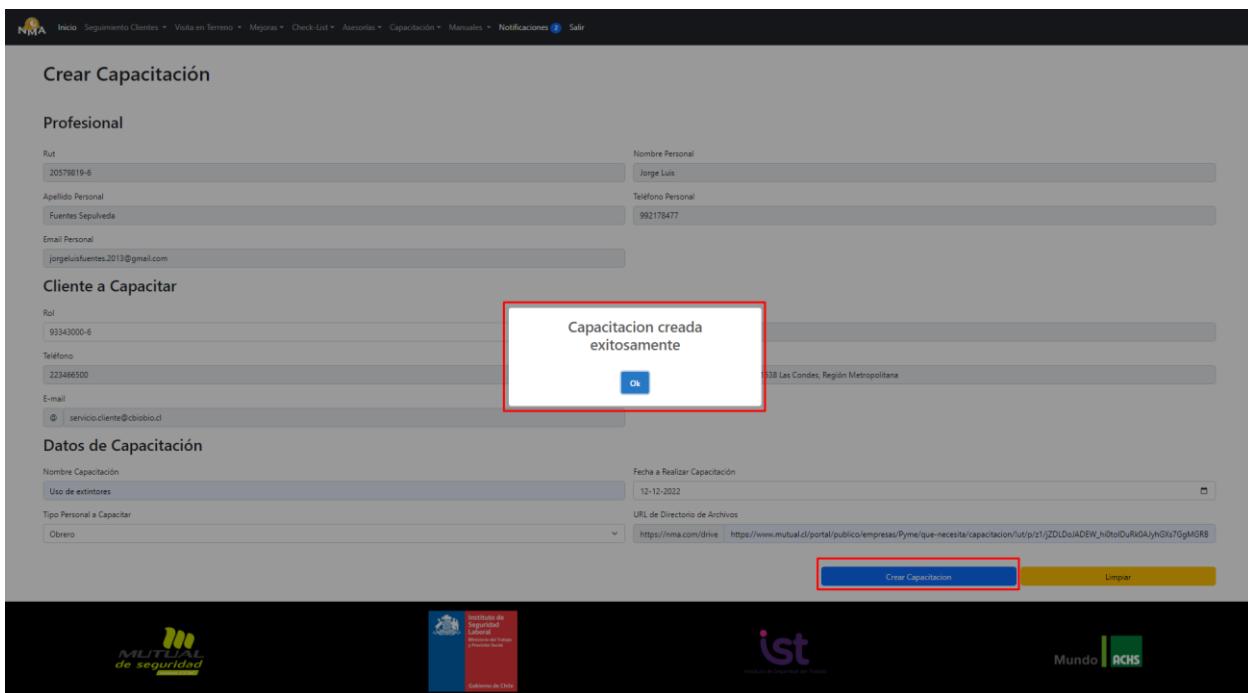


The screenshot shows the 'Crear Capacitación' (Create Training) page. In the 'Datos de Capacitación' (Training Data) section, there is a modal window with the message 'Capacitacion creada exitosamente' (Training created successfully) and an 'Ok' button. The 'Crear Capacitación' button at the bottom of the page is also highlighted with a red box.


Menú Capacitación > Lista de Capacitaciones




El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver la lista de capacitaciones creadas a determinados clientes a seleccionar.

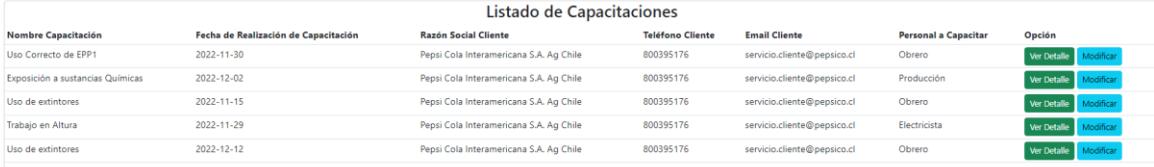

| Listado de Capacitaciones | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Nombre Capacitación | Fecha de Realización de Capacitación | Razón Social Cliente | Teléfono Cliente | Email Cliente | Personal a Capacitar | Opción |
| Uso Correcto de EPP1 | 2022-11-30 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Exposición a sustancias Químicas | 2022-12-02 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Producción | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-11-15 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Trabajo en Altura | 2022-11-29 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Electricista | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-12-12 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |

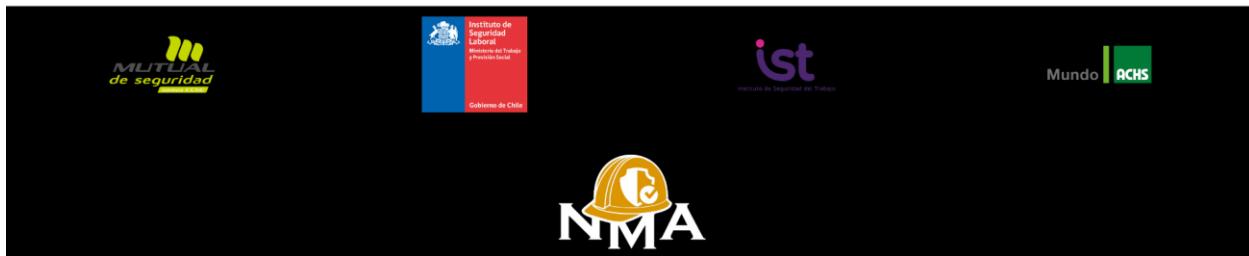


- Si usted quiere ver el detalle de alguna capacitación creada hacia algún cliente, debe de presionar el botón “Ver Detalle” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

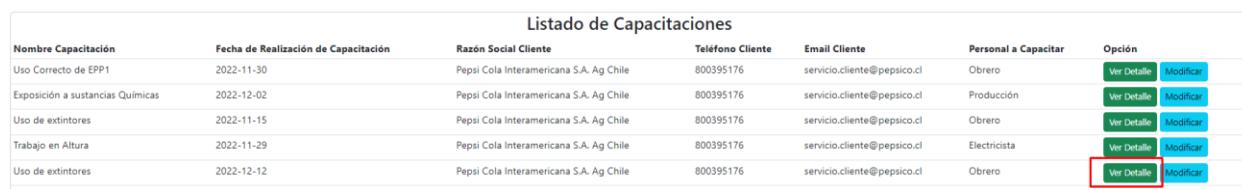

| Listado de Capacitaciones | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Nombre Capacitación | Fecha de Realización de Capacitación | Razón Social Cliente | Teléfono Cliente | Email Cliente | Personal a Capacitar | Opción |
| Uso Correcto de EPP1 | 2022-11-30 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Exposición a sustancias Químicas | 2022-12-02 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Producción | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-11-15 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Trabajo en Altura | 2022-11-29 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Electricista | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-12-12 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |


2. De esta manera se detallará toda la información correspondiente a dicha capacitación.

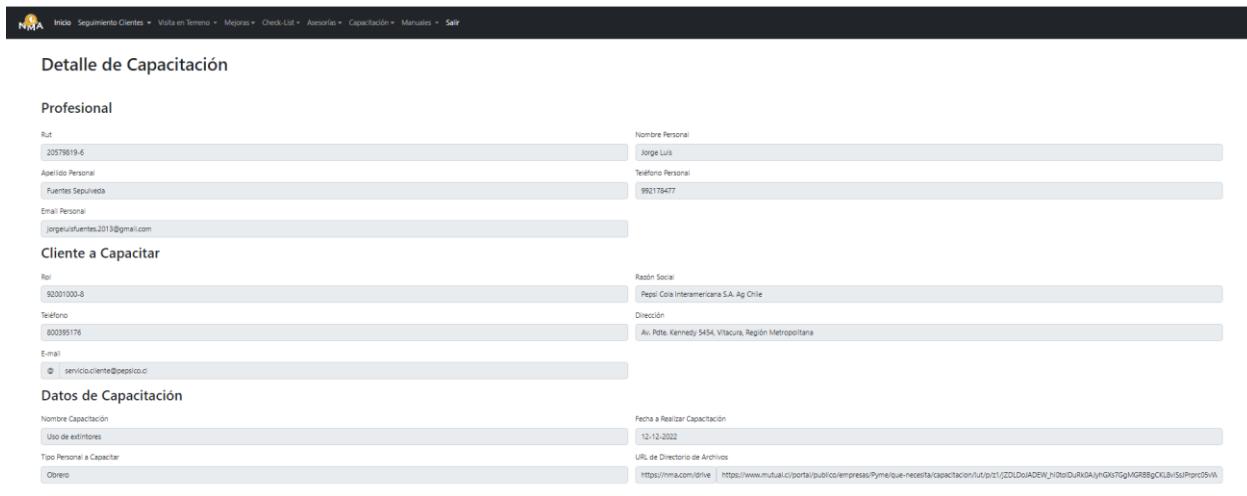

3. Si usted desea realizar la modificación de alguna capacitación creada hacia algún cliente, debe de presionar el botón “Modificar” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado de Capacitaciones | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Nombre Capacitación | Fecha de Realización de Capacitación | Razón Social Cliente | Teléfono Cliente | Email Cliente | Personal a Capacitar | Opción |
| Uso Correcto de EPP1 | 2022-11-30 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Exposición a sustancias Químicas | 2022-12-02 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Producción | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-11-15 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |
| Trabajo en Altura | 2022-11-29 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Electricista | Ver Detalle Modificar |
| Uso de extintores | 2022-12-12 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | servicio.cliente@pepsico.cl | Obrero | Ver Detalle Modificar |

4. Dicha modificación, podrá ser realizada a cualquiera de los campos ingresados al momento de la creación. Tal como lo muestra la imagen en el recuadro demarcado.

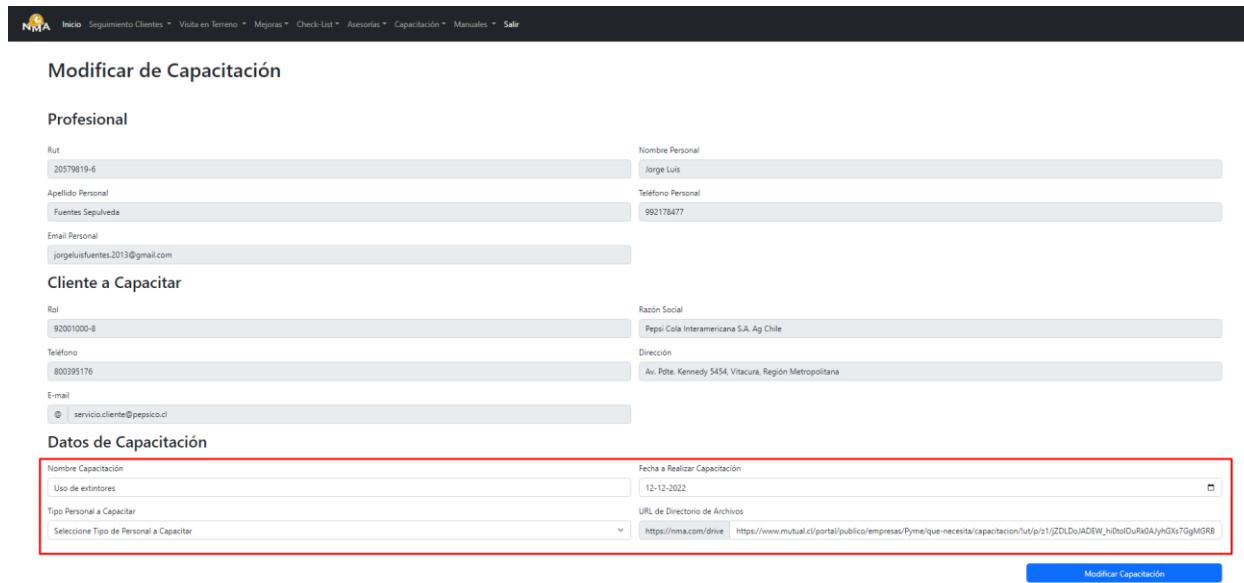

Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejores ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Salir

Modificar de Capacitación

Profesional

Rut: 20579819-6 Nombre Personal: Jorge Luis
 Apellido Personal: Fuentes Sepulveda Teléfono Personal: 992178477
 Email Personal: jorgefuentes2013@gmail.com

Cliente a Capacitar


Rol: 92001000-8 Razón Social: Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile
 Teléfono: 800395176 Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana
 E-mail: servicio.cliente@pepsico.cl

Datos de Capacitación

| | |
|--|---|
| Nombre Capacitación: Uso de extintores | Fecha a Realizar Capacitación: 12-12-2022 |
| Tipo Personal a Capacitar: | URL de Directorio de Archivos: https://www.mutual.cl/portal/publico/empresas/Pyme/que-necesita/capacitacion/?ut/p/21/ZDLDsJADEW_h0tslDUxQAJyGkzTgMGRB |
| Selección Tipo de Personal a Capacitar | |

Modificar Capacitación

5. Ya con los datos modificados, al presionar el botón “Modificar Capacitación”, emergirá el mensaje de “Capacitación Modificada Exitosamente” completándose la acción tal como lo muestra la imagen.

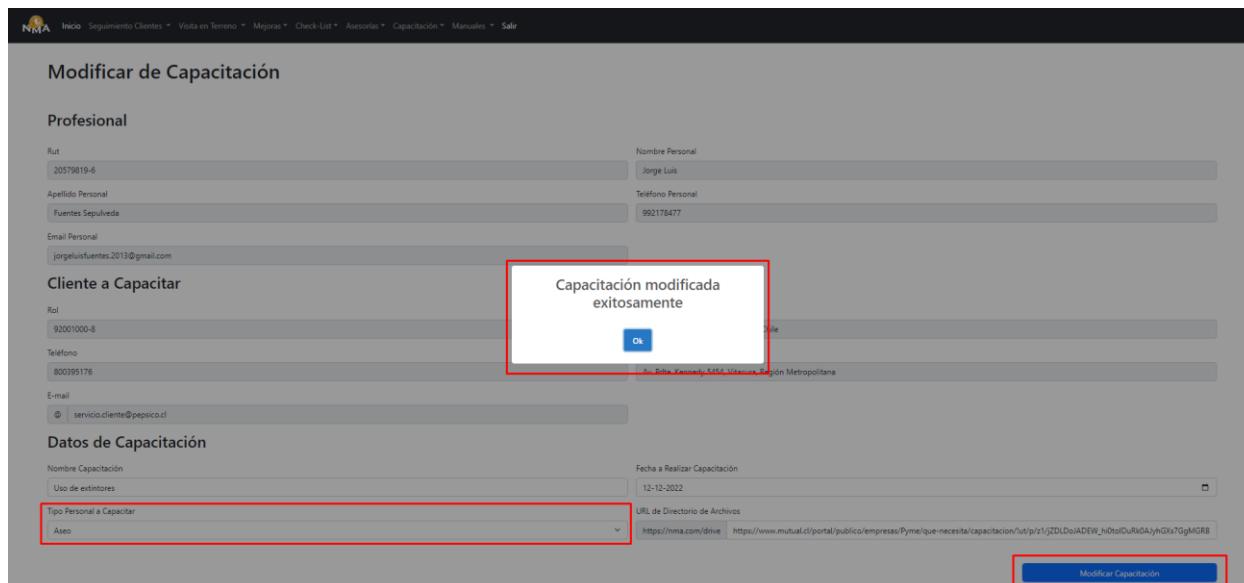

Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejores ▾ Check-List ▾ Asesorías ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Salir

Modificar de Capacitación

Profesional

Rut: 20579819-6 Nombre Personal: Jorge Luis
 Apellido Personal: Fuentes Sepulveda Teléfono Personal: 992178477
 Email Personal: jorgefuentes2013@gmail.com

Cliente a Capacitar

Rol: 92001000-8 Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana
 Teléfono: 800395176
 E-mail: servicio.cliente@pepsico.cl

Datos de Capacitación

Capacitación modificada exitosamente

Ok

| | |
|--|---|
| Nombre Capacitación: Uso de extintores | Fecha a Realizar Capacitación: 12-12-2022 |
| Tipo Personal a Capacitar: Asociado | URL de Directorio de Archivos: https://www.mutual.cl/portal/publico/empresas/Pyme/que-necesita/capacitacion/?ut/p/21/ZDLDsJADEW_h0tslDUxQAJyGkzTgMGRB |
| Selección Tipo de Personal a Capacitar | |

Modificar Capacitación

Menú Capacitación > Lista de Solicituds de Capacitaciones



El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver la lista de solicitudes de capacitaciones generadas por determinados clientes.



| Listado de Capacitaciones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Nombre Solicitud Capacitación | Fecha Solicitud Capacitación | Razón Social | Teléfono Cliente | Dirección Cliente | Tipo Personal a Capacitar | Opción |
| Uso Correcto de EPP | 2022-10-30 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Electricista | Ver Solicitud |
| Uso correcto de extintores | 2022-11-16 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Electricista | Ver Solicitud |
| Uso de maquinaria pesada | 2022-12-20 | Empresas CMPC S.A. | 224412000 | Agustinas 1343, Piso 3, Santiago, Región Metropolitana | Conductores | Ver Solicitud |



- Si usted quiere ver en detalle la solicitud de alguna capacitación solicitada por algún cliente, debe de presionar el botón “Ver Solicitud” el cual lo re direccionará a otra pantalla. Tal como lo muestra la siguiente imagen.

| Listado de Capacitaciones | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Nombre Solicitud Capacitación | Fecha Solicitud Capacitación | Razón Social | Teléfono Cliente | Dirección Cliente | Tipo Personal a Capacitar | Opción |
| Uso Correcto de EPP | 2022-10-30 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | Av. Pdte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Electricista | Ver Solicitud |

- De esta manera usted podrá ver el detalle de la capacitación solicitada, en donde además, usted debe de agregar la URL de capacitación a realizar. Tal como lo muestra la imagen en el recuadro.

NMA Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesoría ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones ▾ Salir

Detalle de Capacitación

Profesional

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Rut | Nombre Personal |
| 20579819-6 | Jorge Luis |
| Apellido Personal | Teléfono Personal |
| Fuentes Sepulveda | 992178477 |
| Email Personal | |
| jorgeufsantes2013@gmail.com | |

Datos de Capacitación

| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre Capacitación Solicitada | Fecha a Realizar Capacitación |
| Uso Correcto de EPP | 30-10-2022 |
| URL de Capacitación a Realizar | Tipo Persona a Capacitar |
| https://nma.com/drive/ | Electricista |

Cliente a Capacitar

| | |
|-----------------------------|---|
| Rol | Razón Social |
| 92001000-8 | Repsol Cola Interamericana S.A Ag Chile |
| Teléfono | Dirección |
| 800399176 | Av. Pte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana |
| E-mail | |
| servicio.cliente@pepsico.cl | |

[Crear Capacitación](#) [Limpiar](#)

3. Ya con la URL ingresada, al presionar el botón “Crear Capacitación”, emergirá el mensaje de “Capacitación Creada Exitosamente” completándose la acción tal como lo muestra la imagen.

Nota: el botón “Limpiar” borrara todos los campos ya completados.

NMA Inicio Seguimiento Clientes ▾ Visita en Terreno ▾ Mejoras ▾ Check-List ▾ Asesoría ▾ Capacitación ▾ Manuales ▾ Notificaciones ▾ Salir

Detalle de Capacitación

Profesional

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Rut | Nombre Personal |
| 20579819-6 | Jorge Luis |
| Apellido Personal | Teléfono Personal |
| Fuentes Sepulveda | 992178477 |
| Email Personal | |
| jorgeufsantes2013@gmail.com | |

Datos de Capacitación

| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre Capacitación Solicitada | Fecha a Realizar Capacitación |
| Uso Correcto de EPP | 30-10-2022 |
| URL de Capacitación a Realizar | |
| https://nma.com/drive/ | |

Cliente a Capacitar

| | |
|-----------------------------|---|
| Rol | Razón Social |
| 92001000-8 | Repsol Cola Interamericana S.A Ag Chile |
| Teléfono | Dirección |
| 800399176 | Av. Pte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana |
| E-mail | |
| servicio.cliente@pepsico.cl | |

Capacitación creada exitosamente

[Ok](#)


[Crear Capacitación](#) [Limpiar](#)

MULTISAL de seguridad **ist Instituto de Seguridad del Trabajo** **Mundo ACHS**

Menú Manuales > Manual de Usuarios



El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda descargar el manual de usuario del sistema en formato PDF, el cual contendrá todas las funcionalidades para su uso.

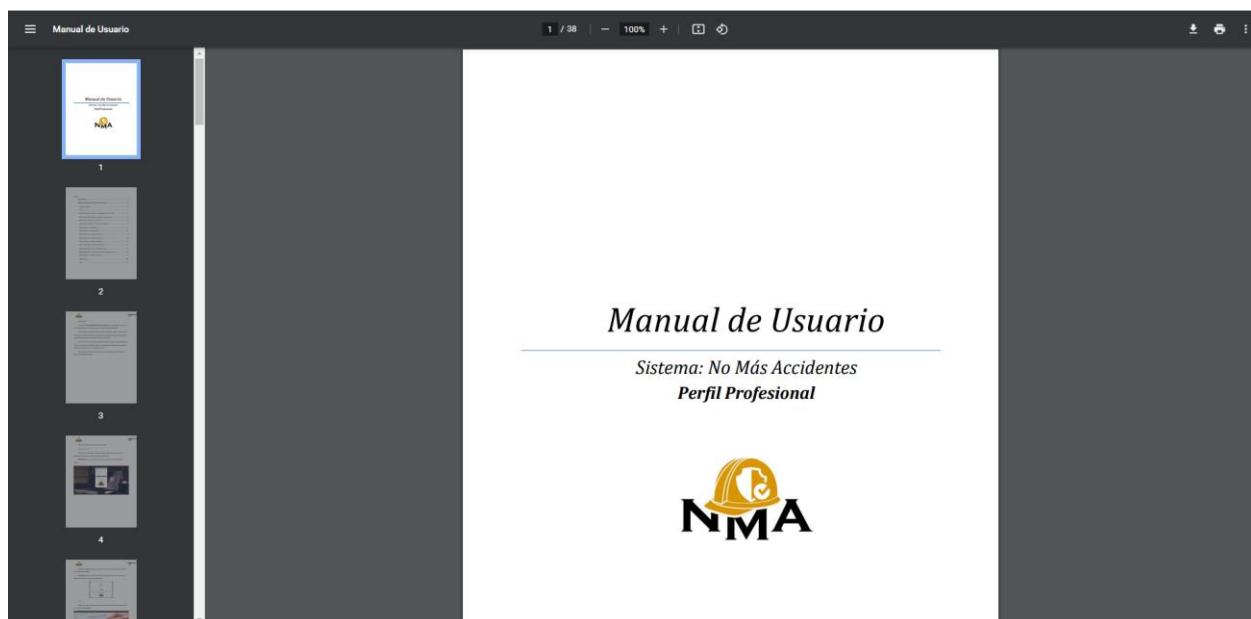A screenshot of a PDF viewer window. The title bar says 'Manual de Usuario'. The main area shows the first page of the manual, which has a dark background and light text. The page is titled 'Manual de Usuario' and includes the text 'Sistema: No Más Accidentes' and 'Perfil Profesional'. The sidebar on the left shows thumbnails of the first four pages of the manual, each labeled with a number (1, 2, 3, 4). The top right corner of the window shows the page number '1 / 38' and zoom controls.

Notificaciones



El objetivo de este módulo, es para que el profesional pueda ver un listado general de notificaciones generadas tanto del administrador como por parte de clientes asignados.


- Como se logra visualizar en la imagen, se muestra el tipo de actividad realizada y la acción generada por el tipo de perfil.

| Notificaciones | |
|--|---------------------|
| Solicitud de Capacitación | 2022-12-04 21:41:00 |
| El Cliente Constructora Bio-Bio S.A. a solicitado una capacitación, para el 2023-06-01 | |
| Reporte de Accidente | 2022-12-04 21:04:00 |
| El Cliente Constructora Bio-Bio S.A. a reportado un accidente | |
| Reporte de Accidente | 2022-12-04 21:21:00 |
| El Cliente Constructora Bio-Bio S.A. a reportado un accidente | |
| Solicitud de Asesoría | 2022-12-04 20:59:00 |
| El Cliente Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile a solicitado una asesoría nueva | |
| Solicitud de Capacitación | 2022-12-04 20:52:00 |
| El Cliente Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile a solicitado una capacitación, para el 2023-01-10 | |
| Reporte de Accidente | 2022-12-04 20:51:00 |
| El Cliente Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile a reportado un accidente | |
| Asignación Realizada | 2022-11-24 22:06:18 |
| Se le ha asignado al Cliente Constructora Bio-Bio S.A. | |
| Asignación Realizada | 2022-11-24 22:06:09 |
| Se le ha asignado al Cliente Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | |



- Si usted quiere ver en detalle alguna de las notificaciones, tiene que hacer click en la que desee, el cual lo redirigirá a un listado, y de esta manera acceder a opciones para ver más en detalle dicha notificación. Tal como lo muestra la imagen.

| | |
|--|---------------------|
| Solicitud de Capacitación | 2022-12-04 21:41:00 |
| El Cliente Constructora Bio-Bio S.A. a solicitado una capacitación, para el 2023-06-01 | |



| Listado de Capacitaciones | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|
| Nombre Solicitud Capacitación | Fecha Solicitud Capacitación | Razón Social | Teléfono Cliente | Dirección Cliente | Tipo Personal a Capacitar | Opción | |
| Curso de Manejo para maquinaria trapeadora | 2023-01-10 | Pepsi Cola Interamericana S.A. Ag Chile | 800395176 | Av. Pte. Kennedy 5454, Vitacura, Región Metropolitana | Producción | Ver Detalles | |
| Seguridad en el trabajo | 2023-06-01 | Constructora Bio-Bio S.A. | 223466500 | Av. Américo Vespucio Sur 700, 7591538 Las Condes, Región Metropolitana | Obra | Ver Detalles | |



[Salir](#)

Para salir presione el botón “Salir”. Tal como lo indica la siguiente imagen.

