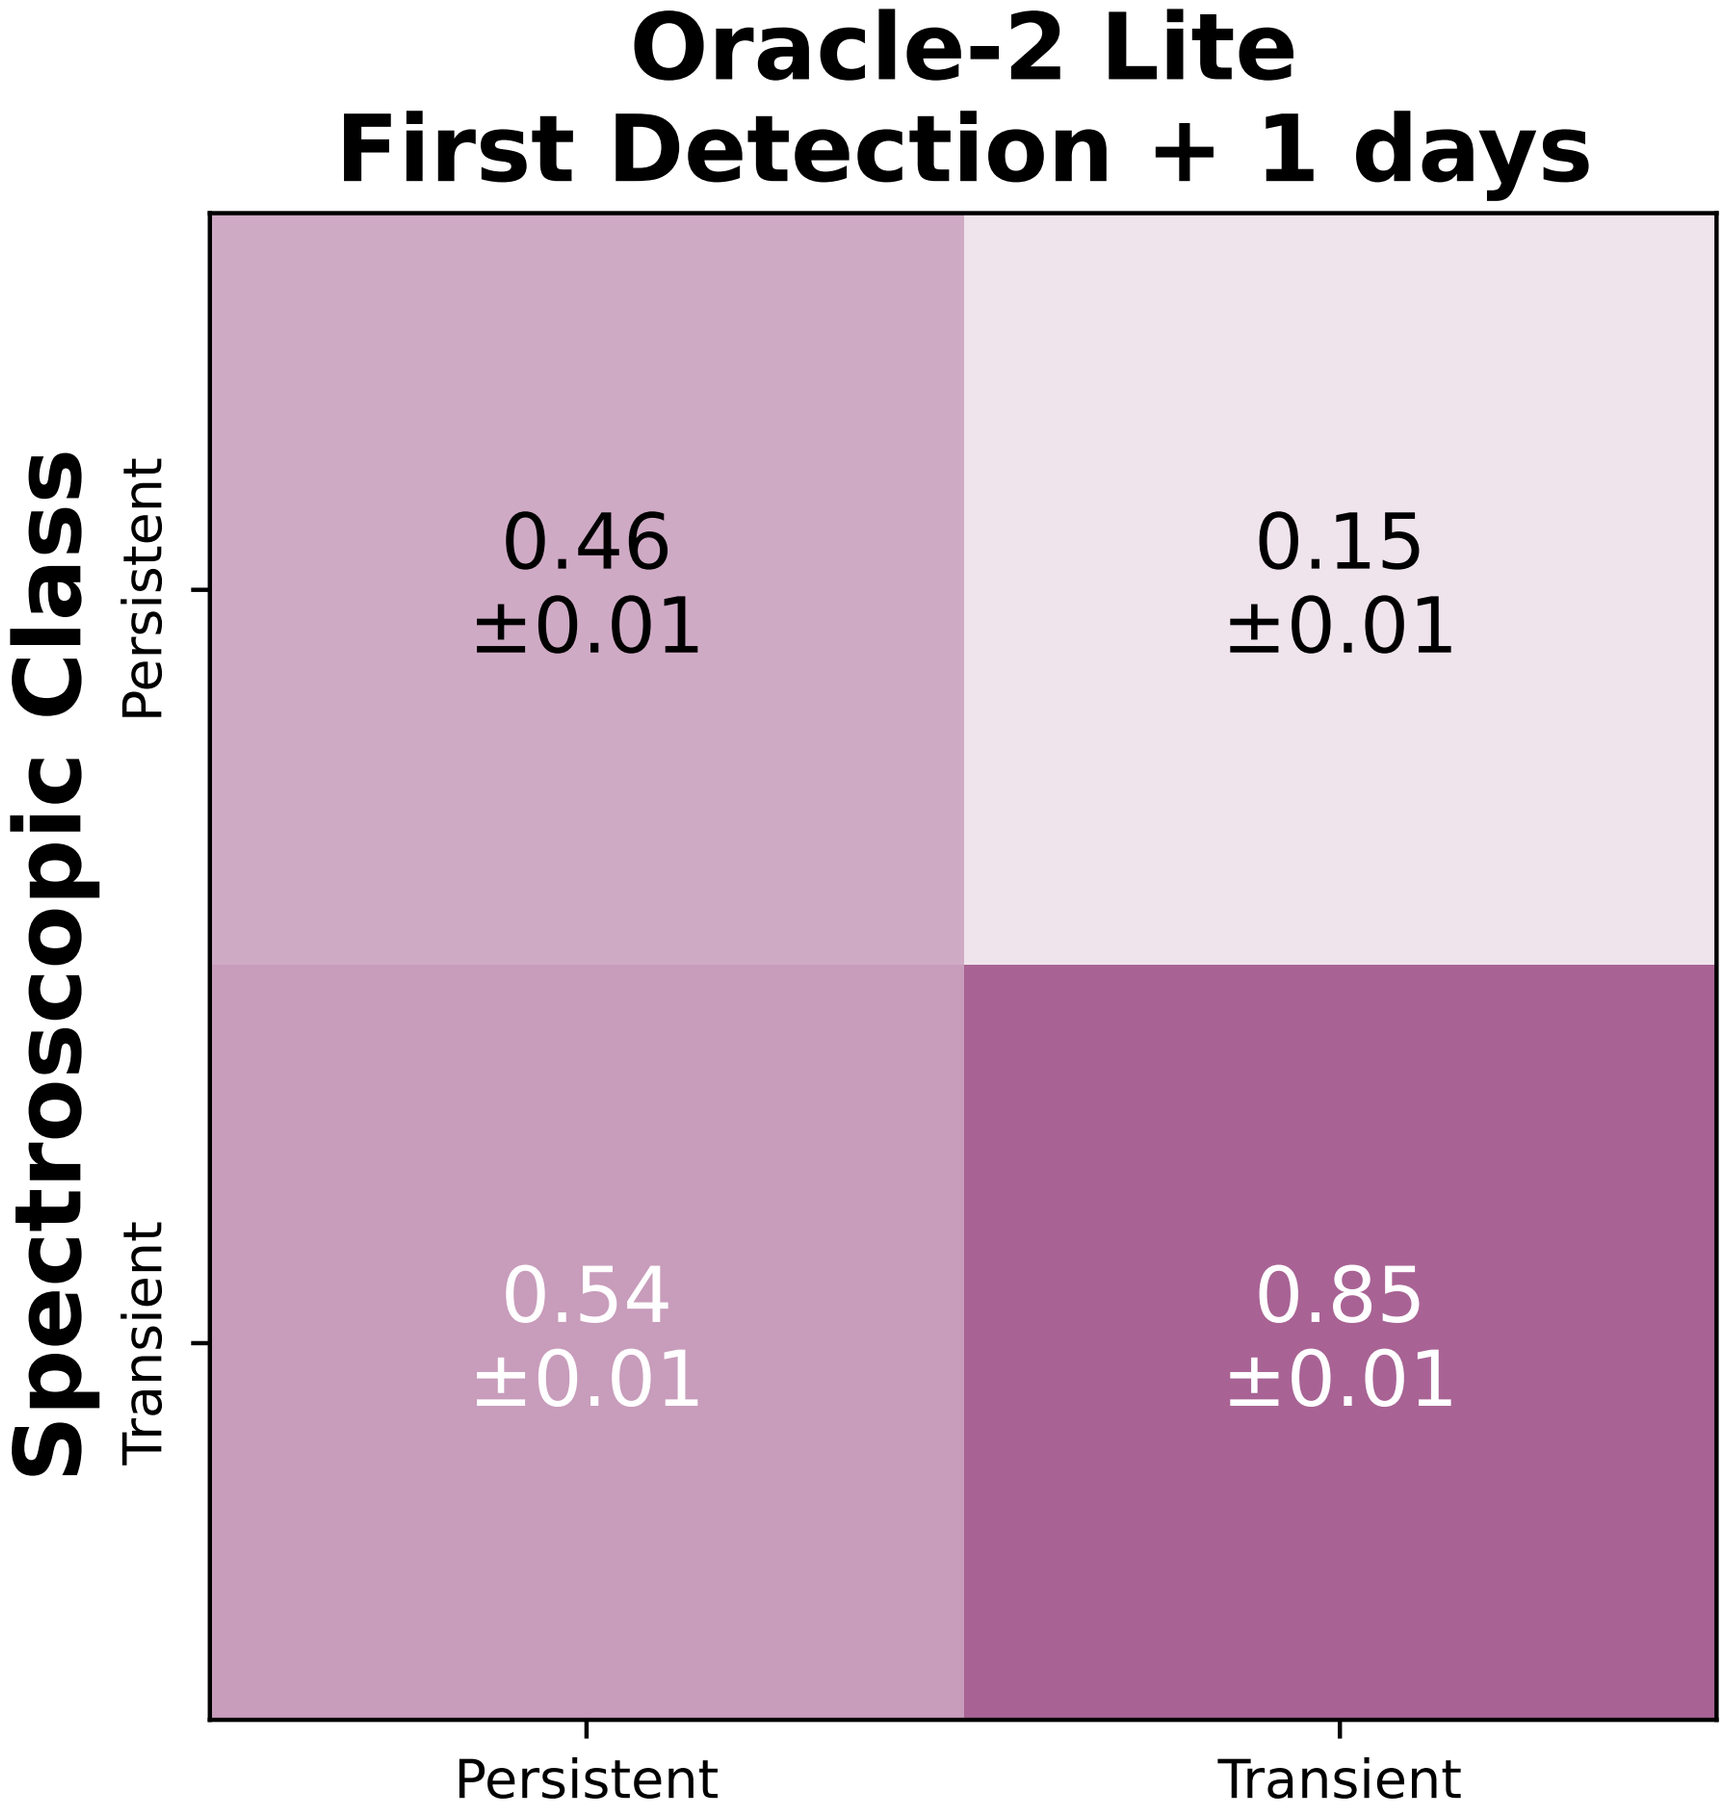
Oracle-2 Lite
First Detection + 1 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.46
±0.01
0.15
±0.01
0.54
±0.01
0.85
±0.01
Persistent
Transient