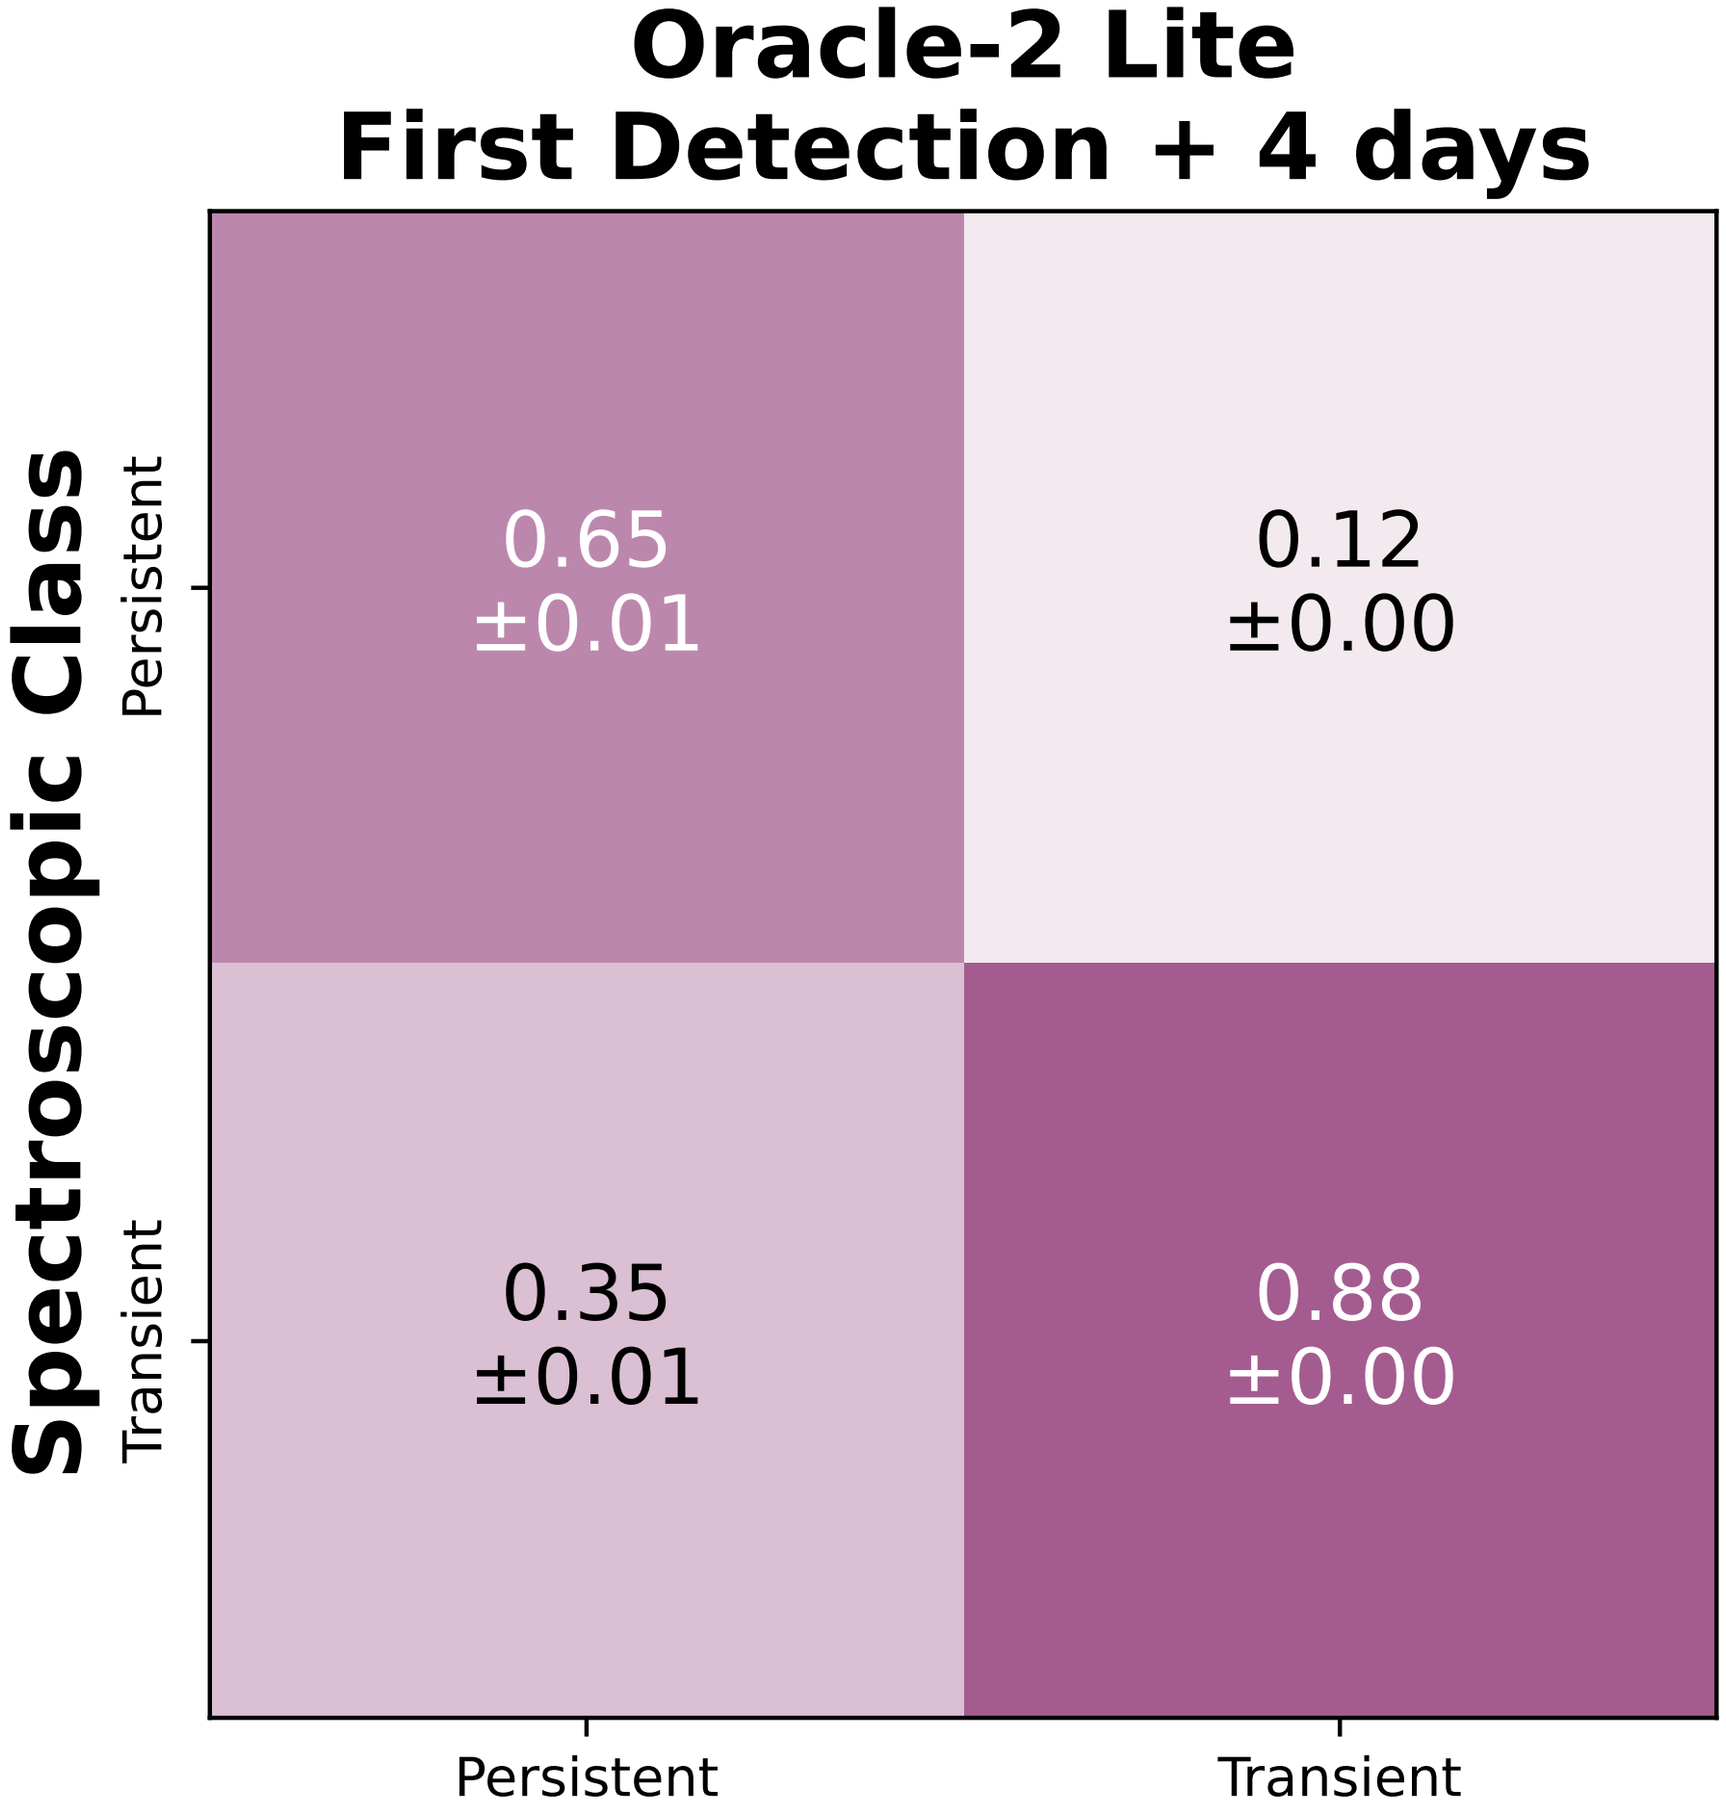
Oracle-2 Lite
First Detection + 4 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.65
±0.01
0.12
±0.00
0.35
±0.01
0.88
±0.00
Persistent
Transient