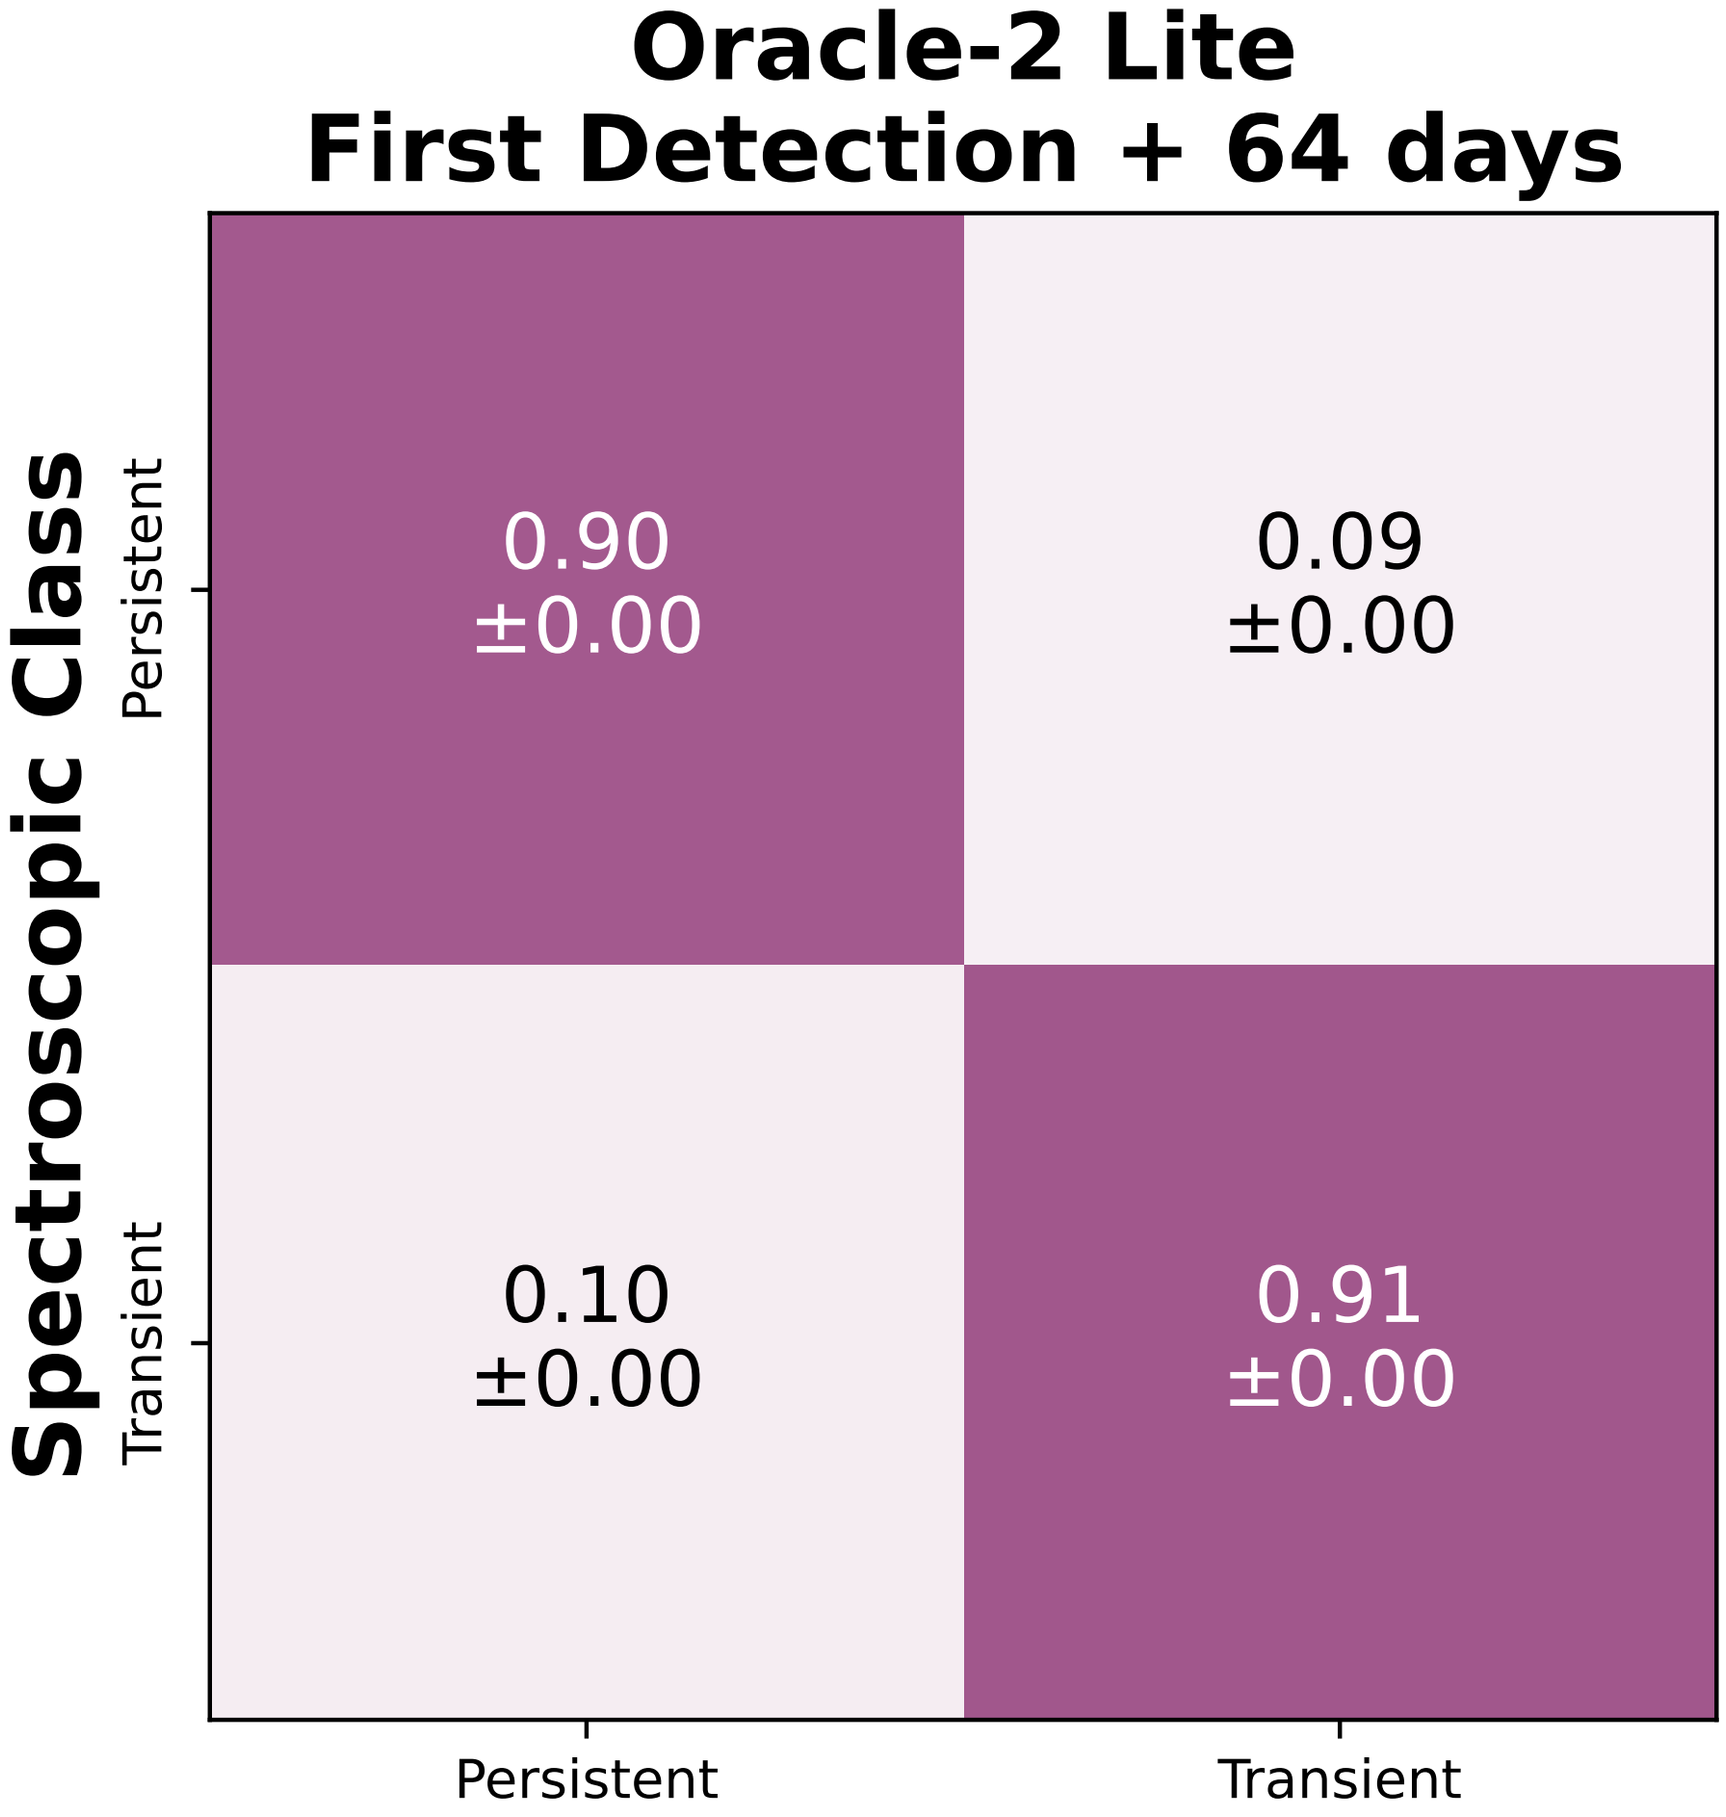
Oracle-2 Lite
First Detection + 64 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.90
±0.00
0.09
±0.00
0.10
±0.00
0.91
±0.00
Persistent
Transient