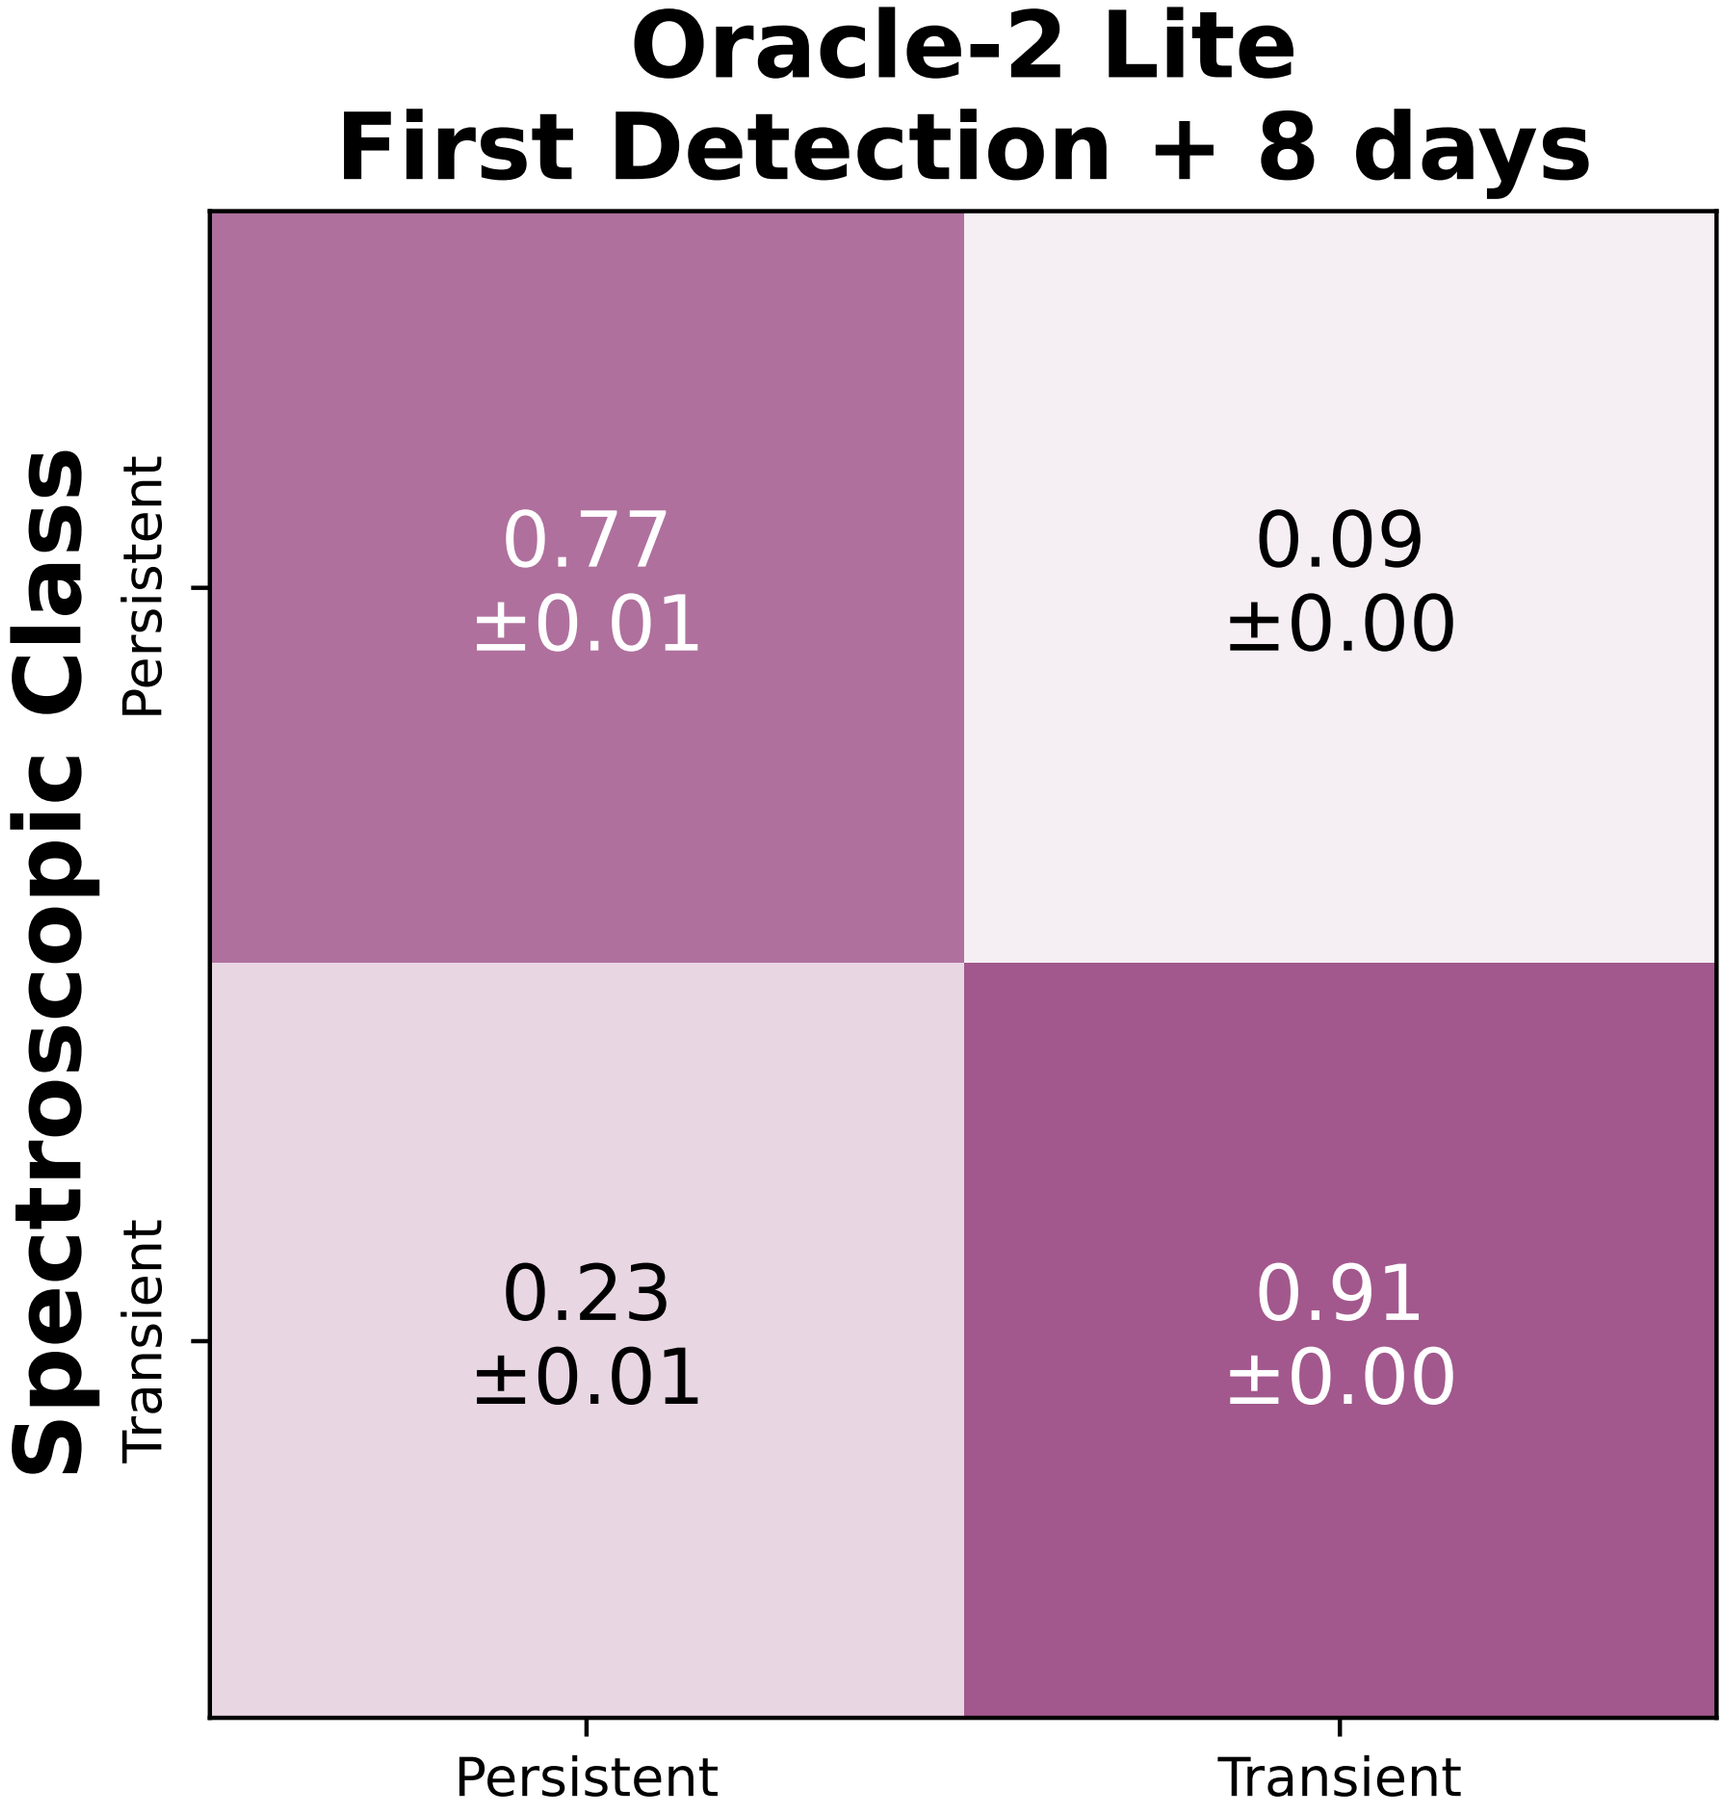
Oracle-2 Lite
First Detection + 8 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.77
±0.01
0.09
±0.00
0.23
±0.01
0.91
±0.00
Persistent
Transient