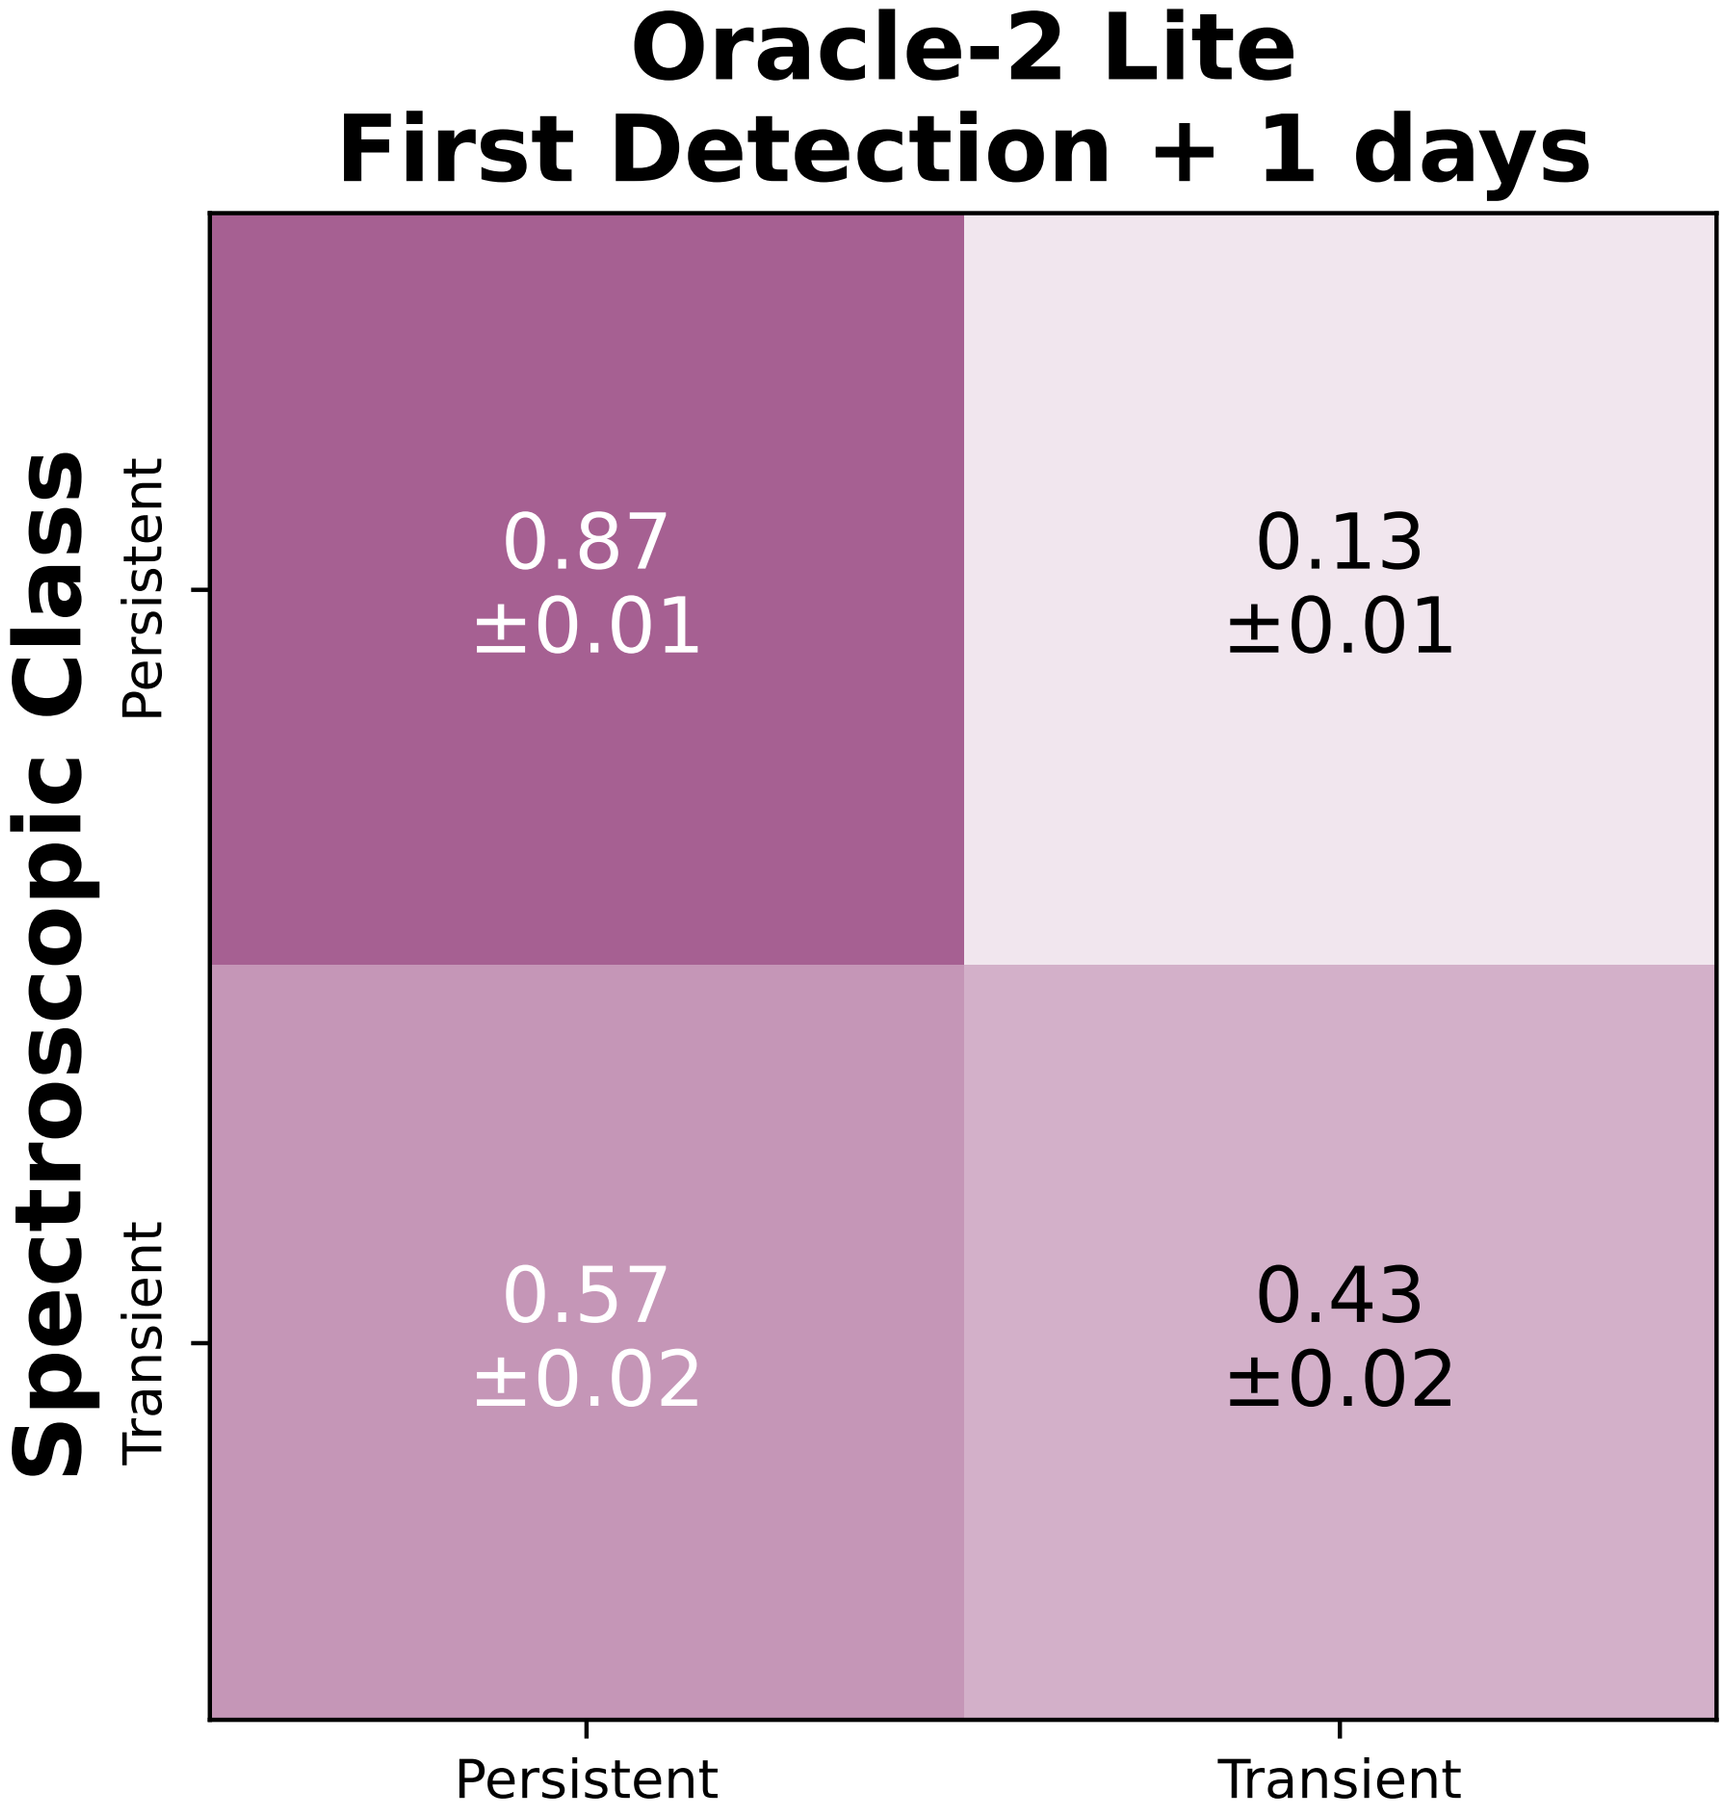
Oracle-2 Lite
First Detection + 1 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.87
±0.01
0.13
±0.01
0.57
±0.02
0.43
±0.02
Persistent
Transient