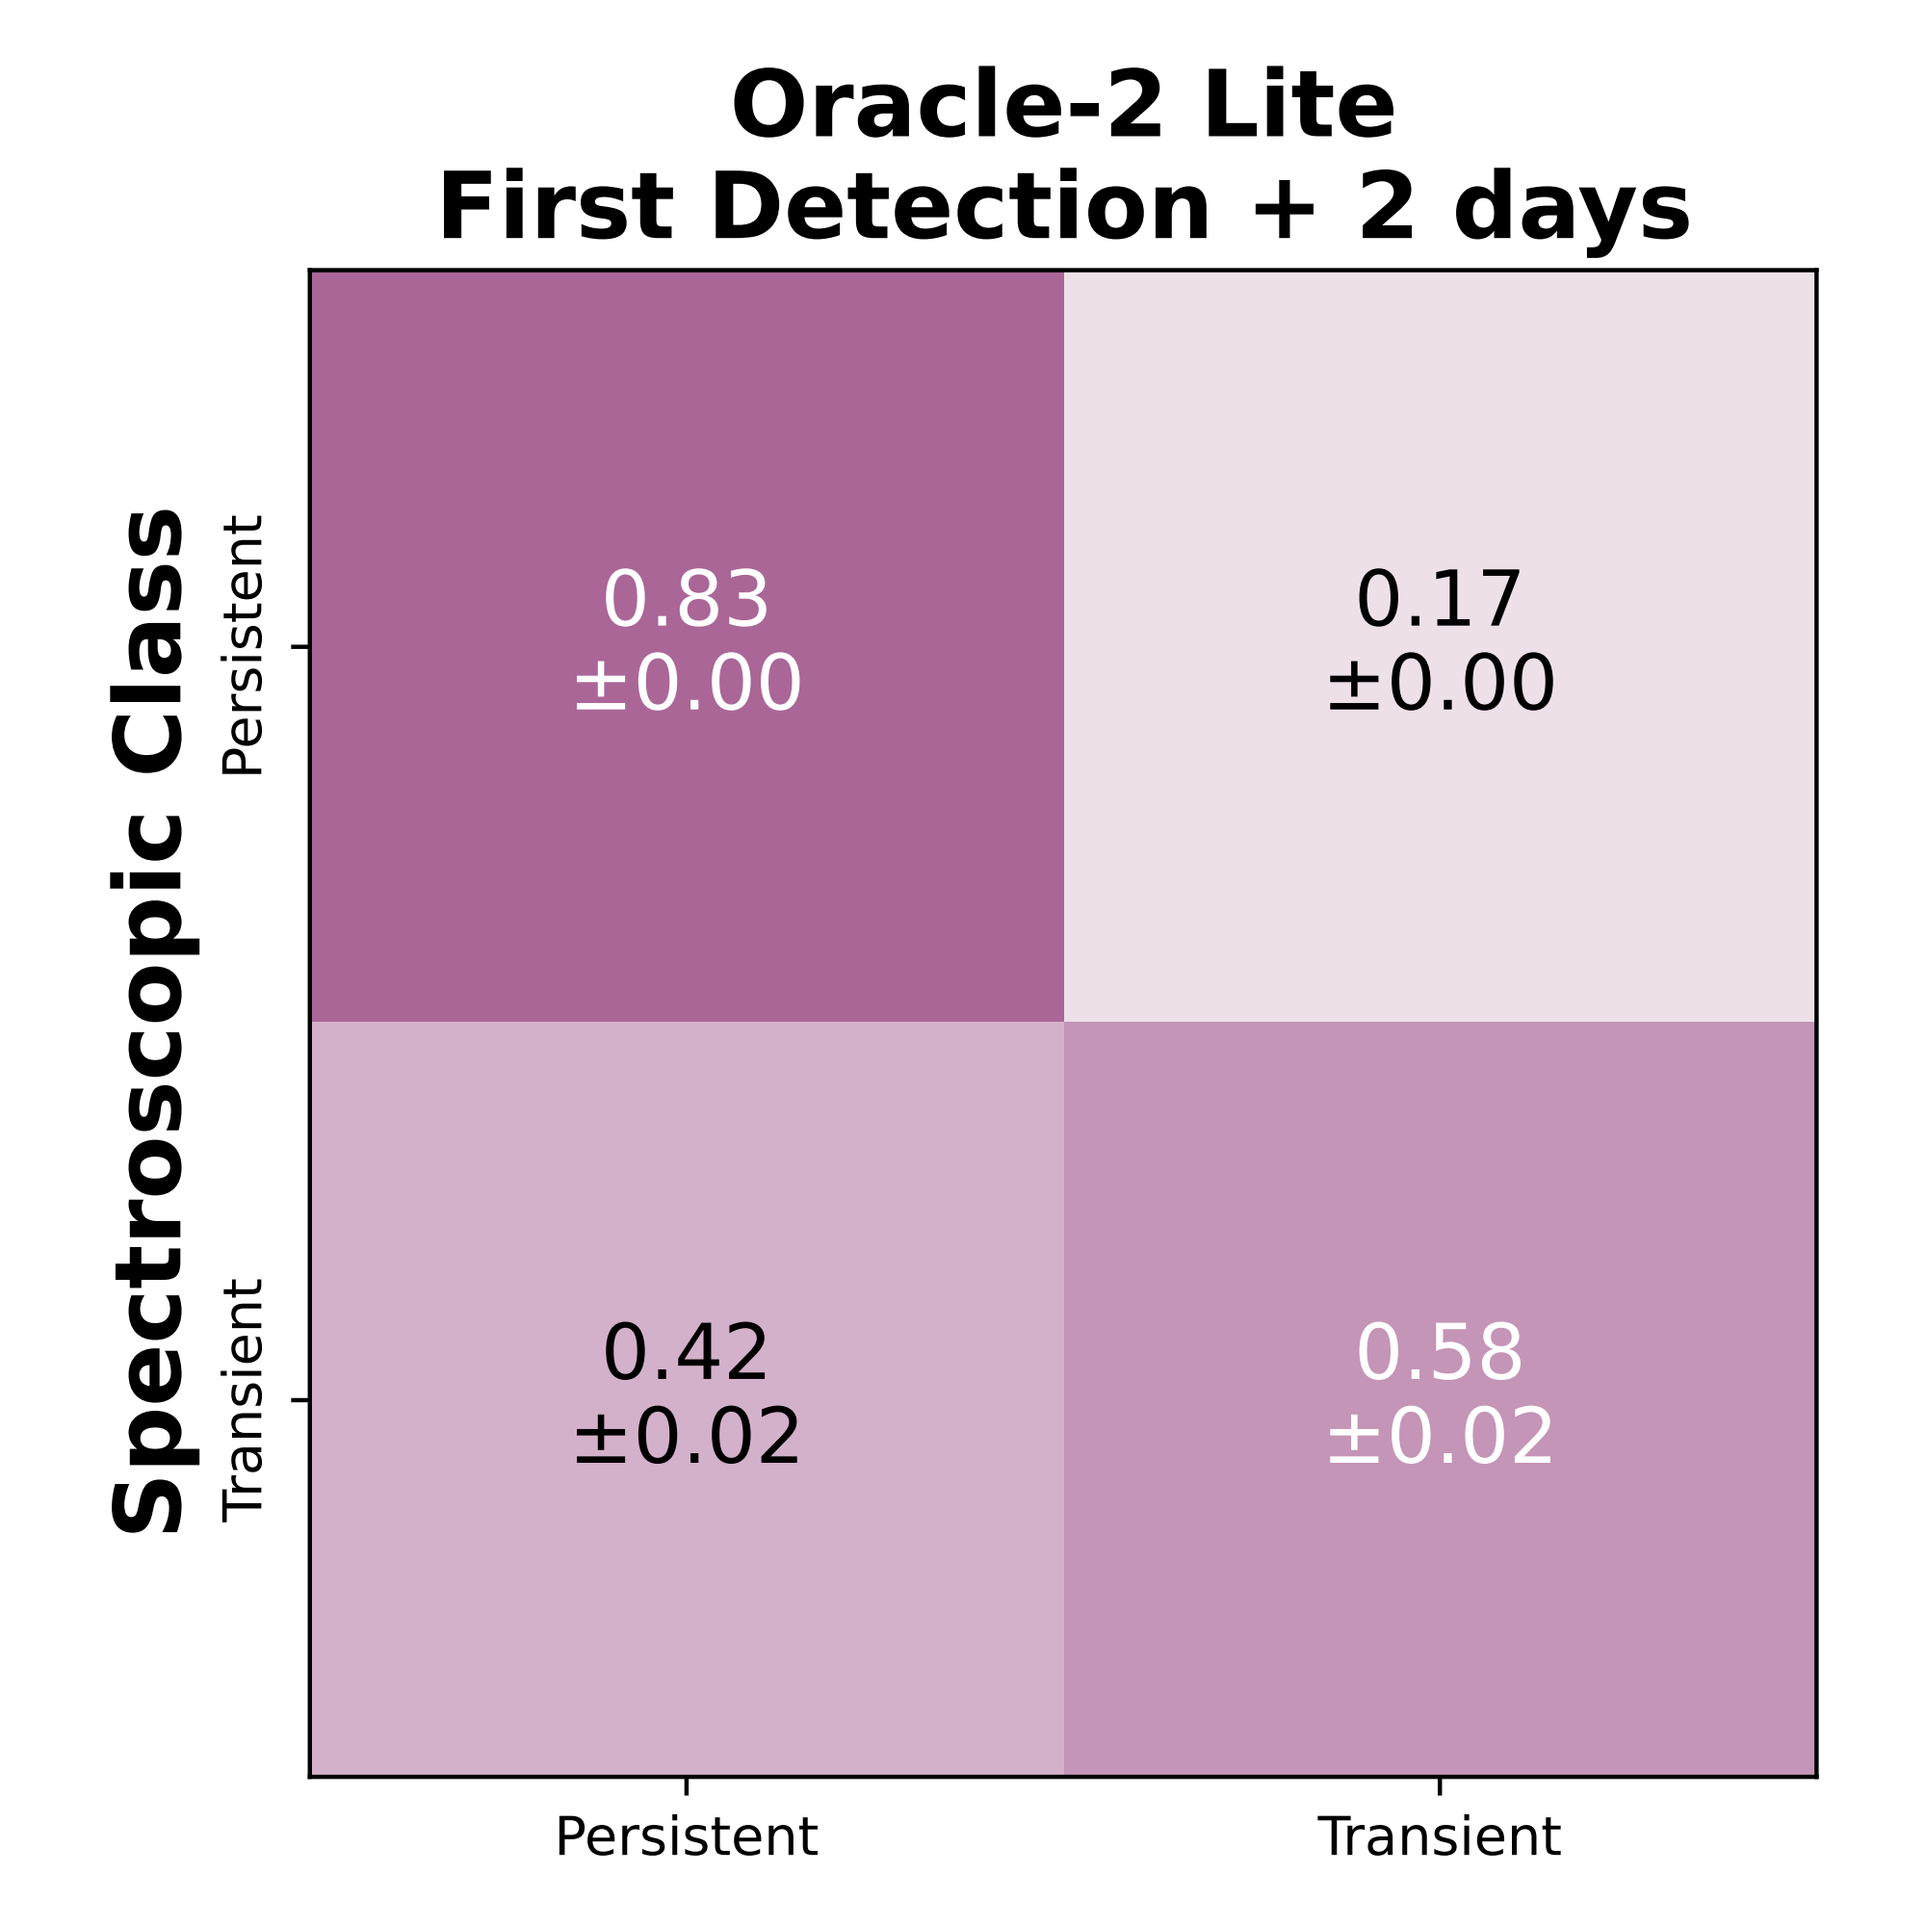
Oracle-2 Lite
First Detection + 2 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.83
±0.00
0.17
±0.00
0.42
±0.02
0.58
±0.02
Persistent
Transient