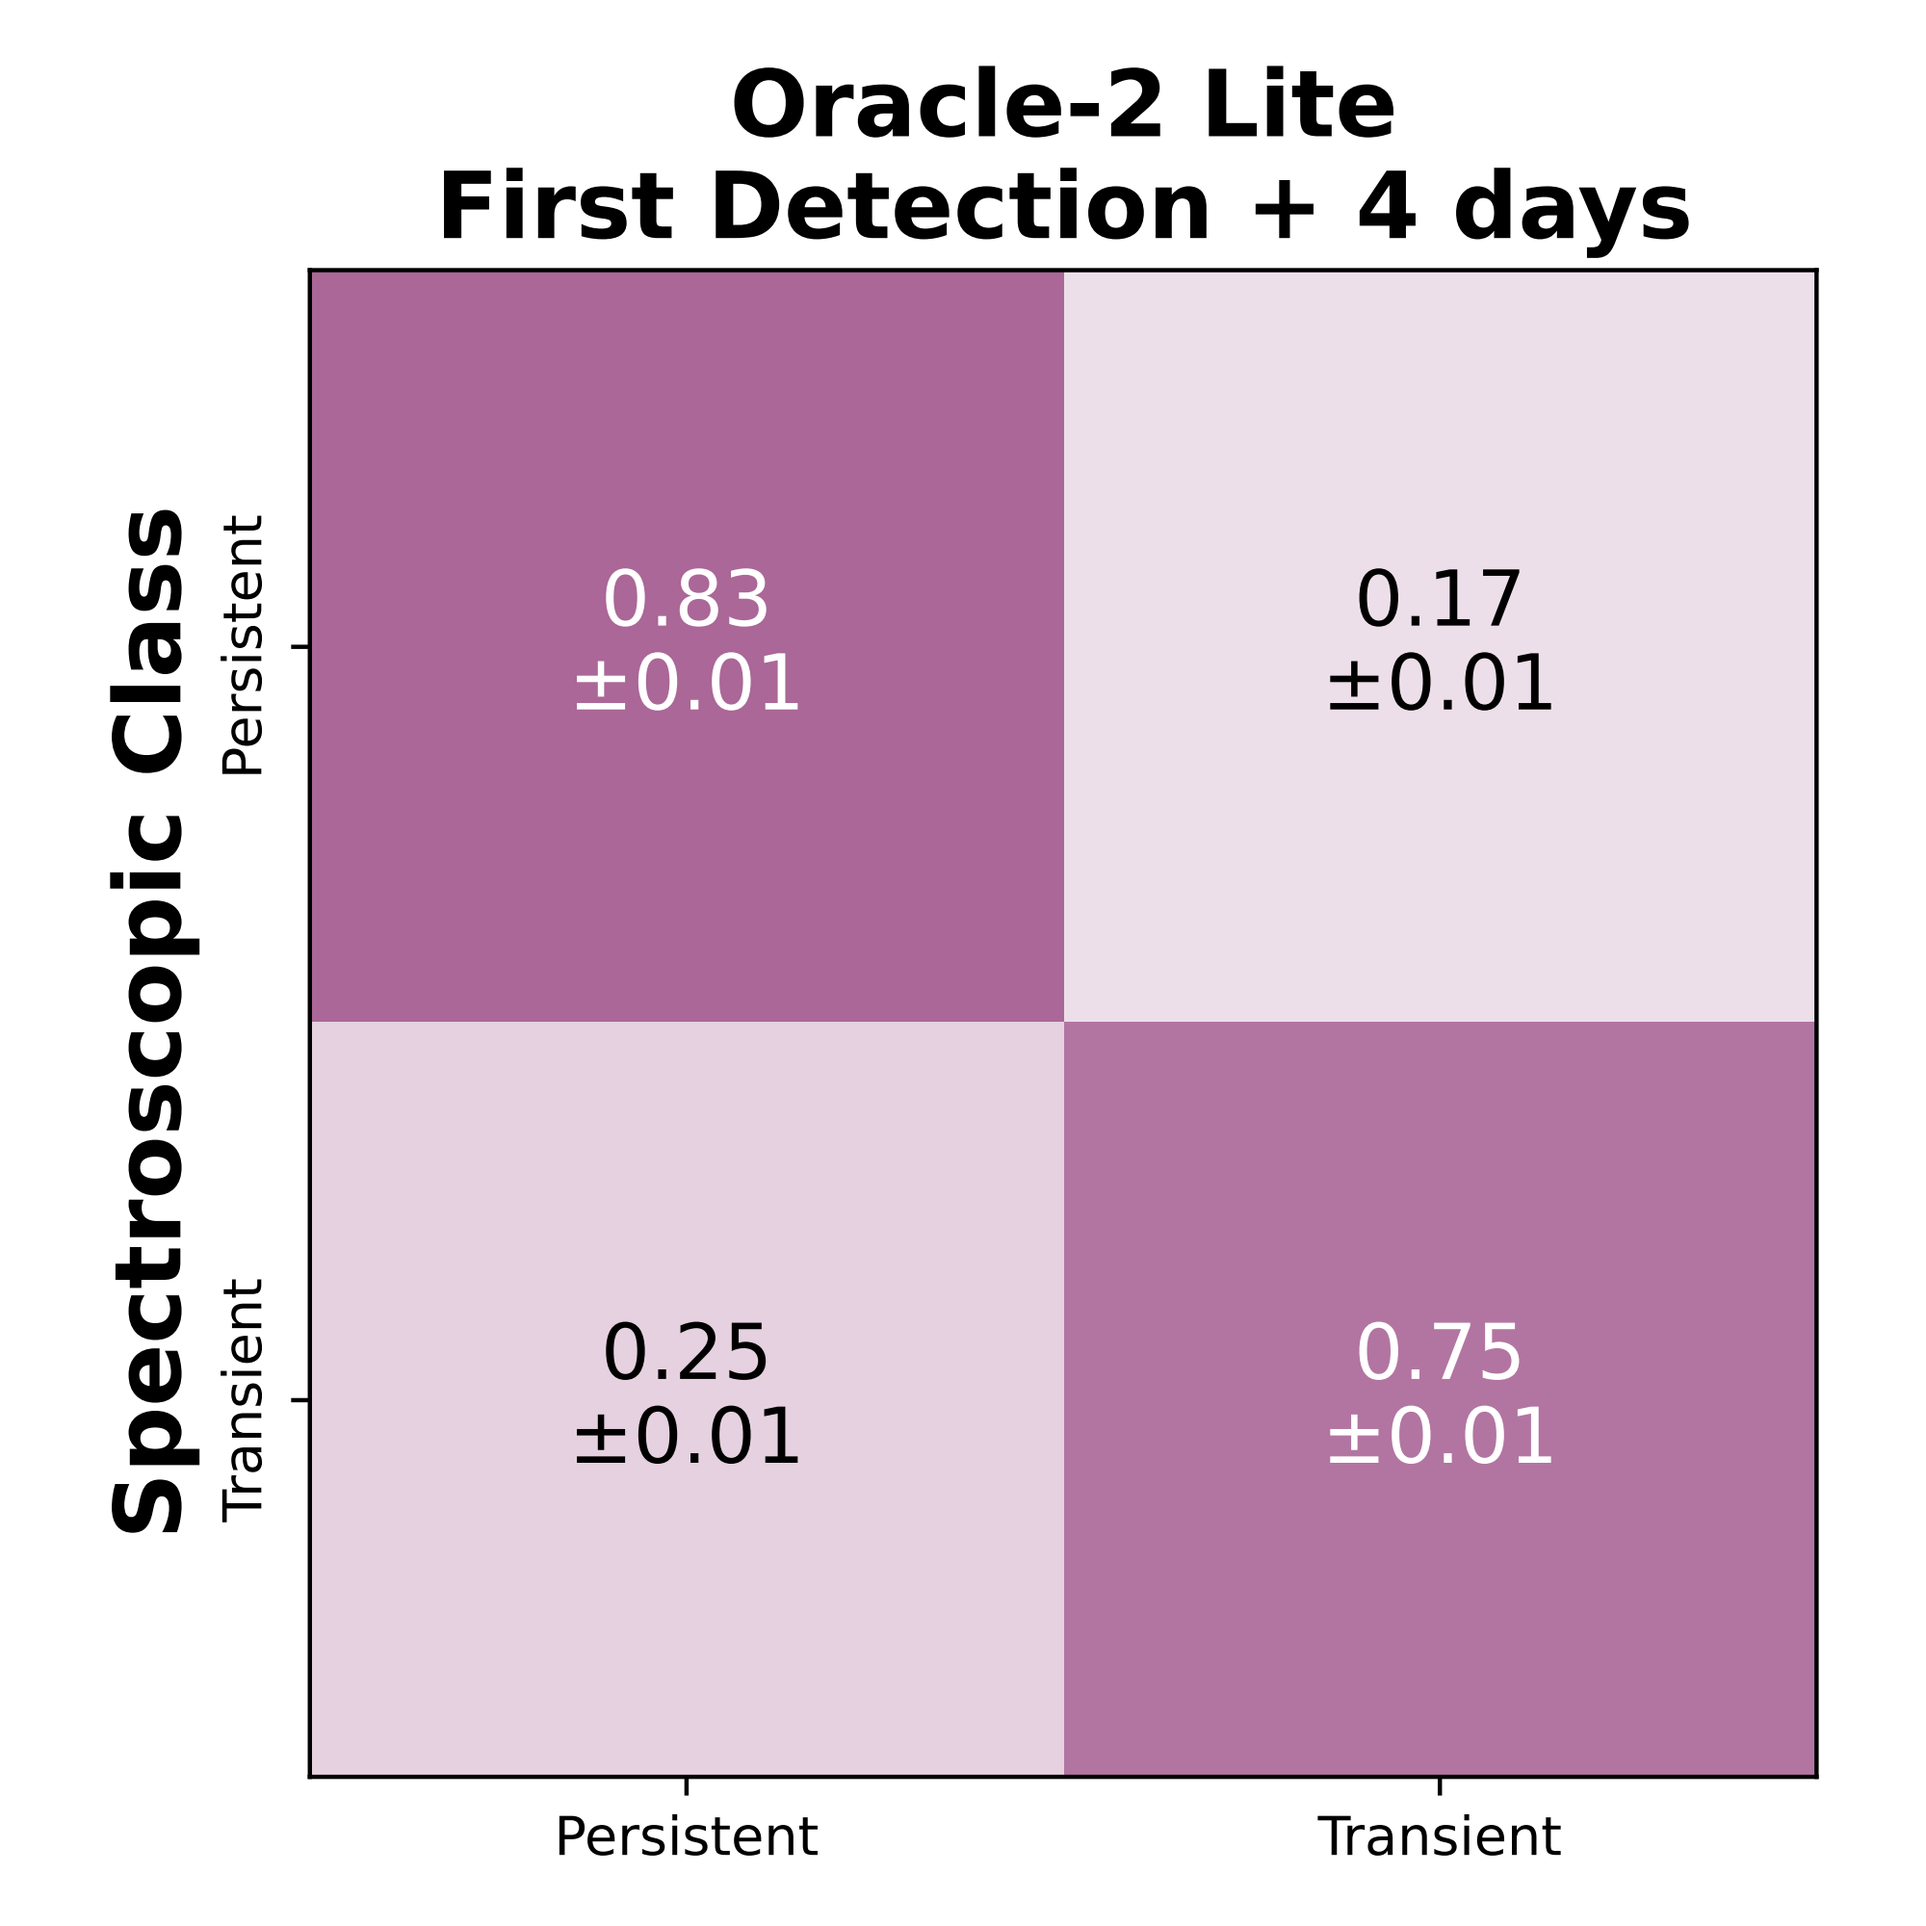
Oracle-2 Lite
First Detection + 4 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.83
±0.01
0.17
±0.01
0.25
±0.01
0.75
±0.01
Persistent
Transient