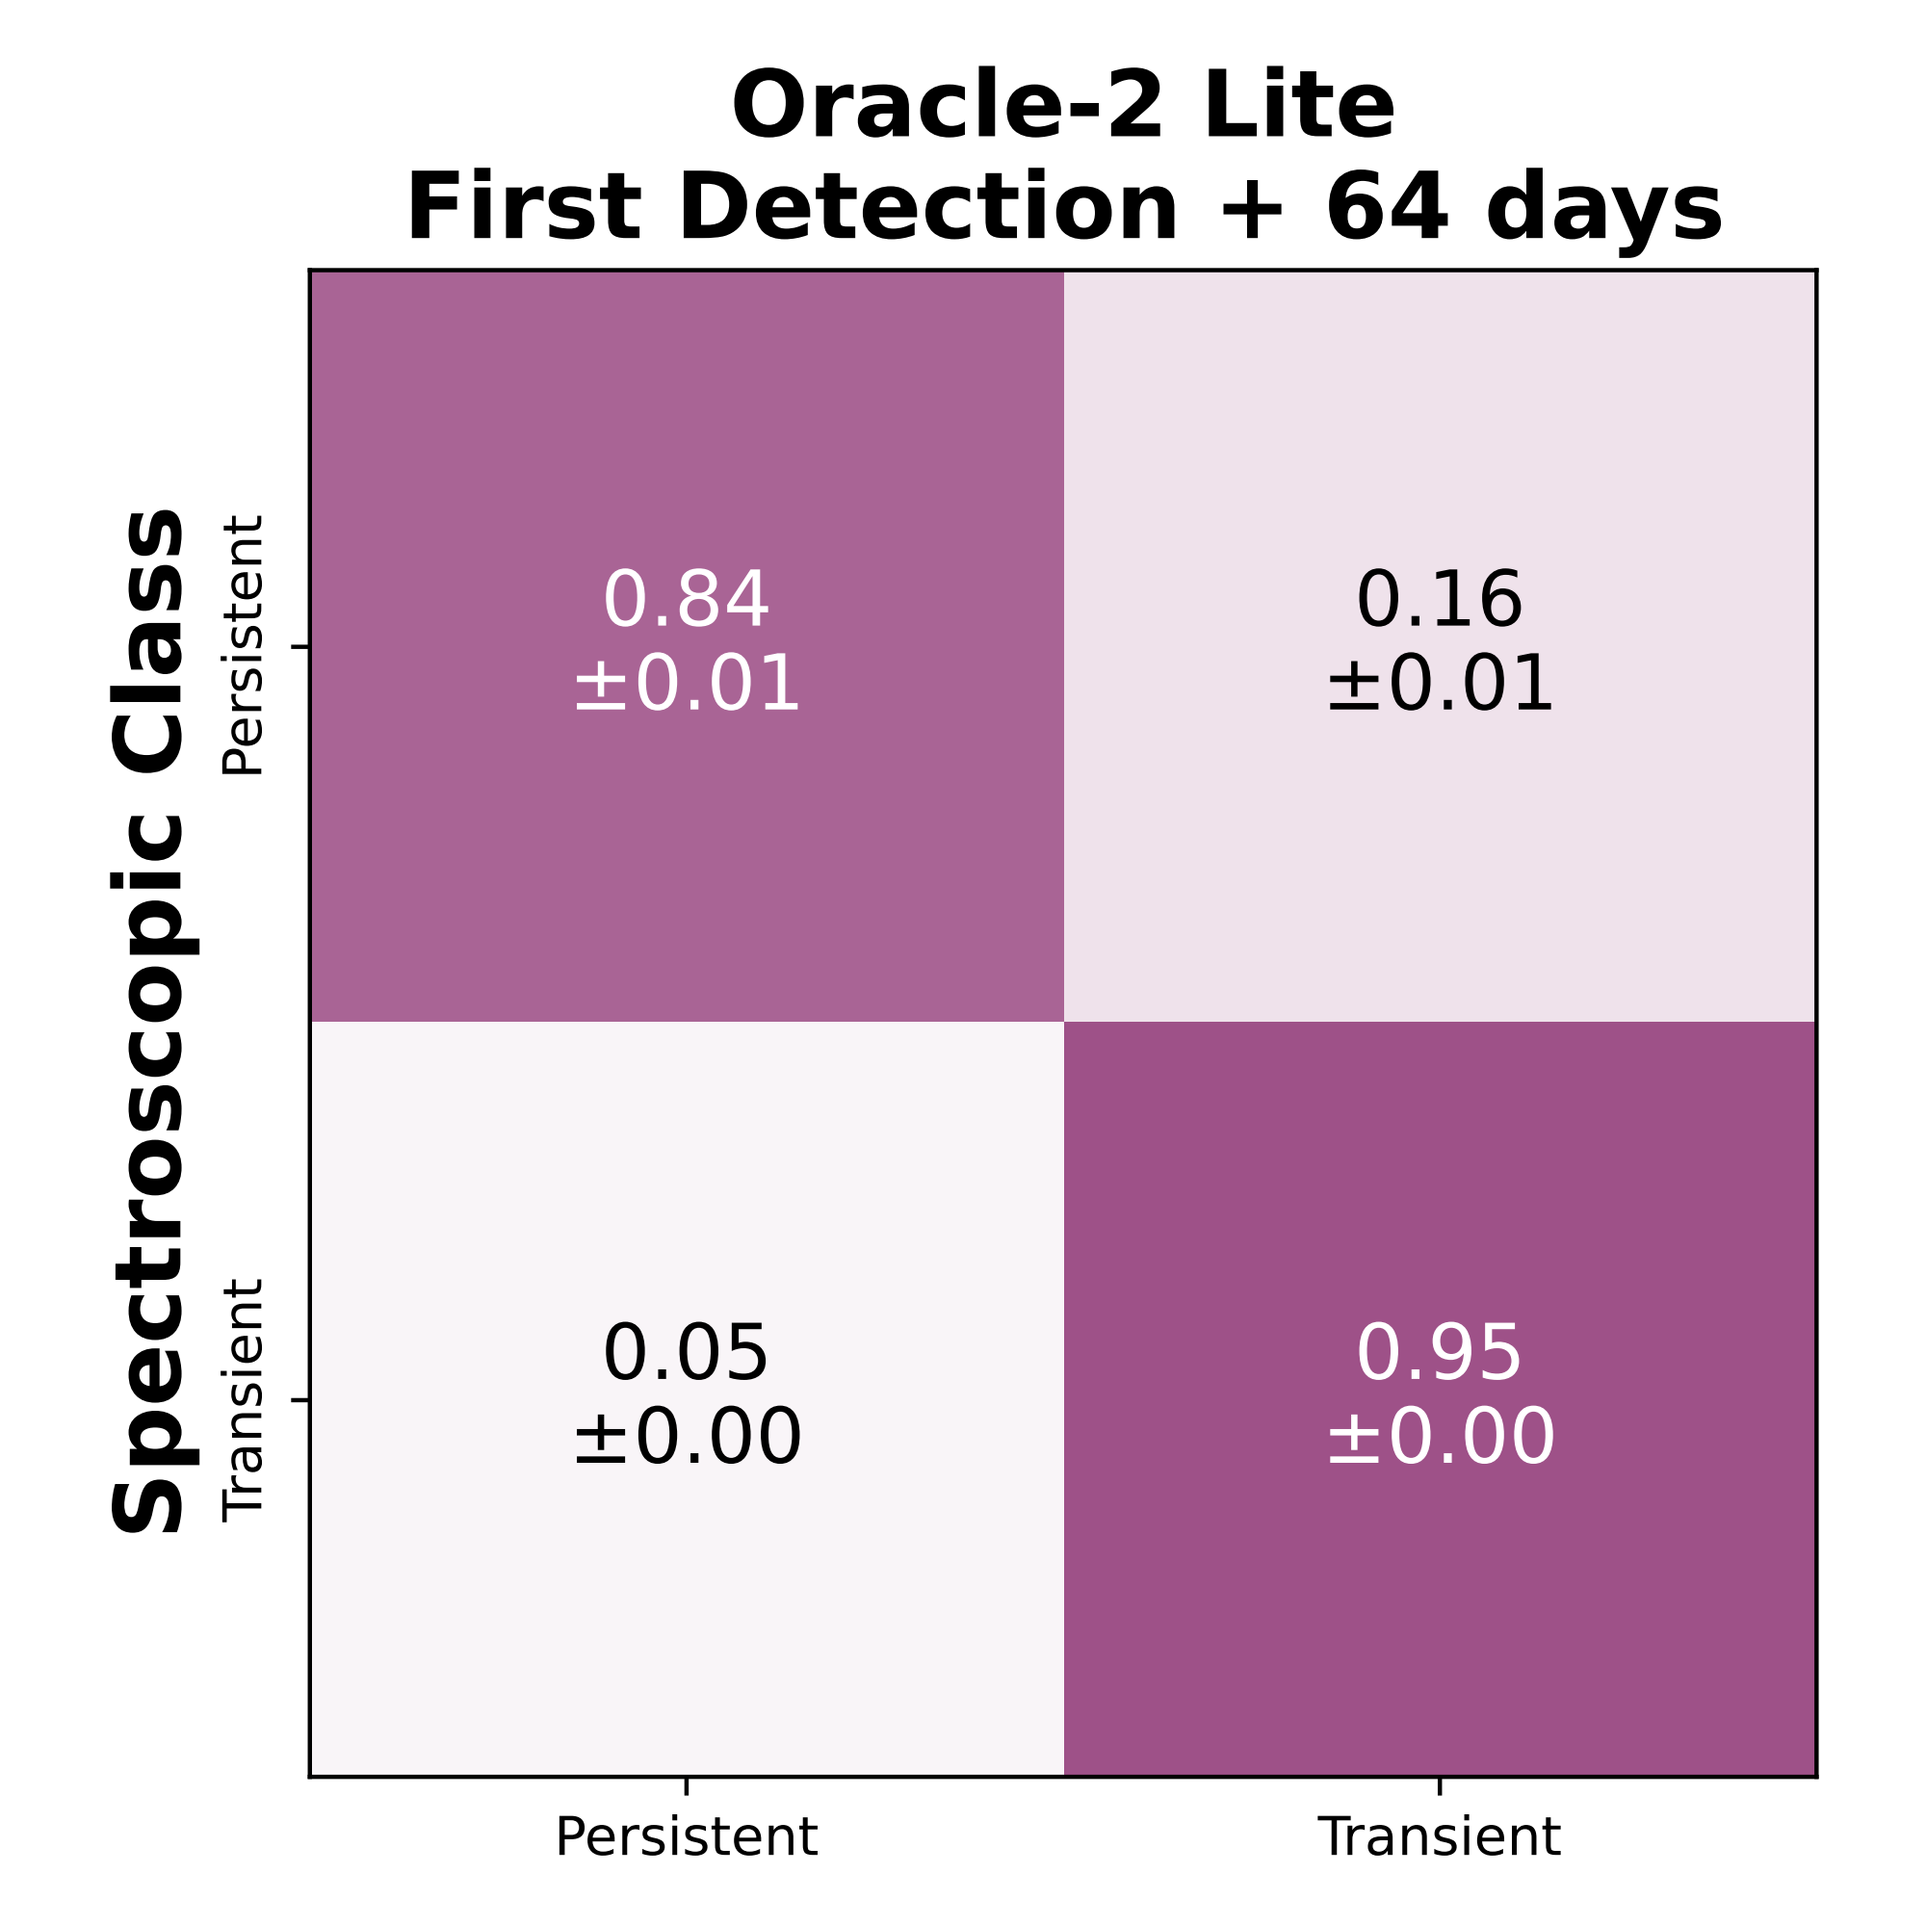
Oracle-2 Lite
First Detection + 64 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.84
±0.01
0.16
±0.01
0.05
±0.00
0.95
±0.00
Persistent
Transient