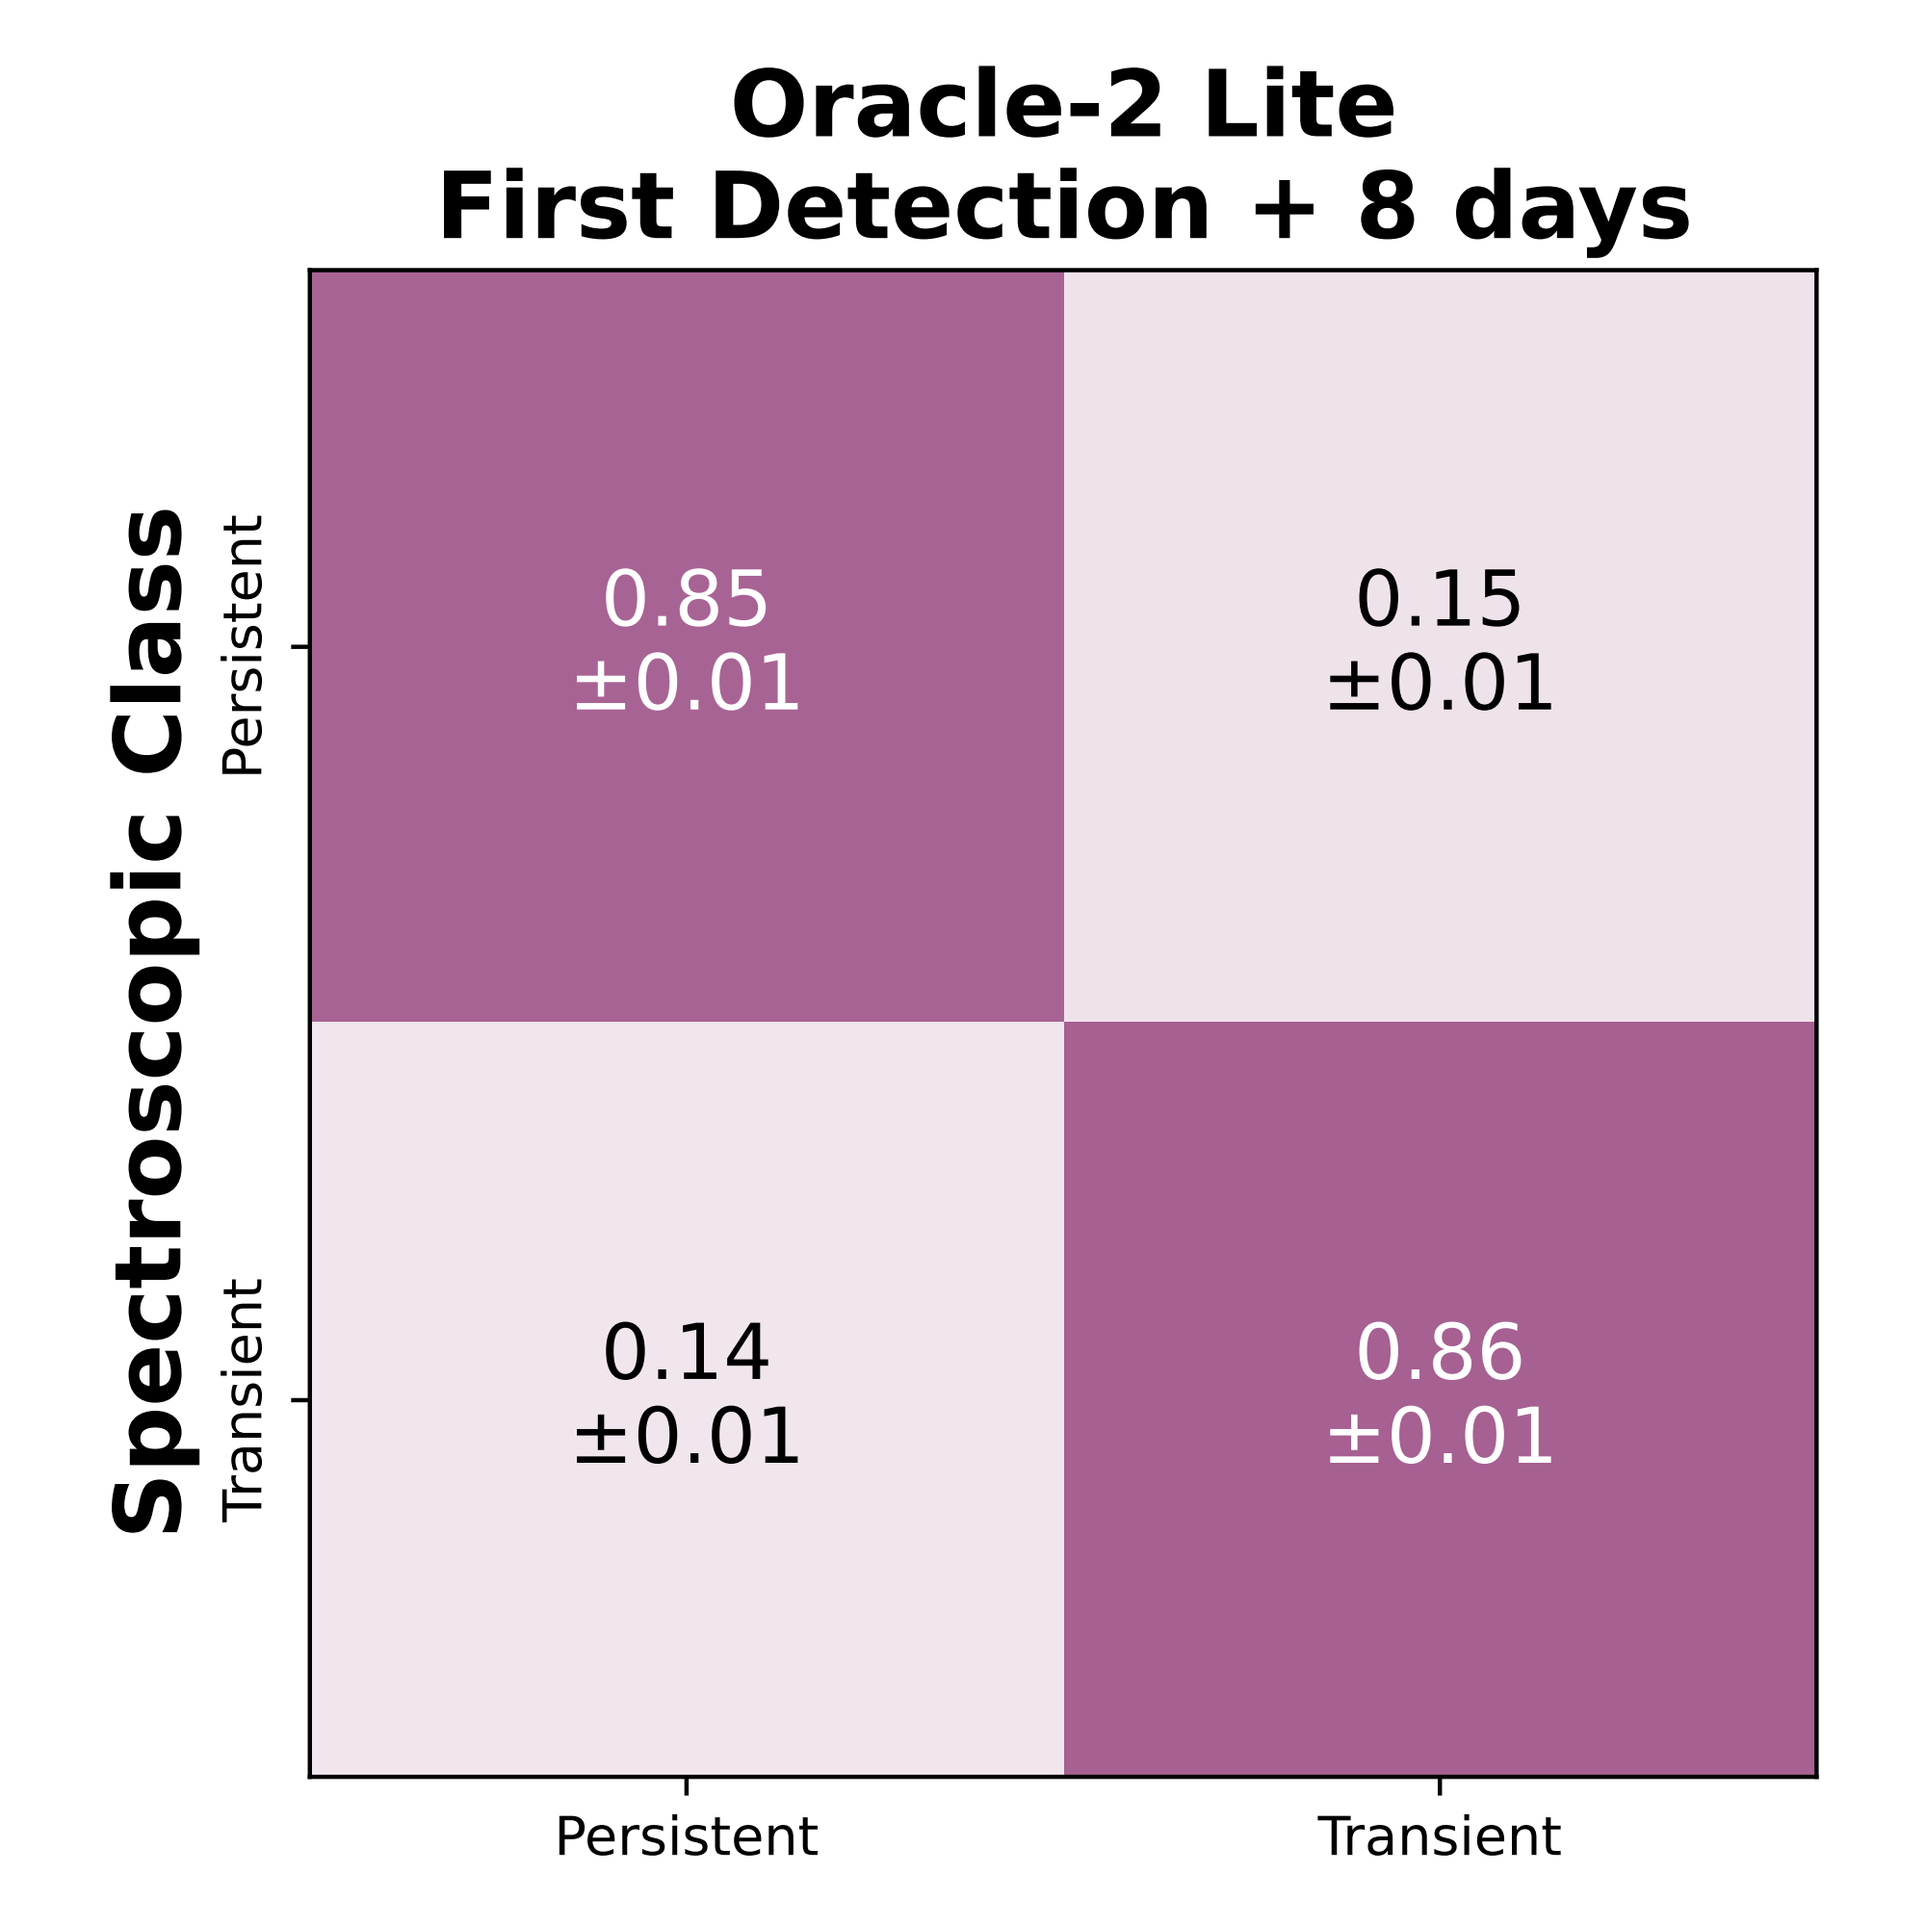
Oracle-2 Lite
First Detection + 8 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.85
±0.01
0.15
±0.01
0.14
±0.01
0.86
±0.01
Persistent
Transient