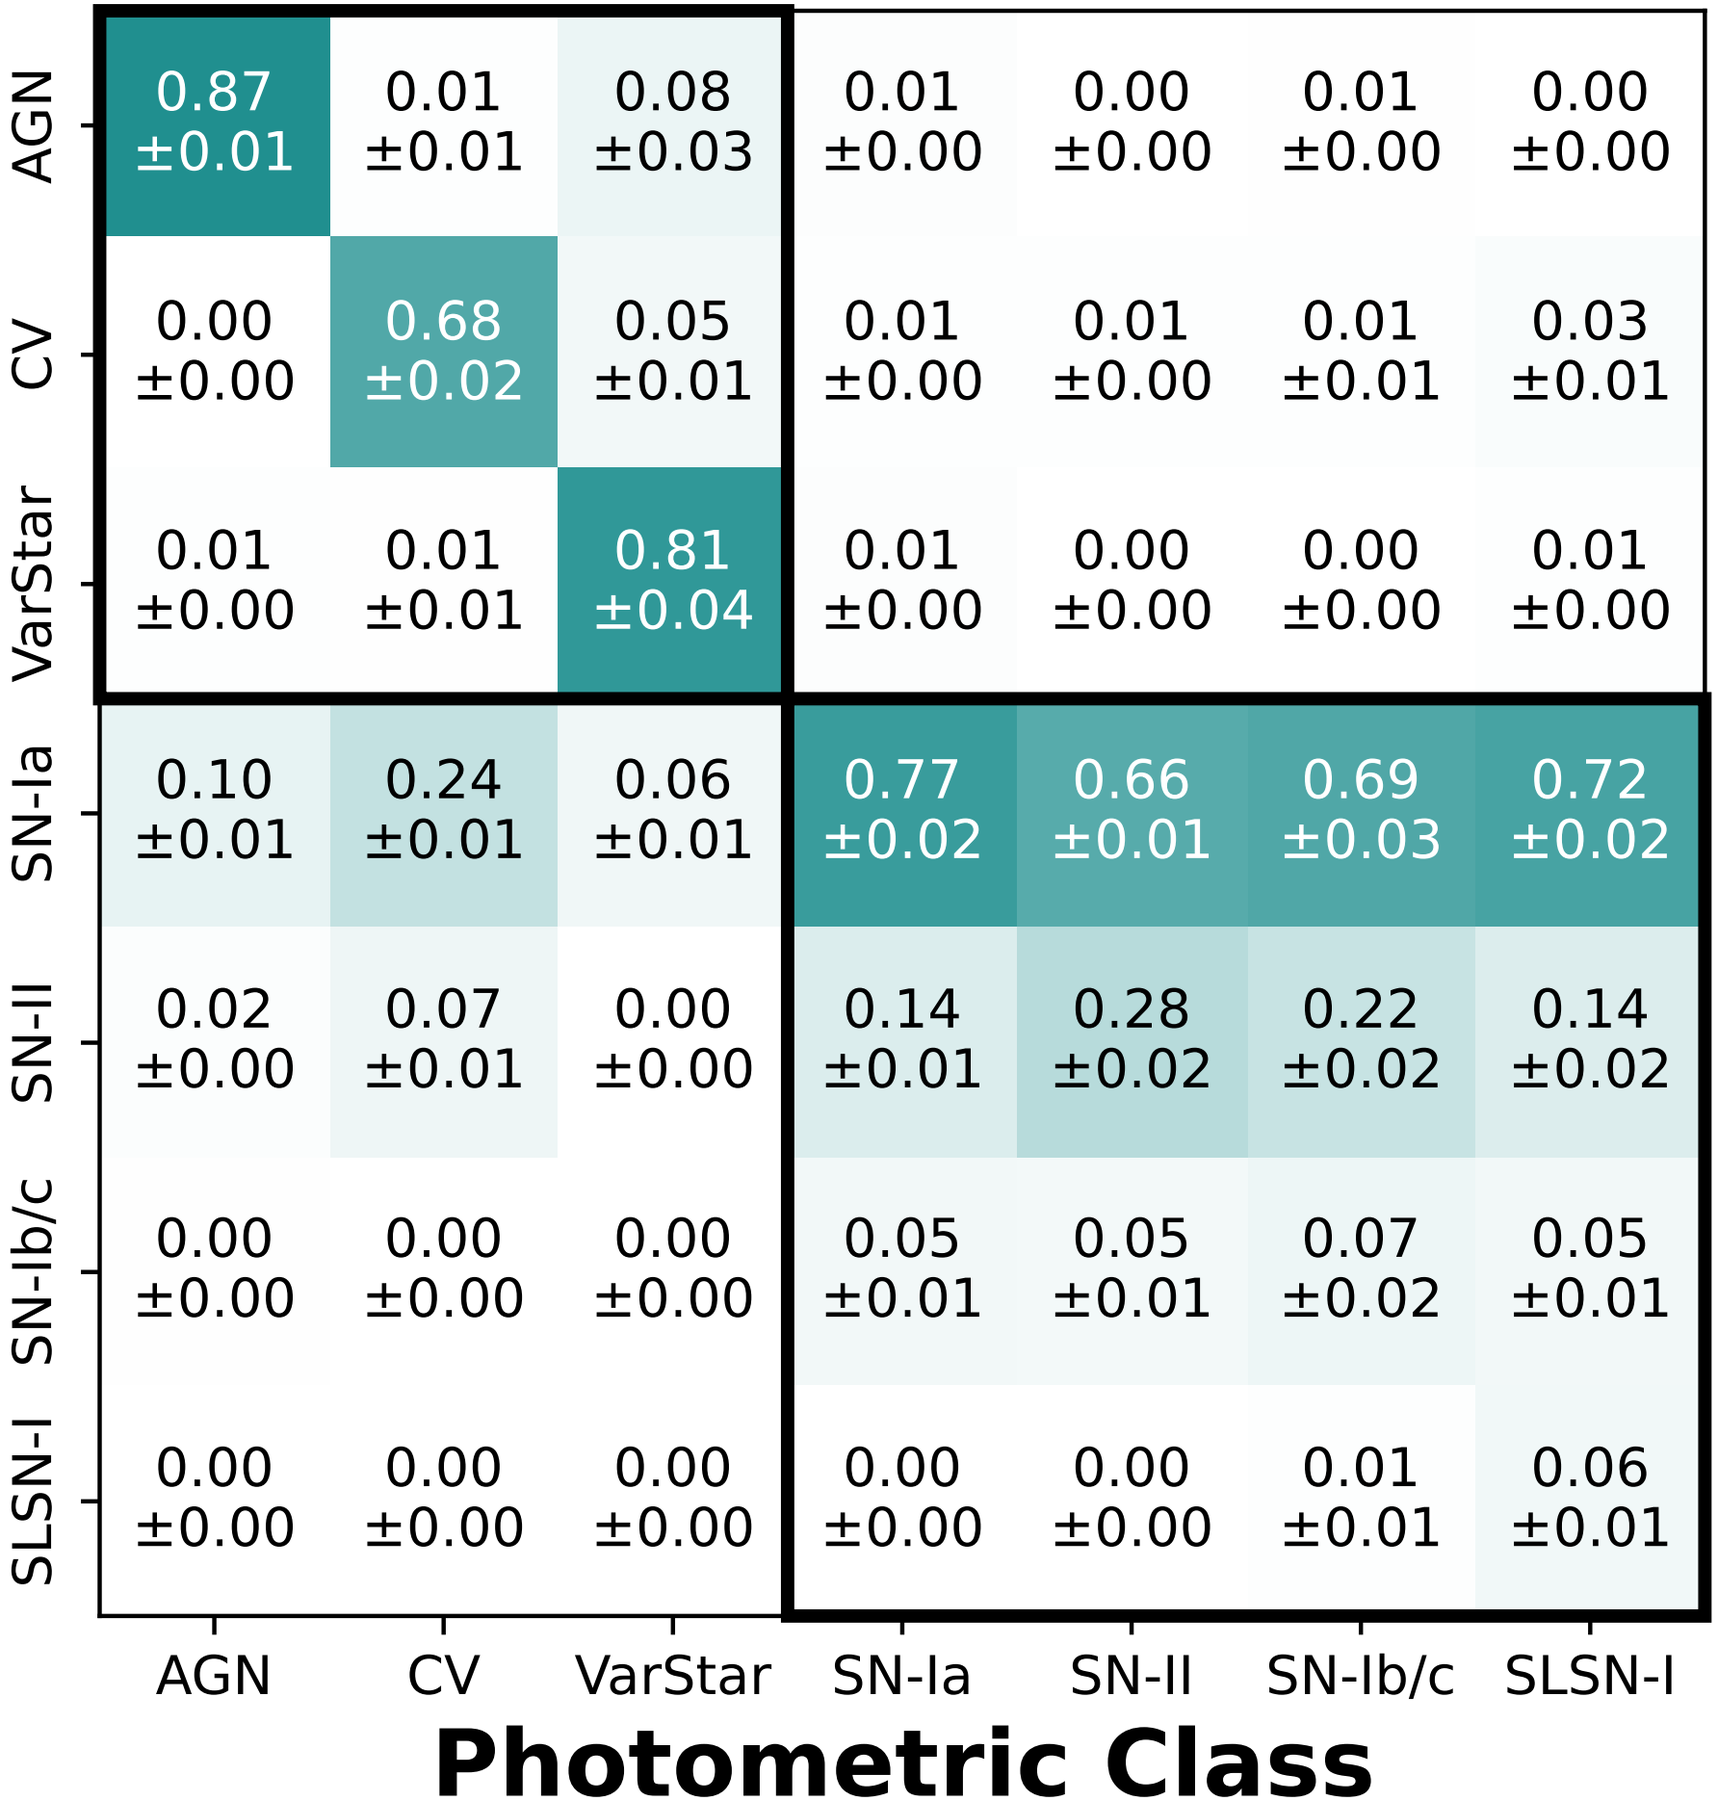
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.87 ±0.01
0.01 ±0.01
0.08 ±0.03
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.68 ±0.02
0.05 ±0.01
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.03 ±0.01
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.81 ±0.04
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.10 ±0.01
0.24 ±0.01
0.06 ±0.01
0.77 ±0.02
0.66 ±0.01
0.69 ±0.03
0.72 ±0.02
0.02 ±0.00
0.07 ±0.01
0.00 ±0.00
0.14 ±0.01
0.28 ±0.02
0.22 ±0.02
0.14 ±0.02
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.05 ±0.01
0.05 ±0.01
0.07 ±0.02
0.05 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.06 ±0.01
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
Photometric Class