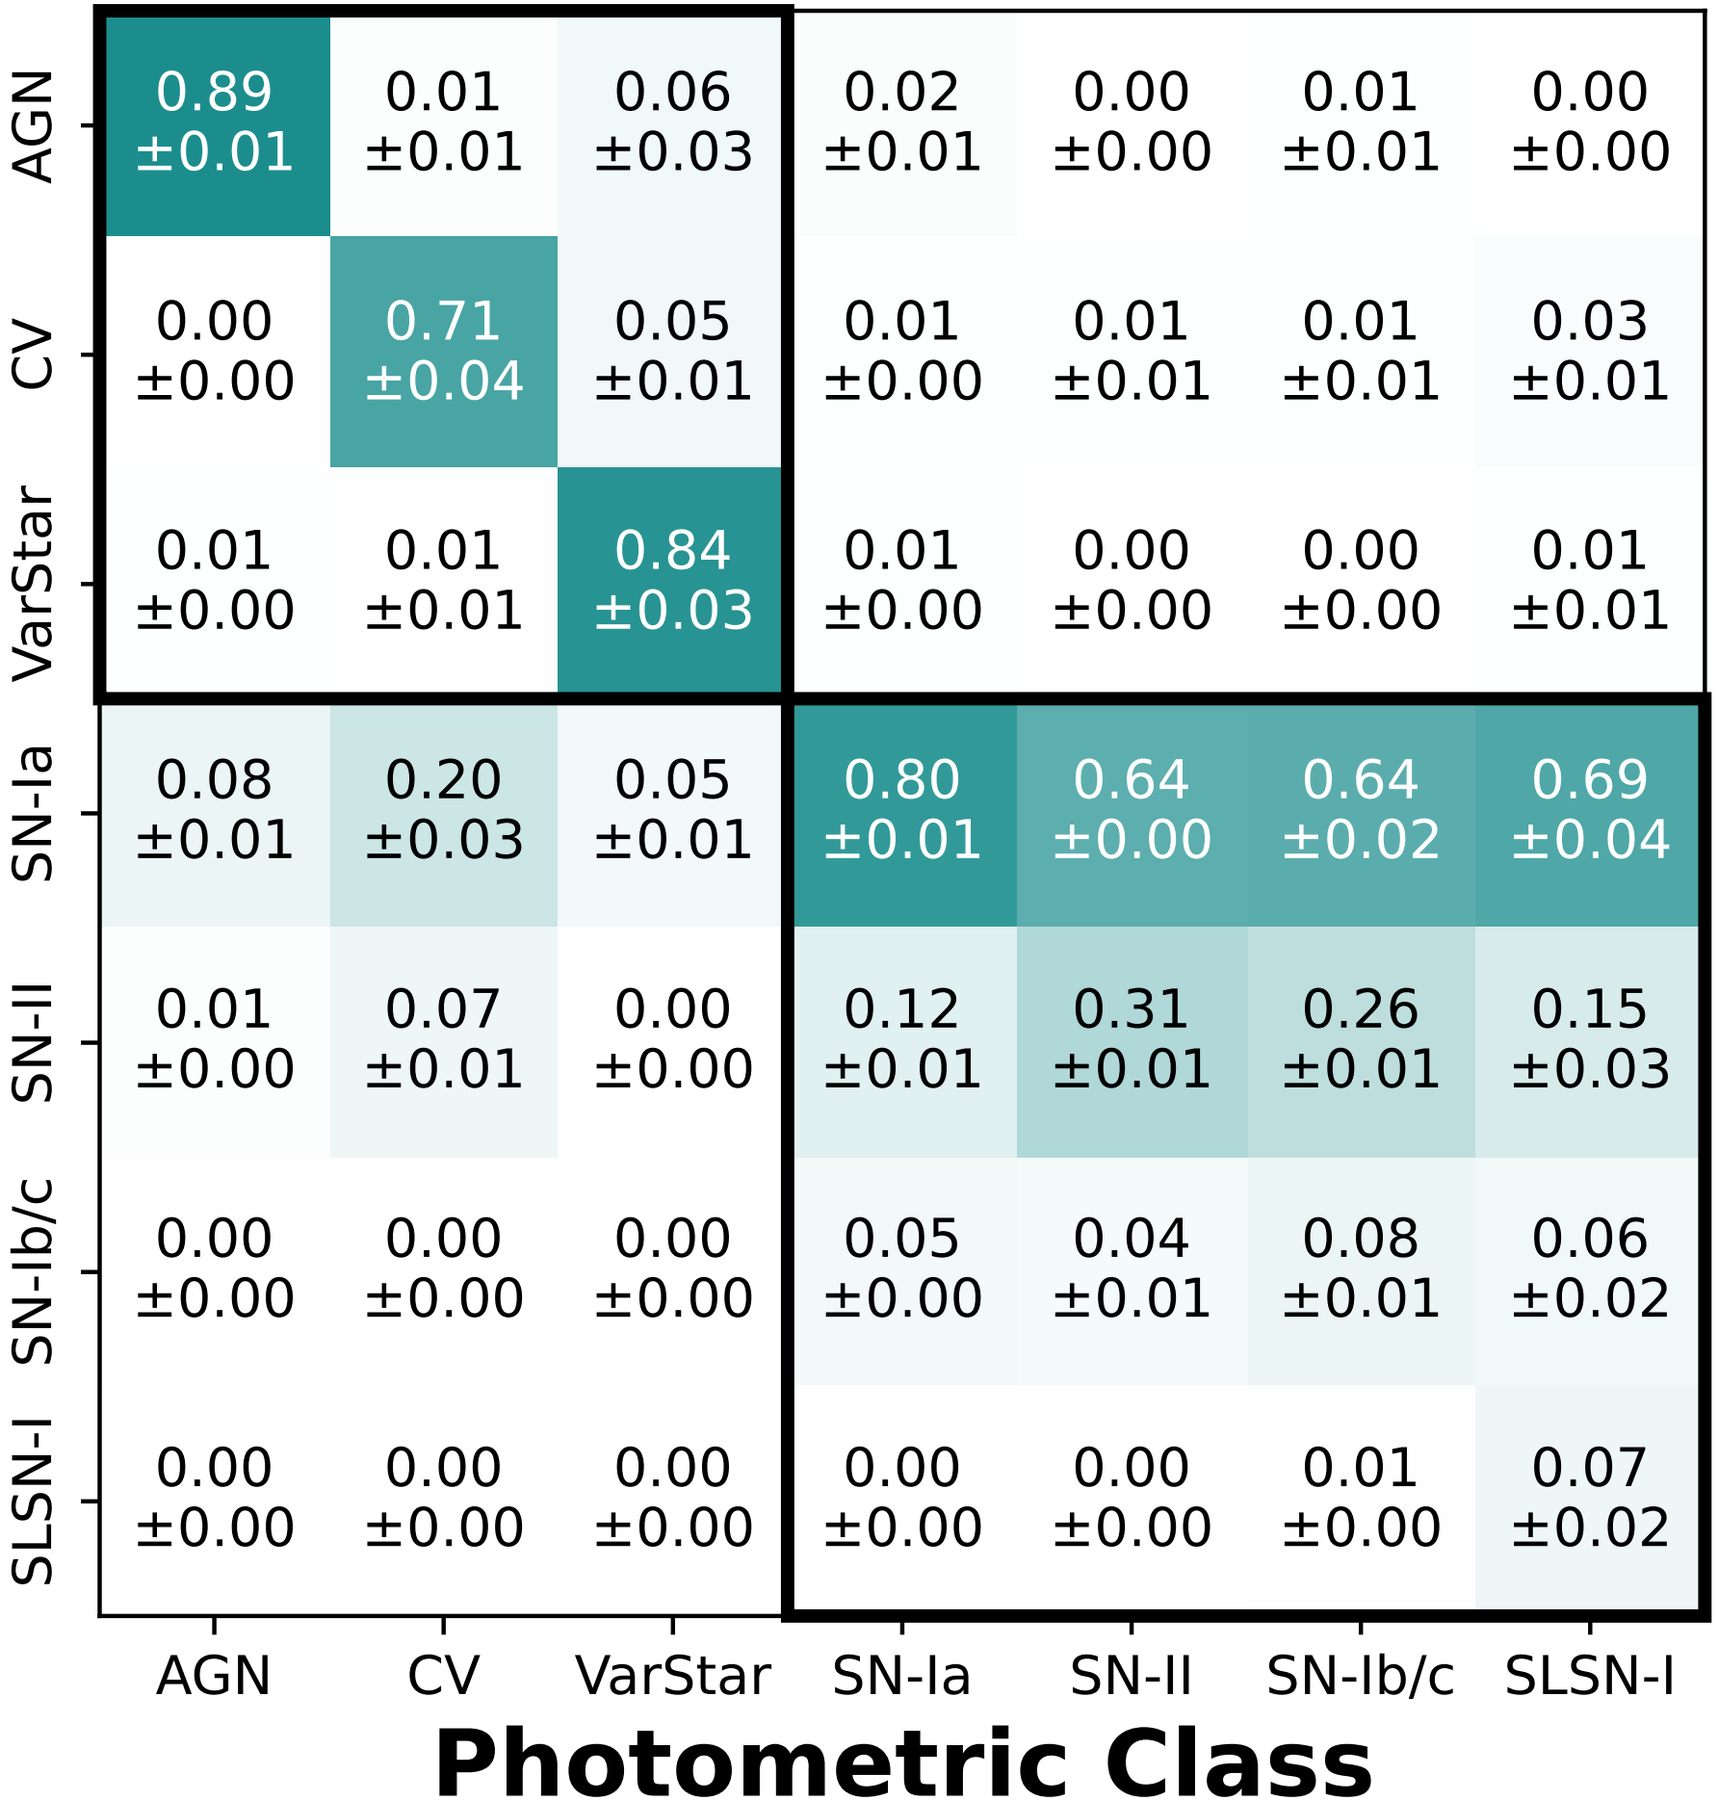
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.89 ±0.01
0.01 ±0.01
0.06 ±0.03
0.02 ±0.01
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.71 ±0.04
0.05 ±0.01
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.01 ±0.01
0.03 ±0.01
0.01 ±0.00
0.01 ±0.01
0.84 ±0.03
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.08 ±0.01
0.20 ±0.03
0.05 ±0.01
0.80 ±0.01
0.64 ±0.00
0.64 ±0.02
0.69 ±0.04
0.01 ±0.00
0.07 ±0.01
0.00 ±0.00
0.12 ±0.01
0.31 ±0.01
0.26 ±0.01
0.15 ±0.03
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.05 ±0.00
0.04 ±0.01
0.08 ±0.01
0.06 ±0.02
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.00
0.07 ±0.02
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
Photometric Class