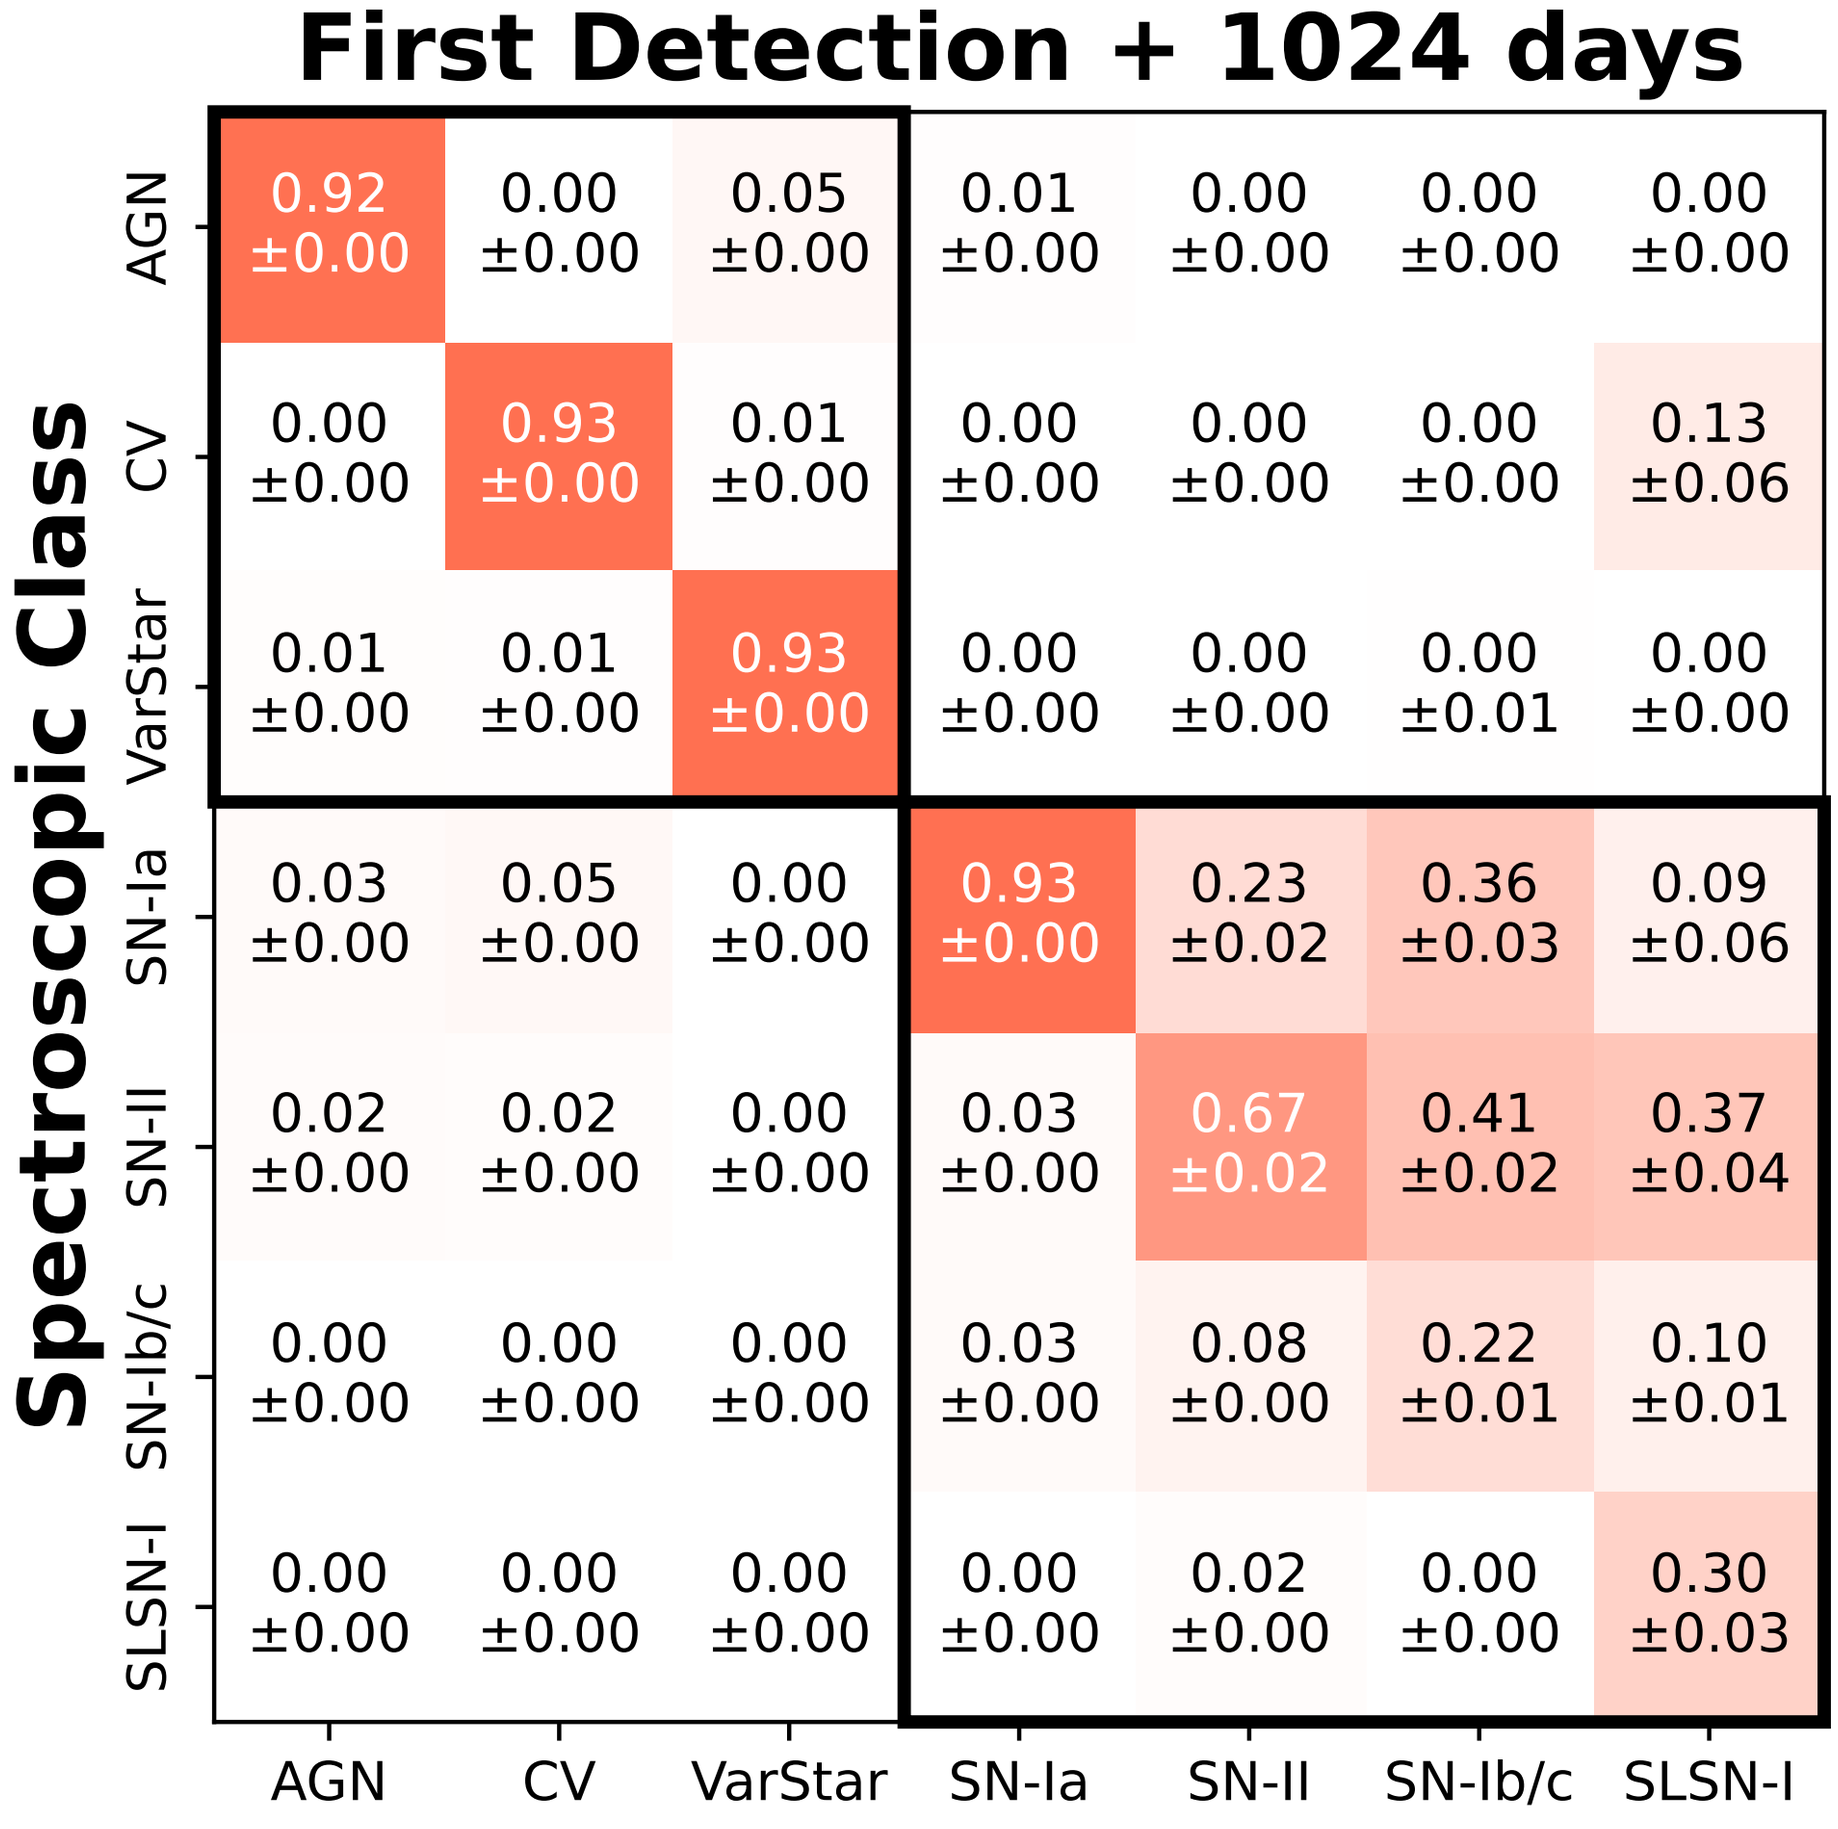
First Detection + 1024 days
Spectroscopic Class
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.92 ±0.00
0.00 ±0.00
0.05 ±0.00
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.93 ±0.00
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.13 ±0.06
0.01 ±0.00
0.01 ±0.00
0.93 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.01
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.05 ±0.00
0.00 ±0.00
0.93 ±0.00
0.23 ±0.02
0.36 ±0.03
0.09 ±0.06
0.02 ±0.00
0.02 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.67 ±0.02
0.41 ±0.02
0.37 ±0.04
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.08 ±0.00
0.22 ±0.01
0.10 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.02 ±0.00
0.00 ±0.00
0.30 ±0.03
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I