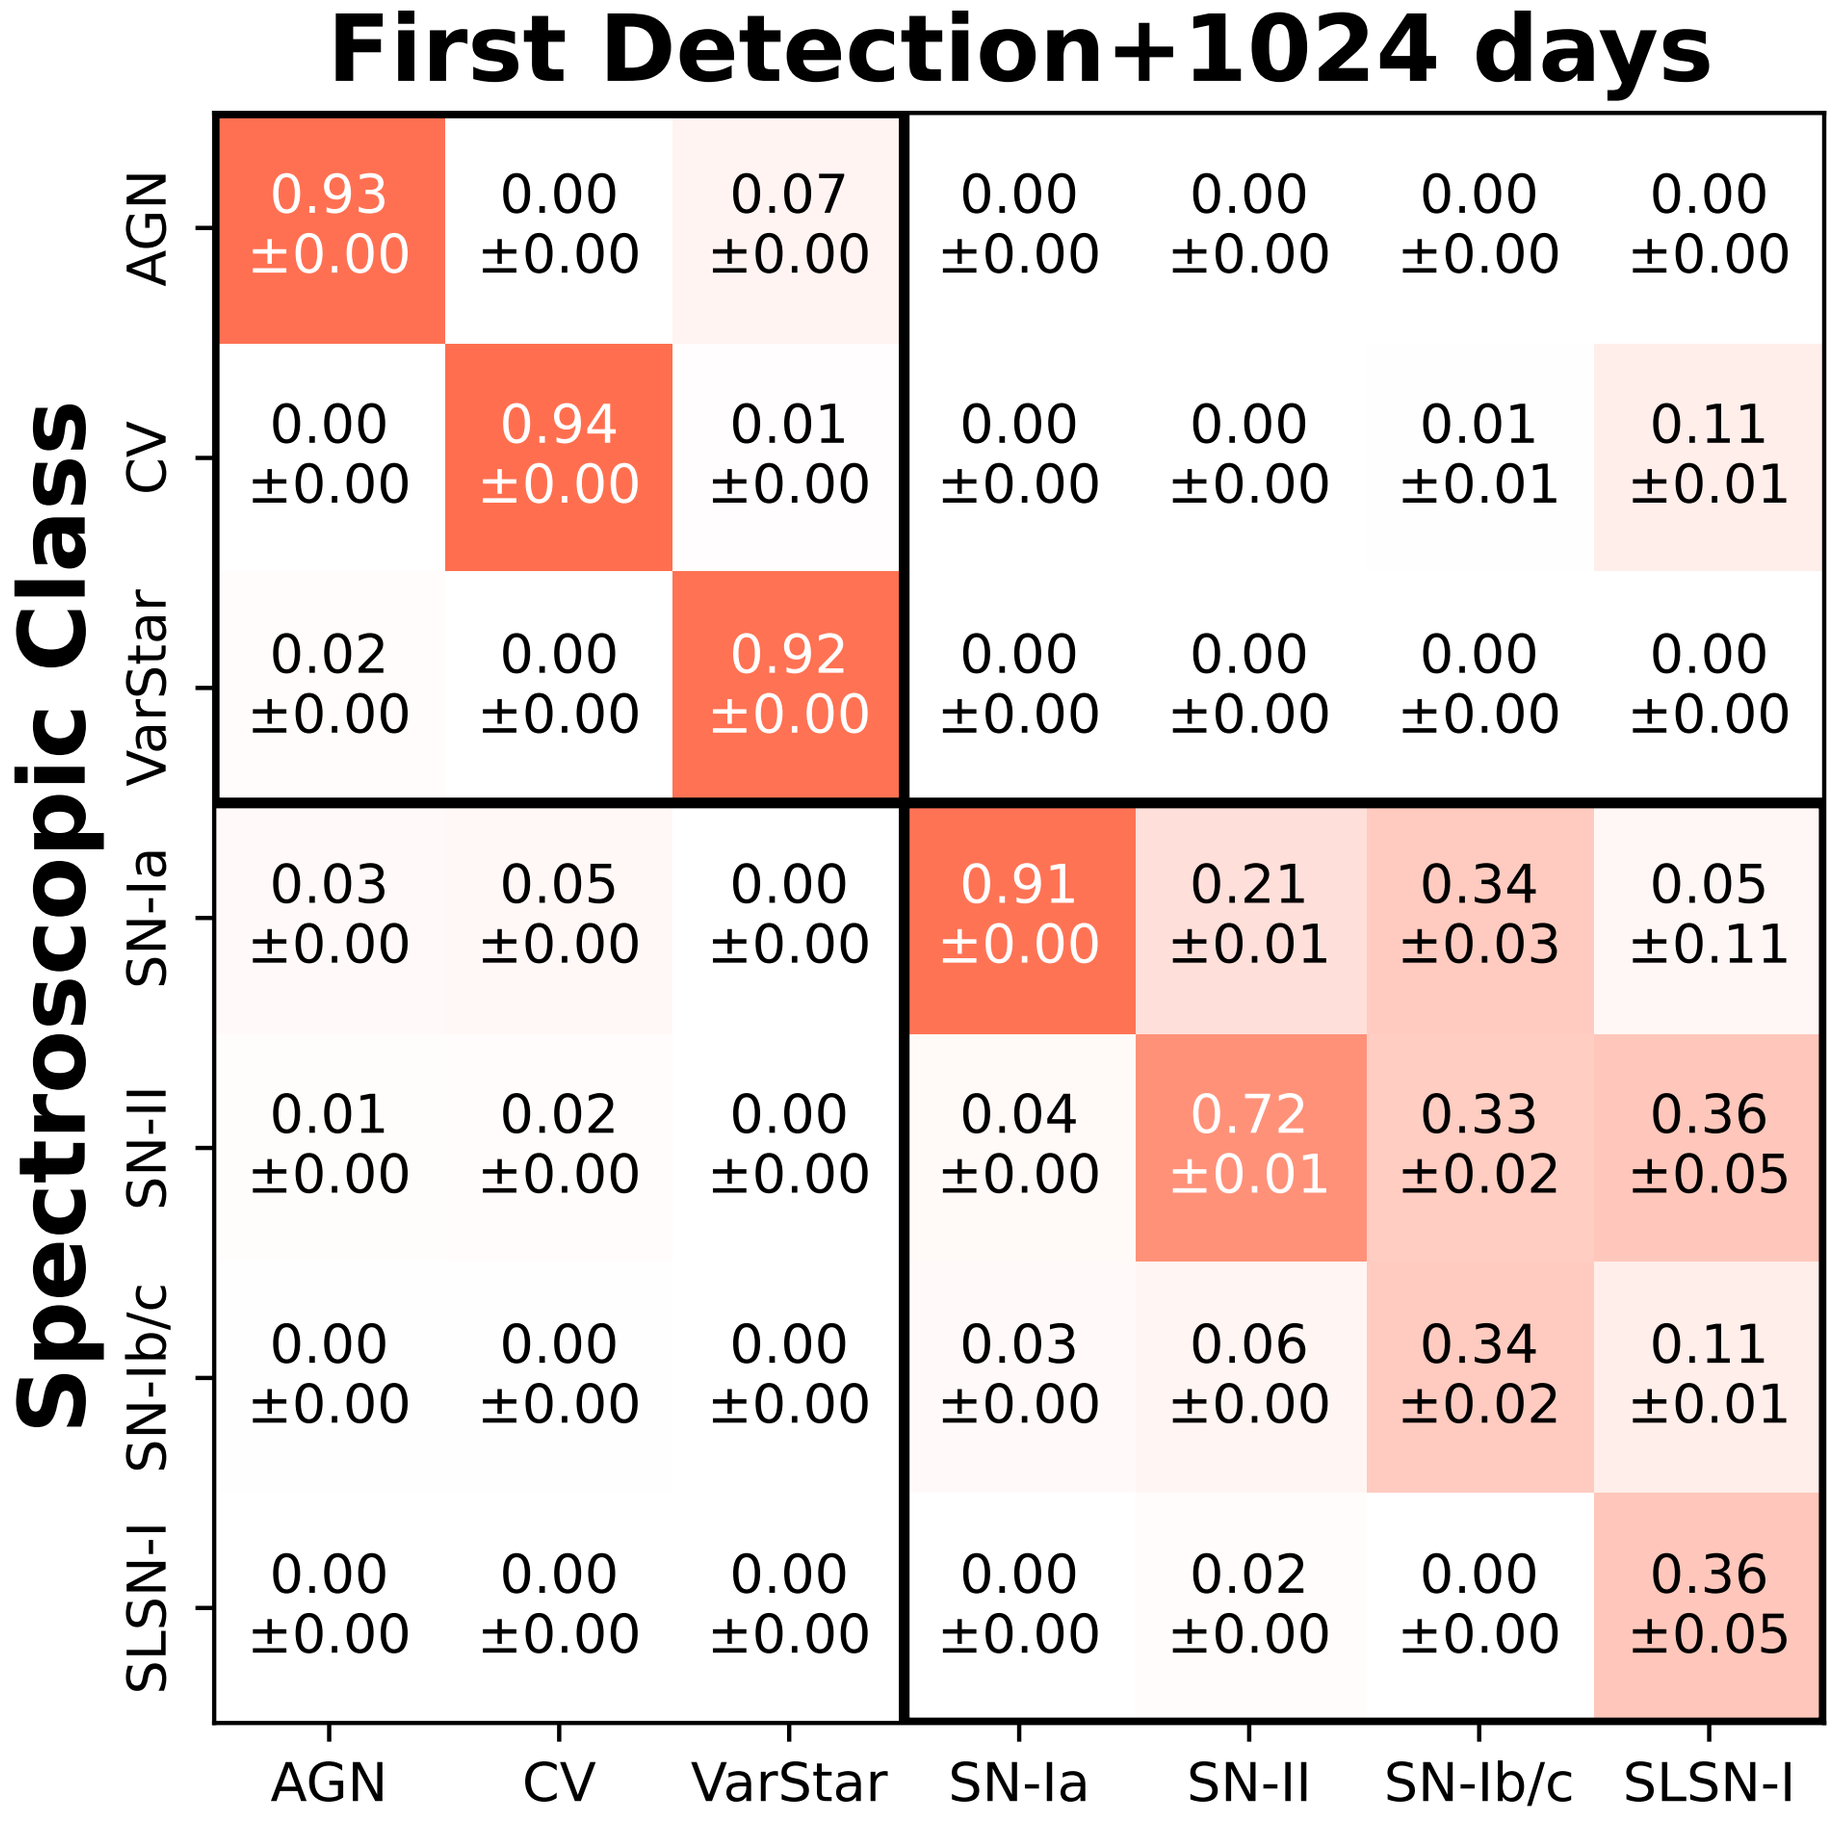
First Detection+1024 days
Spectroscopic Class
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I
0.93 ±0.00
0.00 ±0.00
0.07 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.94 ±0.00
0.01 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.01 ±0.01
0.11 ±0.01
0.02 ±0.00
0.00 ±0.00
0.92 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.05 ±0.00
0.00 ±0.00
0.91 ±0.00
0.21 ±0.01
0.34 ±0.03
0.05 ±0.11
0.01 ±0.00
0.02 ±0.00
0.00 ±0.00
0.04 ±0.00
0.72 ±0.01
0.33 ±0.02
0.36 ±0.05
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.03 ±0.00
0.06 ±0.00
0.34 ±0.02
0.11 ±0.01
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.00 ±0.00
0.02 ±0.00
0.00 ±0.00
0.36 ±0.05
AGN
CV
VarStar
SN-Ia
SN-II
SN-Ib/c
SLSN-I