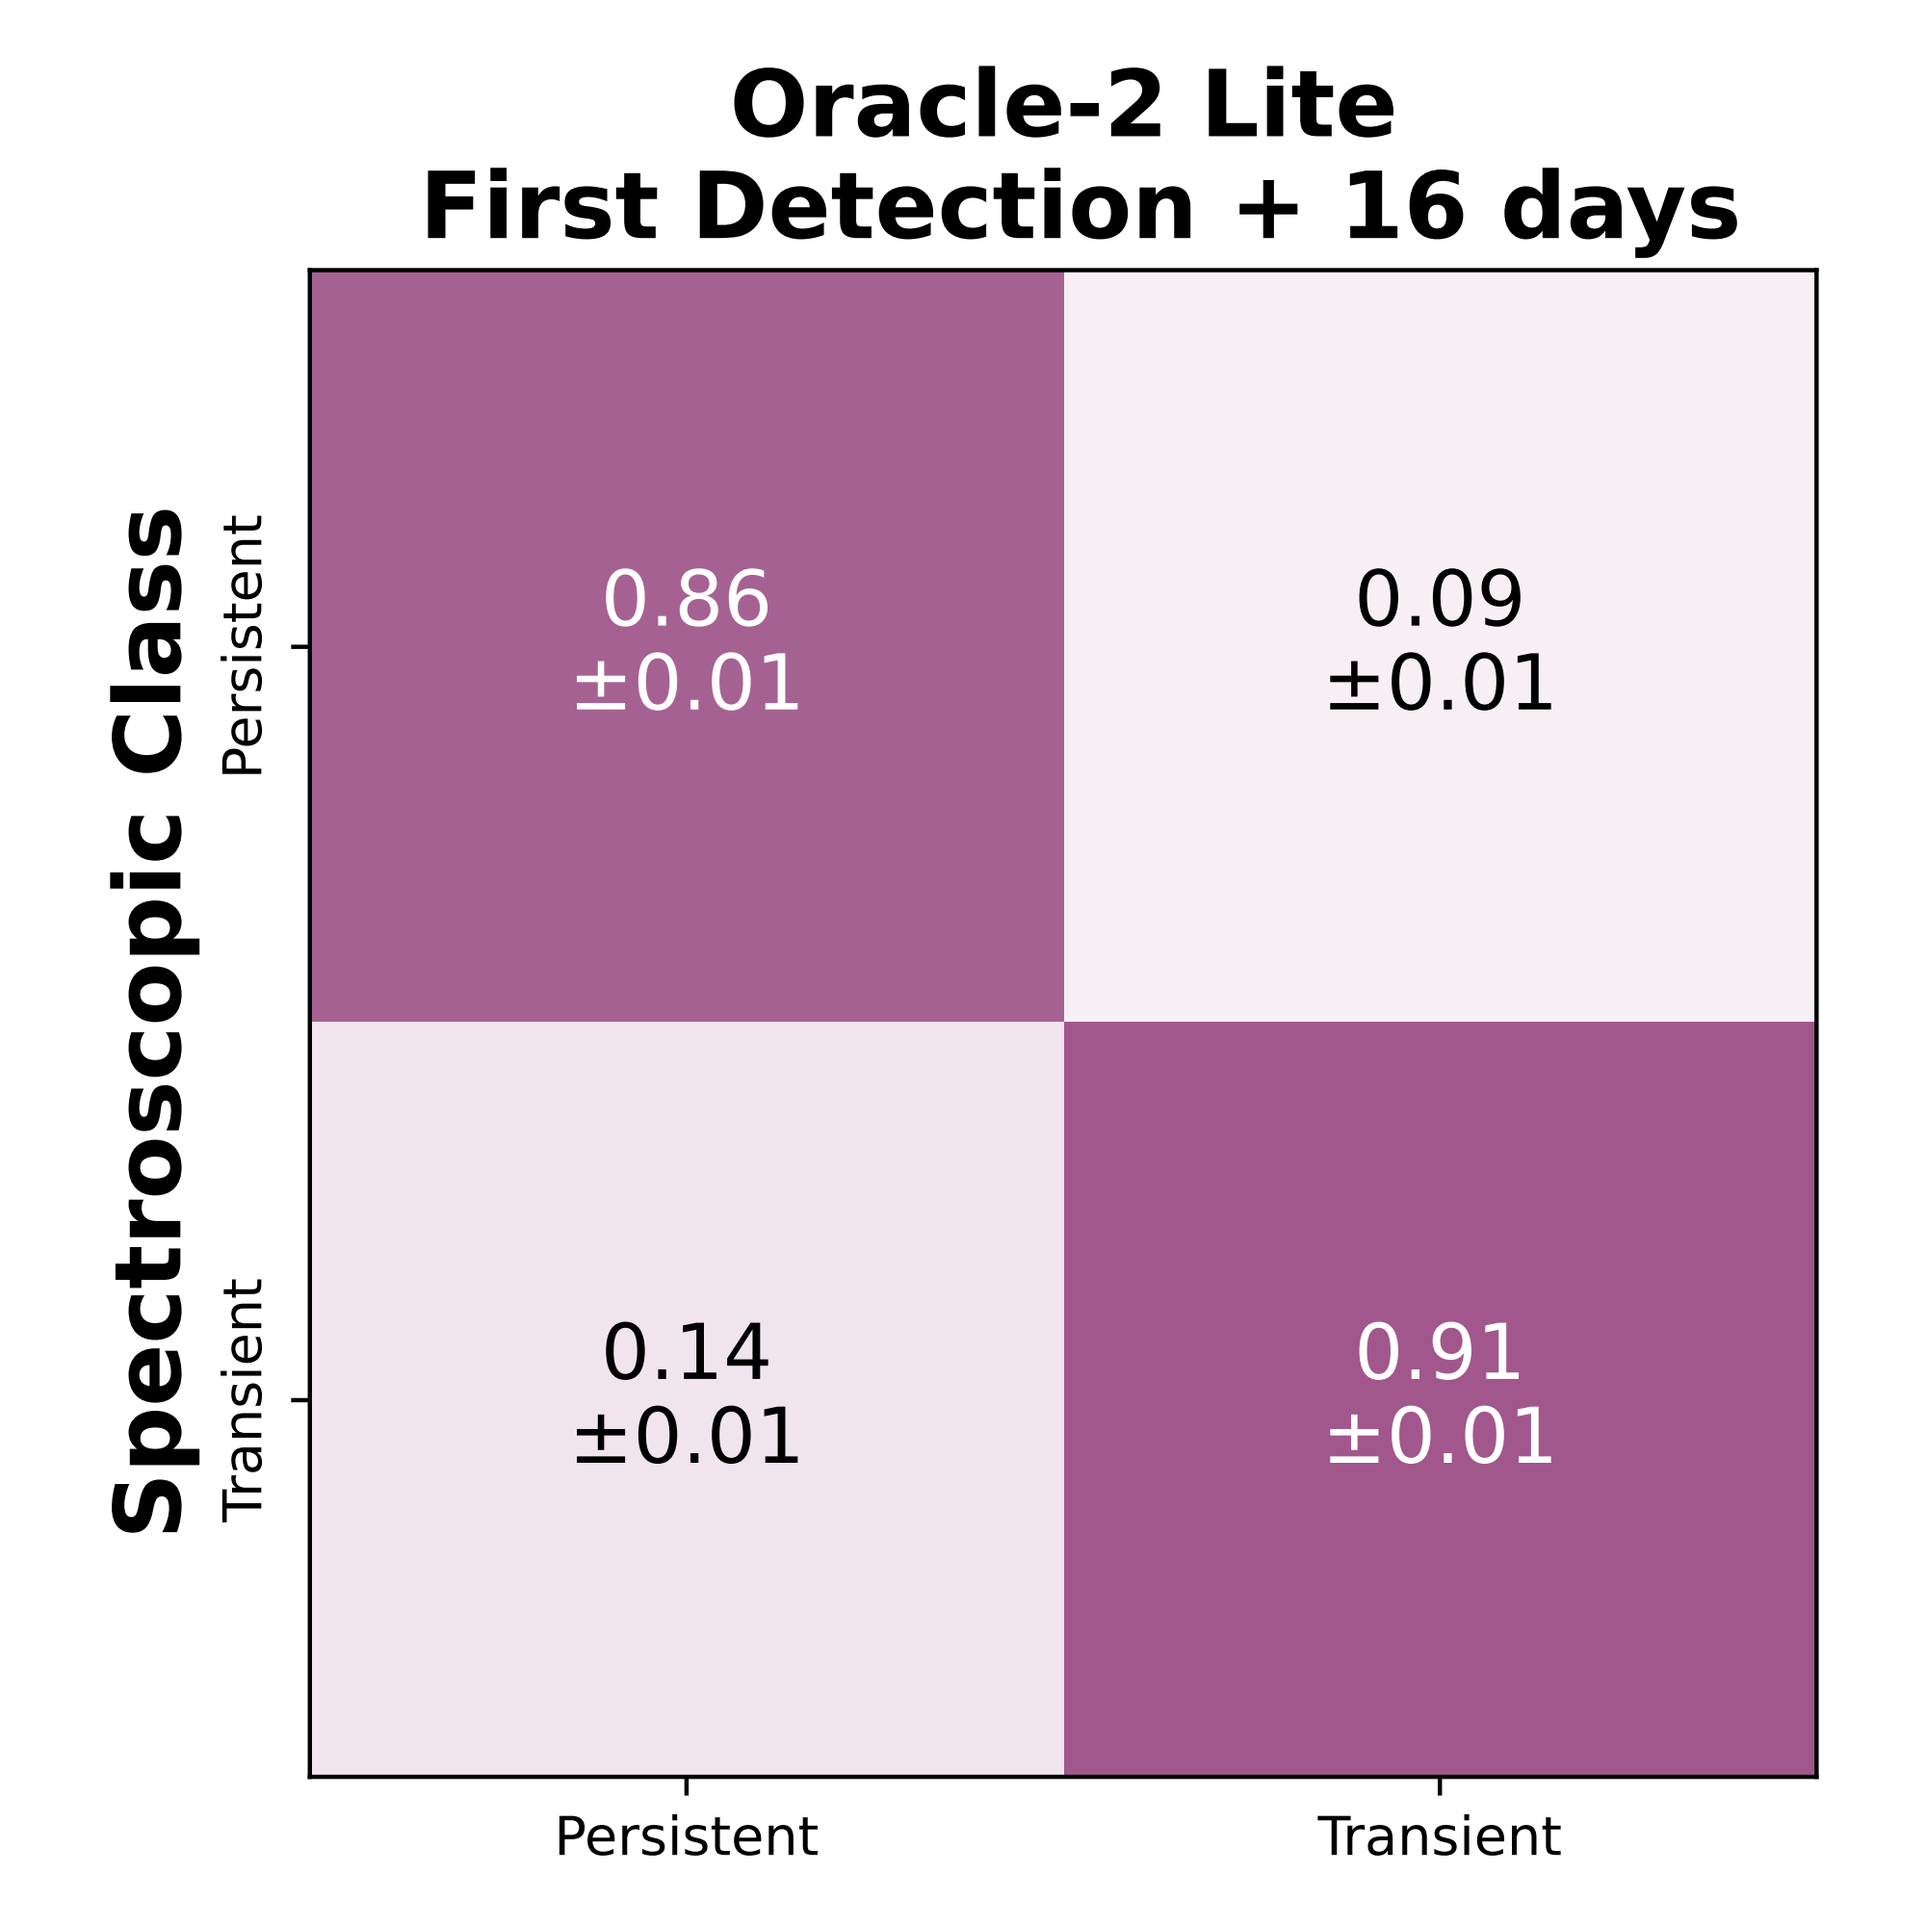
Oracle-2 Lite
First Detection + 16 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.86
±0.01
0.09
±0.01
0.14
±0.01
0.91
±0.01
Persistent
Transient