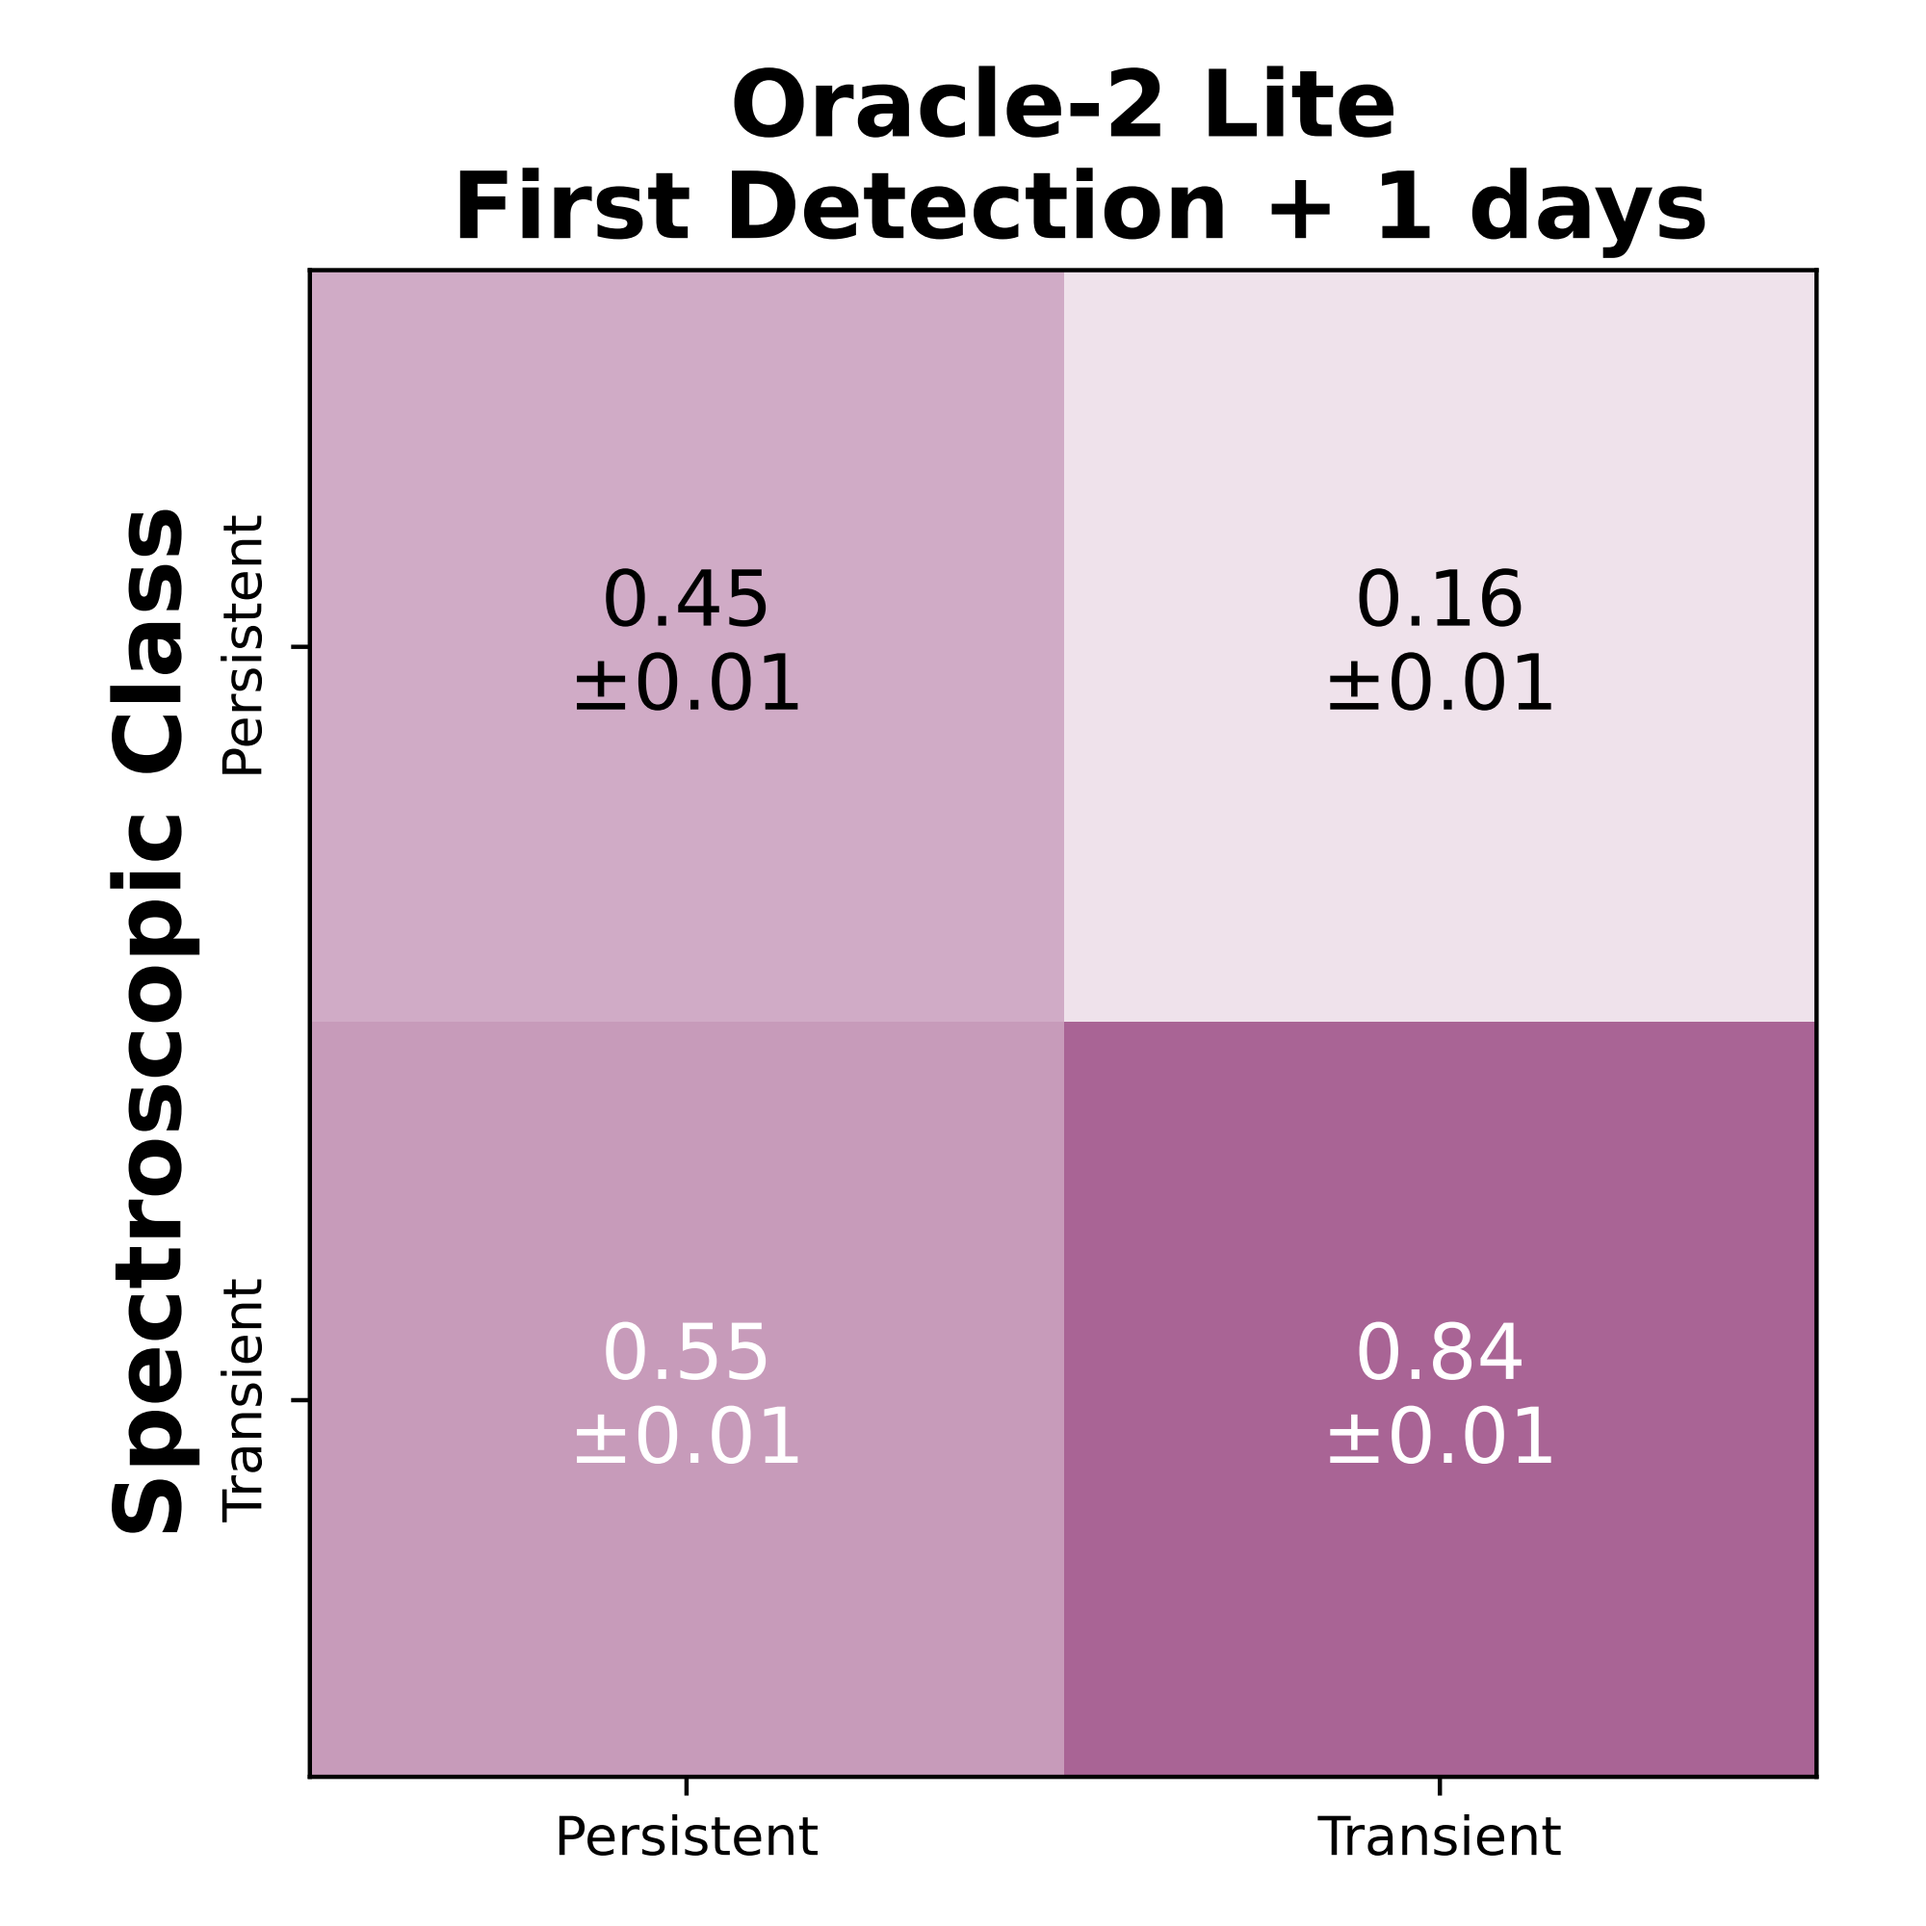
Oracle-2 Lite
First Detection + 1 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.45
±0.01
0.16
±0.01
0.55
±0.01
0.84
±0.01
Persistent
Transient