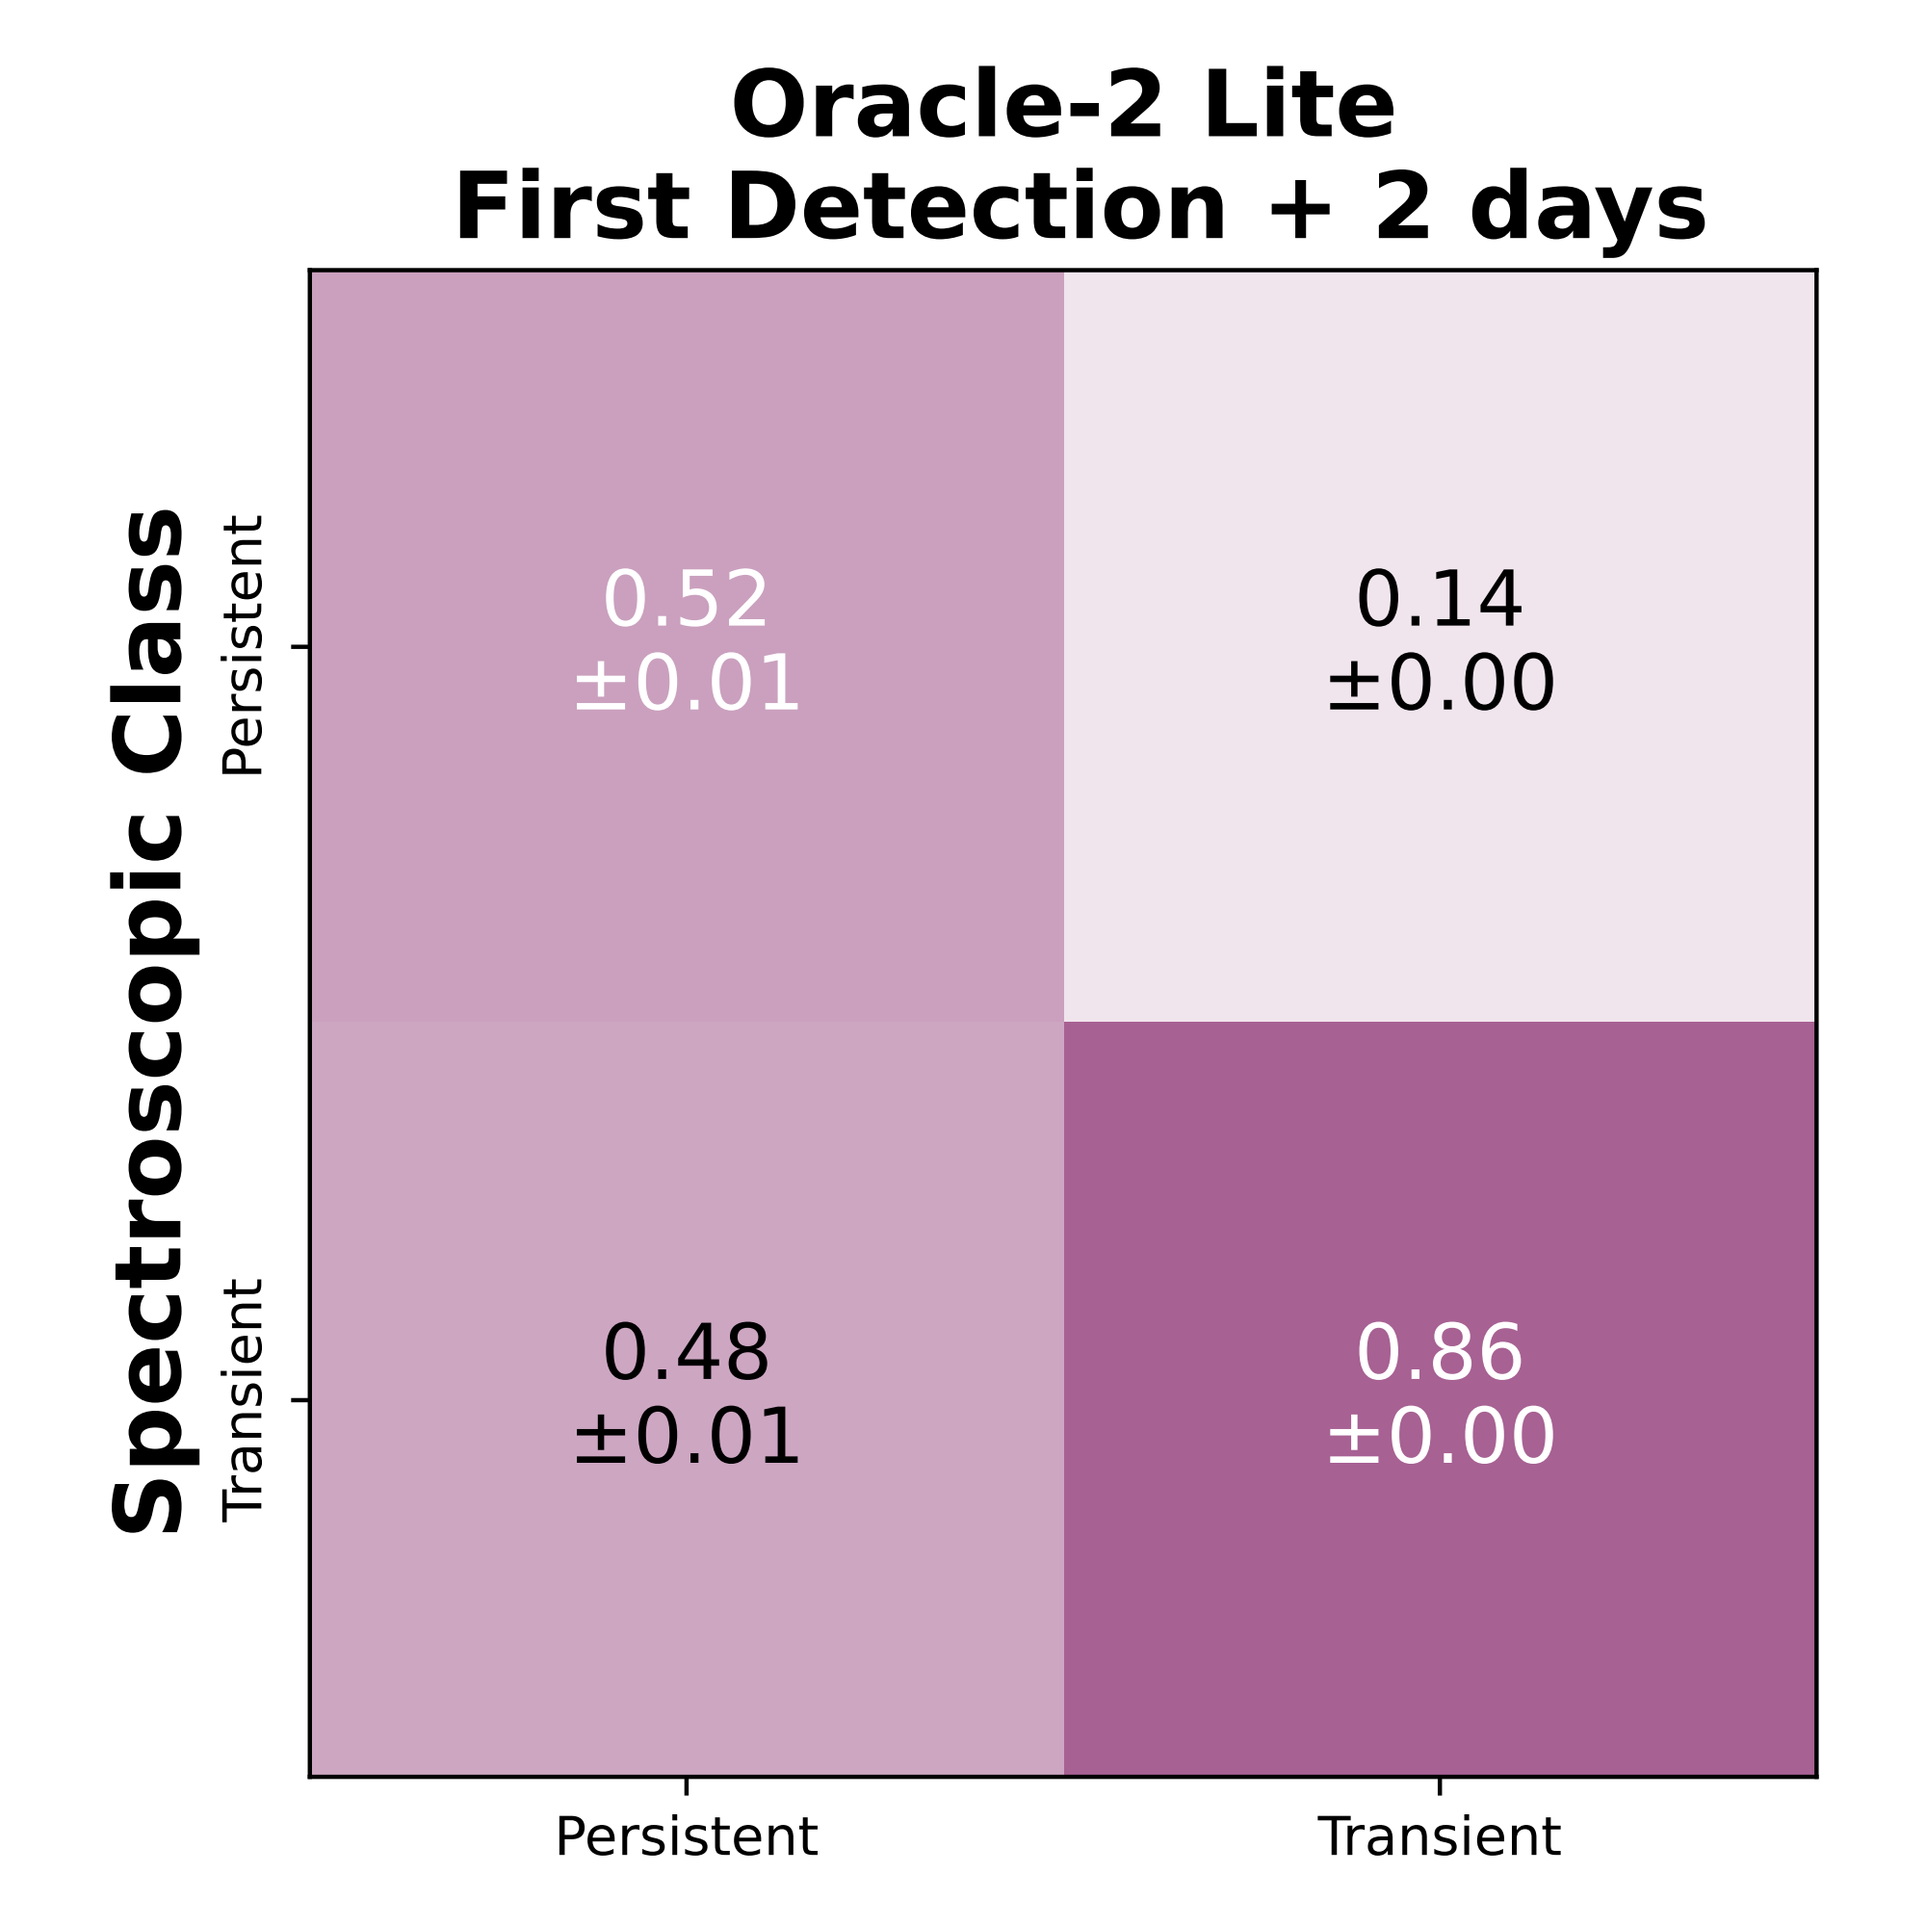
Oracle-2 Lite
First Detection + 2 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.52
±0.01
0.14
±0.00
0.48
±0.01
0.86
±0.00
Persistent
Transient