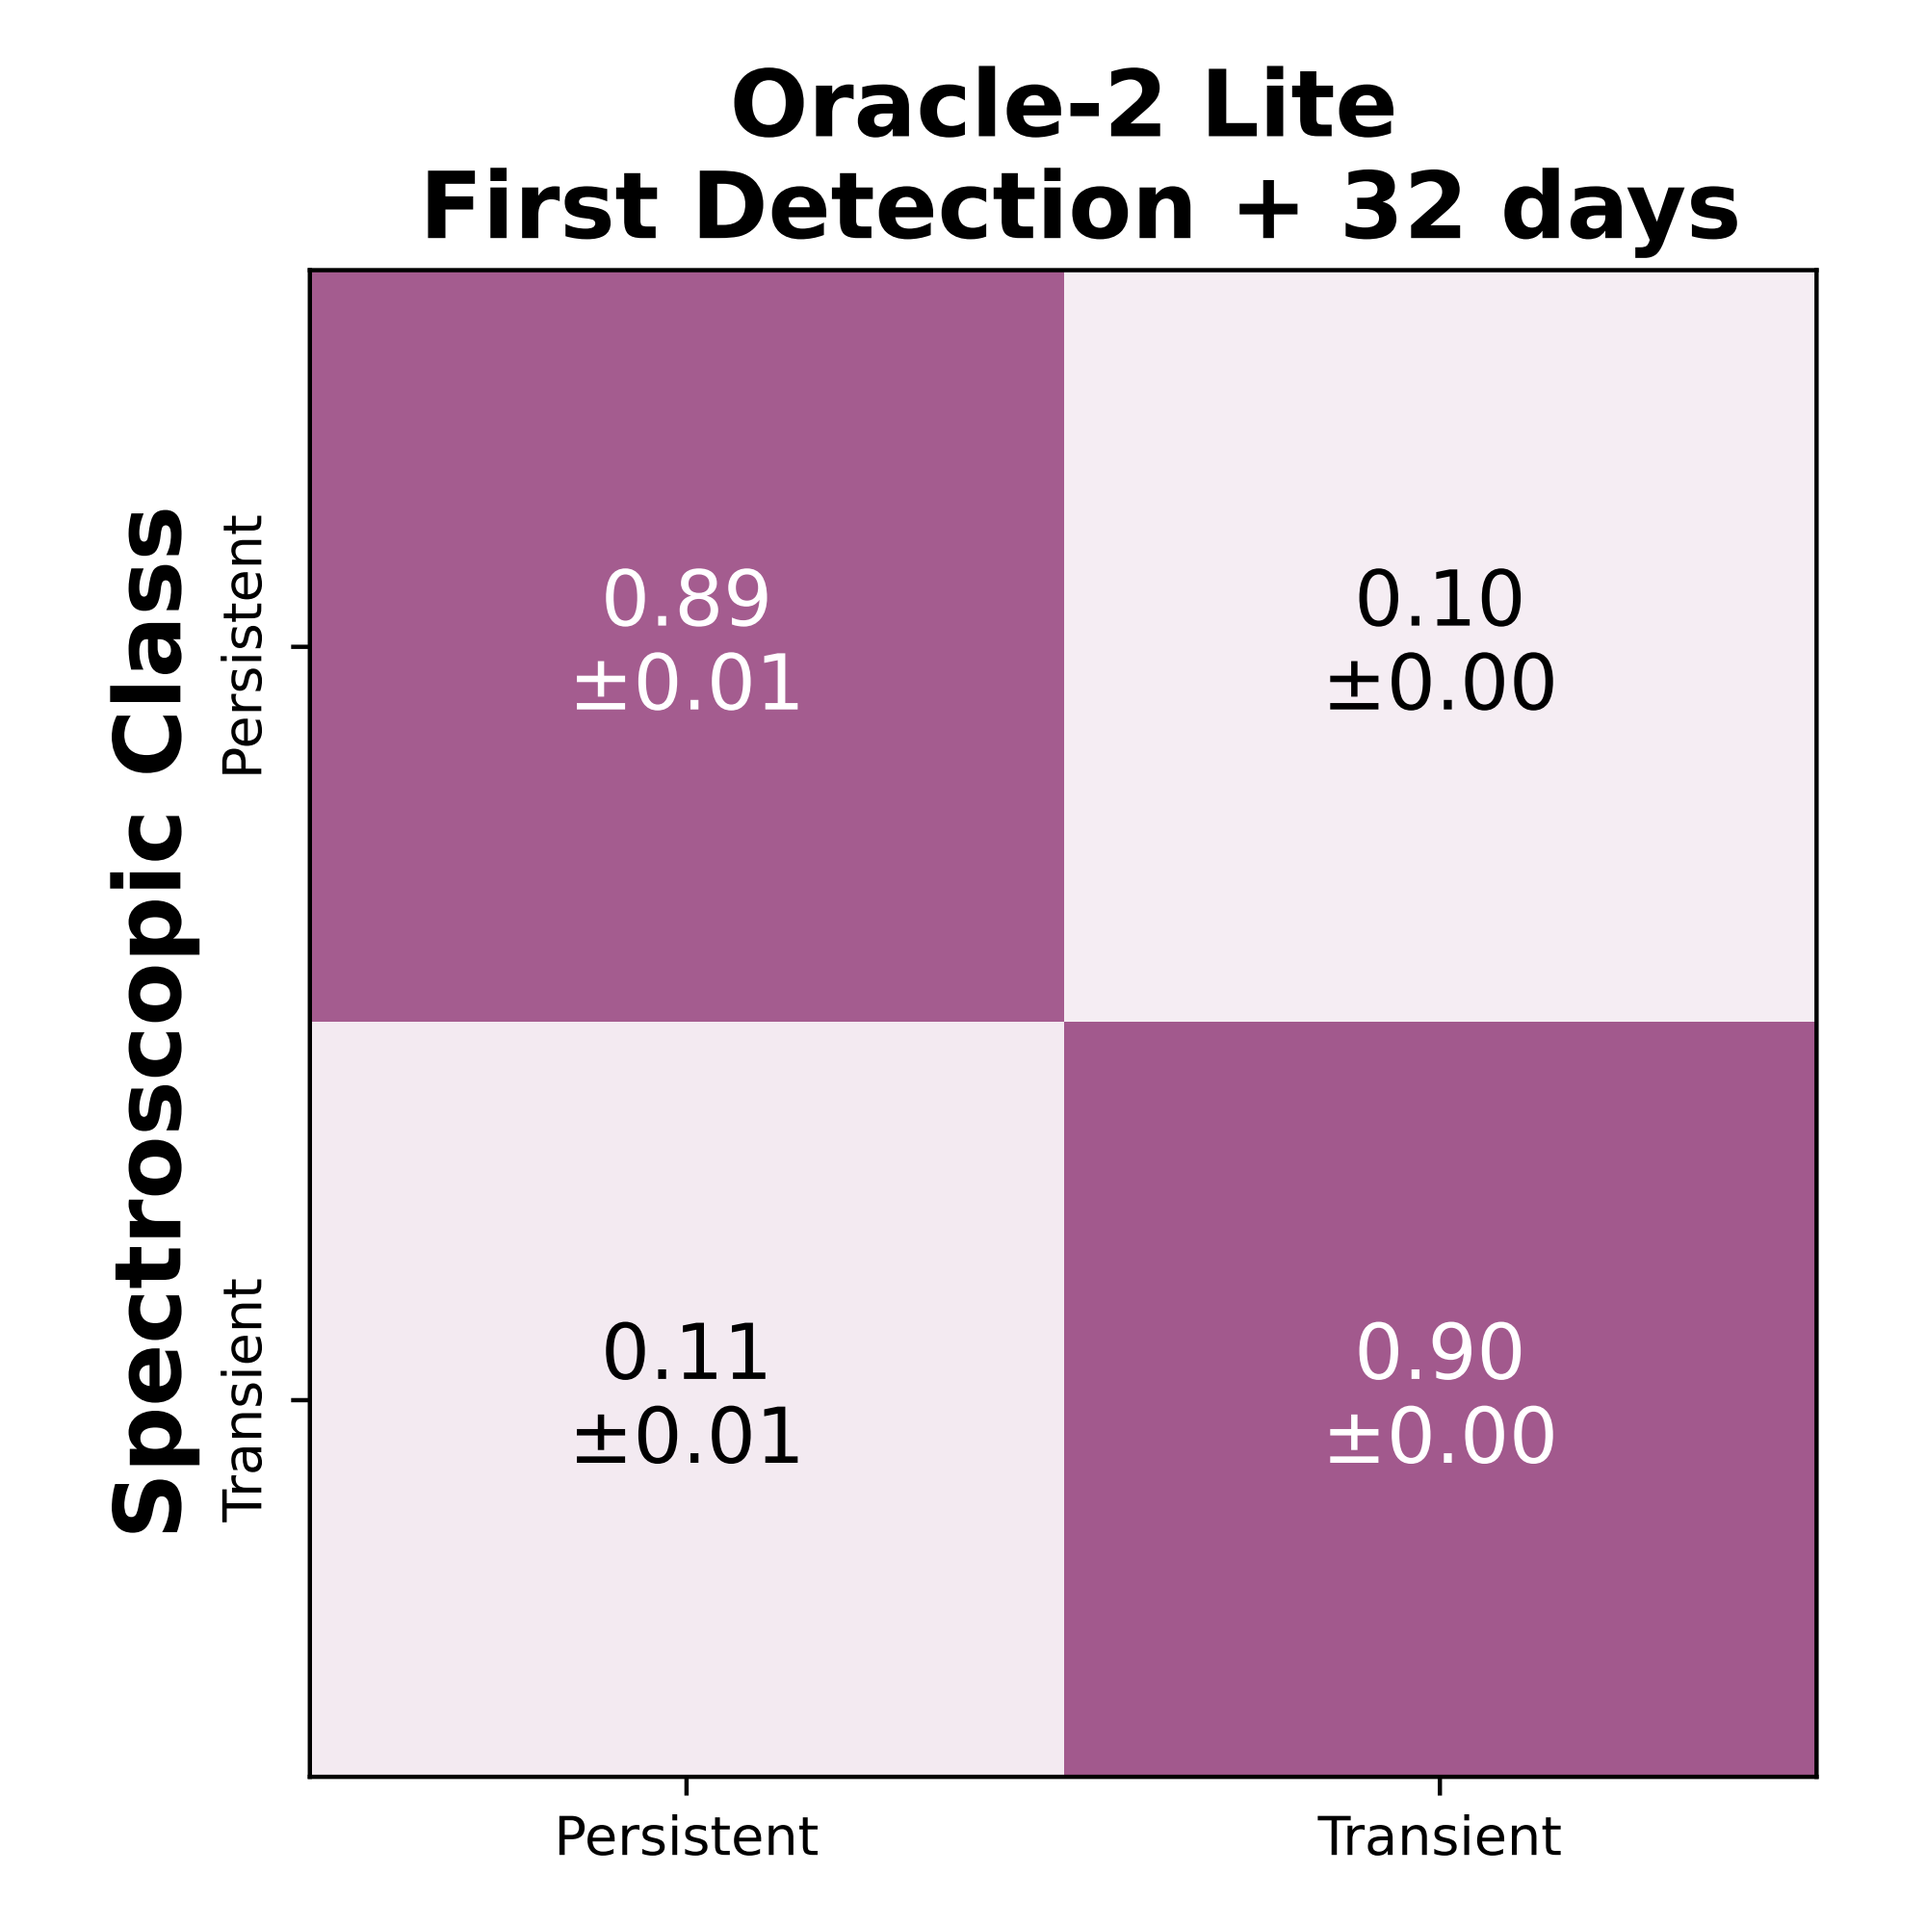
Oracle-2 Lite
First Detection + 32 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.89
±0.01
0.10
±0.00
0.11
±0.01
0.90
±0.00
Persistent
Transient