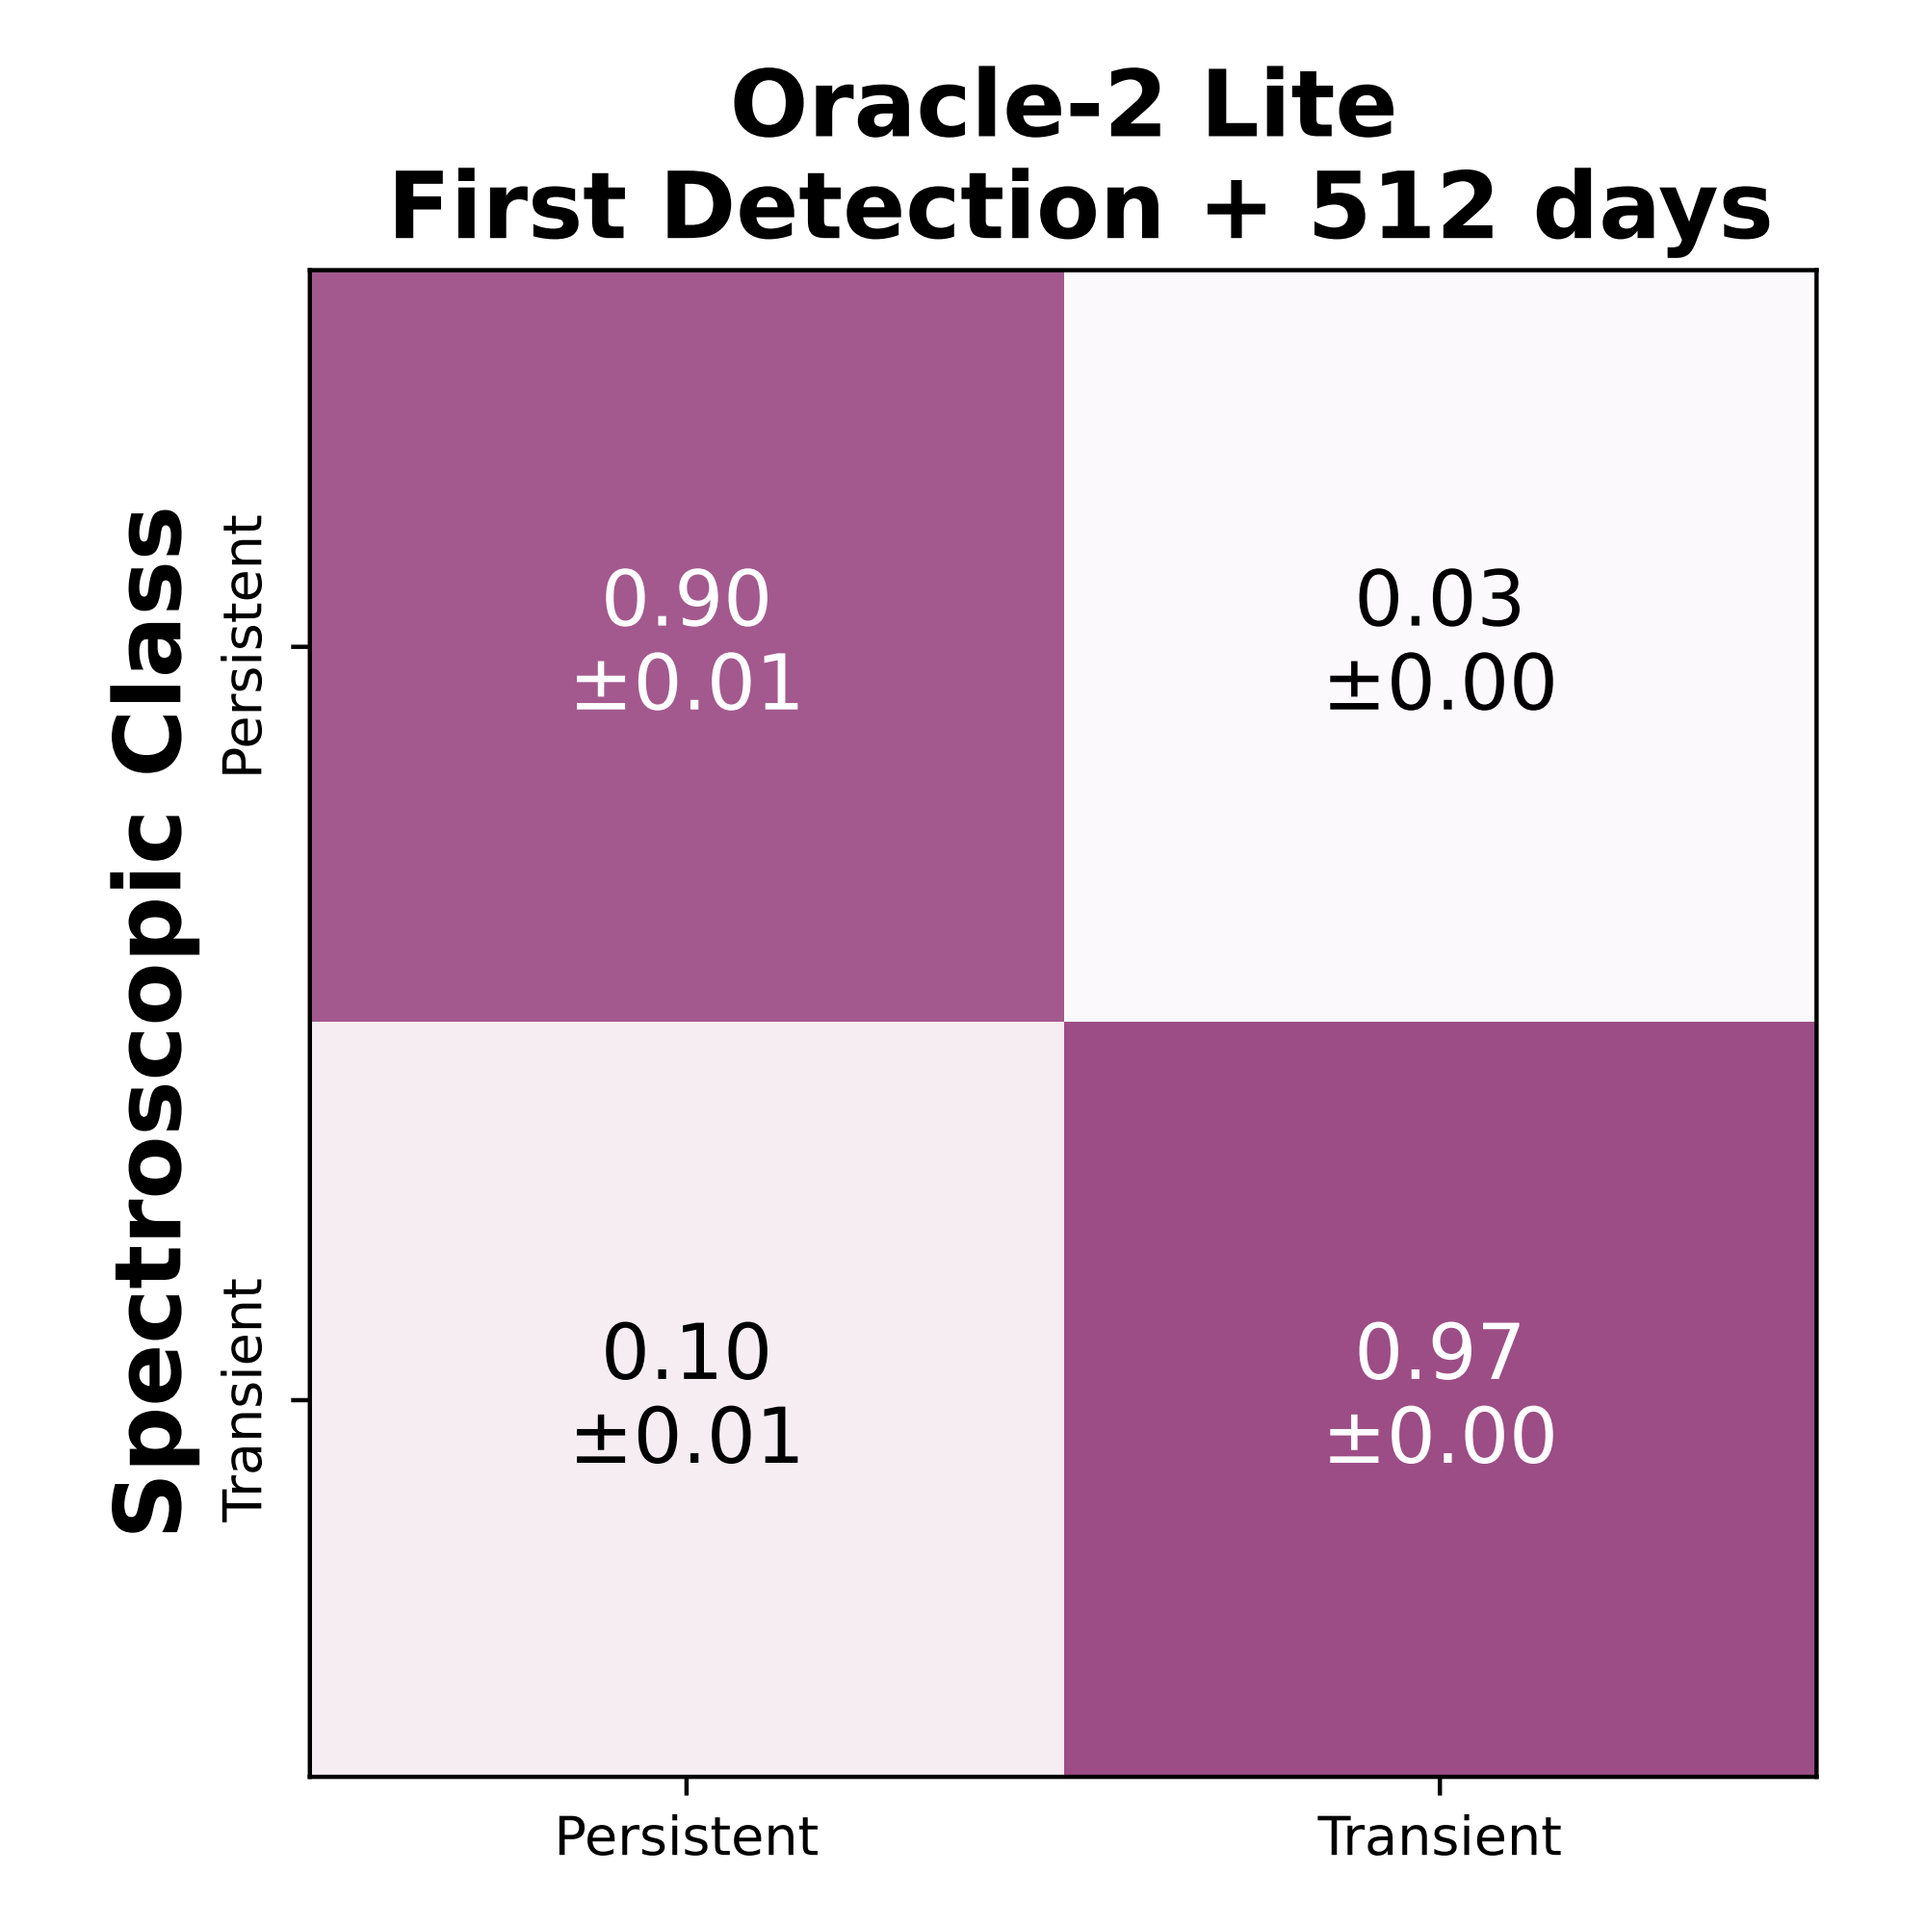
Oracle-2 Lite
First Detection + 512 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.90
±0.01
0.03
±0.00
0.10
±0.01
0.97
±0.00
Persistent
Transient