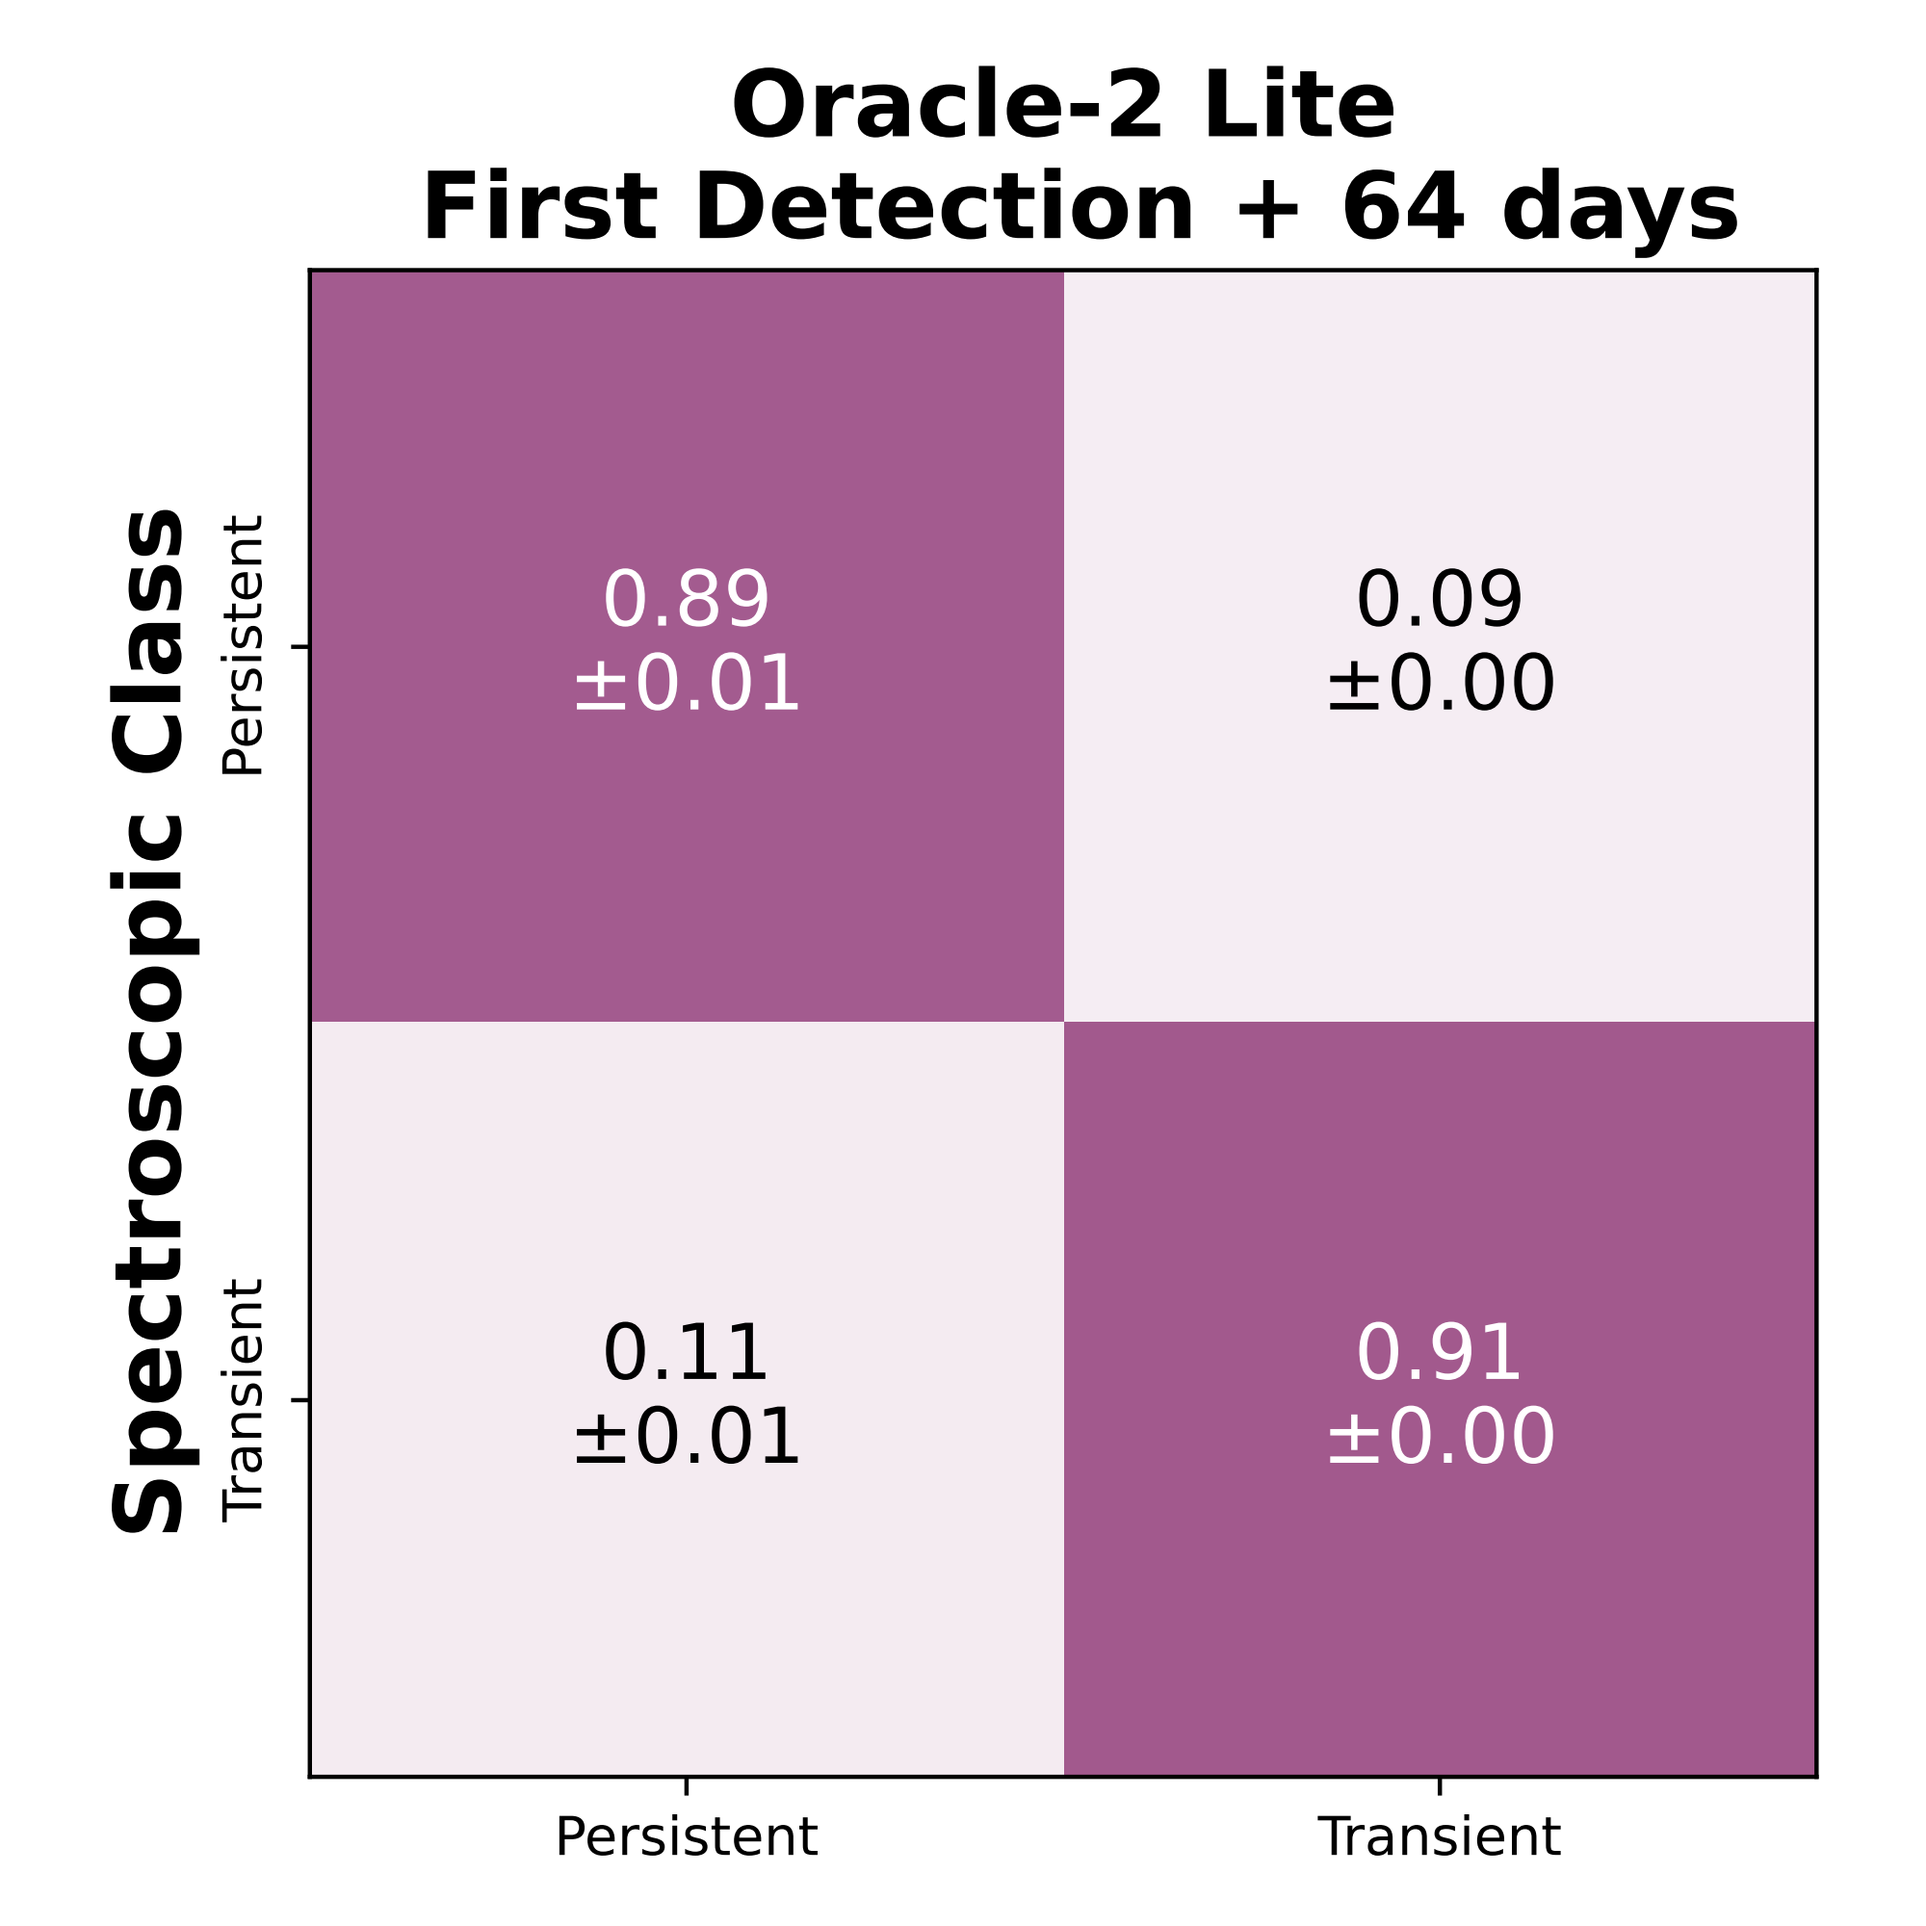
Oracle-2 Lite
First Detection + 64 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.89
±0.01
0.09
±0.00
0.11
±0.01
0.91
±0.00
Persistent
Transient