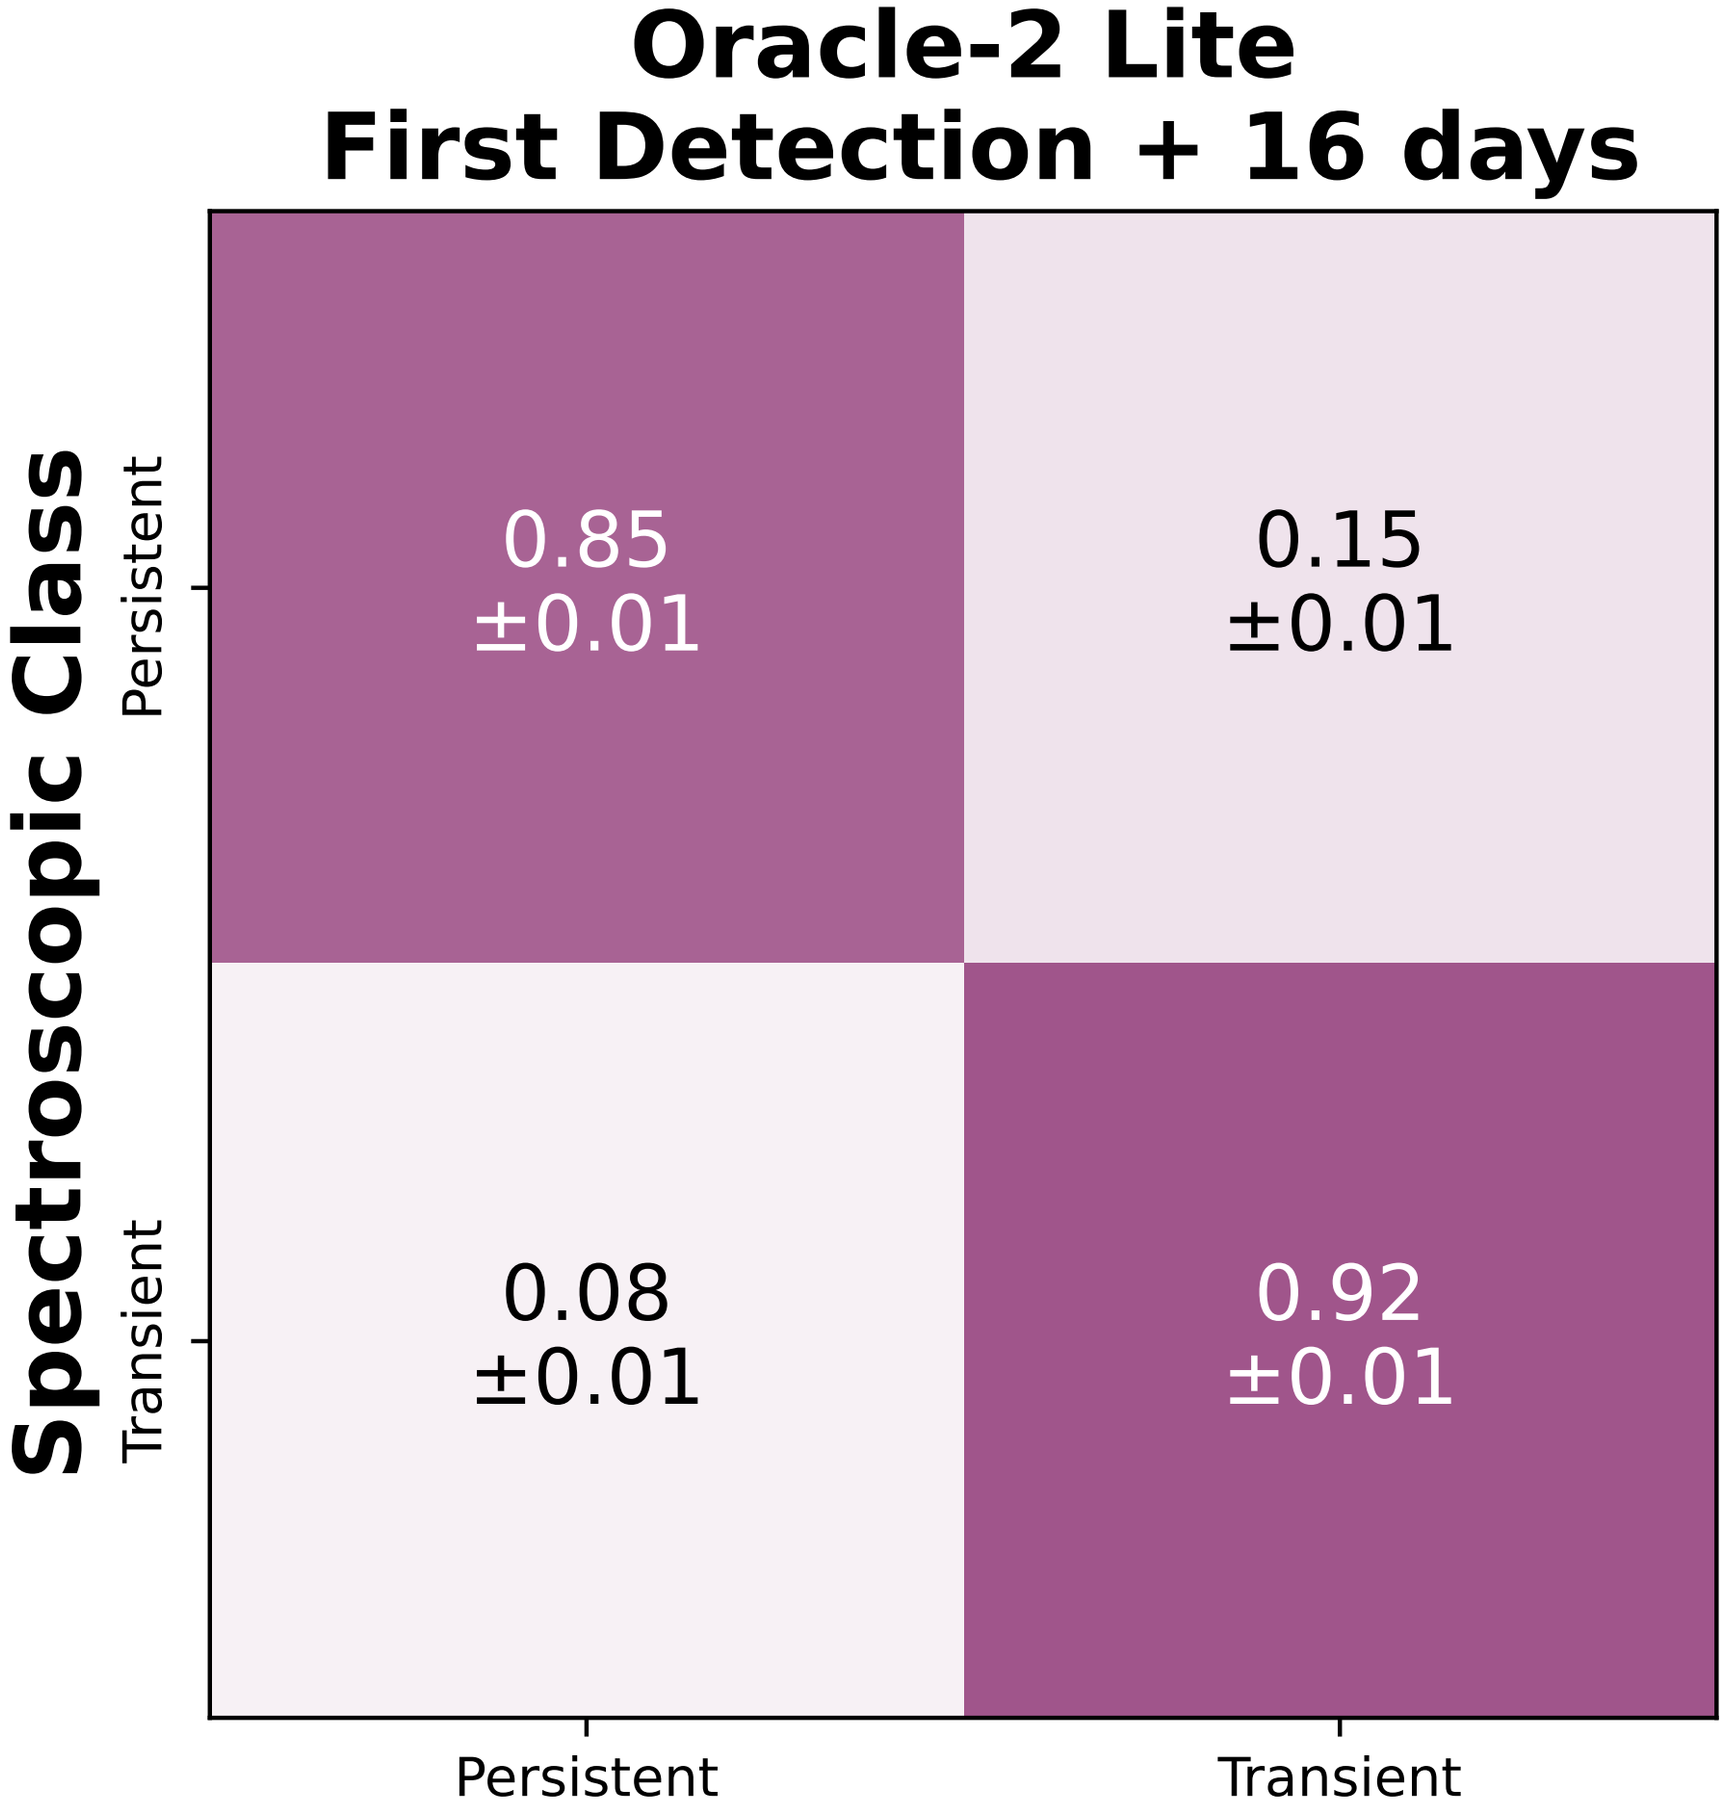
Oracle-2 Lite
First Detection + 16 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.85
±0.01
0.15
±0.01
0.08
±0.01
0.92
±0.01
Persistent
Transient