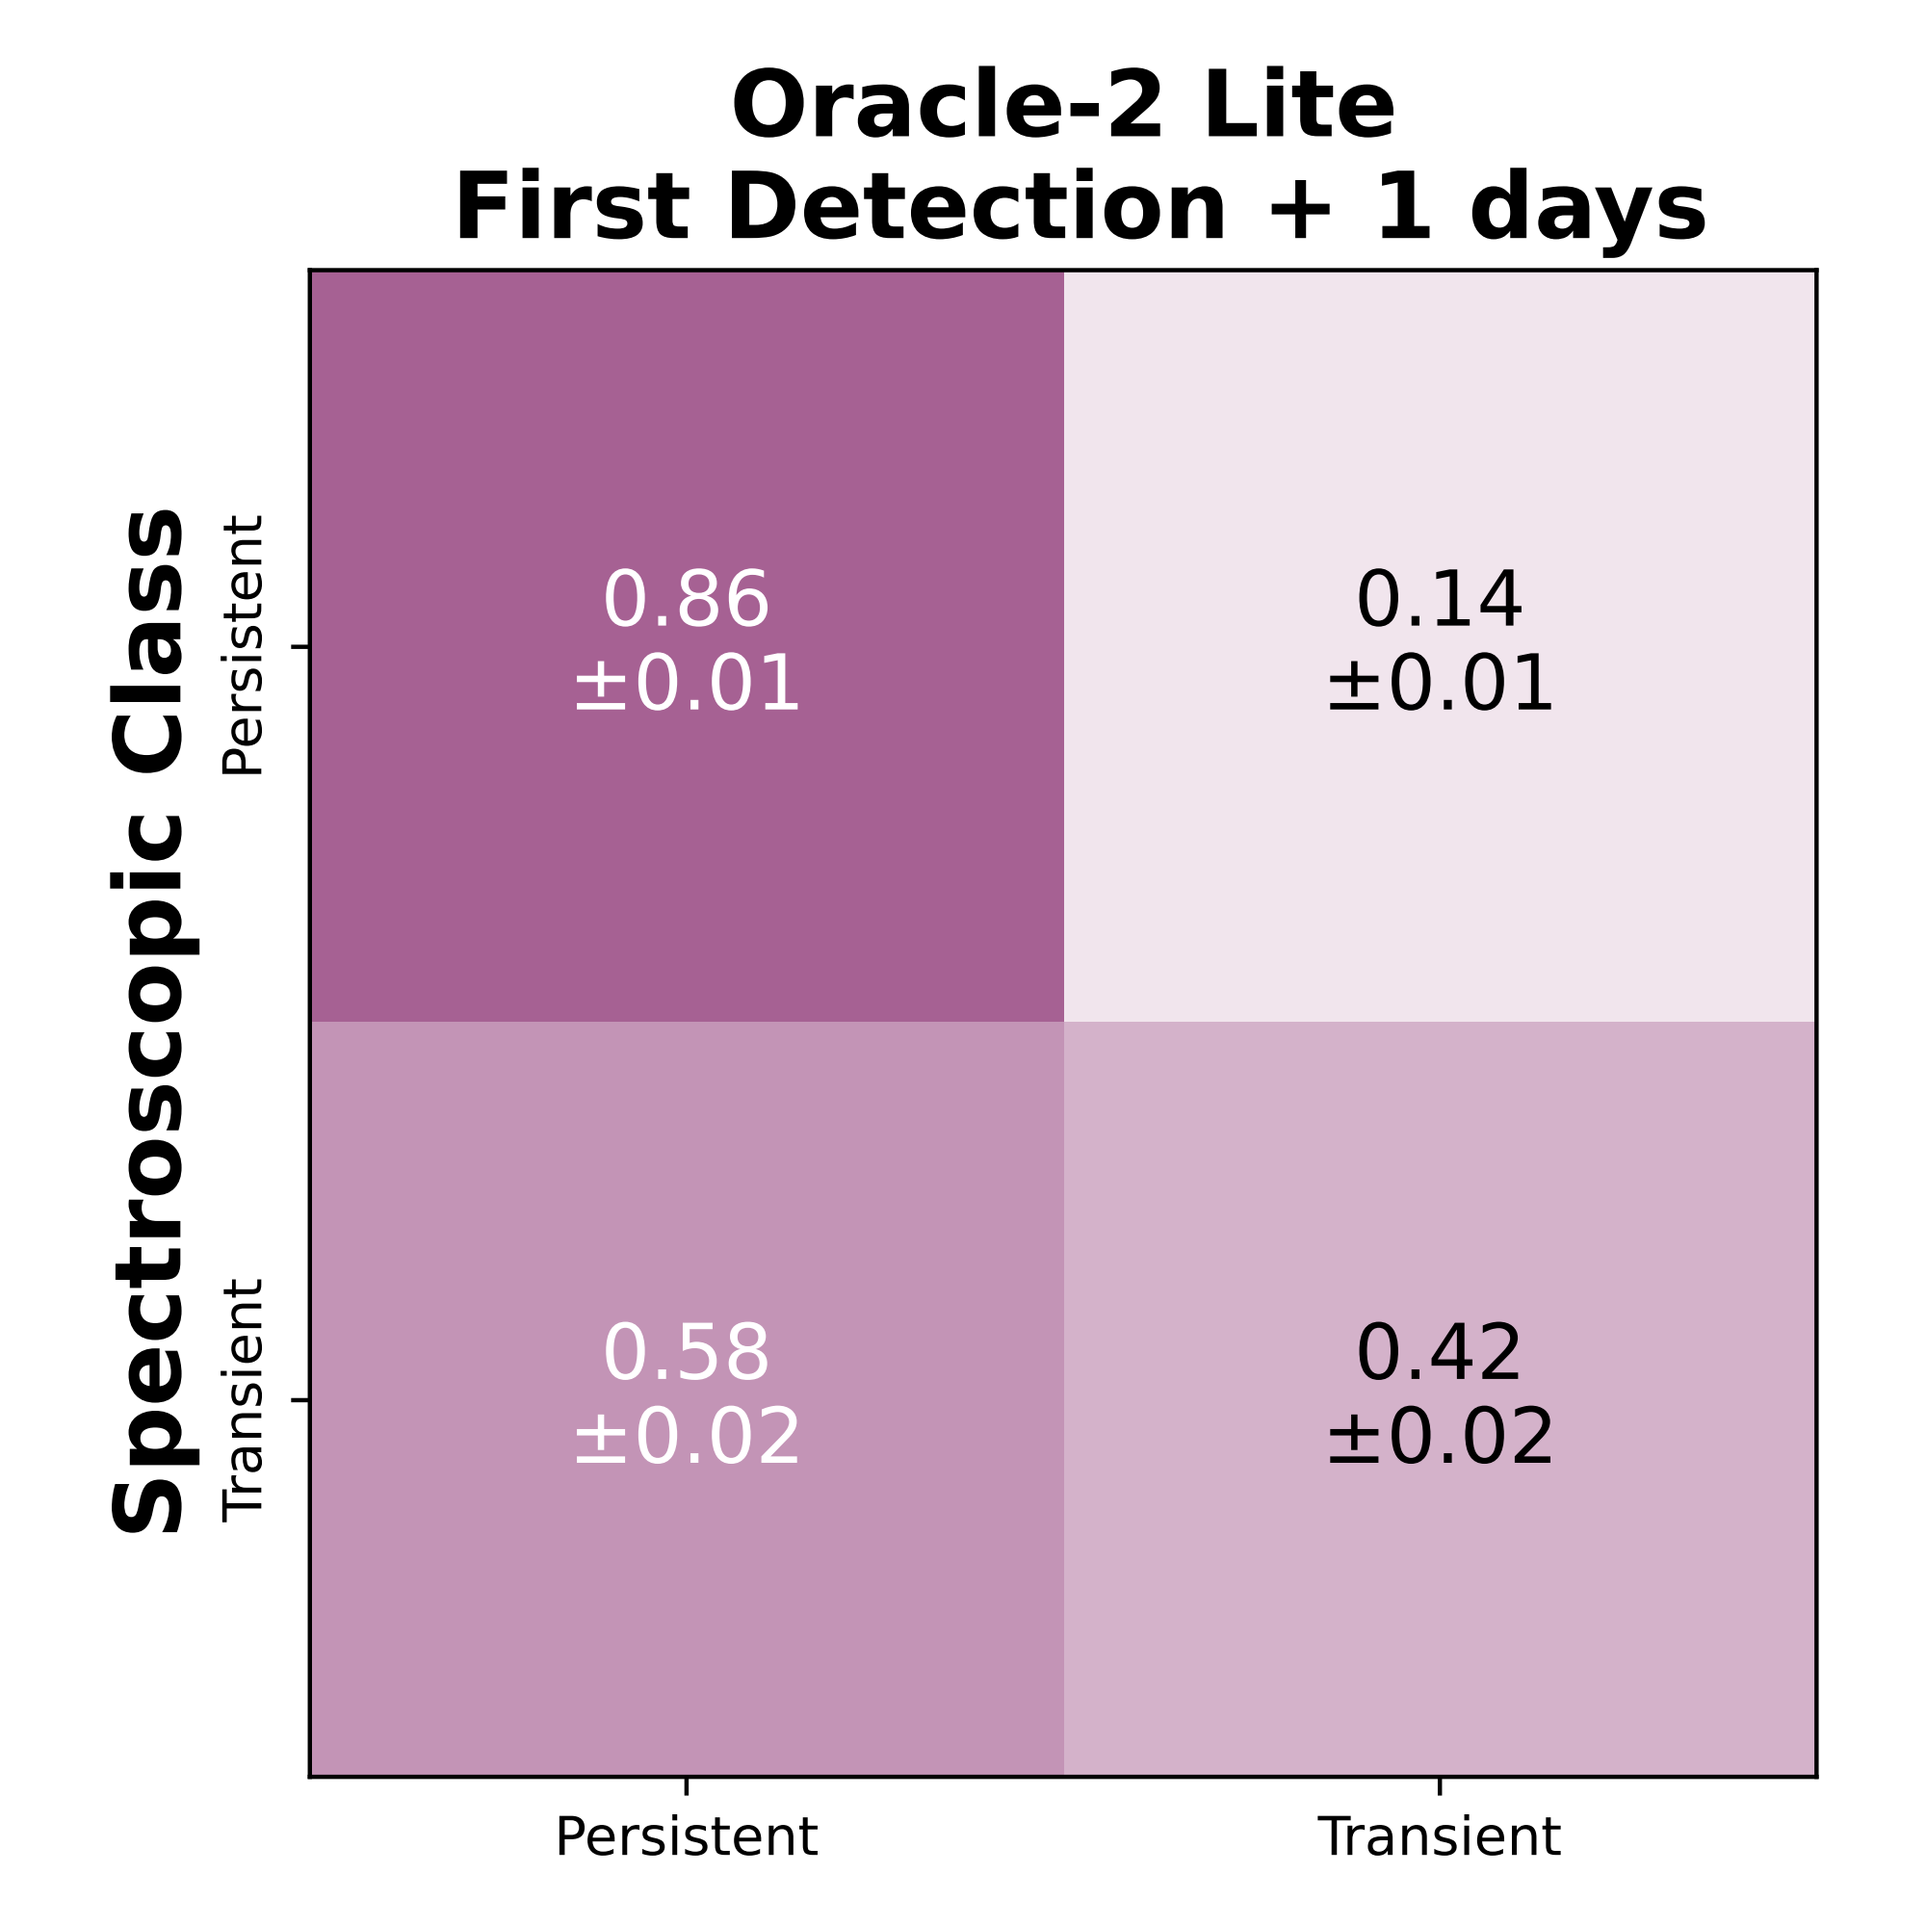
Oracle-2 Lite
First Detection + 1 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.86
±0.01
0.14
±0.01
0.58
±0.02
0.42
±0.02
Persistent
Transient