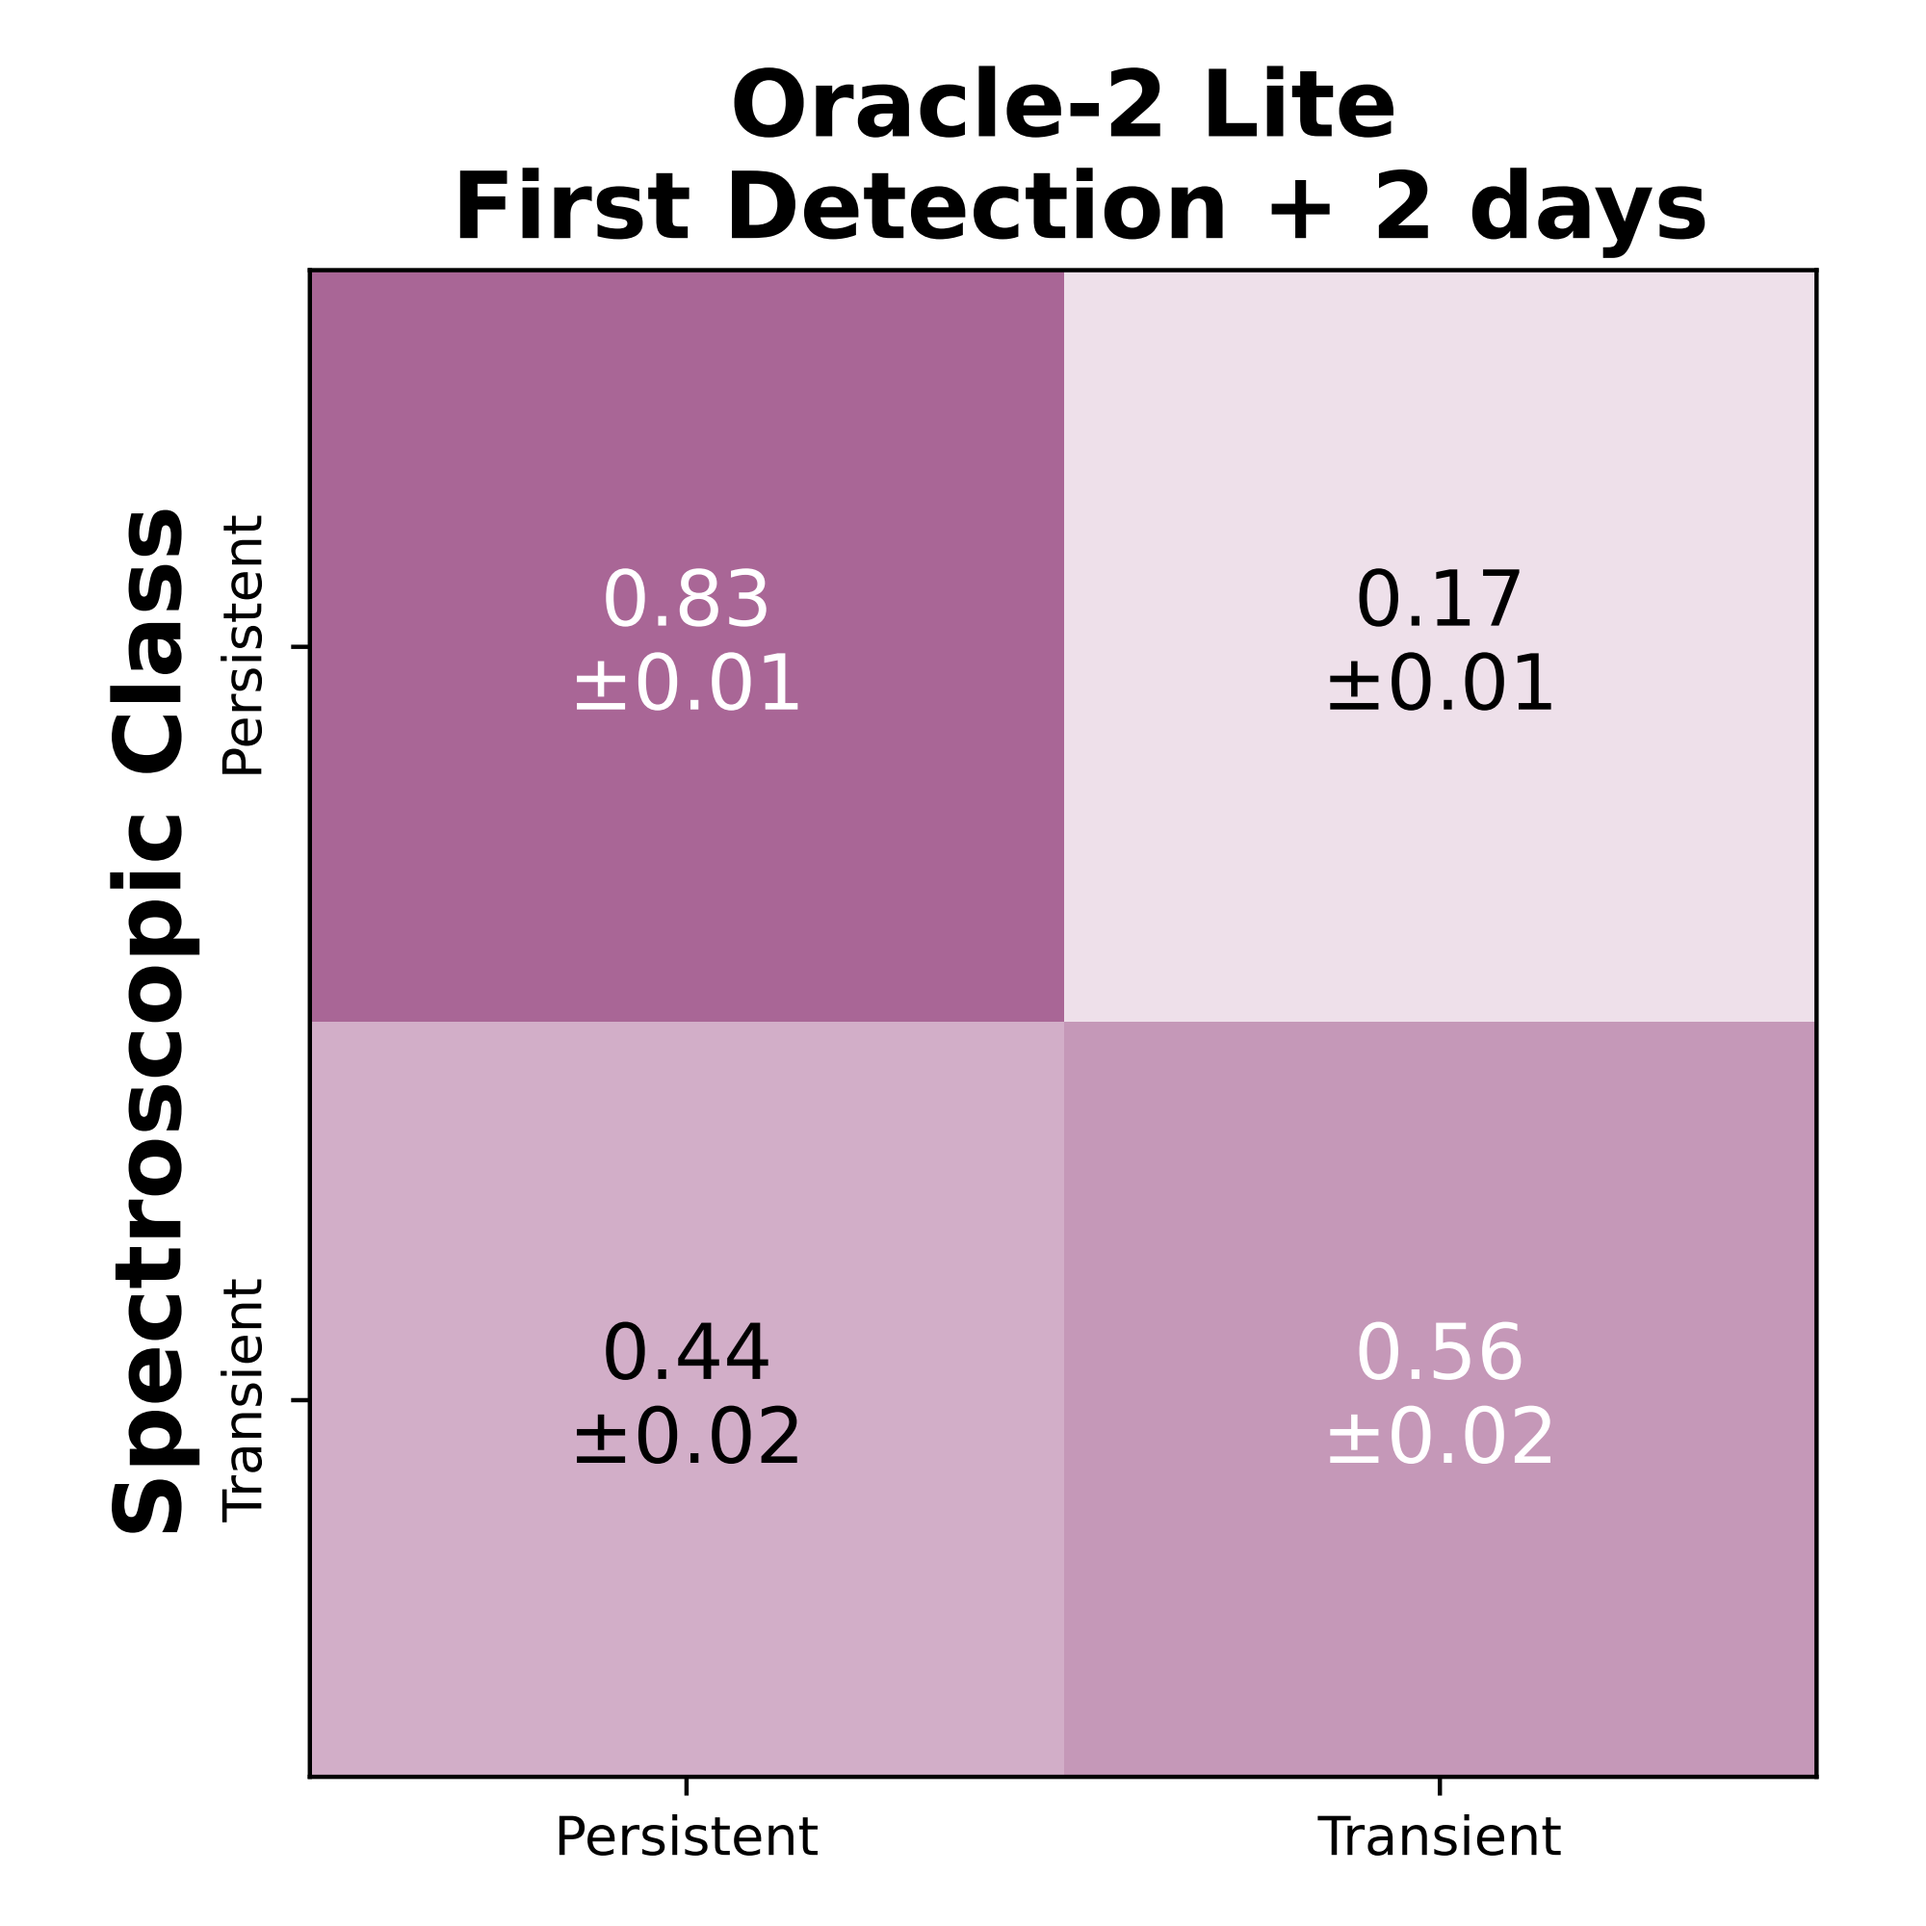
Oracle-2 Lite
First Detection + 2 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.83
±0.01
0.17
±0.01
0.44
±0.02
0.56
±0.02
Persistent
Transient