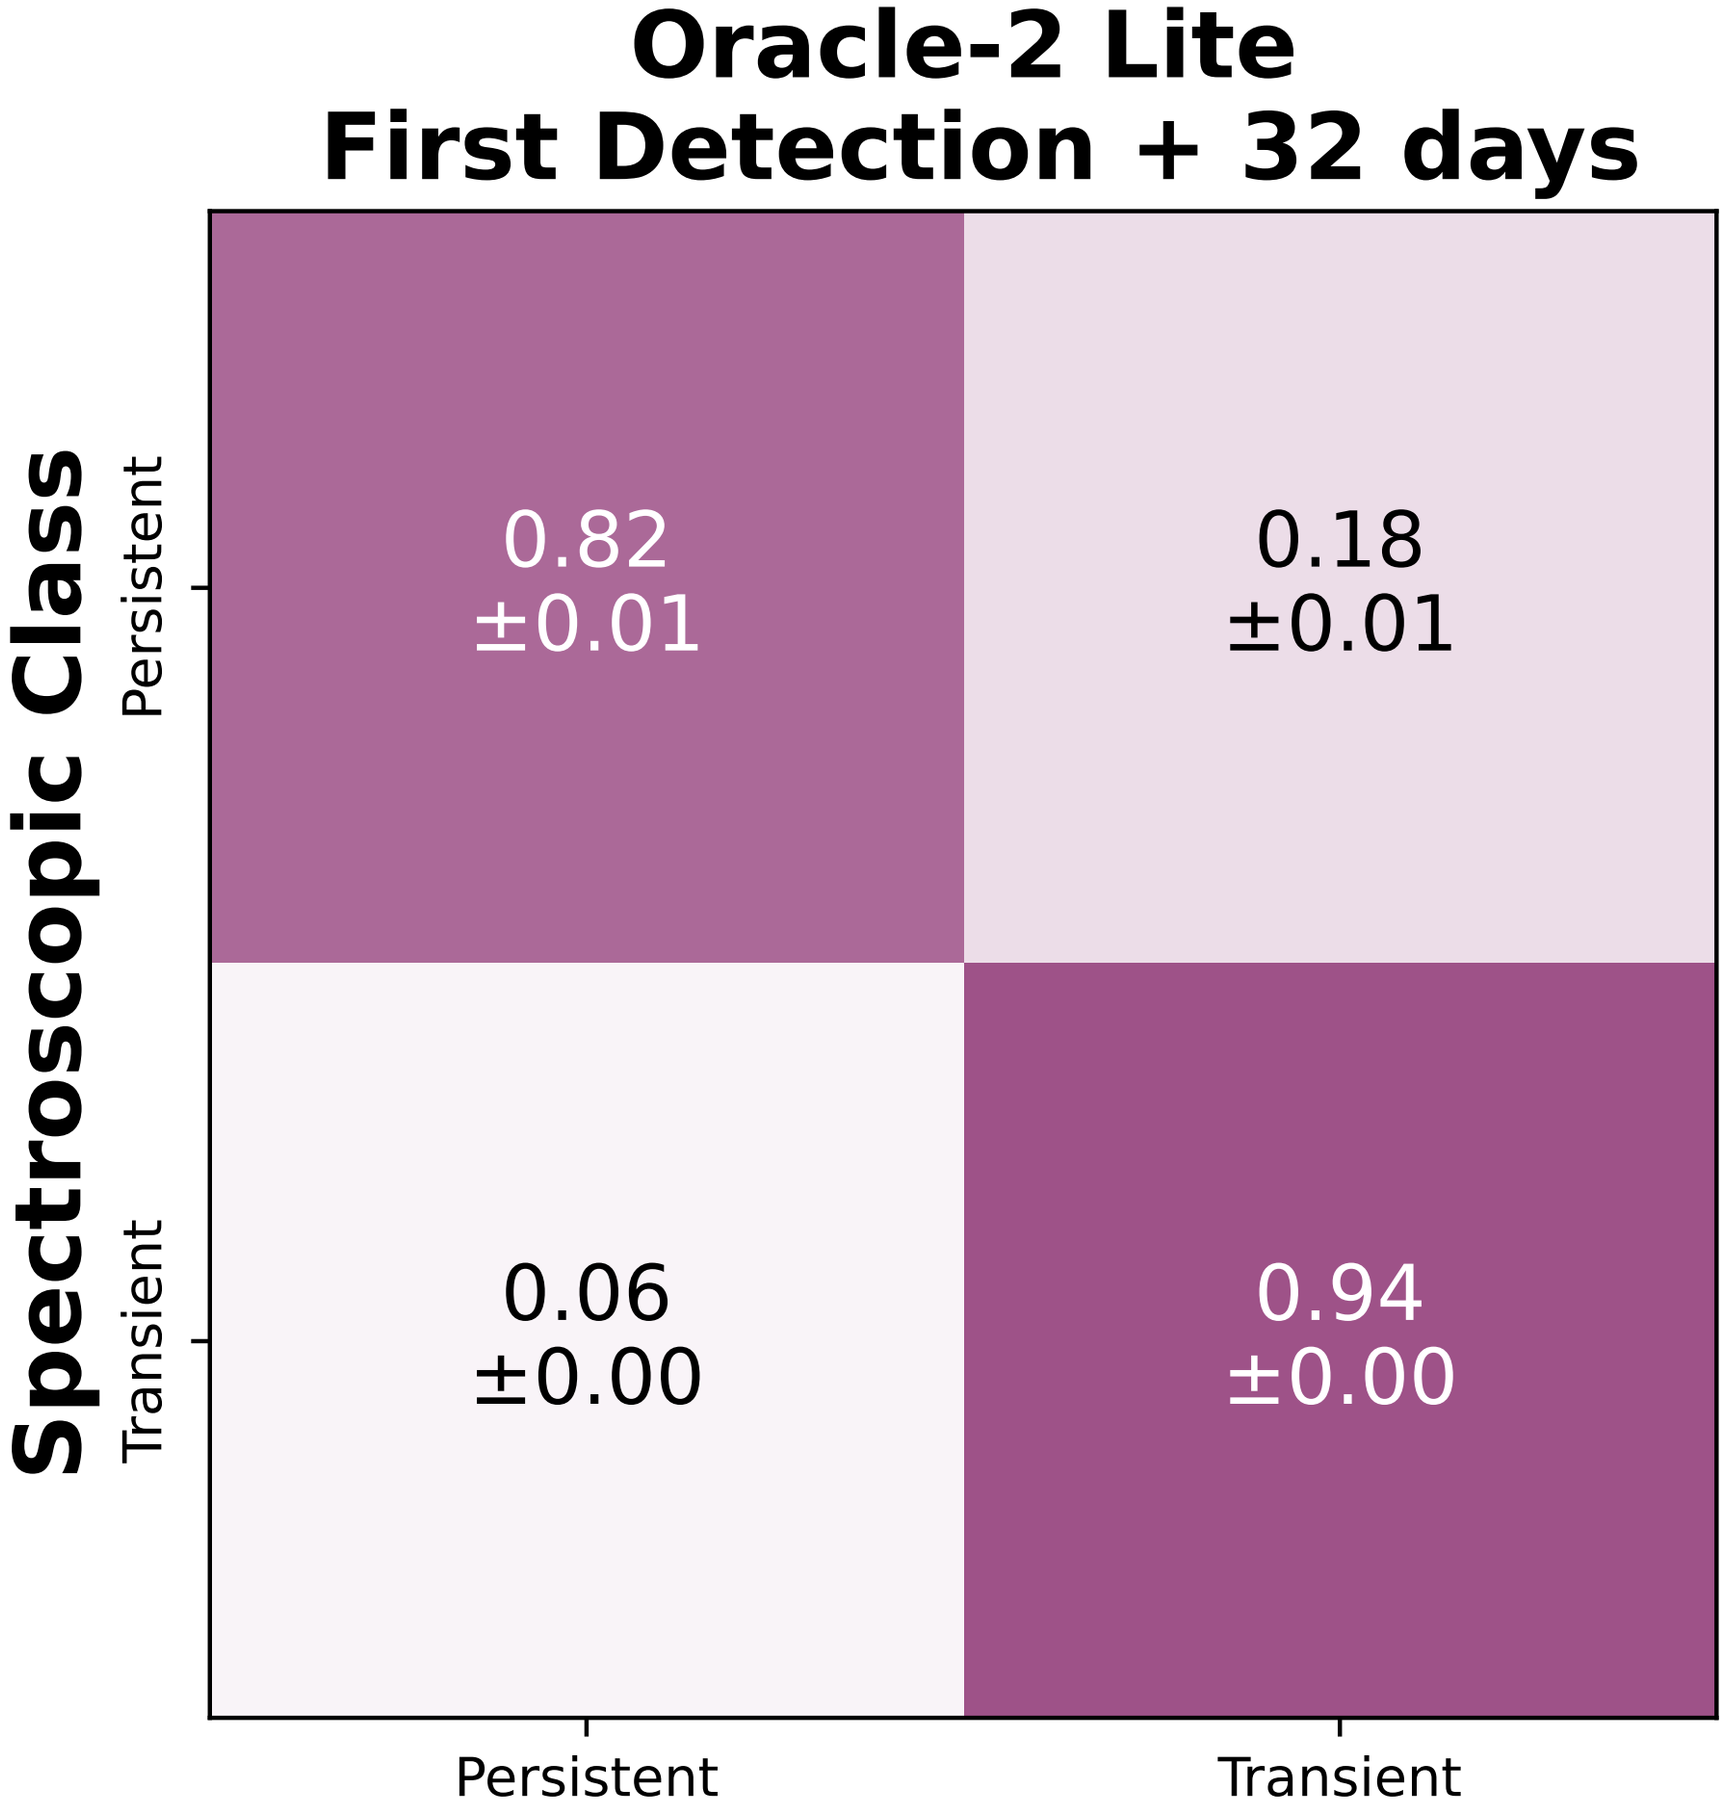
Oracle-2 Lite
First Detection + 32 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.82
±0.01
0.18
±0.01
0.06
±0.00
0.94
±0.00
Persistent
Transient