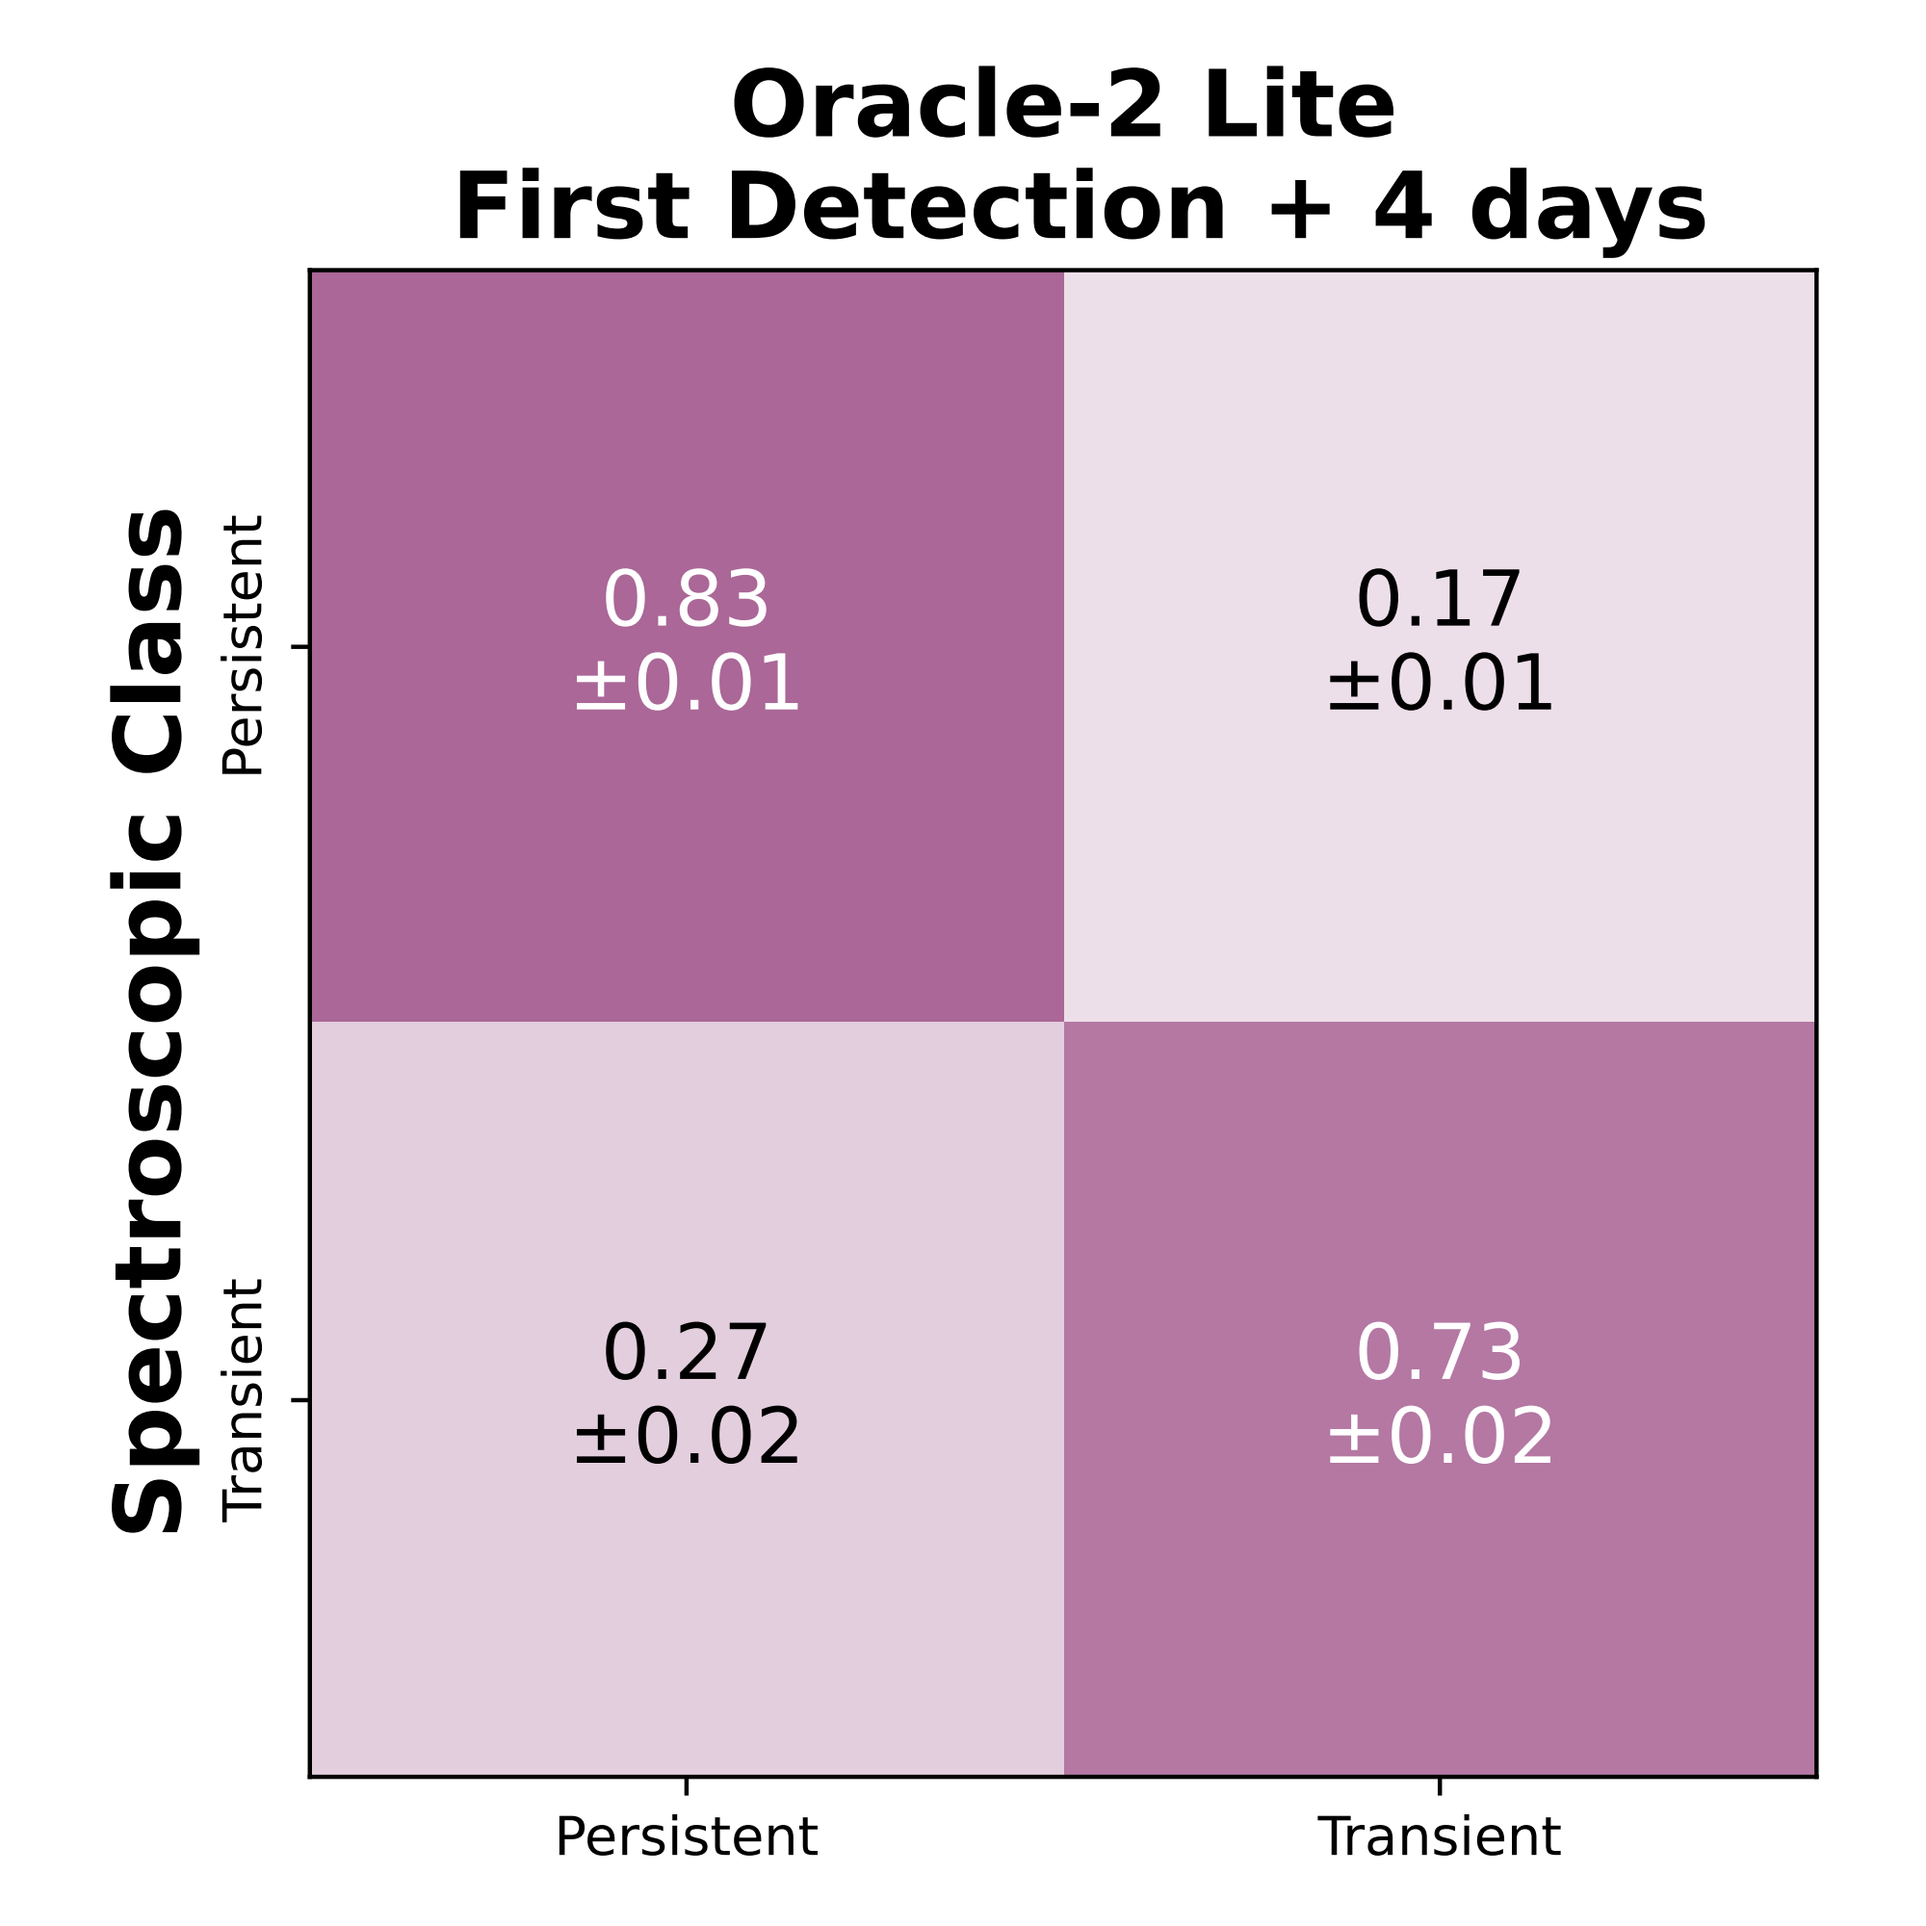
Oracle-2 Lite
First Detection + 4 days
Spectroscopic Class
Persistent
Transient
0.83
±0.01
0.17
±0.01
0.27
±0.02
0.73
±0.02
Persistent
Transient