

AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

Fecha 29/07/2021

TIPOLOGÍA

051Par

REPORTE N°

051Par

051 Acuscol


COMPONENTES

Placa 1: Gyplac® RH de 1/2"


Estructura: Paral 3-1/2" x 1-1/4" cal 25 e=0,478mm @40.7cm

Aislamiento: lana de fibra de vidrio Gyplac® 3.5" de espesor

Placa 2: Gyplac® ST de 1/2"

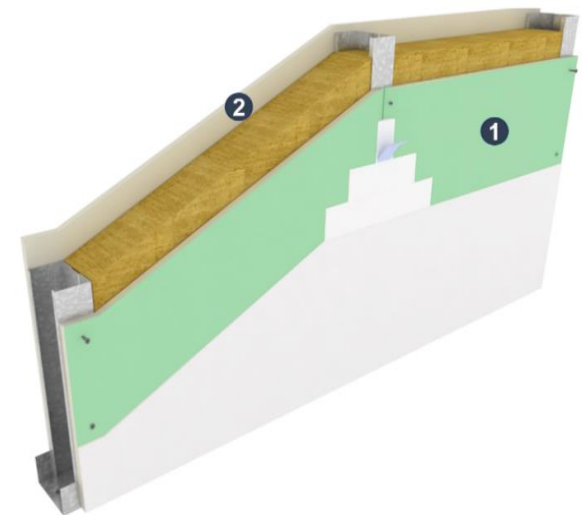

STC _38

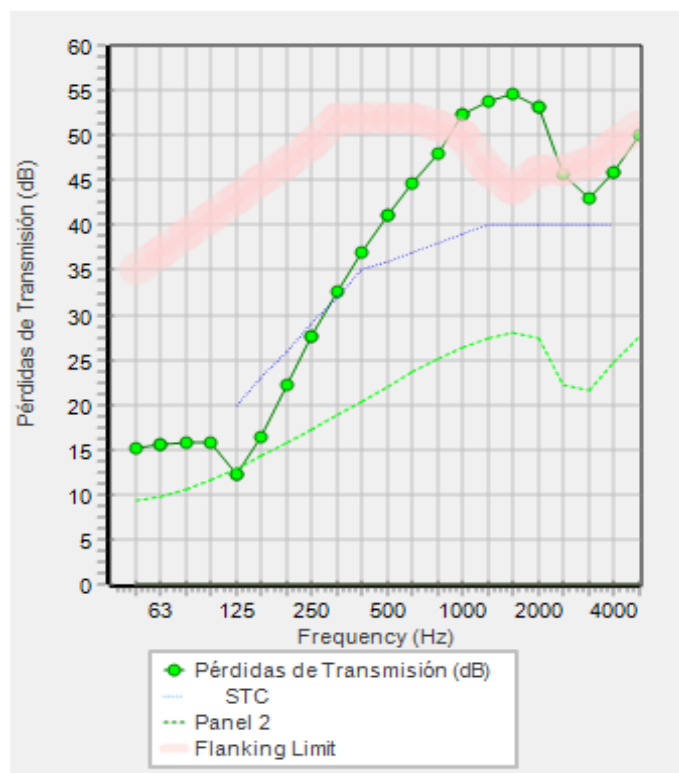

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex