

AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

Fecha 29/07/2021

TIPOLOGÍA


061Par

REPORTE N°


061Par
061 Acuscol

COMPONENTES

Placa 1: Gyplac® Extradura D+plus de 5/8"
Estructura: Paral 3-1/2" x 1-5/8" cal 24 e=0,60mm @61cm
Aislamiento: lana de fibra de vidrio de 3.5" de espesor y D=12.2kg/m3
Placa 2: Gyplac® Extradura D+plus de 5/8"

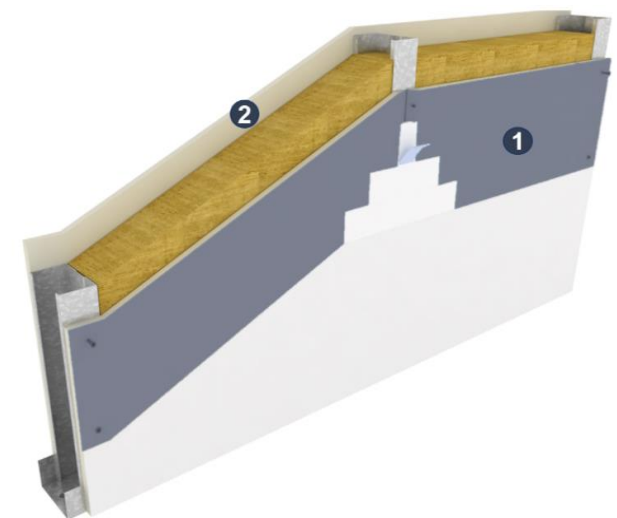

STC _49

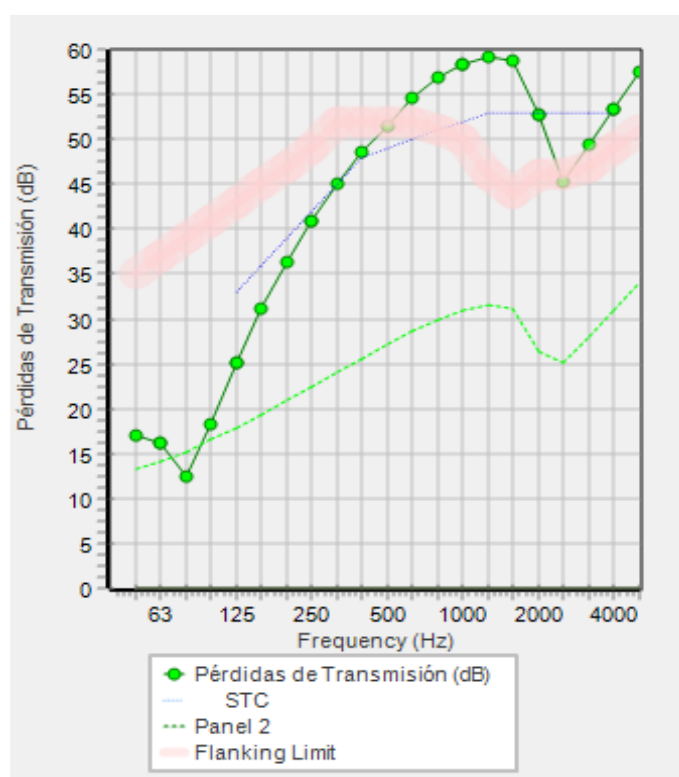

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex