




INTERIOR **INTERIOR**

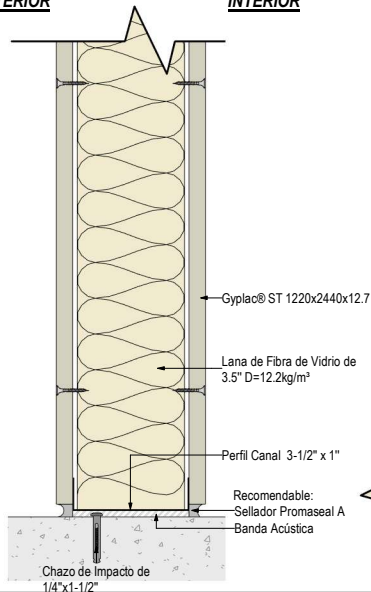

PLANTA

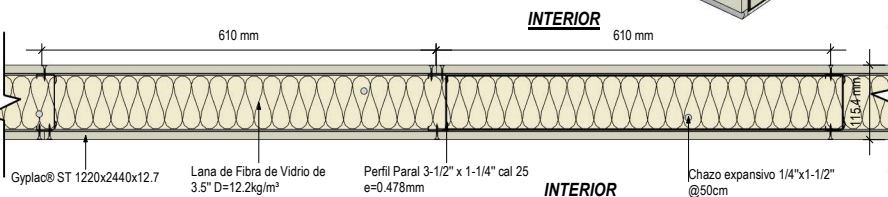


ISOMETRÍA

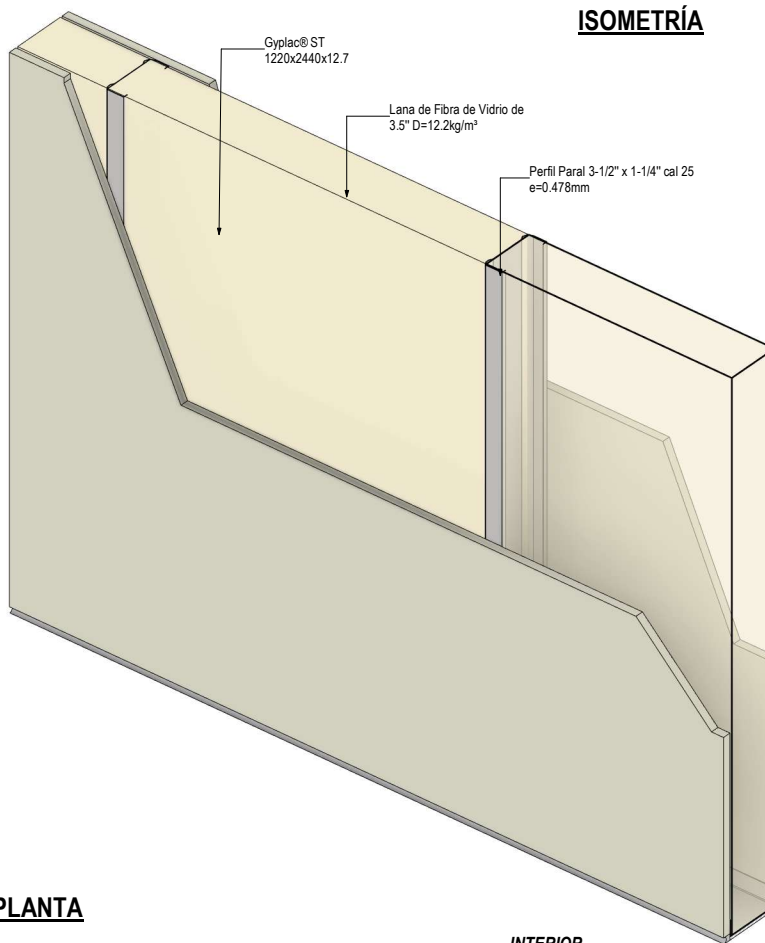

NOTA: Se deberá dejar una separación entre la losa o viga y en la parte superior del paral al igual que las placas, de tal manera que, ante las deflexiones, el muro seco no soporte cargas verticales. Por tal motivo, se requiere instalar en la parte superior del muro una canal con aleta de 40mm.

ENCUENTRO SUPERIOR

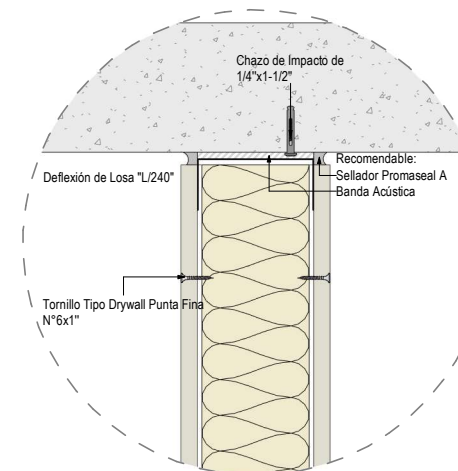

NOTA:

- La altura máxima de esta propuesta es de 3.10 m considerando que el muro se encuentra confinado en todo su perímetro por elementos estructurales.
- La estructura propuesta se realizó con base en un predimensionamiento referencial que contempla la norma vigente.
- Se recomienda validar este predimensionamiento con los fabricantes de la periferia y/o ingeniero estructural del proyecto.

Aplicación: Paredes
Especificación: Pared divisoria simple resistente al fuego

Placa 1 Gyplac® ST 1220x2440x12.7
Placa 2 Gyplac® ST 1220x2440x12.7
Estructura 1 Paral 3-1/2" x 1-1/4" cal 25 e=0.478mm
Aislamiento Lana Vidrio 85mm, Densidad = 12.2 Kg/m³
Altura (m): 3.1
Espesor (mm): 115.4
Peso kg/m²: 16.28
Aislamiento Acústico STC: 38
Resistencia Térmica Req m²K/W: 1.79
Transmitancia Térmica Ueq W/m²K: 0.56
Resistencia al Fuego RF-min: 15
Resistencia a la Humedad: Seco - Seco
Resistencia al Impacto: 0
Separación Estructura (mm): 610
Sello Perimetral: Promaseal A

STC 38 - F 15

Sistema de pared divisoria Simple, compuesta por una placa de yeso Gyplac® ST 1220x2440x12.7 en cada cara del paral.
Se recomienda estructura compuesta por canales y paraleles 3-1/2" x 1-1/4" cal 25 e=0.478mm como especificación mínima para pared interior de acero galvanizado y rolados en frío según NTC 5680 o ASTM C 645 (especificación a validar según cálculo estructural, incluyendo componentes espesores y distanciamientos de paral). Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de 1/4"x1-1/2" cada 50 cm. Los paraleles se fijan a las canales distanciados cada 61 cm, con tornillos extraplanos N°8 x 1/2". Las placas Gyplac® se fijan con tornillos tipo Drywall N°6x1" distanciados cada 25cm en centros y 15 cm en juntas de placa (especificación de componentes para conexiones y anclajes, así como los respectivos distanciamientos a validar según cálculo estructural).
El espacio formado por la separación de los paraleles se rellena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - D=12.2 kg/m³.
Para garantizar sello estanco acústico y cortahumo, el perímetro del pared divisoria se sella con un cordón de Promaseal A®.
El tratamiento de juntas se realiza con cinta de Papel Gyplac®, dos capas de masilla en polvo Gyplac® y la(s) última(s) capas con masilla en Pasta Gyplac®, acorde al nivel de acabado requerido (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso).
Cualquier perforación al sistema resistente al fuego generada por paso de tubería, bandeja portacable, etc., necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para garantizar la resistencia al fuego del sistema de pared divisoria. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.

* La especificación indicada es sugerida y los componentes del sistema se establecen para tener un indicativo de costo por metro cuadrado. Según los requisitos del proyecto en términos de estructurales, de altura y diseño el costo indicativo por metro cuadrado puede variar.
La sugerencia de los componentes estructurales debe ser validada y el responsable calculista del diseño estructural deberá garantizar las provisiones del sistema para control de deflexiones, acogiéndose a las recomendaciones dadas en la NSR10 y según las propiedades mecánicas de los componentes del sistema.
** El desempeño acústico considera un margen de error generalmente de ± 3 dB.

etex
inspiring ways of living

| DESCRIPCIÓN | | FECHA | REVISIÓN |
|----------------------------------|--|------------|----------|
| Anexo Información Especificación | | 15/10/2021 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| REVISIONES | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | |
| SEGMENTO: | | | |
| PLANO | | | |
| Sistema GYPLAC | | | |
| PRODUCTO | | | |
| GYPLAC | | | |
| ASESOR TÉCNICO | | | |
| ----- | | | |
| PROYECTISTA BIM | | | |
| --- | | | |
| FECHA | | | |
| 10/2021 | | | |
| N° DE LÁMINA | | | |
| SISTEMA 001PAR | | | |