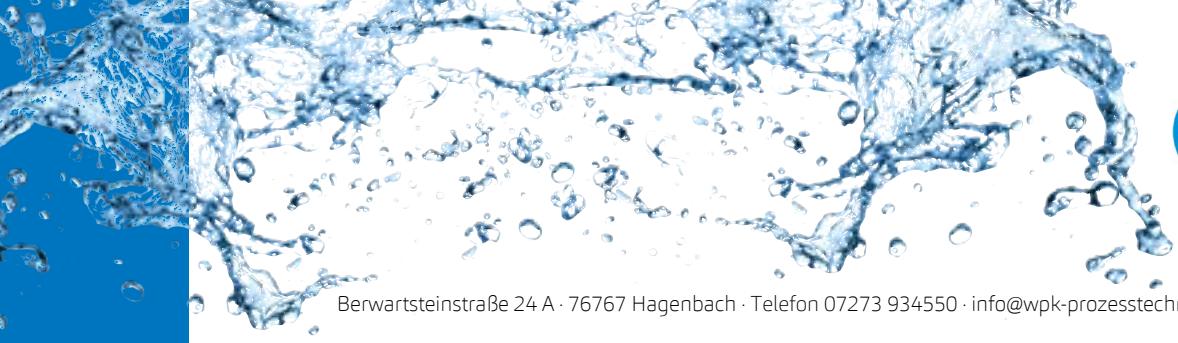

WPK PROZESSTECHNIK

Berwartsteinstraße 24 A · 76767 Hagenbach · Telefon 07273 934550 · info@wpk-prozesstechnik.de · www.wpk-prozesstechnik.de

SCHMUTZWASSER-/ FÄKALIENHEBEANLAGEN, TAUCHMOTORPUMPEN

WARTUNGSBERICHT

Fabrikat		Maschinen-Nr.		Kunde	
Typ-Nr.		Ort			
Typ		Gebäude			
Drehzahl		Raum			
Fördermenge	ø	Anlage			

Sichtprüfung Lauf ☐ Ruhe ☐	i. O	n. i. O	Behoben	Bemerkung
Kette/Hebeseil und Befestigung an der Pumpe auf Schäden prüfen				
Tauch-/Messglocke kontrollieren, ggf. reinigen				
Kontrolle der Rohrverbindungen auf Dichtheit				
Rückschlagorgane auf Funktion und Dichtheit prüfen				
Kontrolle der Entlüftungslöcher bei Hebeanlagen				
Kontrolle der Schleißwand bei Hebeanlagen				
Isolatlonswiderstand prüfen (min. 2 Mega Ohm)				
Kontrolle der Schaltautomatik				
Wahlschalter Hand-O-Automatik				
Funktionsprüfung der/des Schwimmkörper/s				
Vertauschung je Schaltspiel				
Zuschaltung ruhende Pumpe bei Spitzenlast				
Kontrolle der Laufruhe von Pumpe und Motor				
Kontrolle der Ein- und Ausschaltpunkte				
Kontrolle und Dokumentation der Stromaufnahme Motor/en				
Einstellung des Überstromrelais oder Motorschutzschalter prüfen				
Betriebsstunden kontrollieren				
Alarmanlage auf Funktion prüfen				
Kontrolle der elastischen Rohrverbindungen oder Kompensatoren auf Sitz + Verschleiß				
Sehachtabdeckung mit Rahmen und ggf. Ausgleichsringe oder Teleskop Verlängerung auf ordnungsgemäßen Zustand und Sitz kontrollieren		○		
Kontrolle, ob Temperaturschalter angeschlossen sind; bei Ex-Schutz zusätzlich Auslösegerät kontrollieren		○		
Ermittlung des eventuellen Ersatzteilbedarfs + empfohlener Zusatzleistungen (z. B. Schachtreinigung)		○		
Bei starkem Fettansatz im Behälter (durch fetthaltige Abwässer aus Gewerbebetrieben) Kunden auf DIN 1986-100 hinweisen: ein Fettabscheider ist von der Compacts einzubauen		○		

Datum _____ Monteur _____

Unterschrift Monteur