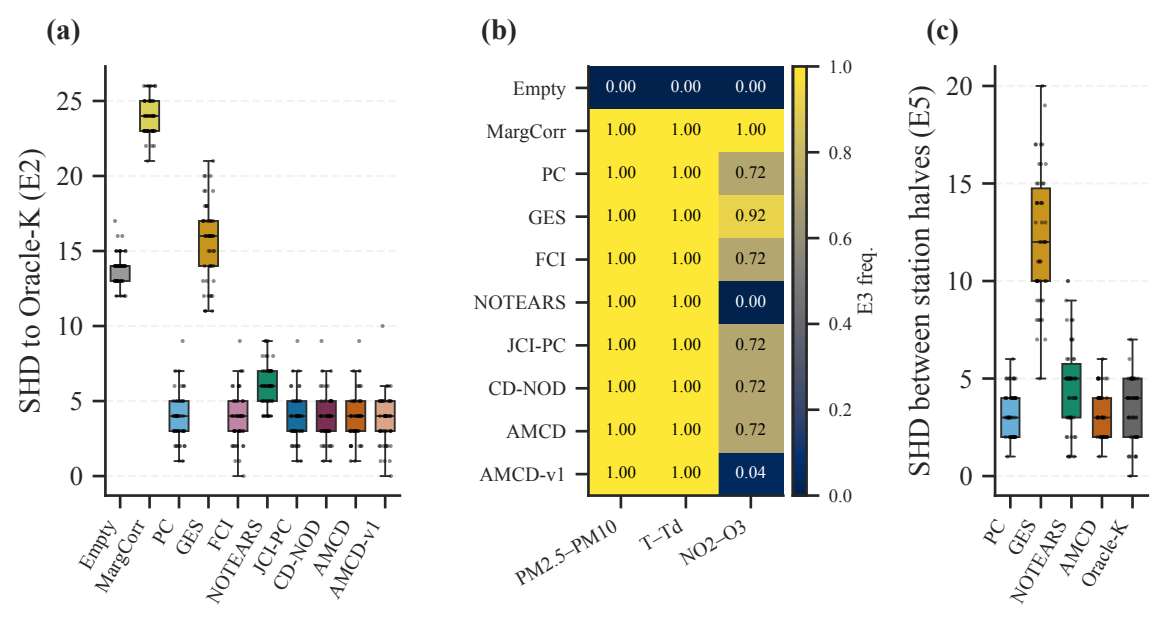

(a)
SHD to Oracle-K (E2)
0
5
10
15
20
25
Empty
MargCorr
PC
GES
FCI
NOTEARS
JCI-PC
CD-NOD
AMCD
AMCD-v1
(b)
Empty 0.00 0.00 0.00
MargCorr 1.00 1.00 1.00
PC 1.00 1.00 0.72
GES 1.00 1.00 0.92
FCI 1.00 1.00 0.72
NOTEARS 1.00 1.00 0.00
JCI-PC 1.00 1.00 0.72
CD-NOD 1.00 1.00 0.72
AMCD 1.00 1.00 0.72
AMCD-v1 1.00 1.00 0.04
PM2.5–PM10
T–Td
NO2–O3
E3 freq.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(c)
SHD between station halves (E5)
0
5
10
15
20
PC
GES
NOTEARS
AMCD
Oracle-K