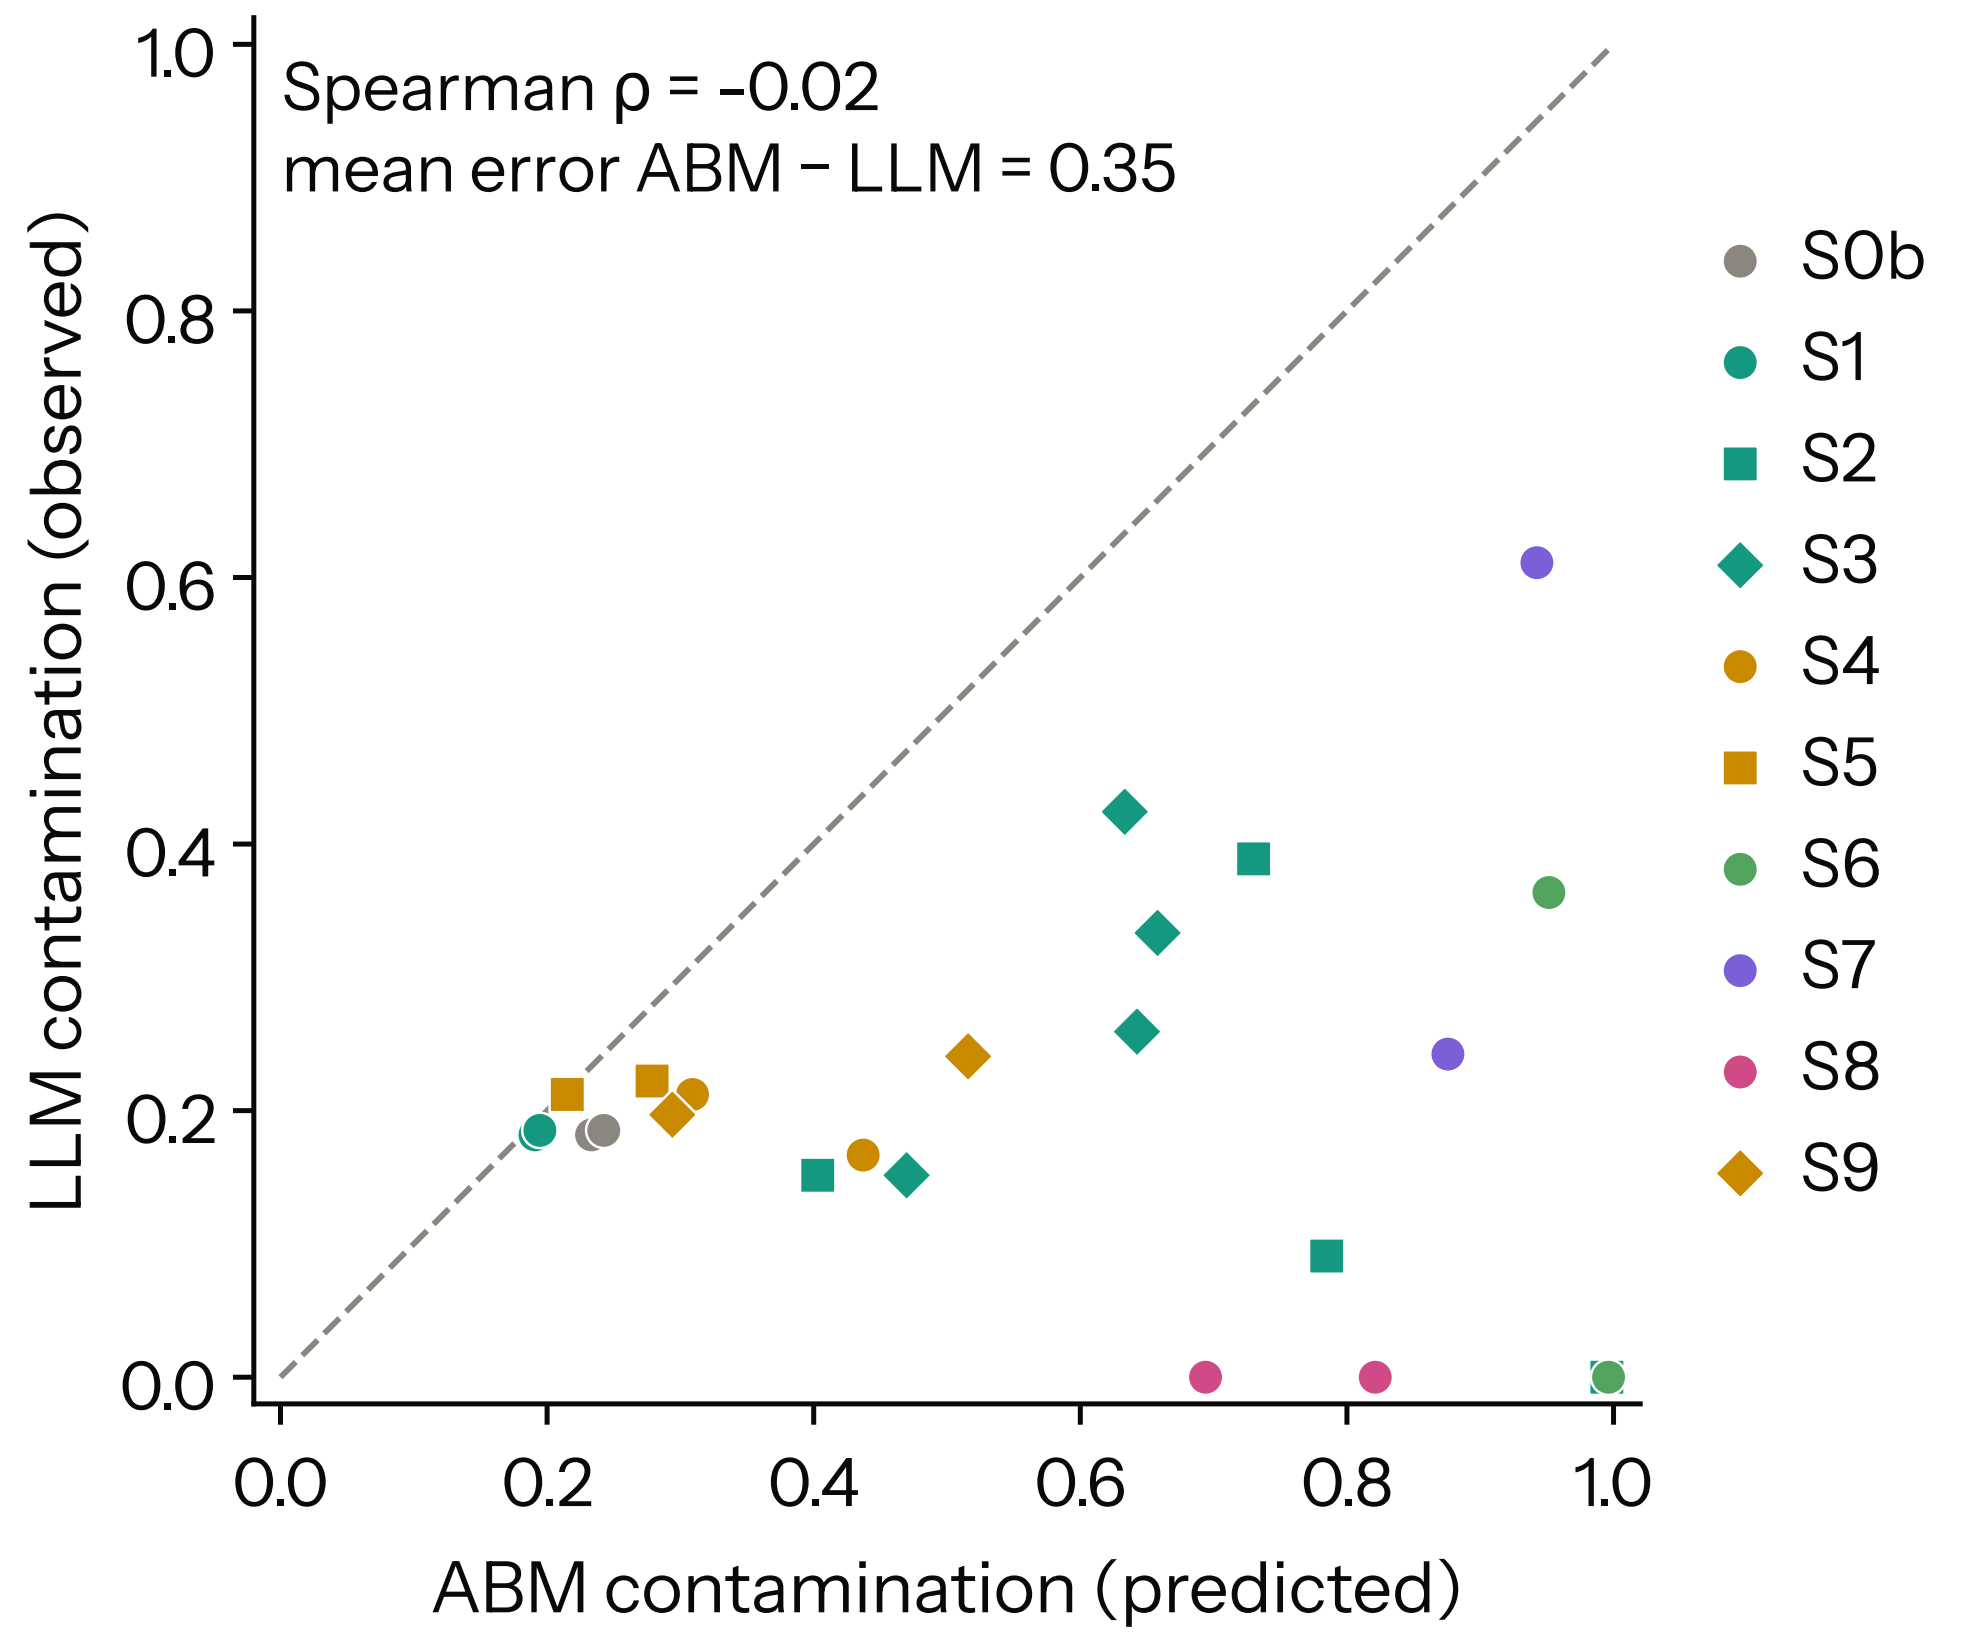
Spearman ρ = −0.02
mean error ABM − LLM = 0.35
LLM contamination (observed)
ABM contamination (predicted)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
S0b
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9