

Encontrado 314 evento(s) e 94 ciclo(s) para SDV-1210012G de 01/08/2025 até 23/08/2025 com status Todos.

Data	Hora	Comando	T1 (s)	T2 (s)	T2max (s)	Resultado
11/08/2025	06:48:32	Abrir	-	-	5	Falha
11/08/2025	06:49:29	Abrir	22	116	5	Falha
11/08/2025	06:52:59	Fechar	1	2	5	Normal
11/08/2025	06:53:56	Fechar	1	2	5	Normal
11/08/2025	06:54:27	Abrir	14	22	5	Falha
11/08/2025	06:55:06	Fechar	1	2	5	Normal
11/08/2025	06:55:24	Abrir	14	22	5	Falha
11/08/2025	06:56:03	Fechar	1	1	5	Normal
11/08/2025	07:05:45	Abrir	15	22	5	Falha
11/08/2025	07:06:27	Fechar	1	2	5	Normal
11/08/2025	07:06:43	Abrir	13	21	5	Falha
11/08/2025	07:07:24	Fechar	2	3	5	Normal
16/08/2025	14:50:50	Abrir	7	11	5	Falha
16/08/2025	14:51:24	Fechar	6	7	5	Falha
16/08/2025	14:51:53	Abrir	7	12	5	Falha
16/08/2025	14:52:27	Fechar	5	7	5	Falha
16/08/2025	14:52:58	Abrir	8	13	5	Falha
16/08/2025	14:53:36	Fechar	4	6	5	Falha
16/08/2025	15:02:01	Abrir	7	12	5	Falha
16/08/2025	15:02:40	Fechar	2	3	5	Normal
16/08/2025	15:03:05	Abrir	6	11	5	Falha
16/08/2025	15:03:43	Fechar	2	3	5	Normal
16/08/2025	15:04:20	Abrir	7	12	5	Falha
16/08/2025	15:04:47	Fechar	3	4	5	Normal
16/08/2025	15:05:29	Abrir	-	-	5	Falha
16/08/2025	15:05:35	Fechar	1	-	5	Falha
16/08/2025	15:06:38	Fechar	-	-	5	Falha
16/08/2025	15:06:39	Abrir	-	-	5	Falha
16/08/2025	15:07:17	Fechar	2	3	5	Normal

OBSERVAÇÕES:

* Considera-se falha apenas o que impacta na função de segurança, ou seja, no fechamento das SDVs e abertura das BDVs;

* O tempo máximo registrado será de 60s;

* Para os registros destacados em "vermelho", verificar integridade das chaves fim de curso.

16/08/2025	15:07:42	Abrir	7	11	5	Falha
16/08/2025	15:08:20	Fechar	3	3	5	Normal
16/08/2025	15:13:56	Abrir	7	11	5	Falha
16/08/2025	15:14:23	Fechar	3	4	5	Normal
16/08/2025	15:15:00	Abrir	6	10	5	Falha
16/08/2025	15:15:27	Fechar	2	4	5	Normal
16/08/2025	16:05:40	Abrir	7	11	5	Falha
16/08/2025	16:06:06	Fechar	1	3	5	Normal
16/08/2025	16:06:43	Abrir	8	12	5	Falha
16/08/2025	16:07:09	Fechar	2	3	5	Normal
17/08/2025	08:50:58	Abrir	7	11	5	Falha
17/08/2025	08:51:41	Fechar	1	3	5	Normal
17/08/2025	08:51:45	Abrir	7	11	5	Falha
17/08/2025	08:52:28	Fechar	2	3	5	Normal
17/08/2025	13:23:56	Abrir	7	10	5	Falha
17/08/2025	13:24:23	Fechar	2	3	5	Normal
17/08/2025	13:24:43	Abrir	7	11	5	Falha
17/08/2025	13:25:10	Fechar	2	3	5	Normal
17/08/2025	14:50:30	Abrir	7	11	5	Falha
17/08/2025	14:50:55	Fechar	1	2	5	Normal
17/08/2025	14:51:18	Abrir	7	10	5	Falha
17/08/2025	14:51:42	Fechar	1	2	5	Normal
17/08/2025	14:52:20	Abrir	6	10	5	Falha
17/08/2025	14:52:48	Fechar	3	3	5	Normal
17/08/2025	14:53:07	Abrir	6	10	5	Falha
17/08/2025	14:53:35	Fechar	3	4	5	Normal
18/08/2025	10:17:42	Abrir	6	10	5	Falha
18/08/2025	10:18:11	Fechar	2	3	5	Normal
18/08/2025	10:18:30	Abrir	6	10	5	Falha
18/08/2025	10:18:59	Fechar	2	3	5	Normal
20/08/2025	18:08:00	Abrir	3	5	5	Normal
20/08/2025	18:08:17	Fechar	1	3	5	Normal
20/08/2025	18:08:38	Abrir	3	4	5	Normal

OBSERVAÇÕES:

* Considera-se falha apenas o que impacta na função de segurança, ou seja, no fechamento das SDVs e abertura das BDVs;

* O tempo máximo registrado será de 60s;

* Para os registros destacados em "vermelho", verificar integridade das chaves fim de curso.

20/08/2025	18:09:07	Fechar	3	4	5	Normal
20/08/2025	18:09:29	Abrir	3	5	5	Normal
20/08/2025	18:09:59	Abrir	4	-	5	Falha
20/08/2025	18:10:04	Fechar	-	2	5	Falha
20/08/2025	18:10:38	Fechar	1	2	5	Normal
20/08/2025	18:10:50	Abrir	3	4	5	Normal
20/08/2025	18:11:28	Fechar	1	4	5	Normal
20/08/2025	21:12:48	Abrir	3	4	5	Normal
20/08/2025	21:13:12	Fechar	2	3	5	Normal
20/08/2025	21:13:38	Abrir	4	6	5	Falha
20/08/2025	21:14:01	Abrir	-	-	5	Falha
20/08/2025	21:14:03	Fechar	2	-	5	Falha
20/08/2025	21:14:17	Fechar	2	3	5	Normal
20/08/2025	21:14:52	Abrir	3	5	5	Normal
20/08/2025	21:15:06	Abrir	3	-	5	Falha
20/08/2025	21:15:09	Fechar	1	2	5	Normal
20/08/2025	21:15:57	Abrir	2	5	5	Normal
20/08/2025	21:16:10	Fechar	5	7	5	Falha
22/08/2025	03:01:47	Abrir	3	4	5	Normal
22/08/2025	03:02:28	Fechar	6	6	5	Falha
22/08/2025	03:03:34	Abrir	3	5	5	Normal
22/08/2025	03:03:56	Fechar	3	4	5	Normal
22/08/2025	03:04:27	Abrir	3	5	5	Normal
22/08/2025	03:04:38	Fechar	2	3	5	Normal
22/08/2025	03:05:12	Abrir	16	17	5	Falha
22/08/2025	03:20:41	Fechar	3	4	5	Normal
23/08/2025	06:20:06	Abrir	3	5	5	Normal
23/08/2025	06:20:19	Fechar	2	3	5	Normal
23/08/2025	06:26:57	Abrir	3	4	5	Normal
23/08/2025	06:27:07	Fechar	2	3	5	Normal
23/08/2025	06:28:01	Abrir	4	5	5	Normal
23/08/2025	06:28:16	Fechar	1	2	5	Normal


OBSERVAÇÕES:

* Considera-se falha apenas o que impacta na função de segurança, ou seja, no fechamento das SDVs e abertura das BDVs;


* O tempo máximo registrado será de 60s;

* Para os registros destacados em "vermelho", verificar integridade das chaves fim de curso.


Tempos de Abertura

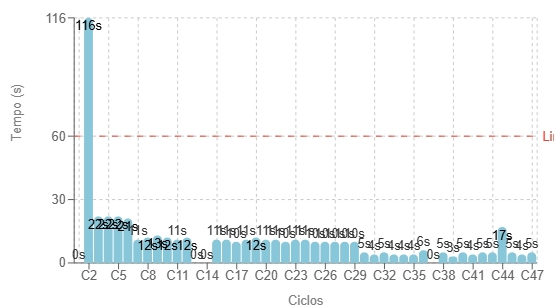

Tempos de Fechamento

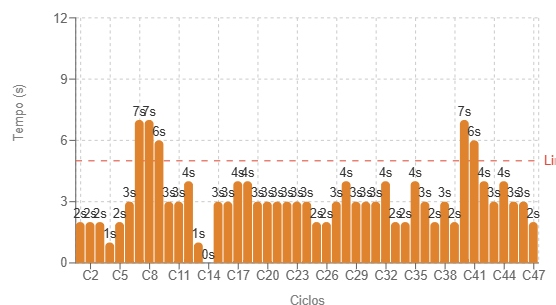

Análise de atuações no período

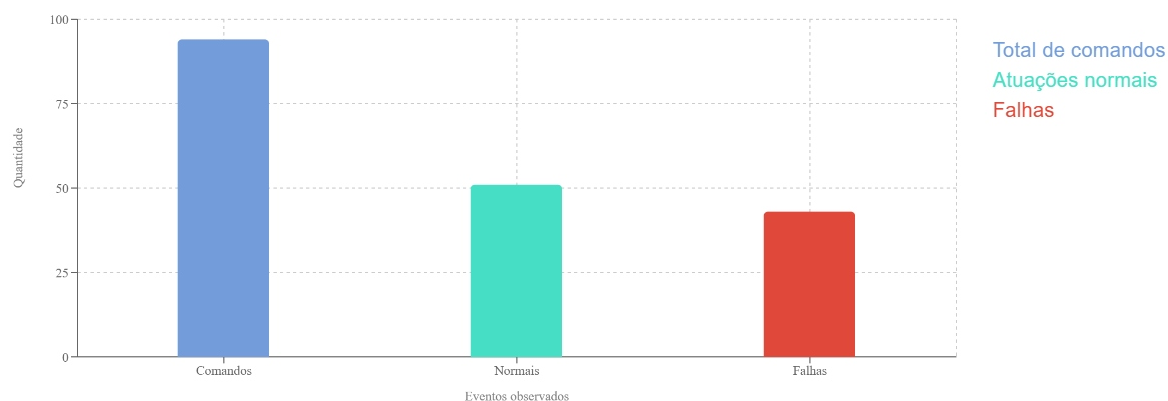

OBSERVAÇÕES:

- * Considera-se falha apenas o que impacta na função de segurança, ou seja, no fechamento das SDVs e abertura das BDVs;
- * O tempo máximo registrado será de 60s;
- * Para os registros destacados em "vermelho", verificar integridade das chaves fim de curso.