

As informações contidas neste desenho são consideradas propriedade de **PLANT I CENTER** e não devem ser copiadas, cedidas ou reproduzidas sem autorização do proprietário.

ACABAMENTO SUPERFICIAL				
	=		$\frac{25}{Ra}$	
	=		$\frac{3.2}{Ra}$	
	=		$\frac{0.4}{Ra}$	

A


B

C

D

E

F

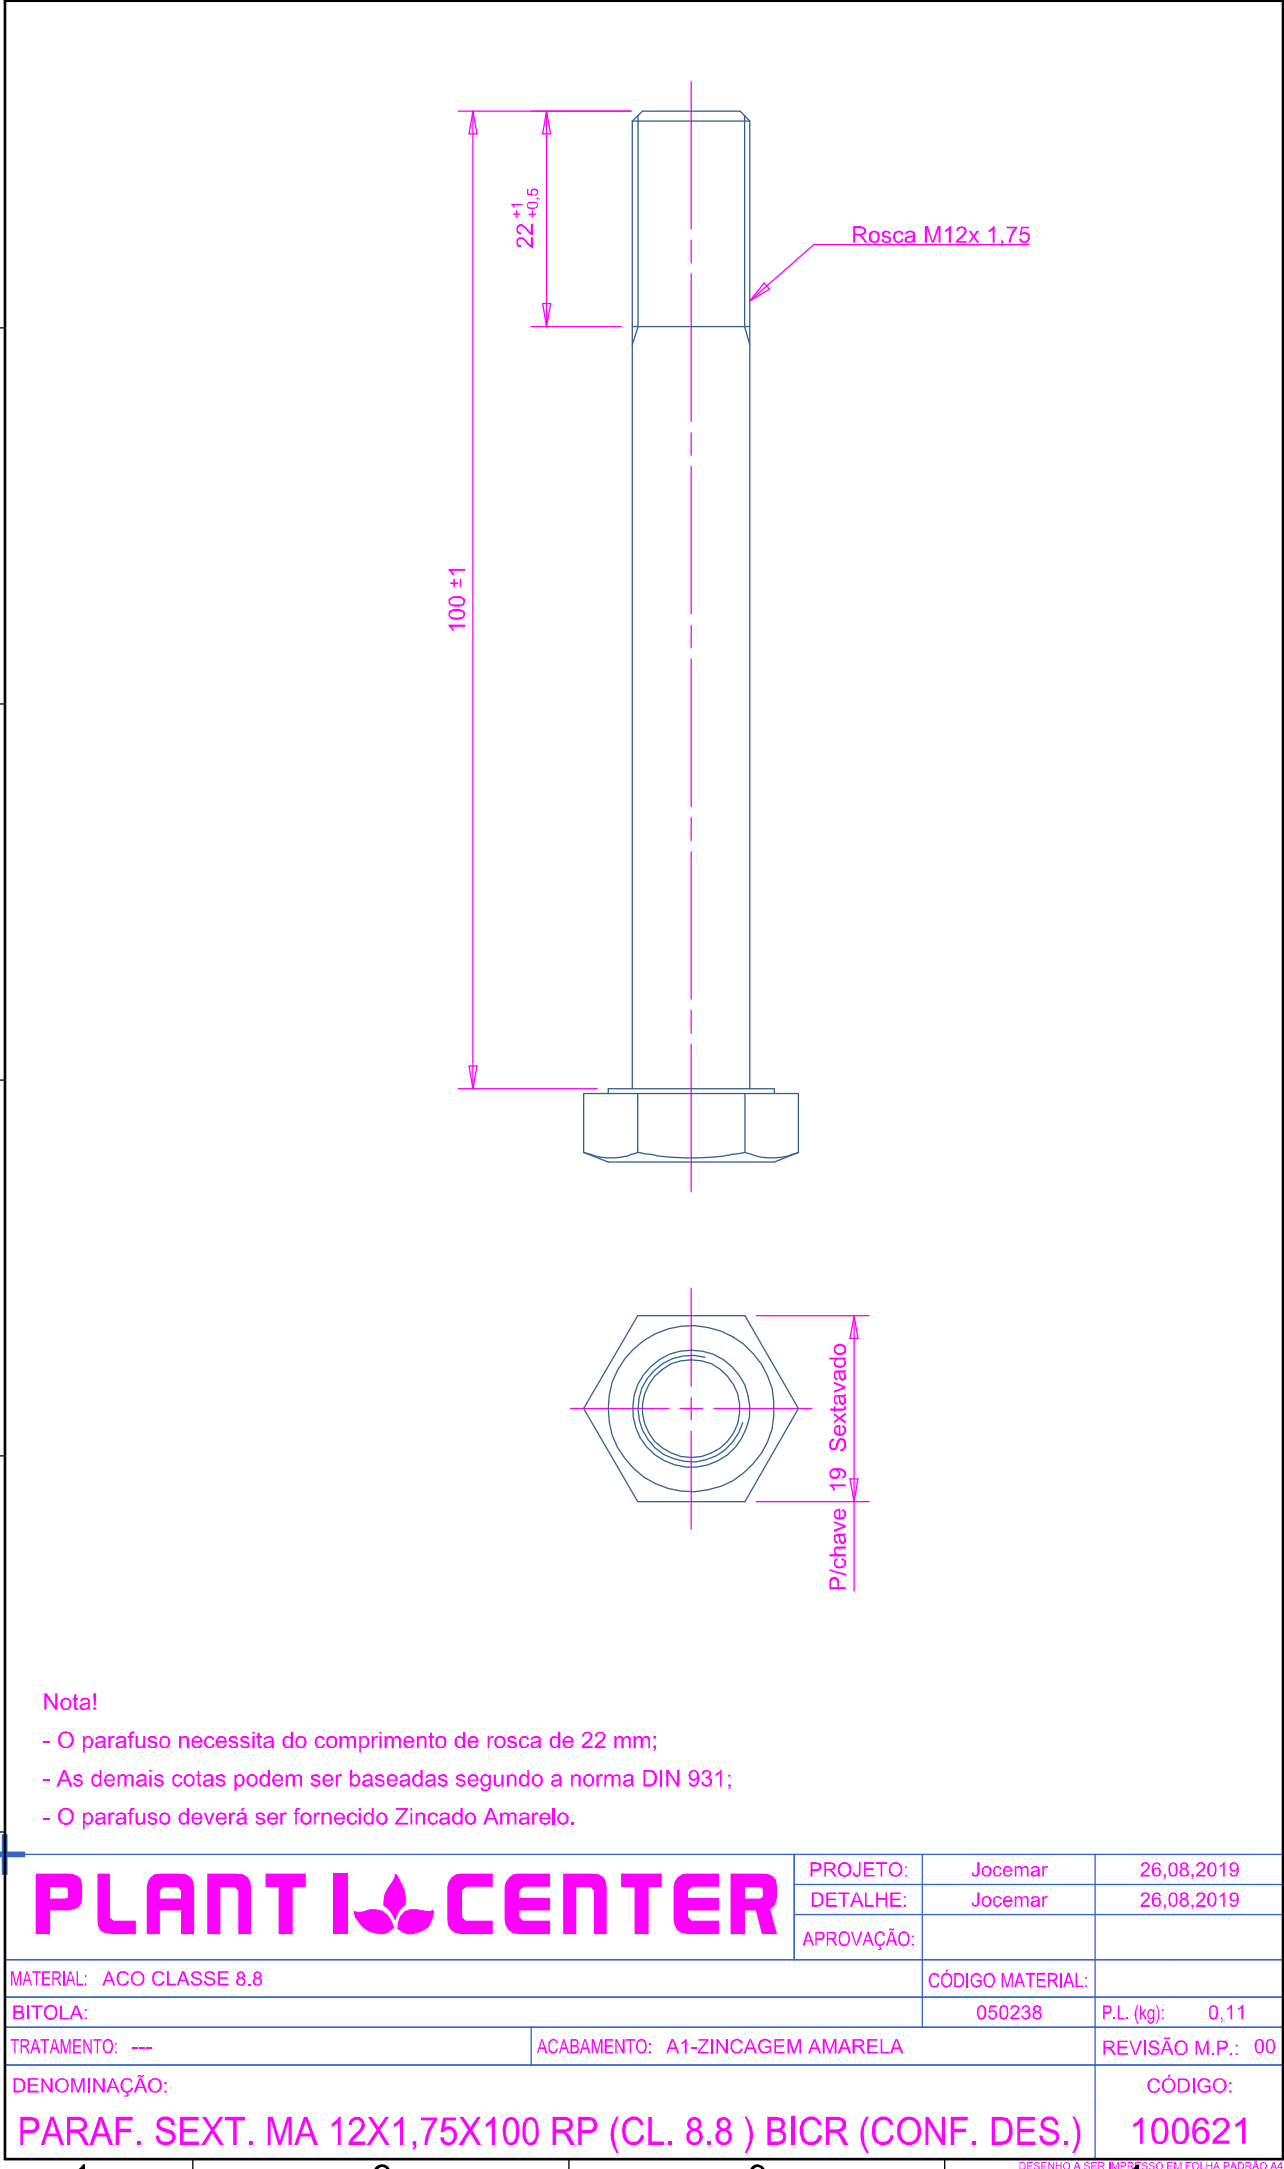

A

B

C

D

E

F

Nota!

- O parafuso necessita do comprimento de rosca de 22 mm;
- As demais cotas podem ser baseadas segundo a norma DIN 931;
- O parafuso deverá ser fornecido Zincado Amarelo.

PLANT I CENTER

PROJETO:	Jocemar	26,08,2019
DETALHE:	Jocemar	26,08,2019
APROVAÇÃO:		
MATERIAL: ACO CLASSE 8.8	CÓDIGO MATERIAL:	
BITOLA:	050238	P.L. (kg): 0,11
TRATAMENTO: ---	ACABAMENTO: A1-ZINCAGEM AMARELA	REVISÃO M.P.: 00
DENOMINAÇÃO:		CÓDIGO:
PARAF. SEXT. MA 12X1,75X100 RP (CL. 8.8) BICR (CONF. DES.)		100621

1

2

3

4

DESENHO A SER IMPRESSO EM FOLHA PADRÃO A4

NA DÚVIDA NÃO FAÇA, PERGUNTE