

ГРПШ МПГ — Norval 375-3000 (0,6-0,1) — 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

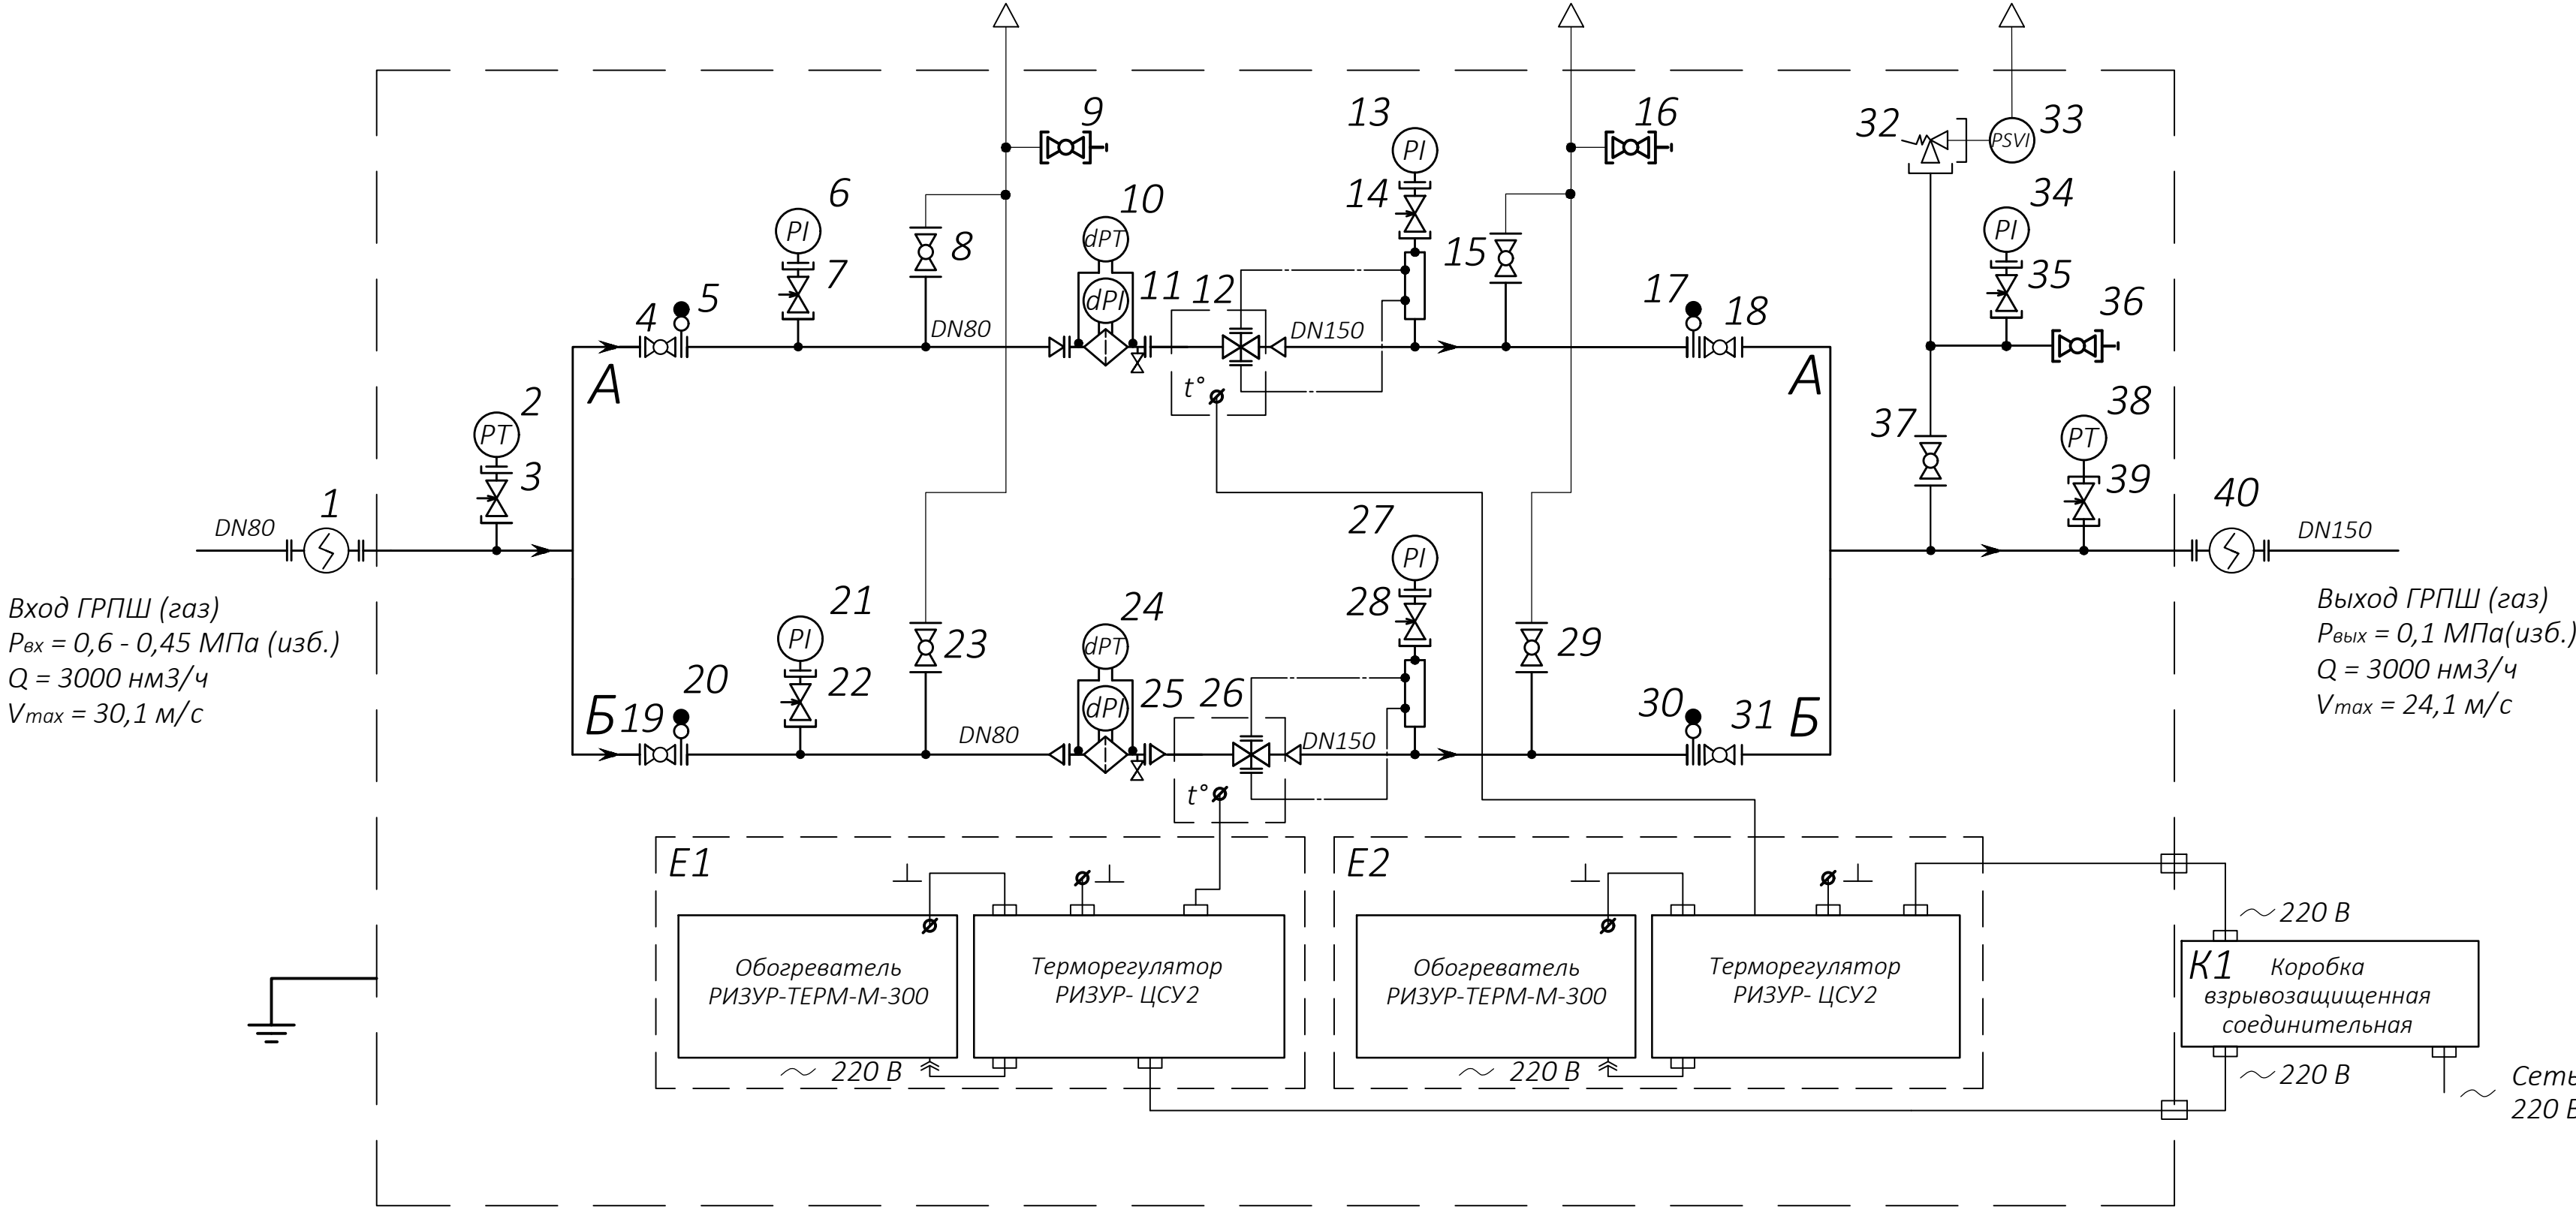


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
→	Направление движения рабочей среды	—	—	Линия импульсная	—	⌈	Датчик перепада давления	10,24
—	Патрубок со съёмной заглушкой	—	⌈	Датчик давления	2,38	⌈	Фильтр газовый с указателем перепада давления	11,25
+	Пересечение газопроводов без соединения	—	⌈	Кран шаровой	4,8,9,15,16,18,19,23,29,31,35,37	⌈	Регулятор давления со встроенным ПЗК	12,26
↗	Переход на большее сечение трубопровода	—	⌈	Манометр	4,13,25	⌈	Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	32
⌈	Продувочная свеча	—	⌈	Клапан запорный игольчатый	3,7,14,22,28,35,39	⌈	Датчик срабатывания ПСК	33
+	Соединение трубопроводов	—	⌈	Заглушка фланцевая поворотная	5,17,20,30	⌈	Вставка электроизолирующая	1,40
—	Соединение муфтовое	—				⌈	Устройство отбора импульса	
—	Соединение фланцевое	—						
—	Трубопровод основной	—						
—	Трубопровод сбросной	—						