



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Характеристики вентиляционных систем


Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор			Электродвигатель			Воздуонагреватель				Воздухоохладитель				Фильтр		Насос		Примечание			
				Тип, исполнение по взрывозащите	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па	Тип	Т-ра охладж, °C		Расход холода, кВт	ΔP, Па	Тип		ΔP, Па	G, м3/ч	H, кПа
												от	до				от	до							
ПВ1 (П)	1	1-й этаж. Левое крыло.	Канальная		1770	350					Водяной	-16	+20			Фреоновый	+30	+20						Пластинчатый рекуператор	
ПВ1 (В)	1		Канальная		1290	350																			
ПВ2 (П)	1	1-й этаж. Правое крыло.	Канальная		1790	350					Водяной	-16	+20			Фреоновый	+30	+20						Пластинчатый рекуператор	
ПВ2 (В)	1		Канальная		1770	350																			
ПВ3 (П)	1	1-й этаж. Гараж.	Канальная		8800	300					Водяной	-16	+8								G4				Пластинчатый рекуператор
ПВ3 (В)	1		Канальная		8880	300																			
ПВ4 (П)	1	1-й этаж. Котельная.	Канальная		200	100					Водяной	-16	+16								G4				
ПВ4 (В)	1		Канальная		180	150																			
В5	1	Санузлы	Канальная		515	250																			
В6	1	Система удаления выхлопных газов	Радиальная	FUK-6000	4000	800	2850	FUK-6000	4	2850															

						0358100035825000036 - ОВ4.1				
						Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, р-н. Сальский, с/п. Гигантское, п. Гигант, ул. Ленина, стр. 1-а"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Тухенко				Здание пожарного депо		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Беликова						Р	3	12
Н.контр.		Товкань				Характеристики вентиляционных систем.		000 "ПятьГорПроект"		

План 1-го этажа.

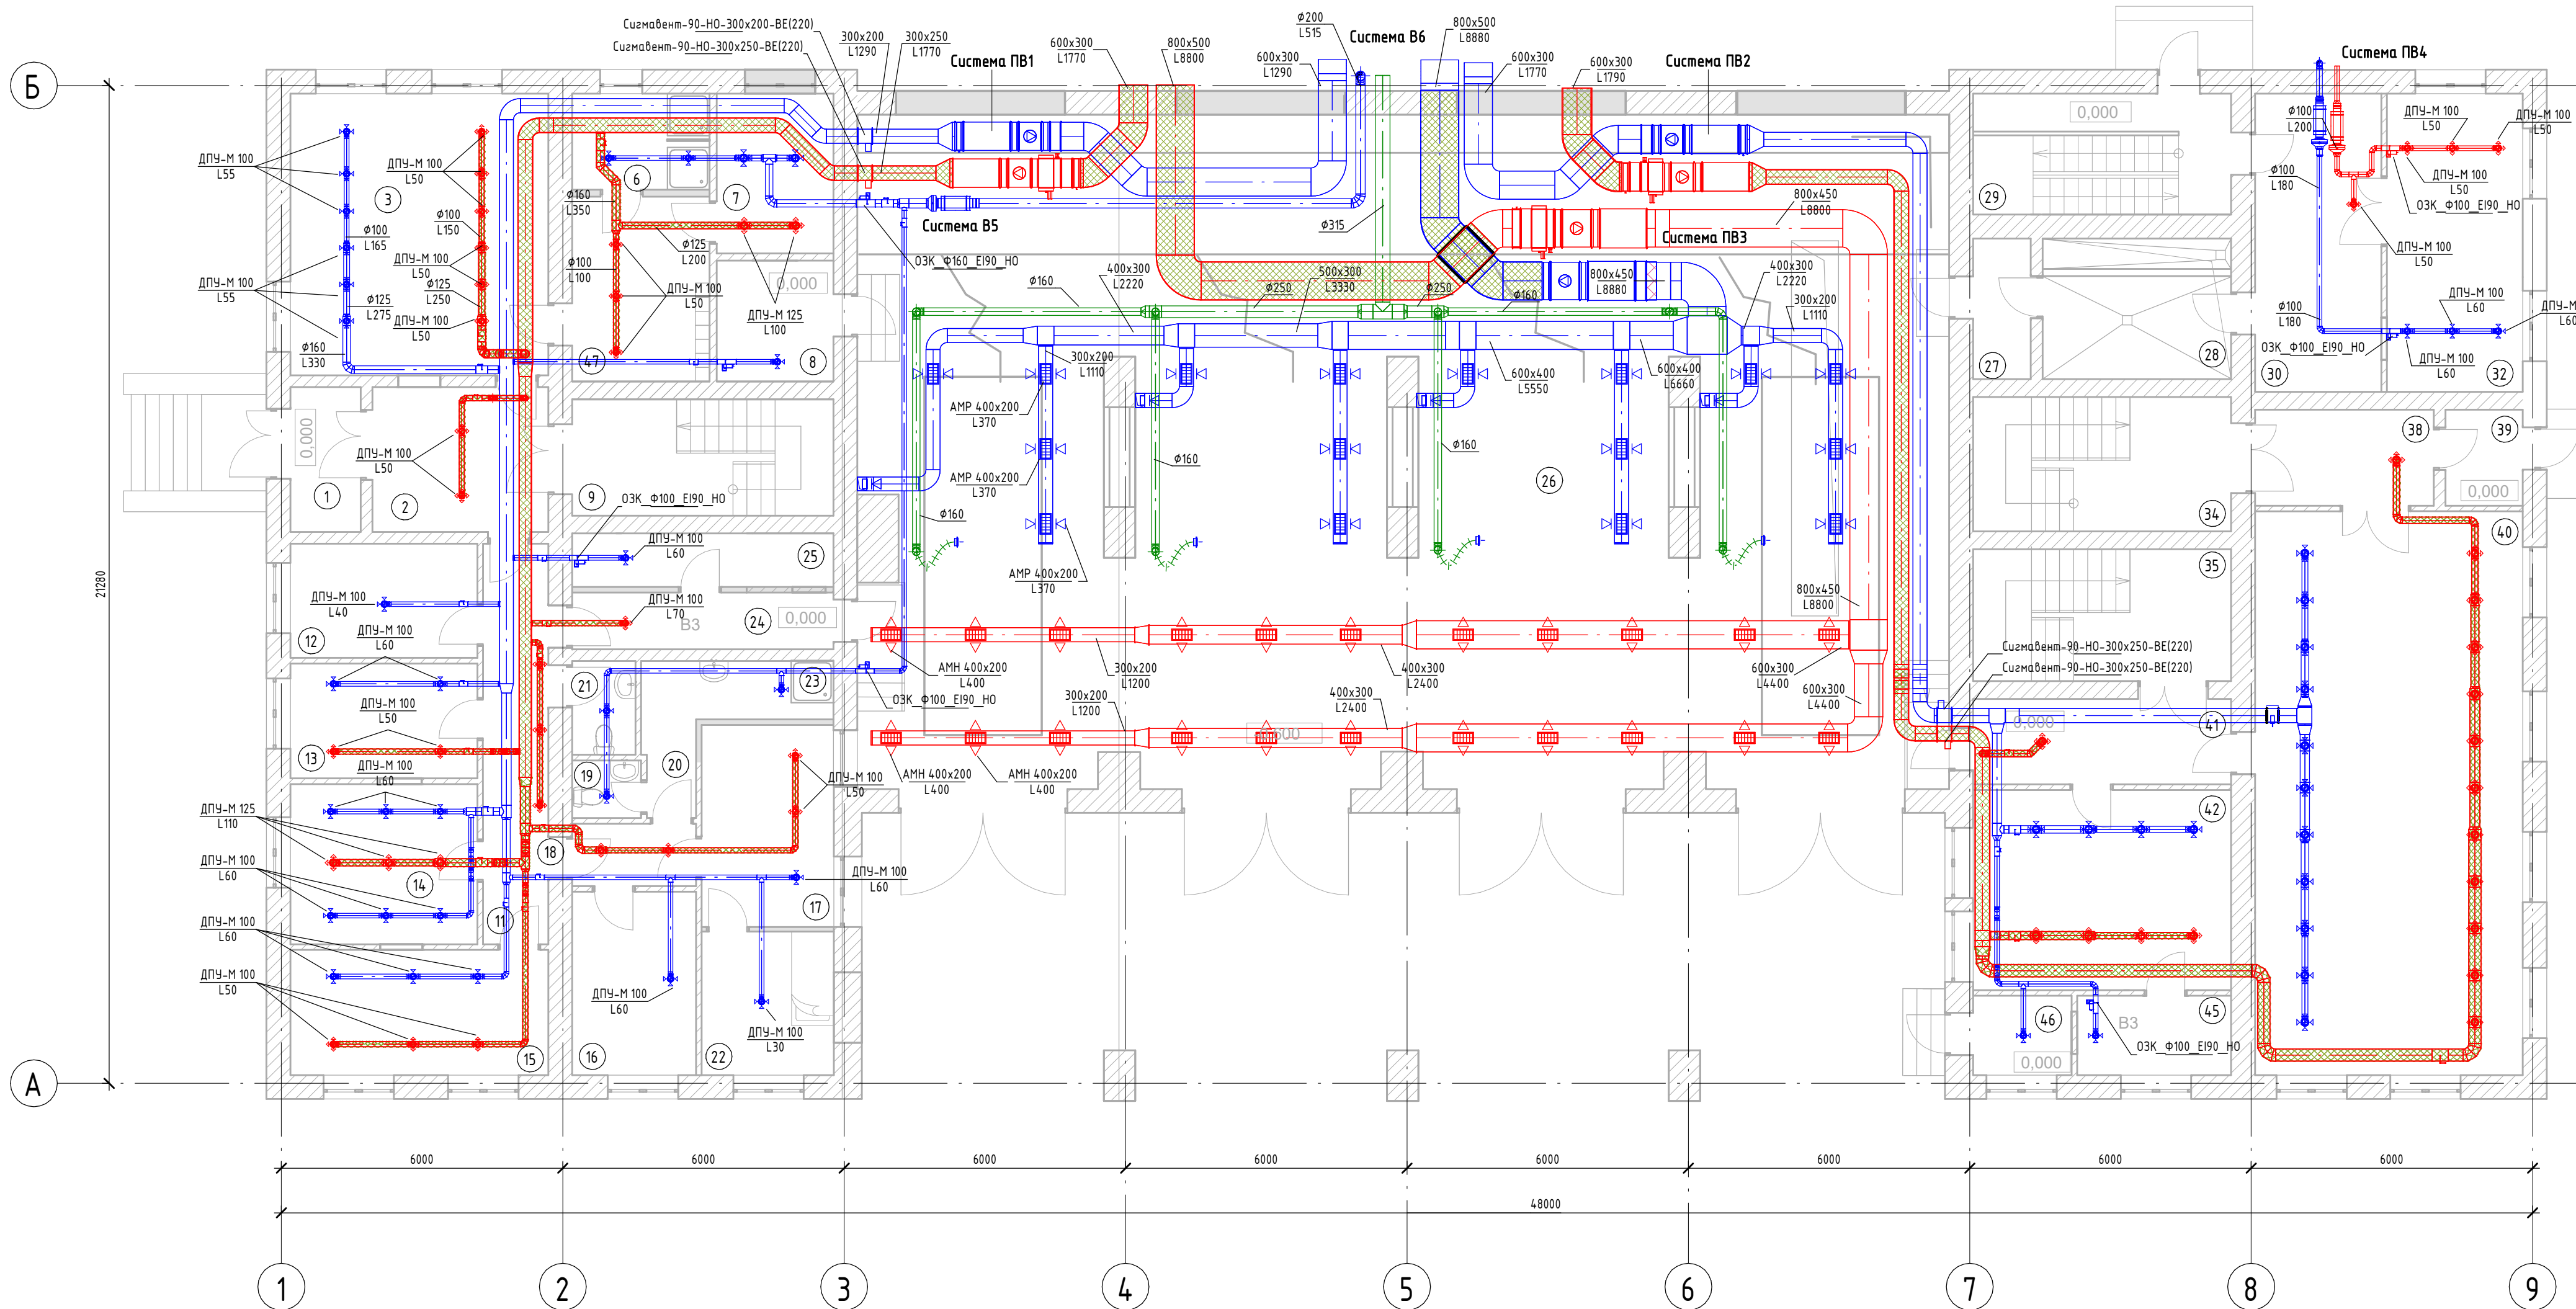

Условные обозначения. Вентиляция

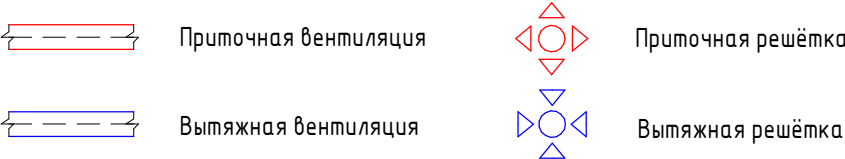


М 1:100

						0358100035825000036 - 0B4.1			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, р-н. Сальский, с/п. Гигантское, п. Гигант, ул. Ленина, стр. 1-а"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание пожарного депо	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тухенко						Р	4	12
ГИП	Беликова					План 1-го этажа.	000 "ПятьГорПроект"		
Н.контр.	Товкань								


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь	Кате-гория
1	Тамбур-шлюз	4.6	
2	Коридор	11.5	
3	Раздевалка	33.0	
4	Класс	18.8	
5	Коридор	3.5	
6	Душевая	6.0	
7	Постирочная	8.4	
8	Электрощитовая	6.5	ВЗ
9	Лестничная клетка	13.9	
11	Коридор	12.0	
12	Пост ГДЭС	9.9	
13	Комната отдыха	9.8	
14	Столовая	13.6	
15	Комната отдыха	14.7	
16	Кабинет нач.караула	10.3	
17	Пункт связи части	9.2	
18	Коридор	3.2	
19	Туалет женский	1.9	
20	Коридор	1.4	
21	Туалет мужской	2.7	
22	Комната отдыха диспетчера	9.0	
23	Раздевалка диспетчеров с душевой	8.0	
24	Тамбур-шлюз	6.7	


Экспликация помещений 1-го этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь	Кате-гория
25	Подсобное помещение	6.3	ВЗ
26	Гараж	328.0	ВЗ
27	Тамбур-шлюз	3.7	
28	Сушилка рукавов	11.9	ВЗ
29	Учебная башня	10.4	
30	Коридор	17.0	
32	Котельная	17.5	
34	Лестничная клетка	15.8	
35	Лестничная клетка	15.5	
38	Коридор	7.2	
39	Тамбур	3.3	
40	Спортивный зал	65.9	
41	Тамбур-шлюз	9.2	
42	Мастерская	23.5	ВЗ
45	Подсобная мастерская	5.6	
46	КПП	3.5	
47	Раздевалка при душевой	11.5	

						0358100035825000036 - ОВ4.1			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, р-н. Сальский, с/п. Гигантское, п. Гигант, ул. Ленина, стр. 1-а"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Тухенко				Здание пожарного депо	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	12
ГИП		Беликова				Экспликация помещений.	000 "ПятьГорПроект"		
Н.контр.		Товкань							


Система ПВ1(П)

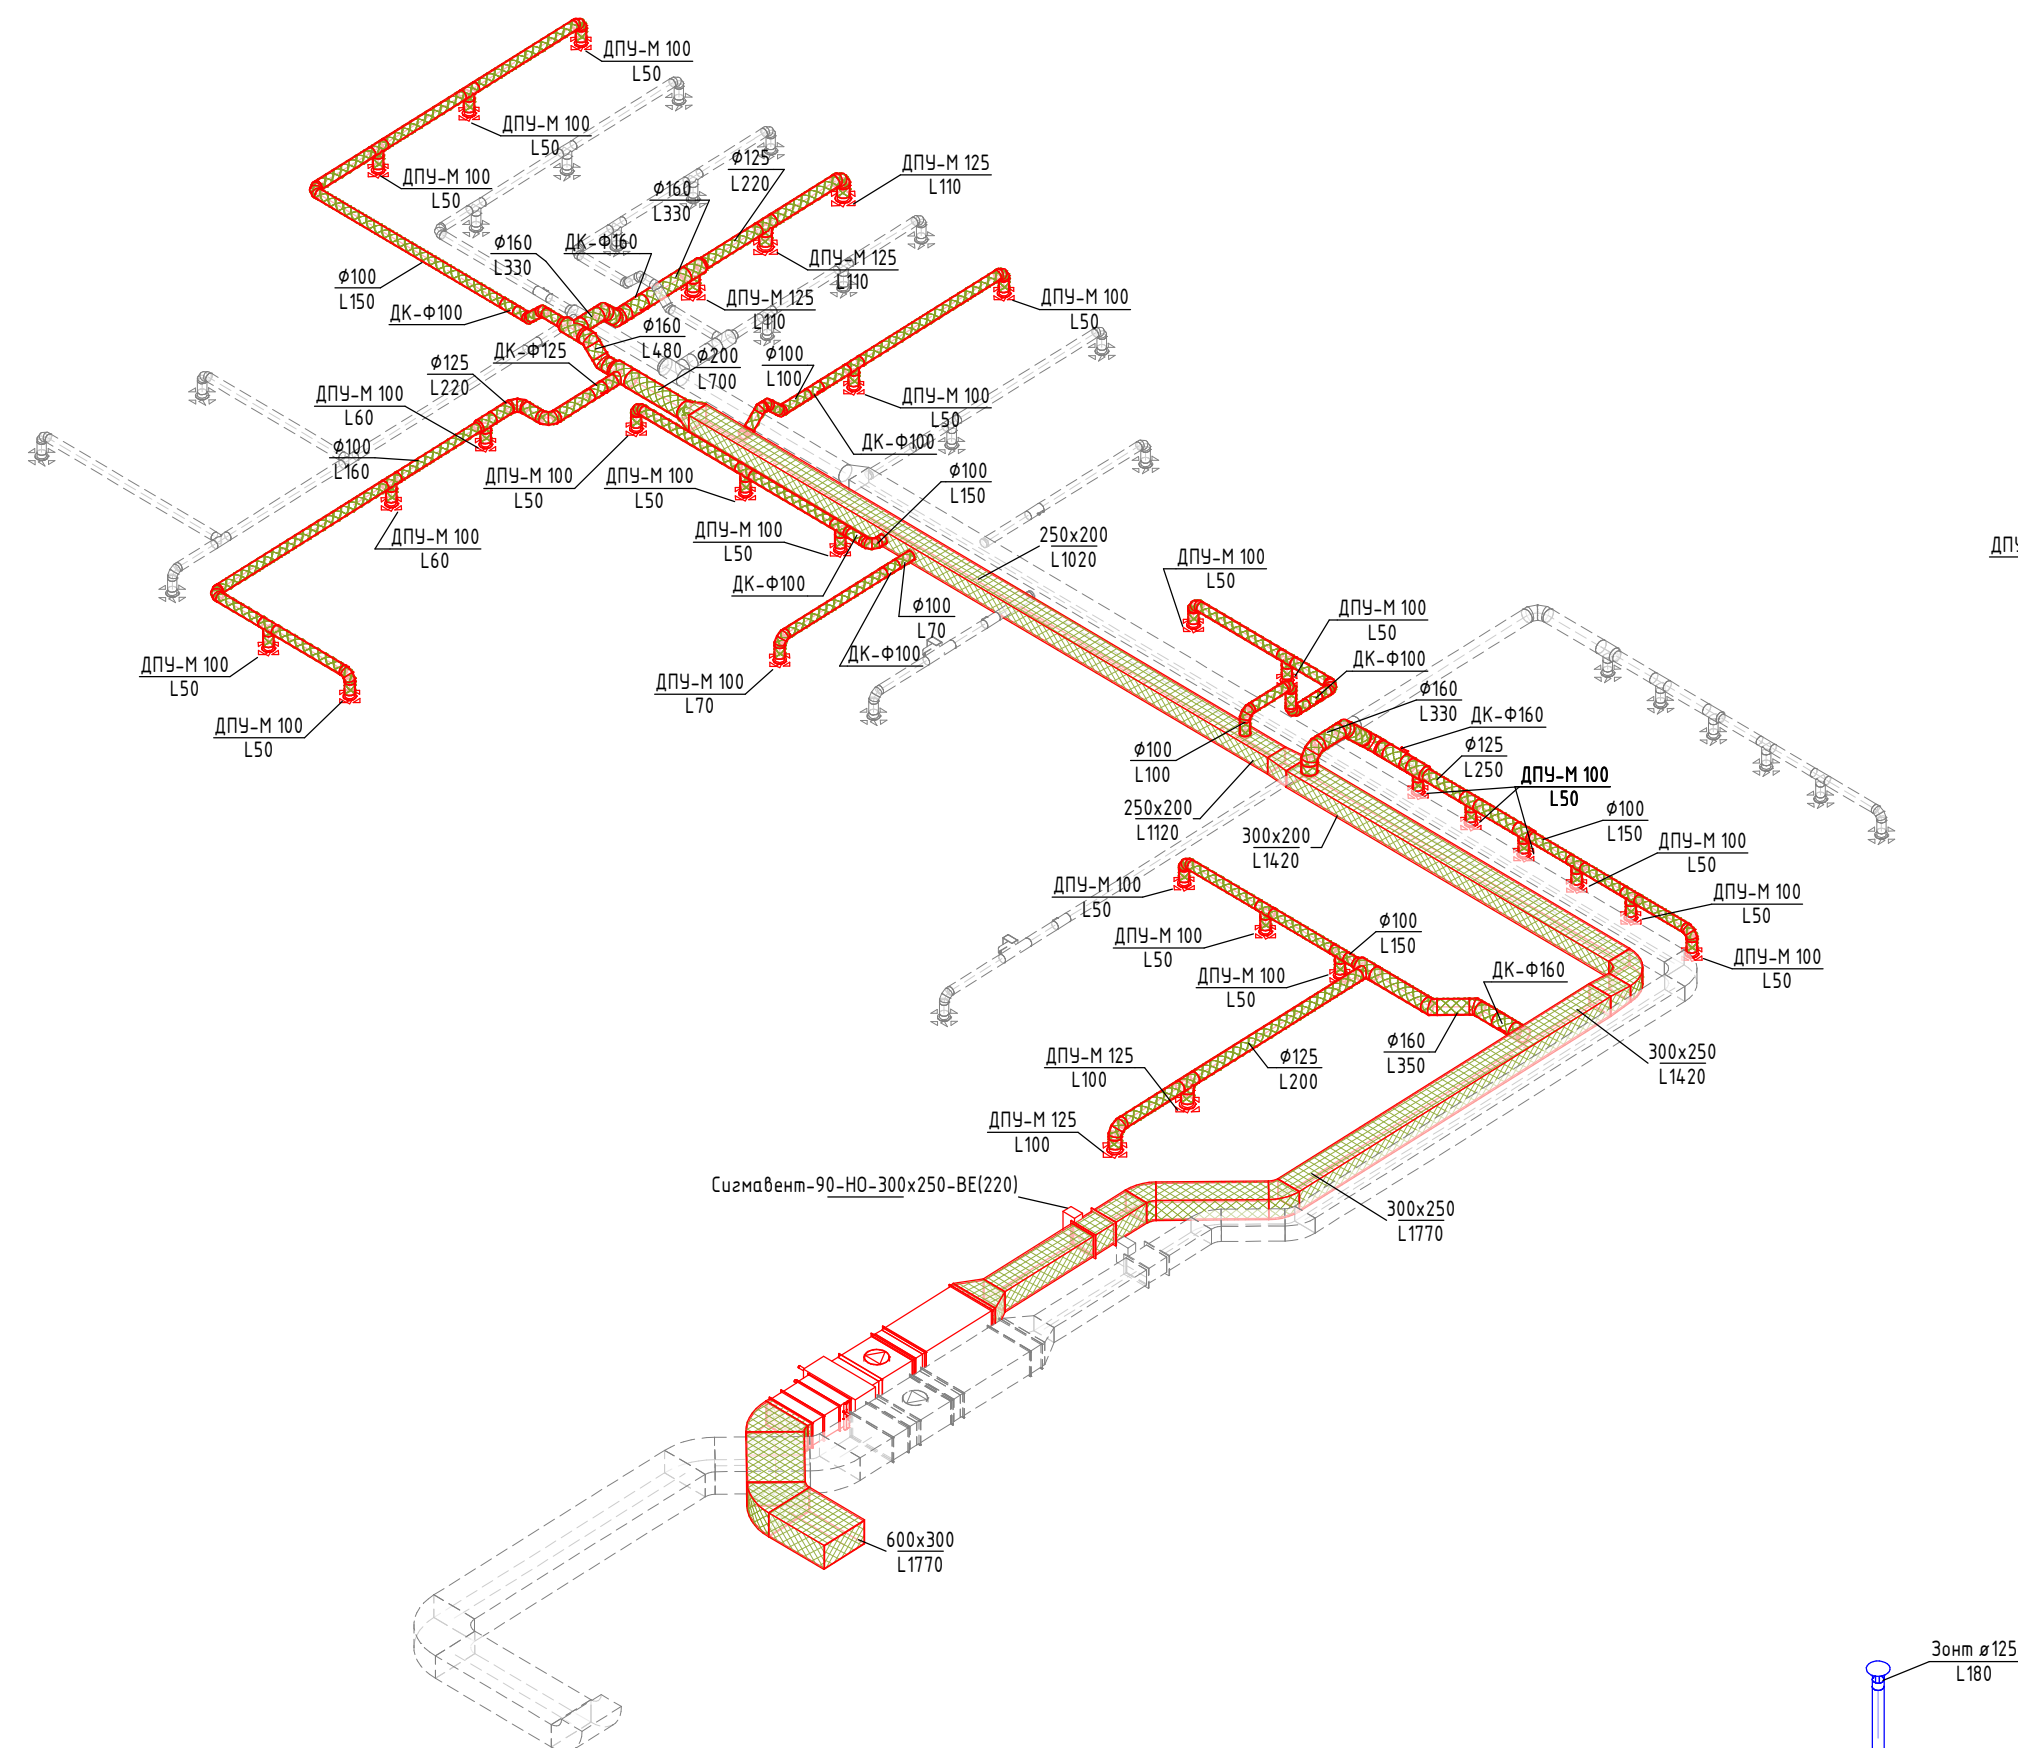


Система ПВ1(В)

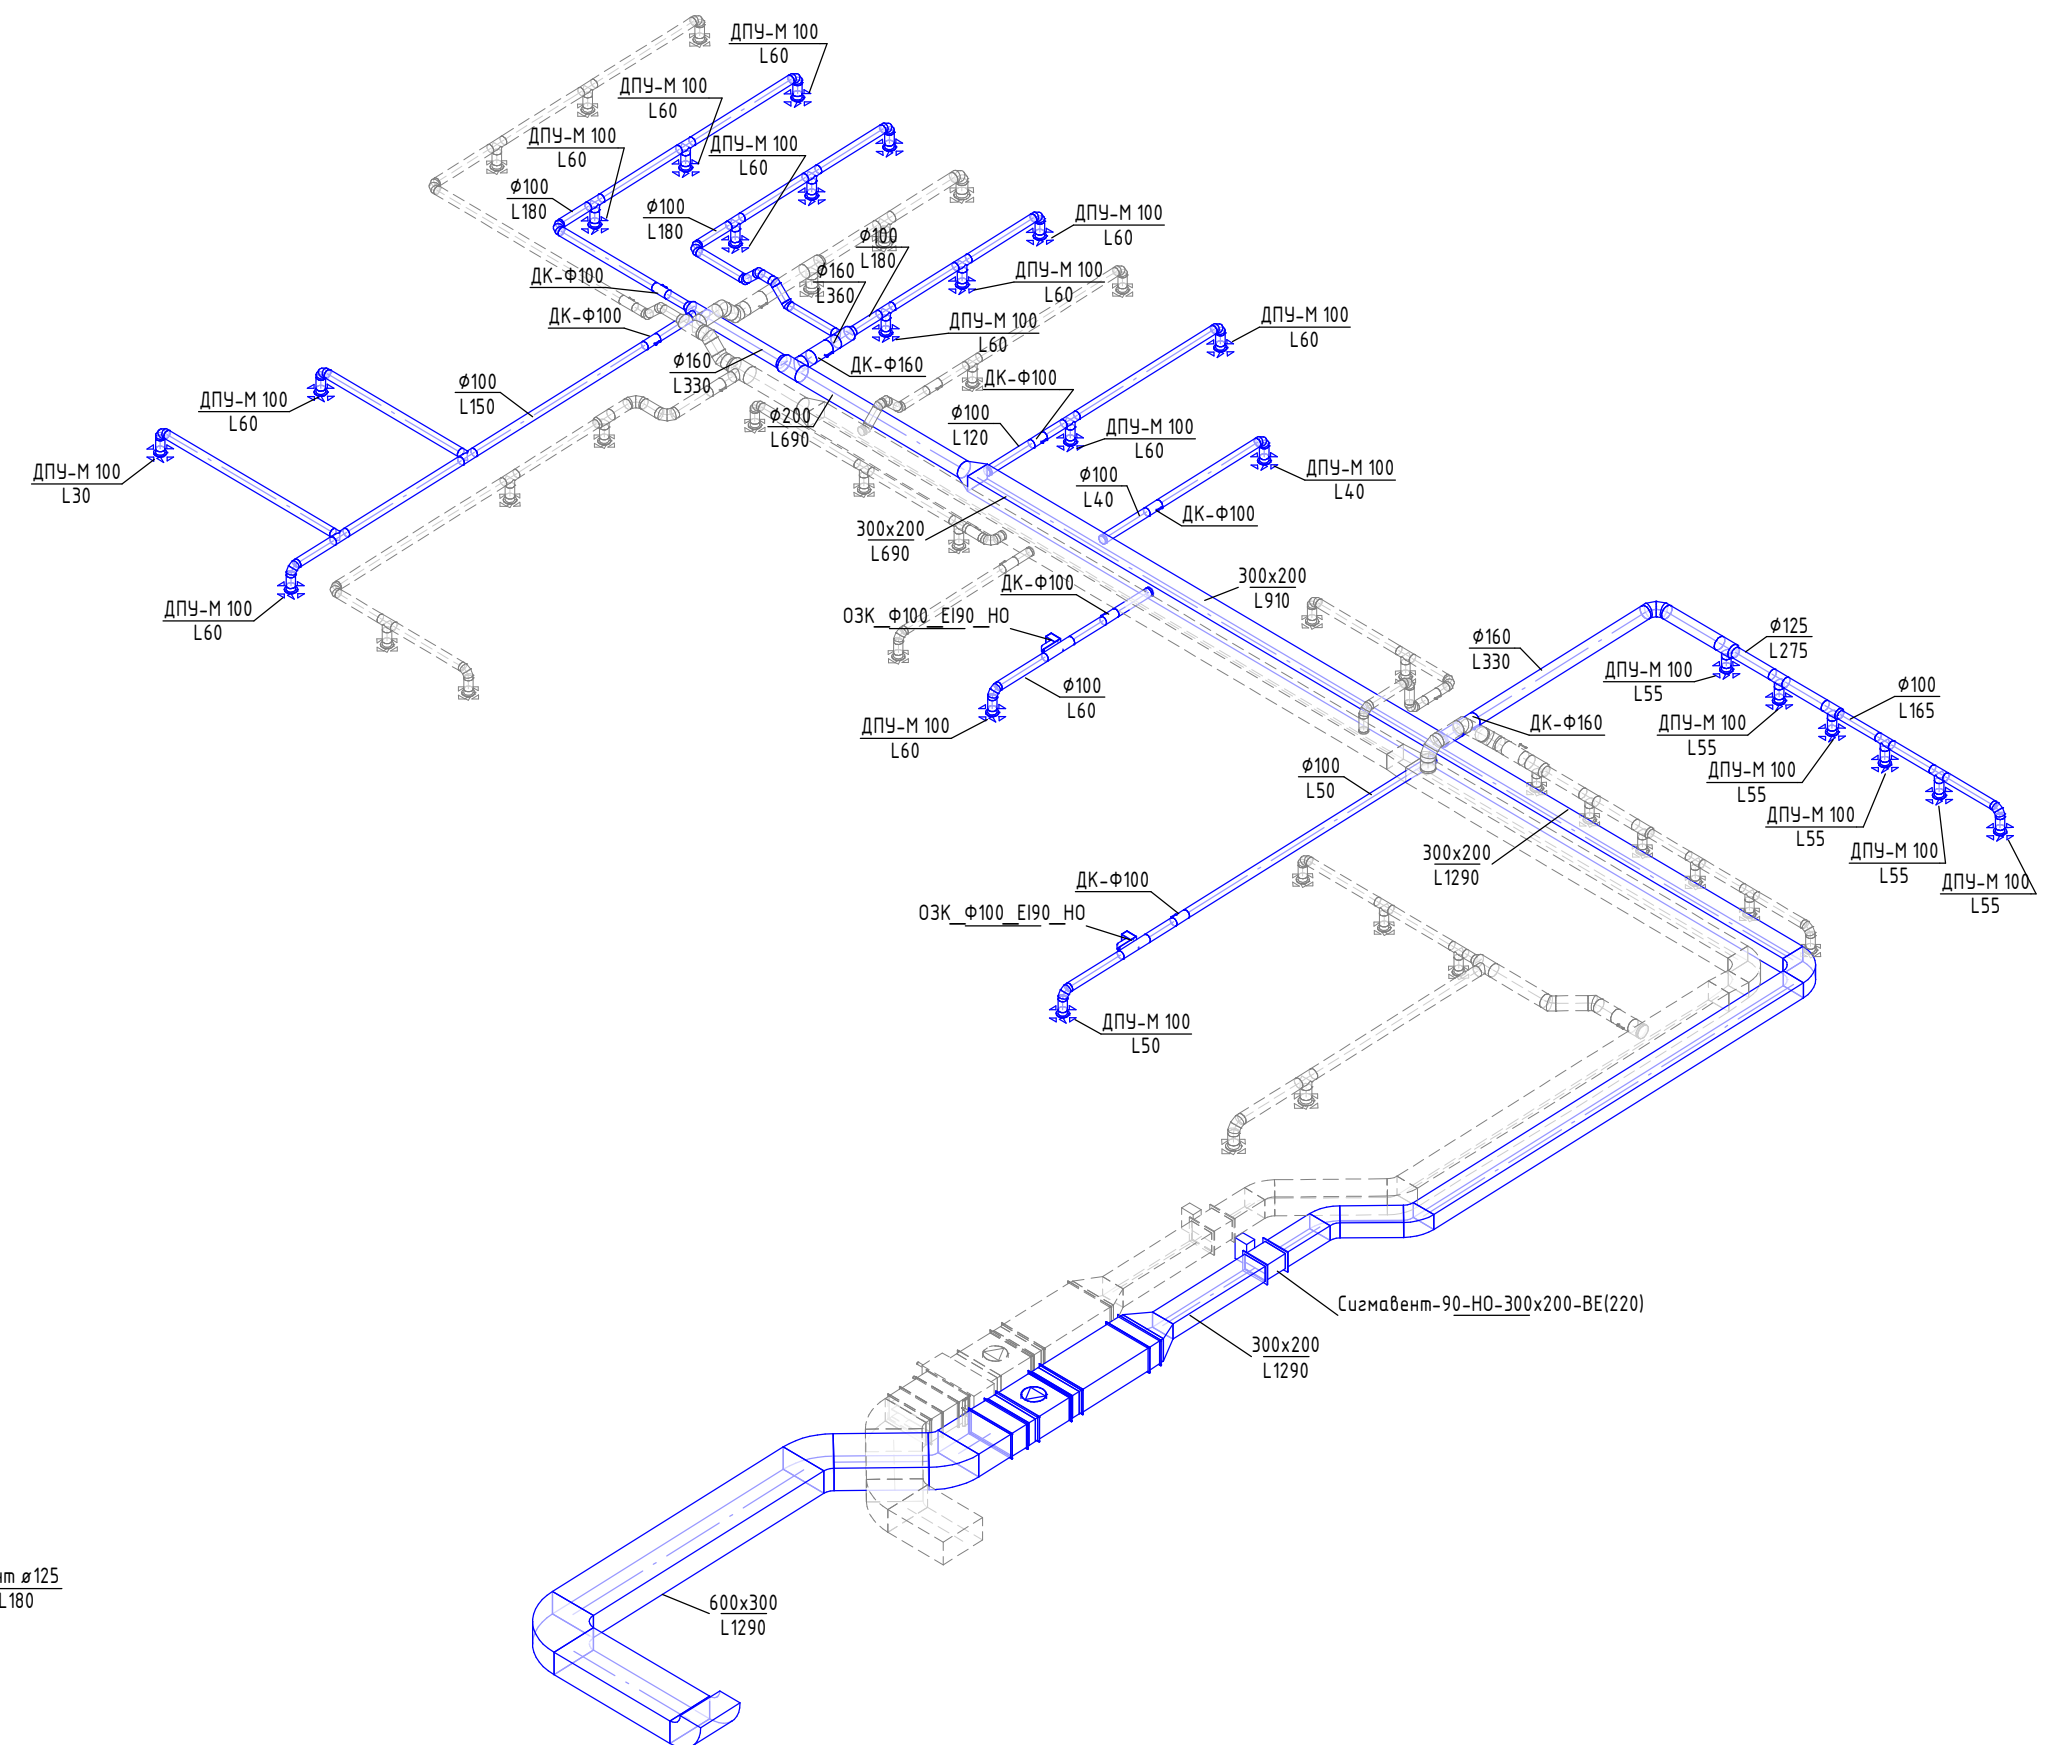

Система ПВ4

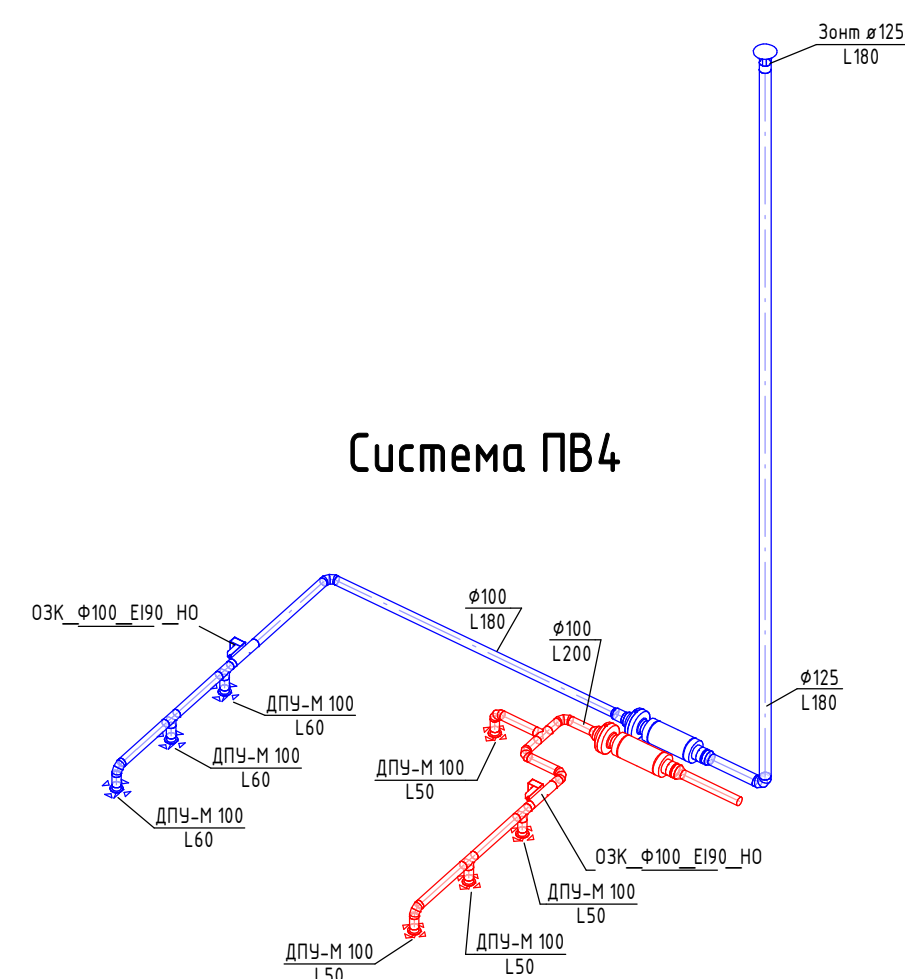

Условные обозначения. Вентиляция

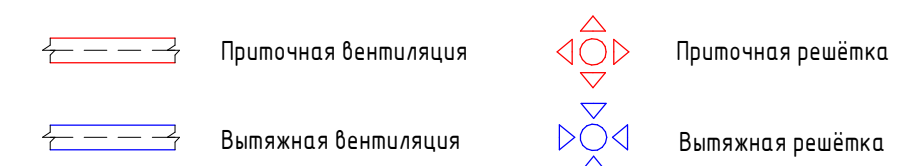


1 1:80


						0358100035825000036 - 0В4.1			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, р.-н. Сальский, с/п. Гигантское, п. Гигант, ул. Ленина, стр. 1-а"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Тихенко					Здание пожарного депо		Стадия	Лист
								Р	6
ГИП	Беликова								12
Н.контр.	Товкань					Аксонометрия системы ПВ1, ПВ2, ПВ4.		000 "ПятьГорПроект"	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	


Система ПВЗ(П)

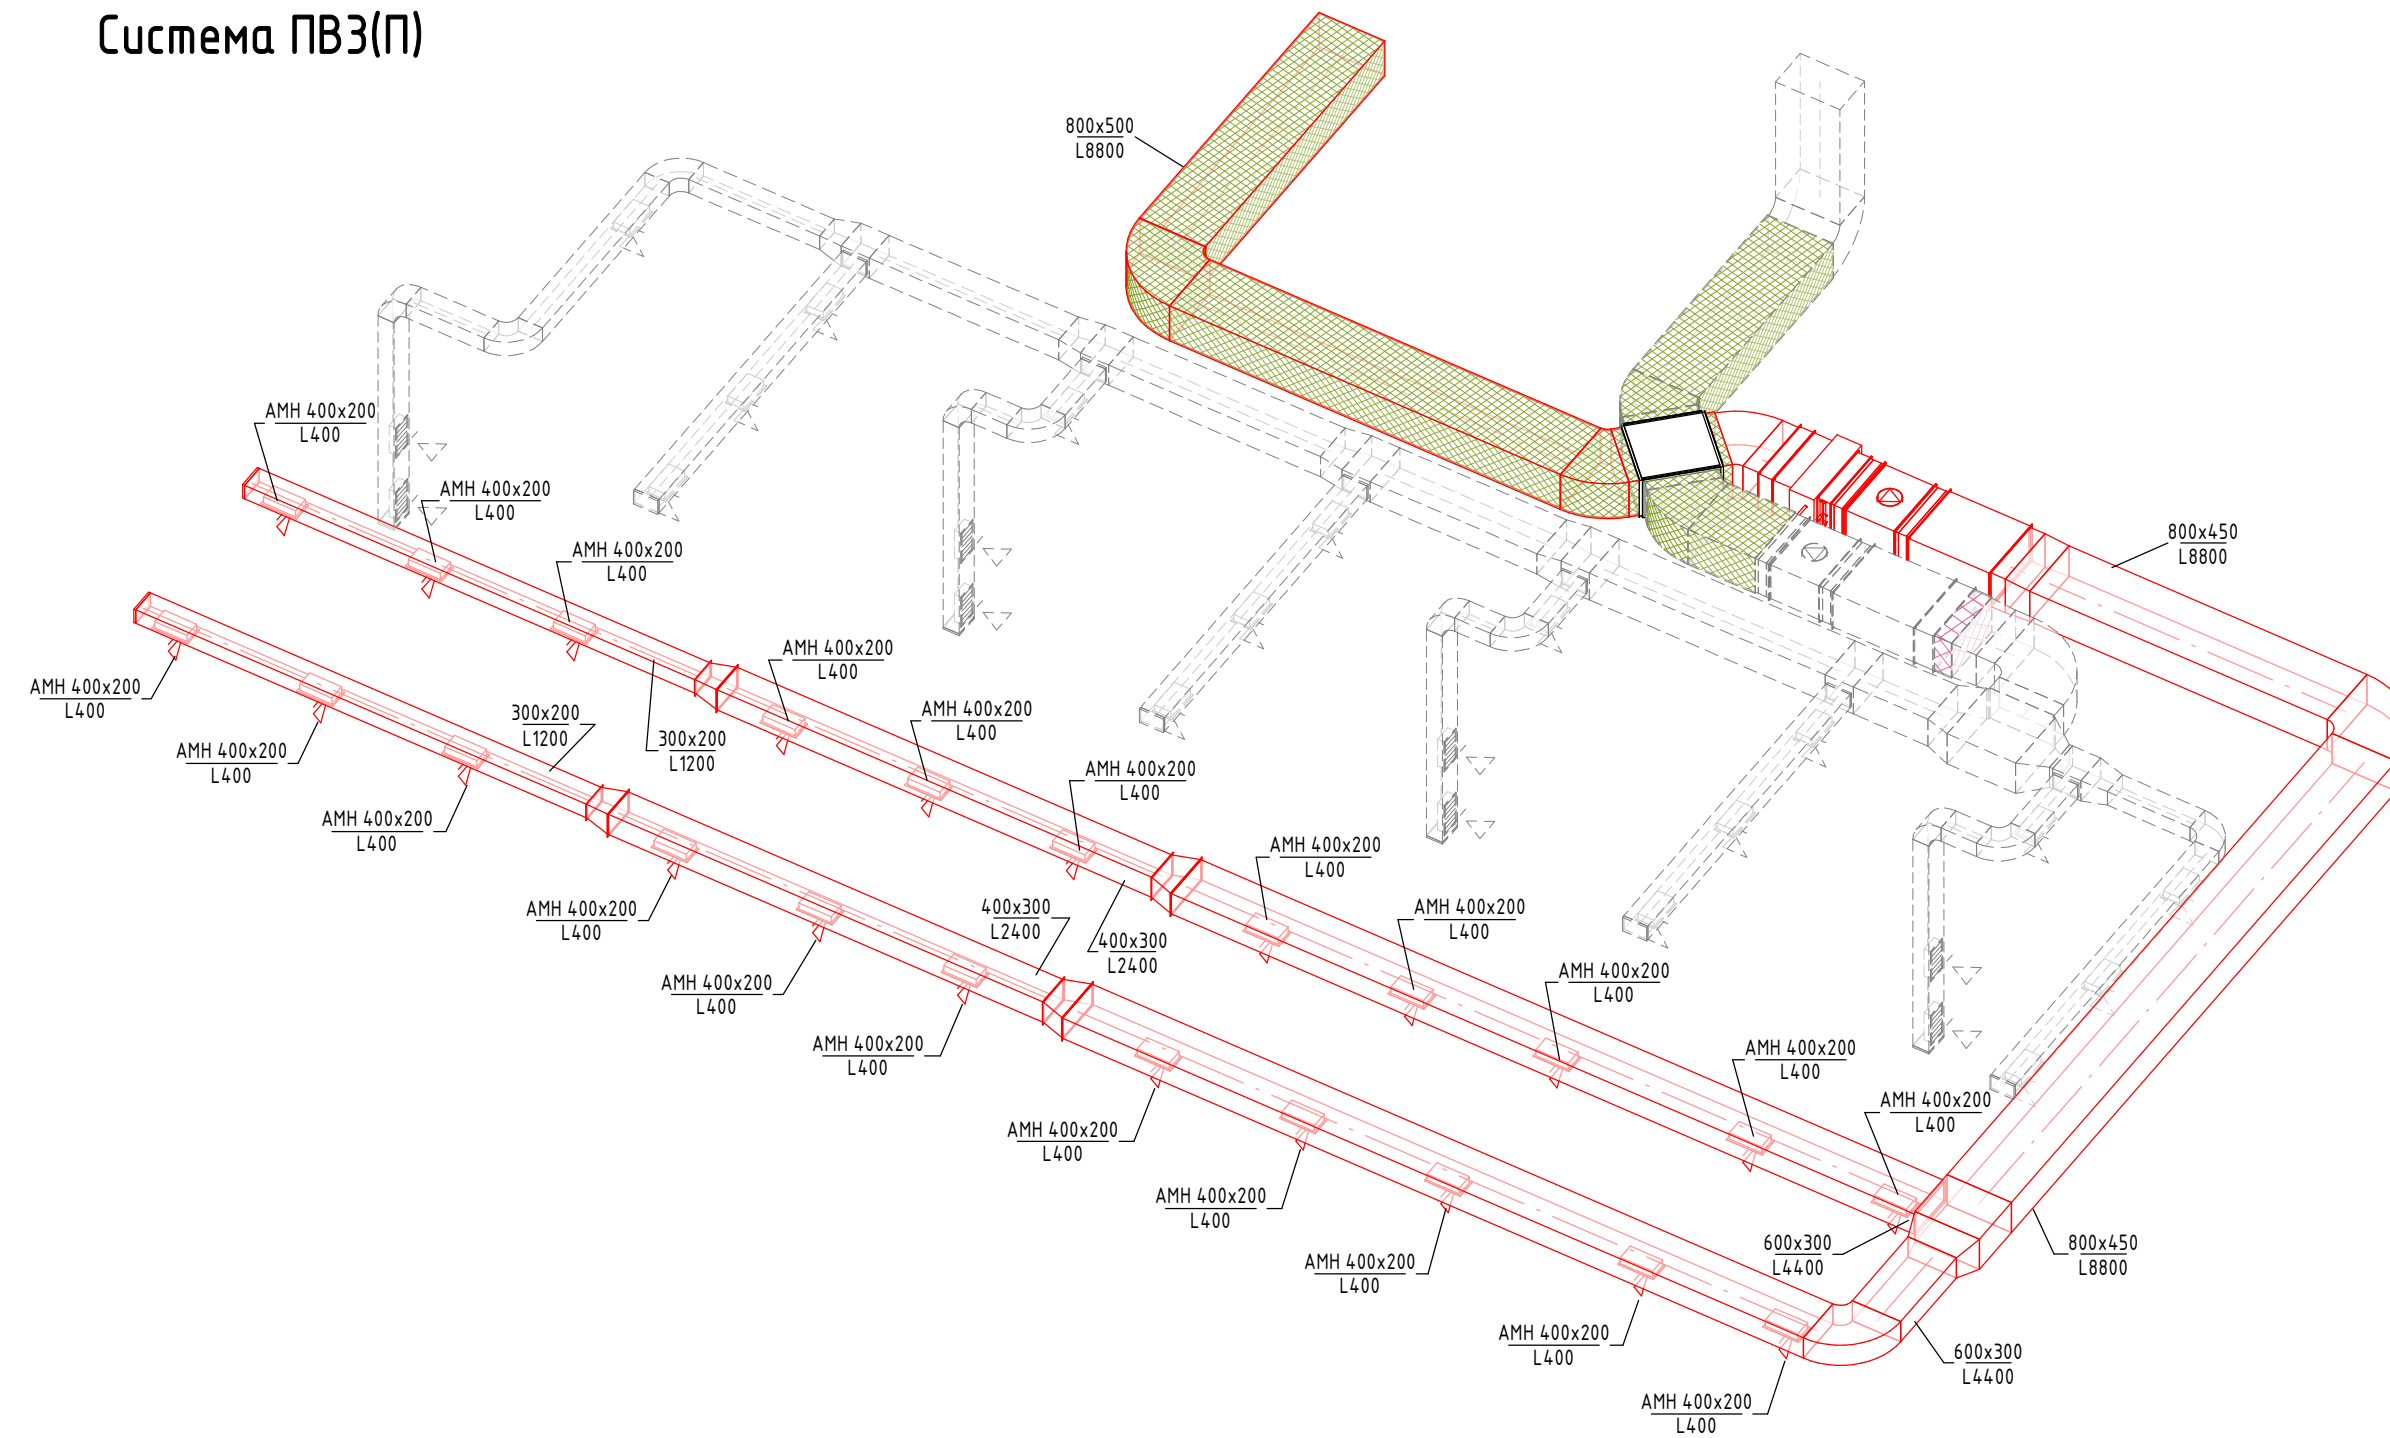


Система ПВЗ(В)

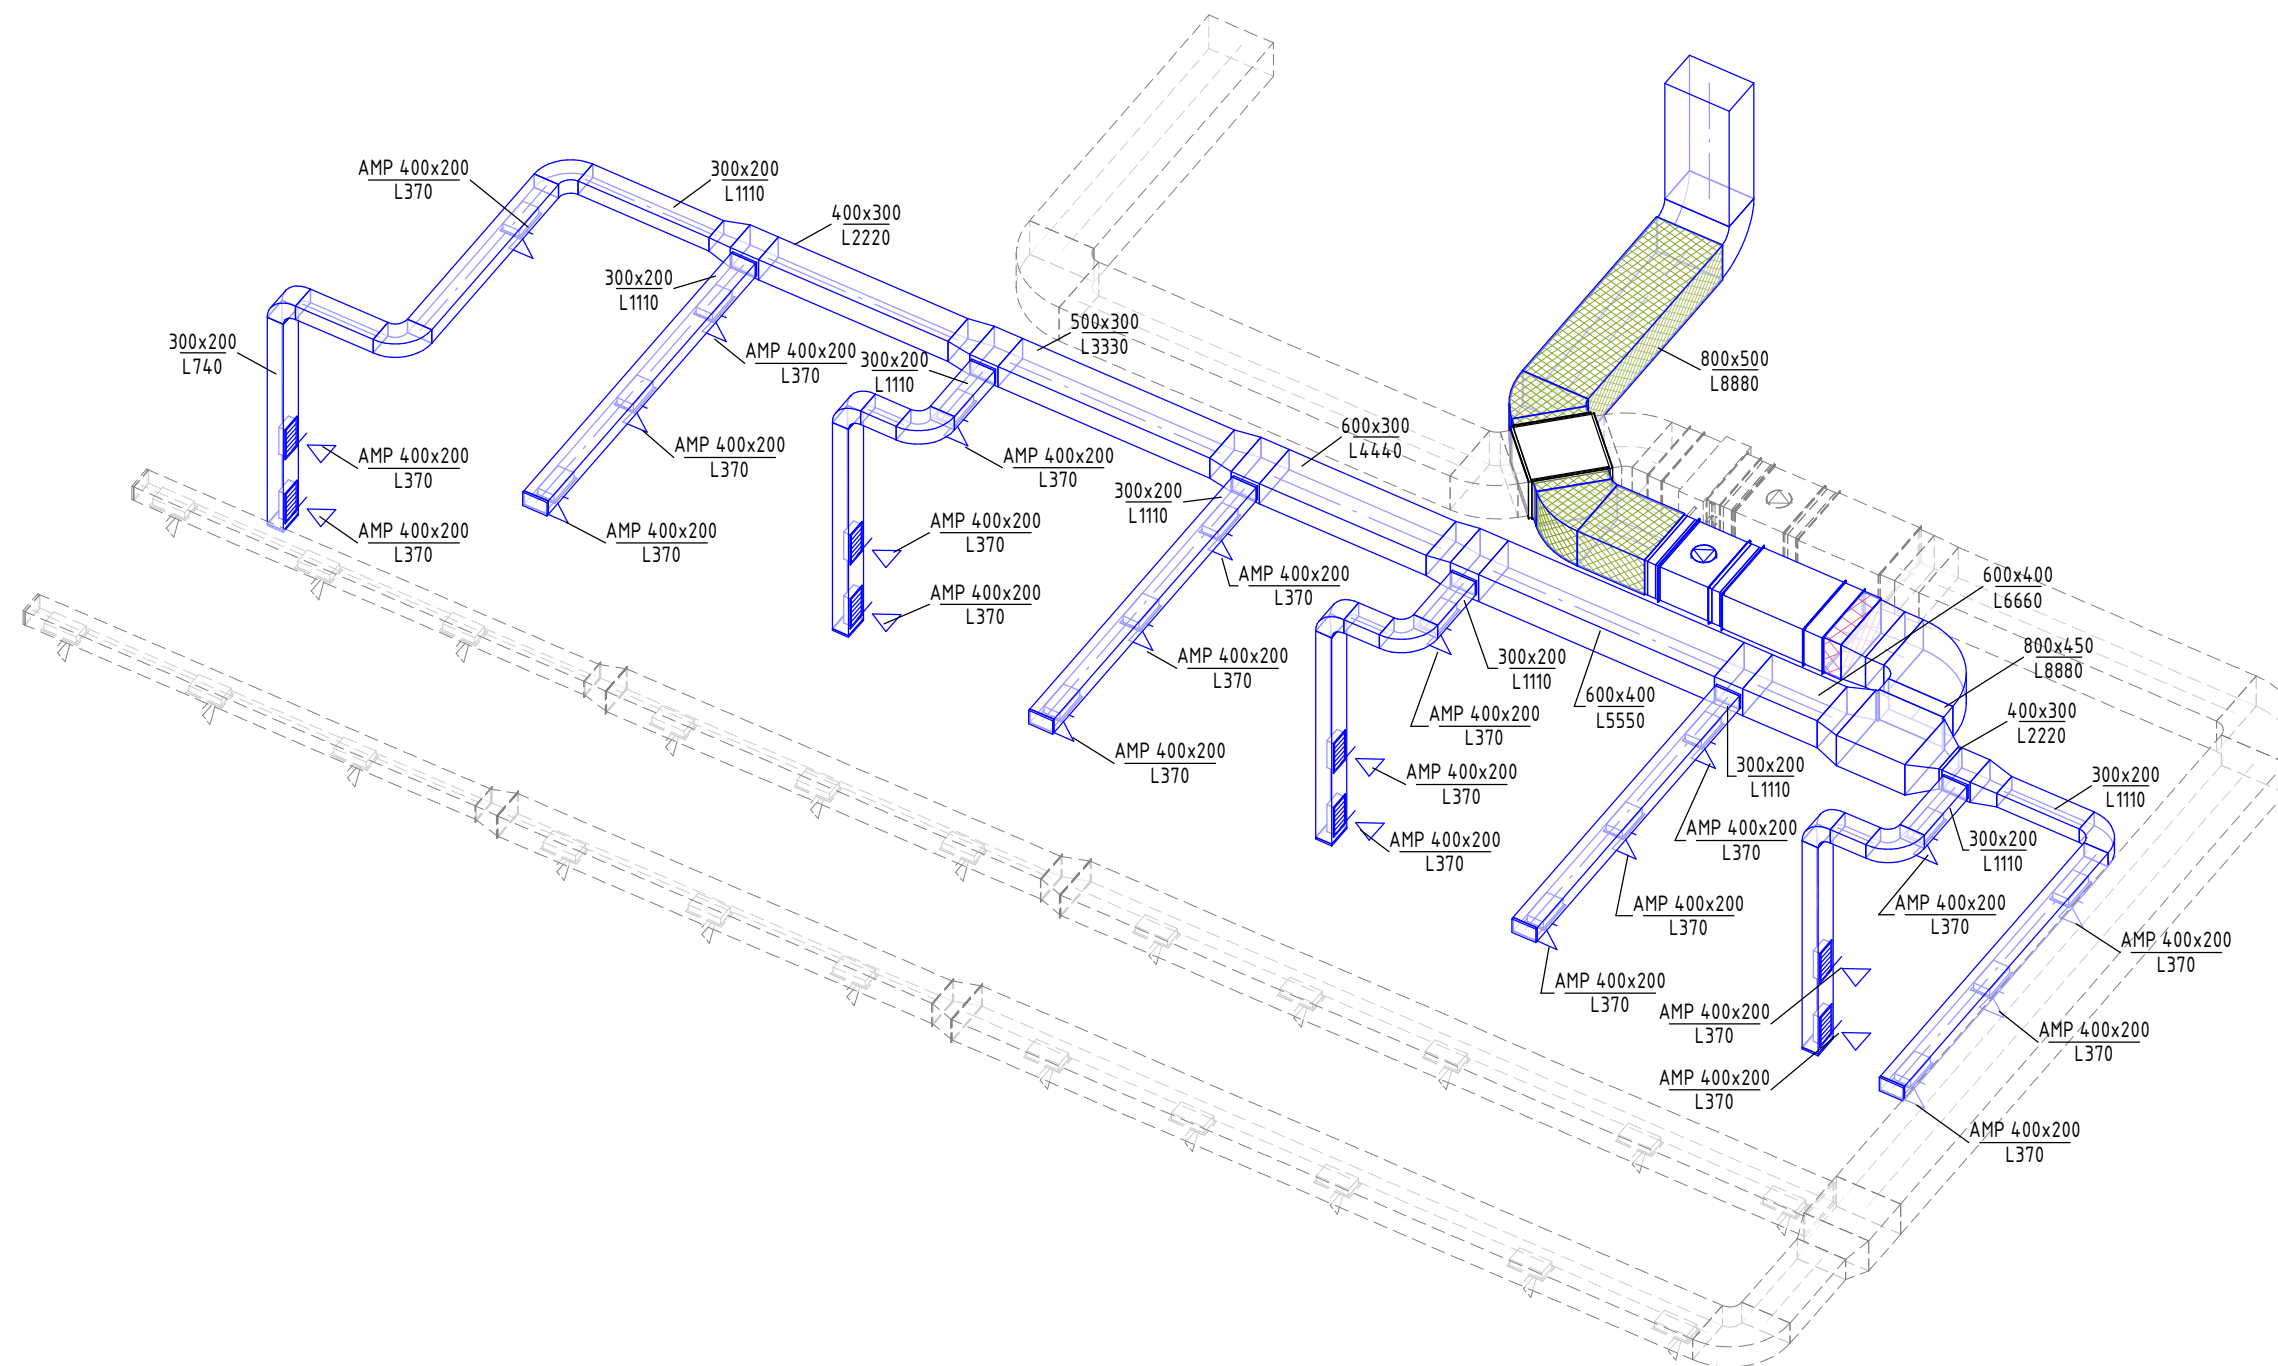

Система ПБ5

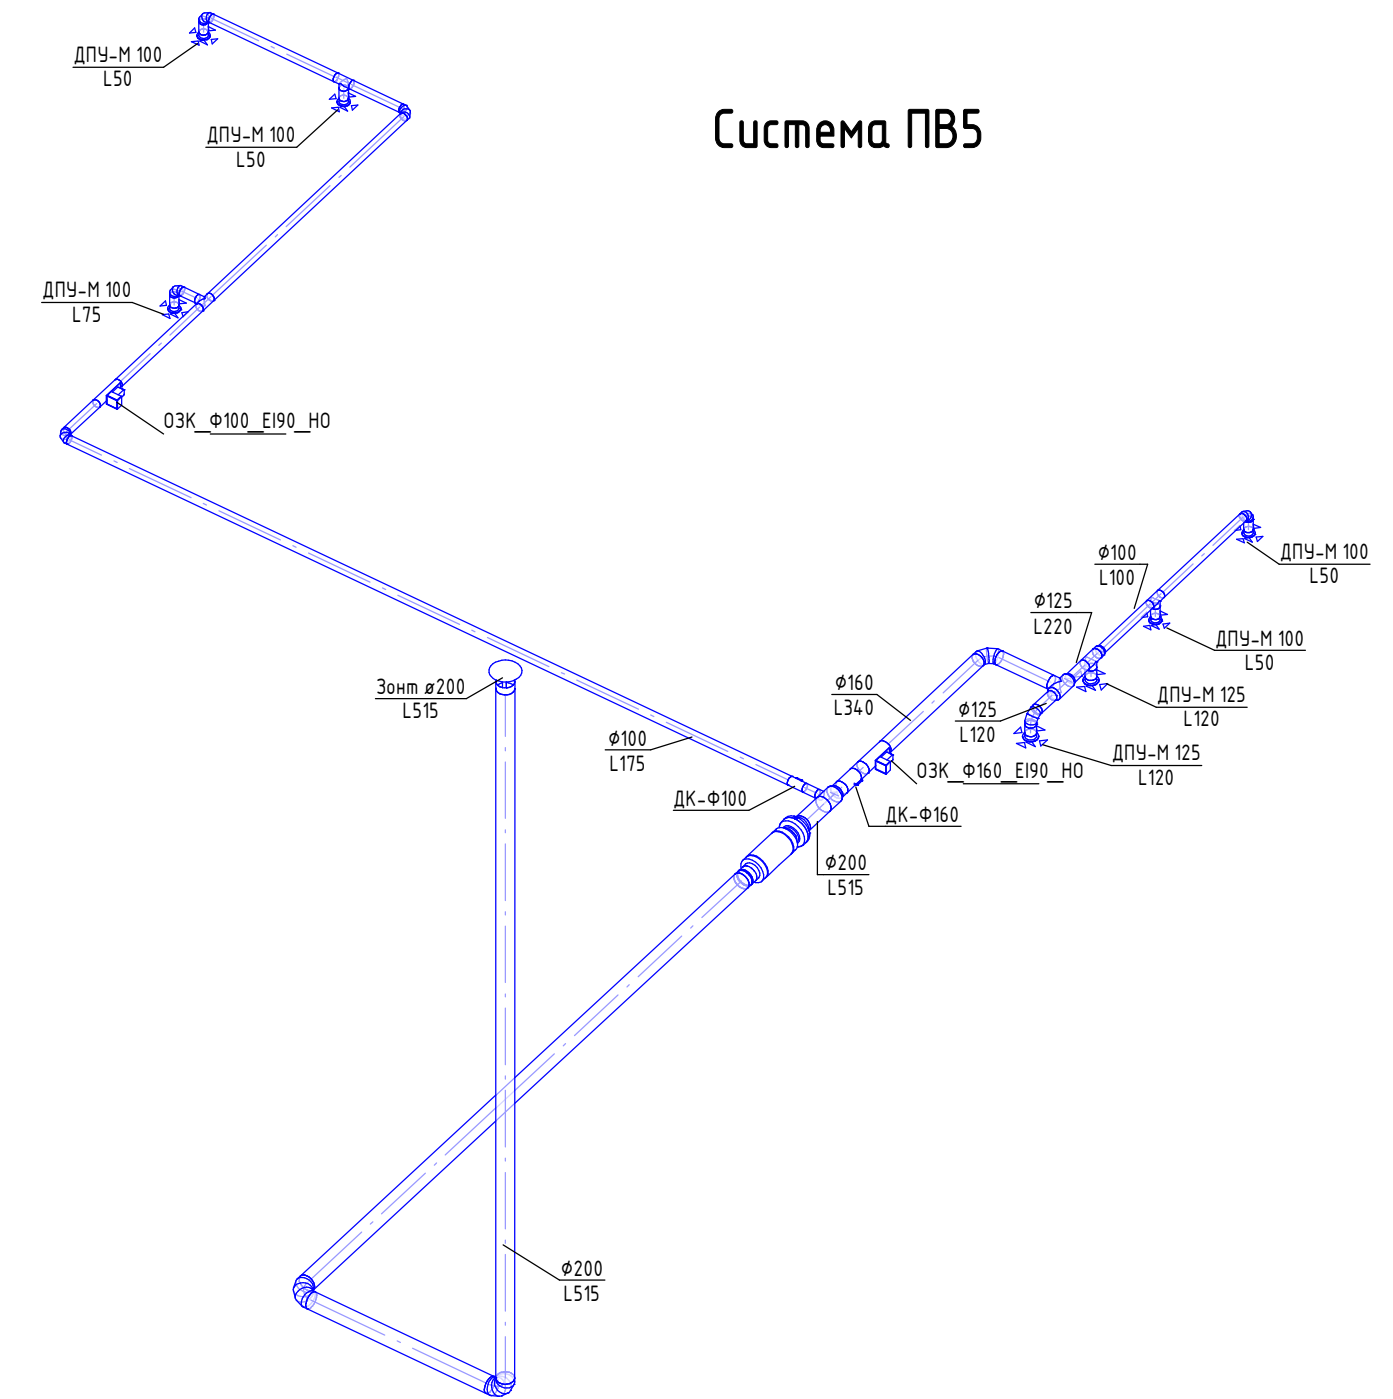

Условные обозначения. Вентиляция

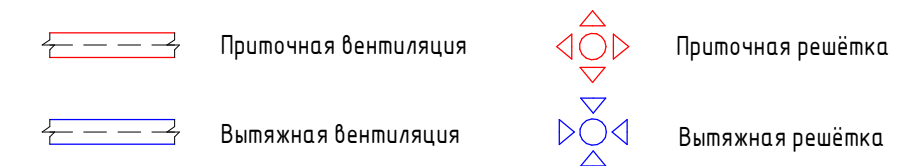

M 1:80

						0358100035825000036 - 0В4.1			
						Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: Ростовская область, р.-н. Сальский, с/п. Гигантское, п. Гигант, ул. Ленина, стр. 1-а"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Здание пожарного депо	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тихенко						Р	7	12
ГИП	Беликова					Аксометрия системы ПВЗ, ПВ5, ПВ6.	000		
Н.контр.	Товкань						"ПятьГорПроект"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подн. у дана

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание																																											
Система ПВ1																																																			
Оборудование																																																			
Ведомость арматуры воздуховодов																																																			
	Дроссель-клапан общего назначения круглый Ø100 мм	ДК-Ф100			шт.	11																																													
	Дроссель-клапан общего назначения круглый Ø125 мм.	ДК-Ф125			шт.	1																																													
	Дроссель-клапан общего назначения круглый Ø160 мм	ДК-Ф160			шт.	5																																													
	Клапан противопожарный нормально-открытый с реверсивным электроприводом 220В без возвратной пружины и пределом огнестойкости EI90, 300х200	СигмаВент-90-НО-300х200-ВЕ(220)		СигмаВент	шт.	1																																													
	Клапан противопожарный нормально-открытый с реверсивным электроприводом 220В без возвратной пружины и пределом огнестойкости EI90, 300х250	СигмаВент-90-НО-300х250-ВЕ(220)		СигмаВент	шт.	1																																													
	Клапан противопожарный, нормально-открытый, с электроприводом, предел огнестойкости EI90 мин. Ø100 мм	ОЗК_Ф100_EI90_НО			шт.	2																																													
Воздухораспределители																																																			
	Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 100	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	47																																													
	Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 125	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	5																																													
Прямоугольные воздуховоды																																																			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 250х200 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	10.3																																													
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	30.2																																													
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х250 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	9.3																																													
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	10.3																																													
Система ПВ1 Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.																																																			
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">0358100035825000036 – ОВ.С</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="4">Система ПВ1. Спецификация материалов и оборудования.</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Тухенко</td><td></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>16</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Беликова</td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">000 "ПятьГорПроект"</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2">Товкань</td><td></td><td></td></tr></table>												0358100035825000036 – ОВ.С			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система ПВ1. Спецификация материалов и оборудования.	Стадия	Лист	Листов	Разработал		Тухенко				Р	1	16	ГИП		Беликова				000 "ПятьГорПроект"			Н.контр.		Товкань			
						0358100035825000036 – ОВ.С																																													
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система ПВ1. Спецификация материалов и оборудования.	Стадия	Лист	Листов																																										
Разработал		Тухенко					Р	1	16																																										
ГИП		Беликова					000 "ПятьГорПроект"																																												
Н.контр.		Товкань																																																	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Система ПВ1								
Круглые воздуховоды								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	81.6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	11.0		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	10.6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	3.8		
Фасонные детали воздуховодов								
	Врезка круглого воздуховода Ø100-Ø100			Россия	шт.	8		
	Врезка круглого воздуховода Ø160-Ø160			Россия	шт.	3		
	Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300х200-300х200			Россия	шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х200-300х200			Россия	шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 45° 300х250-300х250			Россия	шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х600-300х600			Россия	шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600х300-600х300			Россия	шт.	4		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600х300-600х300			Россия	шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода 45° Ø100-Ø100			Россия	шт.	10		
	Отвод круглого воздуховода 90° Ø100-Ø100			Россия	шт.	28		
	Отвод круглого воздуховода 90° Ø125-Ø125			Россия	шт.	4		
Материалы изоляции воздуховодов								
	Теплоизоляция на основе базальтового материала 20мм				м ²	43.71 м ²		
Система ПВ1. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.								
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
					Подп.	Дата	0358100035825000036 – ОВ.С	
							Лист	
							2	

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Система ПВ2												
Оборудование												
Ведомость арматуры воздуховодов												
Согласовано				Дроссель-клапан общего назначения круглый φ100 мм	ДК-Ф100			шт.	1			
				Дроссель-клапан общего назначения круглый φ125 мм.	ДК-Ф125			шт.	1			
				Дроссель-клапан общего назначения круглый φ160 мм	ДК-Ф160			шт.	2			
				Дроссель-клапан общего назначения круглый φ250 мм	ДК-Ф250			шт.	1			
				Дроссель-клапан прямоугольного сечения	ДК 300х200	Гост 14918-80	NED	шт.	1			
				Клапан противопожарный нормально-открытый с реверсивным электроприводом 220В без возвратной пружины и пределом огнестойкости EI90, 300х250	СигмаВент-90-НО-300х250-BE(220)		СигмаВент	шт.	2			
				Клапан противопожарный, нормально-открытый, с электроприводом, предел огнестойкости EI90 мин. φ100 мм	ОЗК_φ100_EI90_НО			шт.	1			
				Воздухораспределители								
				Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 100	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	2			
				Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 125	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	32			
Круглые воздуховоды												
Взам. инв. №				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	7.2			
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм	<варианты>		<варианты>	<варианты>	17.7			
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	7.5			
				<варианты>200 мм	ГОСТ 14918-2020		<варианты>	м	6.9			
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм	<варианты>		<варианты>	<варианты>	16.8			
Подп. и дата				Прямоугольные воздуховоды								
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	6.9			
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х250 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	40.4			
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м.	9.6			
Материалы изоляции воздуховодов												
Инв. № подл.				Теплоизоляция на основе базальтового материала 20мм				м ²	43.88 м ²			
	Система ПВ2. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.											
								0358100035825000036 – ОВ.С				Лист 3

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Система ПВ2												
Фасонные детали воздуховодов												
Согласовано						Гост 14918-80	Галвент Фабрика Вентиляции	Шт	2	0		
				Врезка круглая Ø125-Ø125			Россия	шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 45° 250х300-250х300			Россия	шт.	4			
				Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х250-300х250			Россия	шт.	5			
				Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х600-300х600			Россия	шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 45° 600х300-600х300			Россия	шт.	4			
				Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600х300-600х300			Россия	шт.	1			
				Отвод круглого воздуховода 45° Ø100-Ø100			Россия	шт.	4			
				Отвод круглого воздуховода 90° Ø100-Ø100			Россия	шт.	4			
				Отвод круглого воздуховода 45° Ø125-Ø125			Россия	шт.	1			
				Отвод круглого воздуховода 90° Ø125-Ø125			Россия	шт.	9			
				Отвод круглого воздуховода 90° Ø250-Ø250			Россия	шт.	4			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 160х160-Ø160,L=200			Россия	шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ø160,L=200			Россия	шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ø200,L=200			Россия	шт.	1			
				Переход прямоугольного сечения 300х250-300х200,L=300			Россия	шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250-Ø200,L=200			Россия	шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250-Ø250,L=200			Россия	шт.	1			
				Переход прямоугольного сечения 600х300-300х250,L=300			Россия	шт.	2			
				Переход круглого сечения Ø160-Ø125,L=35			Россия	шт.	5			
				Переход круглого сечения Ø200-Ø100,L=100			Россия	шт.	1			
				Переход круглого сечения Ø200-Ø160,L=40			Россия	шт.	2			
				Переход круглого сечения Ø250-Ø200,L=50			Россия	шт.	1			
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х200			Россия	шт.	1			
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-160х160			Россия	шт.	1			
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-300х250			Россия	шт.	1			
				Тройник круглого воздуховода Ø100-Ø100-Ø100			Россия	шт.	1			
				Тройник круглого воздуховода Ø125-Ø125-Ø125			<варианты>	шт.	5			
	Взам. инв. №				Тройник круглого воздуховода Ø160-Ø160-Ø125			Россия	шт.	10		
					Тройник круглого воздуховода Ø200-Ø200-Ø125			Россия	шт.	6		
					Тройник круглого воздуховода Ø200-Ø200-Ø160			Россия	шт.	1		
					Тройник круглого воздуховода Ø250-Ø250-Ø125			Россия	шт.	5		
Инв. № подл.	Подп. и дата											
Система ПВ2.				Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции - 0.8 мм.								
										0358100035825000036 - ОБ.С		Лист
												4

Согласовано

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание								
Система ПВЗ																
Оборудование																
Воздухораспределители																
	Вытяжная вентиляционная решетка АМР 400х200	АМР 400х200		Арктос	шт.	24										
	Приточная вентиляционная решетка	АМН 400х200		Арктос	шт.	22										
Прямоугольные воздуховоды																
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х200 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	59.9										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	15.8										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	3.2										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	25.9										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х400 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	4.6										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х450 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	14.3										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х500 мм	ГОСТ 14 918-2020		Россия	м.	19.9										
Материалы изоляции воздуховодов																
	Теплоизоляция на основе базальтового материала 20мм				м ²	38.88 м ²										
Система ПВЗ. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.																
															0358100035825000036 – ОВ.С	Лист
									Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		5

Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Фасонные детали воздуховодов								
	Заглушка для прямоугольного воздуховода 300х200			Россия	шт.	10		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 200х300-200х300			Россия	шт.	4		
	Отвод прямоугольного воздуховода 89.88° 300х200-300х200			Россия	шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 300х200-300х200			Россия	шт.	5		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 500х800-500х800			Россия	шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 600х300-600х300			Россия	шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 800х450-800х450			Россия	шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 45° 800х500-800х500			Россия	шт.	4		
	Отвод прямоугольного воздуховода 90° 800х500-800х500			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 400х300-300х200,L=300			Россия	шт.	4		
	Переход прямоугольного сечения 500х300-400х300,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 600х300-400х300,L=300			Россия	шт.	2		
	Переход прямоугольного сечения 600х300-500х300,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 600х400-600х300,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х450-400х300,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х450-600х300,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х450-600х400,L=300			Россия	шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х500-800х450,L=300			Россия	шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 400х300-400х300-300х200			Россия	шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 500х300-500х300-300х200			Россия	шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 600х300-600х300-300х200			Россия	шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 600х400-600х400-300х200			Россия	шт.	2		
	Тройник прямоугольного воздуховода 800х450-800х450-600х300			Россия	шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 800х450-800х450-800х450			Россия	шт.	1		
Система ПВЗ. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.								
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
							0358100035825000036 – ОВ.С	
							Лист 6	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Система ПВ4										
Оборудование ПВ4(П)										
Ведомость арматуры воздуховодов										
			Клапан противопожарный, нормально-открытый, с электроприводом, предел огнестойкости EI90 мин. Ø100 мм	ОЗК_Ф100_EI90_НО			шт.	2		
Воздухораспределители										
			Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 100	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	7		
			Зонт круглый	Зонт Ø125		Россия	шт.	1		
Круглые воздуховоды										
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	13.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	12.7		
Фасонные детали воздуховодов										
			Отвод круглого воздуховода 90° Ø100-Ø100			Россия	шт.	7		
			Отвод круглого воздуховода 90° Ø125-Ø125			Россия	шт.	1		
			Переход круглого сечения Ø125-Ø100,L=25			Россия	шт.	1		
			Переход круглого сечения Ø160-Ø100,L=60			Россия	шт.	2		
			Переход круглого сечения Ø160-Ø125,L=35			Россия	шт.	2		
			Тройник круглого воздуховода Ø100-Ø100-Ø100			Россия	шт.	5		
Система ПВ4. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм. Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 0358100035825000036 – ОВ.С Лист 7										

Согласовано

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формат А3297 x 420

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Система В5									
Оборудование В5									
Ведомость арматуры воздуховодов									
		Дроссель-клапан общего назначения круглый φ100 мм	ДК-Ф100			шт.	1		
		Дроссель-клапан общего назначения круглый φ160 мм	ДК-Ф160			шт.	1		
		Клапан противопожарный, нормально-открытый, с электроприводом, предел огнестойкости EI90 мин. φ100 мм	ОЗК_Ф100_EI90_HO			шт.	1		
		Клапан противопожарный, нормально-открытый, с электроприводом, предел огнестойкости EI90 мин. φ160 мм	ОЗК_Ф160_EI90_HO			шт.	1		
Воздухораспределители									
		Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 100	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	5		
		Диффузор круглый универсальный	ДПУ-М 125	ГОСТ Р ЕН 12238-2012	Арктос	шт.	2		
		Зонт круглый	Зонт Ø200		Россия	шт.	1		
Круглые воздуховоды									
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	24.8		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	1.0		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	3.1		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	24.5		
Фасонные детали воздуховодов									
		Отвод круглого воздуховода 90° φ100-φ100			Россия	шт.	5		
		Отвод круглого воздуховода 90° φ125-φ125			Россия	шт.	1		
		Отвод круглого воздуховода 90° φ160-φ160			Россия	шт.	1		
		Отвод круглого воздуховода 90° φ200-φ200			Россия	шт.	2		
		Переход круглого сечения φ125-φ100,L=25			Россия	шт.	1		
Система В5. Примечание. Толщина стенки воздуховодов и фасонных изделий системы вентиляции – 0.8 мм.									
						0358100035825000036 – ОВ.С			Лист
									9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

297 x 420

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Система В6								
Круглые воздуховоды								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	39.1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	5.8		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø315 мм	ГОСТ 14918-2020		Россия	м	6.4		
Фасонные детали воздуховодов								
	Отвод круглого воздуховода 90° Ø160-Ø160			Россия	шт.	11		
	Переход круглого сечения Ø250-Ø160,L=90			Россия	шт.	2		
	Переход круглого сечения Ø315-Ø250,L=65			Россия	шт.	2		
	Тройник круглого воздуховода Ø250-Ø250-Ø160			Россия	шт.	2		
	Тройник круглого воздуховода Ø315-Ø315-Ø315			Россия	шт.	1		