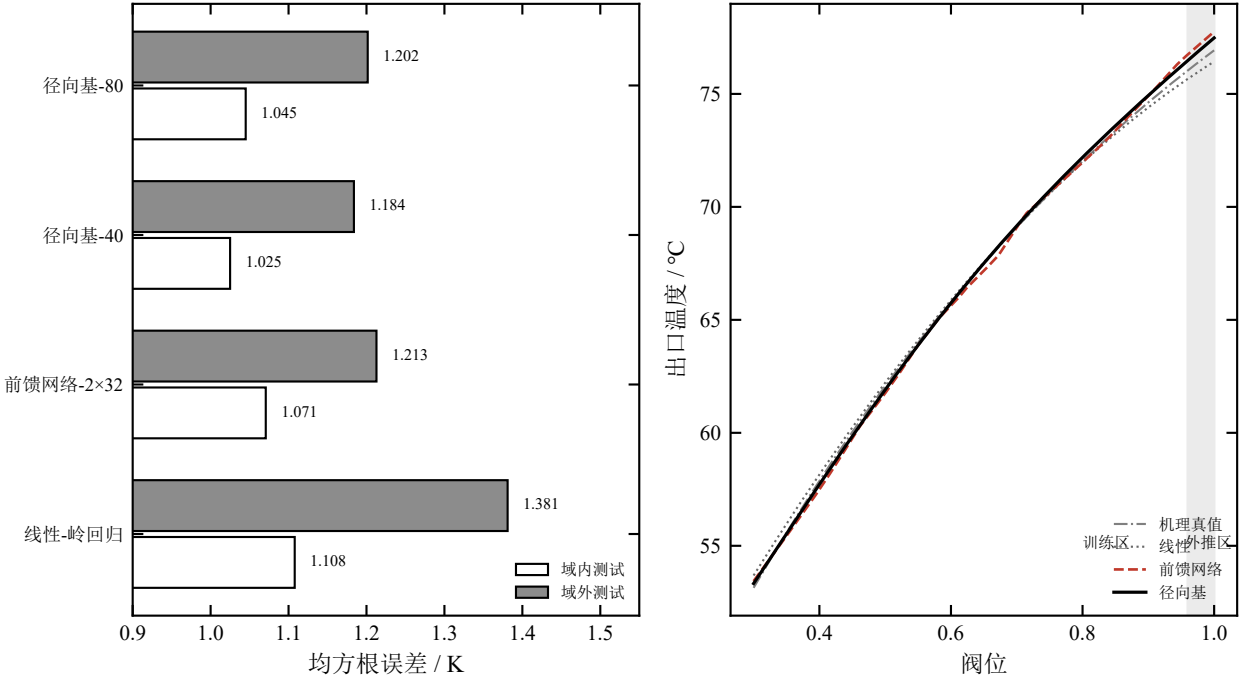
径向基-80
1.202
1.045
径向基-40
1.184
1.025
前馈网络-2×32
1.213
1.071
线性-岭回归
1.381
1.108
域内测试
域外测试
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
均方根误差 / K
出口温度 / °C
75
70
65
60
55
0.4
0.6
0.8
1.0
阀位
机理真值
训练区…
外推区
线性
前馈网络
径向基