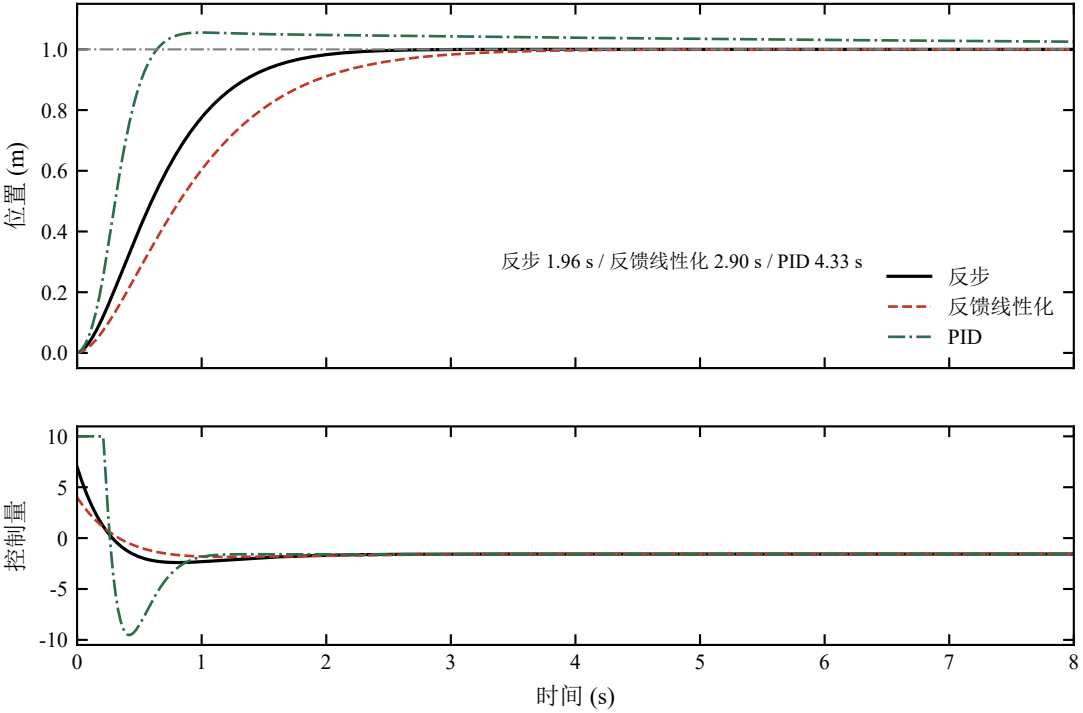
位置 (m)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
反步 1.96 s / 反馈线性化 2.90 s / PID 4.33 s
反步
反馈线性化
PID
控制量
10
5
0
-5
-10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
时间 (s)