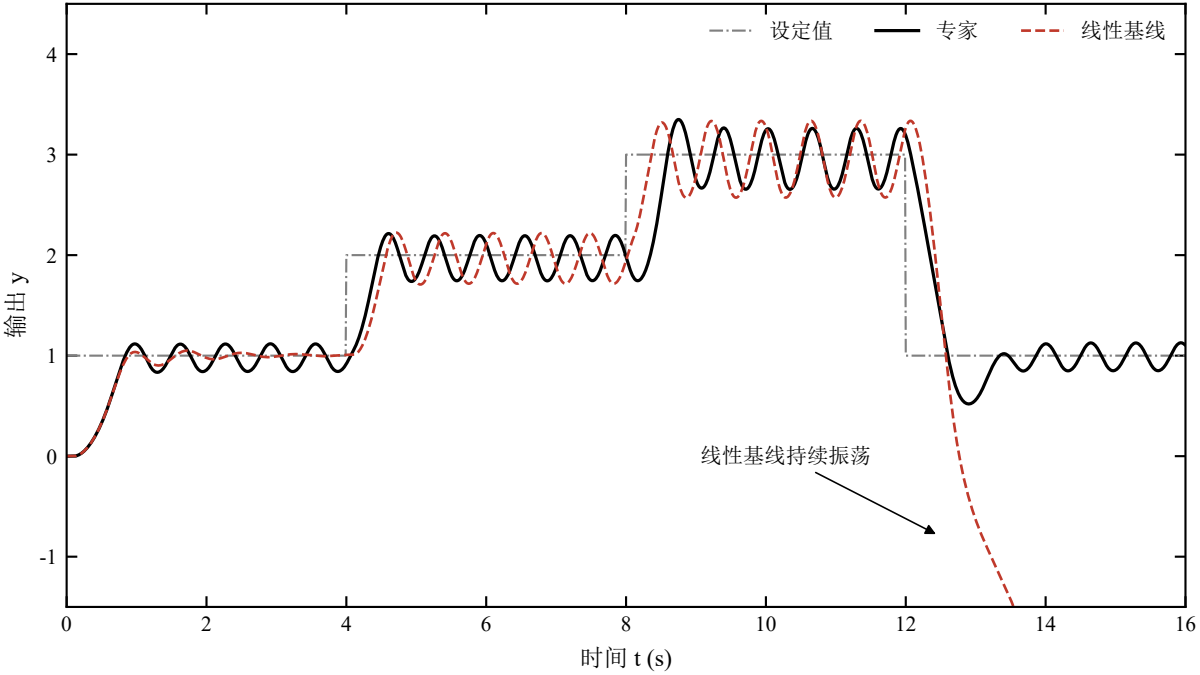
设定值
专家
线性基线
输出 y
时间 t (s)
线性基线持续振荡
4
3
2
1
0
-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16