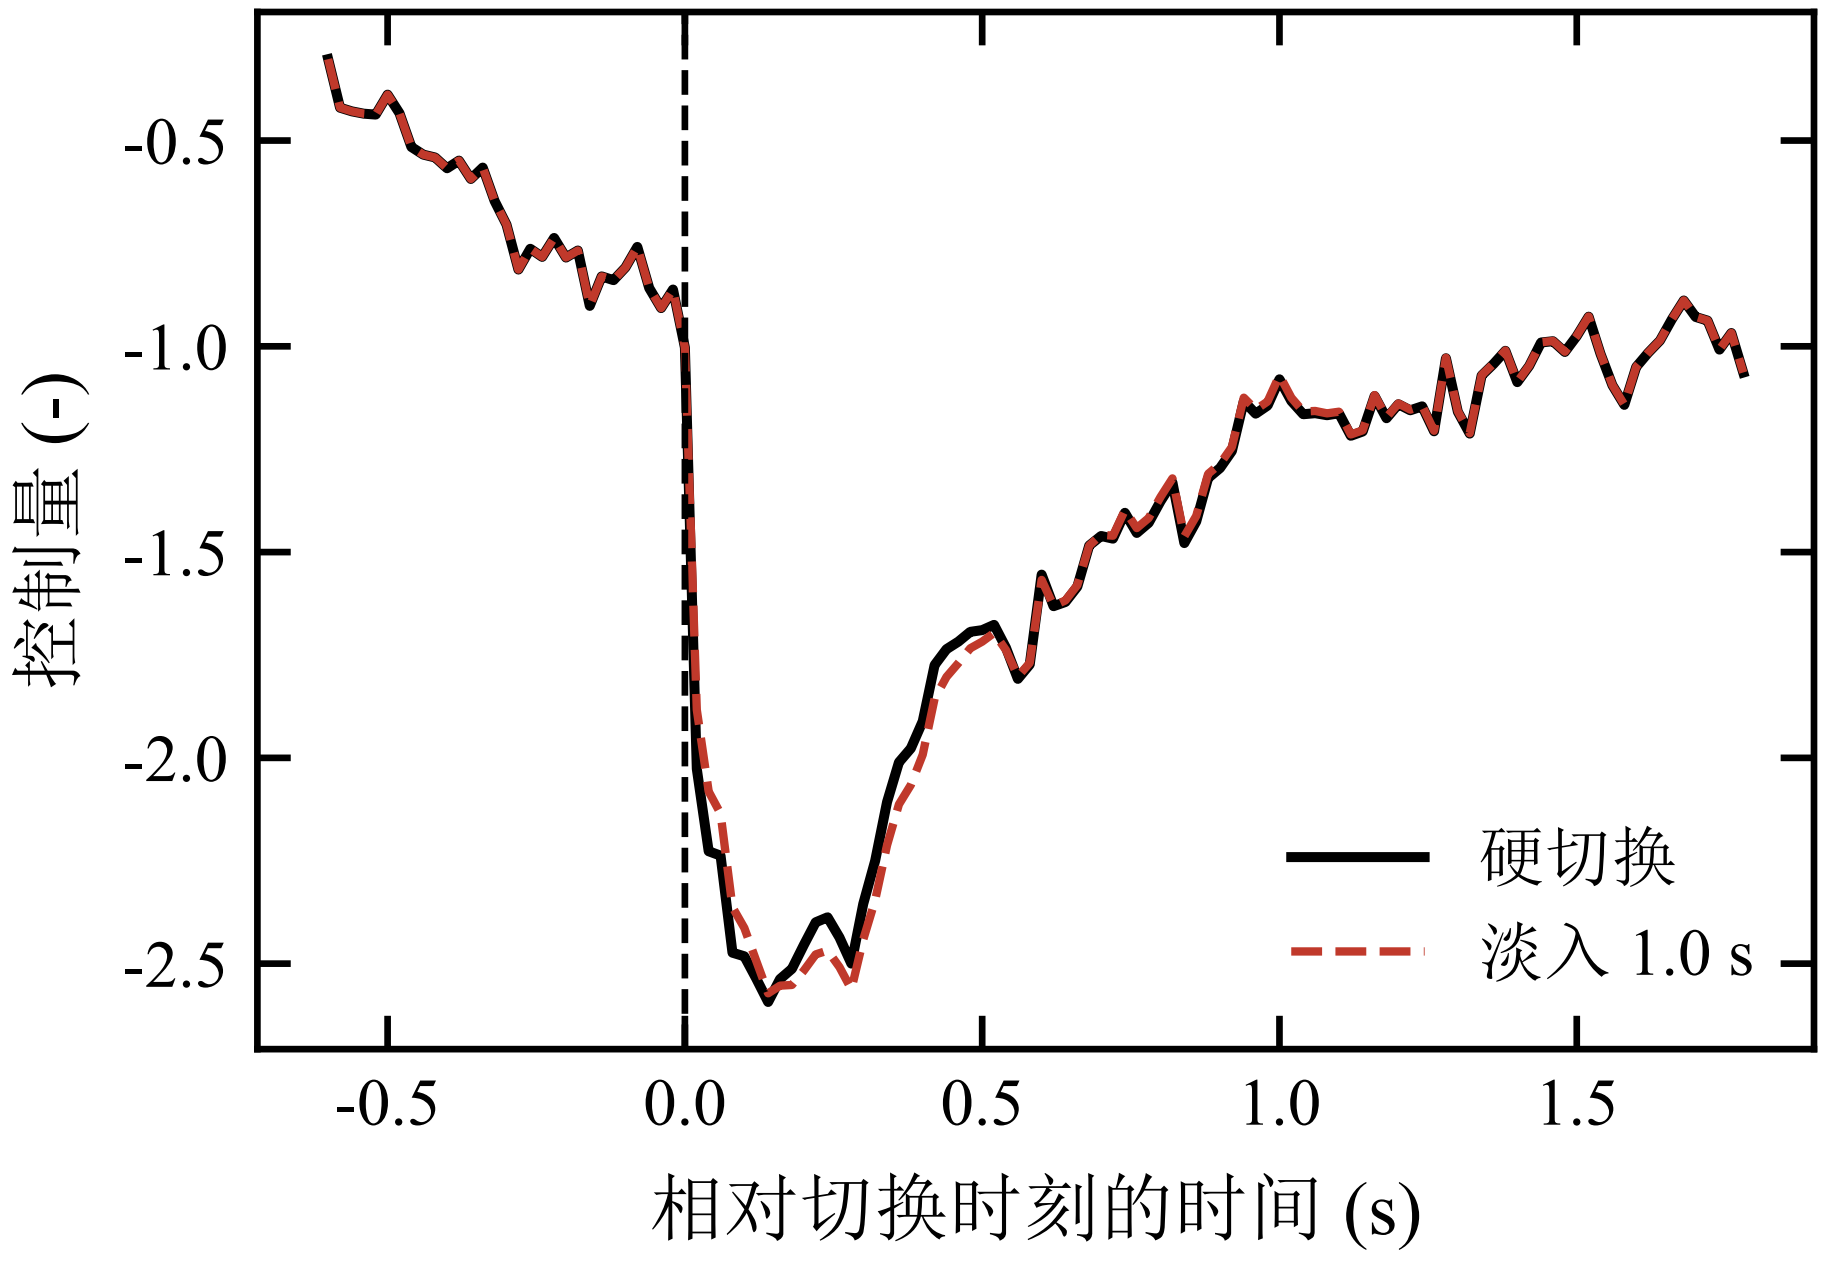
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
控制量 (-)
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
相对切换时刻的时间 (s)
硬切换
淡入 1.0 s